

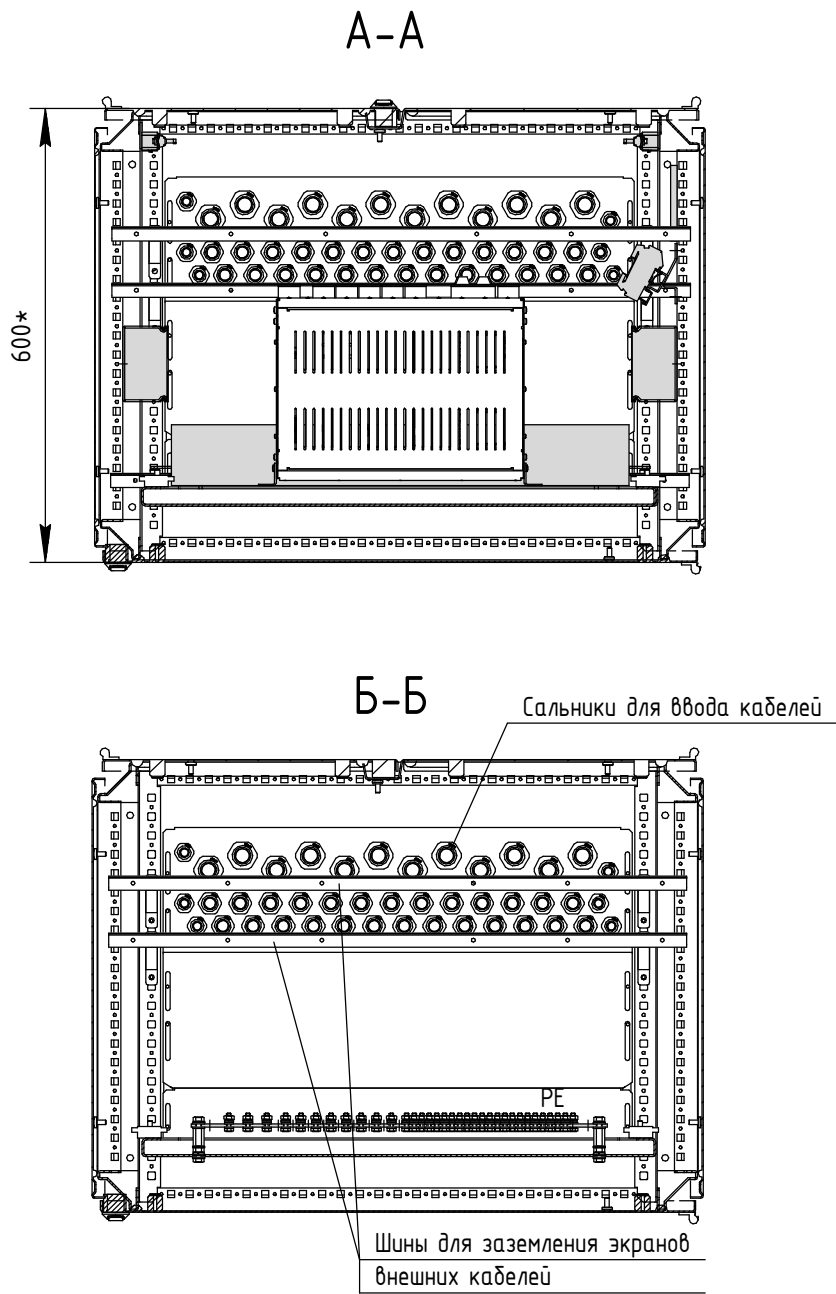


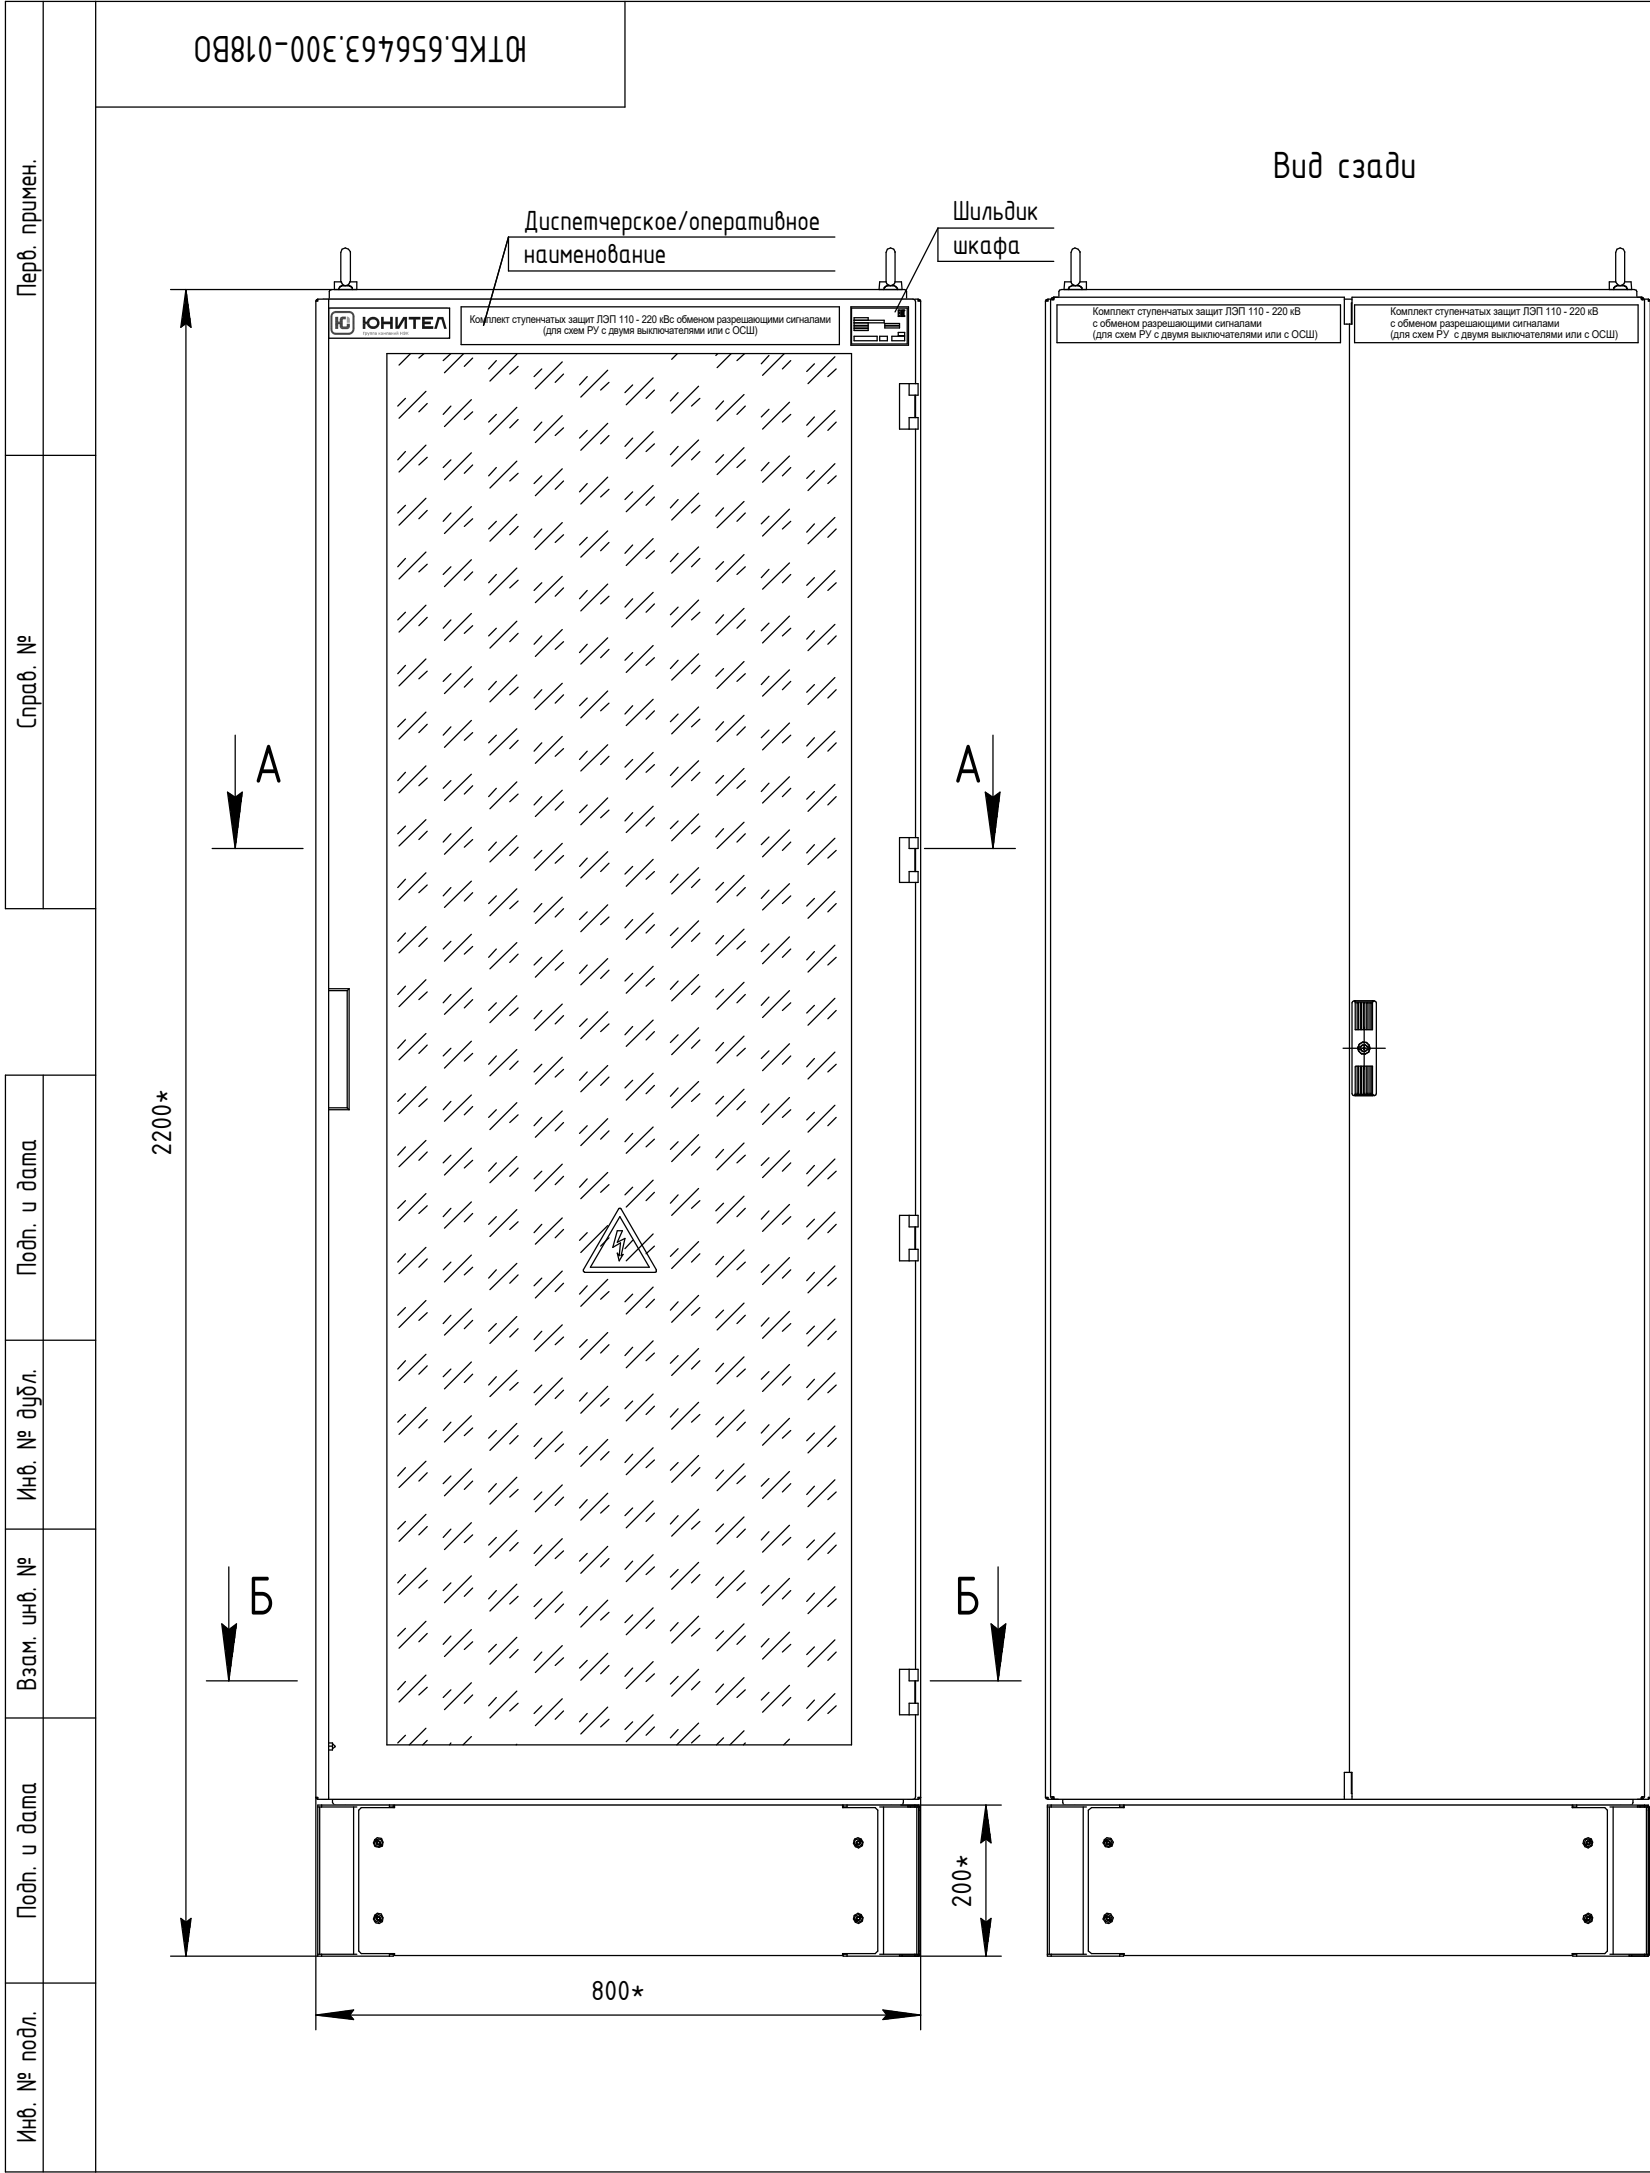


- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски $\pm$ IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-018ПЭЗ.

					ЮТКБ.656463.300-018В0			
					Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 - 220 кВ с обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ) ШЭТ 220.08-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			180**	1:10
Разраб.		Александрова	<i>Александрова</i>	18.05.2026				
Пров.		Черемисова	<i>Черемисова</i>	18.05.2026		Лист	1	Листов 2
					 НЭК ЮНИТЕЛ			
Н.контр.								
Утв.		Ильин	<i>Ильин</i>	18.05.2026				

Вид спереди
Дверь условно не показана

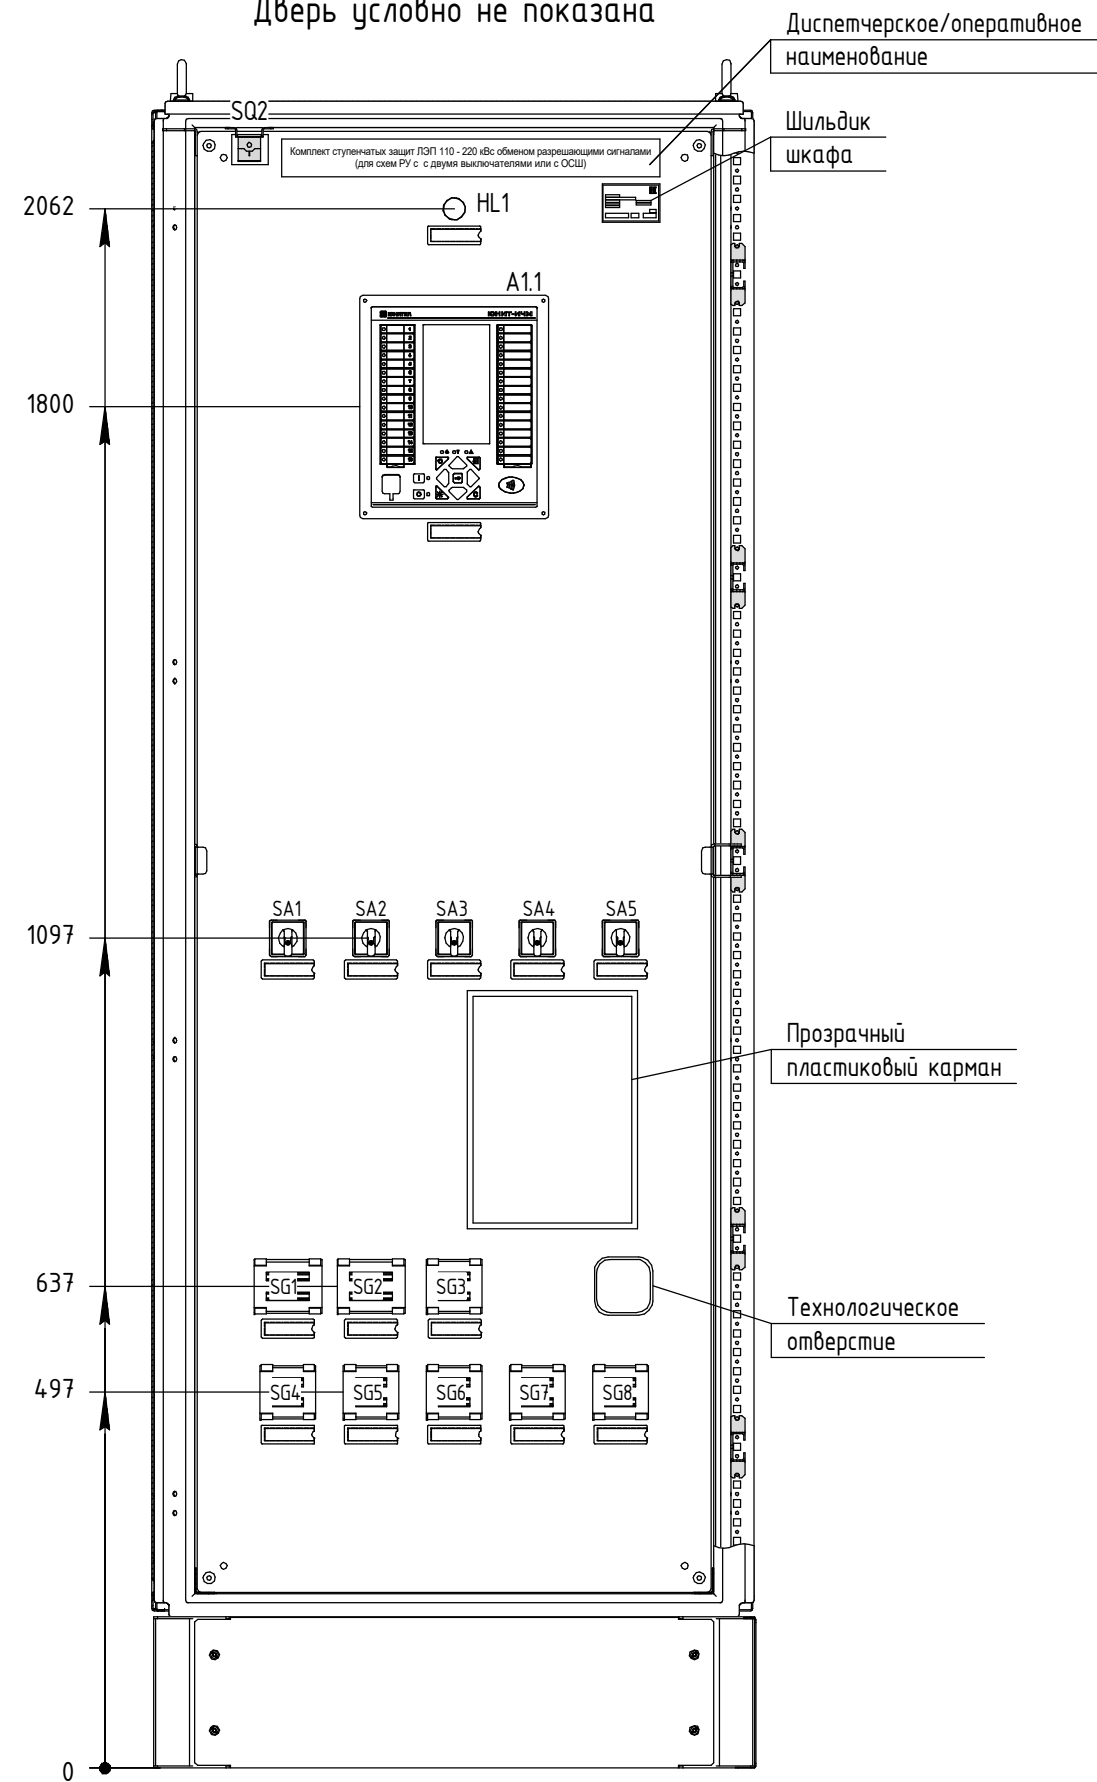


「-」

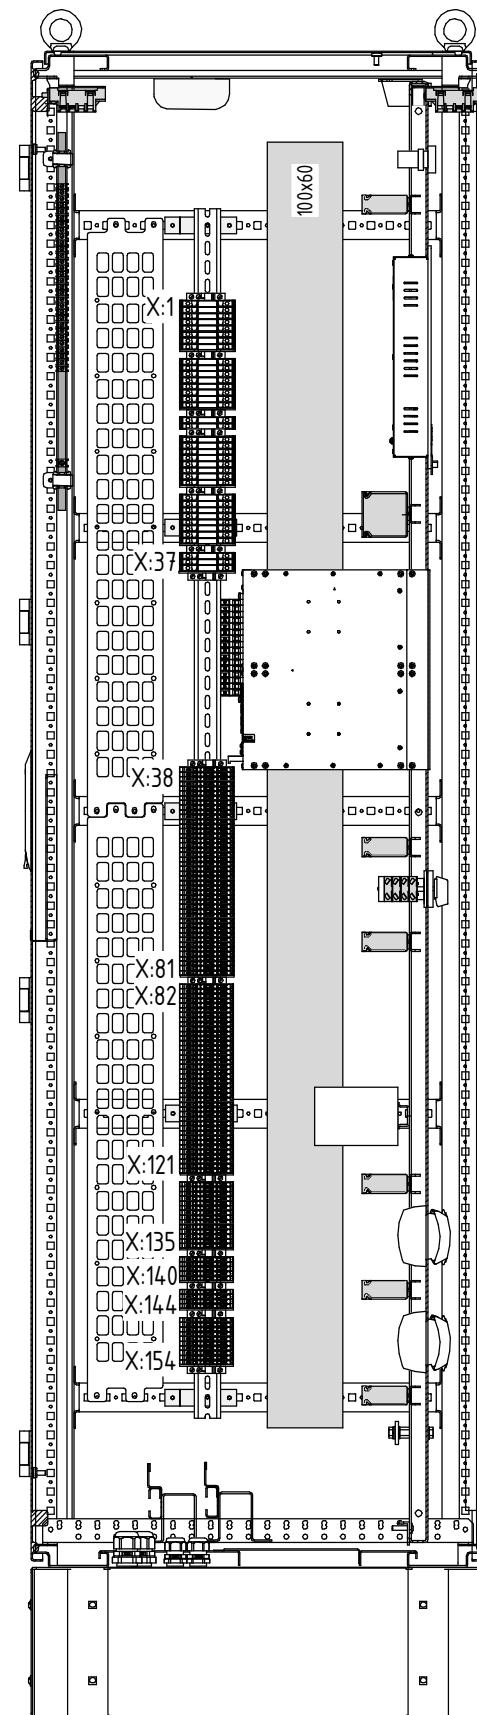

Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны


B

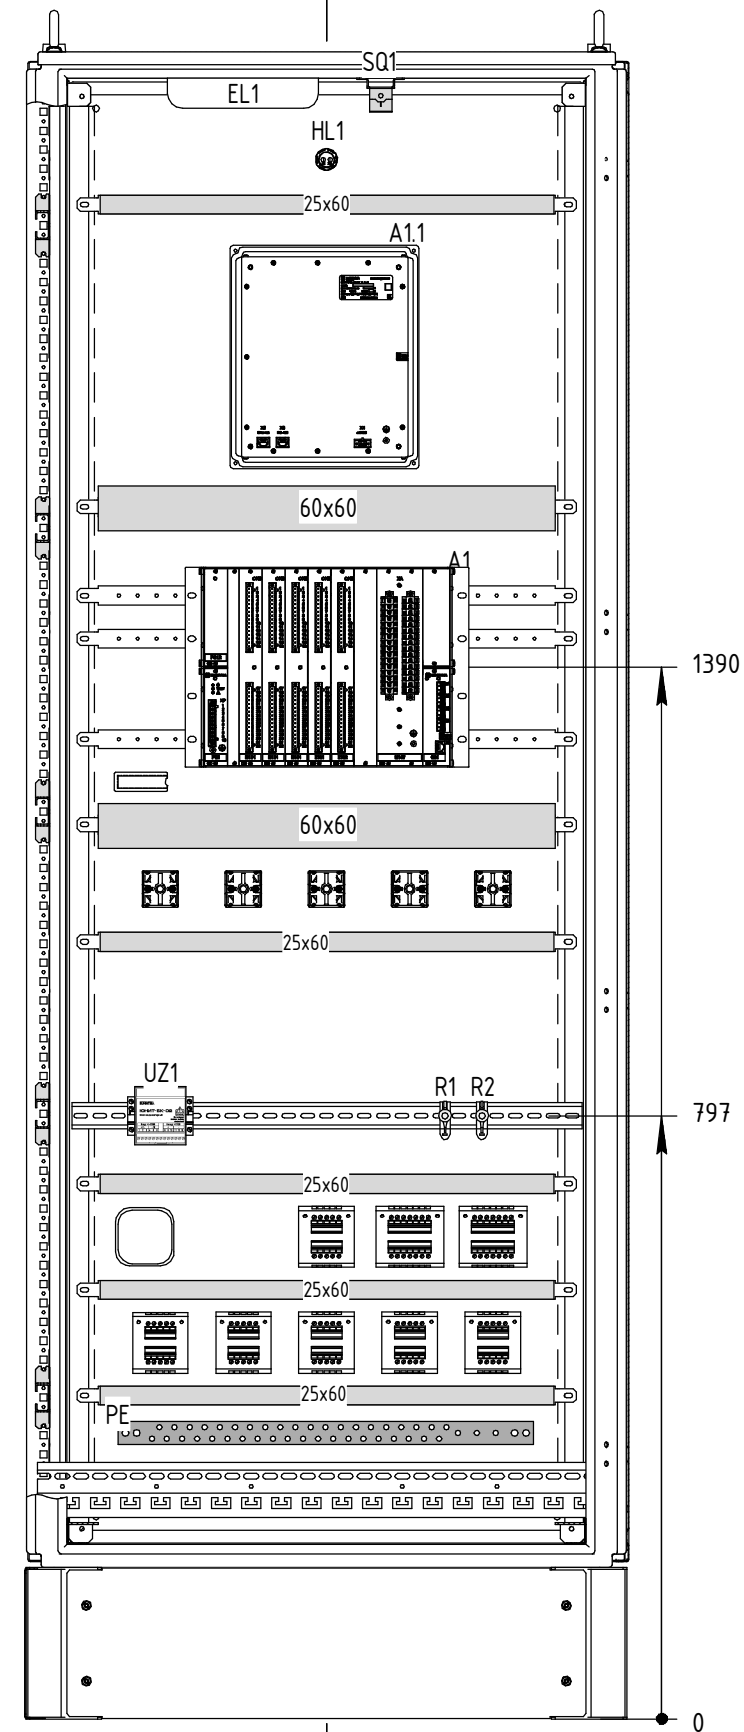

B

└

B-B

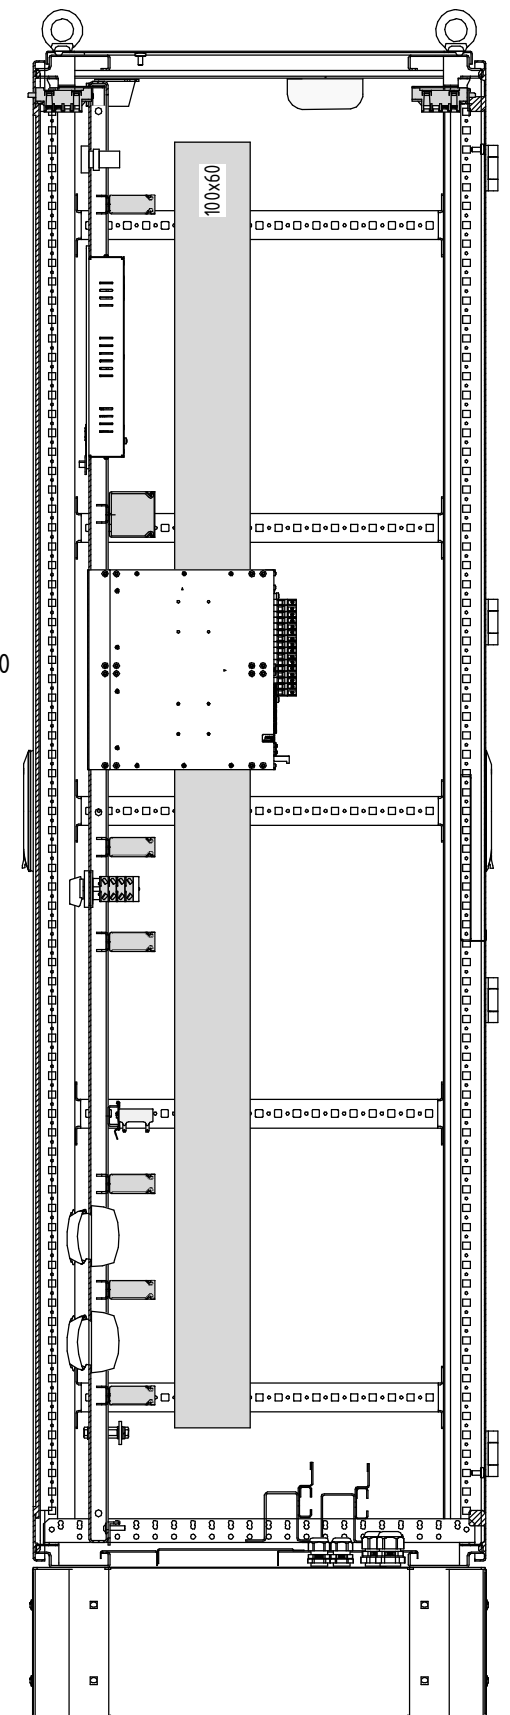

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дато
------	------	----------	-------	------

ЮТКБ.656463.300-018В0

Луст

•