

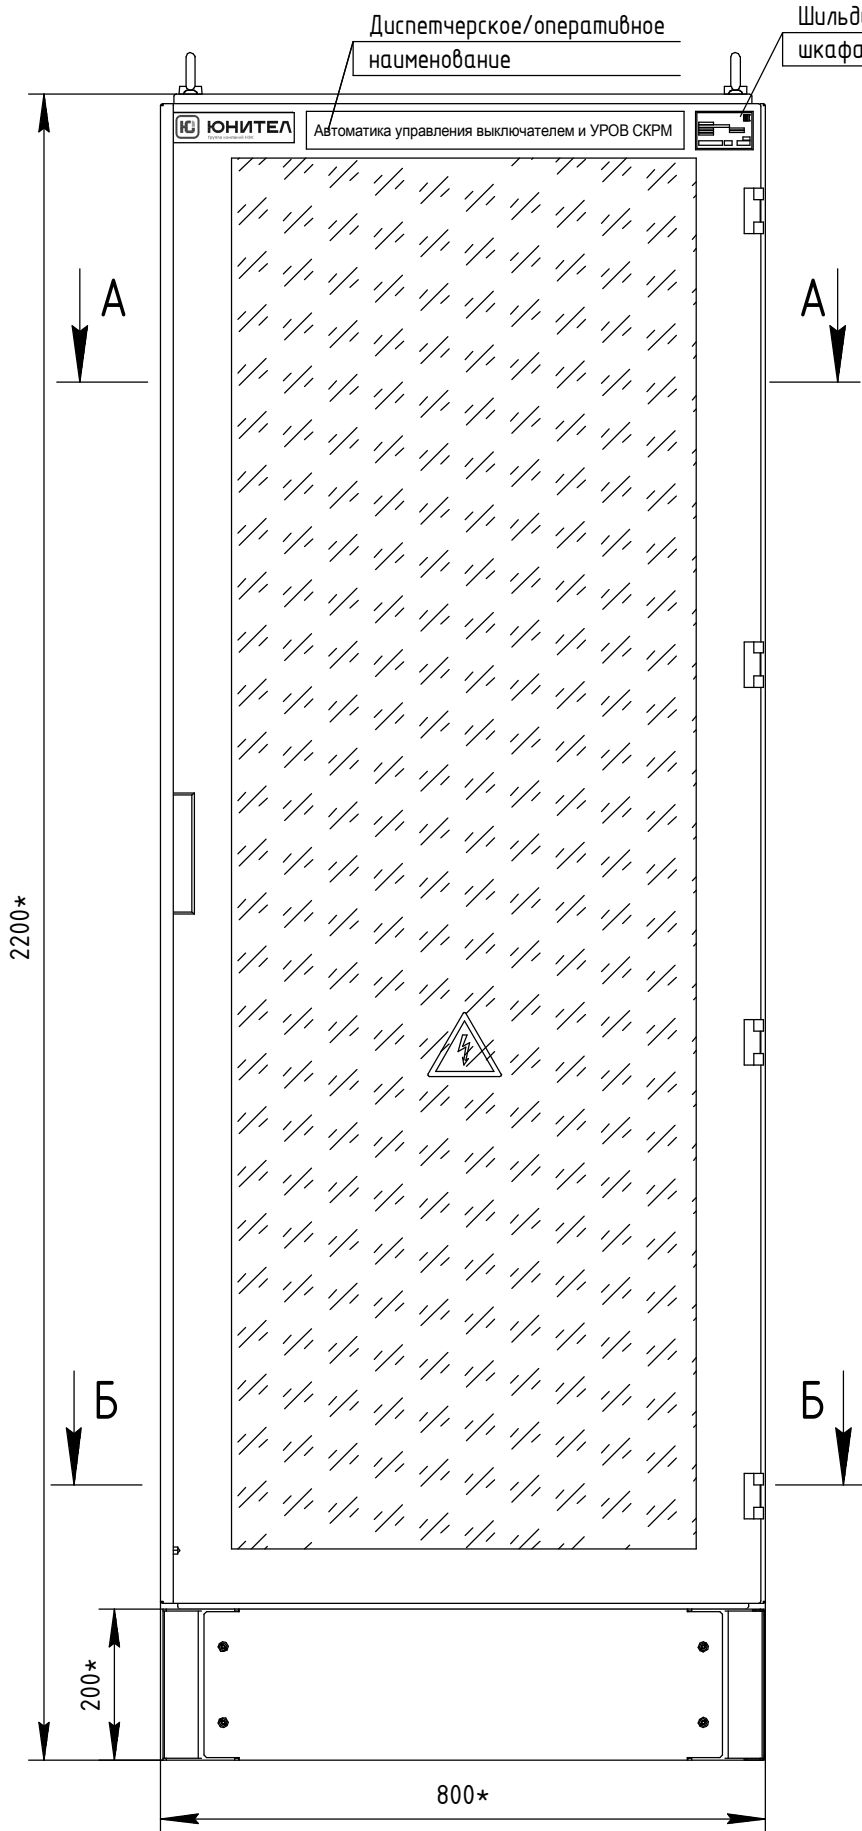


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

ЮТКБ.656463.300-010В0

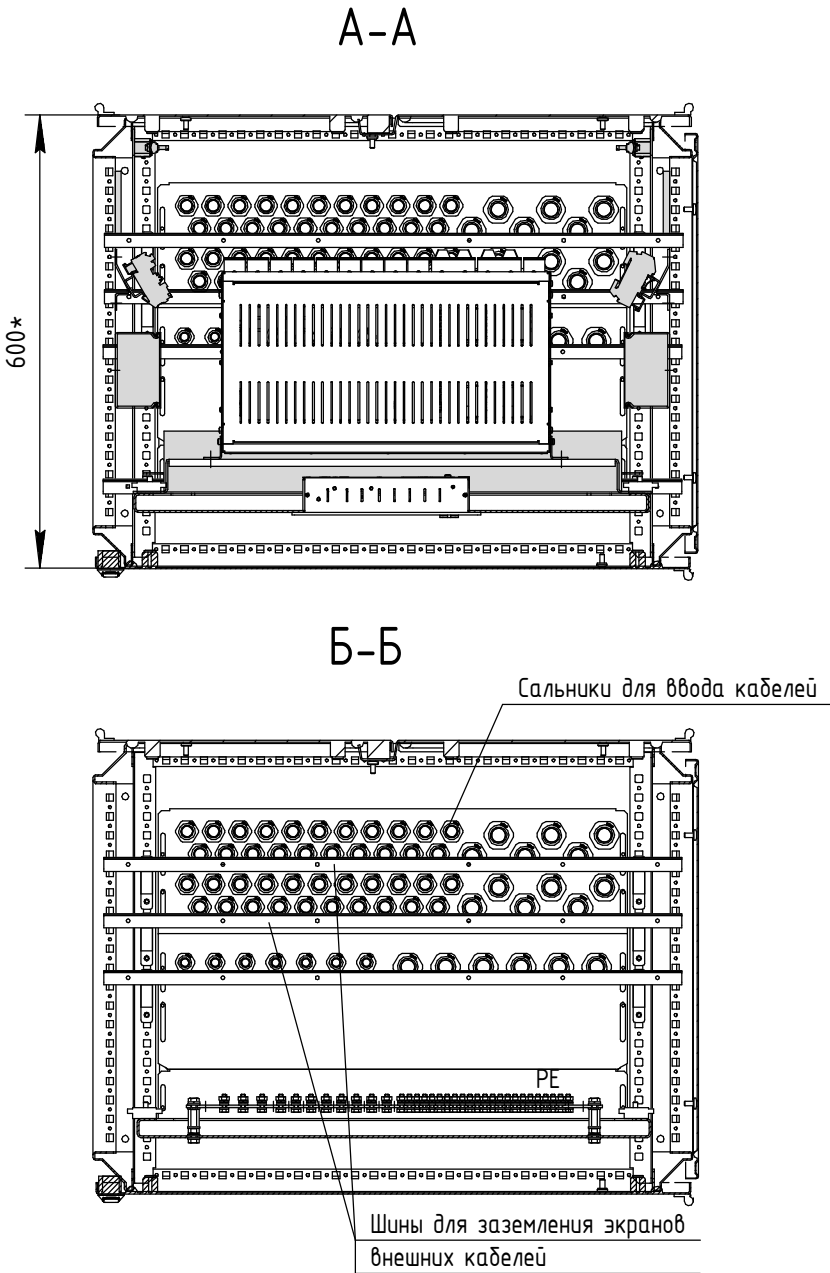


Вид сзади

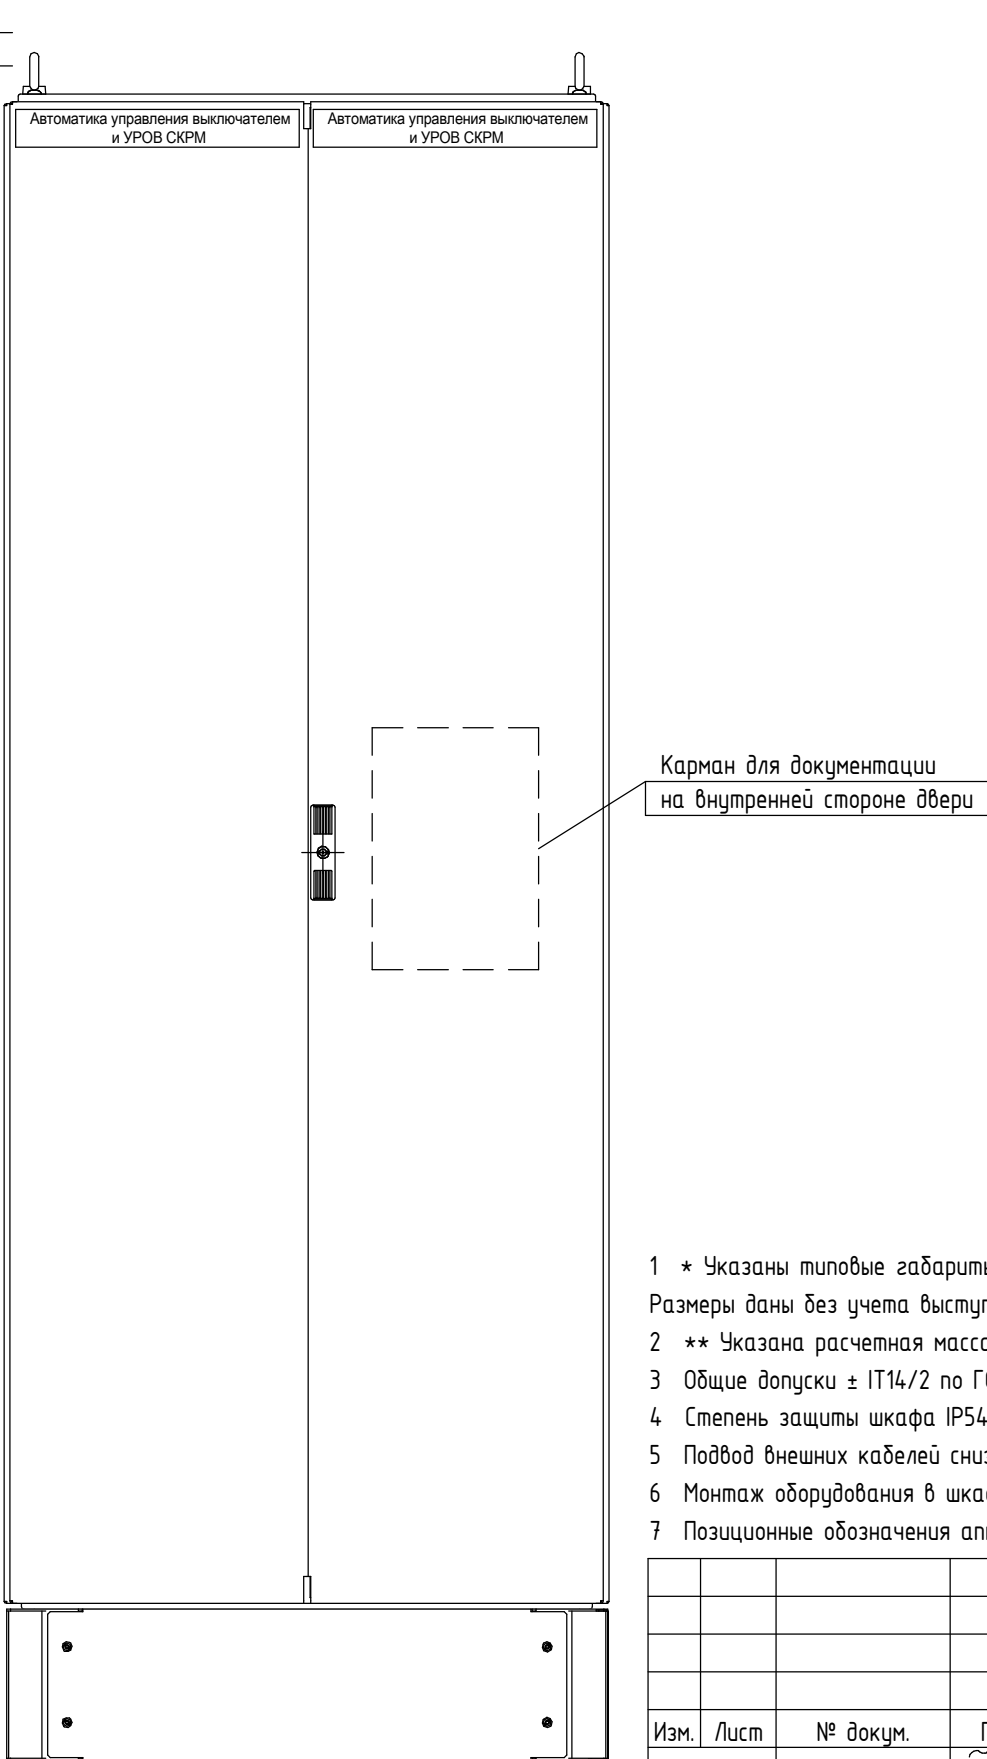


- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-010ПЭЗ.

					ЮТКБ.656463.300-010В0					
					Шкаф автоматики управления выключателем и УРОВ СКРМ ШЭТ 451.02-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		200**	1:10	
Разраб.		Александрова		31.08.2026						
Пров.		Черемисова		31.08.2026						
						Лист 1		Листов 2		
						 НЭК ЮНИТЕЛ				
Н.контр.										
Утв.		Ильин		31.08.2026						

Вид спереди
Дверь условно не показана

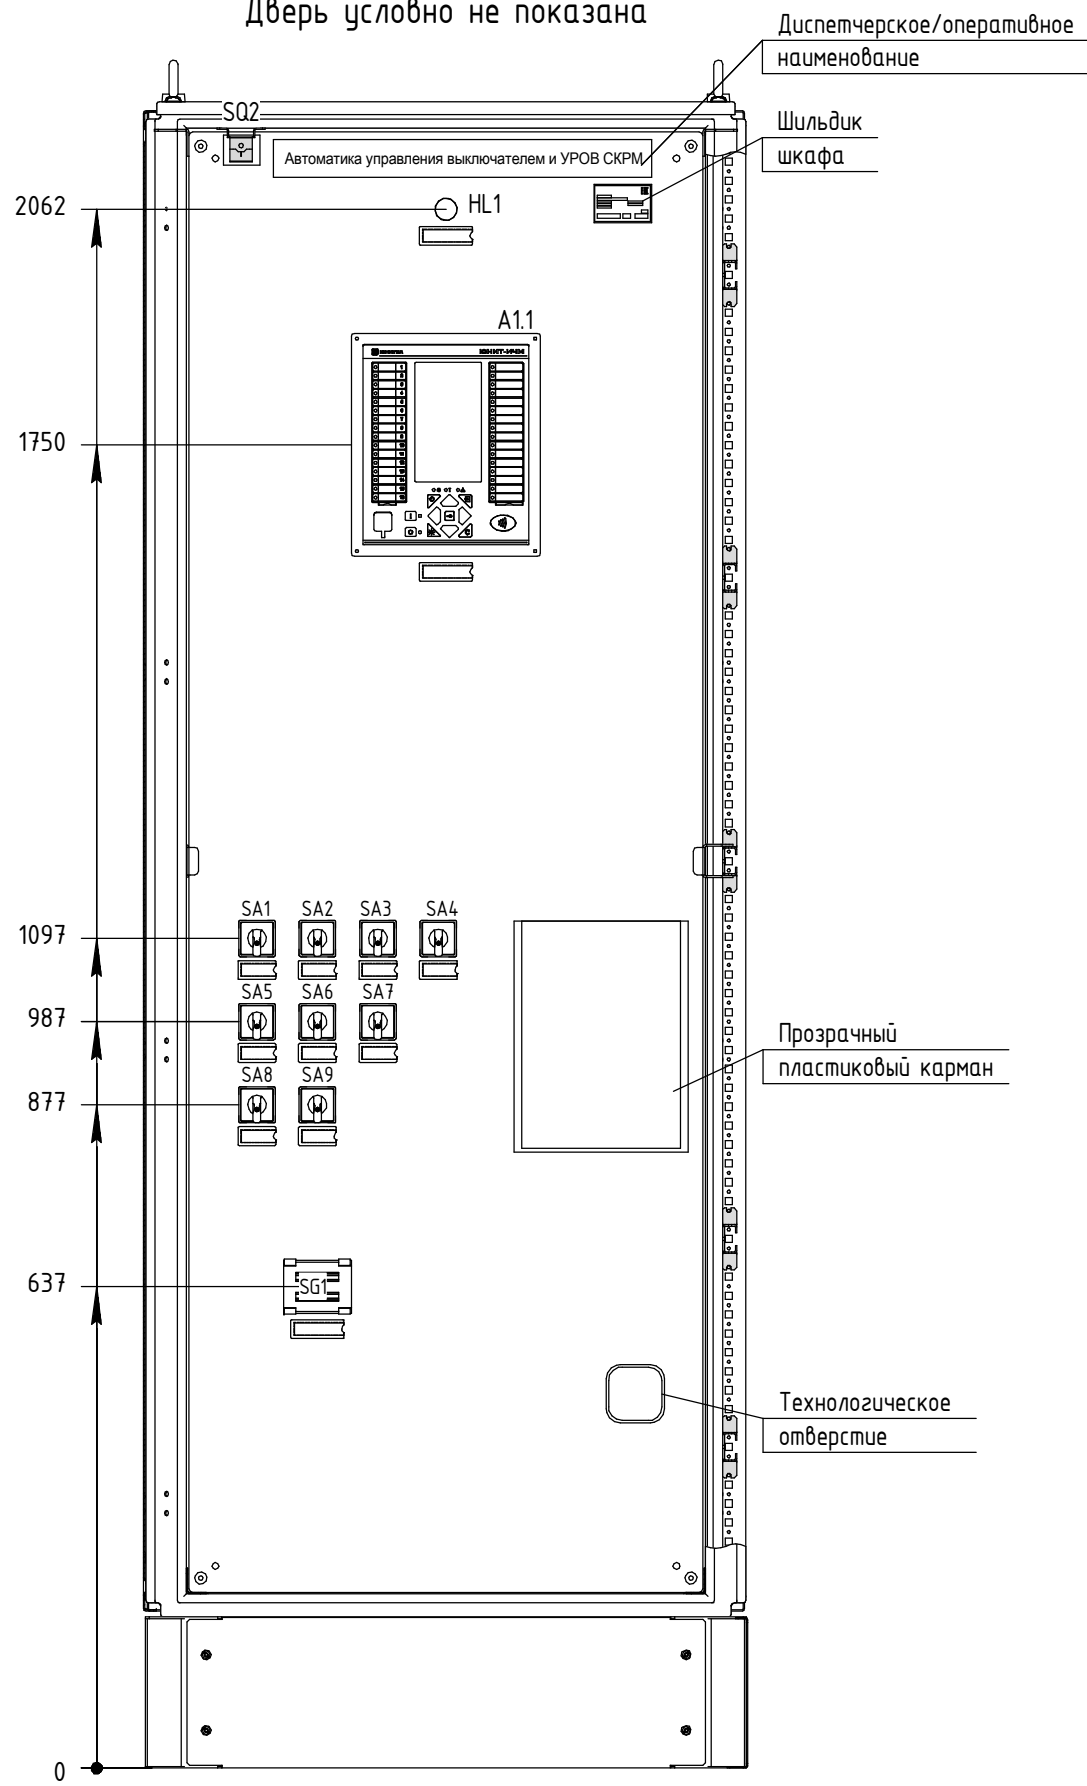


Г-Г

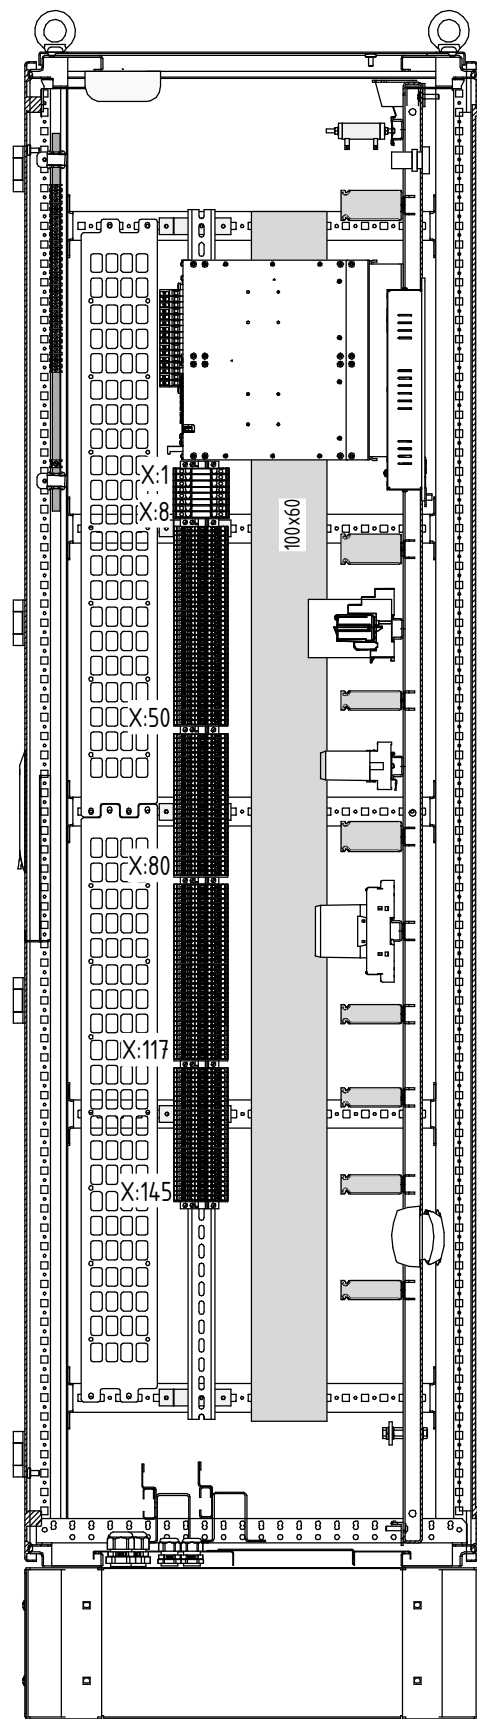


Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны

В Г

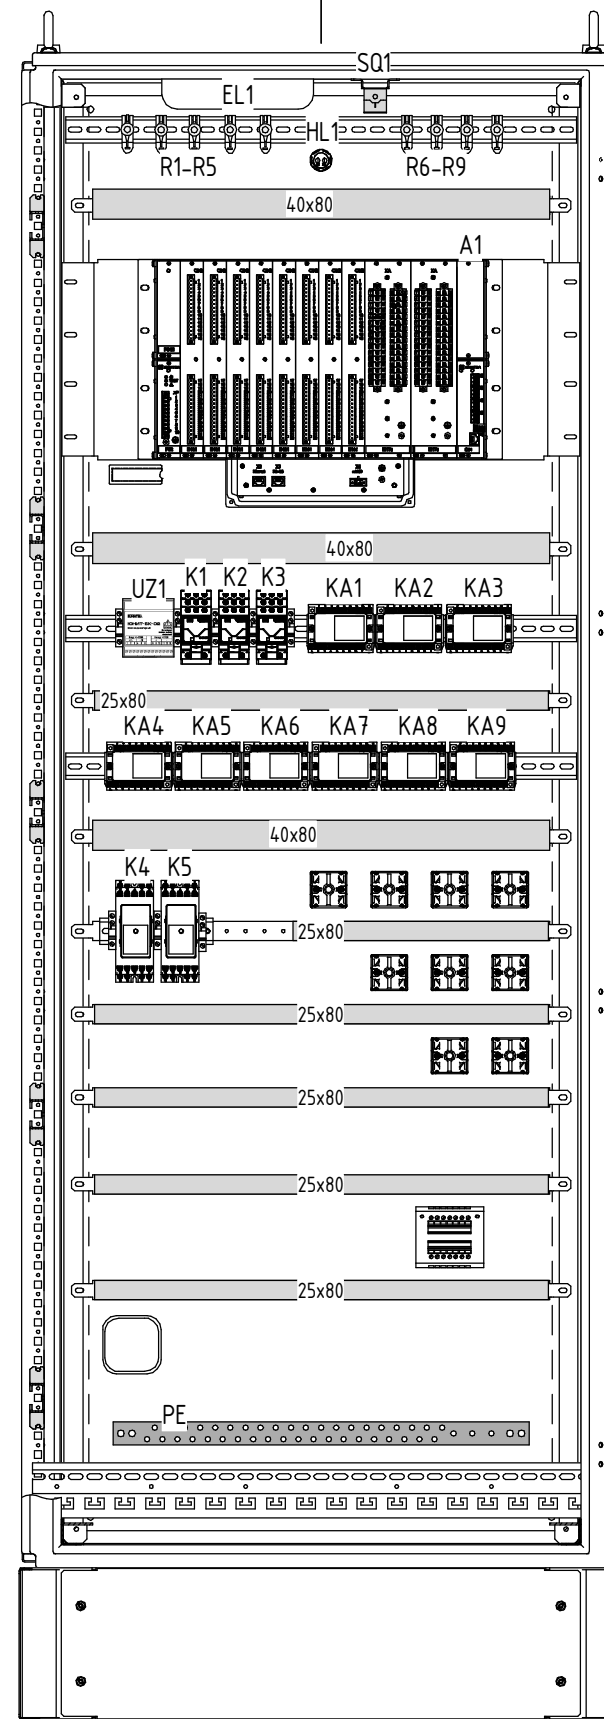

В-В

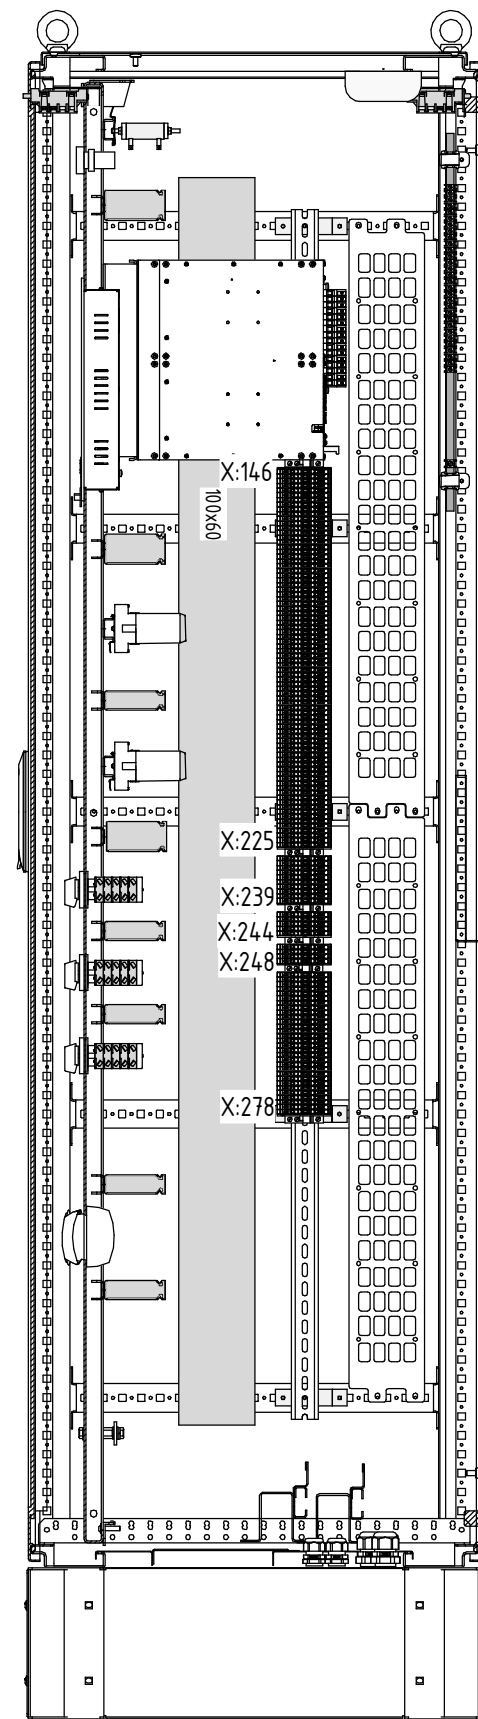

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата