



Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	УРОВ	с фиксацией	
2	ЗНФ	с фиксацией	
3	АУР	с фиксацией	
4	Неисправность В	с фиксацией	
5	Неисправность ТТ	с фиксацией	
6	Неисправность сизн. В/ТТ	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9	Ремонт В	без фиксации	
10	Ремонт КР	без фиксации	
11	АУР заблокирована	без фиксации	
12...16	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	АУР	0	Введено
		1	Выведено
4...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
✱	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

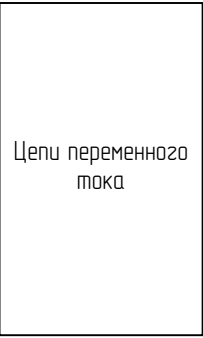

Цепи переменного тока

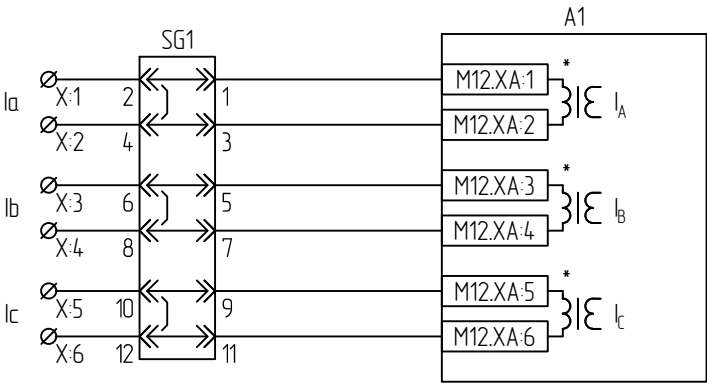

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.

2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.