



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.


Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0


0.1 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН (ТЗНП ВН)

0.1.1 Токовая защита от замыканий на землю на стороне ВН используется в сетях с заземленной нейтралью трансформатора. Защита предназначена для резервирования отключения замыкания на землю на шинах (и линиях) стороны ВН трансформатора, а также для резервирования основных защит трансформатора.

ТЗНП

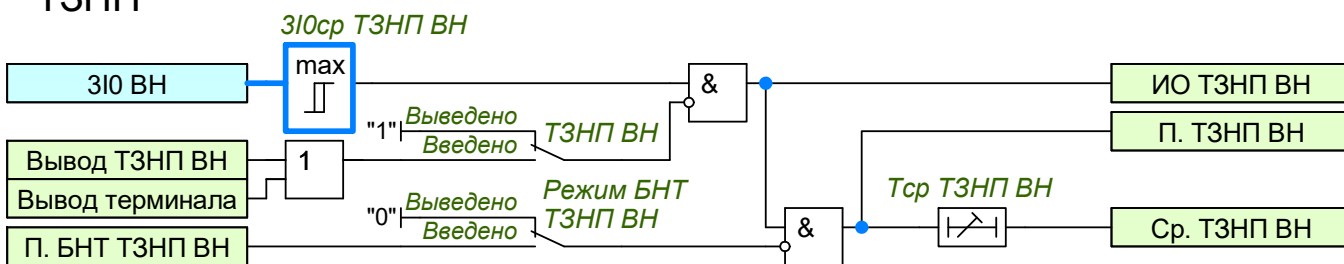

ОВ БНТ НП

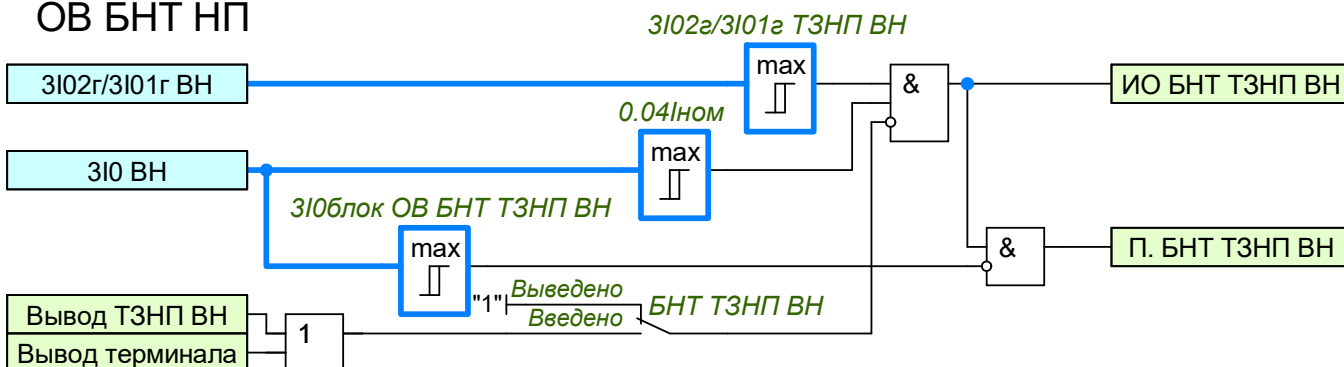

Общая логика

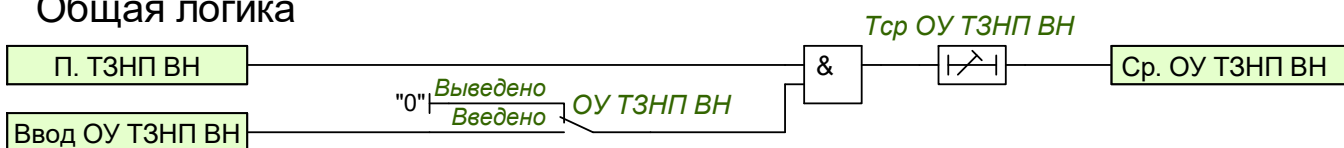


Рисунок 0.1 – Функциональная схема ТЗНП ВН

0.1.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

0.1.3 В состав ТЗНП ВН входит одна ненаправленная ступень с контролем тока нулевой последовательности высокой стороны трансформатора. Порог срабатывания ступени защиты задается уставкой «**3I0ср ТЗНП ВН**», а выдержка времени срабатывания ступени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП ВН**». Ввод в работу ТЗНП ВН осуществляется с помощью программного переключателя «**ТЗНП ВН**». Оперативный ввод/вывод ТЗНП ВН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ТЗНП ВН».

0.1.4 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП ВН от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Ввод в работу БНТ ТЗНП ВН осуществляется с помощью уставки «**БНТ ТЗНП ВН**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. ТЗНП ВН блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**3I02г/3I01г ТЗНП ВН**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока 3I0 основной гармоники выше уставки «**3I0ср БНТ ТЗНП ВН**».

0.1.5 Предусмотрена возможность оперативного ускорения ТЗНП ВН. Срабатывание оперативного ускорения ТЗНП ВН действует на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Ввод в работу ОУ ТЗНП ВН осуществляется с помощью программного переключателя «**ОУ ТЗНП ВН**», а выдержка времени срабатывания ОУ ТЗНП ВН регулируется уставкой «**Тср ОУ ТЗНП ВН**». Оперативный ввод/вывод ОУ ТЗНП ВН производится с помощью команды управления «**Ввод ОУ ТЗНП ВН**».

0.1.6 С целью исключения возникновения недопустимого режима работы параллельного трансформато-

ра с изолированной нейтралью в случае замыкания на землю одной фазы на шинах или участка сети стороны ВН, резервная защита трансформатора с заземленной нейтралью выполняется действующей:

- с первой выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей ВН трансформатора с изолированной нейтралью. Пуск ТЗНП ВН действует в логику отключения смежного Т, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср откл см Т от ТЗНП**»;

- со второй выдержкой времени на разделение секции или систем шин ВН. Пуск ТЗНП ВН действует в логику деления стороны ВН, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП откл СВ(ШСВ) ВН**»;

- с третьей выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей стороны ВН. Пуск ТЗНП ВН действует в логику деления стороны ВН, выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП откл В ВН**»;

- с выдержкой времени срабатывание ТЗНП ВН на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Выдержка времени регулируется уставкой «**Тср ТЗНП ВН**».

0.1.7 В случае, когда оба трансформатора подстанции работают всегда с заземленными нейтралями, действие с первой выдержкой времени на отключение параллельного трансформатора не используется.

Таблица 0.2 – Перечень уставочных параметров ТЗНП ВН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.2 Максимальная токовая защита стороны ВН (МТЗ ВН)

0.2.1 Максимальная токовая защита на стороне ВН с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора и резервирования отключения КЗ на шинах среднего и низшего напряжения.

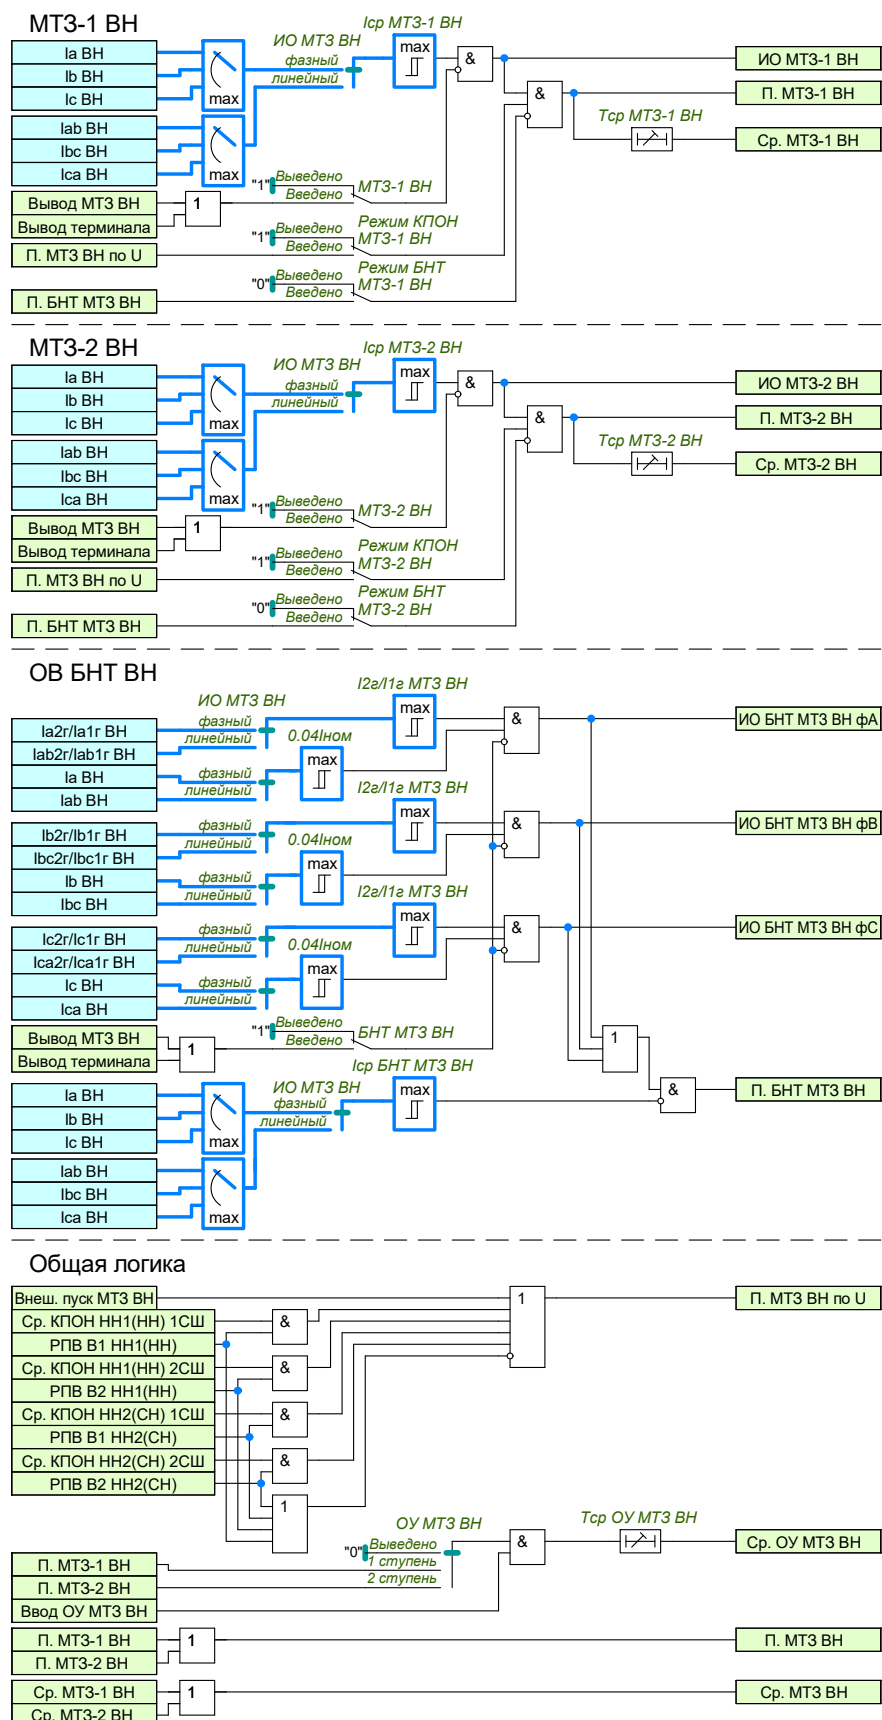


Рисунок 0.2 – Функциональная схема МТЗ ВН

0.2.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

0.2.3 В состав МТЗ ВН входят две ненаправленные ступени с контролем токов трех фаз высокой стороны трансформатора.

0.2.4 Порог срабатывания первой ступени защиты задается уставкой «**Іср МТЗ-1 ВН**», а выдержка времени срабатывания первой ступени регулируется уставкой «**Тср МТЗ-1 ВН**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска первой ступени МТЗ ВН от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) низкой и средней сторон трансформатора, которая задается программным переключателем «**Режим КПОН МТЗ-1 ВН**». Ввод в работу первой ступени МТЗ ВН осуществляется с помощью программного переключателя «**МТЗ-1 ВН**».

0.2.5 Порог срабатывания второй ступени защиты задается уставкой «**Іср МТЗ-2 ВН**», а выдержка времени срабатывания второй ступени регулируется уставкой «**Тср МТЗ-2 ВН**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска второй ступени МТЗ ВН от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) низкой и средней сторон трансформатора, которая задается программным переключателем «**Режим КПОН МТЗ-2 ВН**». Ввод в работу второй ступени МТЗ ВН осуществляется с помощью программного переключателя «**МТЗ-2 ВН**».

0.2.6 Оперативный ввод/вывод МТЗ ВН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «**Вывод МТЗ ВН**».

0.2.7 Для силовых трансформаторов с заземленной или эффективно заземленной нейтралью во избежание неселективного действия при замыканиях на землю в сети 110-220 кВ рекомендуется измерительные органы МТЗ ВН включать на разность токов. С помощью программного переключателя «**ИО МТЗ ВН**» имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы первой и второй ступени МТЗ ВН.

0.2.8 Для обеспечения несрабатывания МТЗ ВН от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней МТЗ по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки «**ИО МТЗ ВН**». Ввод в работу БНТ МТЗ ВН осуществляется с помощью уставки «**БНТ МТЗ ВН**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ступени МТЗ блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**3І02г/3І01г МТЗ ВН**». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «**Режим БНТ МТЗ-1 ВН**» и «**Режим БНТ МТЗ-2 ВН**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки «**Іср БНТ МТЗ ВН**».

0.2.9 Предусмотрена возможность оперативного ускорения МТЗ ВН. Срабатывание оперативного ускорения МТЗ ВН действует на отключение трансформатора с запретом АПВ. Ввод в работу ОУ МТЗ ВН и выбор ускоряемой ступени осуществляется с помощью программного переключателя «**ОУ МТЗ ВН**», а выдержка времени срабатывания ОУ МТЗ ВН регулируется уставкой «**Тср ОУ МТЗ ВН**». Оперативный ввод/вывод ОУ МТЗ ВН производится с помощью команды управления «Ввод ОУ МТЗ ВН».

0.2.10 Действие срабатывания первой и второй ступени МТЗ ВН предусматривает отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ.

0.2.11 При опробовании силового трансформатора выключателем высокой стороны условия пуска МТЗ ВН от КПОН игнорируются. В этом случае пуск МТЗ ВН формируется по отсутствию сигналов включенного положения вводных выключателей низкой и средней стороны трансформатора.

Таблица 0.3 – Перечень уставочных параметров МТЗ ВН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.3 Максимальная токовая защита стороны СН (МТЗ СН)

0.3.1 Направленная максимальная токовая защита на стороне СН с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора, резервирования отключения КЗ на шинах СН и на элементах присоединенных к шинам СН.

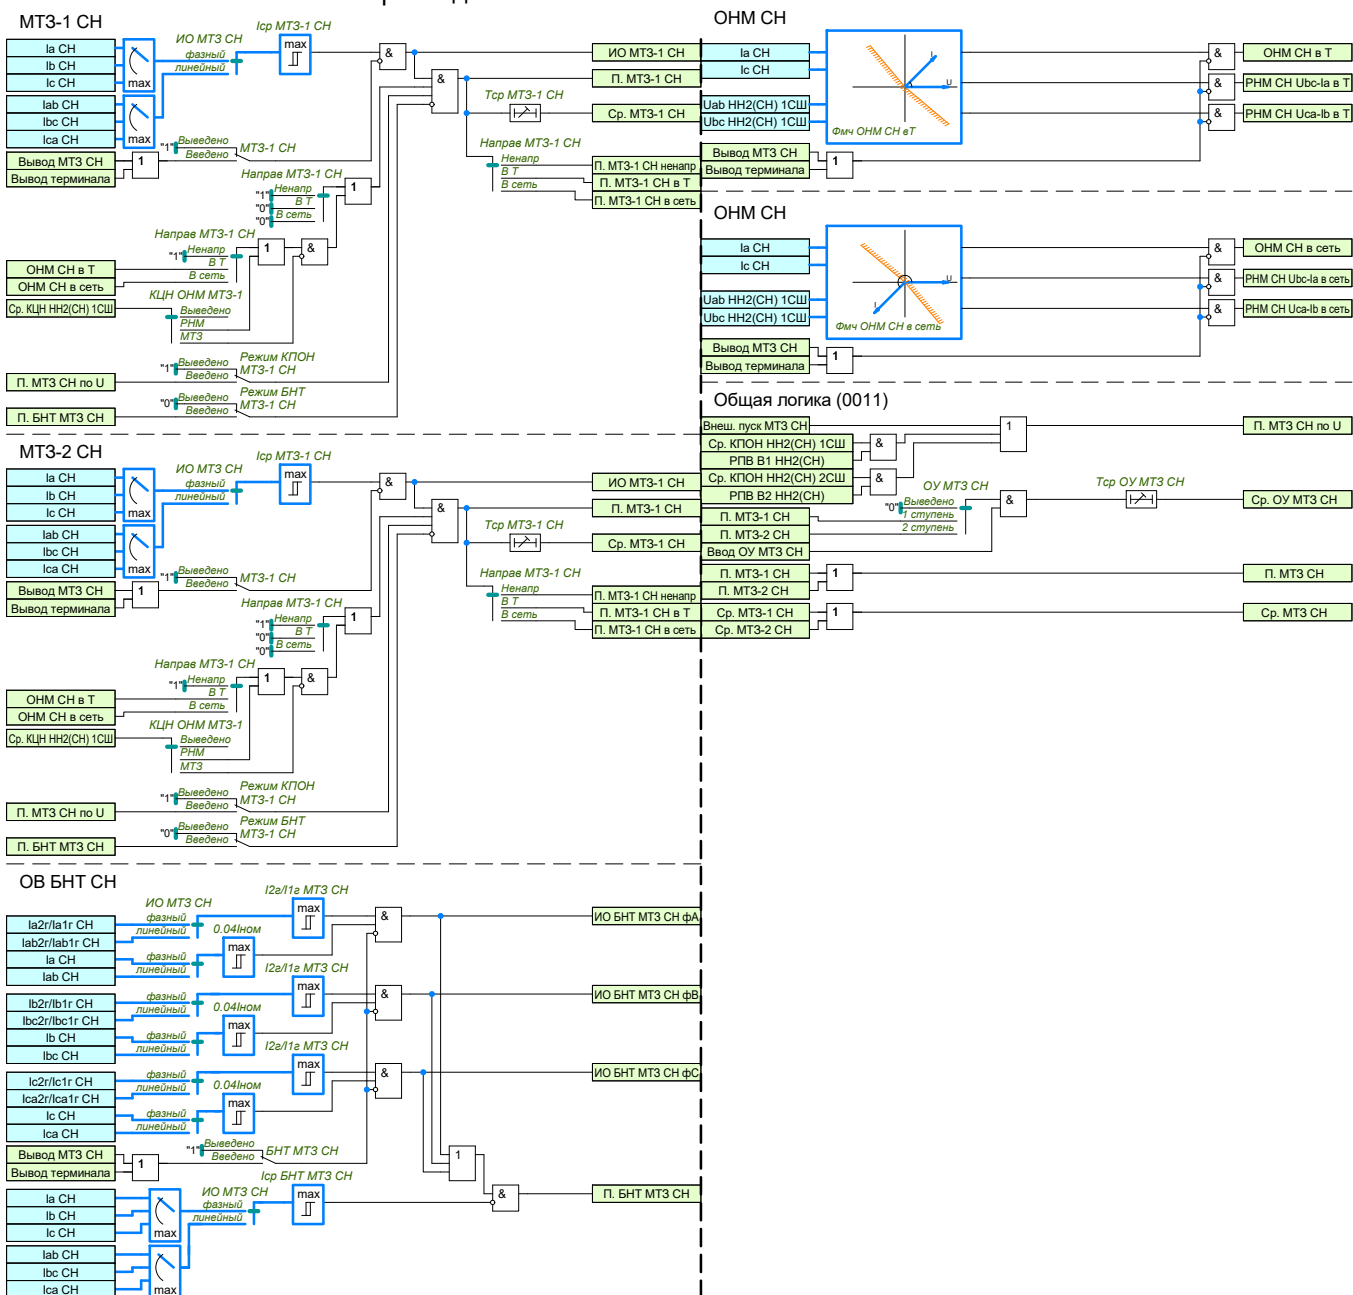


Рисунок 0.3 – Функциональная схема МТЗ СН

0.3.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток СН силового трансформатора.

0.3.3 В состав МТЗ СН входят две направленные ступени с контролем токов трех фаз средней стороны трансформатора.

0.3.4 Порог срабатывания первой ступени защиты задается уставкой «**Icr МТЗ-1 СН**», а выдержка времени срабатывания первой ступени регулируется уставкой «**Tcr МТЗ-1 СН**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска первой ступени МТЗ СН от комбинированного пускового органа напряжения (КПОН) средней стороны трансформатора, которая задается программным переключателем «**Режим КПОН МТЗ-1 СН**». Ввод в работу первой ступени МТЗ СН осуществляется с помощью программного переключателя «**МТЗ-1 СН**».

0.3.5 Порог срабатывания второй ступени защиты задается уставкой «**Icr МТЗ-2 СН**», а выдержка времени срабатывания второй ступени регулируется уставкой «**Tcr МТЗ-2 СН**». Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска второй ступени МТЗ СН от комбинированного пускового органа напряжения

(КПОН) средней стороны трансформатора, которая задается программным переключателем **«Режим КПОН МТЗ-2 СН»**. Ввод в работу второй ступени МТЗ СН осуществляется с помощью программного переключателя **«МТЗ-2 СН»**.

0.3.6 Оперативный ввод/вывод МТЗ СН производится с помощью БУ (блока управления функциями) **«Вывод МТЗ СН»**.

0.3.7 С помощью уставки «ИО МТЗ СН» имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы первой и второй ступени МТЗ СН.

0.3.8 Для обеспечения несрабатывания МТЗ СН от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней МТЗ по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки **«ИО МТЗ СН»**. Ввод в работу БНТ МТЗ СН осуществляется с помощью уставки **«БНТ МТЗ СН»**. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ступени МТЗ блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой **«3I02г/3I01г МТЗ СН»**. Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей **«Режим БНТ МТЗ-1 СН»** и **«Режим БНТ МТЗ-2 СН»**. Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки **«Iср БНТ МТЗ СН»**.

0.3.9 Направленность МТЗ СН обеспечивается органами направления мощности выполненными по 90-градусной схеме с парами токов и напряжений I_A и U_{BC} , I_C и U_{AB} . Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы от органа направленности МТЗ СН будет происходить от пары сигналов с максимальным током. За положительное направление векторов принято вращение против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности ОНМ откладываются от линейных напряжений и задаются уставками **«Фмч ОНМ в Т»** и **«Фмч ОНМ в сеть»**. Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМ в Т – 45° , а для ОНМ в сеть – 225° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности. Величина тока работы ОНМ $0,05 \cdot I_{\text{НОМ}}$, величина напряжения работы ОНМ $0,01 \cdot U_{\text{НОМ}}$.

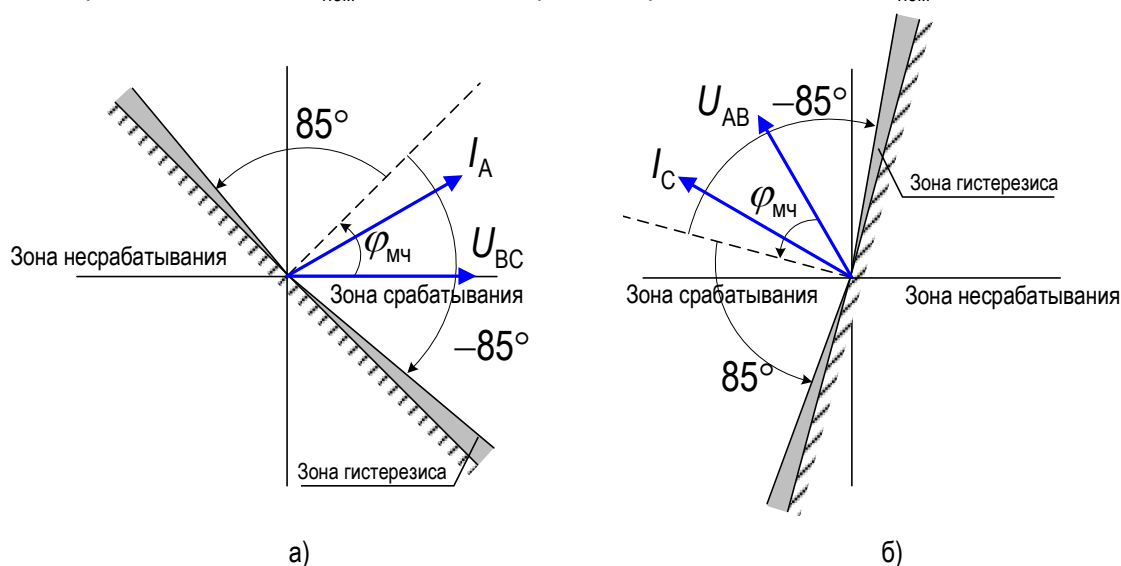


Рисунок 0.4 – Функциональная схема ОНМ МТЗ СН

0.3.10 Для выбора режима направленности по мощности предусмотрены программные переключатели **«Направ МТЗ-1 СН»** и **«Направ МТЗ-2 СН»**, имеющих три положения:

- **«Ненапр»** – ступень выполнена ненаправленной;
- **«В Т»** – ступень выполнена прямонаправленной в сторону Т;
- **«В сеть»** – ступень выполнена обратнаправленной в сторону сети.

0.3.11 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней МТЗ СН при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней МТЗ при срабатывании КЦН СН задается программными переключателями **«КЦН ОНМ МТЗ-1 СН»** и **«КЦН ОНМ МТЗ-2 СН»**, имеющими три положения:

- «*Выведено*» – режим работы ступени не зависит от КЦН;
- «*РНМ*» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «*МТЗ*» – при срабатывании КЦН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания КЦН.

0.3.12 Предусмотрена возможность оперативного ускорения МТЗ СН для ускорения защит от КЗ на шинах СН при выводе основной защиты шин. Срабатывание оперативного ускорения МТЗ СН действует на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Ввод в работу ОУ МТЗ СН и выбор ускоряемой ступени осуществляется с помощью программного переключателя «**ОУ МТЗ СН**», а выдержка времени срабатывания ОУ МТЗ СН регулируется уставкой «**Тср ОУ МТЗ СН**». Оперативный ввод/вывод ОУ МТЗ СН производится с помощью команды управления «Ввод ОУ МТЗ СН».

0.3.13 Направленные ступени МТЗ СН в сторону сети выполнены действующими:

- с первой выдержкой времени на разделение секции или систем шин СН. Пуск МТЗ СН действует в логику деления средней стороны трансформатора, выдержки времени задаются уставками «**Тср МТЗ-1 откл СВ(ШСВ)**» и «**Тср МТЗ-2 откл СВ(ШСВ)**»;
- со второй выдержкой времени на отключение (с пуском УРОВ и запретом АПВ) выключателей стороны СН. Пуск МТЗ СН действует в логику деления средней стороны трансформатора, выдержки времени задаются уставками «**Тср МТЗ-1 откл В**» и «**Тср МТЗ-2 откл В**»;
- с выдержкой времени срабатывание МТЗ СН на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Выдержки времени задаются уставками «**Тср МТЗ-1 СН**» и «**Тср МТЗ-2 СН**».

0.3.14 Действие срабатывания первой и второй ступени МТЗ СН предусматривает отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ.


Таблица 0.4 – Перечень уставочных параметров МТЗ СН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------


0.4 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

0.4.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению низкой и средней сторон трансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ ВН и МТЗ СН.


КПОН НН1(НН) 1СШ

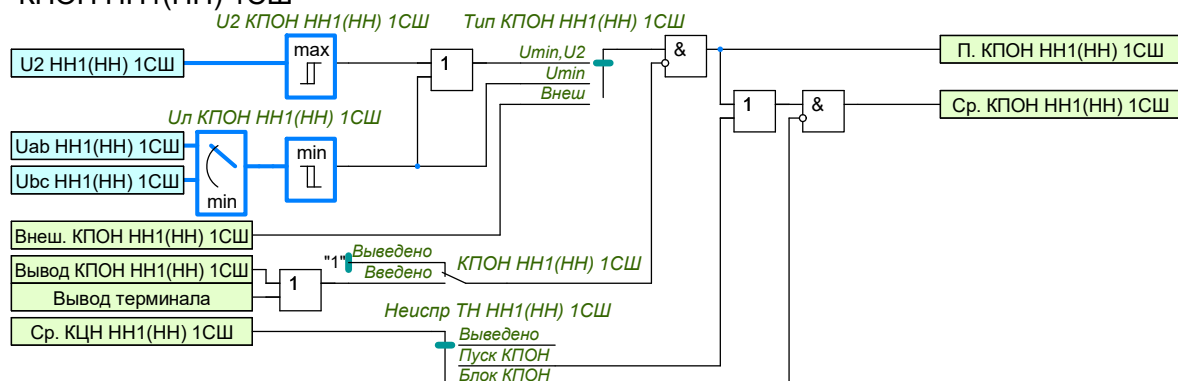

КПОН НН1(НН) 2СШ

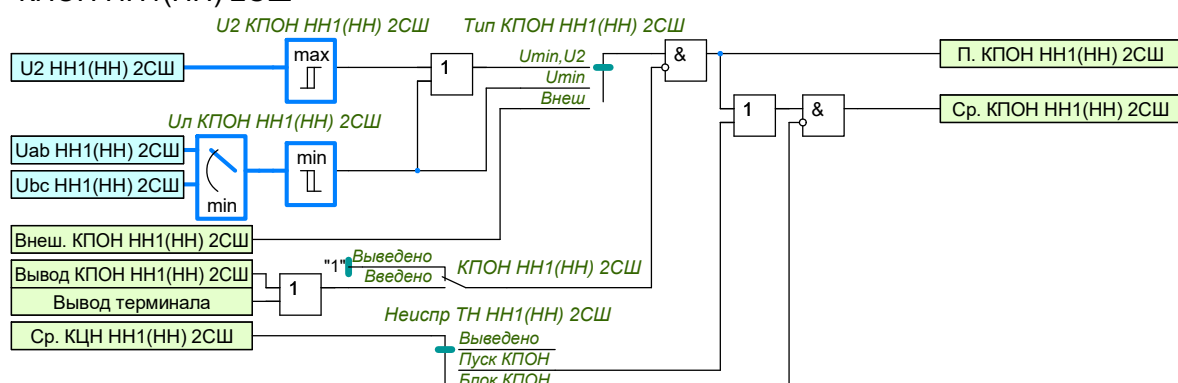

КПОН НН2(СН) 1СШ

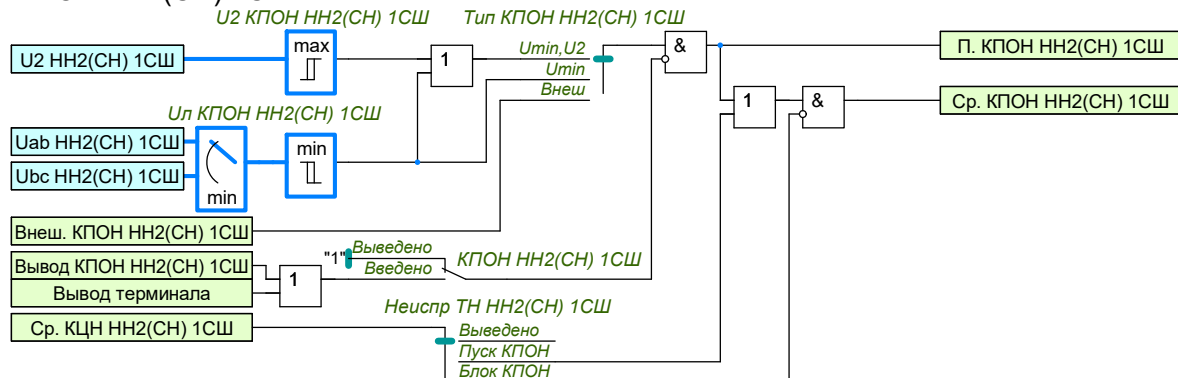

КПОН НН2(СН) 2СШ

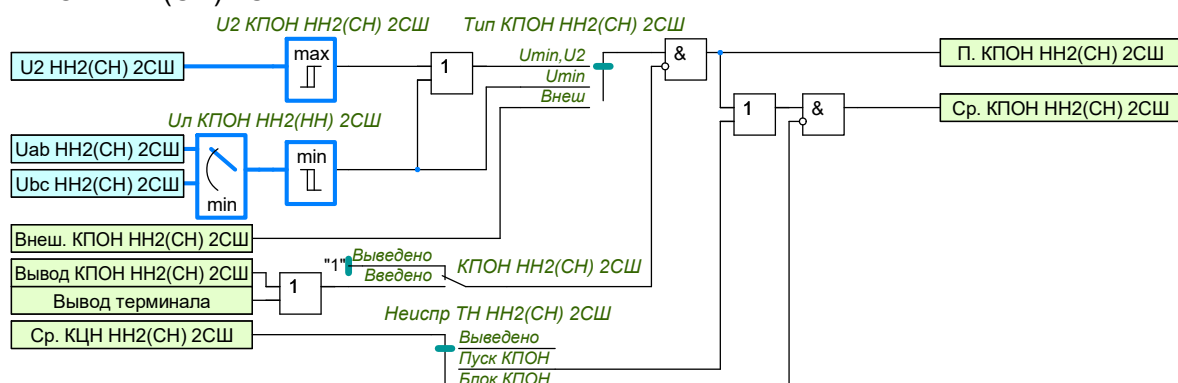


Рисунок 0.5 – Функциональная схема КПОН

0.4.2 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего и среднего напряжения.

0.4.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности низкой и средней стороны трансформатора.

0.4.4 Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «Ул НН1(НН) 1СШ», «Ул НН1(НН) 2СШ», «Ул НН2(СН) 1СШ» и «Ул НН2(СН) 2СШ», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «U2 НН1(НН) 1СШ», «U2 НН1(НН) 2СШ», «U2 НН2(СН) 1СШ» и «U2 НН2(СН) 2СШ».

0.4.5 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью программных переключателей «КПОН НН1(НН) 1СШ», «КПОН НН1(НН) 2СШ», «КПОН НН2(СН) 1СШ» и «КПОН НН2(СН) 2СШ».

0.4.6 Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КПОН НН1(НН) 1СШ», «Вывод КПОН НН1(НН) 2СШ», «Вывод КПОН НН2(СН) 1СШ» и «Вывод КПОН НН2(СН) 2СШ».

0.4.7 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны задается программными переключателями «Тип КПОН НН1(НН) 1СШ», «Тип КПОН НН1(НН) 2СШ», «Тип КПОН НН2(СН) 1СШ» и «Тип КПОН НН2(СН) 2СШ», имеющими три положения:

- «*Umin*, *U2*» – пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;
- «*Umin*» – пуск по минимальному линейному напряжению;
- «*Внеш*» – пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

0.4.8 Предусмотрена возможность контроля неисправности цепей напряжения средней и низкой сторон трансформатора по внутренней логике КЦН. При появлении неисправности цепей напряжения, действие логики КПОН соответствующей стороны задается программным переключателями «Неиспр ТН НН2(СН) 1СШ», «Неиспр ТН НН2(СН) 2СШ», «Неиспр ТН НН1(НН) 1СШ» и «Неиспр ТН НН1(НН) 2СШ», имеющими три положения:

- «*Выведено*» – режим работы КПОН не зависит от КЦН;
- «*Пуск КПОН*» – при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН всегда разрешен;
- «*Блок КПОН*» – при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН выводится из работы.

Таблица 0.5 – Перечень уставочных параметров КПОН НН1(НН) 1СШ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.5 Контроль цепей напряжения (КЦН)

0.5.1 Контроль цепей напряжения предназначен для выявления нарушений в цепях напряжения низкой и средней сторон трансформатора.

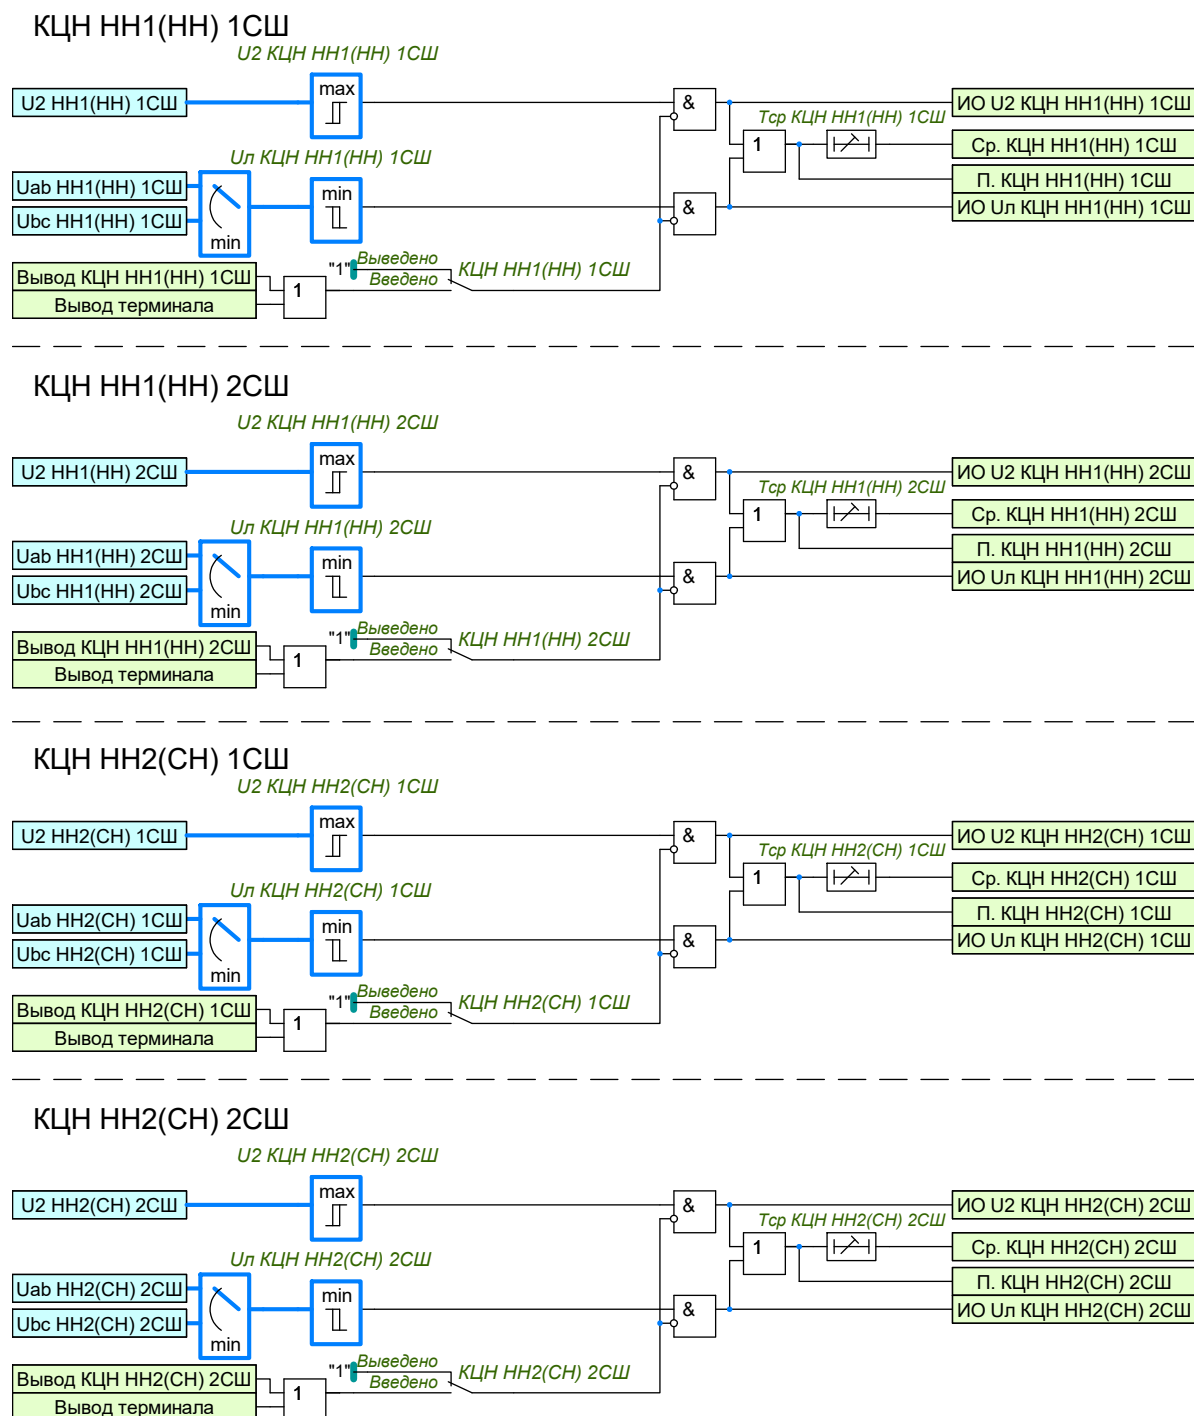


Рисунок 0.6 – Функциональная схема КЦН

0.5.2 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего и среднего напряжения.

0.5.3 Контроль цепей напряжения низкой и средней стороны трансформатора основан на выявлении нарушения симметрии в цепях напряжения и просадки линейного напряжения соответствующей стороны.

0.5.4 Ввод в работу КЦН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КЦН HH1(NN) 1CSH», «КЦН HH1(NN) 2CSH», «КЦН HH2(CH) 1CSH» и «КЦН HH2(CH) 2CSH».

0.5.5 Порог срабатывания минимального линейного напряжения задается уставками «Ул КЦН HH1(NN) 1CSH», «Ул КЦН HH1(NN) 2CSH», «Ул КЦН HH2(CH) 1CSH» и «Ул КЦН HH2(CH) 2CSH».

0.5.6 Порог срабатывания максимального напряжения обратной последовательности задается уставками

«U2 КЦН НН1(НН) 1СШ», «U2 КЦН НН1(НН) 2СШ», «U2 КЦН НН2(СН) 1СШ» и «U2 КЦН НН2(СН) 2СШ».

0.5.7 Выдержка времени контроля неисправности цепей напряжения регулируется уставками «Тср КЦН ТН НН1(НН) 1СШ», «Тср КЦН ТН НН1(НН) 2СШ», «Тср КЦН ТН НН2(СН) 1СШ» и «Тср КЦН ТН НН2(СН) 2СШ».

0.5.8 Оперативный ввод/вывод КЦН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КЦН НН1(НН) 1СШ», «Вывод КЦН НН1(НН) 2СШ», «Вывод КЦН НН2(СН) 1СШ» и «Вывод КЦН НН2(СН) 2СШ».

Таблица 0.6 – Перечень уставочных параметров КЦН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.6 Контроль положения выключателей

0.6.1 Контроль положения выключателей низкой и средней стороны используется для пуска МТЗ ВН, для функции КПОН и в логике отключения СВ СН.

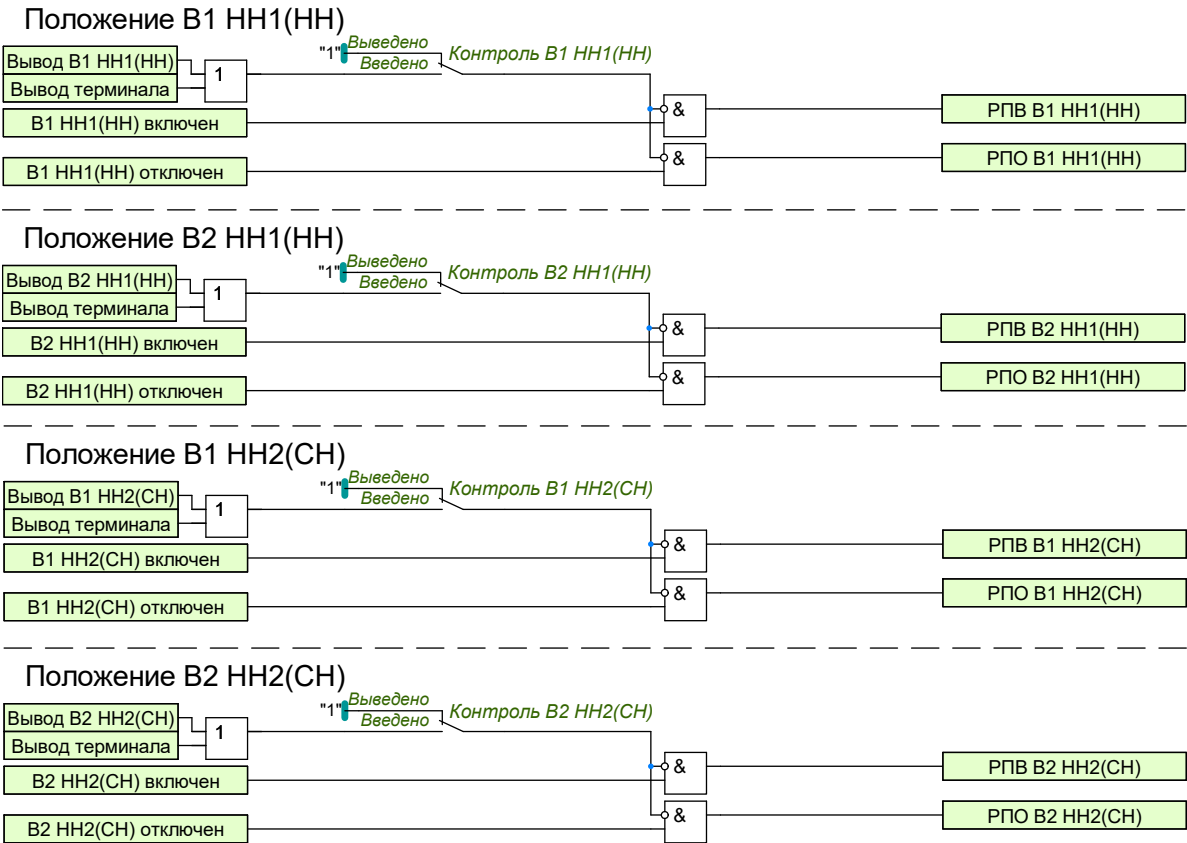


Рисунок 0.7 – Функциональная схема контроля положения выключателей

0.6.2 Предусмотрена возможность приема сигналов включенного и отключенного положения выключателей ввода сторон НН (НН1), НН2, СН1 (НН3) и СН2 (НН4).

0.6.3 Ввод в работу контроля положения В каждой стороны осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «Контроль В1 НН1(НН)», «Контроль В2 НН1(НН)», «Контроль В1 НН2(СН)» и «Контроль В2 НН2(СН)».

0.6.4 Оперативный ввод/вывод контроля положения В производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод В1 НН1(НН)», «Вывод В2 НН1(НН)», «Вывод В1 НН2(СН)», «Вывод В2 НН2 (СН)».

Таблица 0.7 – Перечень уставочных параметров контроля положения выключателей

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.7 Защита от непереключения фаз

0.7.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателей В1 ВН и В2 ВН с пофазным приводом при включении или отключении.

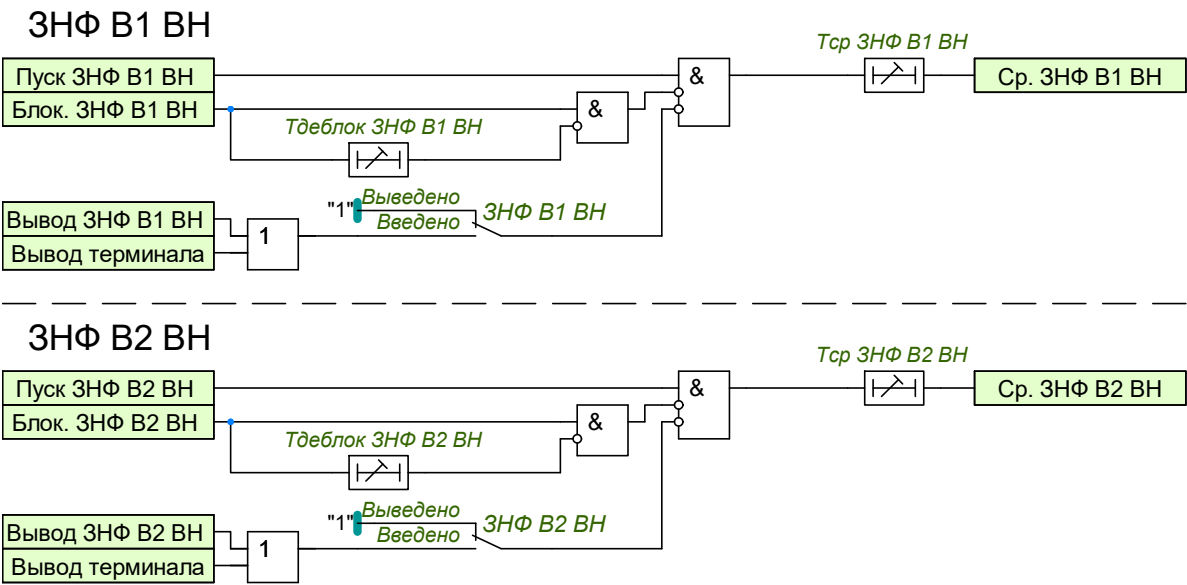


Рисунок 0.8 – Функциональная схема ЗНФ В1 ВН и В2 ВН

0.7.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В1 ВН и В2 ВН осуществляется с помощью программных переключателей **«ЗНФ В1 ВН»** и **«ЗНФ В2 ВН»**. Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (ФПВ), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателей и в случае расхождения полюсов формирует сигналы *«Внутр. пуск ЗНФ В1 ВН»* и *«Внутр. пуск ЗНФ В2 ВН»*.

0.7.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход *«Пуск ЗНФ В1 ВН»* и *«Пуск ЗНФ В2 ВН»*.

0.7.4 Действие на отключение выключателя В1 ВН и В2 ВН с запретом АПВ осуществляется с выдержками времени *«Тср ЗНФ В1 ВН»* и *«Тср ЗНФ В2 ВН»*. Задаваемые выдержки времени предназначена для отстройки от одновременности переключения блок-контактов выключателя.

0.7.5 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ В1 ВН и В2 ВН от внешних сигналов *«Блок. ЗНФ В1 ВН»* и *«Блок. ЗНФ В2 ВН»* на время, которое задаётся уставками *«Тдеблок ЗНФ В1 ВН»* и *«Тдеблок ЗНФ В2 ВН»*.

0.7.6 Оперативный ввод/вывод ЗНФ В1 ВН и В2 ВН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) *«Вывод ЗНФ В1 ВН»* и *«Вывод ЗНФ В2 ВН»*.

Таблица 0.8 – Перечень уставочных параметров контроля положения выключателей

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.8 Защита от неполнофазного режима

0.8.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР).

ЗНР ВН

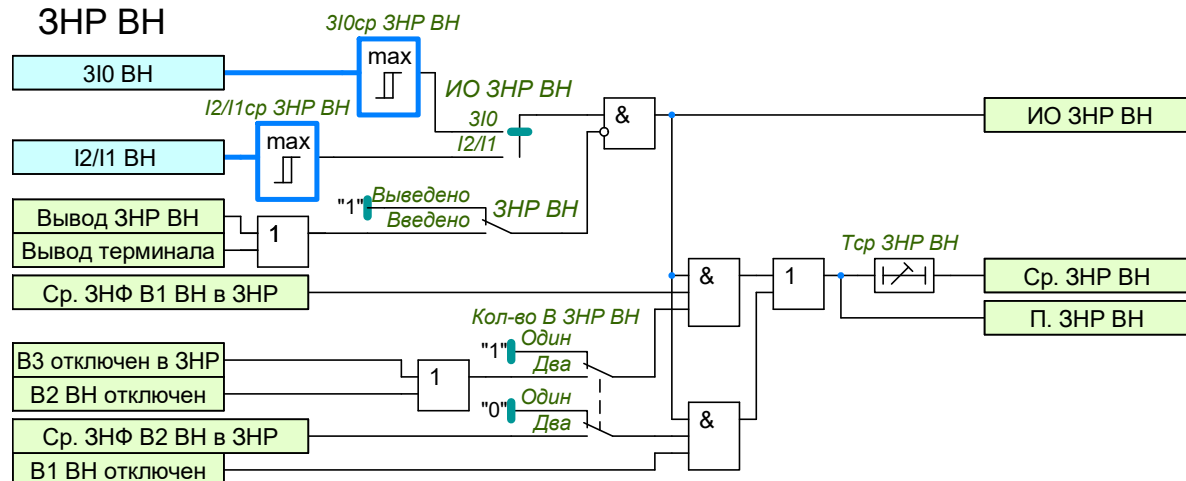


Рисунок 0.9 – Функциональная схема ЗНР ВН

0.8.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

0.8.3 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания «ЗНФ В1 ВН в ЗНР» или «ЗНФ В2 ВН в ЗНР»;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «ИО ЗНР ВН»;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

0.8.4 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем «Кол-во В ЗНР ВН». Для полуторной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3 конфигурируемый вход «В3 отключен в ЗНР».

0.8.5 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой «3I0ср ЗНР ВН», по отношению токов обратной и прямой последовательностей – «I2/I1 ЗНР ВН». Ввод в работу защиты от неполнофазного режима выключателей высокой стороны трансформатора осуществляется с помощью программного переключателя «ЗНР ВН», а выдержка времени срабатывания задается уставкой «Тсп ЗНР ВН».

0.8.6 Оперативный ввод/вывод ЗНР ВН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ЗНР ВН».

Таблица 0.9 – Перечень уставочных параметров ЗНР

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.9 Защита от неполнофазного режима

0.9.1 Ввод в работу логики отключения смежного трансформатора осуществляется с помощью программного переключателя «ЛО см Т от ТЗНП».

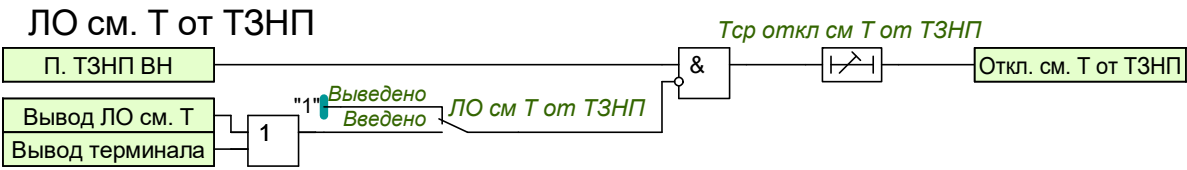


Рисунок 0.10 – Функциональная схема ЗНР ВВ

0.9.2 Оперативный ввод/вывод логики отключения смежного Т от ТЗНП производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛО см. Т».

0.9.3 С целью исключения возникновения недопустимого режима работы параллельного трансформатора с изолированной нейтралью при замыкании на землю одной фазы. Предусматривается возможность первым действием сформировать сигнал «Откл. см. Т от ТЗНП» на отключение выключателей стороны ВВ смежного трансформатора. Логика отключения смежного трансформатора формируется по пуску ТЗНП ВВ с независимой выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср откл см Т от ТЗНП».

Таблица 0.10 – Перечень уставочных параметров логики отключения смежного трансформатора от ТЗНП

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.10 Логика деления стороны ВН (ЛД ВН)

0.10.1 Ввод в работу логики деления высокой стороны трансформатора от ТЗНП осуществляется с помощью уставки «ЛД ВН от ТЗНП».

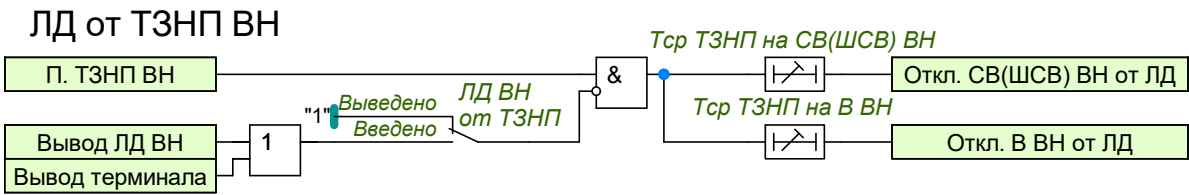


Рисунок 0.11 – Функциональная схема ЛД стороны ВН

0.10.2 Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД ВН».

0.10.3 Первым действием от пуска ТЗНП ВН через выдержку времени «Тср ТЗНП откл СВ(ШСВ) ВН» логика деления формирует сигналы предварительного деления с действием на отключение СВ (ШСВ) ВН.

0.10.4 Вторым действием от пуска ТЗНП ВН через выдержку времени «Тср ТЗНП откл В ВН» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей высокой стороны трансформатора.

Таблица 0.11 – Перечень уставочных параметров ЛД стороны ВН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------