
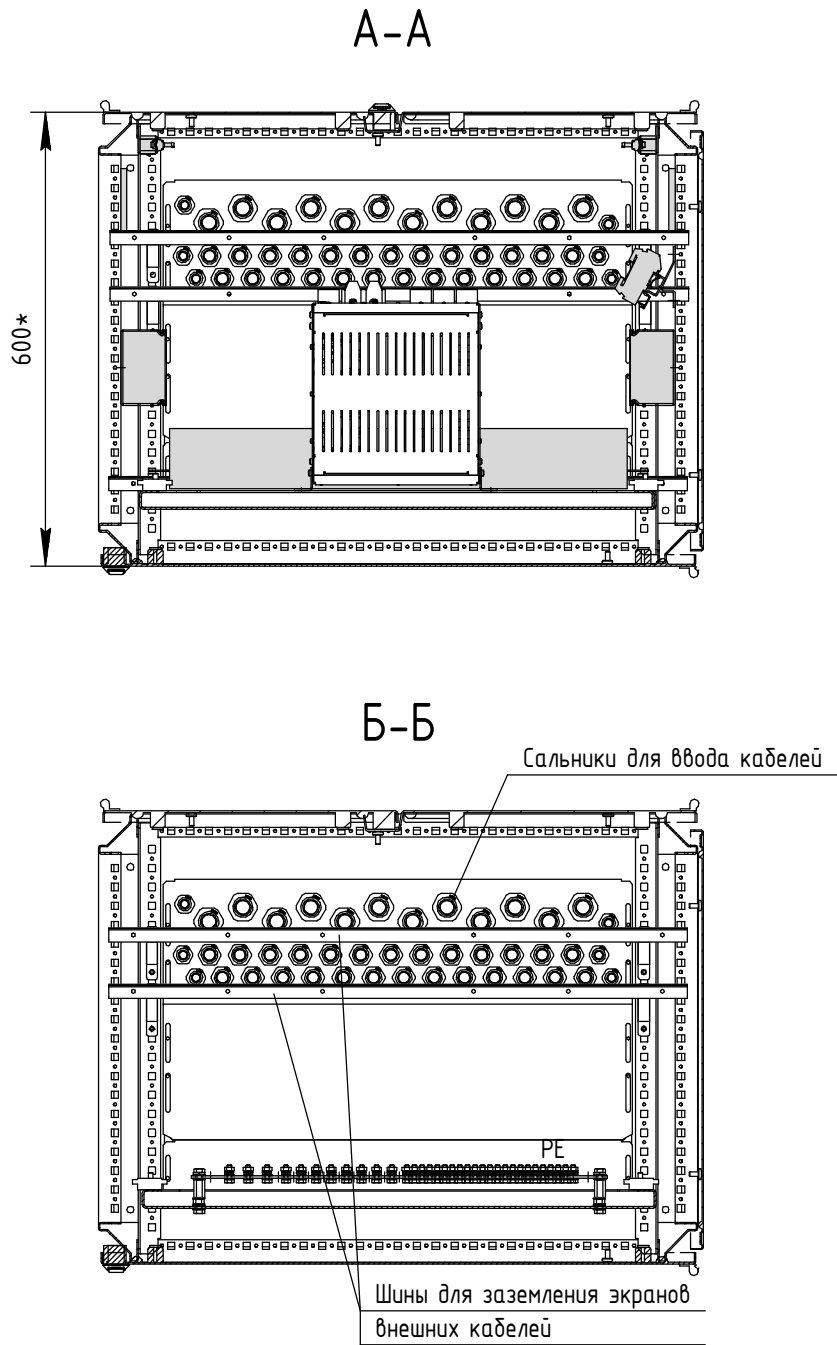


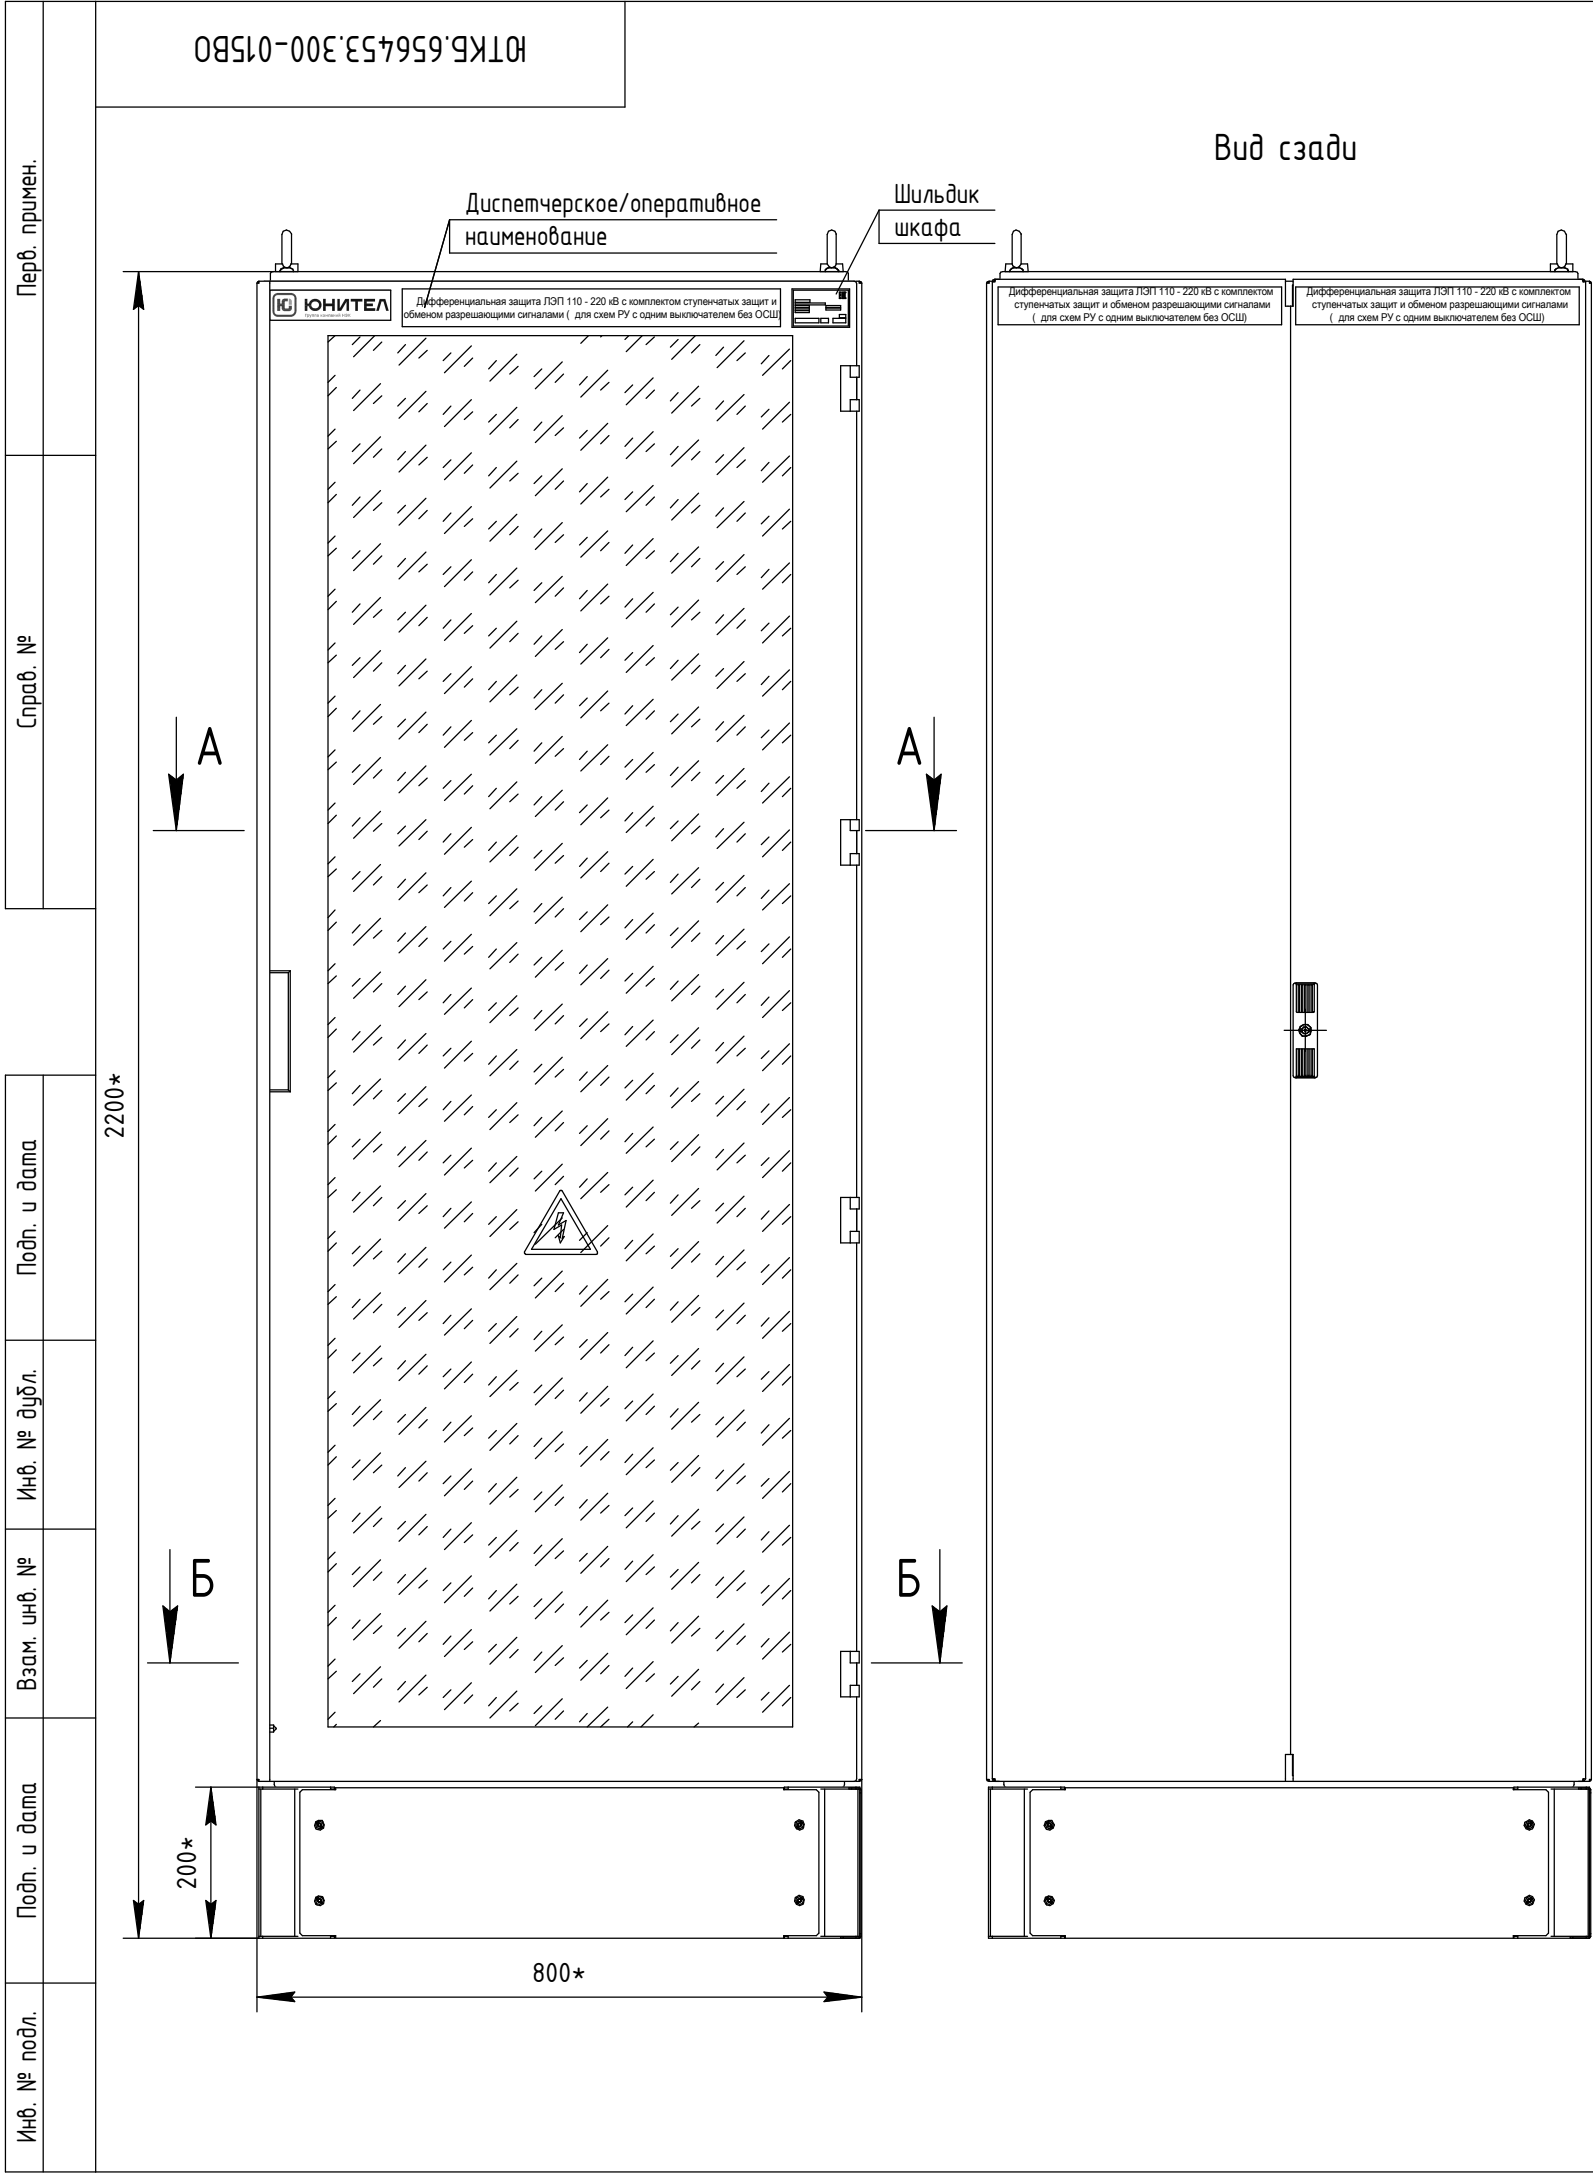

- 1

* Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2

** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3

Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4

Степень защиты шкафа IP54.
- 5


Подвод внешних кабелей снизу.
- 6

Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7


Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-015ПЗ3.

					ЮТКБ.656453.300-015В0				
					Шкаф дифференциальной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без ОСШ) ШЭТ-220.05-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				180**	1:10
Разраб.	Александрова		19.05.2026						
Пров.	Черемисова		19.05.2026						
						Лист	1	Листов	2
Н.контр.						 НЭК ЮНИТЕЛ			
Утв.	Ильин		19.05.2026						


Вид спереди
Дверь условно не показана

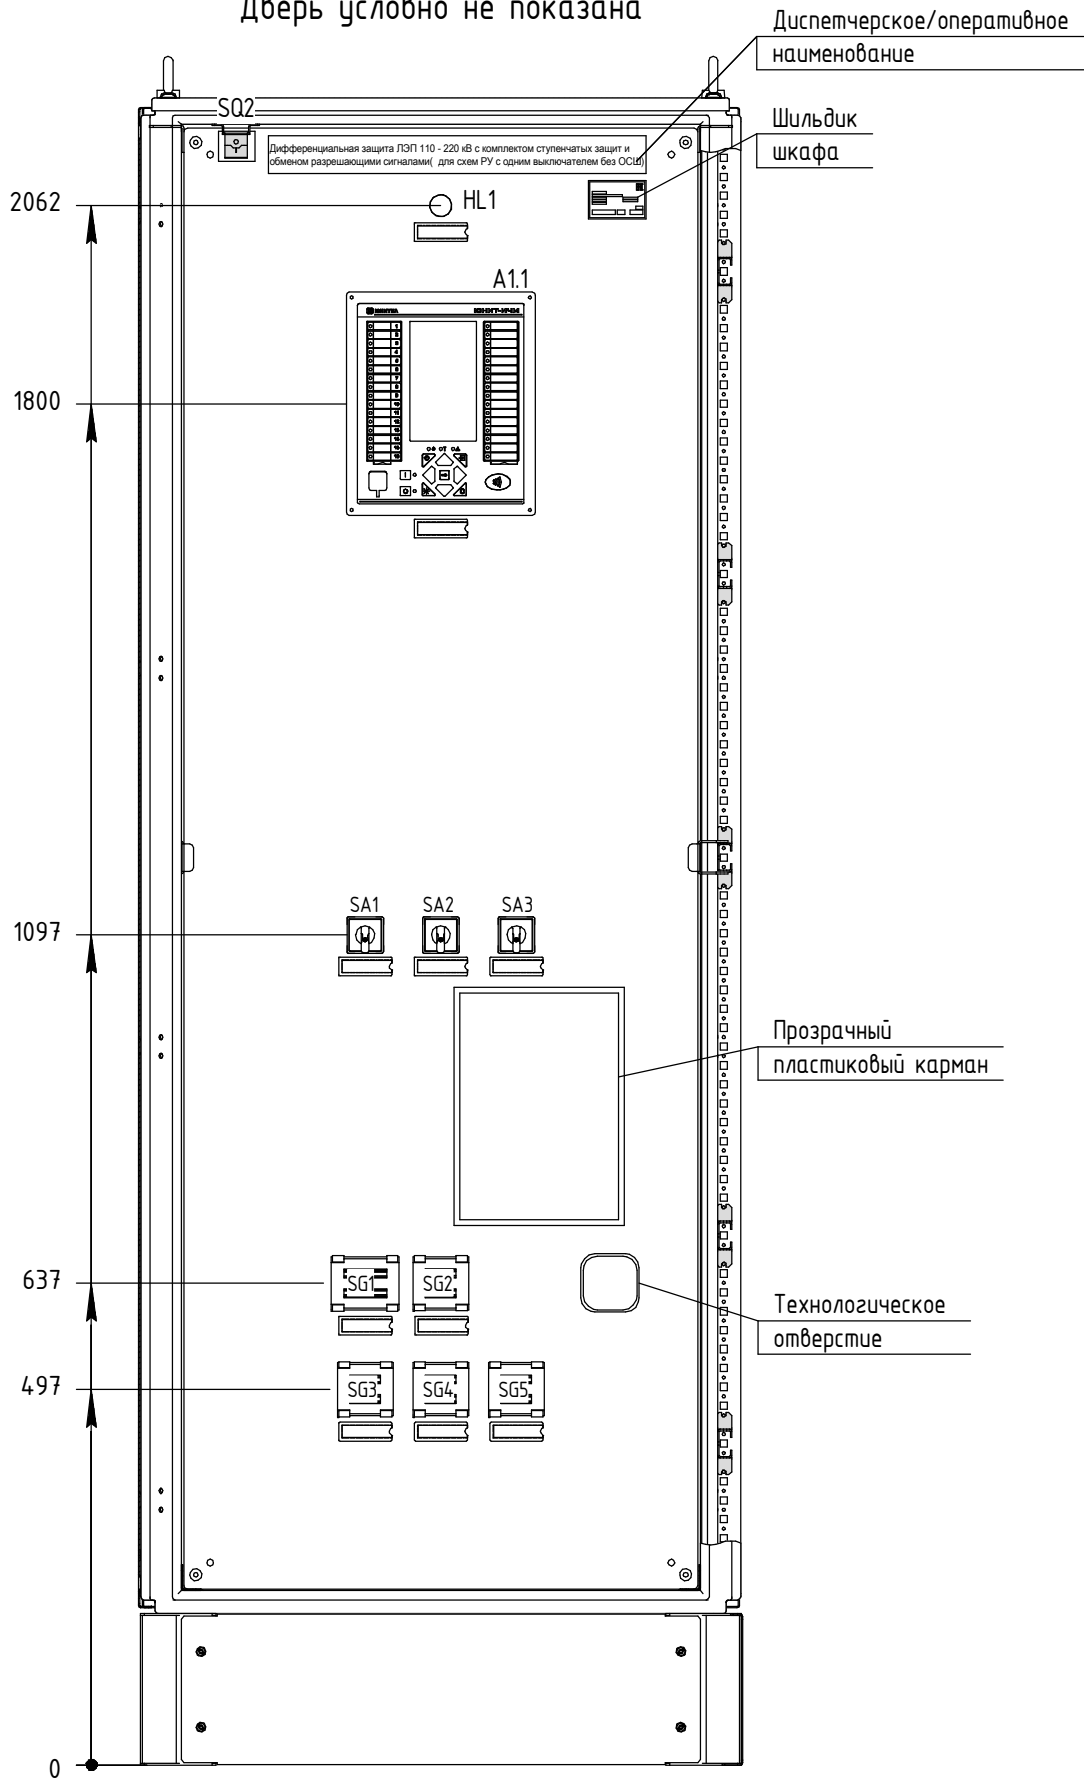


Г-Г

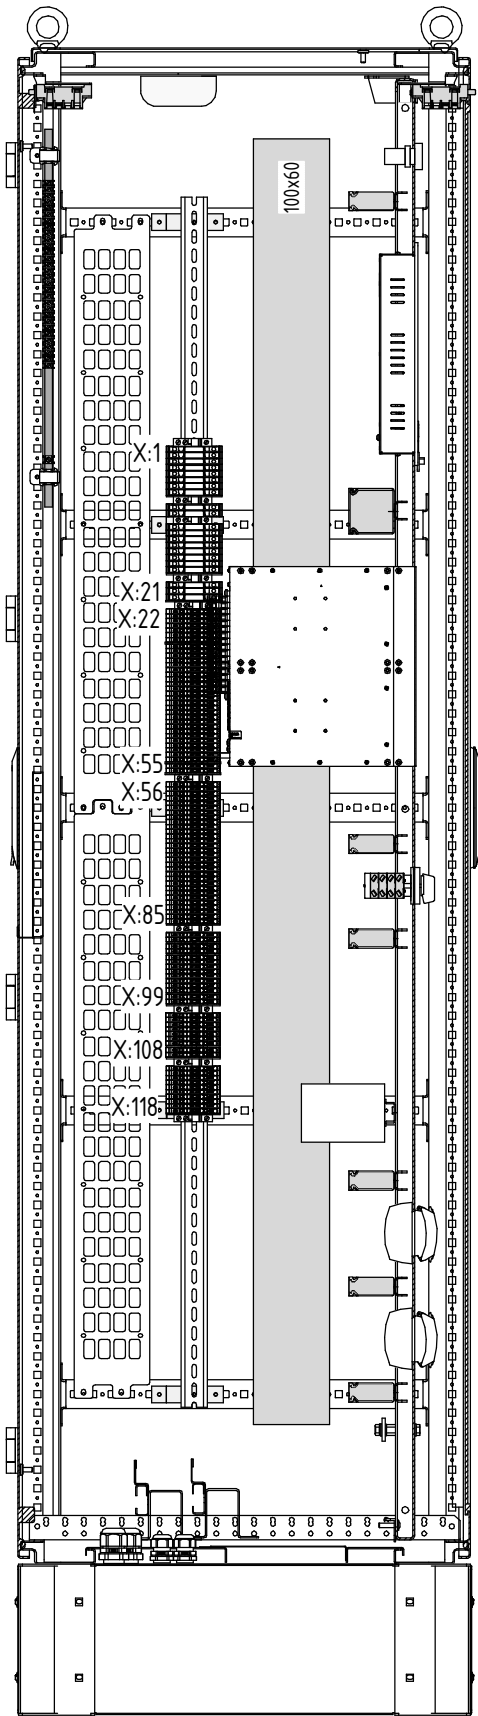

Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны

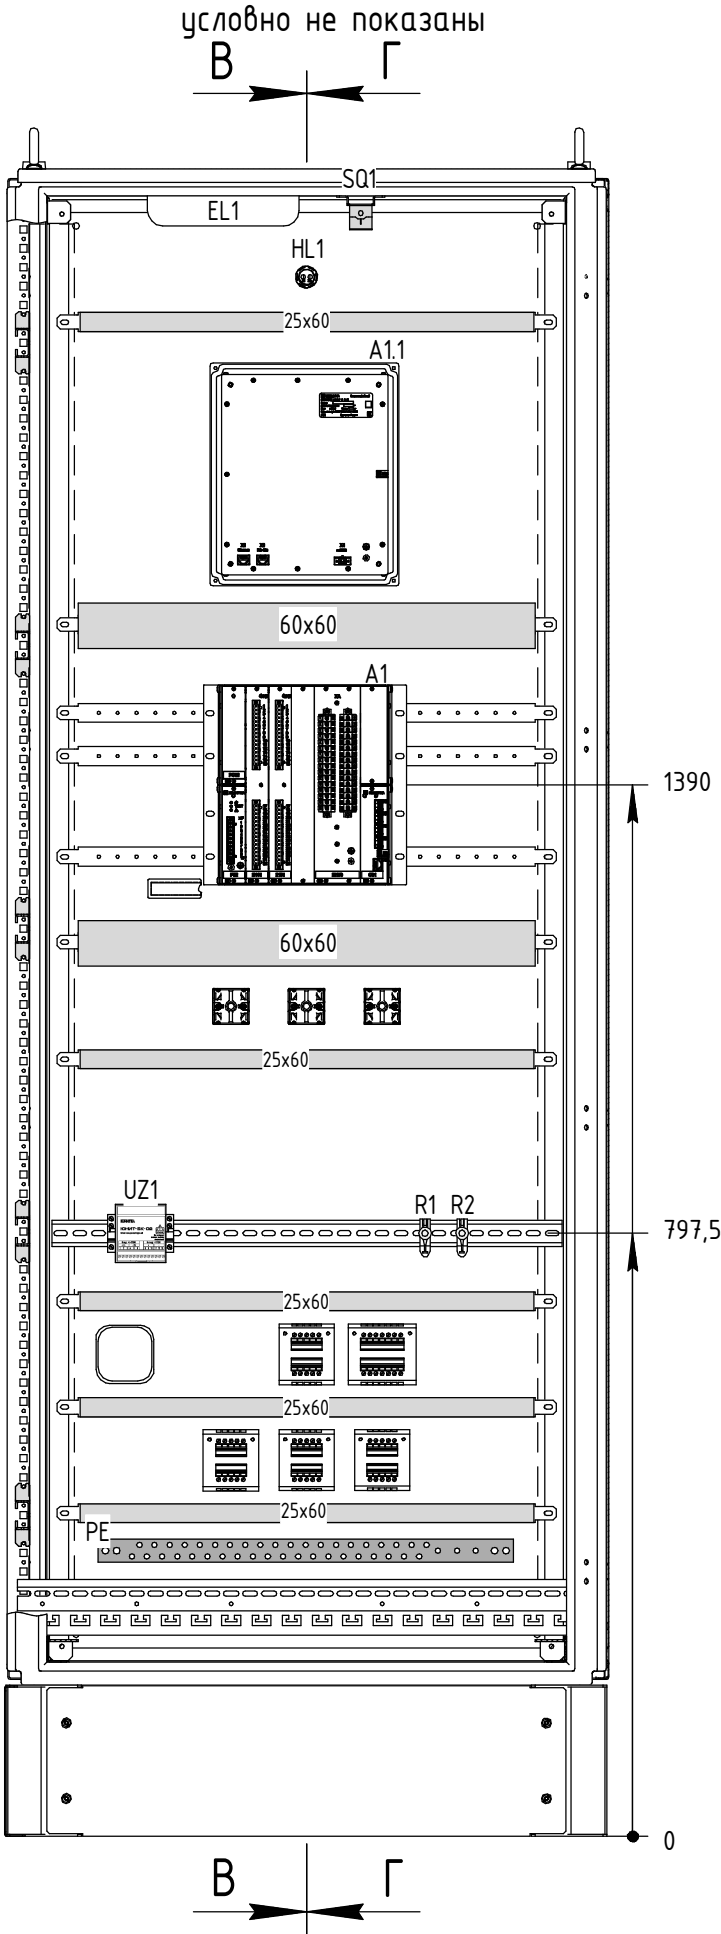

В-В

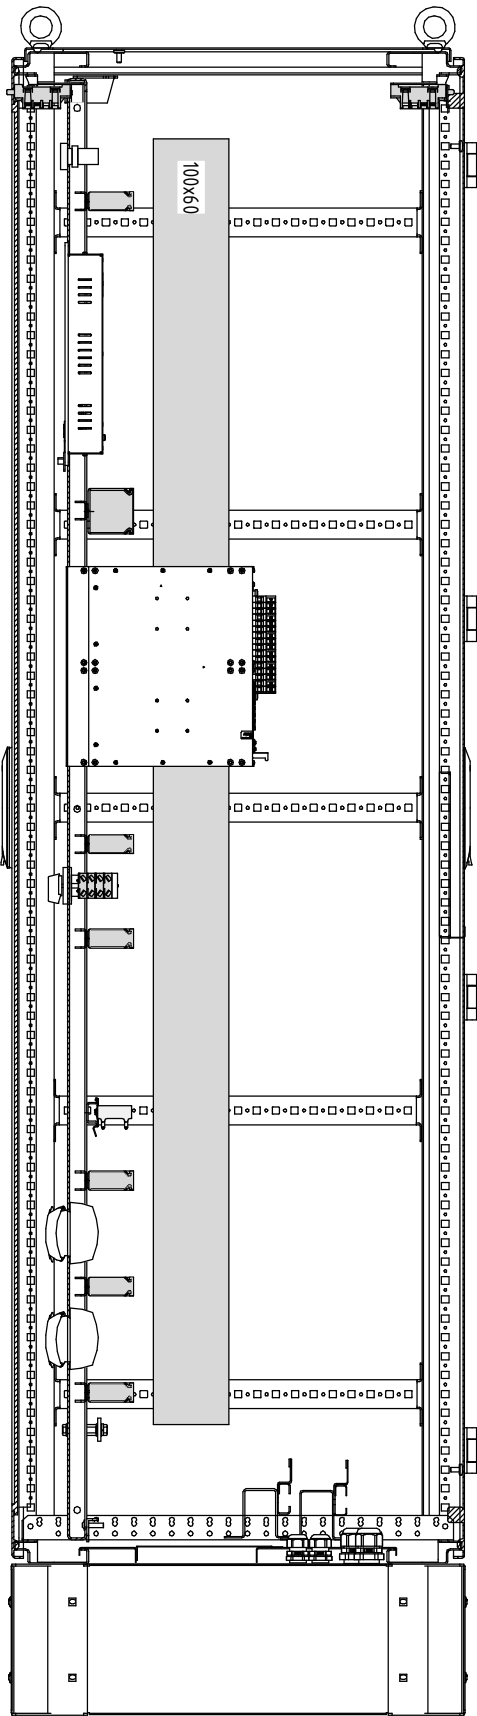

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата