

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЮТКБ.656463.300-027СБ

Вид сзади

Диспетчерское/оперативное наименование

Шильдик шкафа

Комплект защит батареи статических конденсаторов, АУВ, УРОВ

Комплект защит батареи статических конденсаторов, АУВ, УРОВ

Комплект защит батареи статических конденсаторов, АУВ, УРОВ

Карман для документации на внутренней стороне двери

Сальники для ввода кабелей

Шины для заземления экранов внешних кабелей

А

А

Б

Б

2200*

800*

200*

А-А

Б-Б

600*

PE

1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).

2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.

3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.

4 Степень защиты шкафа IP54.

5 Подвод внешних кабелей снизу.

6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.

7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-027ПЗЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Александрова			28.08.2026
Пров.	Черемисова			28.08.2026
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Ильин			28.08.2026

ЮТКБ.656463.300-027СБ

Шкаф защит батареи статических конденсаторов

АУВ,УРОВ

ШЭТ 431.02-0-ЮИРЗ

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	200**	1:10
Листов	2	

НЭК


ЮНИТЕЛ

Копировал


Формат

А3


Вид спереди
Дверь условно не показана

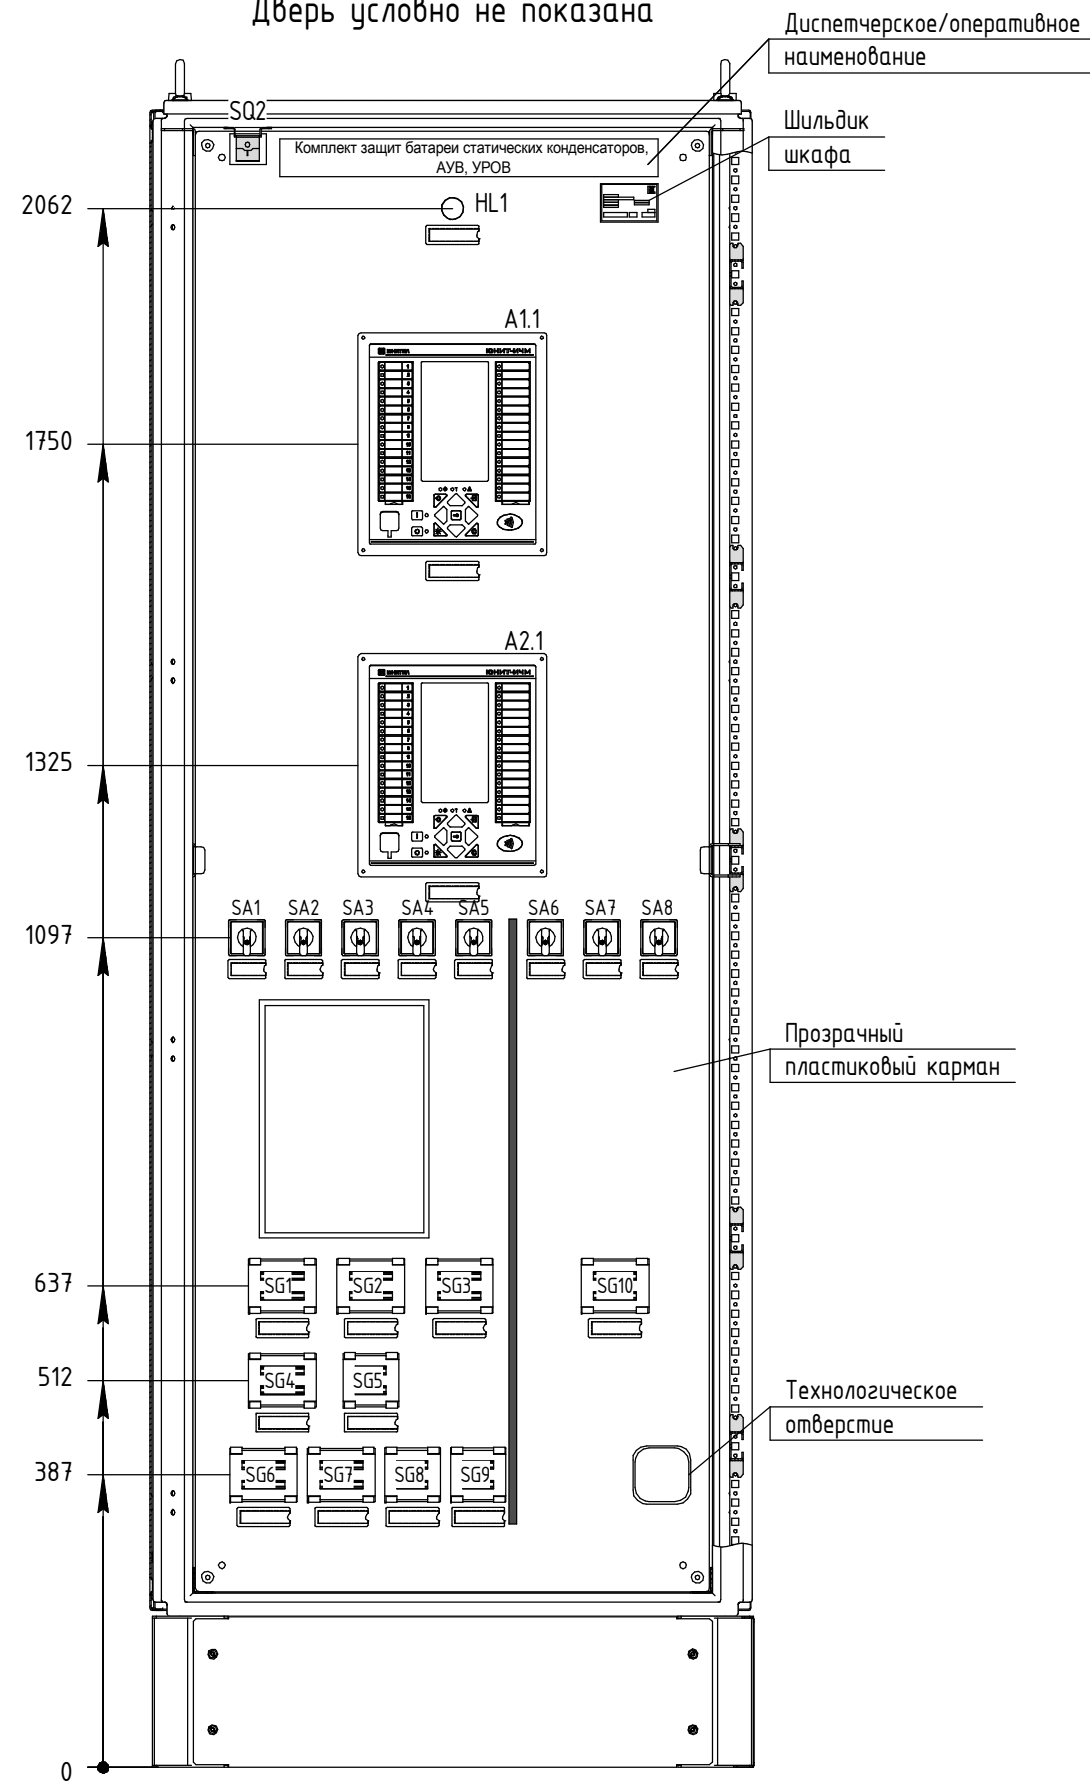


Г-Г

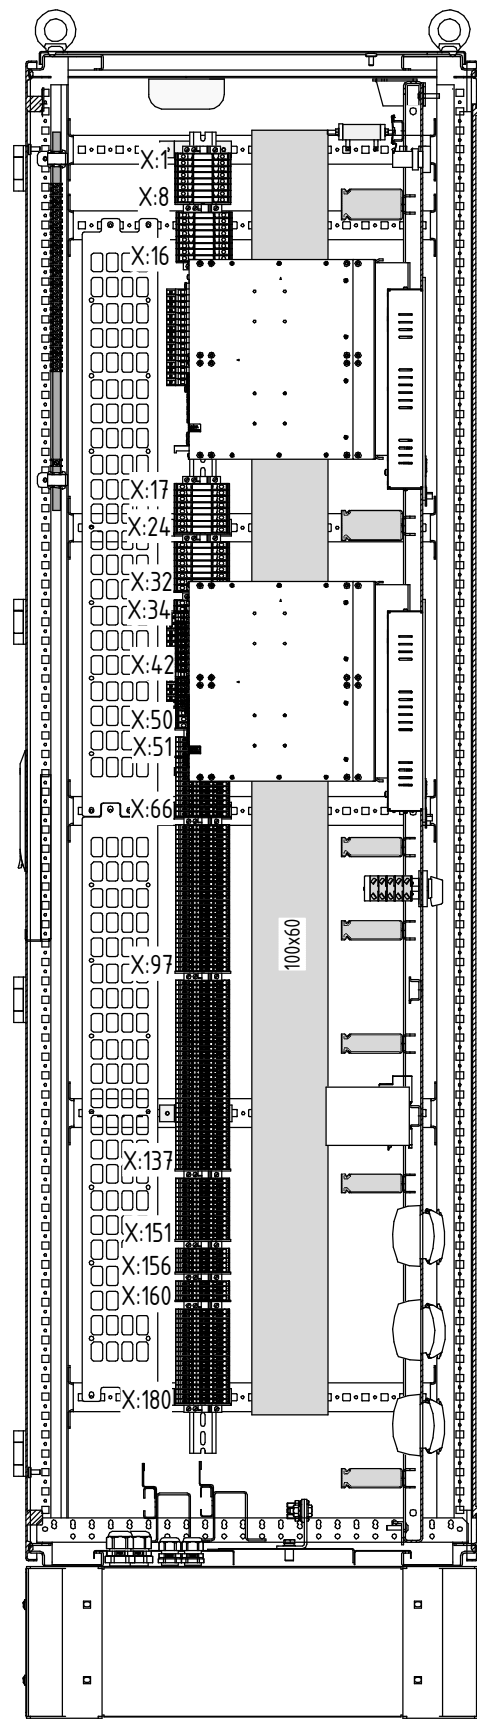

Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные корпуса
условно не показаны

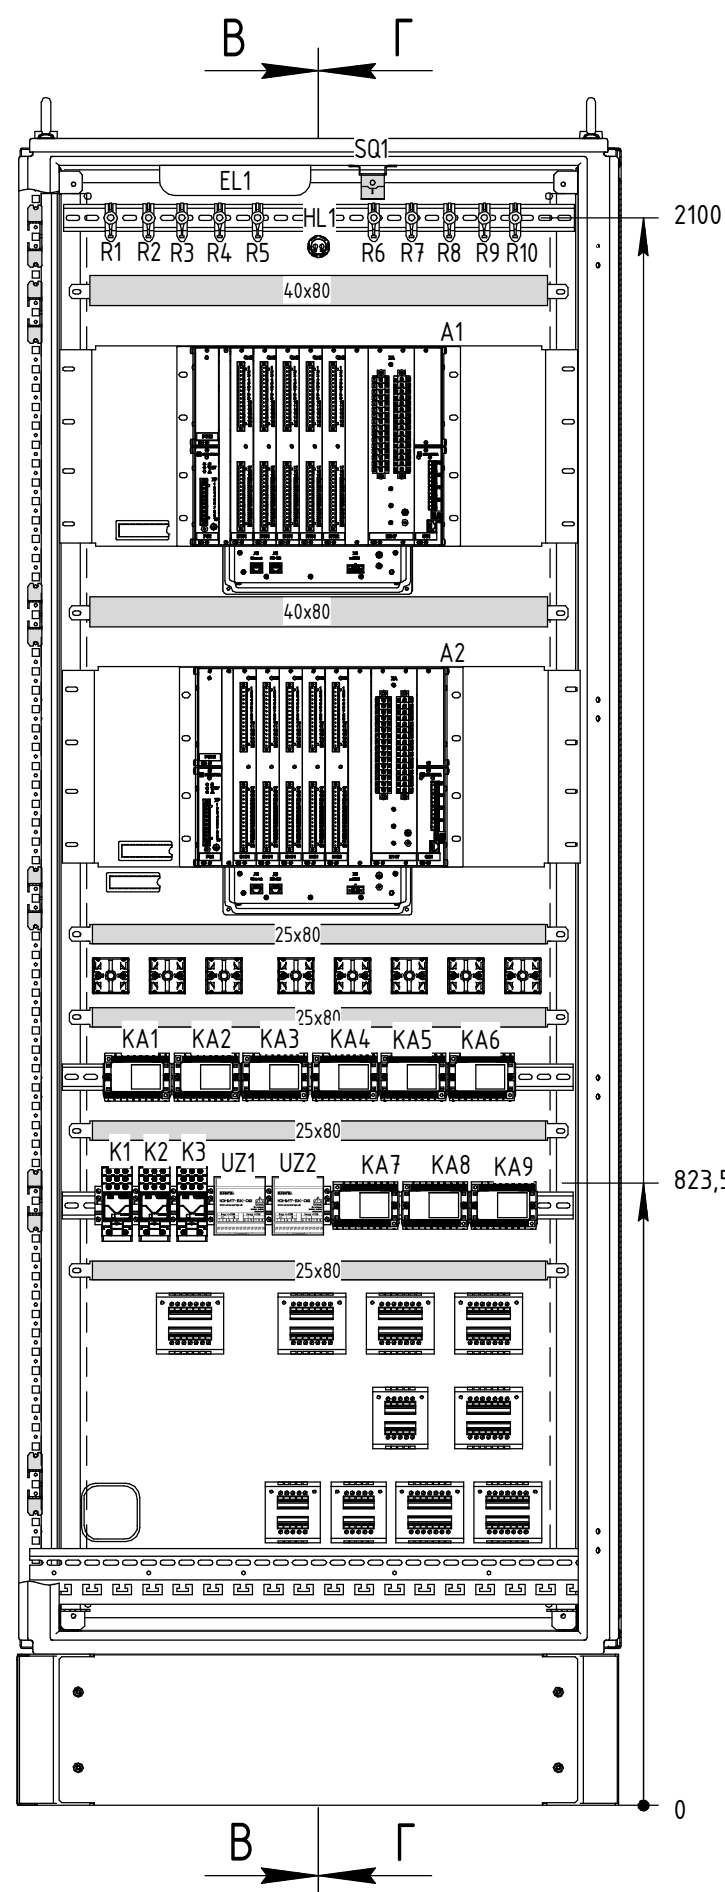

В-В

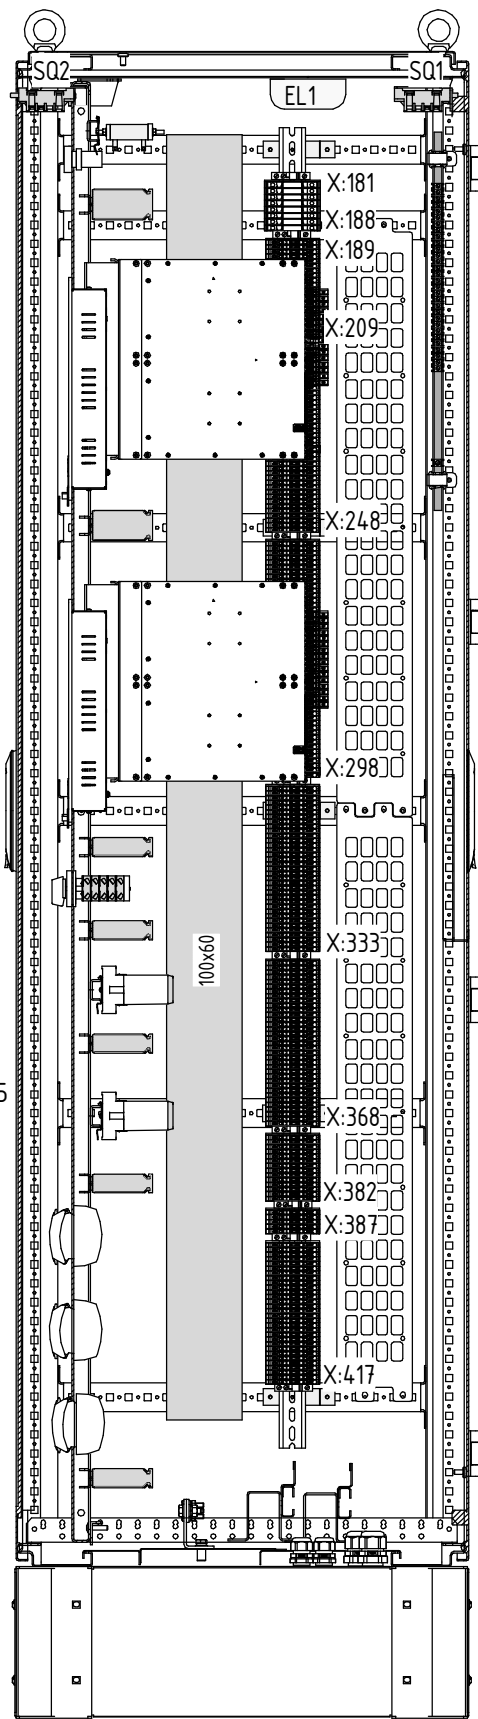

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата