


Цели оперативного тока

Питание оперативных цепей
Питание ИЧМ
Питание ИЗУ
Контроль положения испытательных длоков
Контроль положения переключателей
Внешнее отключение
Цикл ОАПВ
РПО В1
ЗНФ В1
РПО В2
ЗНФ В2
РПО В3

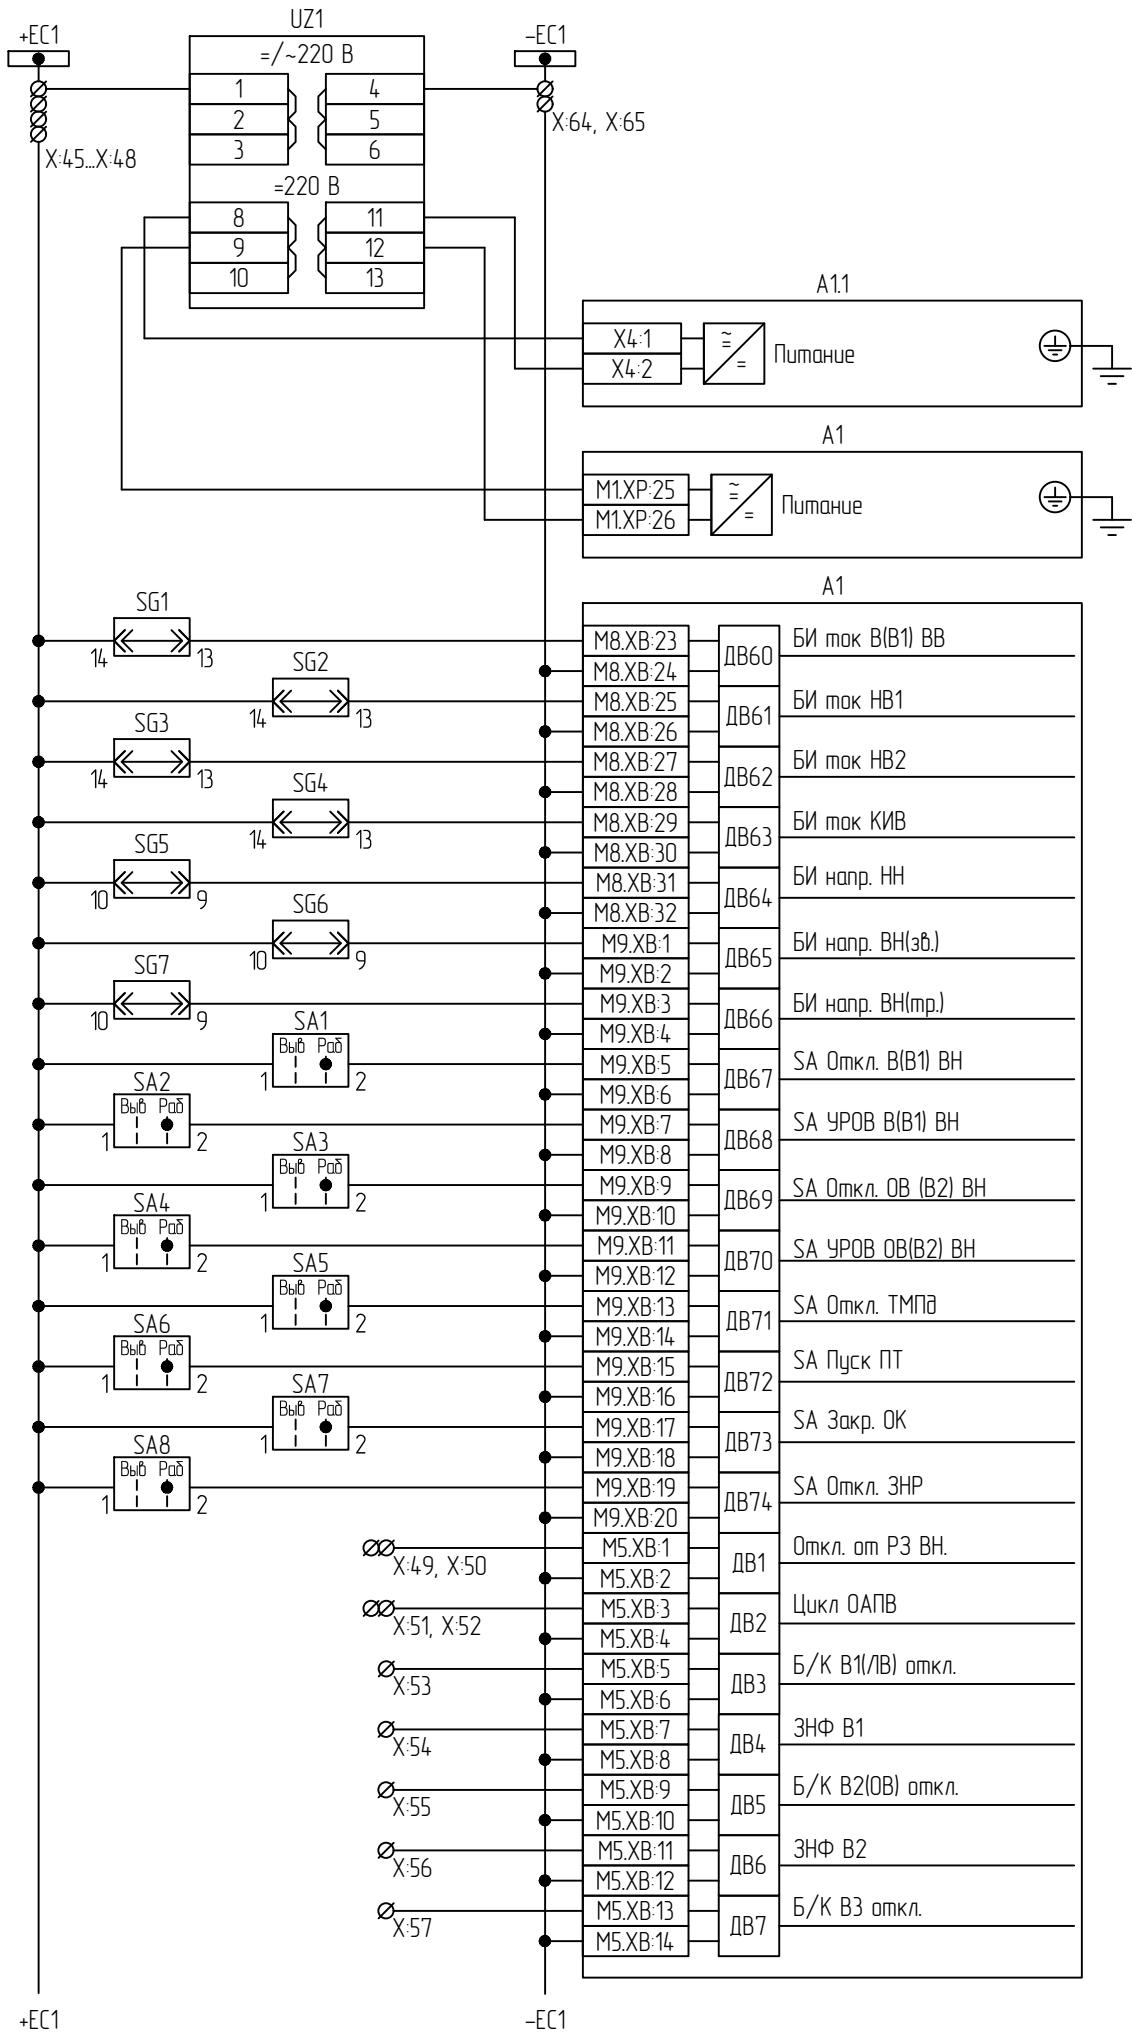

Контроль положения дверей шкафа

Аппаратная неисправность или отсутствие питания устройства контроля изоляции цепей ГЗ

Реле-повторитель действия на закрытие отсечного клапана ф.А

Реле-повторитель действия на закрытие отсечного клапана ф.В

Реле-повторитель действия на закрытие отсечного клапана ф.С

