

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЮТКБ.656463.300-029В0

Диспетчерское/оперативное наименование

Шильдик шкафа

Комплект защит шунтирующего реактора 110-330 кВ

Комплект защит шунтирующего реактора 110-330 кВ

Карман для документации на внутренней стороне двери

Сальники для ввода кабелей

PE

Шины для заземления экранов внешних кабелей

Вид сзади

А-А

Б-Б

2200*

800*

200*

600*

1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).

2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.

3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.

4 Степень защиты шкафа IP54.

5 Подвод внешних кабелей снизу.

6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.

7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-029ПЭЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Александрова	<i>Александрова</i>	20.08.2026
Пров.		Черемисова	<i>Черемисова</i>	20.08.2026
Н.контр.				
Утв.		Ильин	<i>Ильин</i>	20.08.2026


ЮТКБ.656463.300-029В0

Шкаф защит шунтирующего реактора напряжением 110-330 кВ
ШЭТ 430.04-0-ЮИРЗ
Чертеж общего вида


Лист	Масса	Масштаб
0	200**	1:10
Лист 1	Листов 2	



Вид спереди
Дверь условно не показана

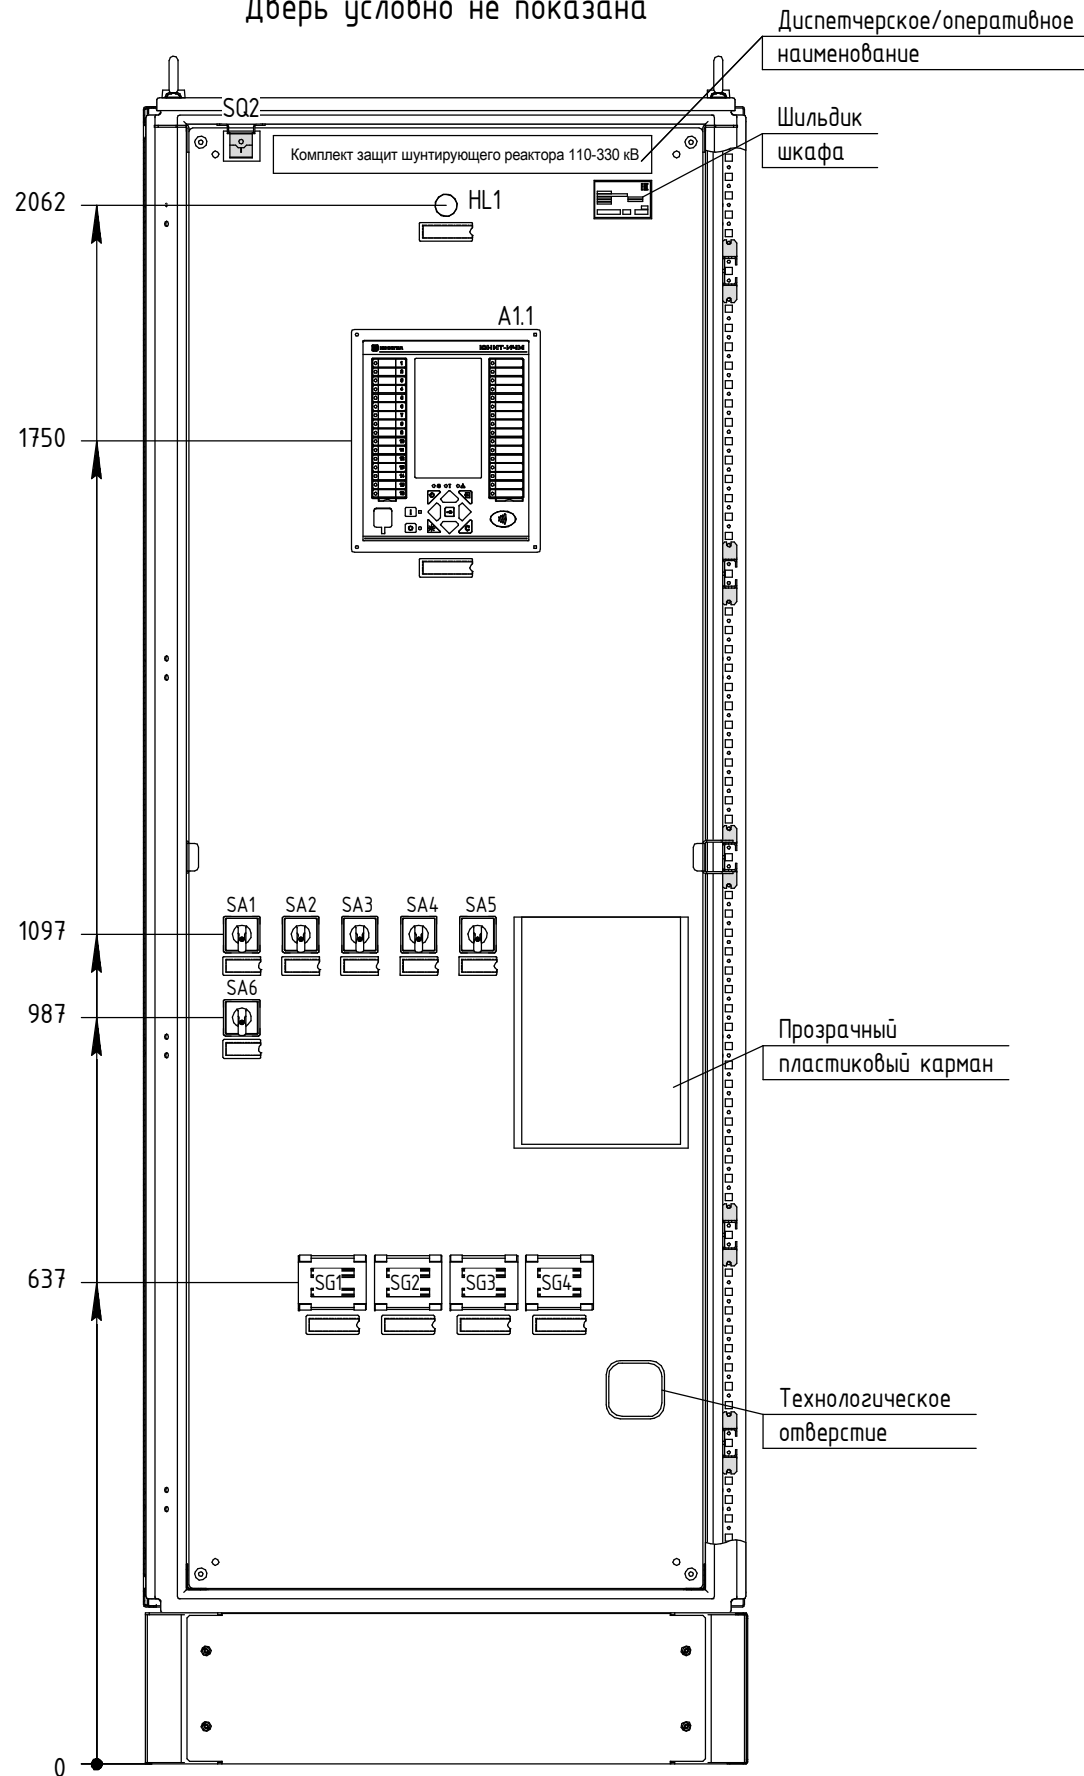


「-」

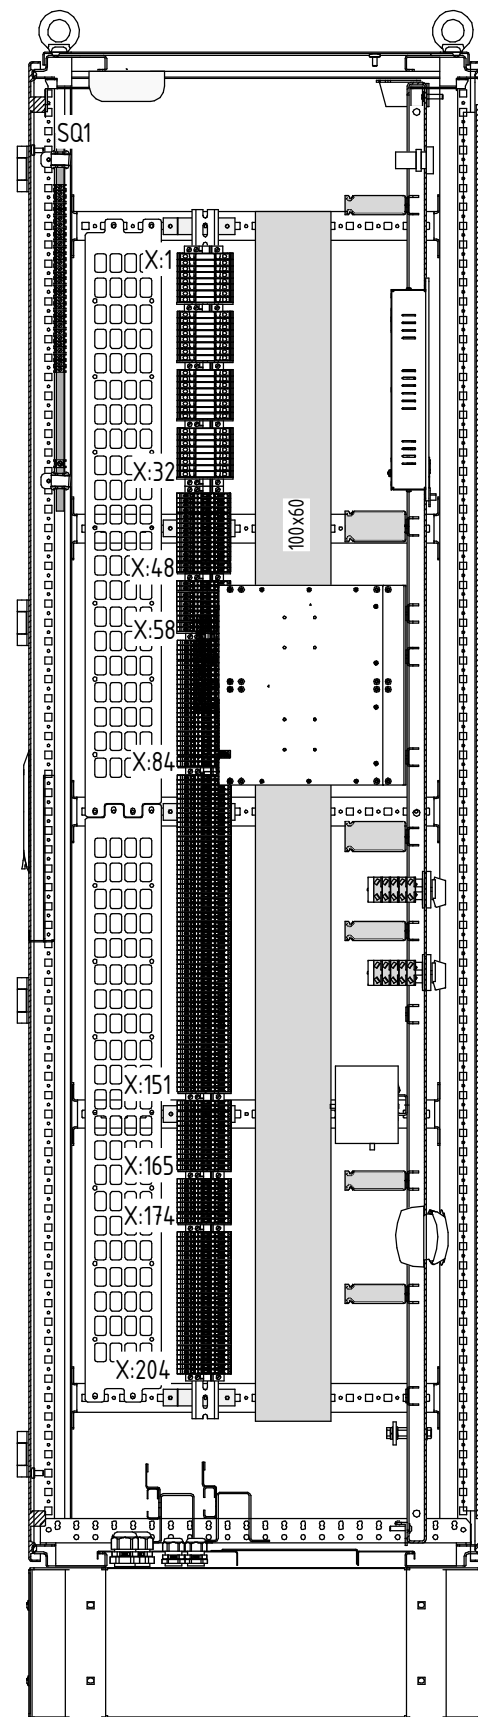


Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны

A diagram showing a horizontal line with a central vertical tick mark. To the left of the tick mark is the letter 'B' and to the right is the Greek letter 'Γ' (Gamma). Two black, arrow-like shapes point towards each other from the left and right sides, meeting at the central vertical line.

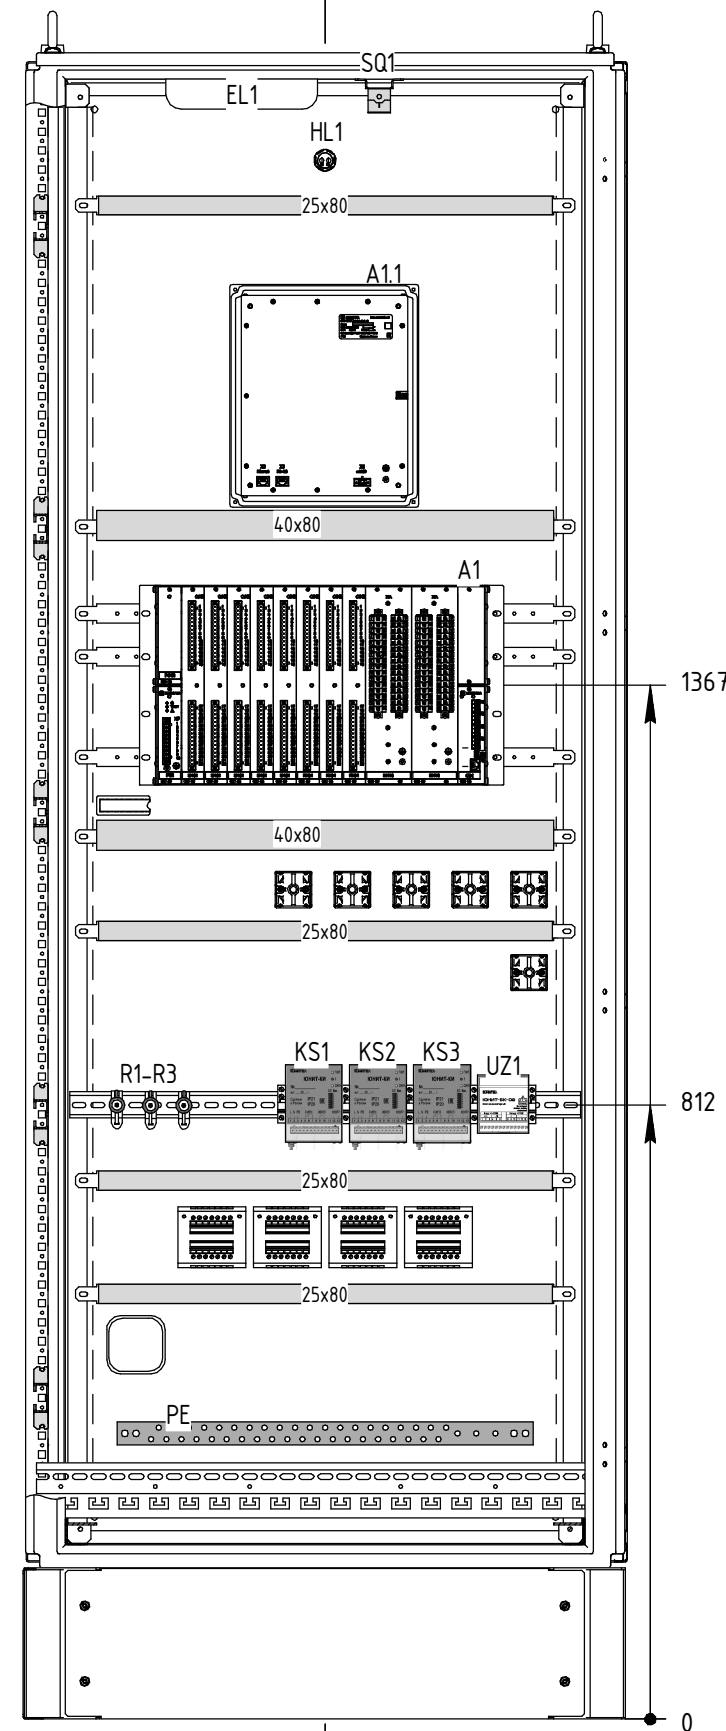

B-B

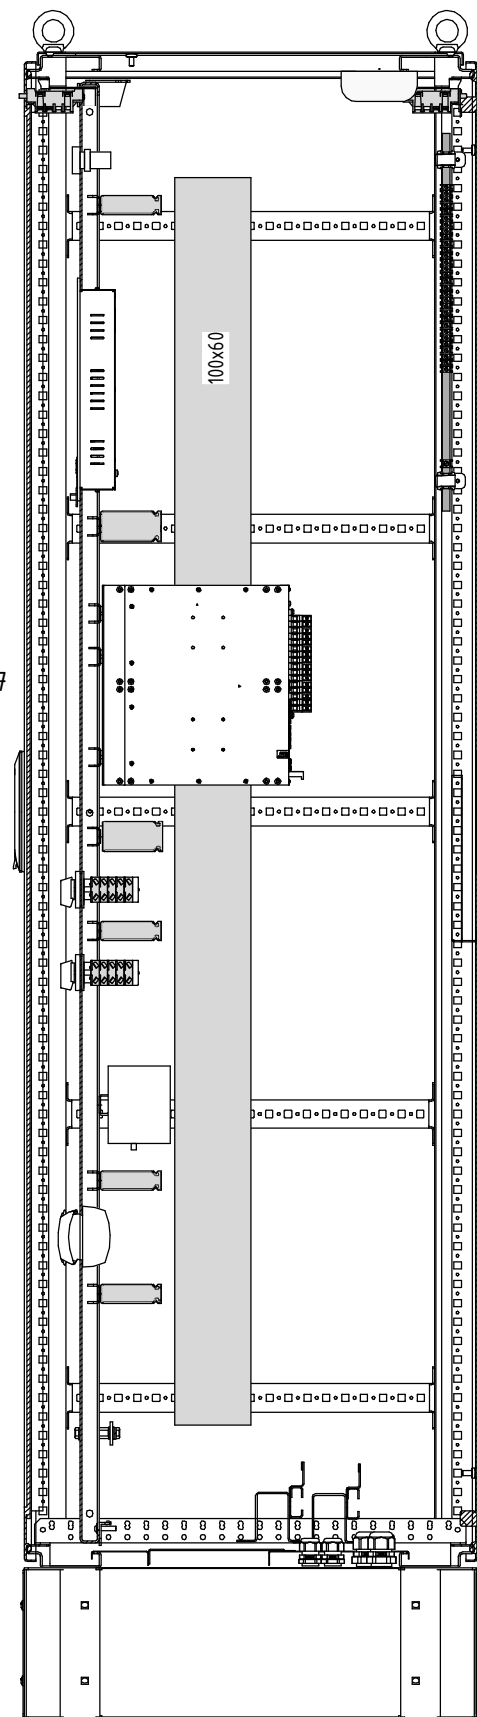

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЮТКБ.656463.300-029В0

Лист
2