

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЮТКБ.656463.300-030В0

Диспетчерское/оперативное наименование

Шильдик шкафа

Вид сзади

2200*

800*

200*

А

Б

Карман для документации на внутренней стороне двери

А-А

Б-Б

Сальники для ввода кабелей

PE

Шины для заземления экранов внешних кабелей

1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).

2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.

3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.

4 Степень защиты шкафа IP54.

5 Подвод внешних кабелей снизу.

6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.

7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-030ПЭЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф защит обмотки управления, компенсационной обмотки и ошиновки компенсационной обмотки управляемого шунтирующего реактора с подмагничиванием ШЭТ 430.05-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Александрова	Черемисова	20.08.2026	20.08.2026		0	200**	1:10
Пров.	Черемисова	Ильин	20.08.2026	20.08.2026		Лист	1	Листов 2
Н.контр.								
Утв.	Ильин			20.08.2026				


ЮТКБ.656463.300-030В0

Копировал


Формат

А3

Вид спереди
Дверь условно не показана

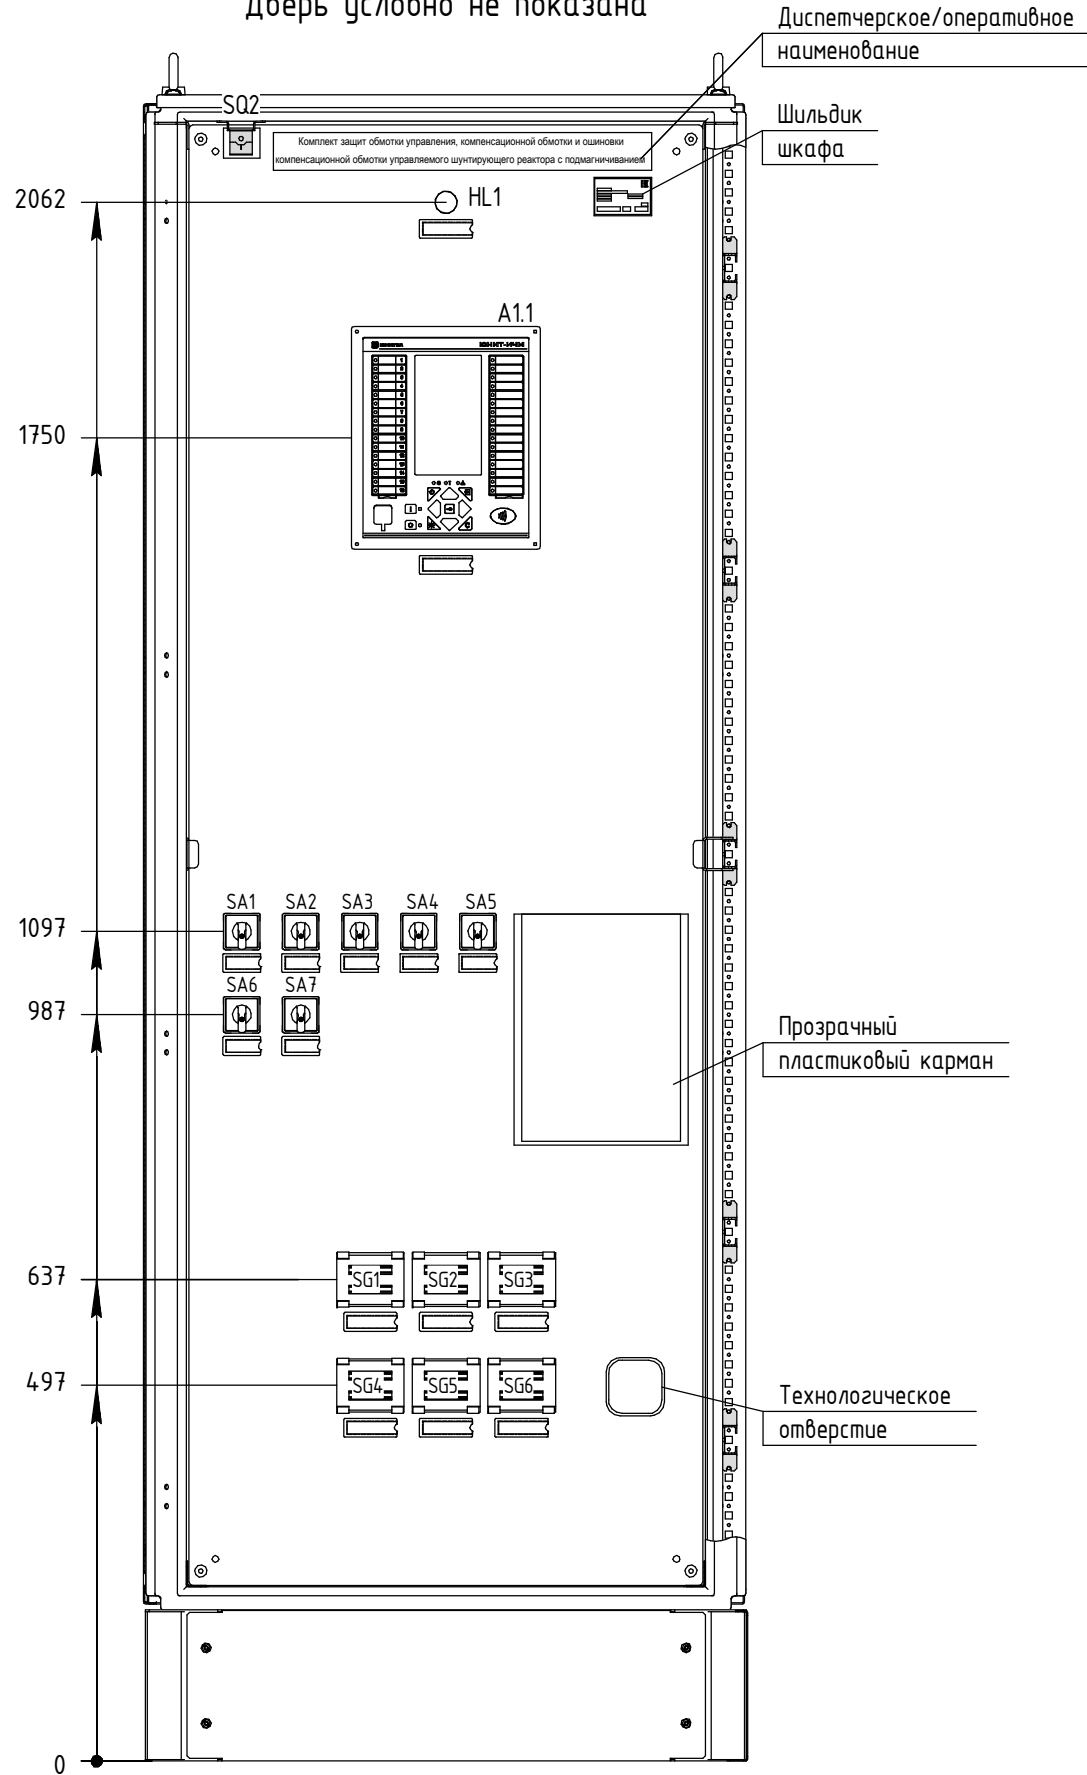


Г-Г

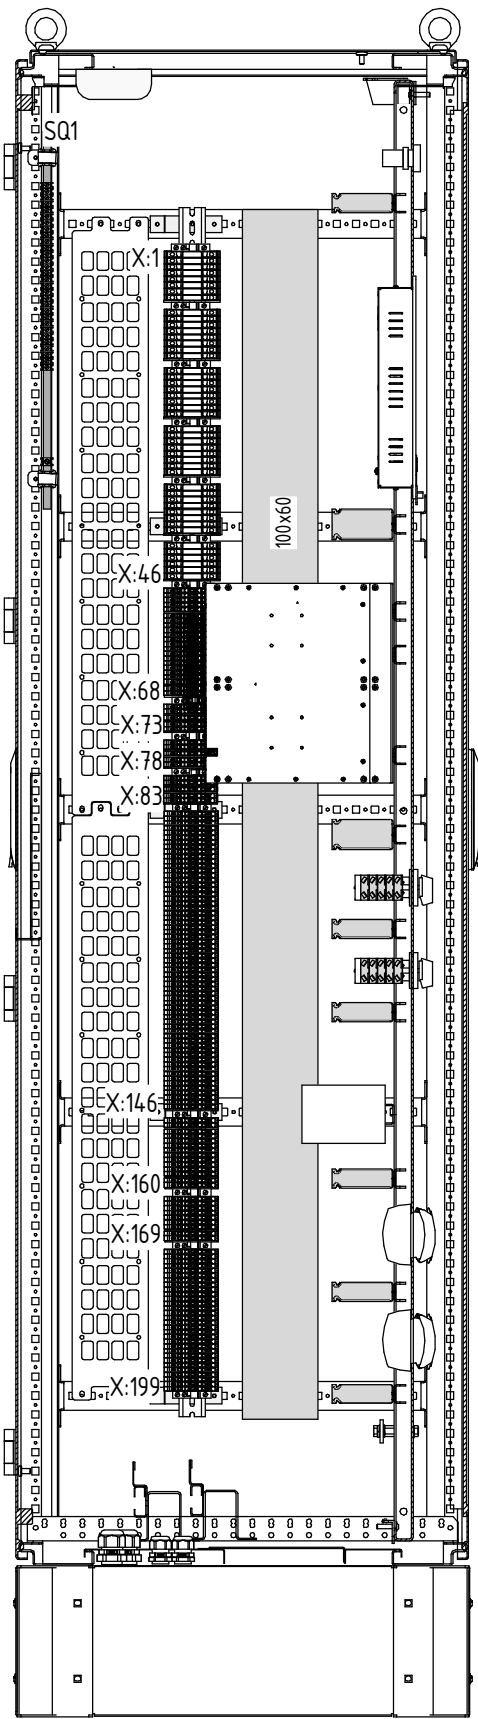


Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны

В Г

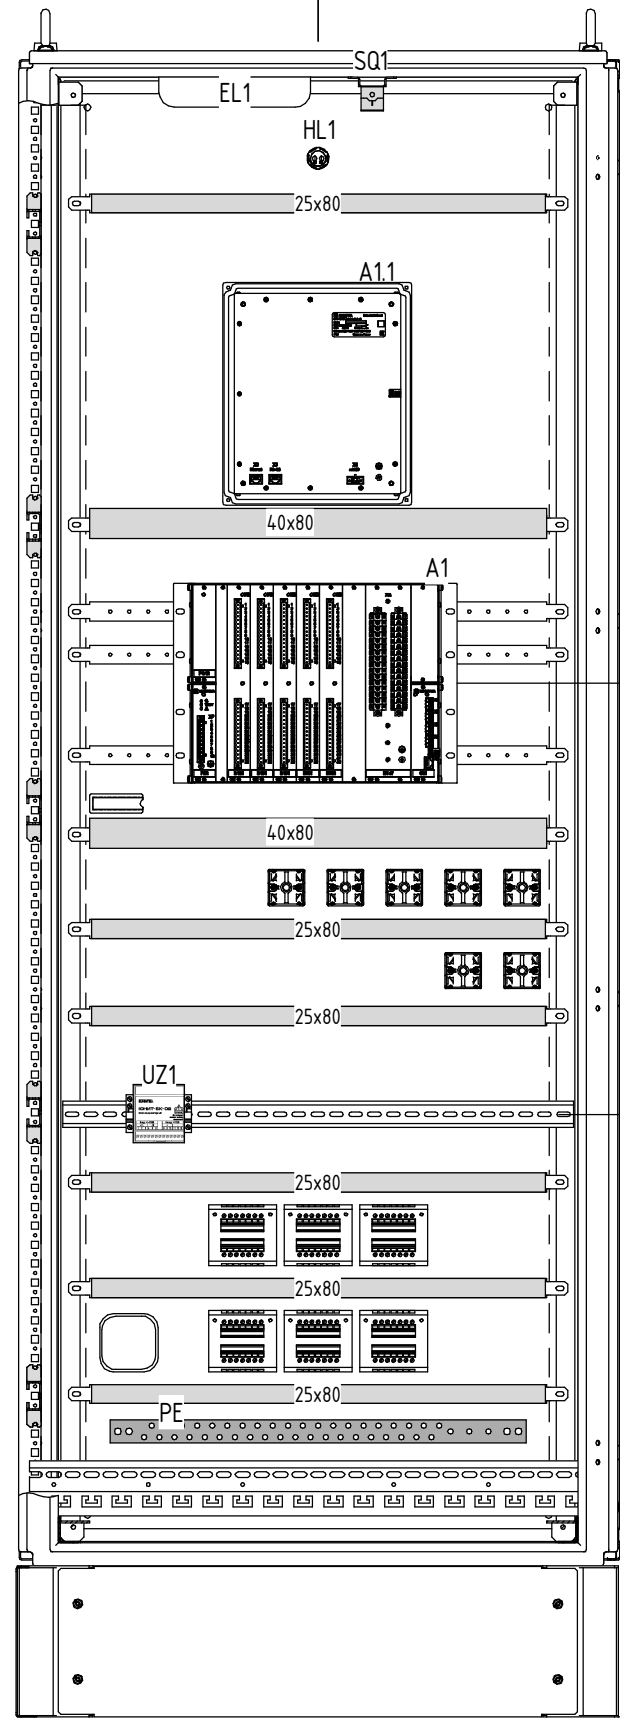

В Г

В-В

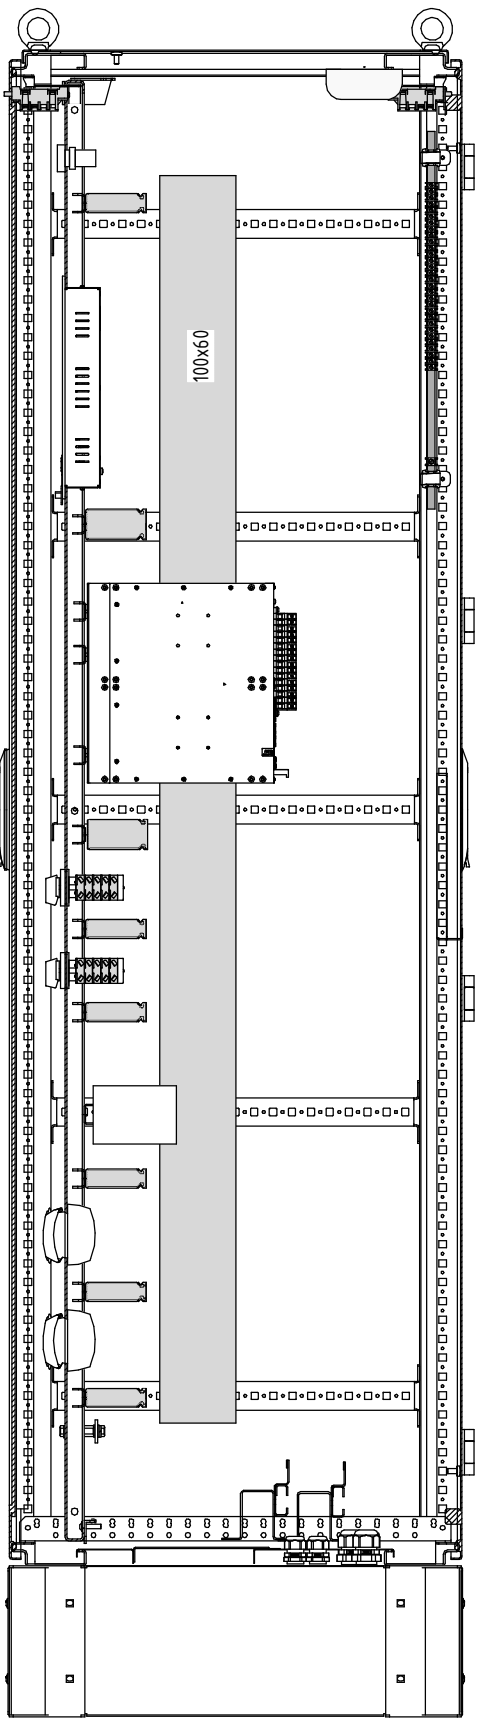

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата