
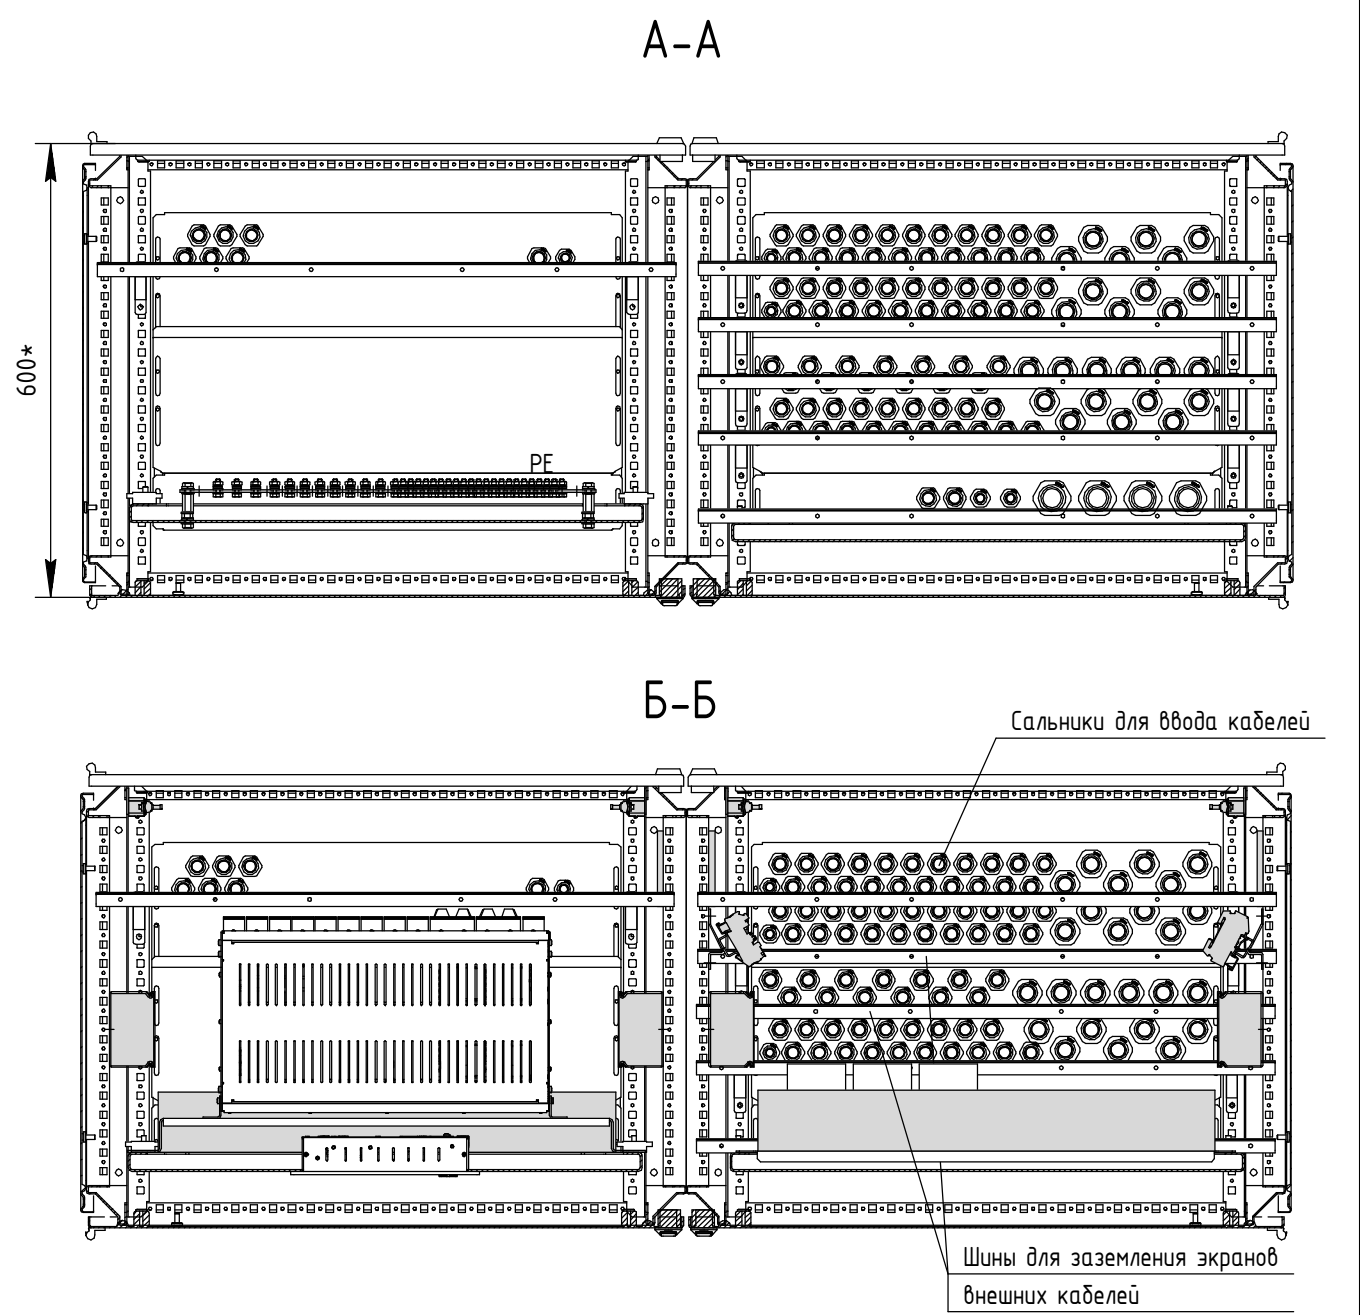


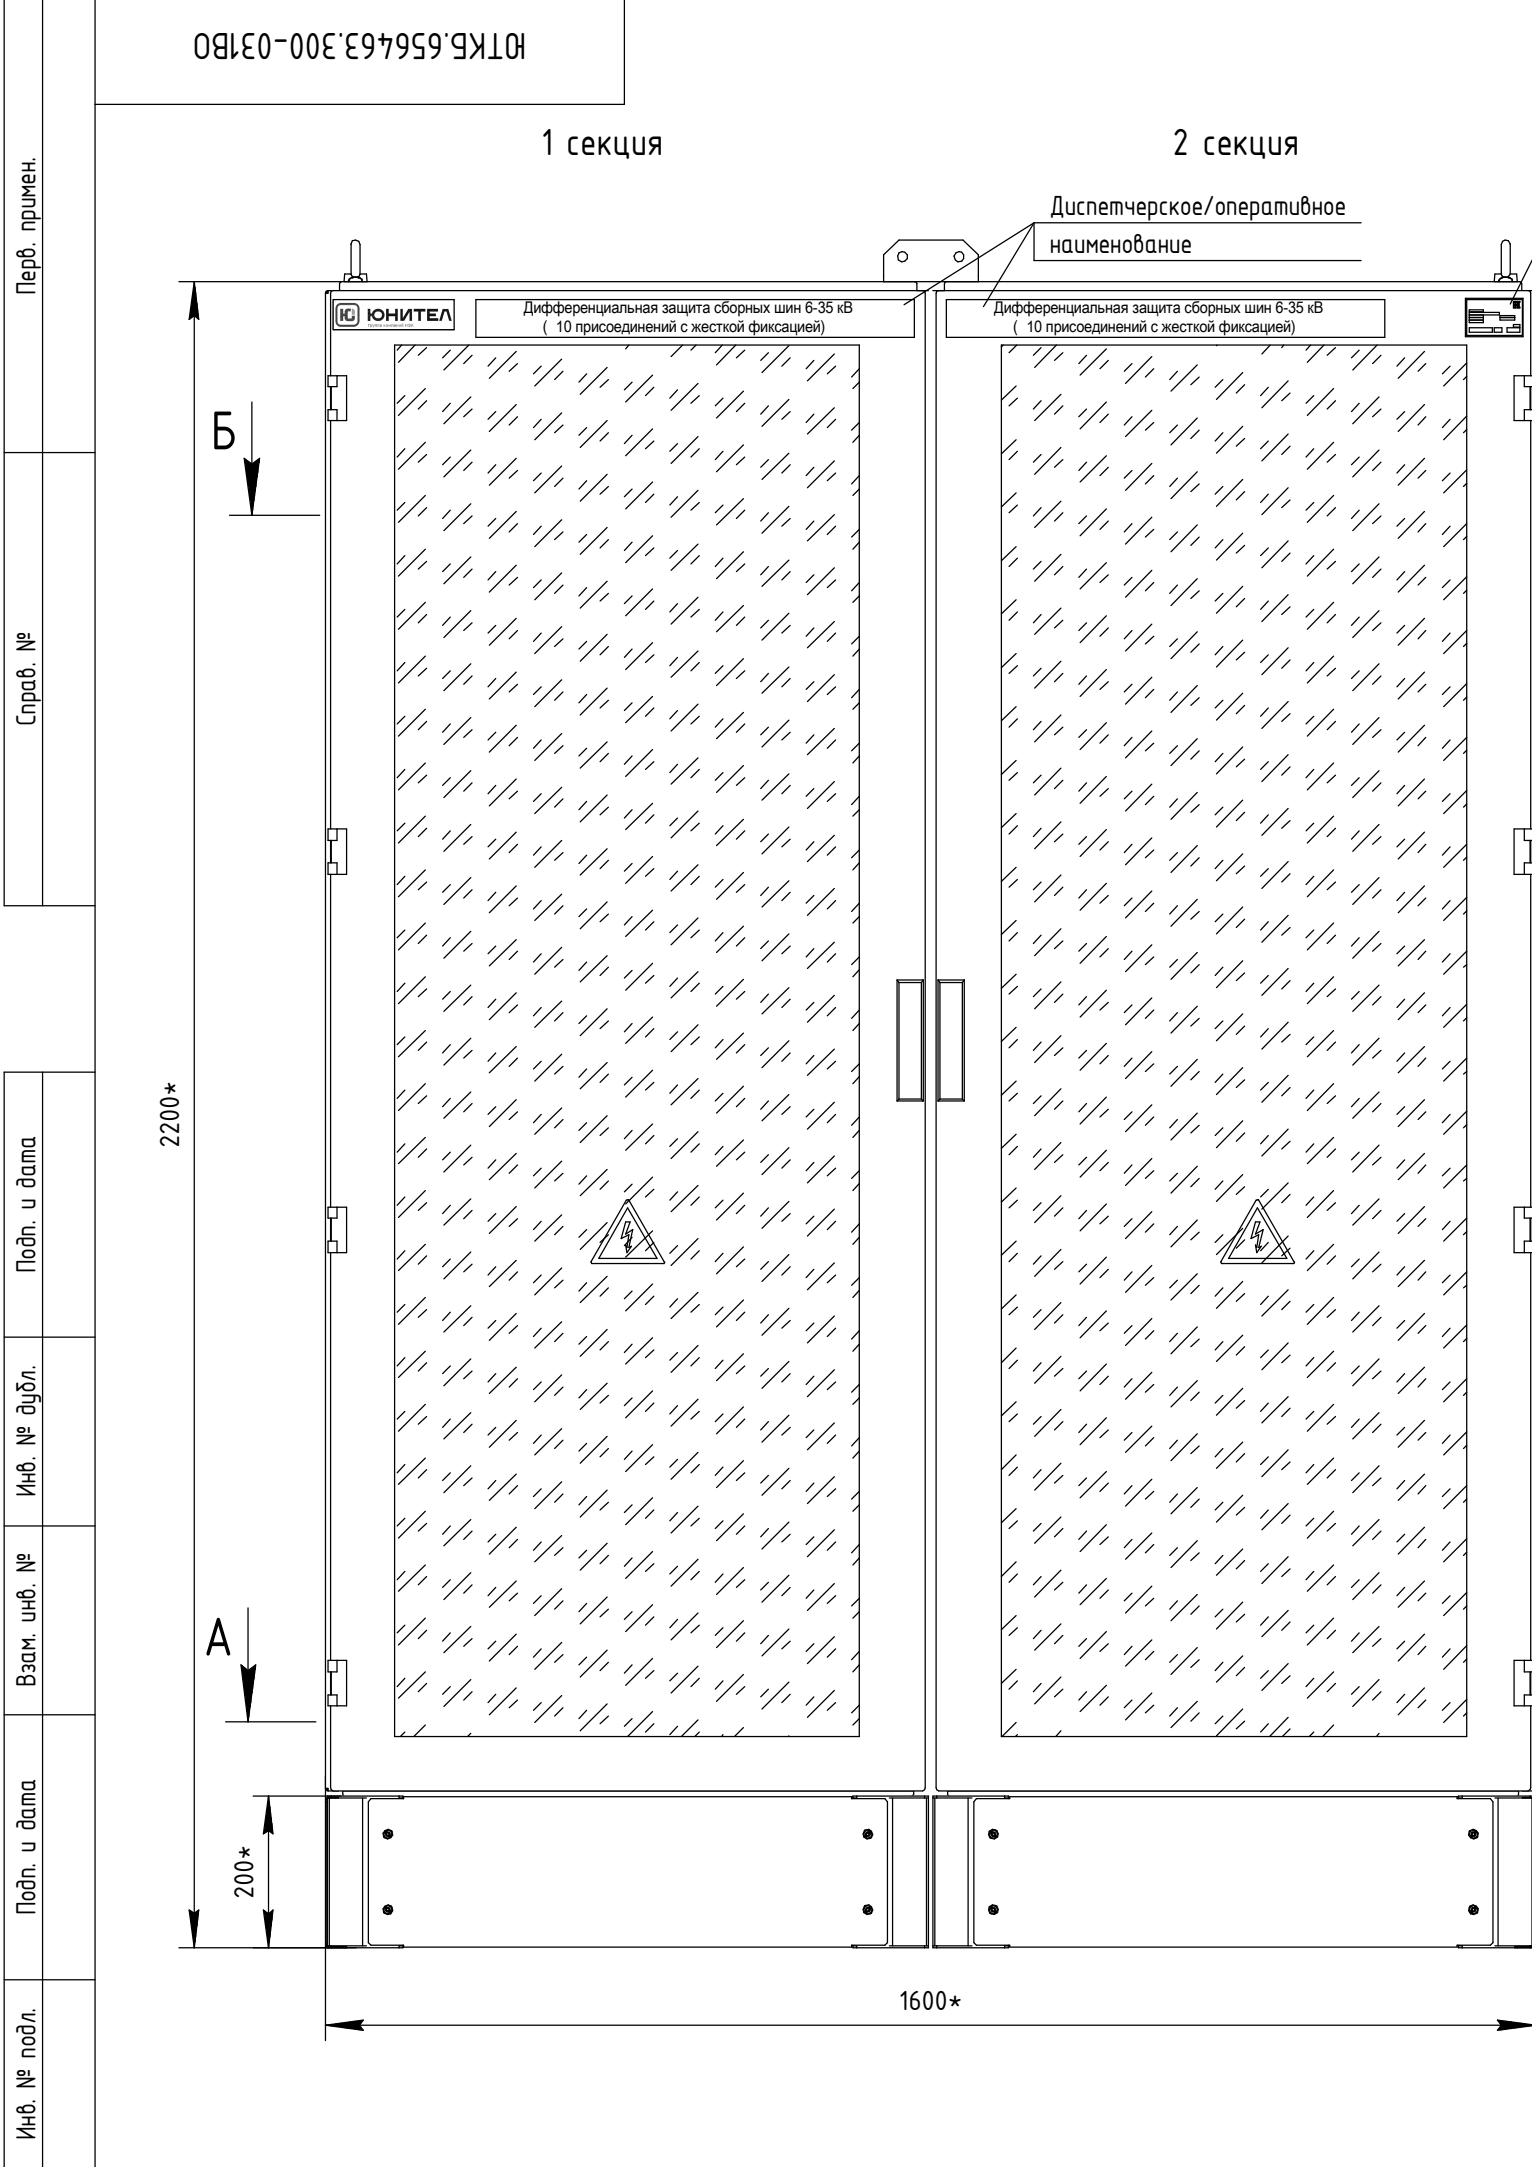

- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 На задней двери установить металлический карман для документации.
- 7 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 8 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-031ПЭЗ.


					ЮТКБ.656463.300-031В0					
					Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 6-35 кВ (10 присоединений с жесткой фиксацией) ШЭТ 140.01-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.		Александрова		24.08.2026				340**	1:10	
Пров.		Черемисова		24.08.2026						
						Лист		1	Листов	3
						 НЭК ЮНИТЕЛ				
Н.контр.										
Утв.		Ильин		24.08.2026						

Вид спереди

Дверь условно не показана


1 секция

2 секция

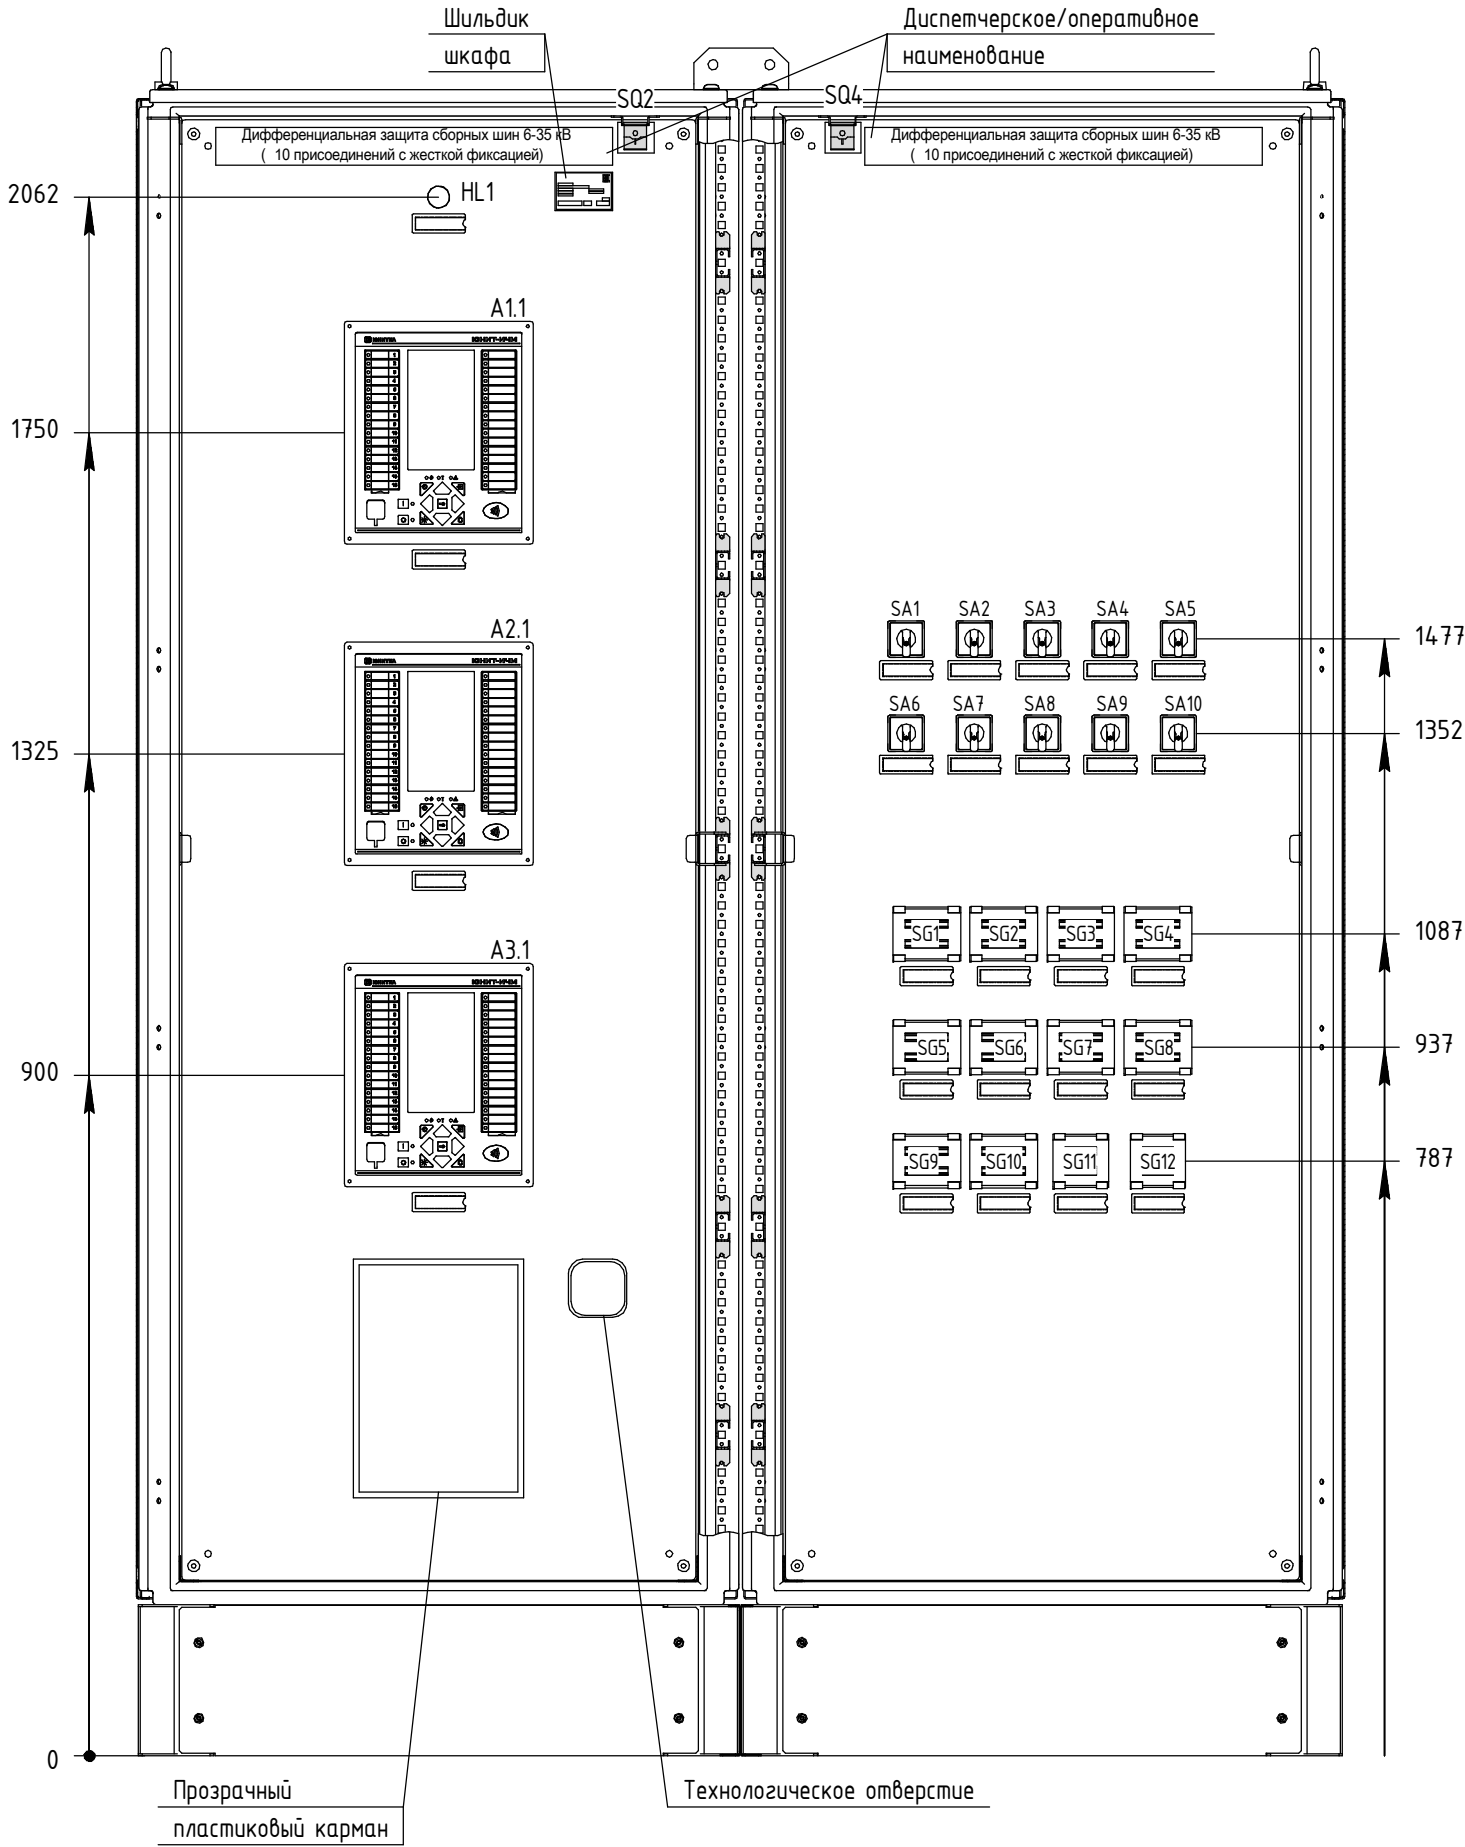


Вид сзади

Двери, ряды зажимов и вертикальные короба условно не показаны

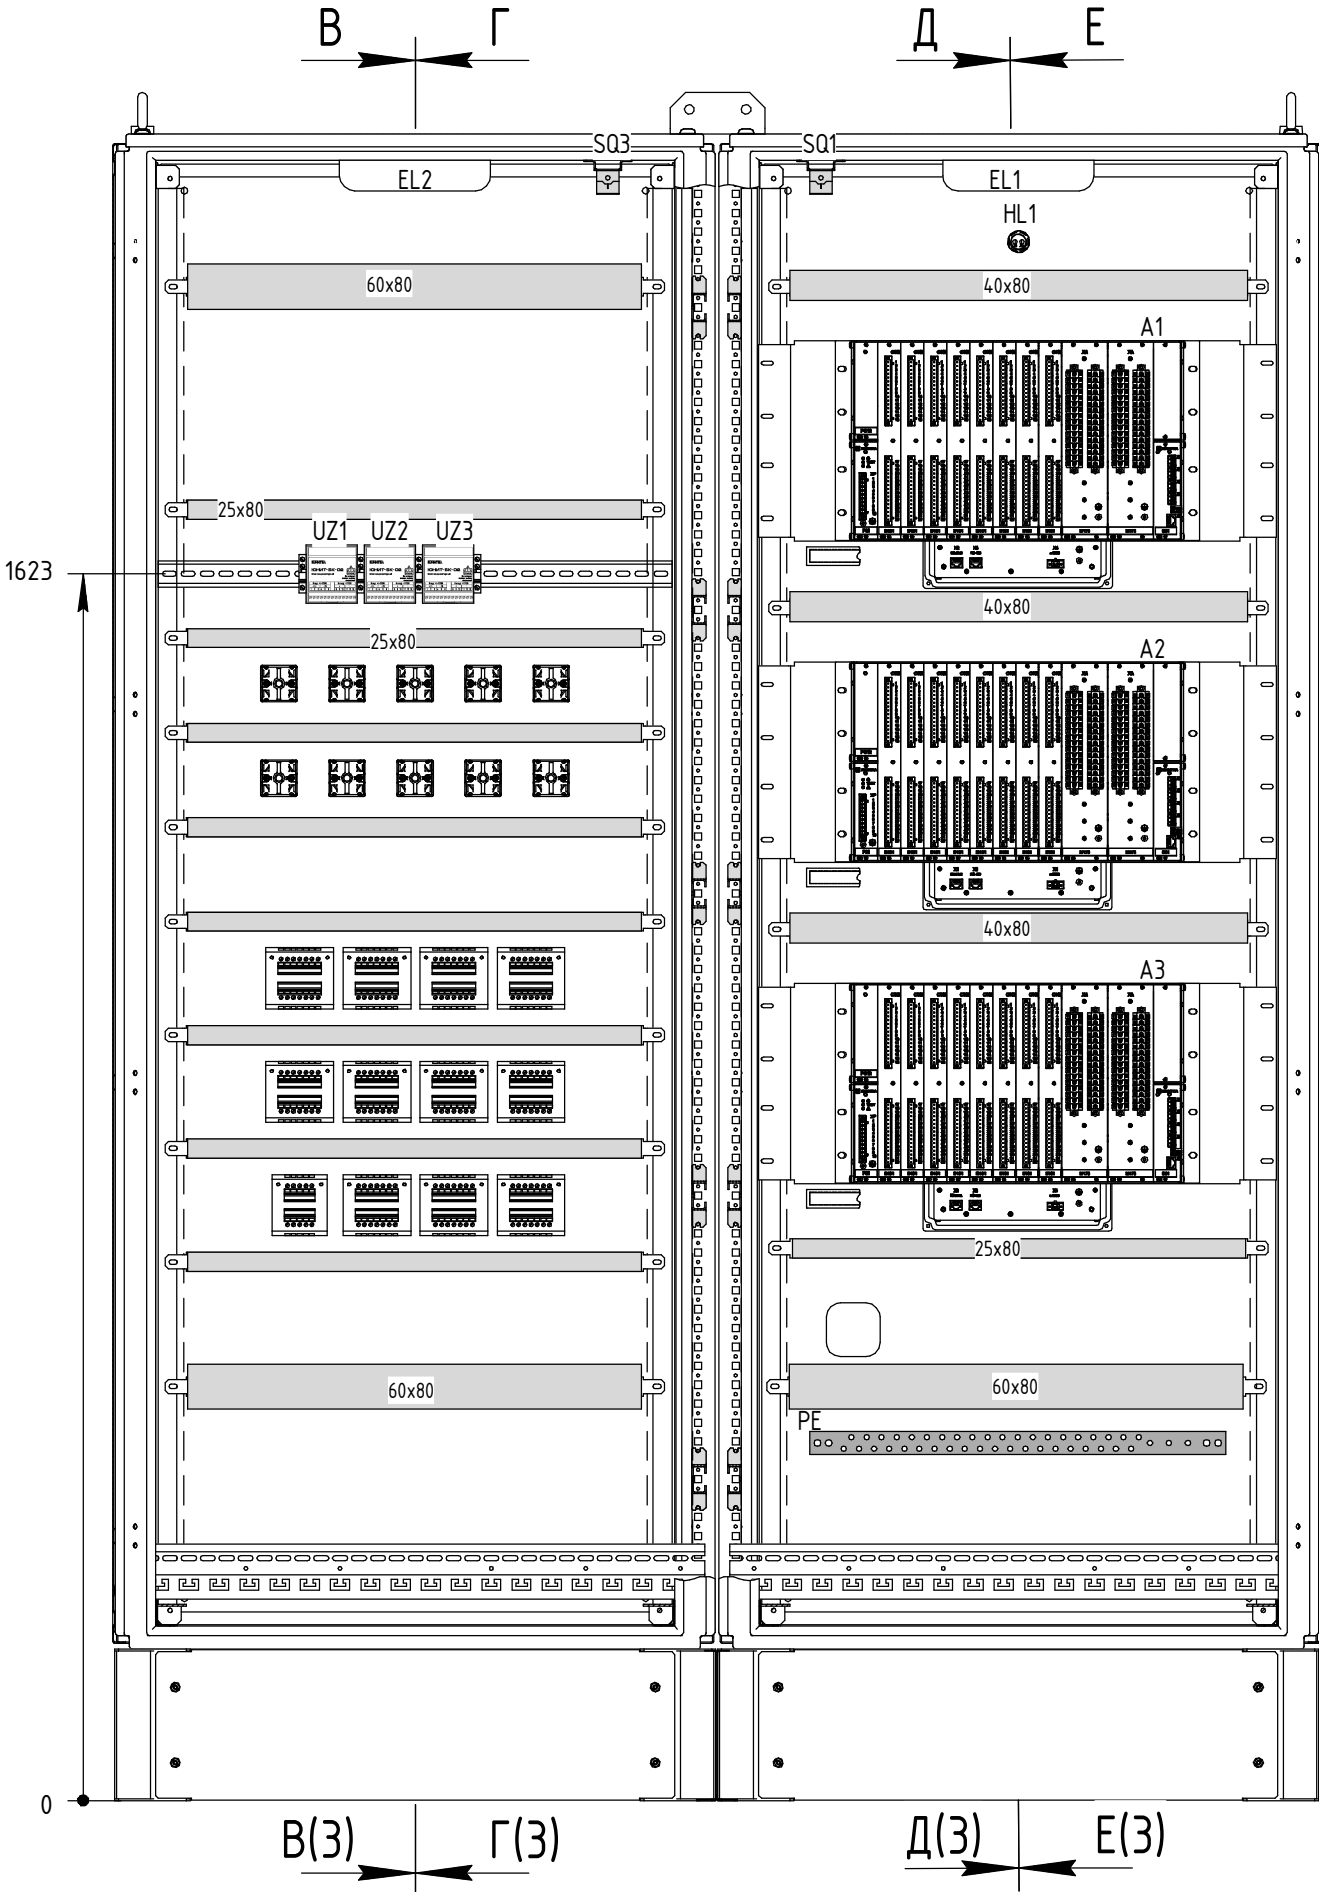


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Г-Г(2)

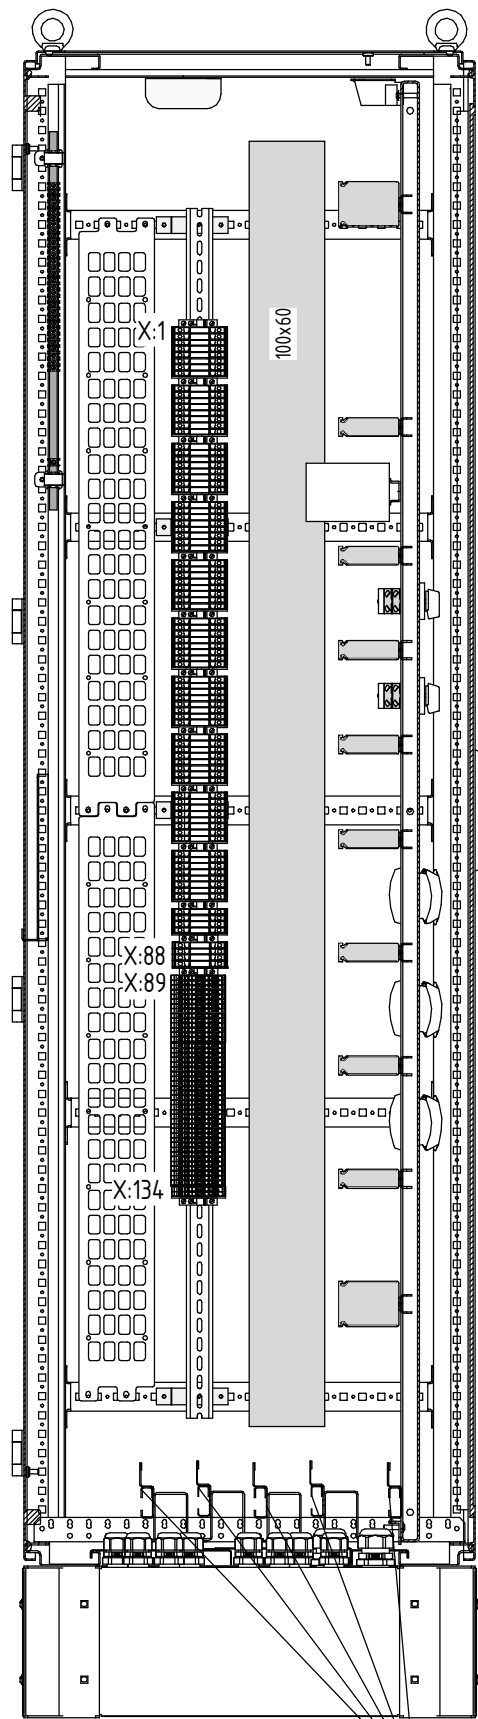


В-В(2)

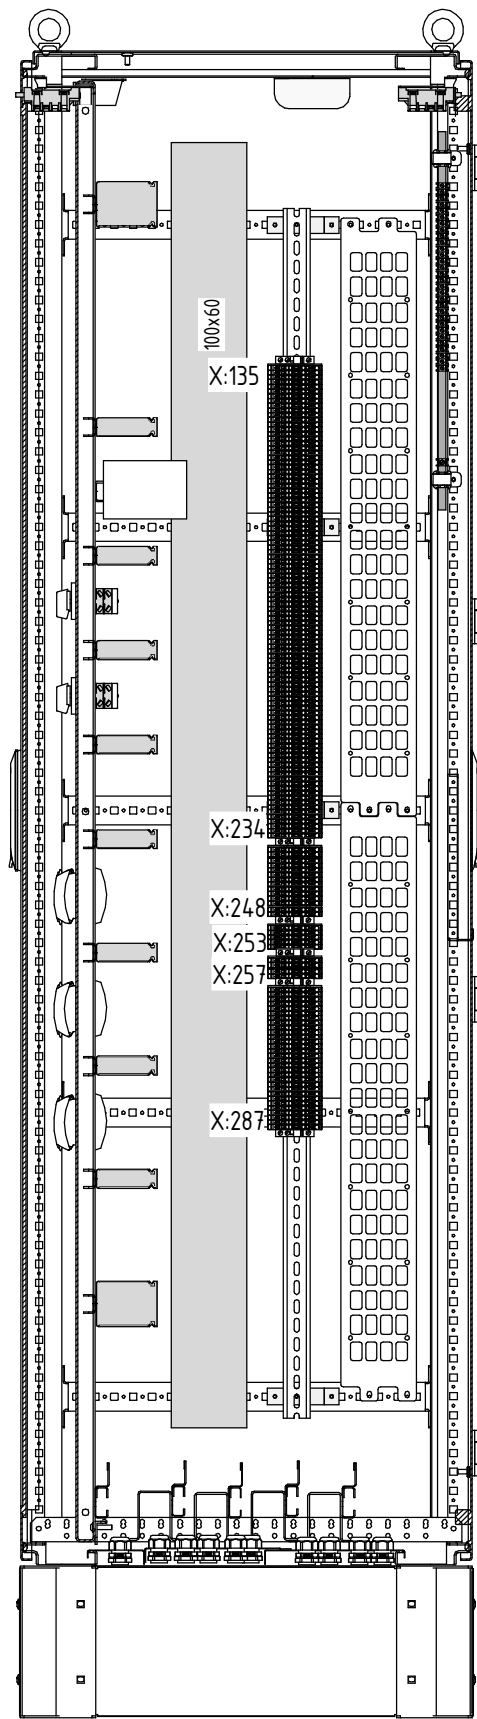

Е-Е(2)

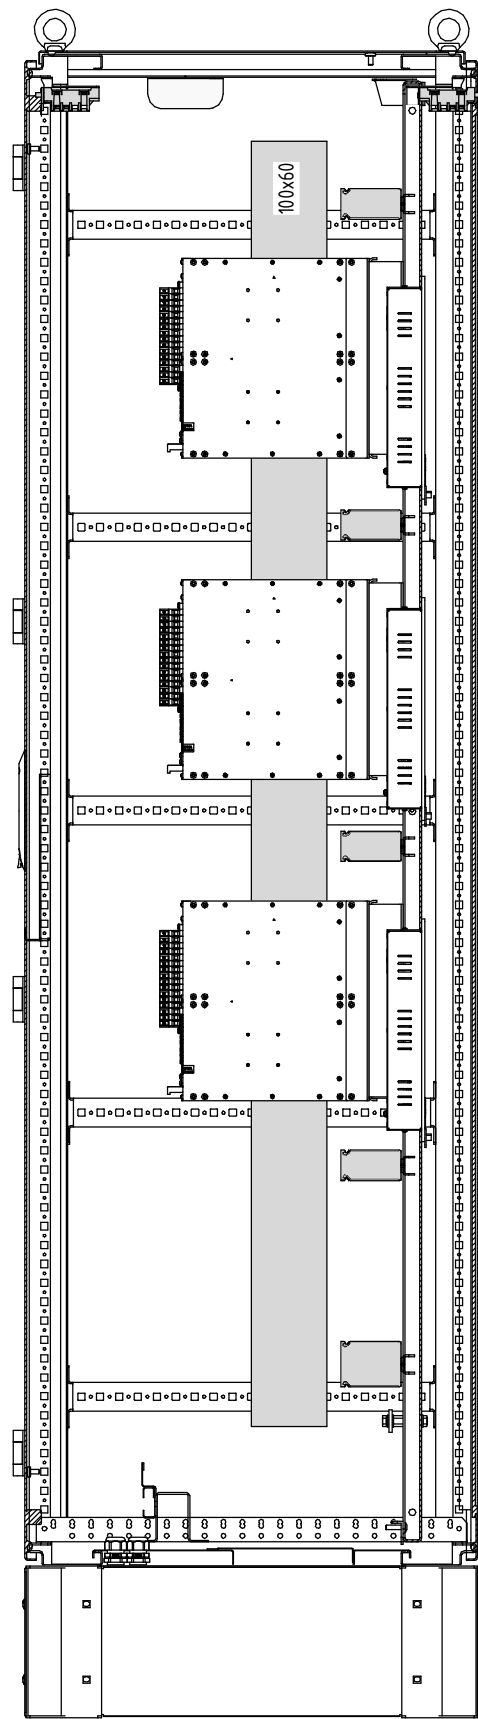

Д-Д(2)

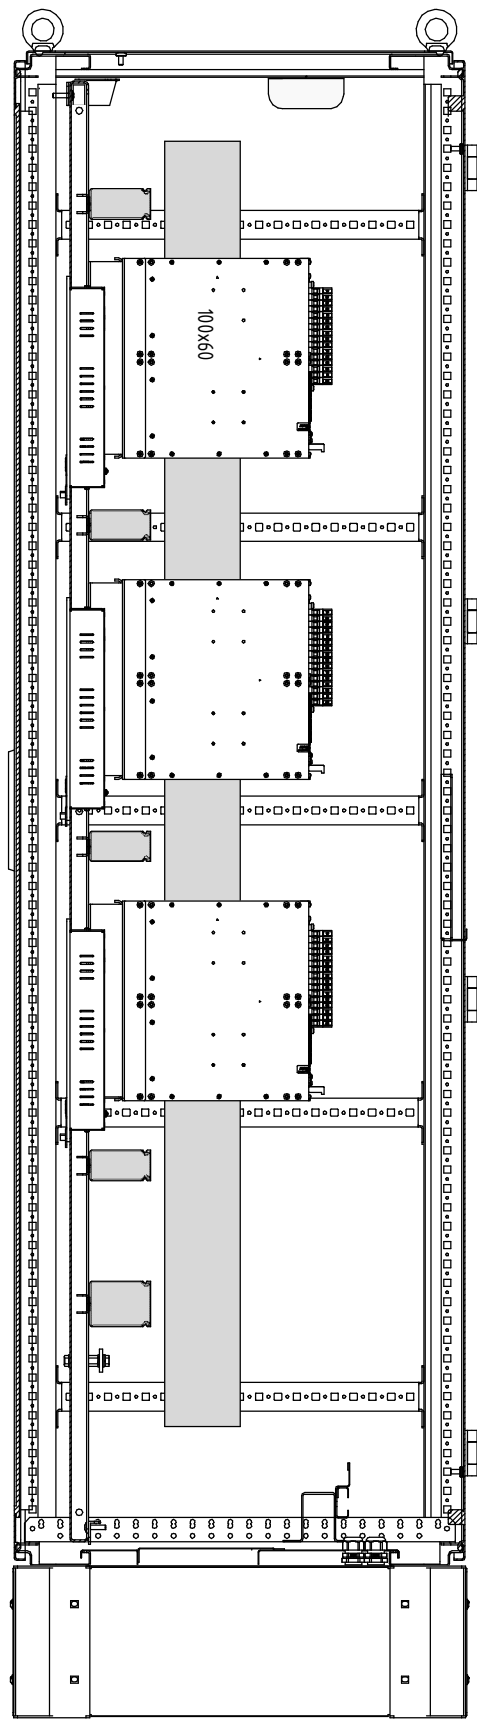

Шина для заземления экранов кабелей
и защиты от натяжения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата