
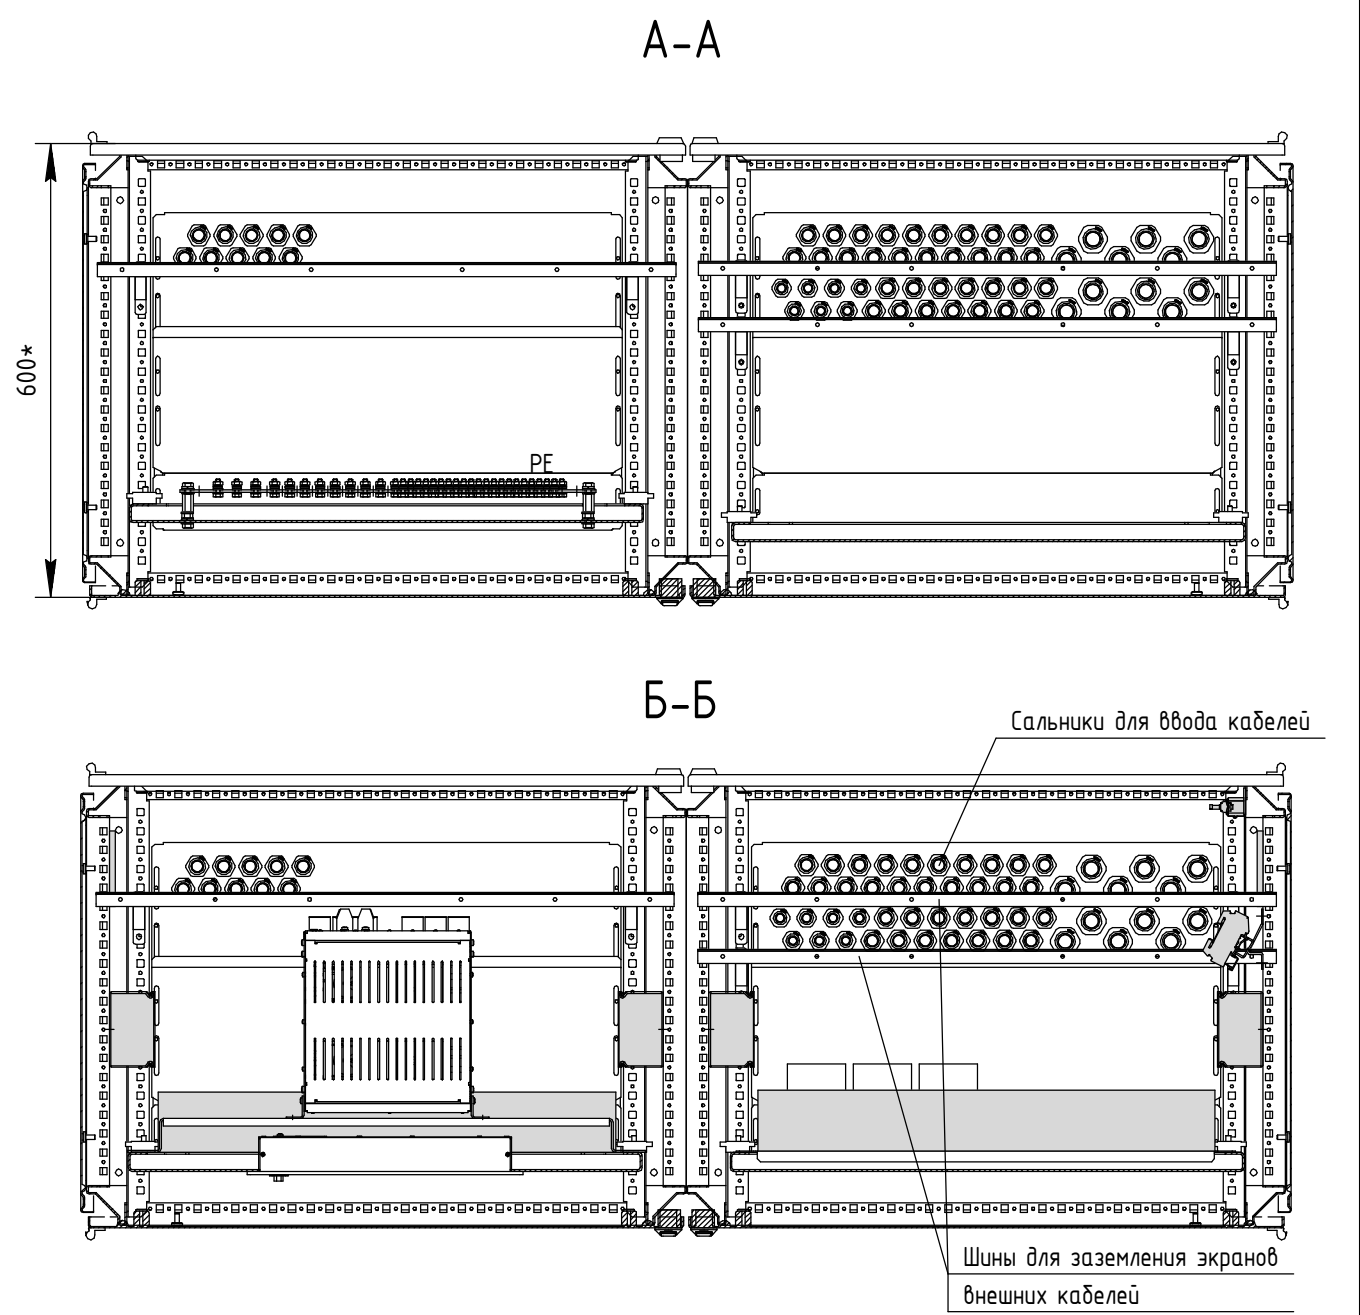


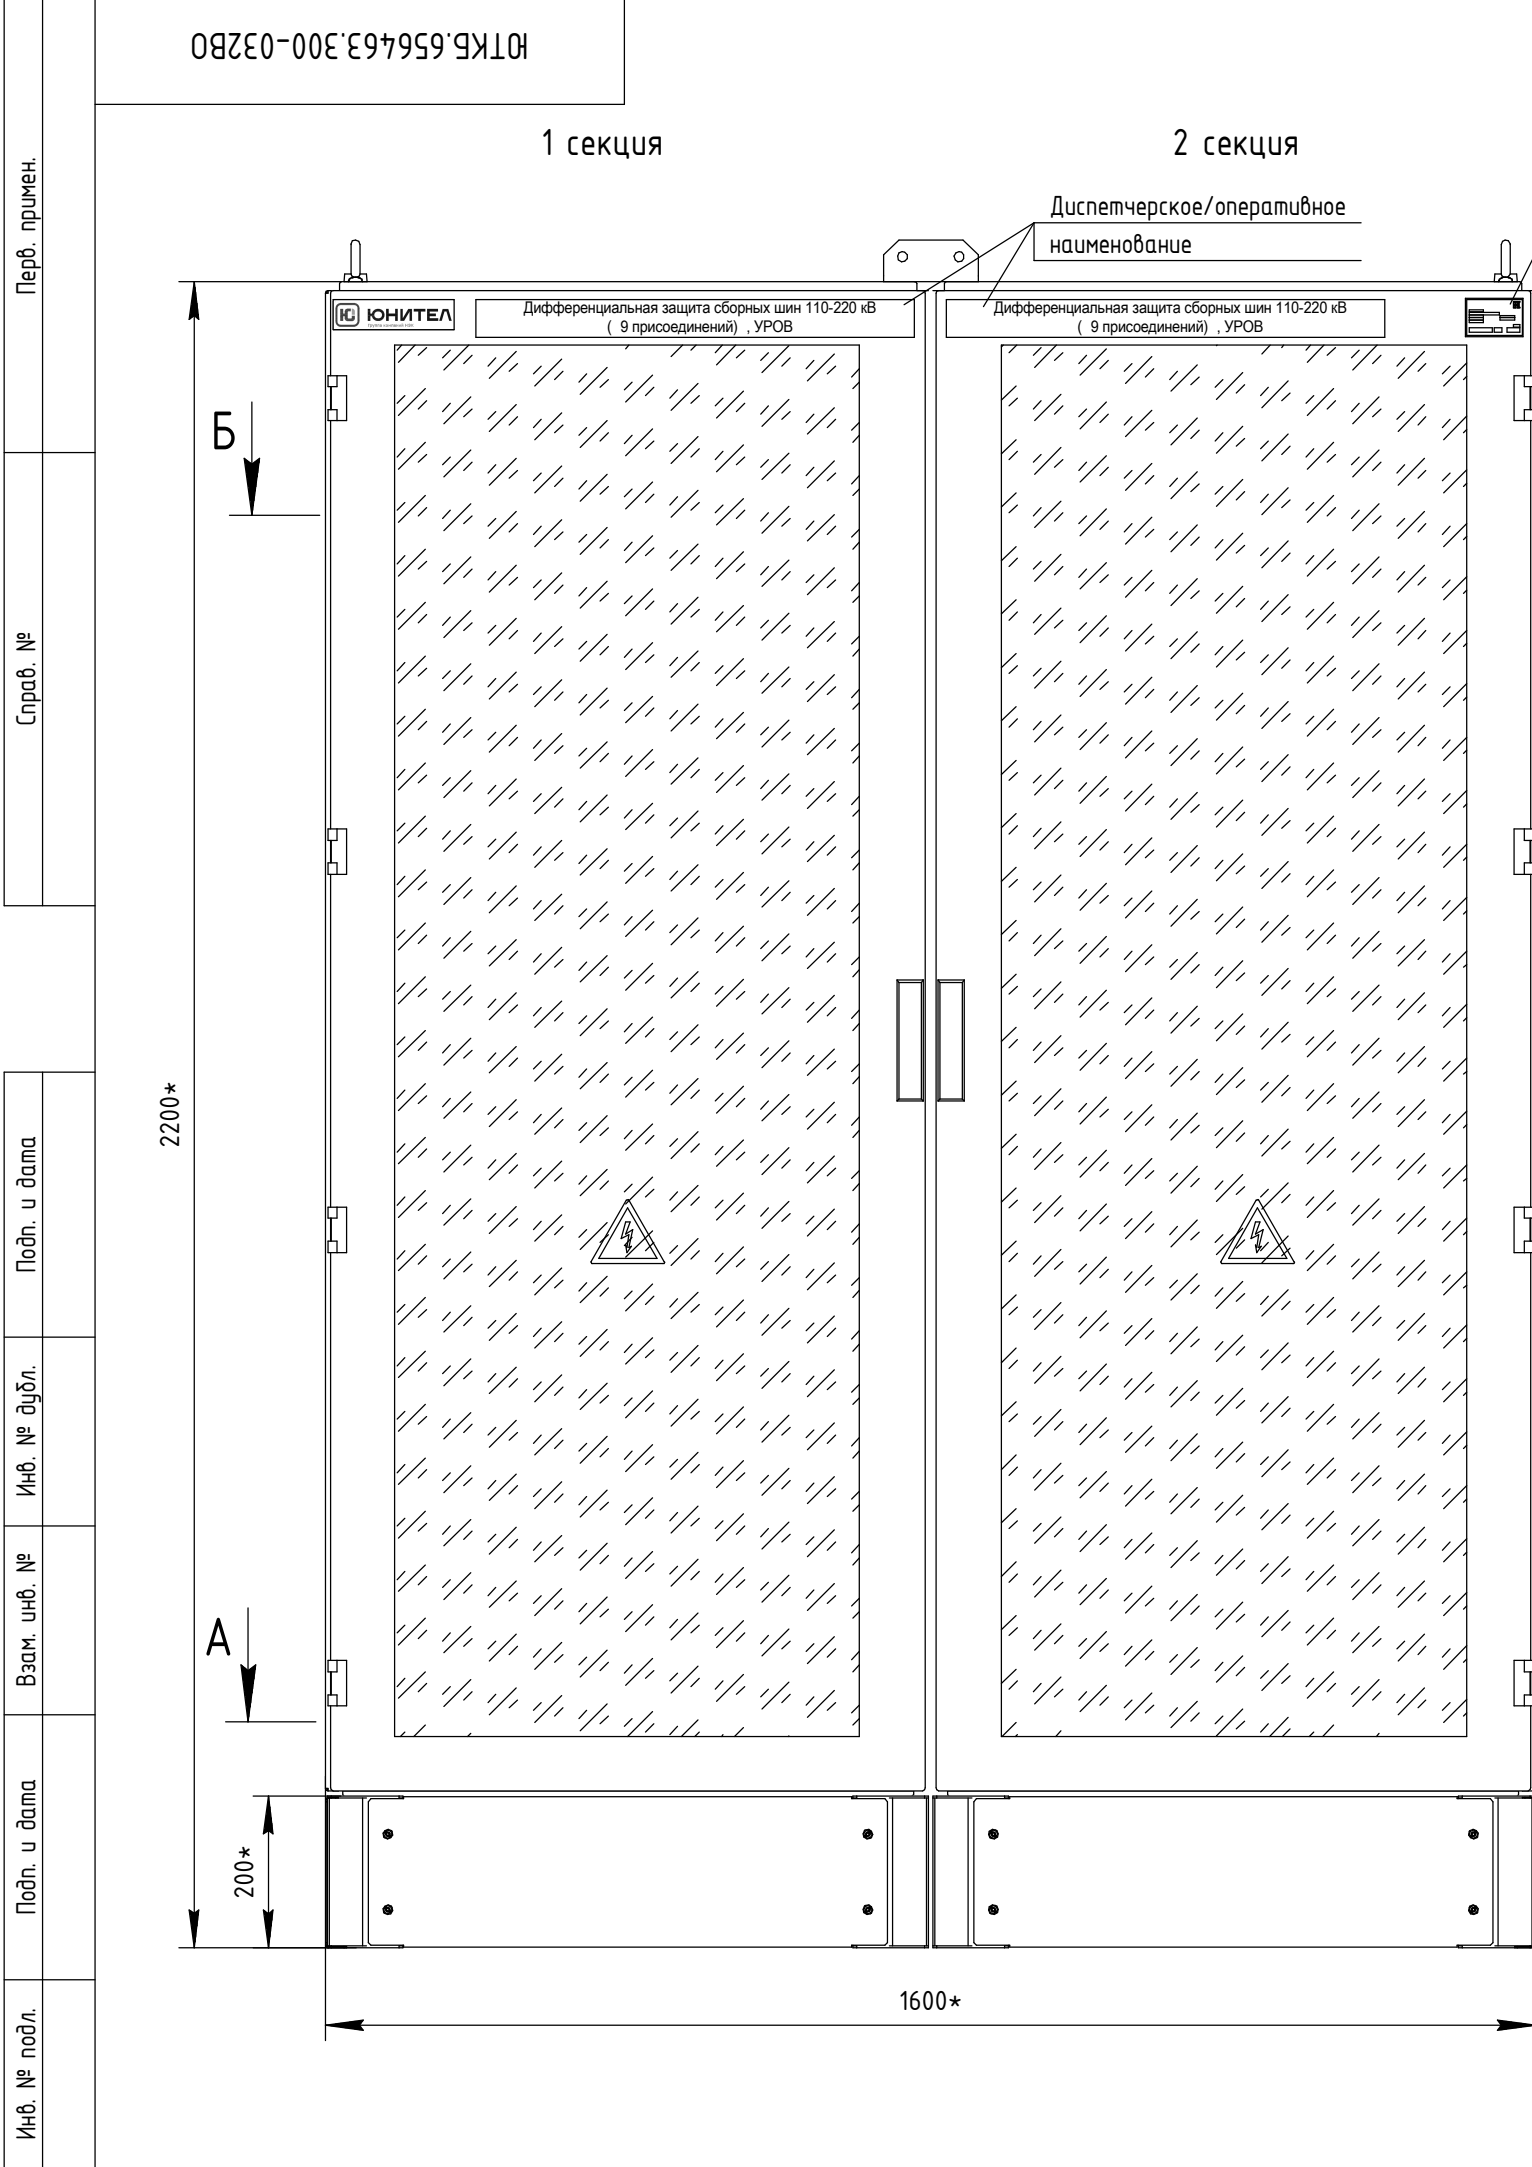

- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 На задней двери установить металлический карман для документации.
- 7 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 8 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-032ПЭЗ.

					ЮТКБ.656463.300-032В0							
					Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110-220 кВ (9 присоединений), УРОВ ШЭТ 240.01-1-ЮИРЗ Чертеж общего вида			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							340**	1:10
Разраб.		Александрова		24.08.2026								
Пров.		Черемисова		24.08.2026								
								Лист		1	Листов	3
								 НЭК ЮНИТЕЛ				
Н.контр.												
Утв.		Ильин		24.08.2026								

Вид спереди

Дверь условно не показана

1 секция

2 секция

Шильдик
шкафа

Диспетчерское/оперативное
наименование

Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ
(9 присоединений) , УРОВ

Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ
(9 присоединений) , УРОВ

HL1

A1.1

A2.1

A3.1

Прозрачный
пластиковый карман

Технологическое отверстие

Вид сзади

Двери, ряды зажимов и вертикальные короба условно не показаны

В

Г

Д

Е

EL2

EL1

60x80

40x80

A1

25x80

25x80

UZ1

UZ2

UZ3

25x80

60x80

40x80

40x80

A2

25x80

60x80

PE

A3


В(3)

Г(3)

Д(3)


Е(3)

Г-Г(2)

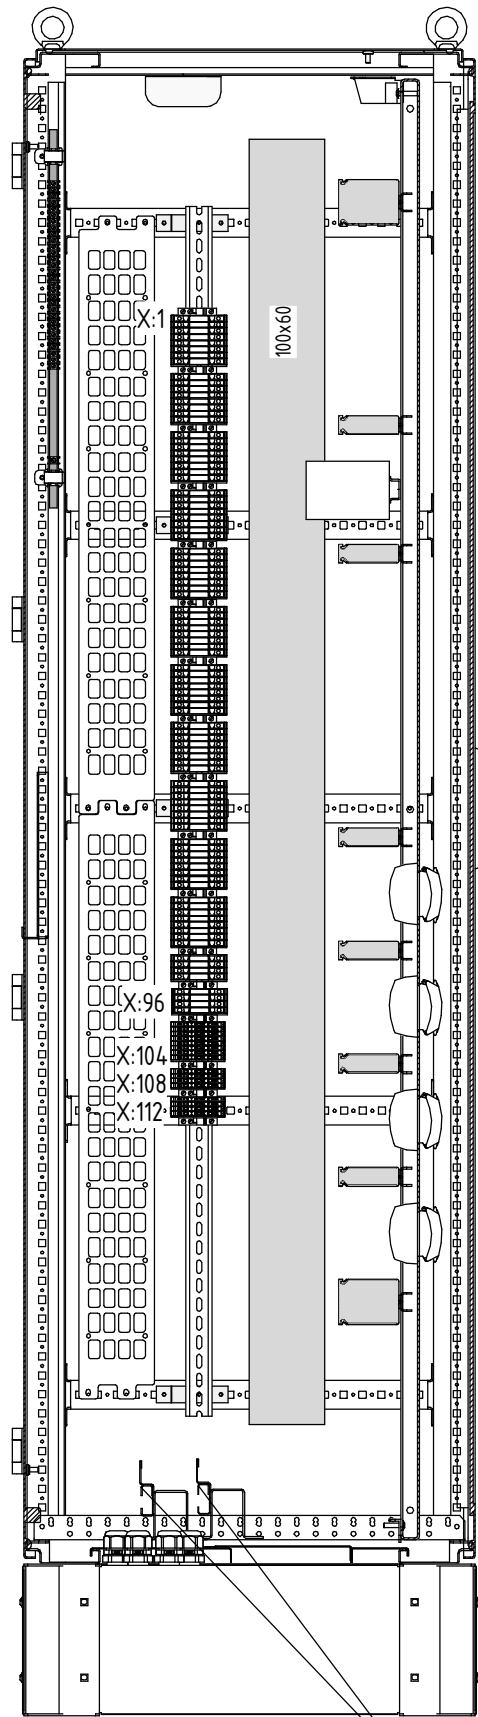


Шина для заземления экранов кабелей
и защиты от натяжения


В-В(2)

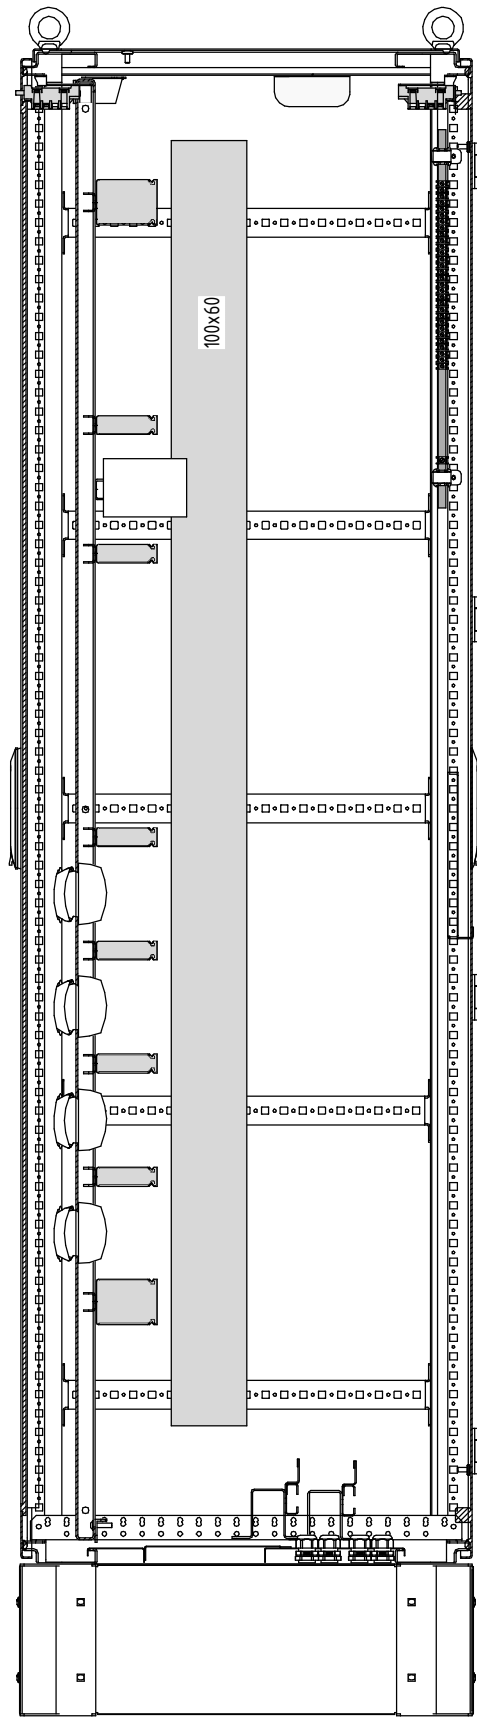

Е-Е(2)

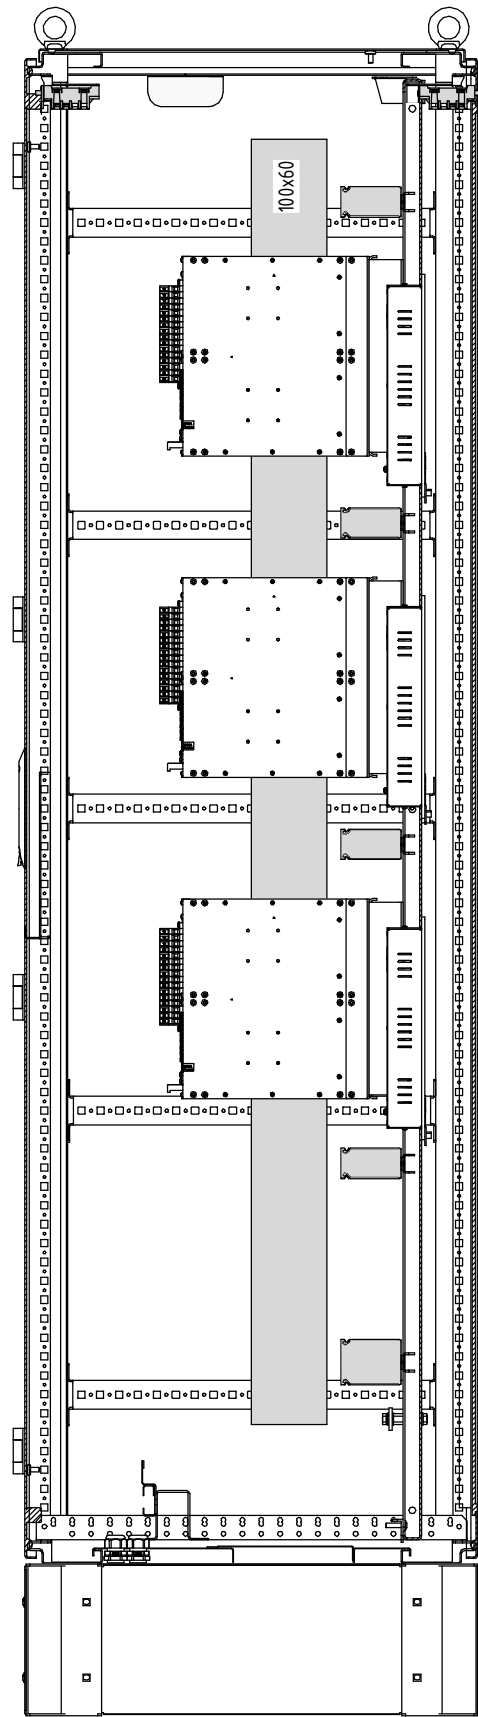

Д-Д(2)

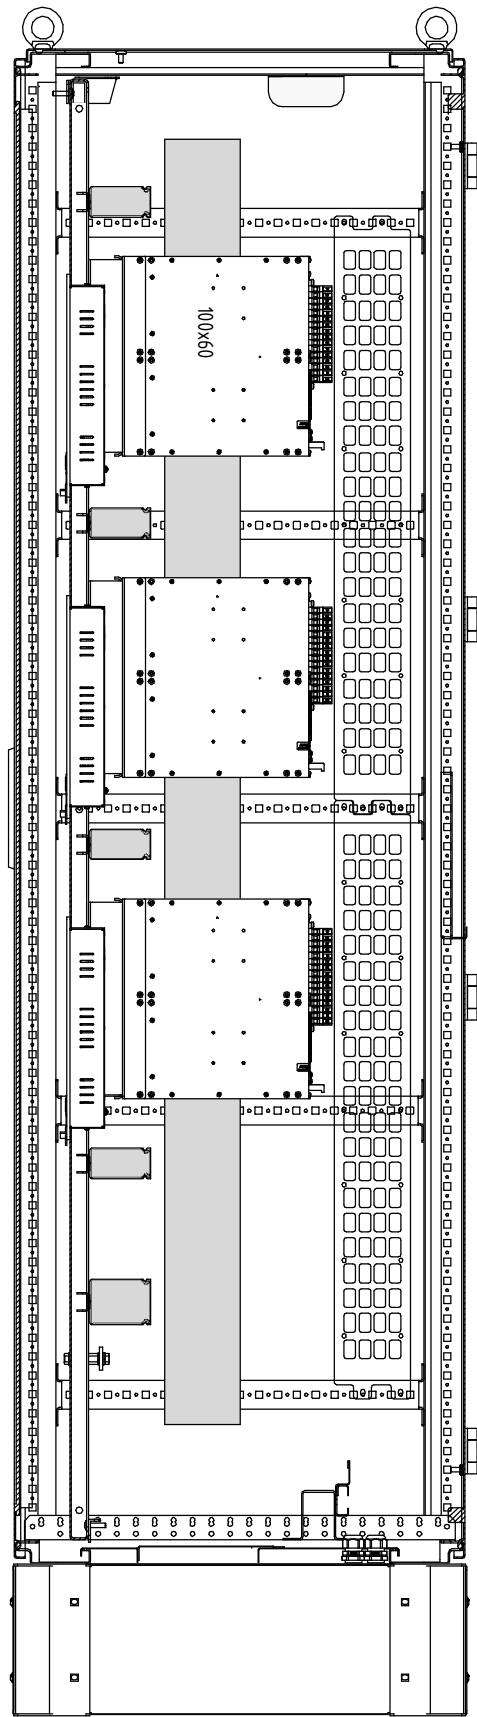

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата