
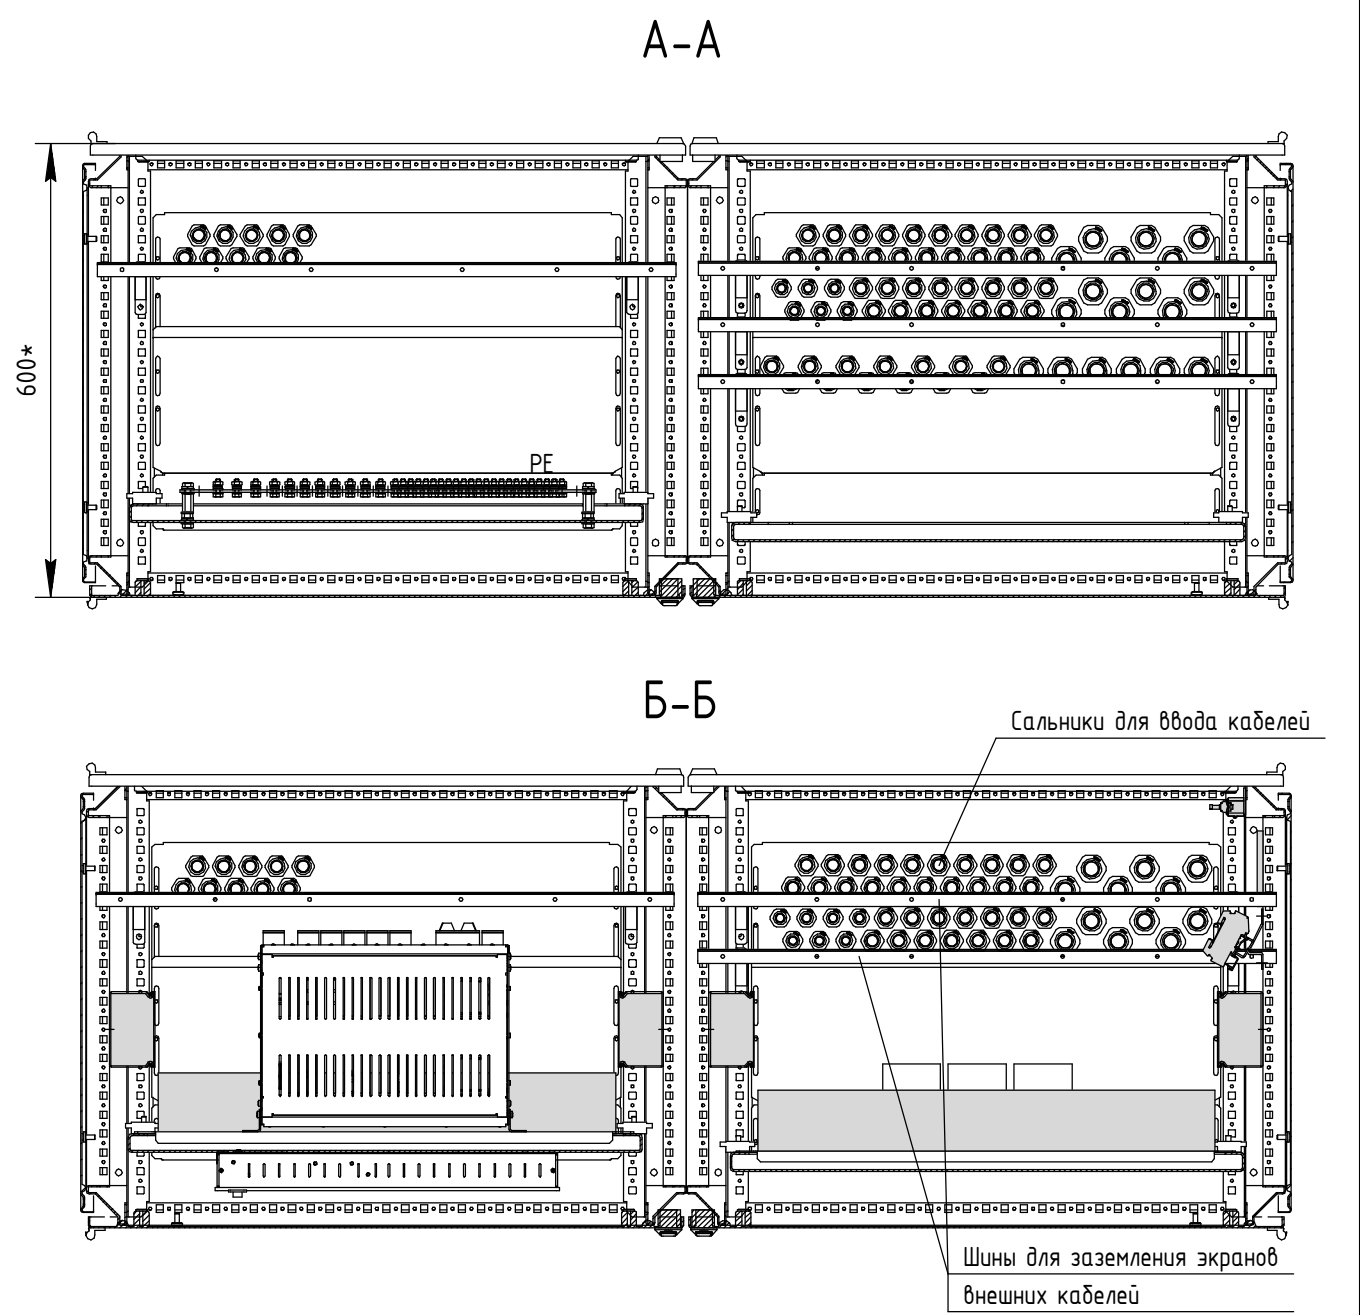


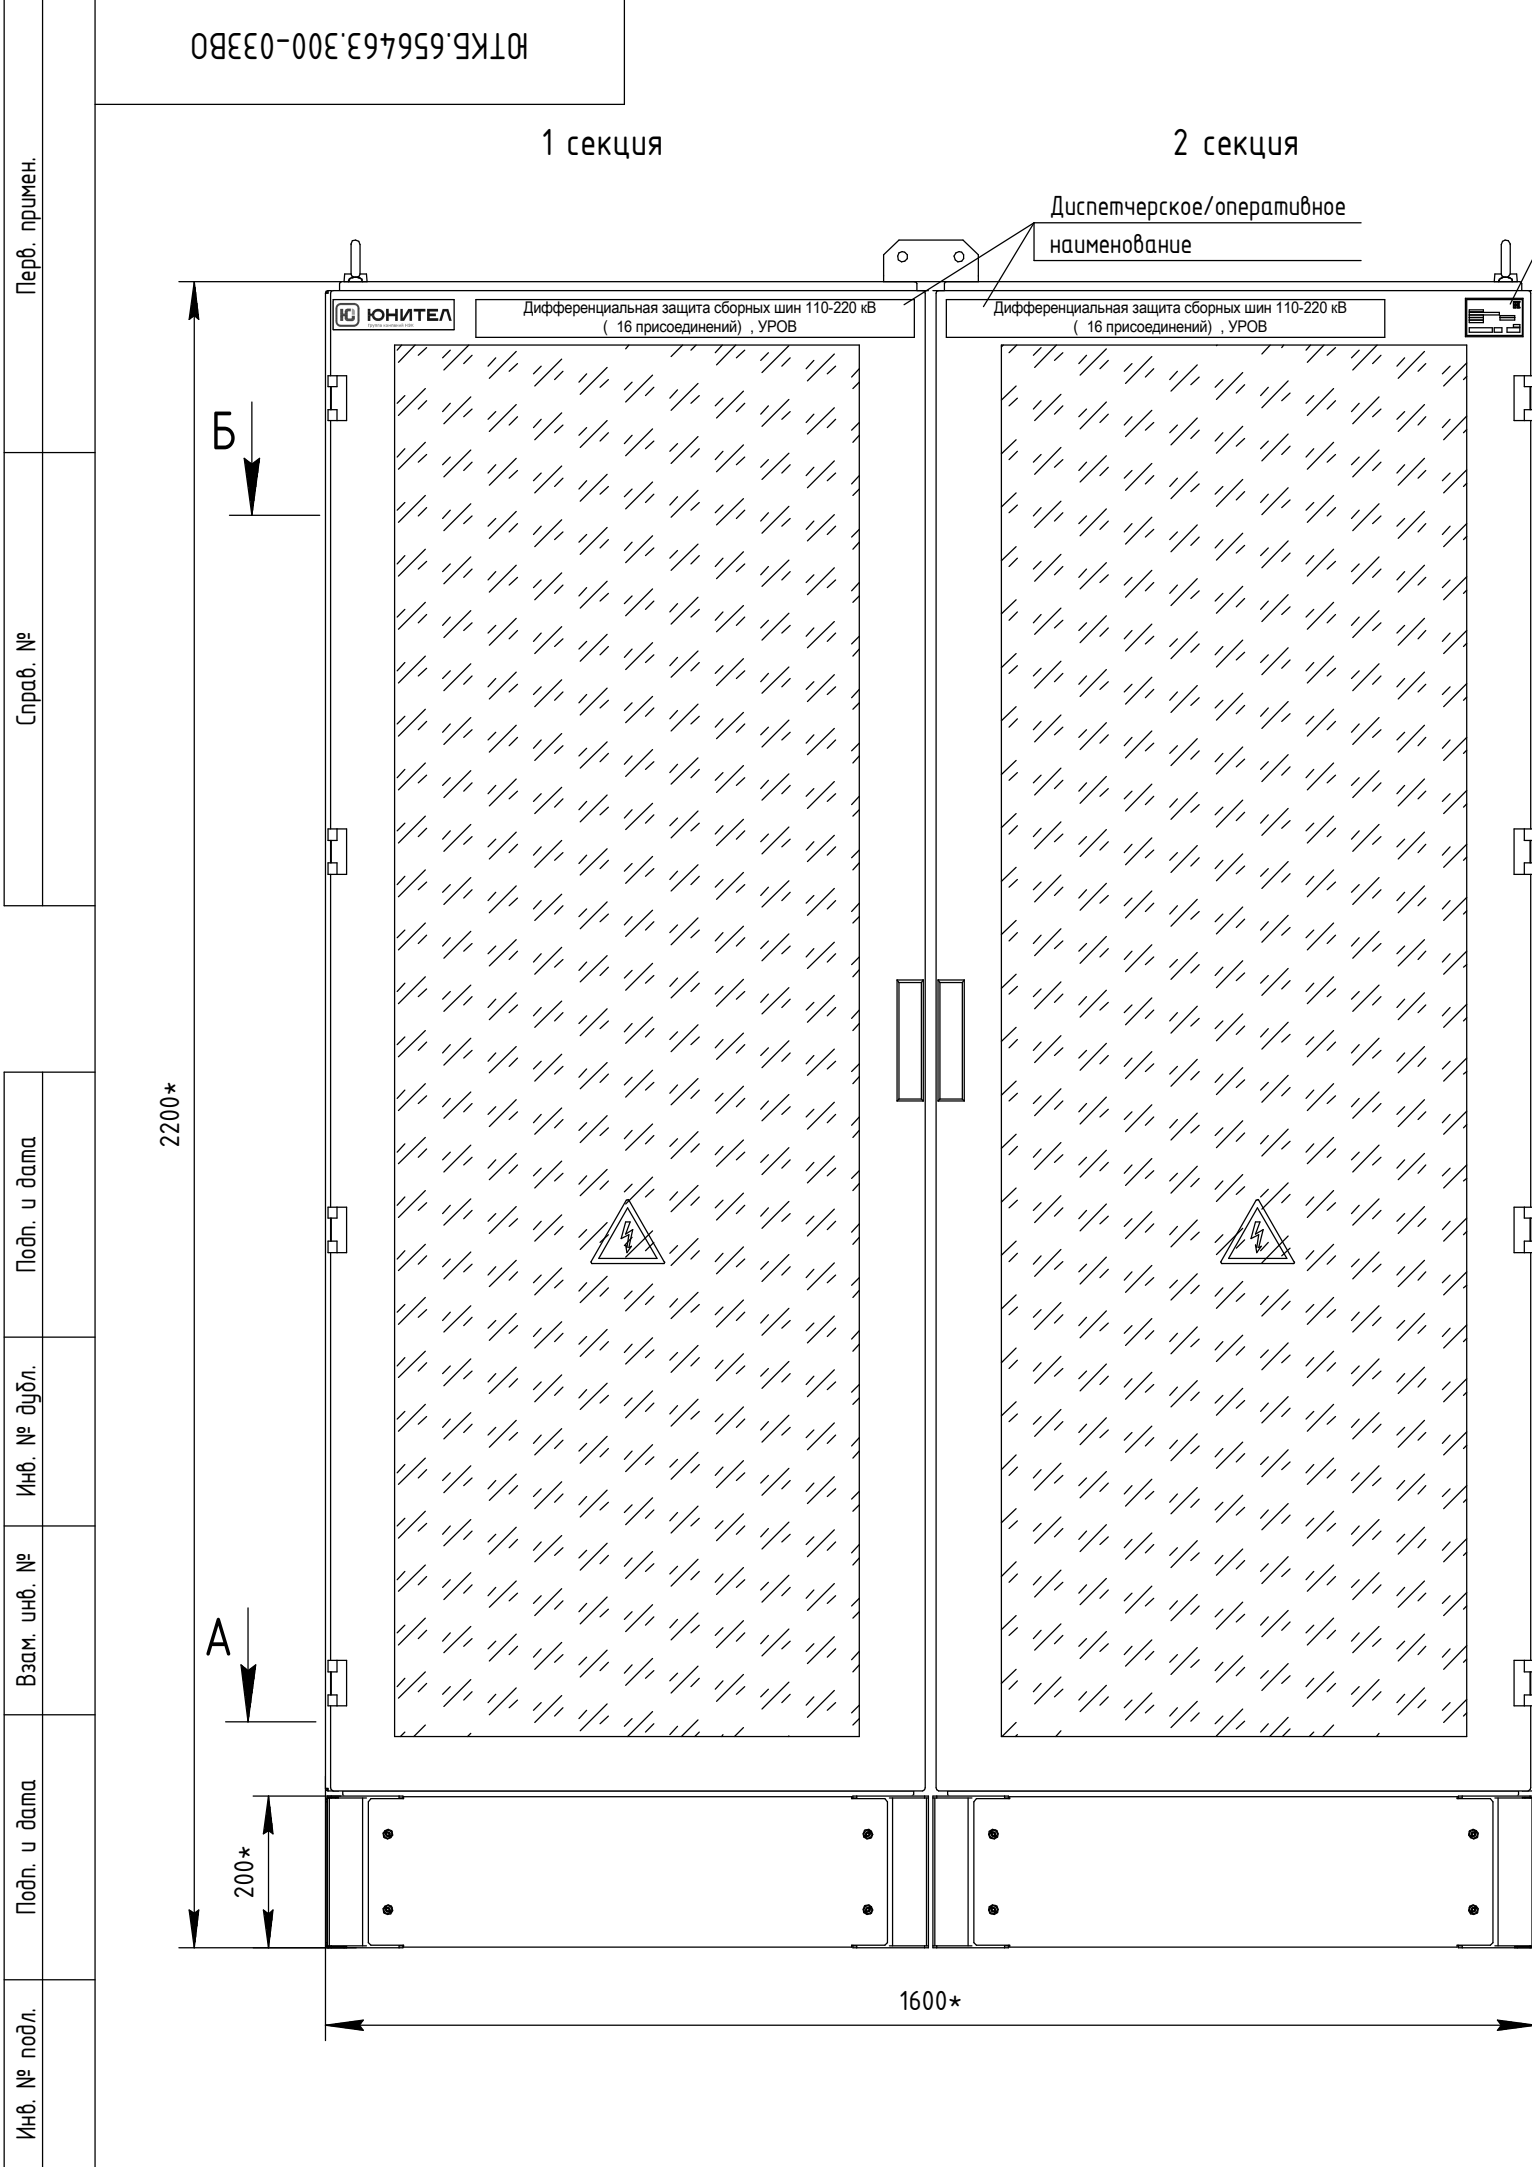

- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 На задней двери установить металлический карман для документации.
- 7 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 8 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-033ПЭЗ.


					ЮТКБ.656463.300-033В0										
					Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110-220 кВ (16 присоединений), УРОВ ШЭТ 240.02-1-ЮИРЗ Чертеж общего вида					Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									340**		1:10
Разраб.	Александрова	<i>Александрова</i>	25.08.2026												
Пров.	Черемисова	<i>Черемисова</i>	25.08.2026												
										Лист		1	Листов	3	
															
Н.контр.															
Утв.	Ильин	<i>Ильин</i>	25.08.2026												

Вид спереди

Дверь условно не показана


1 секция

2 секция

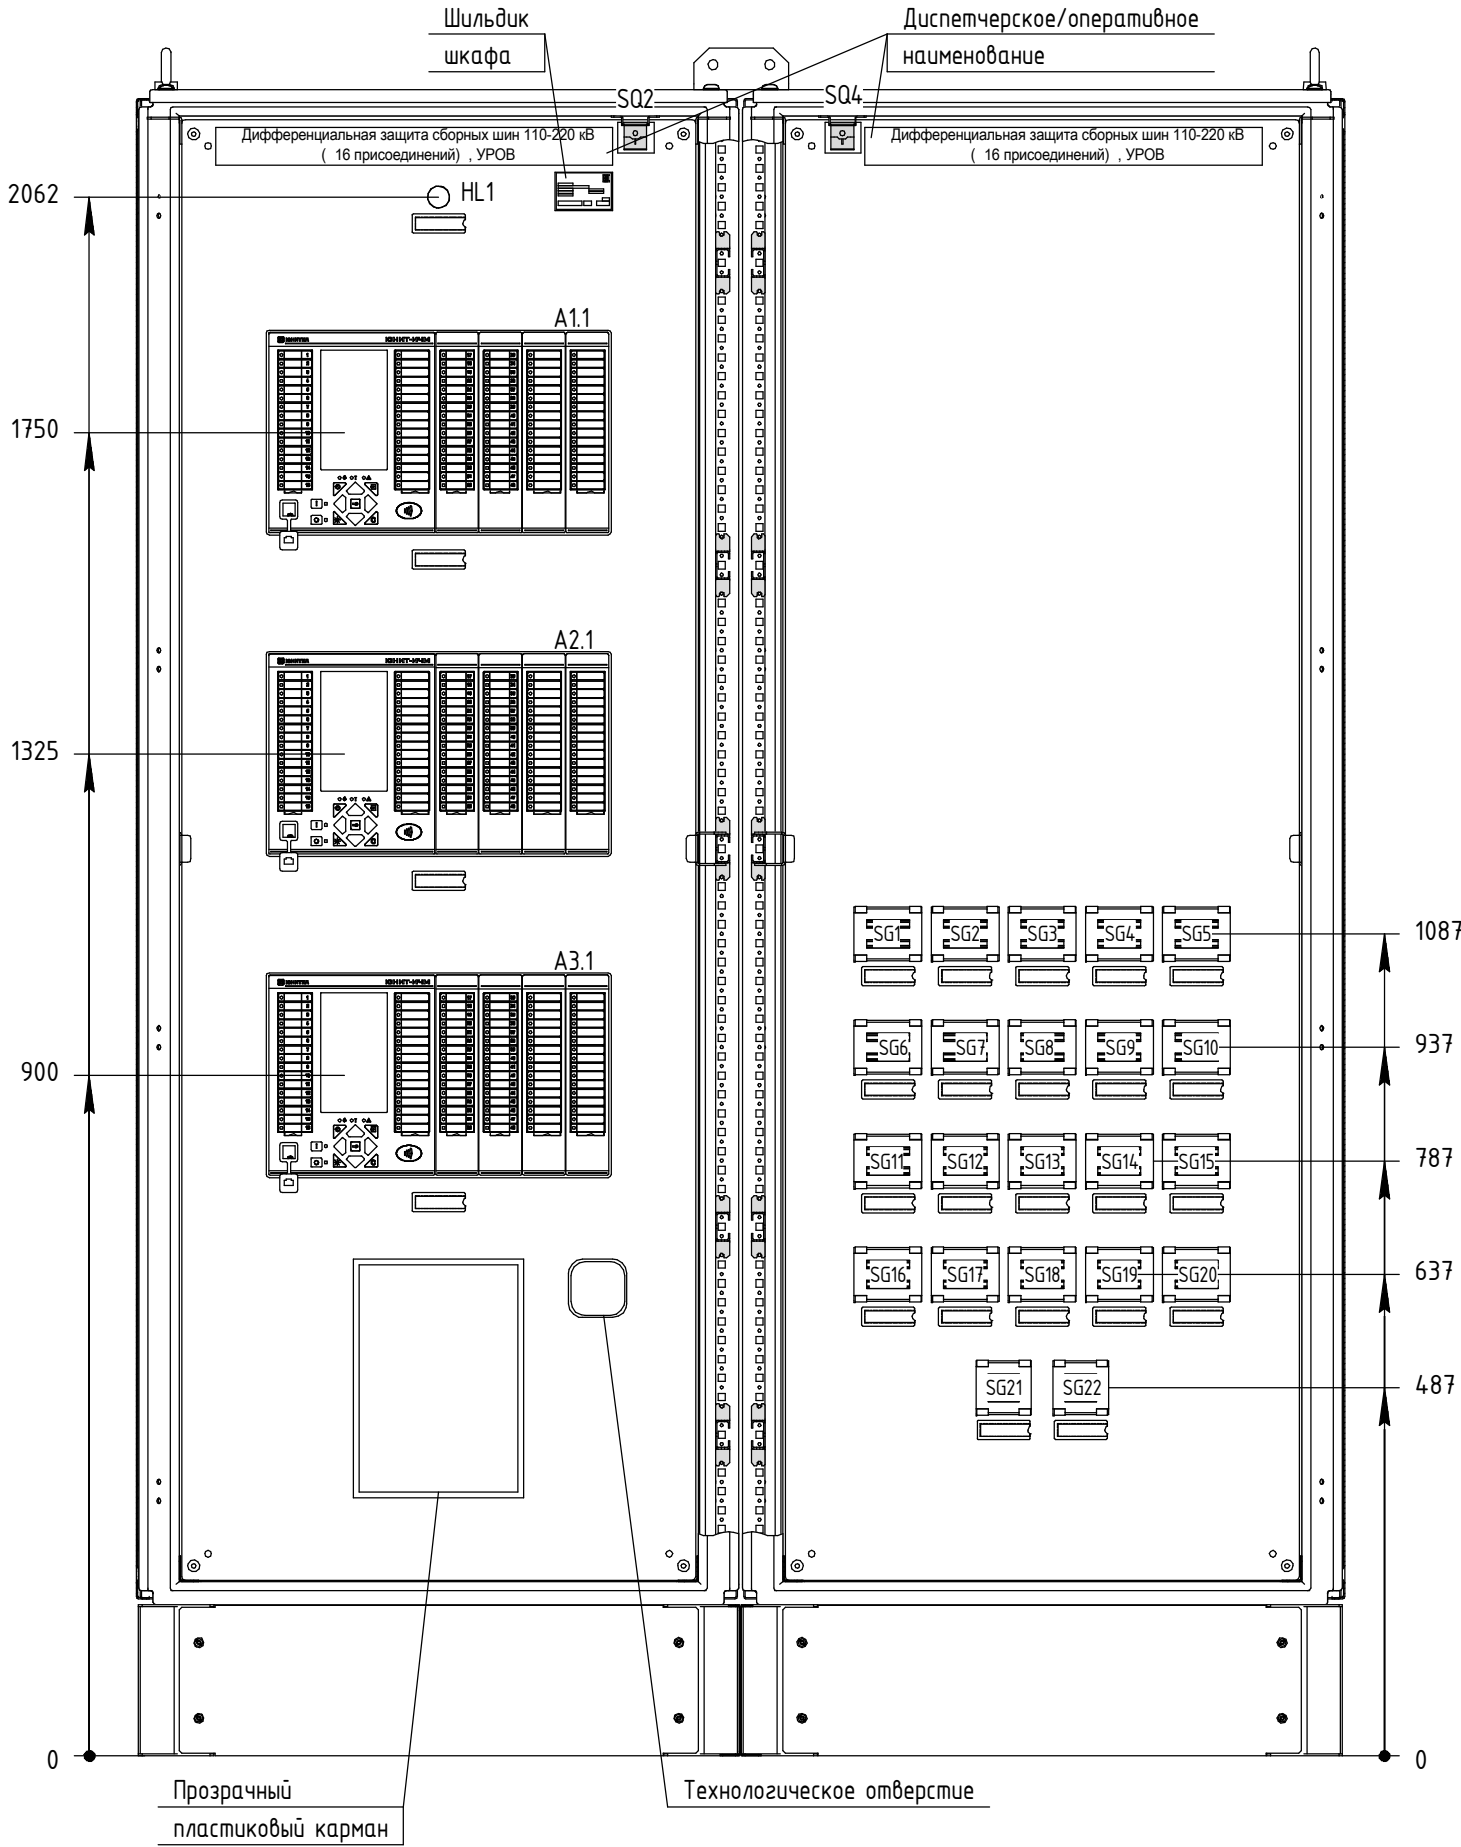


Вид сзади


Двери, ряды зажимов и вертикальные короба условно не показаны

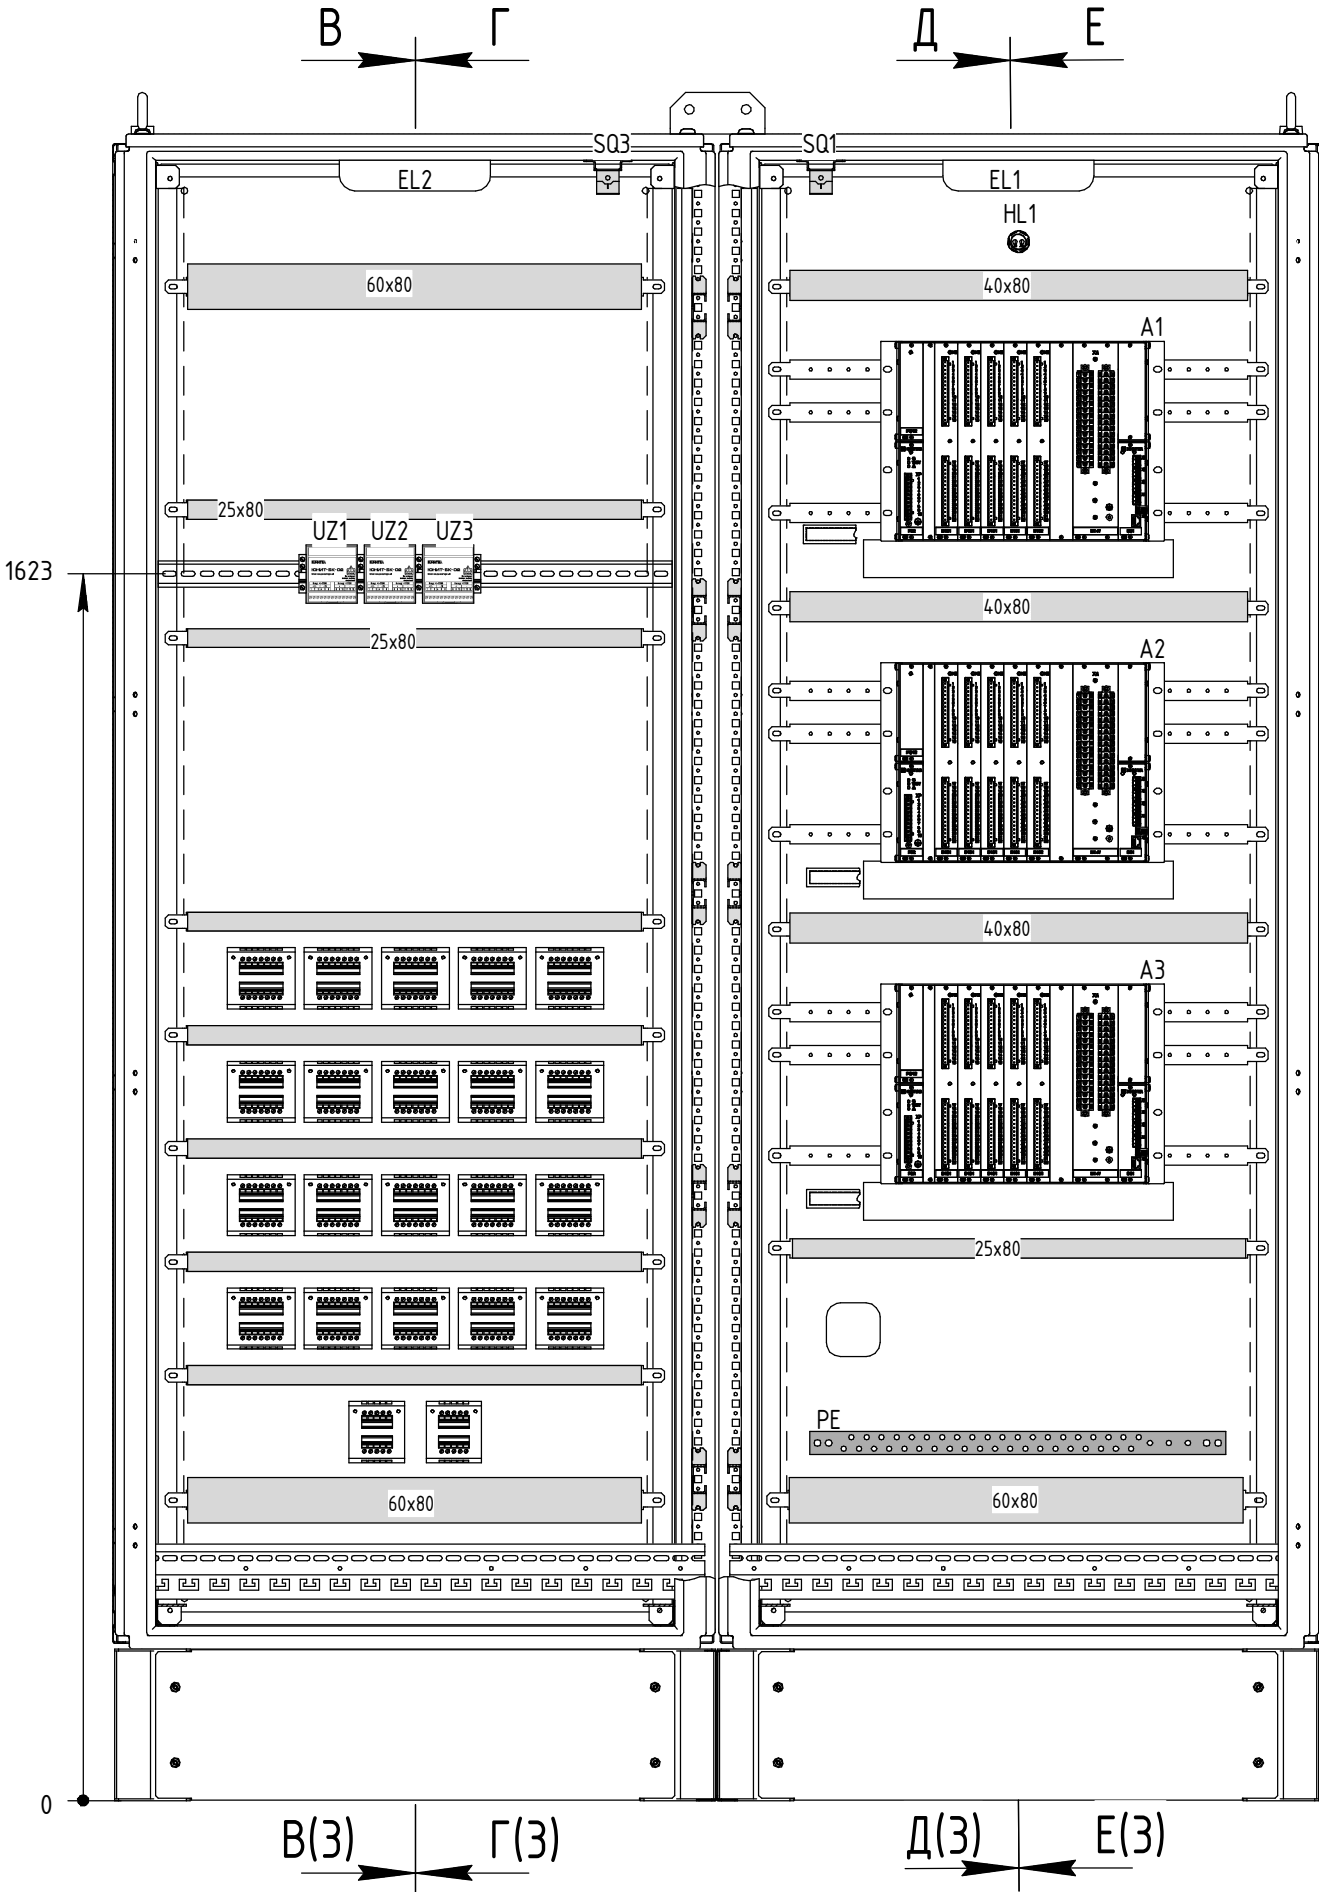


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

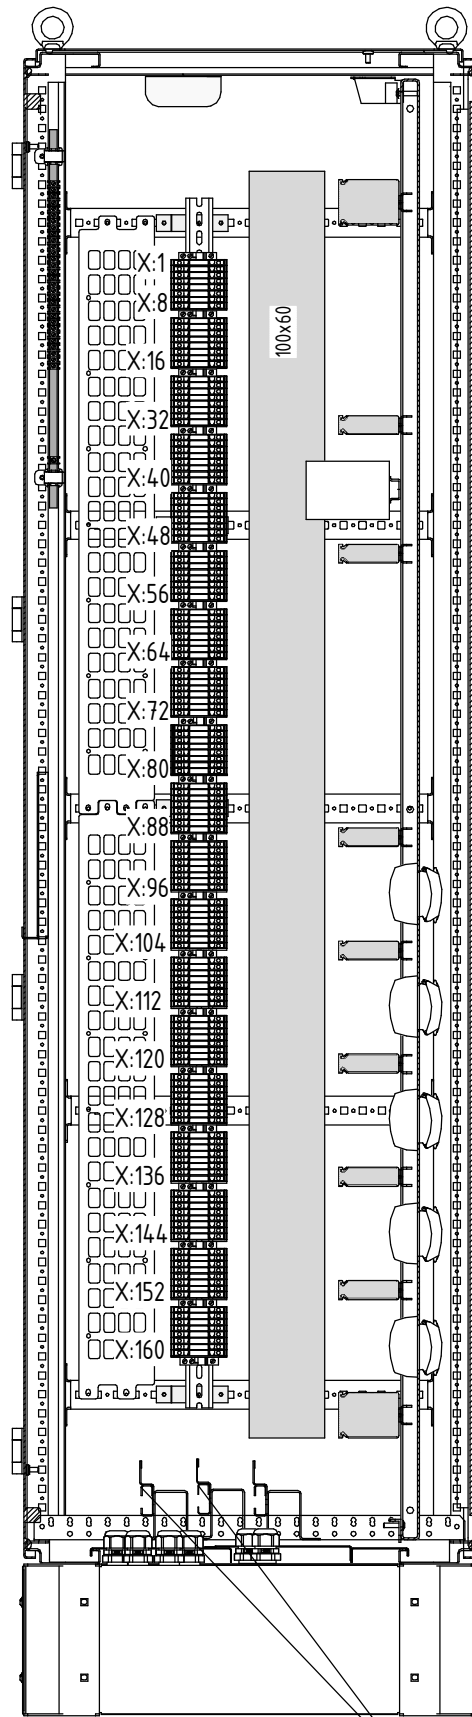$\Gamma - \Gamma(2)$ 


B-B(2)

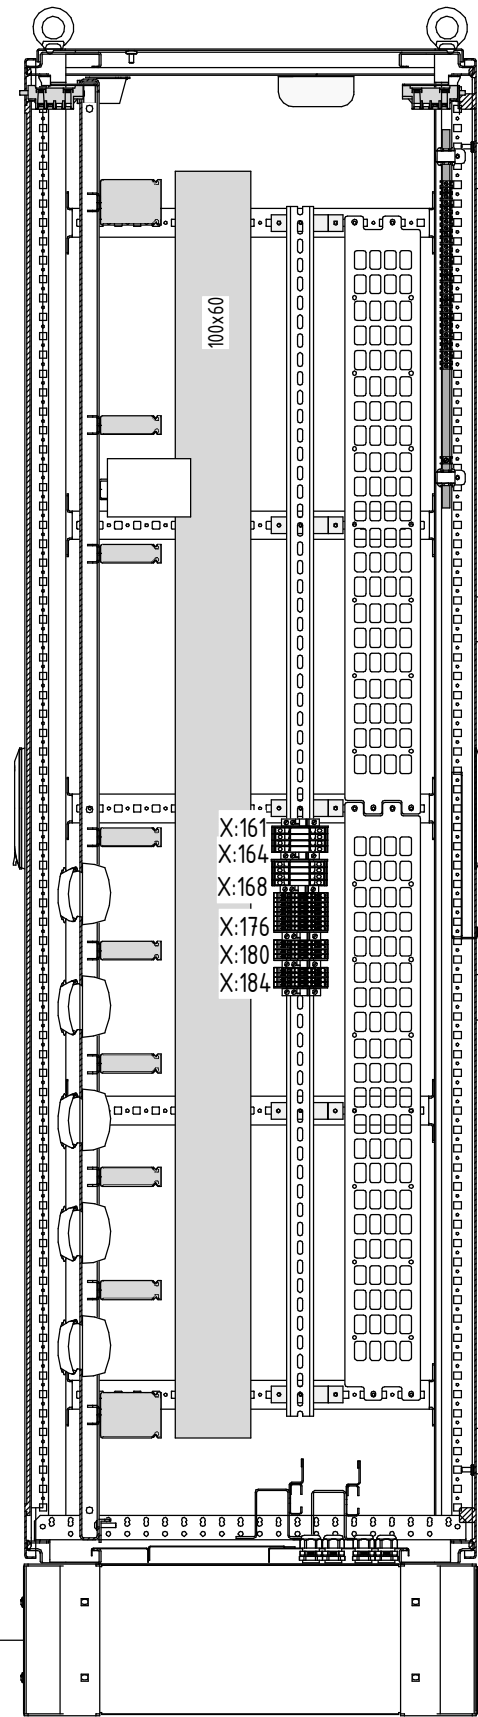

E-E(2)

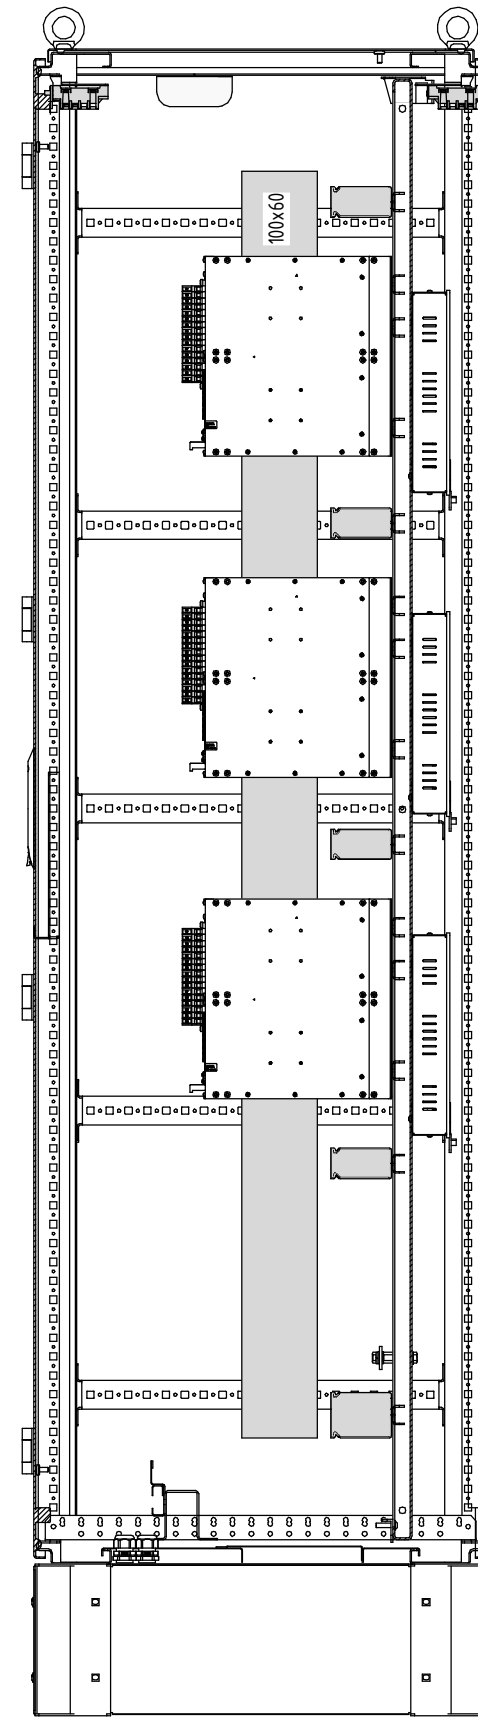

Д-Д(2)

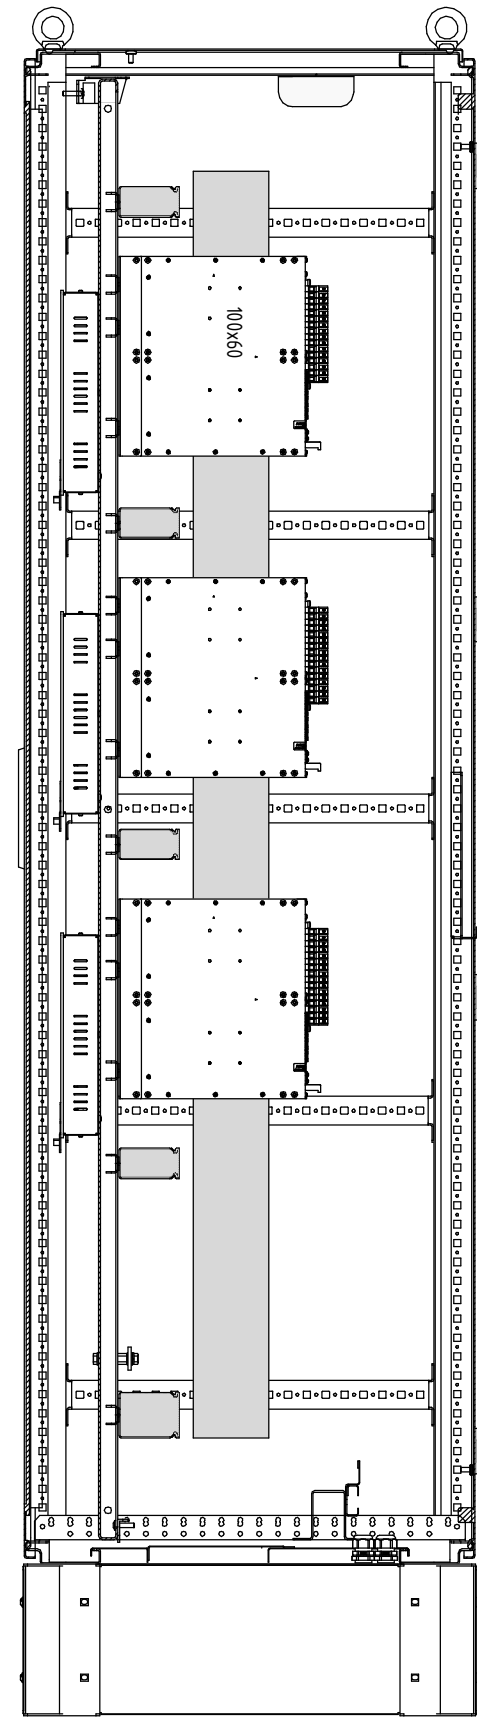

Шина для заземления экранов кабелей
и защиты от натяжения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЮТКБ.656463.300-033В0

Луст

3