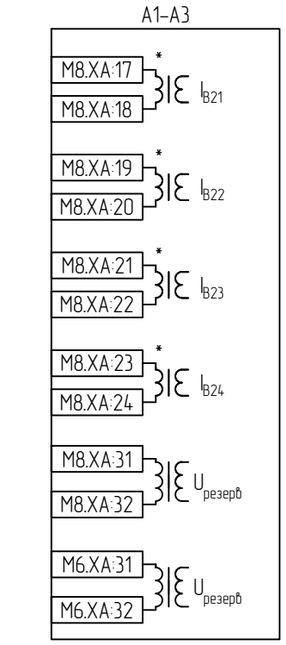

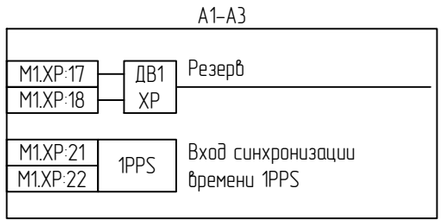

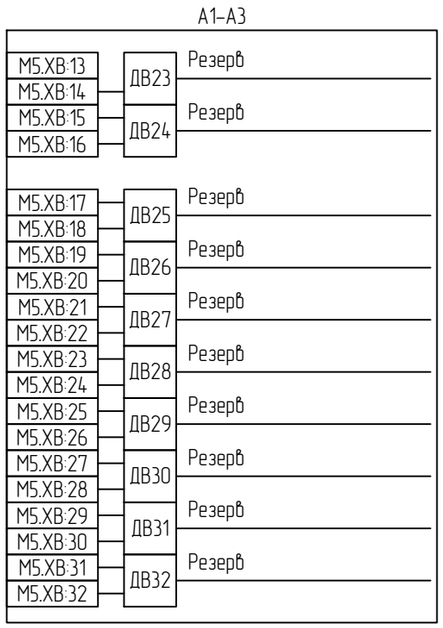

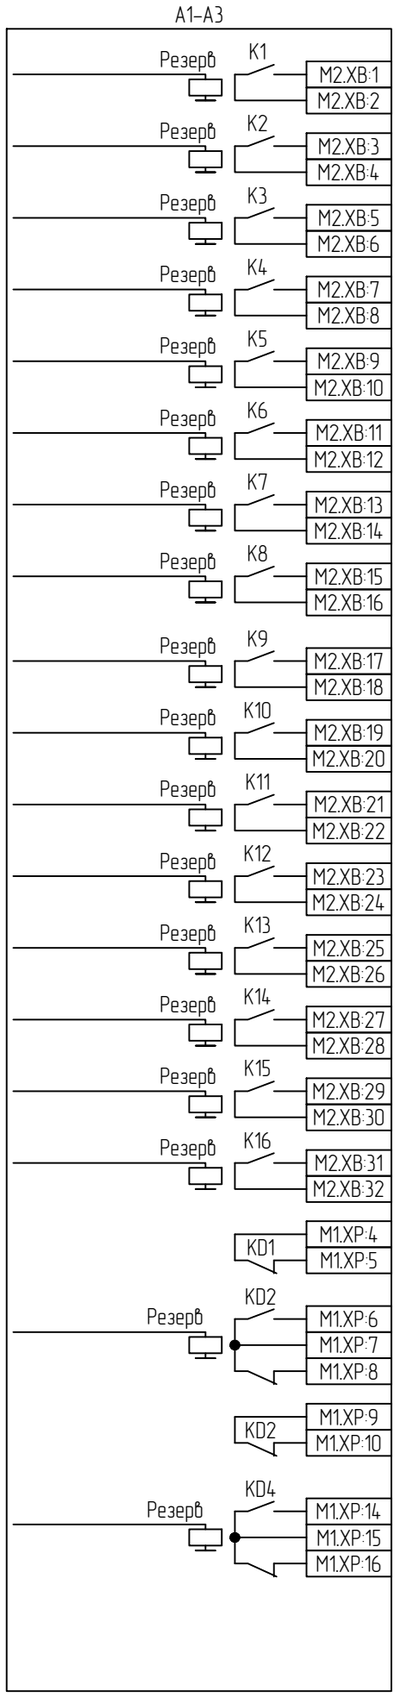

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ терминала А1–А3

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение 1С	с фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Внешнее отключение 2С	с фиксацией	УРОВ, ЗНР
3	Срабатывание ДЗШ 1С	с фиксацией	
4	Срабатывание ДЗШ 2С	с фиксацией	
5	Сраб. при опроб.	с фиксацией	
6	Срабатывание УРОВ В1	с фиксацией	
7	Срабатывание УРОВ В2	с фиксацией	
8	Срабатывание УРОВ В3	с фиксацией	
9	Срабатывание УРОВ В4	с фиксацией	
10	Срабатывание УРОВ В5	с фиксацией	
11	Срабатывание УРОВ В6	с фиксацией	
12	Срабатывание УРОВ В7	с фиксацией	
13	Срабатывание УРОВ В8	с фиксацией	
14	Срабатывание УРОВ В9	с фиксацией	
15	Срабатывание УРОВ В10	с фиксацией	
16	Срабатывание УРОВ В11	с фиксацией	
17	Срабатывание УРОВ В12	с фиксацией	
18	Срабатывание УРОВ В13	с фиксацией	
19	Срабатывание УРОВ В14	с фиксацией	
20	Срабатывание УРОВ В15	с фиксацией	
21	Срабатывание УРОВ В16/СВ1	с фиксацией	
22	Срабатывание УРОВ СВ2	с фиксацией	
23	Срабатывание УРОВ ОВ	с фиксацией	
24	Срабатывание УРОВ ШСВ/СВ	с фиксацией	
25	Неисправность ЦТ	с фиксацией	
26	Неисправность ЦН 1С	с фиксацией	
27	Неисправность ЦН 2С	с фиксацией	
28	Неисправность ШС-А	с фиксацией	
29	Неисправность ШС-В	с фиксацией	
30	Потеря GOOSE	с фиксацией	
31	БИ выведены	без фиксации	
32	Нарушение фиксации	без фиксации	