



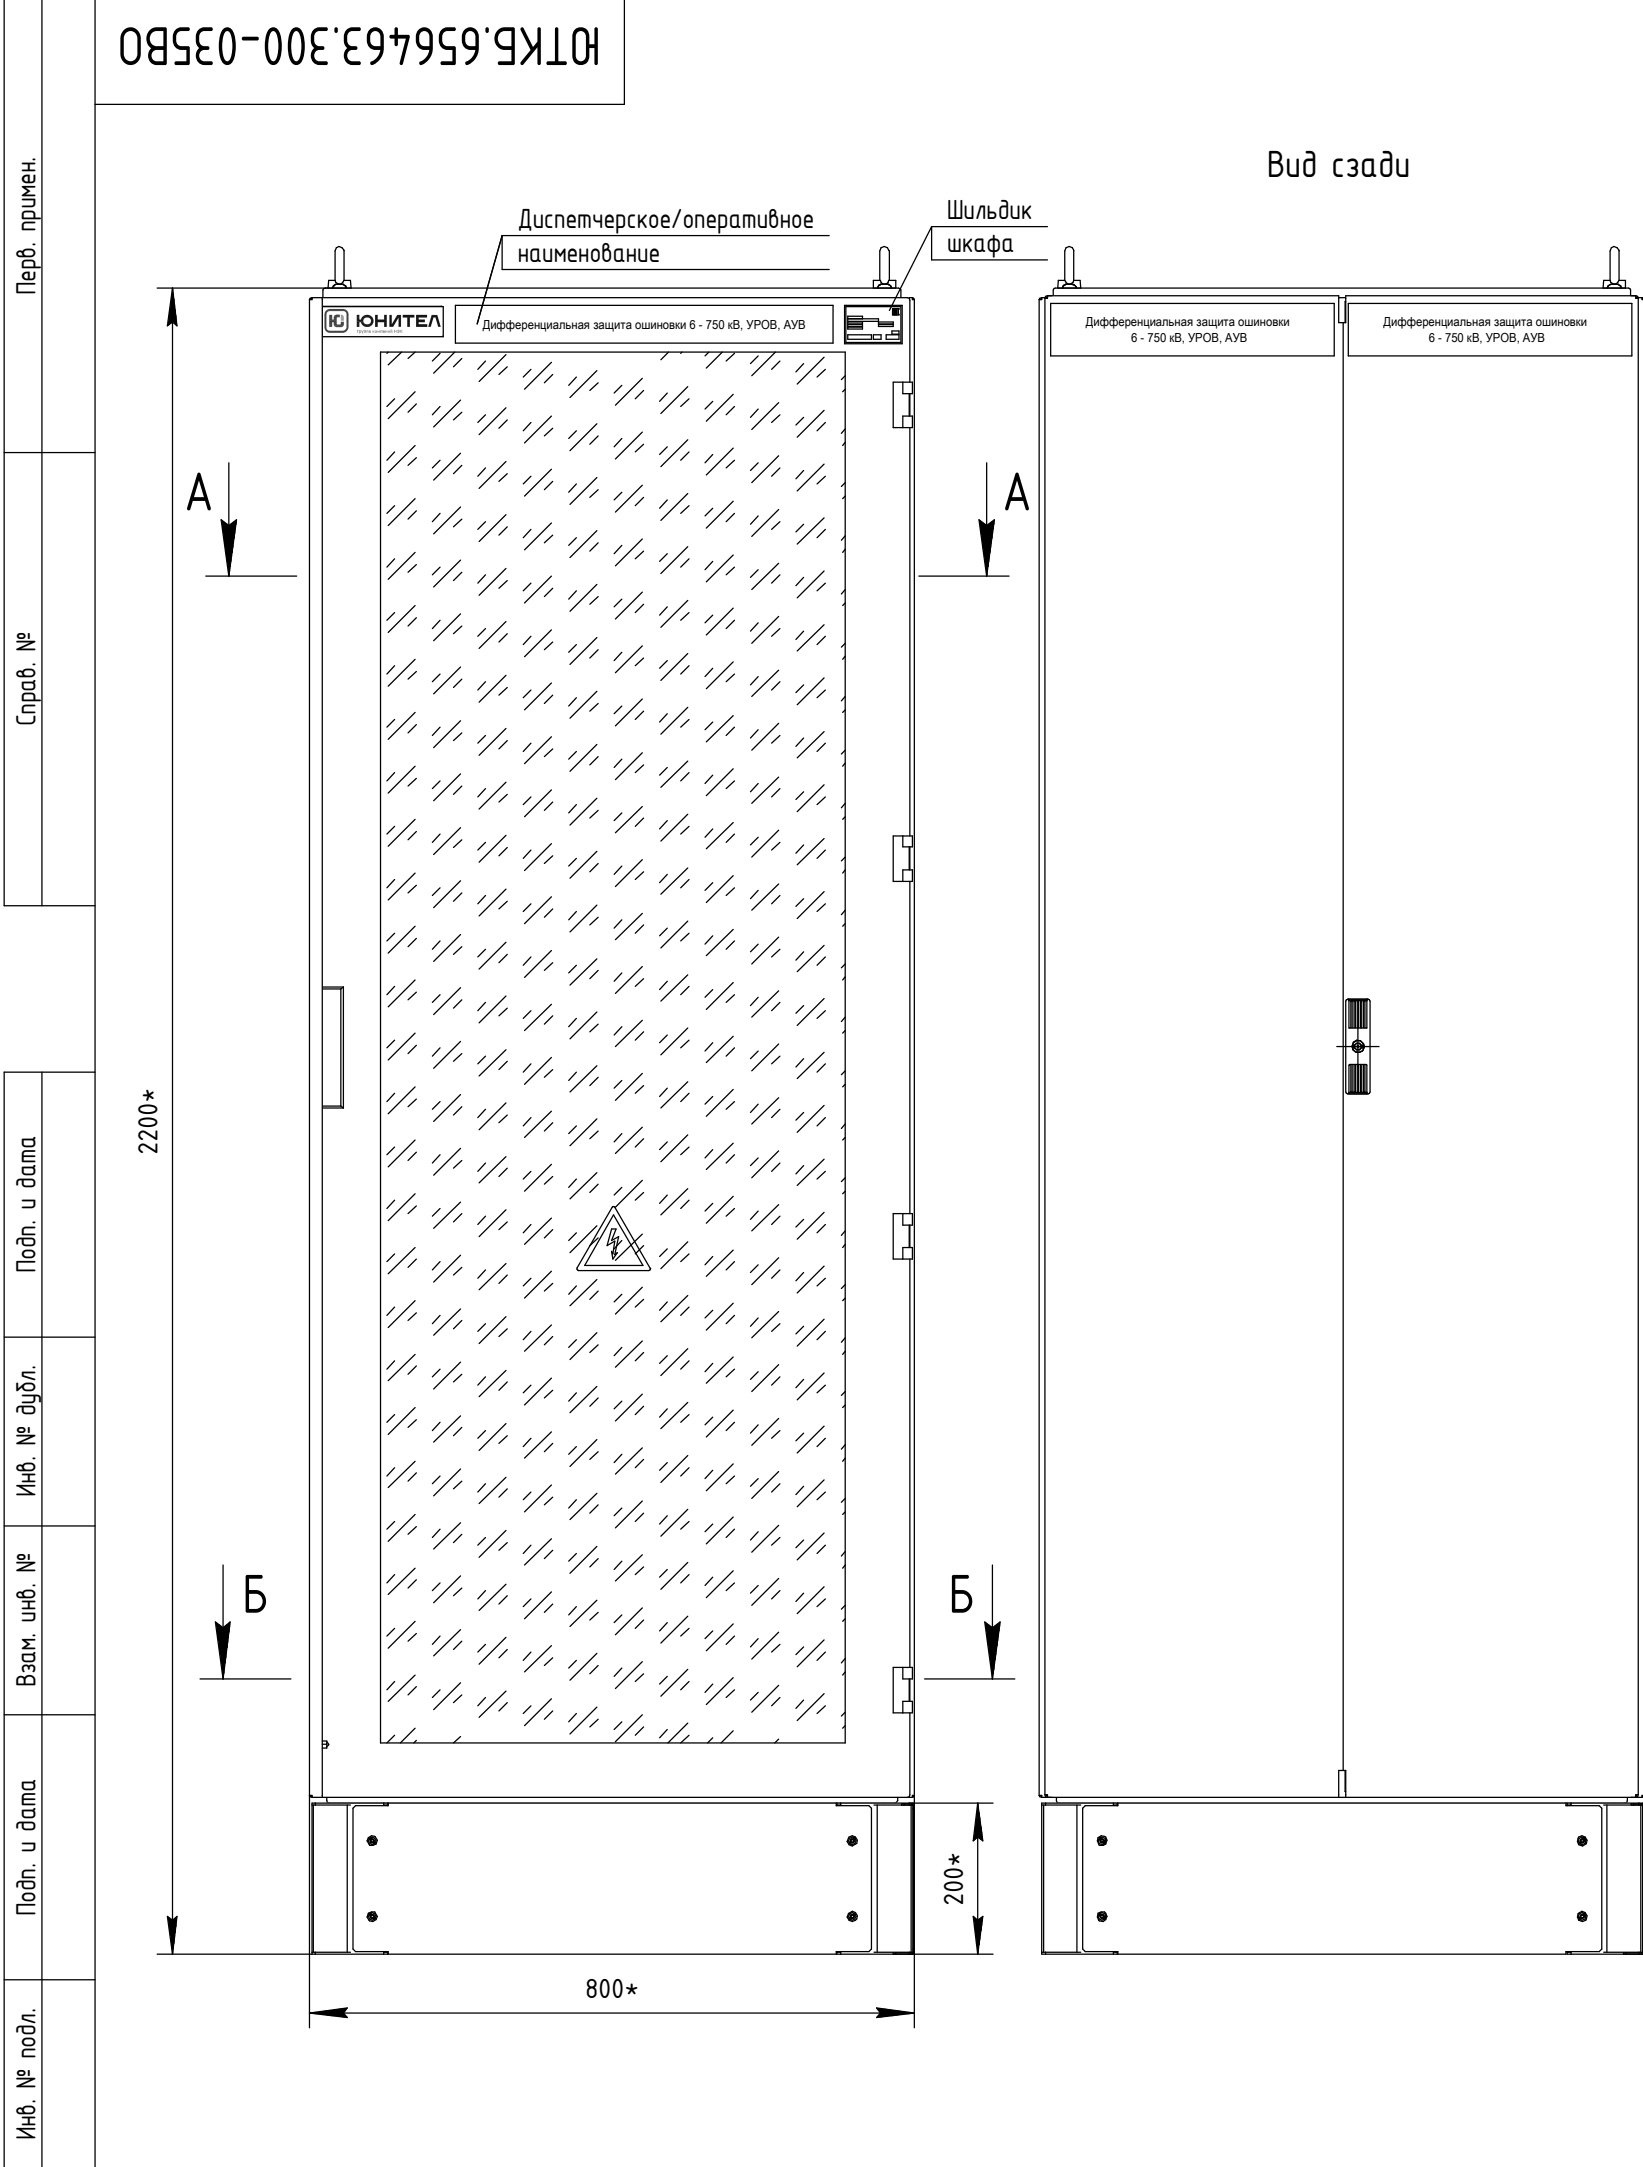


- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-035ПЭЗ.


					ЮТКБ.656463.300-035В0			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ, УРОВ, АУВ ШЭТ 441.02-1-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Юдина			19.08.2026		0	180**	1:10
Пров.	Черемисова			19.08.2026		Лист	1	Листов 2
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.	Ильин			19.08.2026				

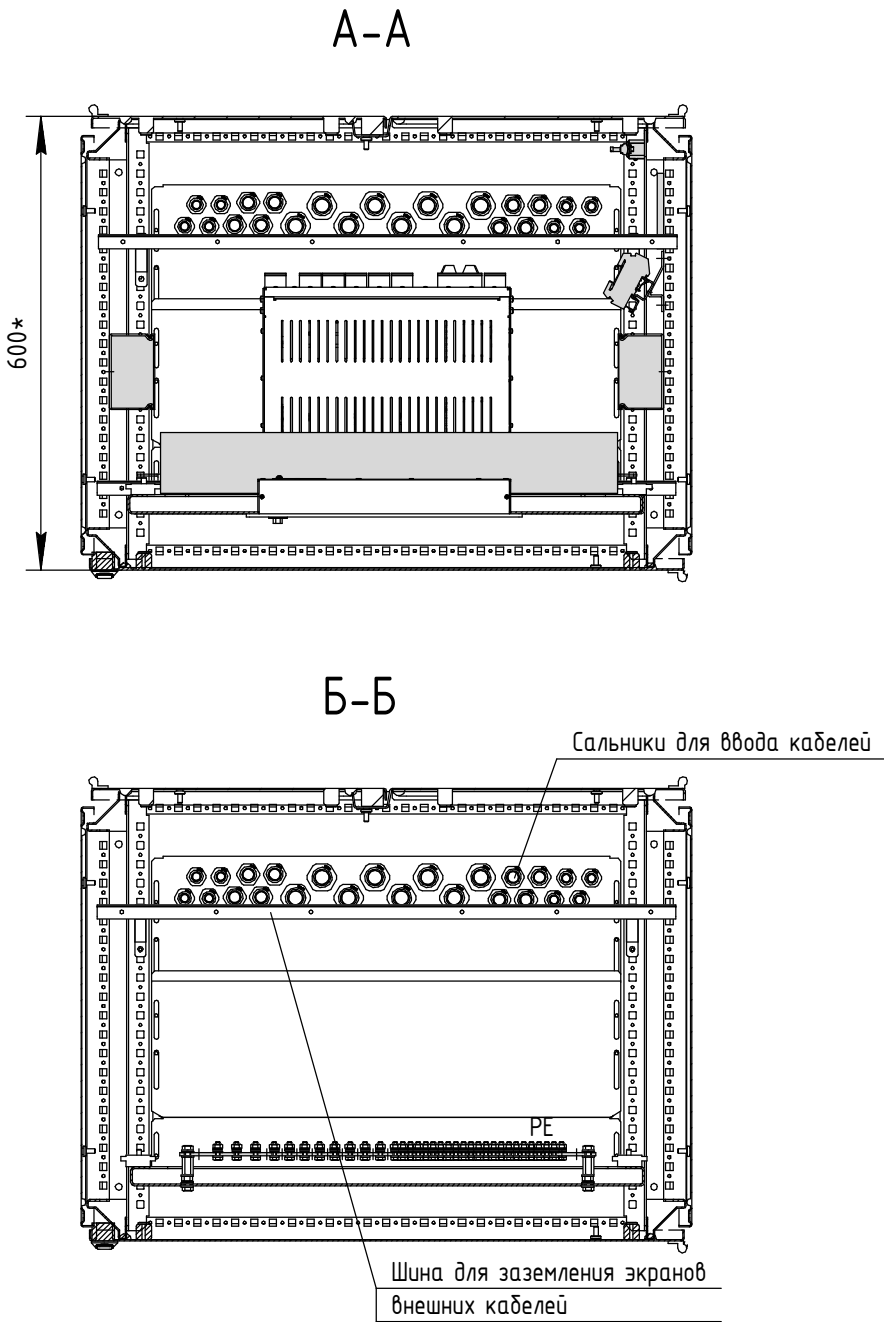

Вид спереди
Дверь условно не показана

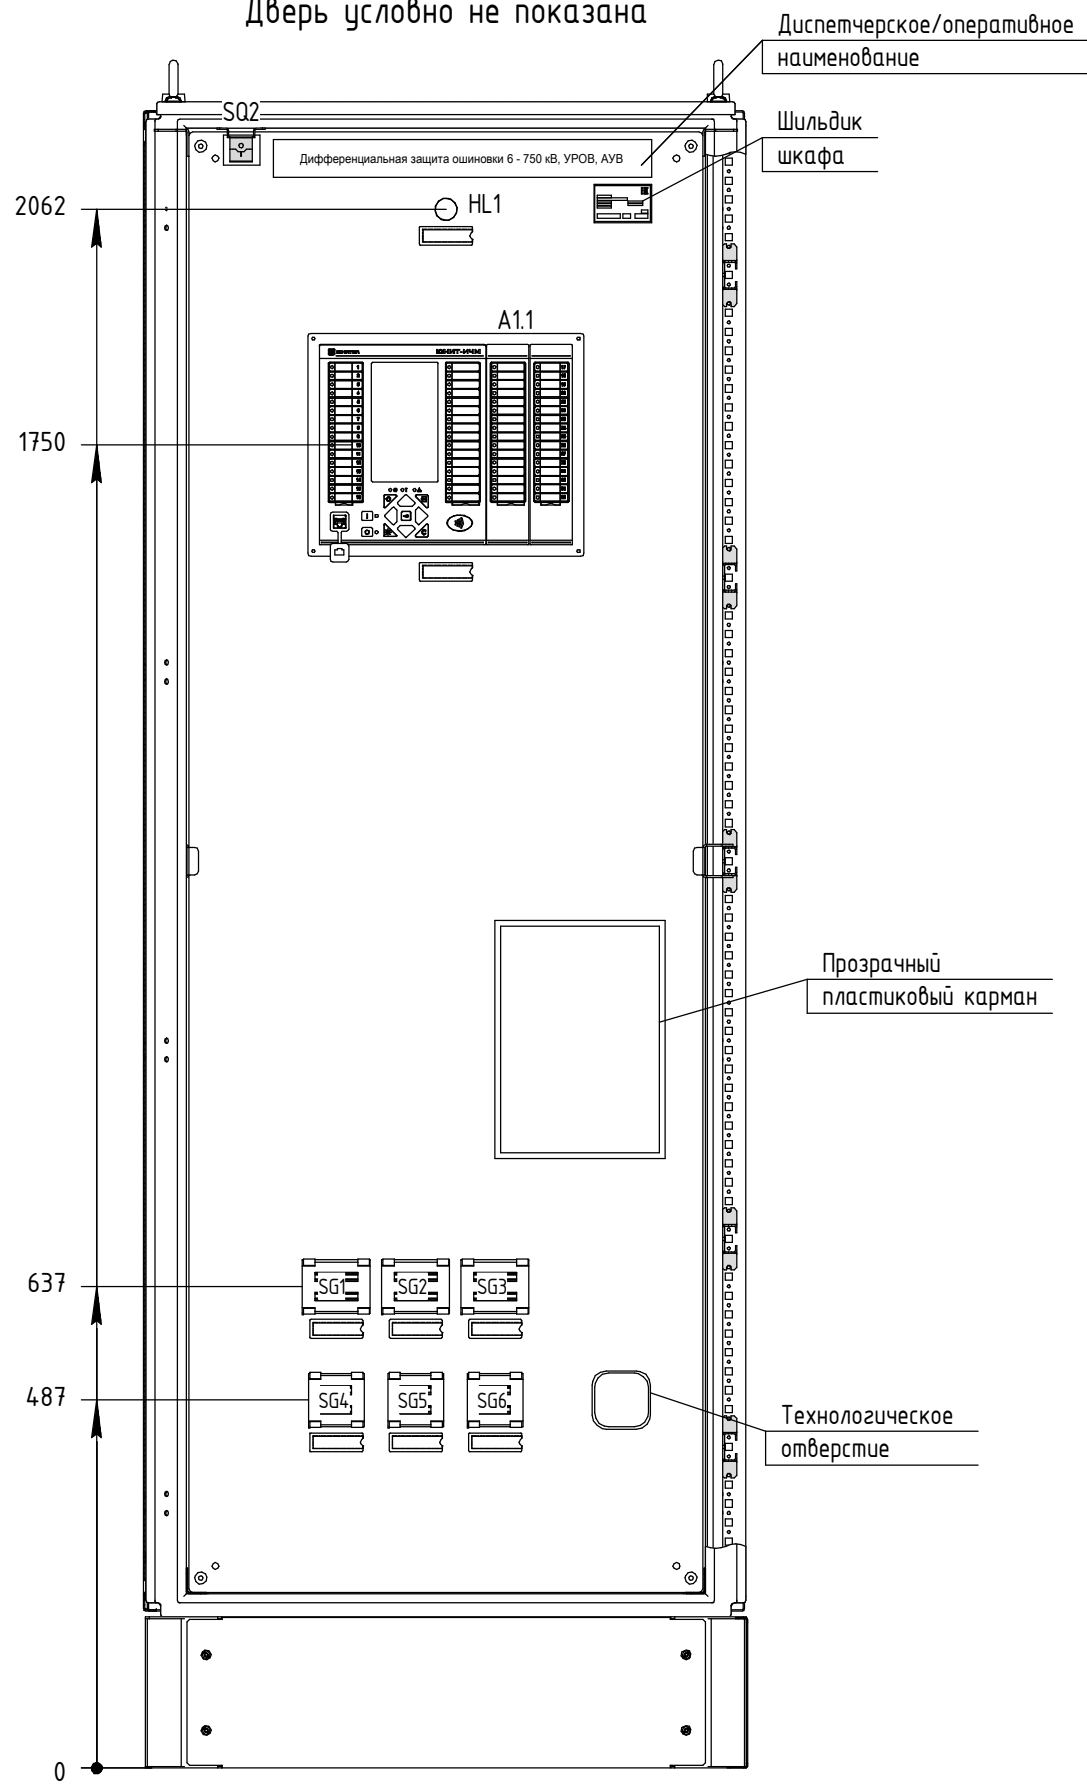


Г-Г

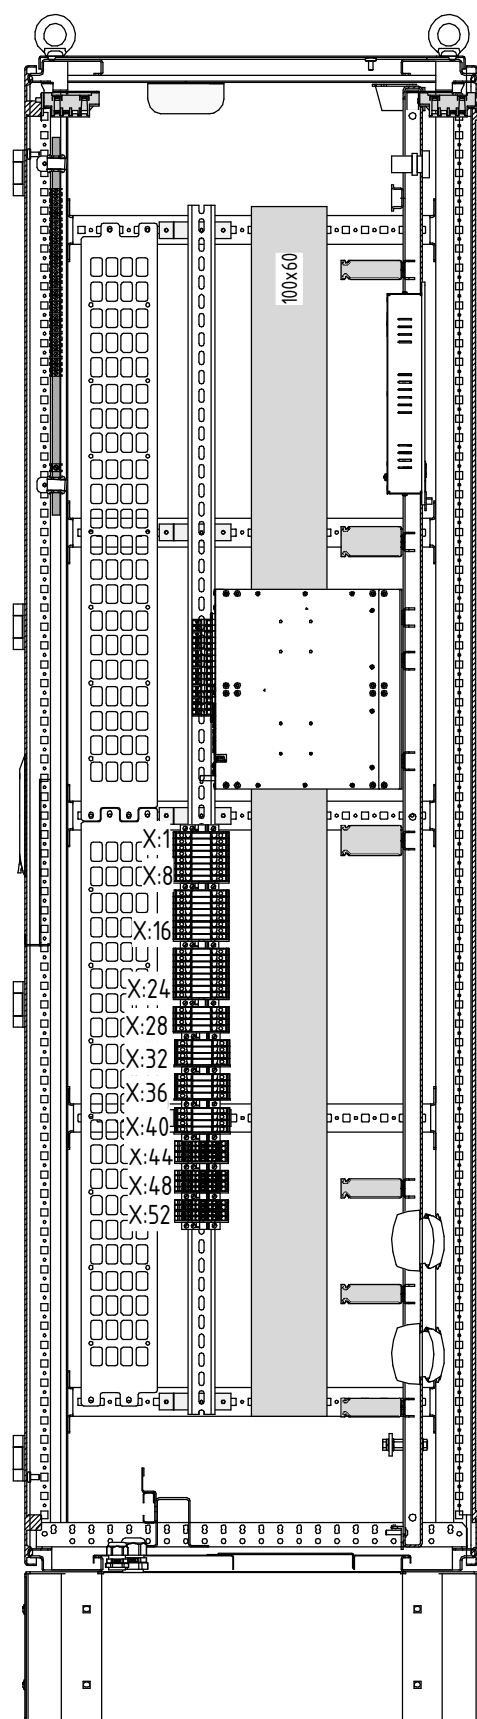


Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные корпуса
условно не показаны

В Г

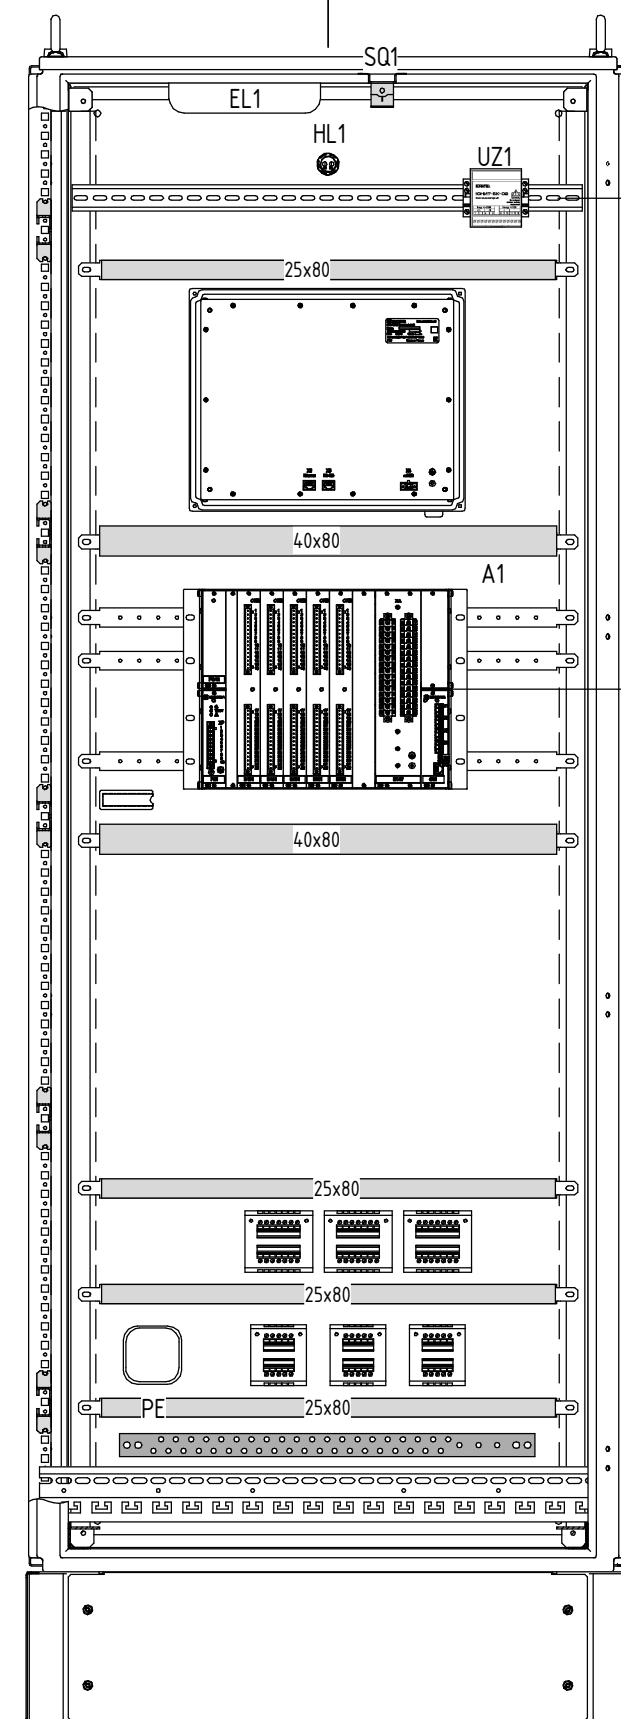

В-В

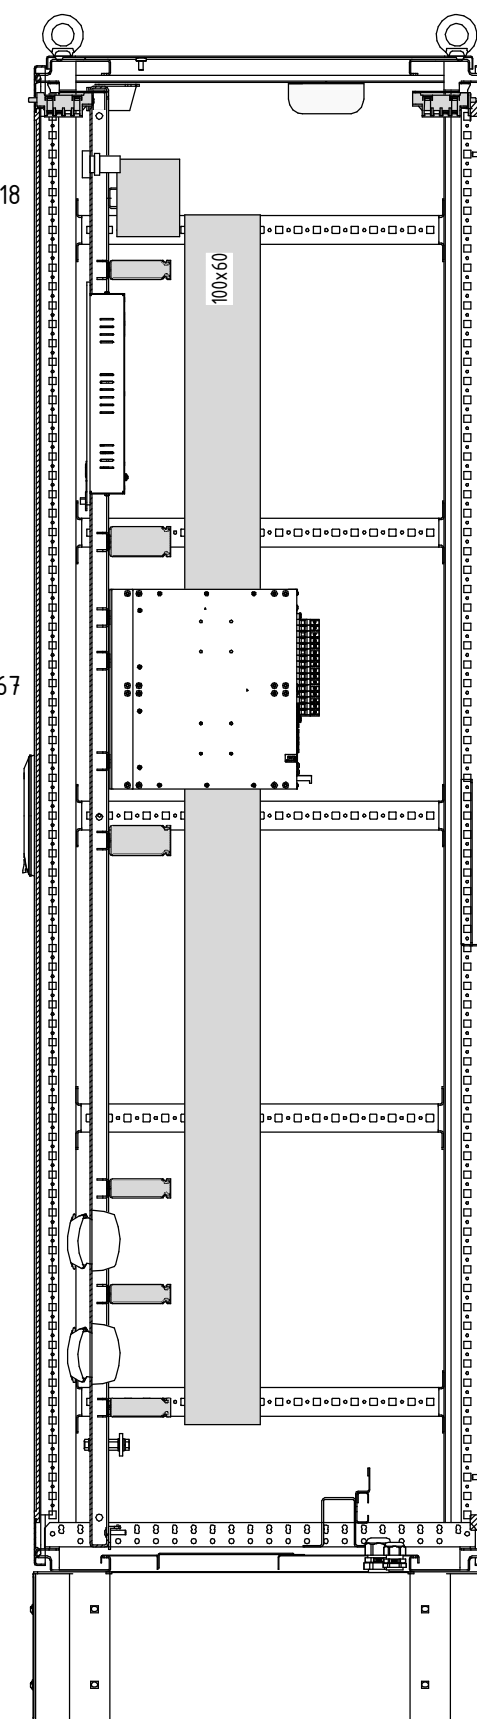

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата