



Дифференциальная токовая отсечка (ДТО) (INSPDIF)

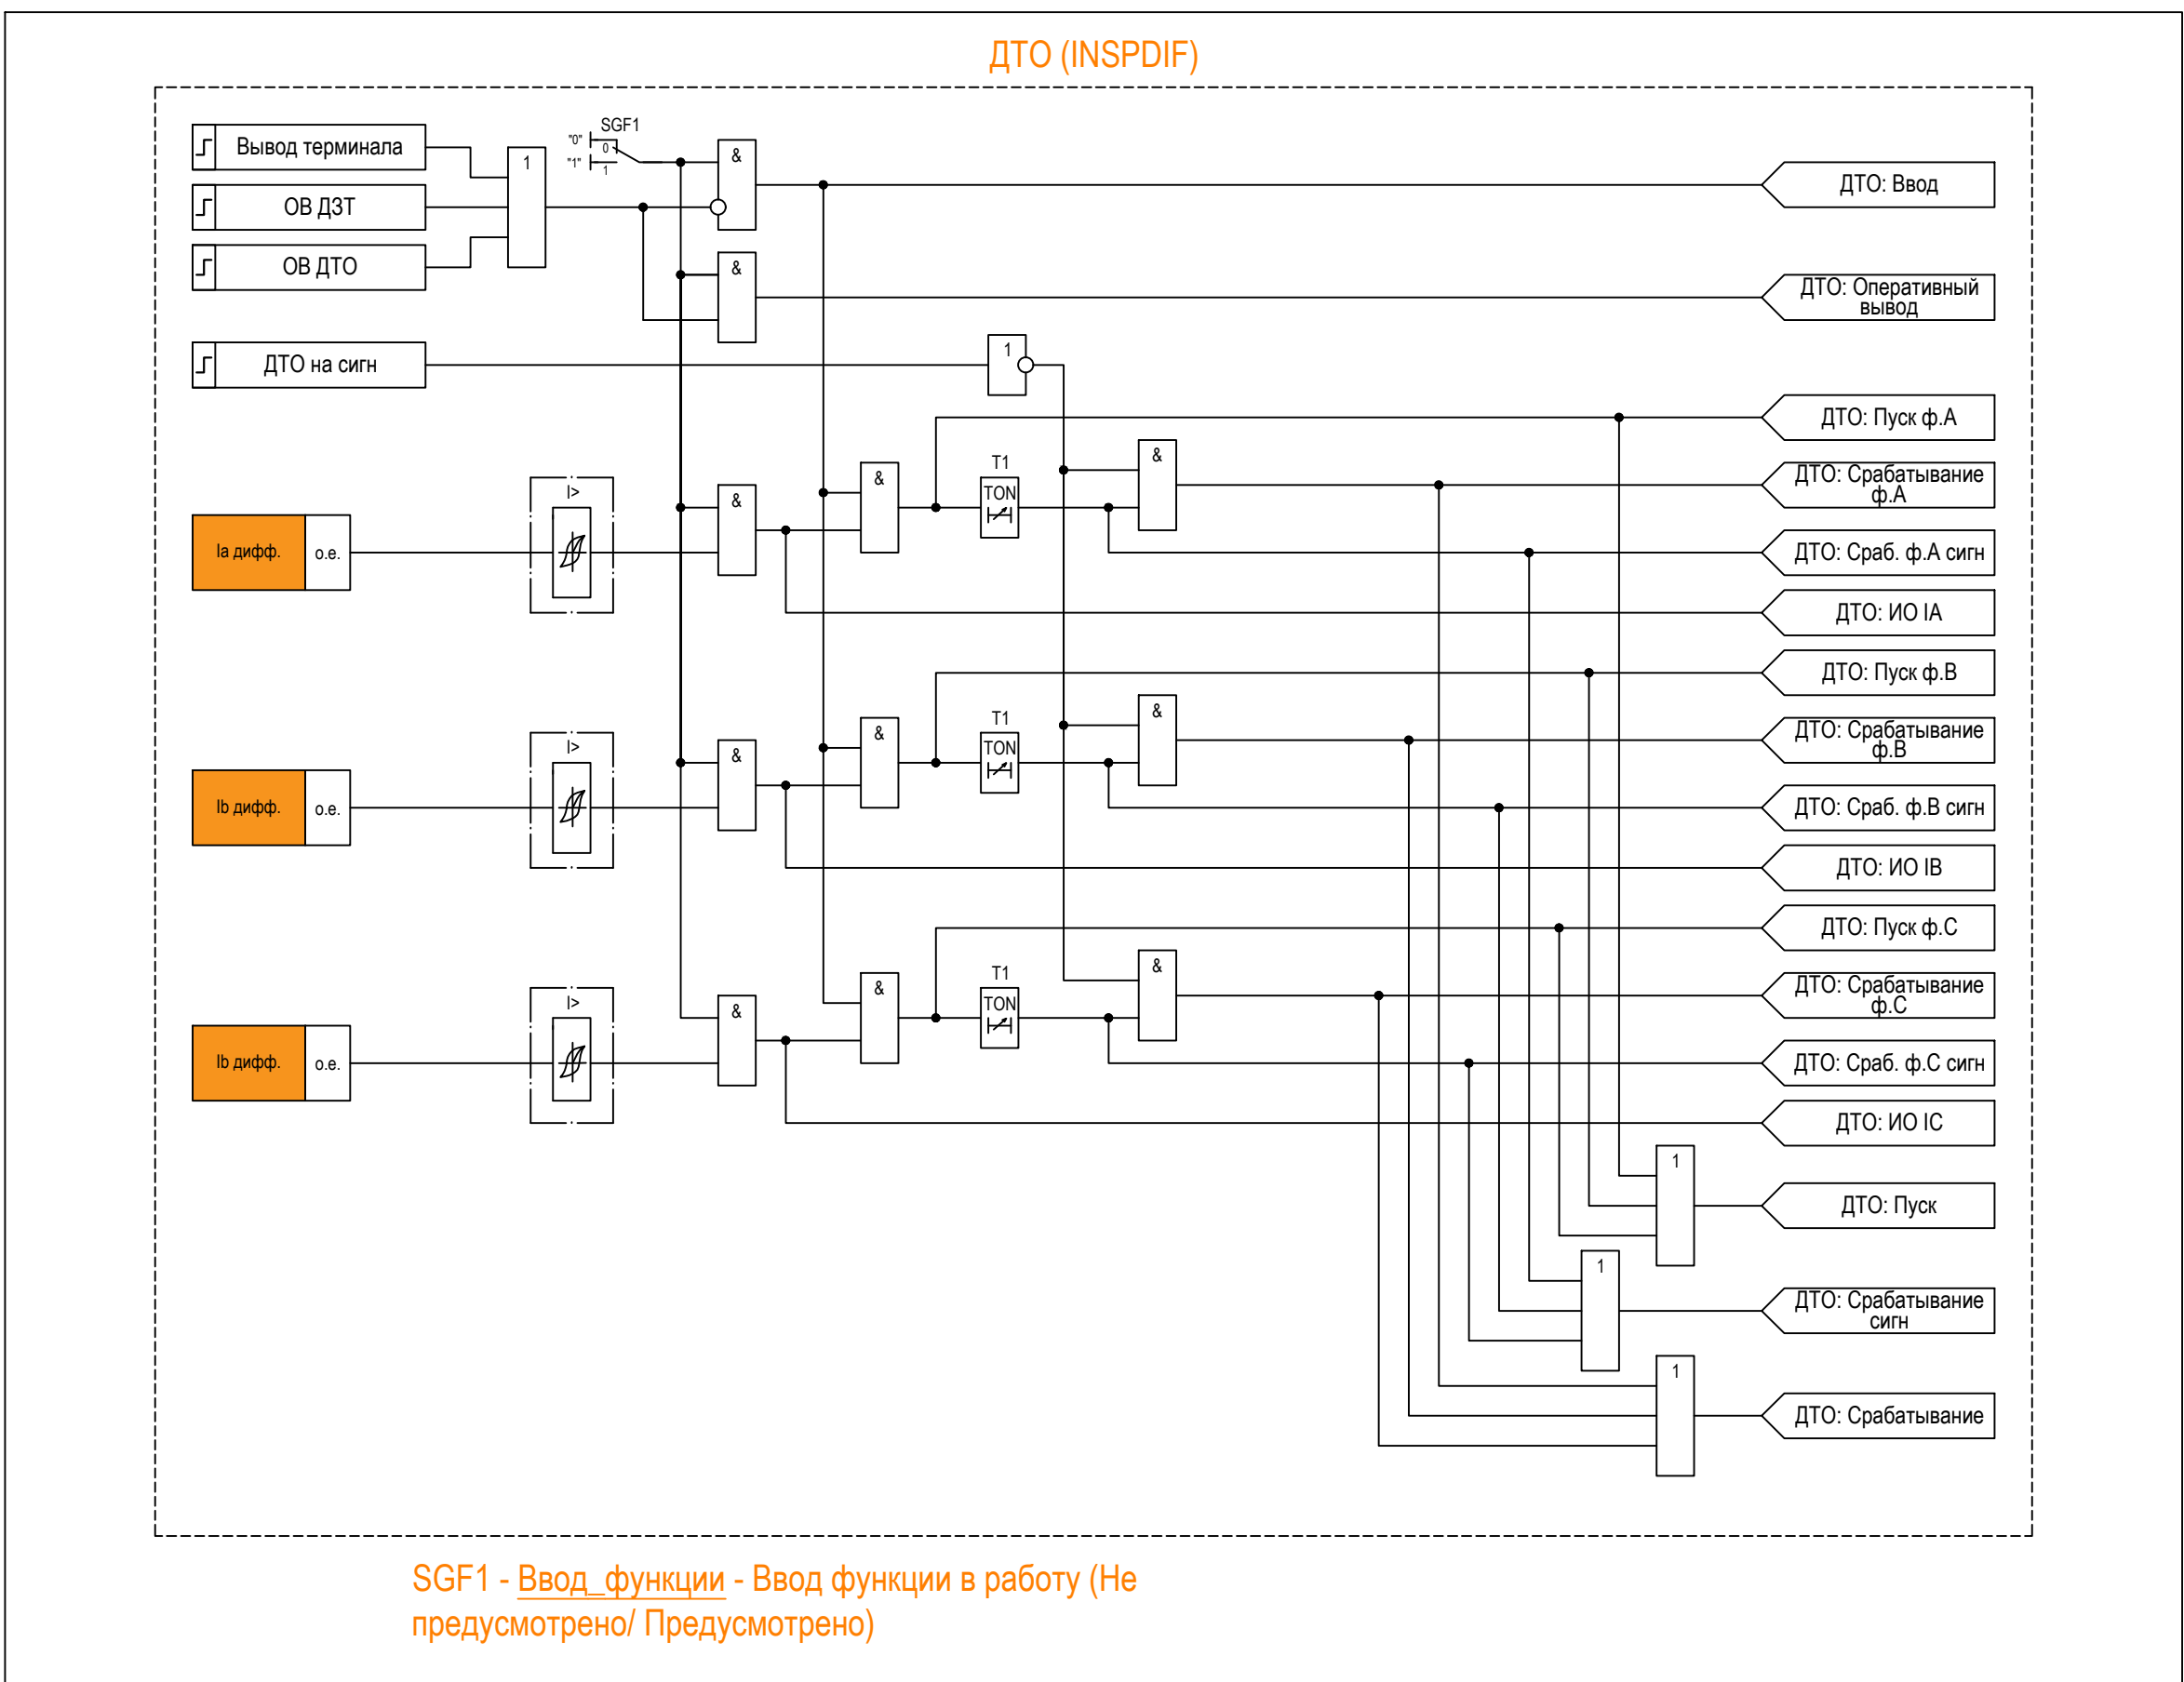


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт) (RESPDIF)

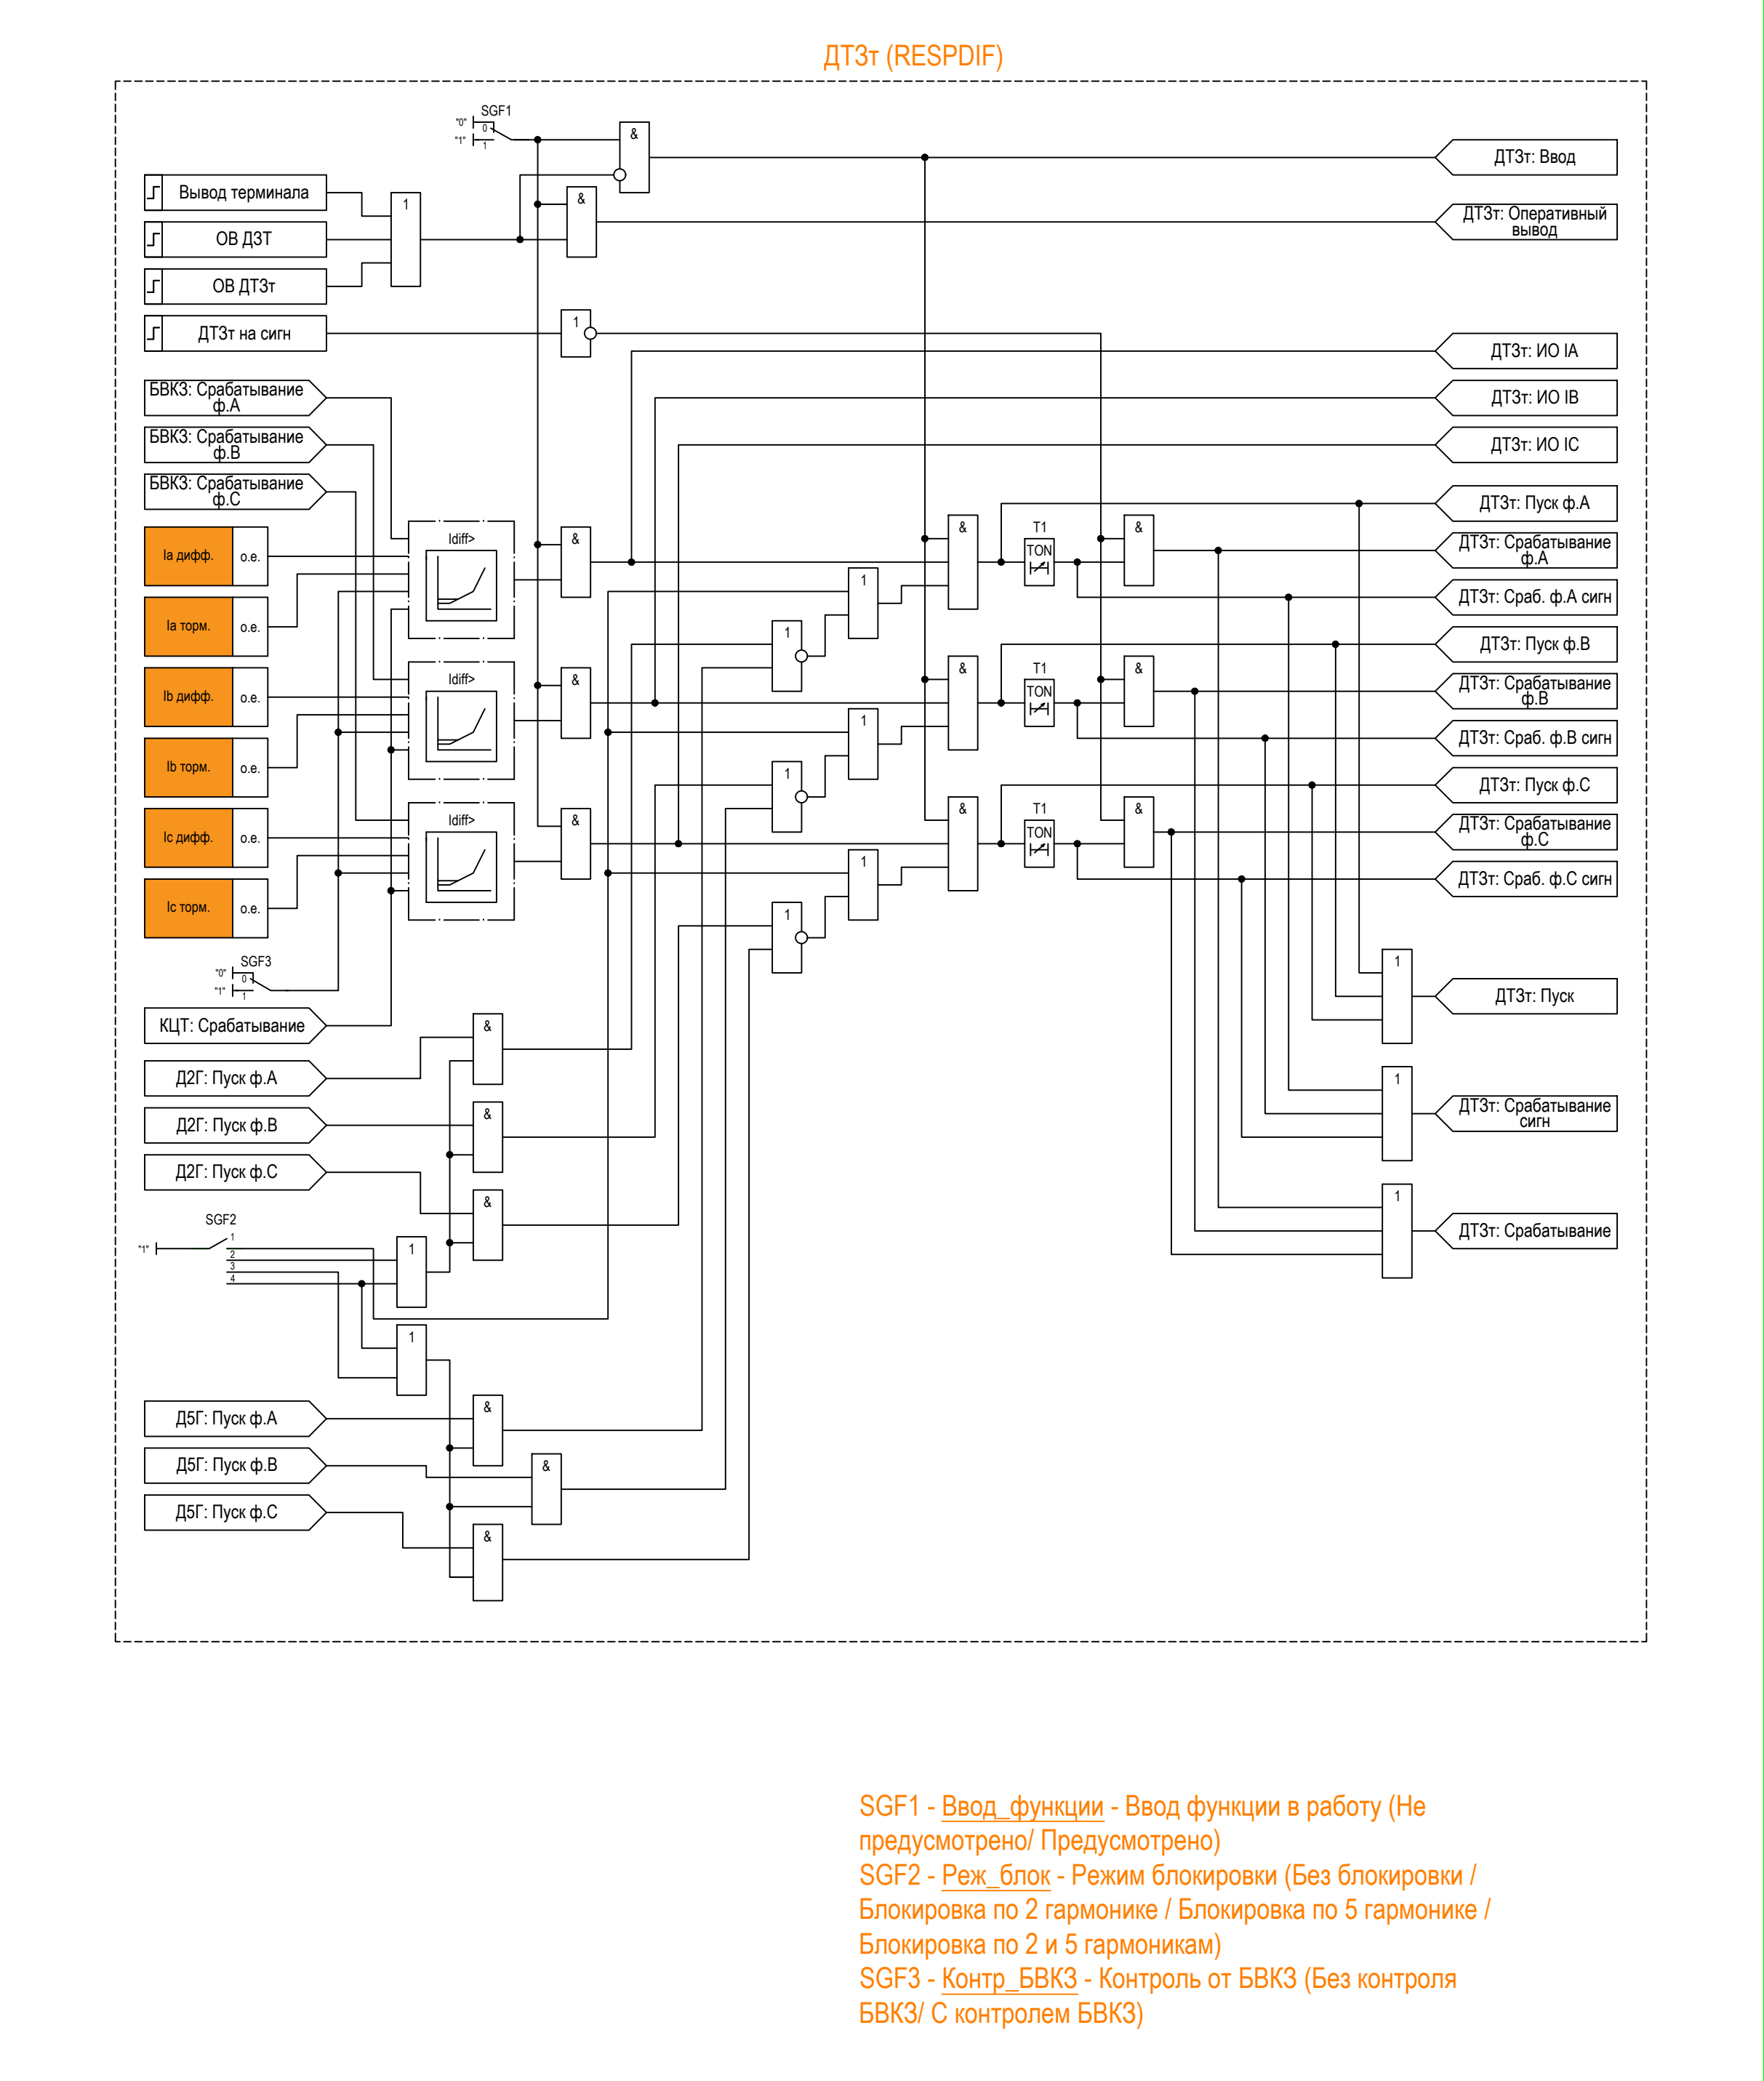


SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Реж_блок - Режим блокировки (Без блокировки / Блокировка по 2 гармонике / Блокировка по 5 гармонике / Блокировка по 2 и 5 гармоникам)
SGF3 - Контр_БВКЗ - Контроль от БВКЗ (Без контроля БВКЗ/ С контролем БВКЗ)


ИО Д2Г - детектор второй гармоники (Д2Г) (HF2DIFPHAR)

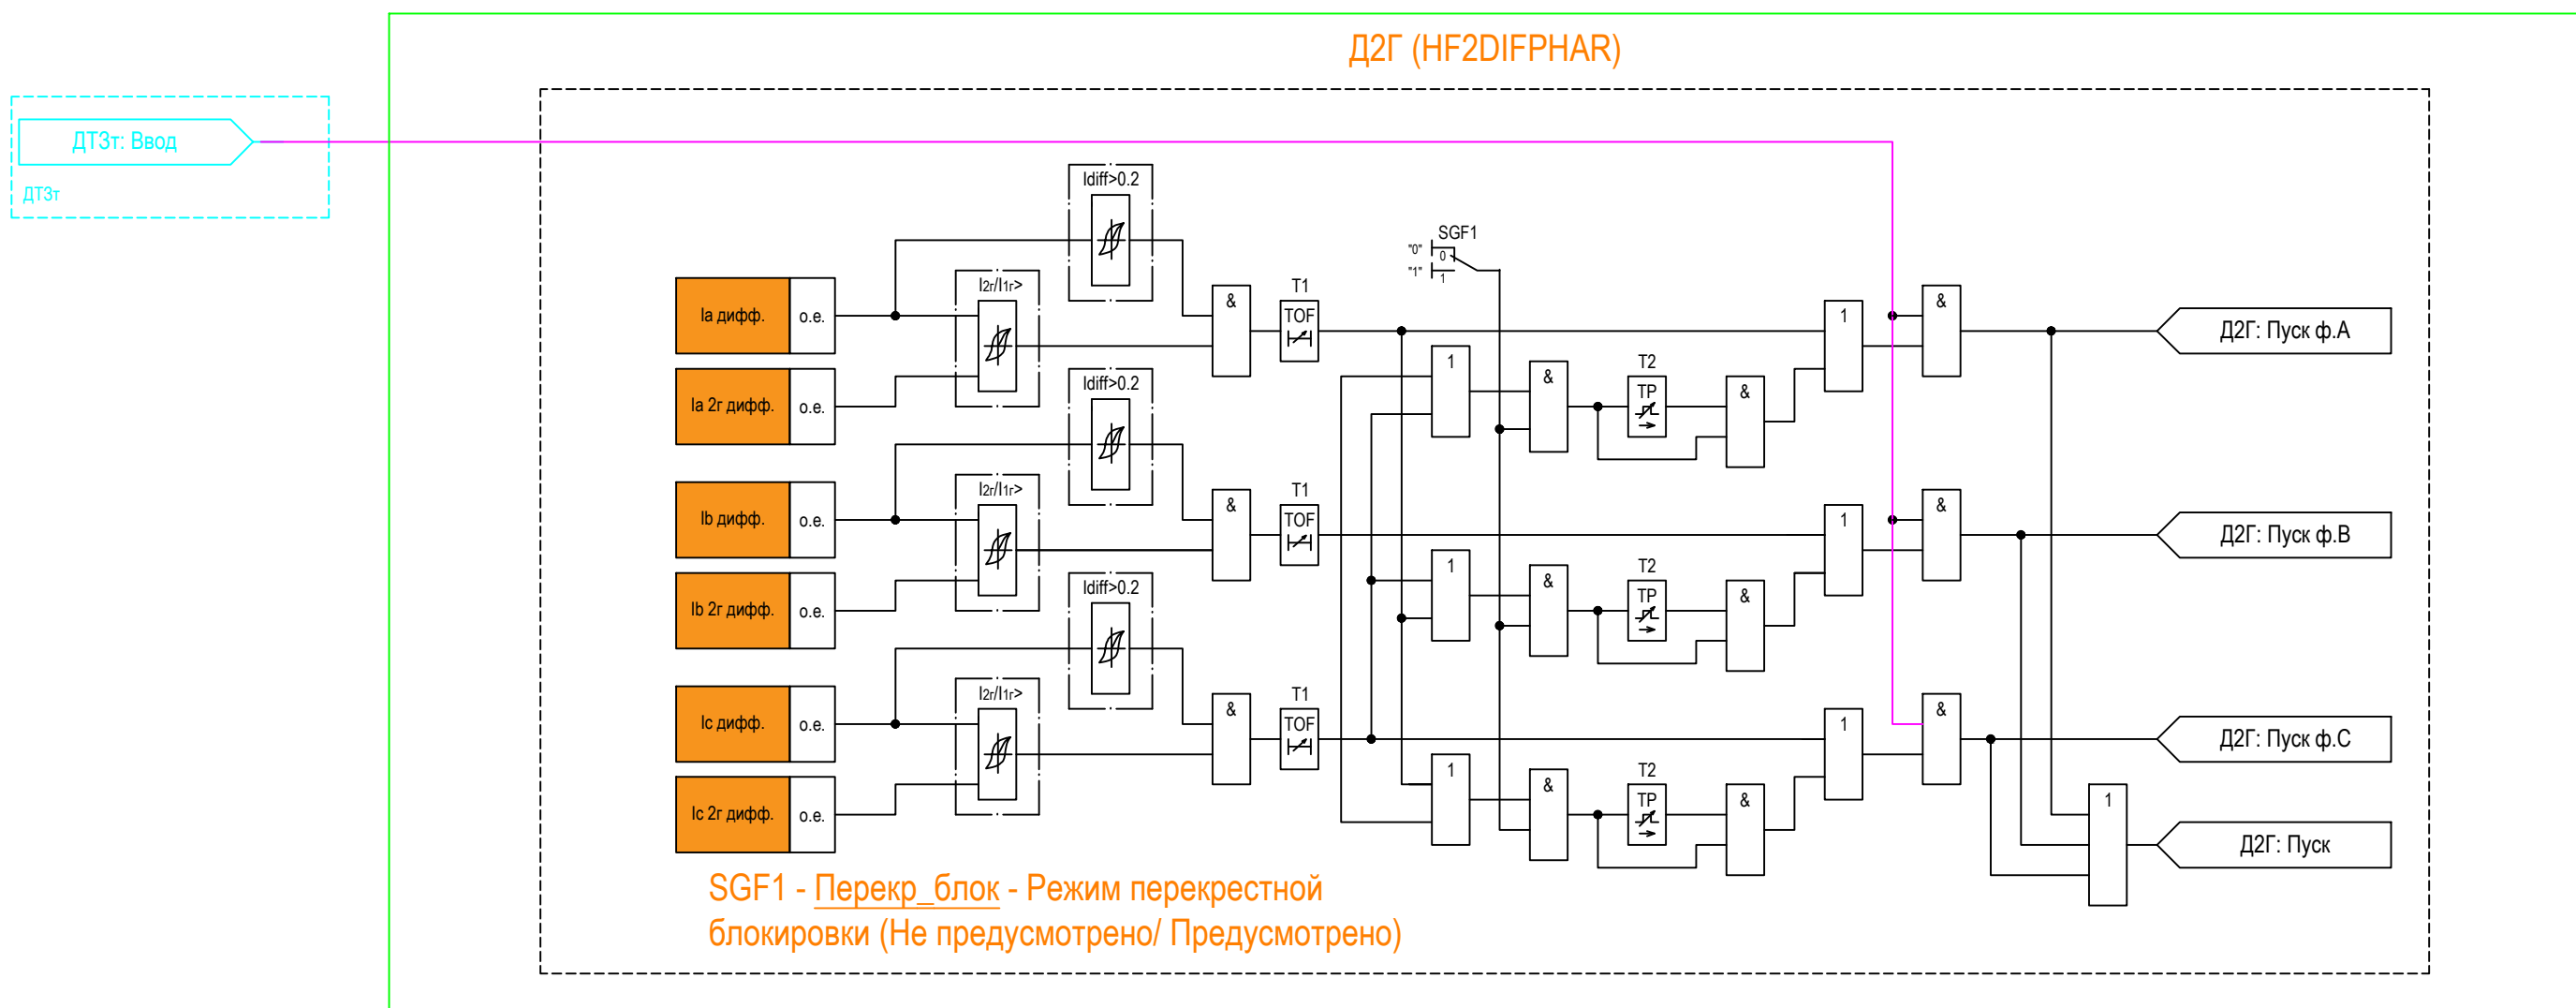


ИО Д5Г - детектор пятой гармоники (Д5Г) (HF5DIFPHAR)

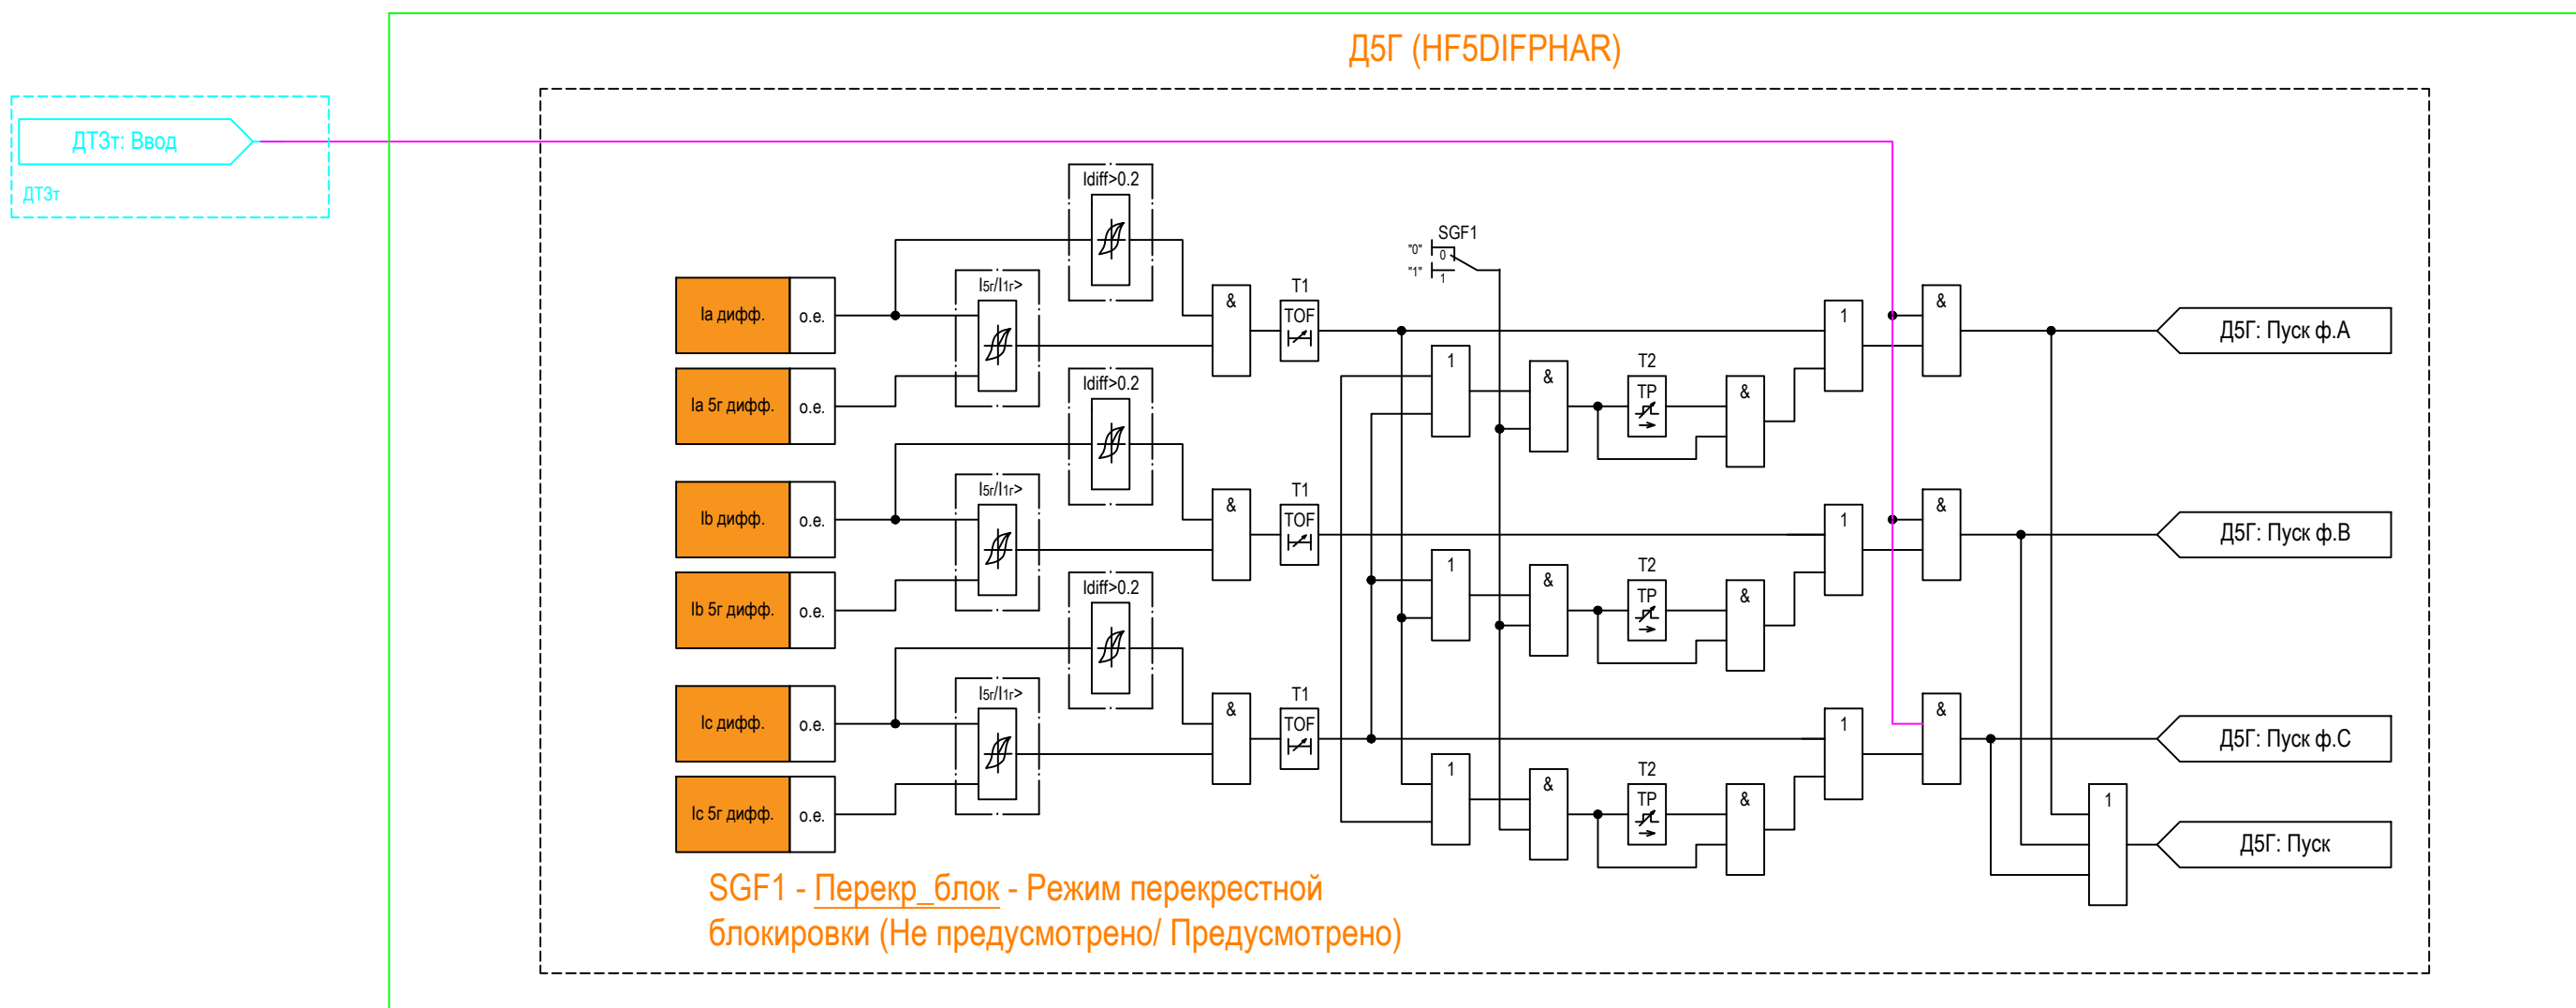

БВКЗ - блокировка при внешних КЗ (BLKRCTR)

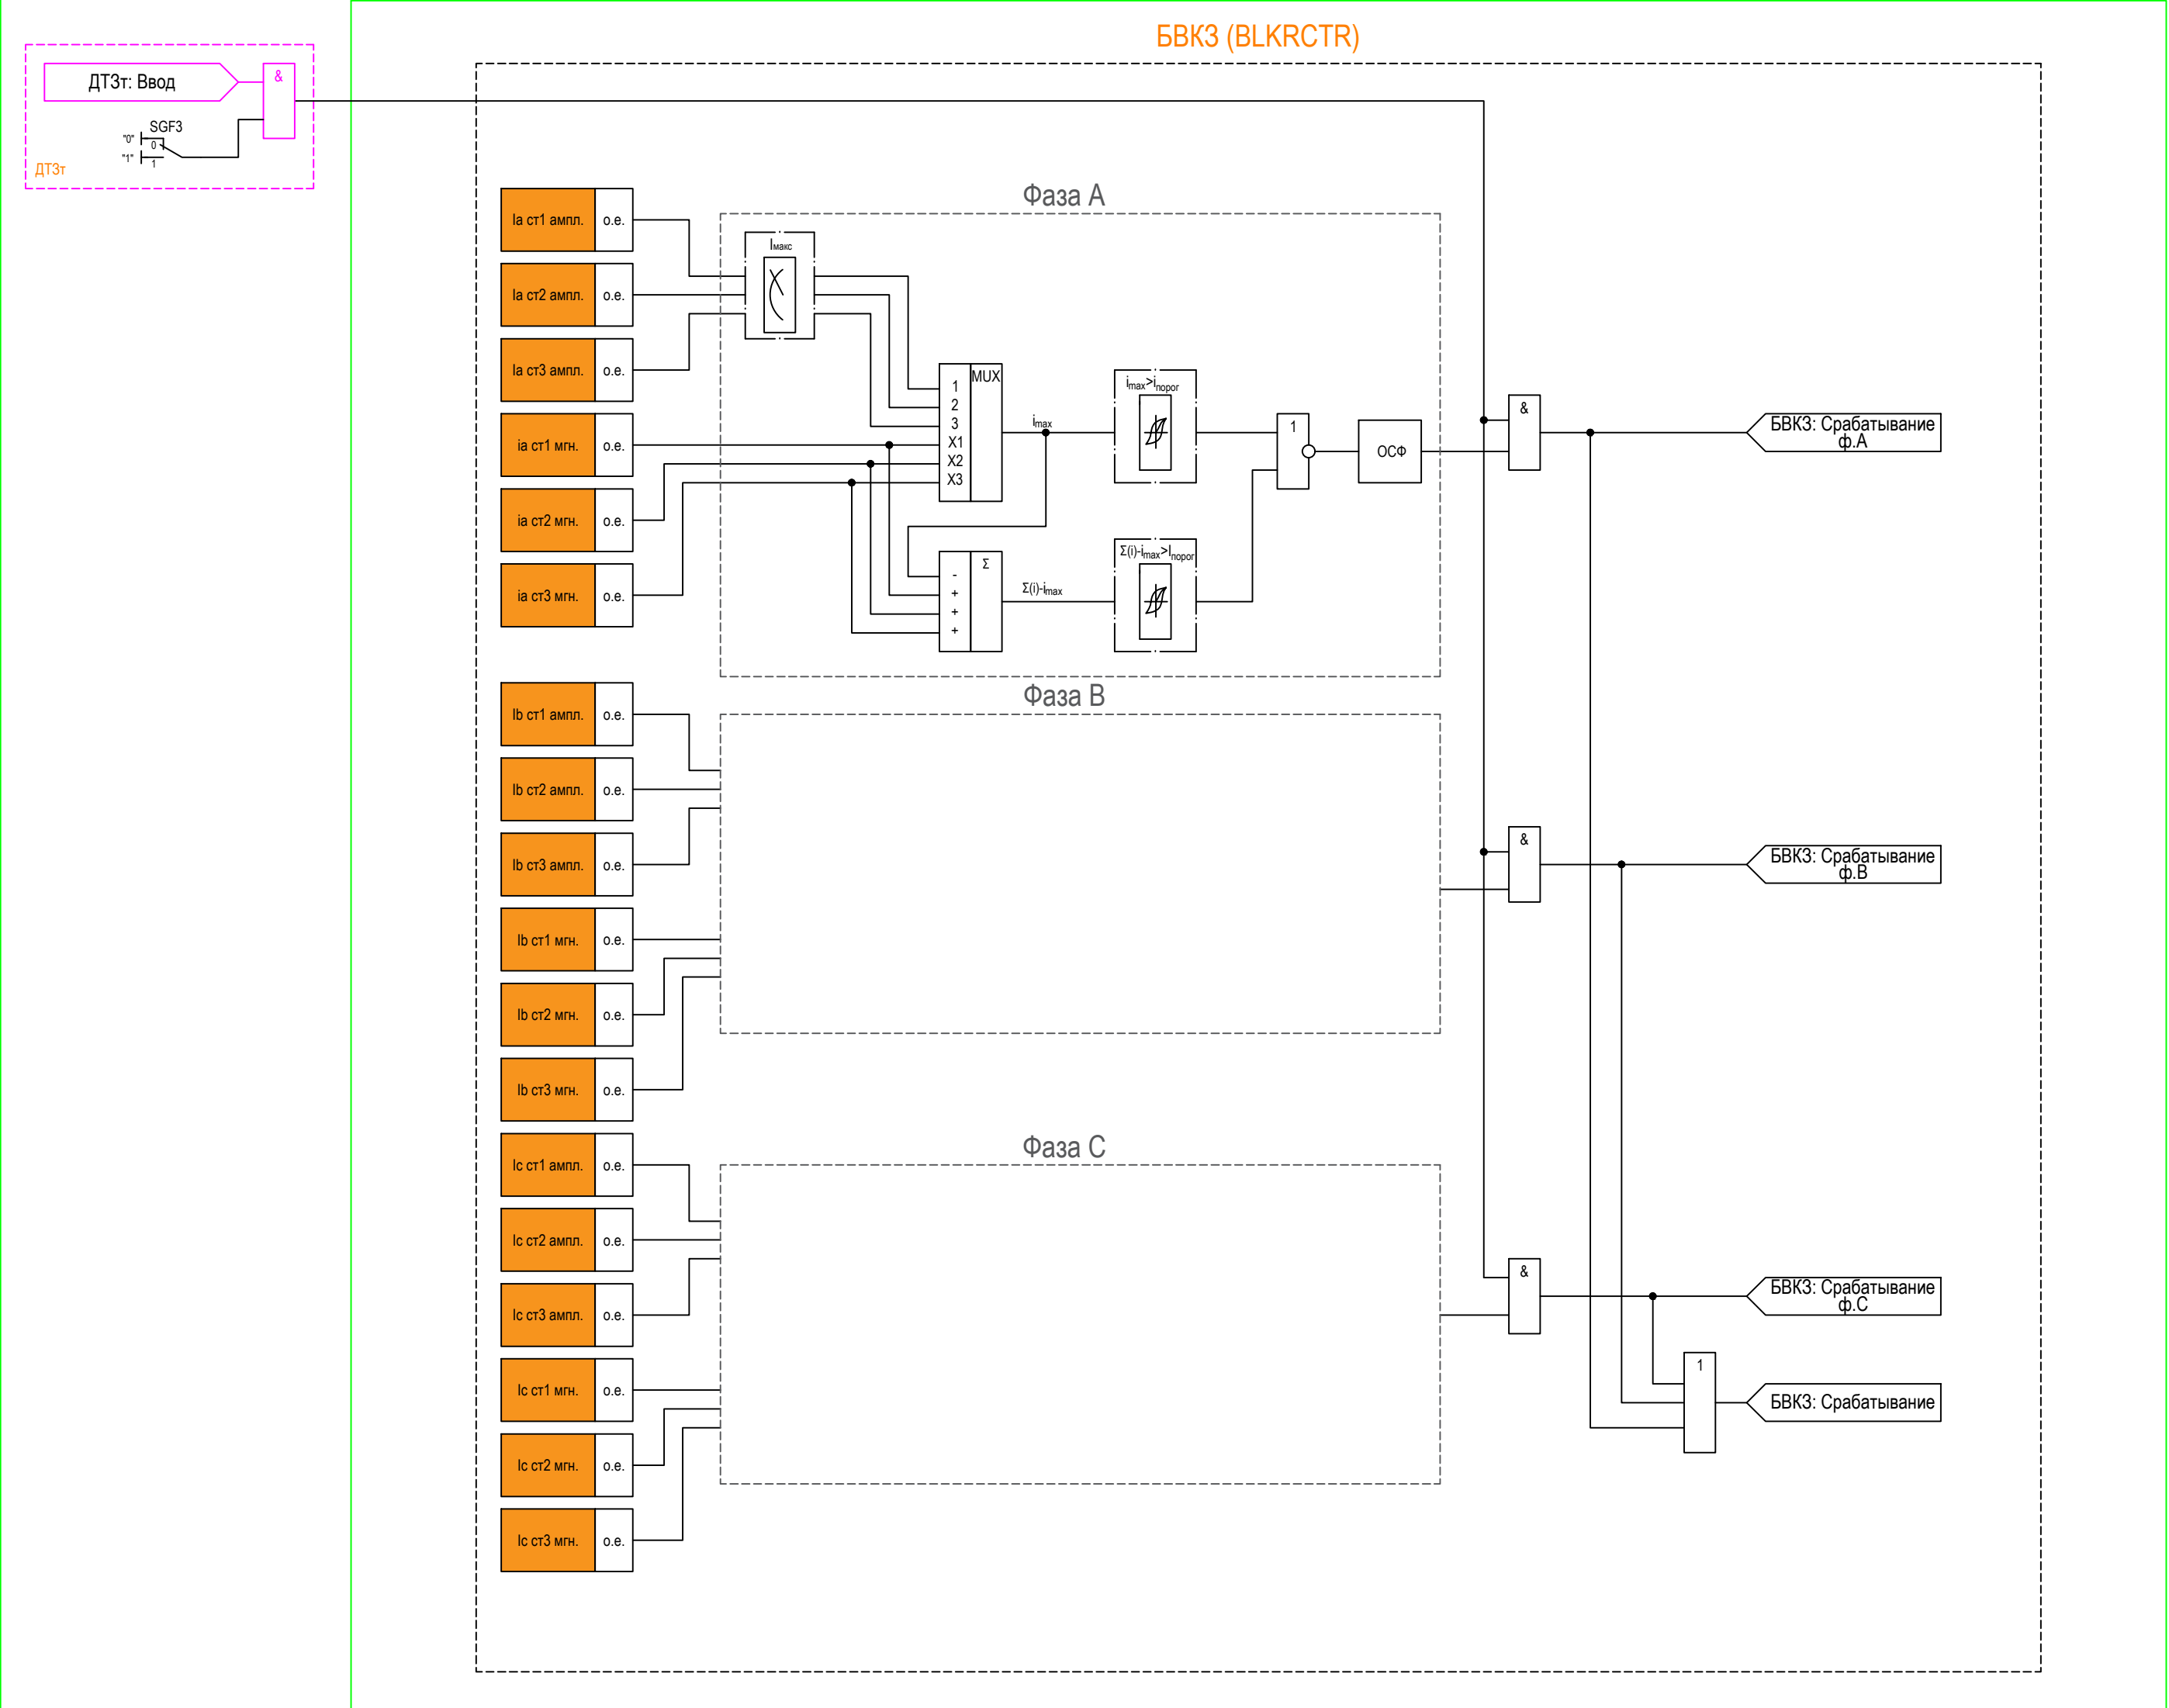


КЦТнеб- контроль исправности токовых цепей по небалансу в дифцепях RCTR1:ATDIFRCTR_UIRZ)

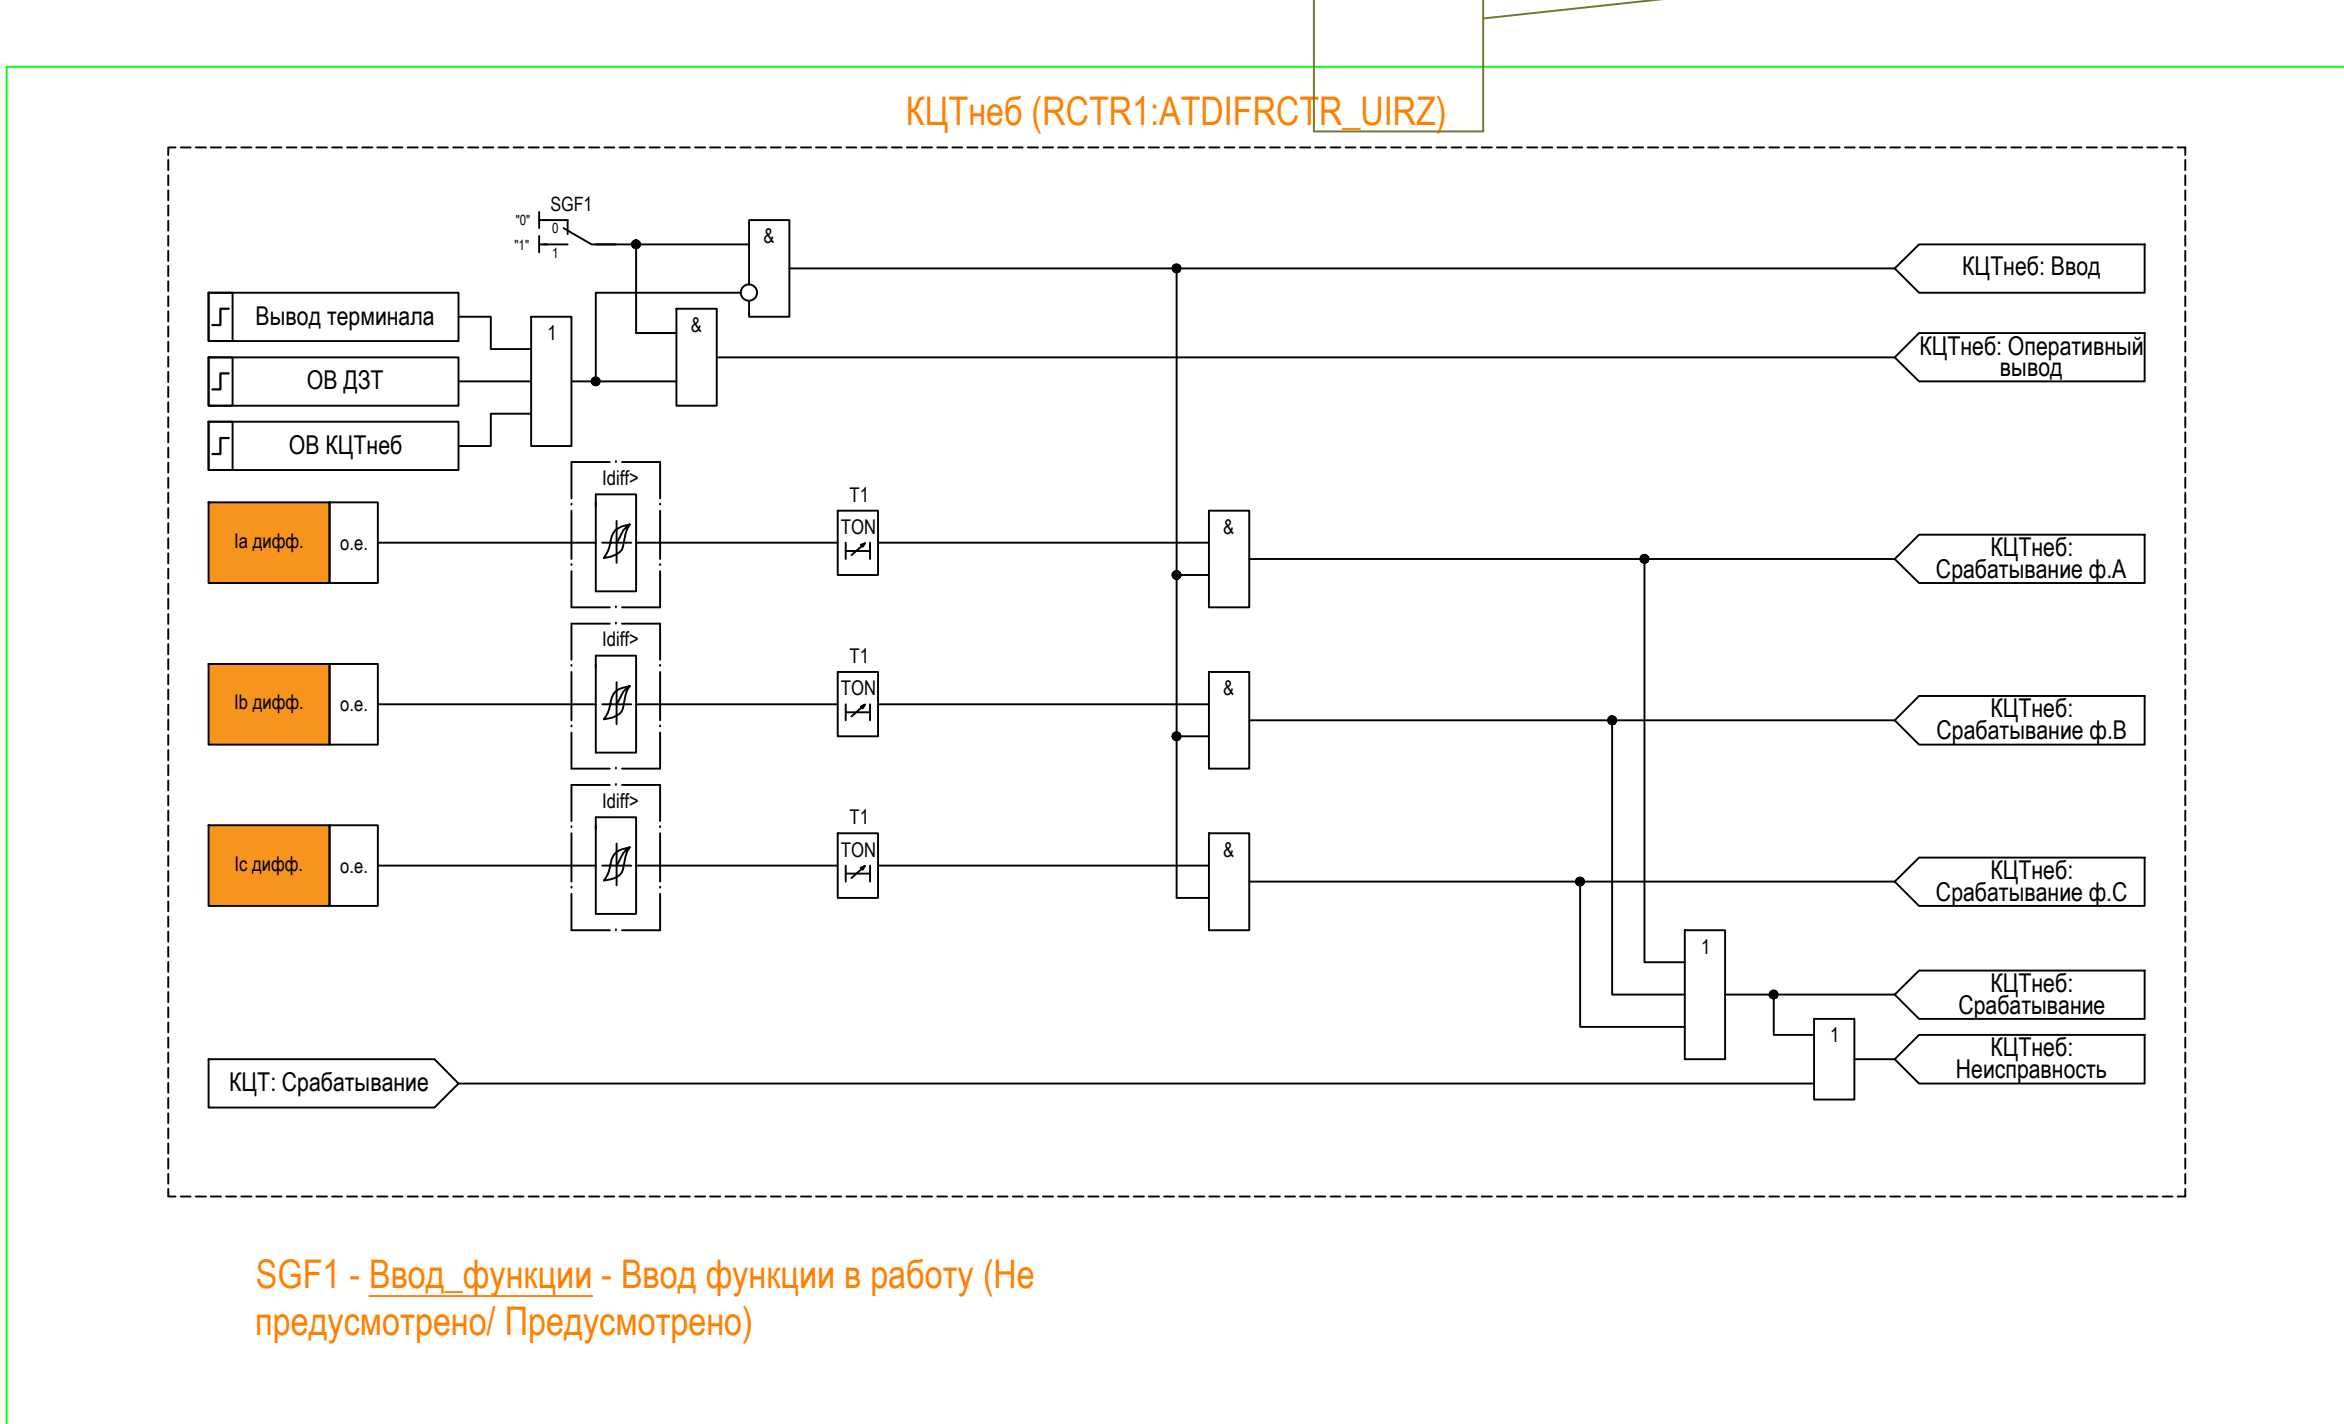

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

Сборка сигналов ДЗТ

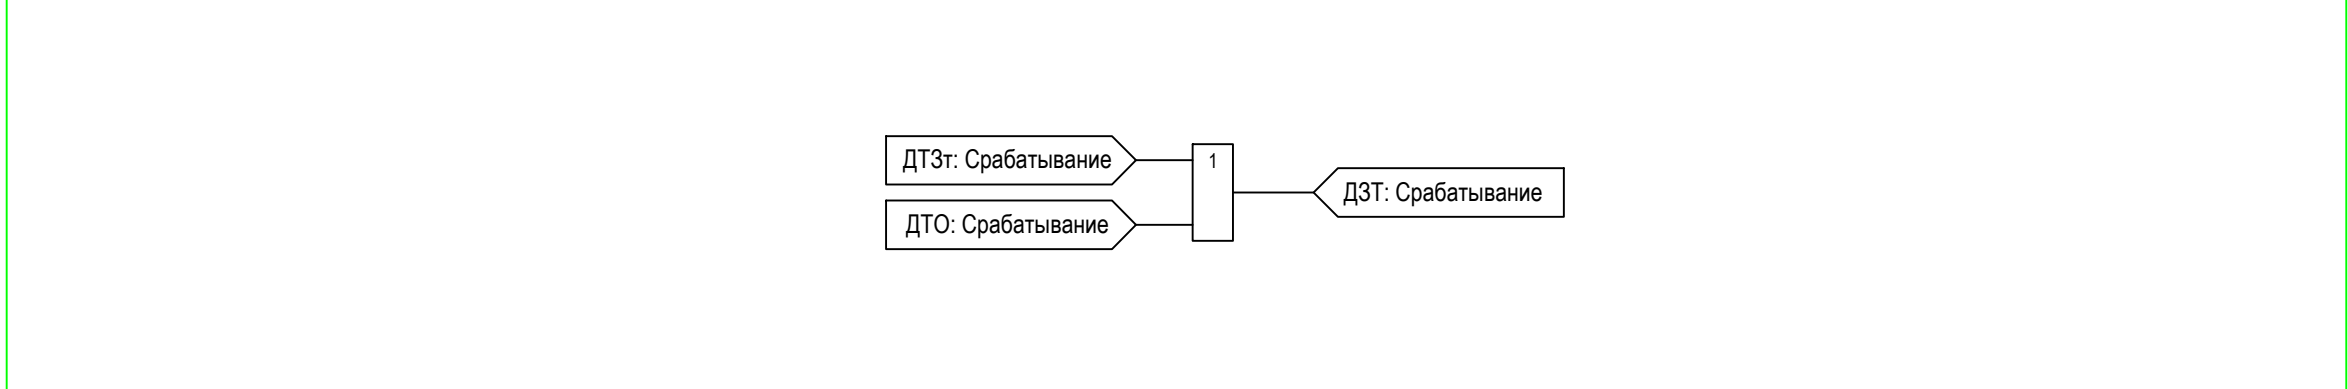

С точки зрения модели НИР - блок типовой. Два сигнала срабатывания по каналам будут сделаны Необязательными

При этом сигнал КЦТнеб: Неисправность мапнится на CurCircFit

корр 30.01.25 По обсужд. информмодели