




Дифференциальная токовая отсечка (ДТО) (INSPDIF)

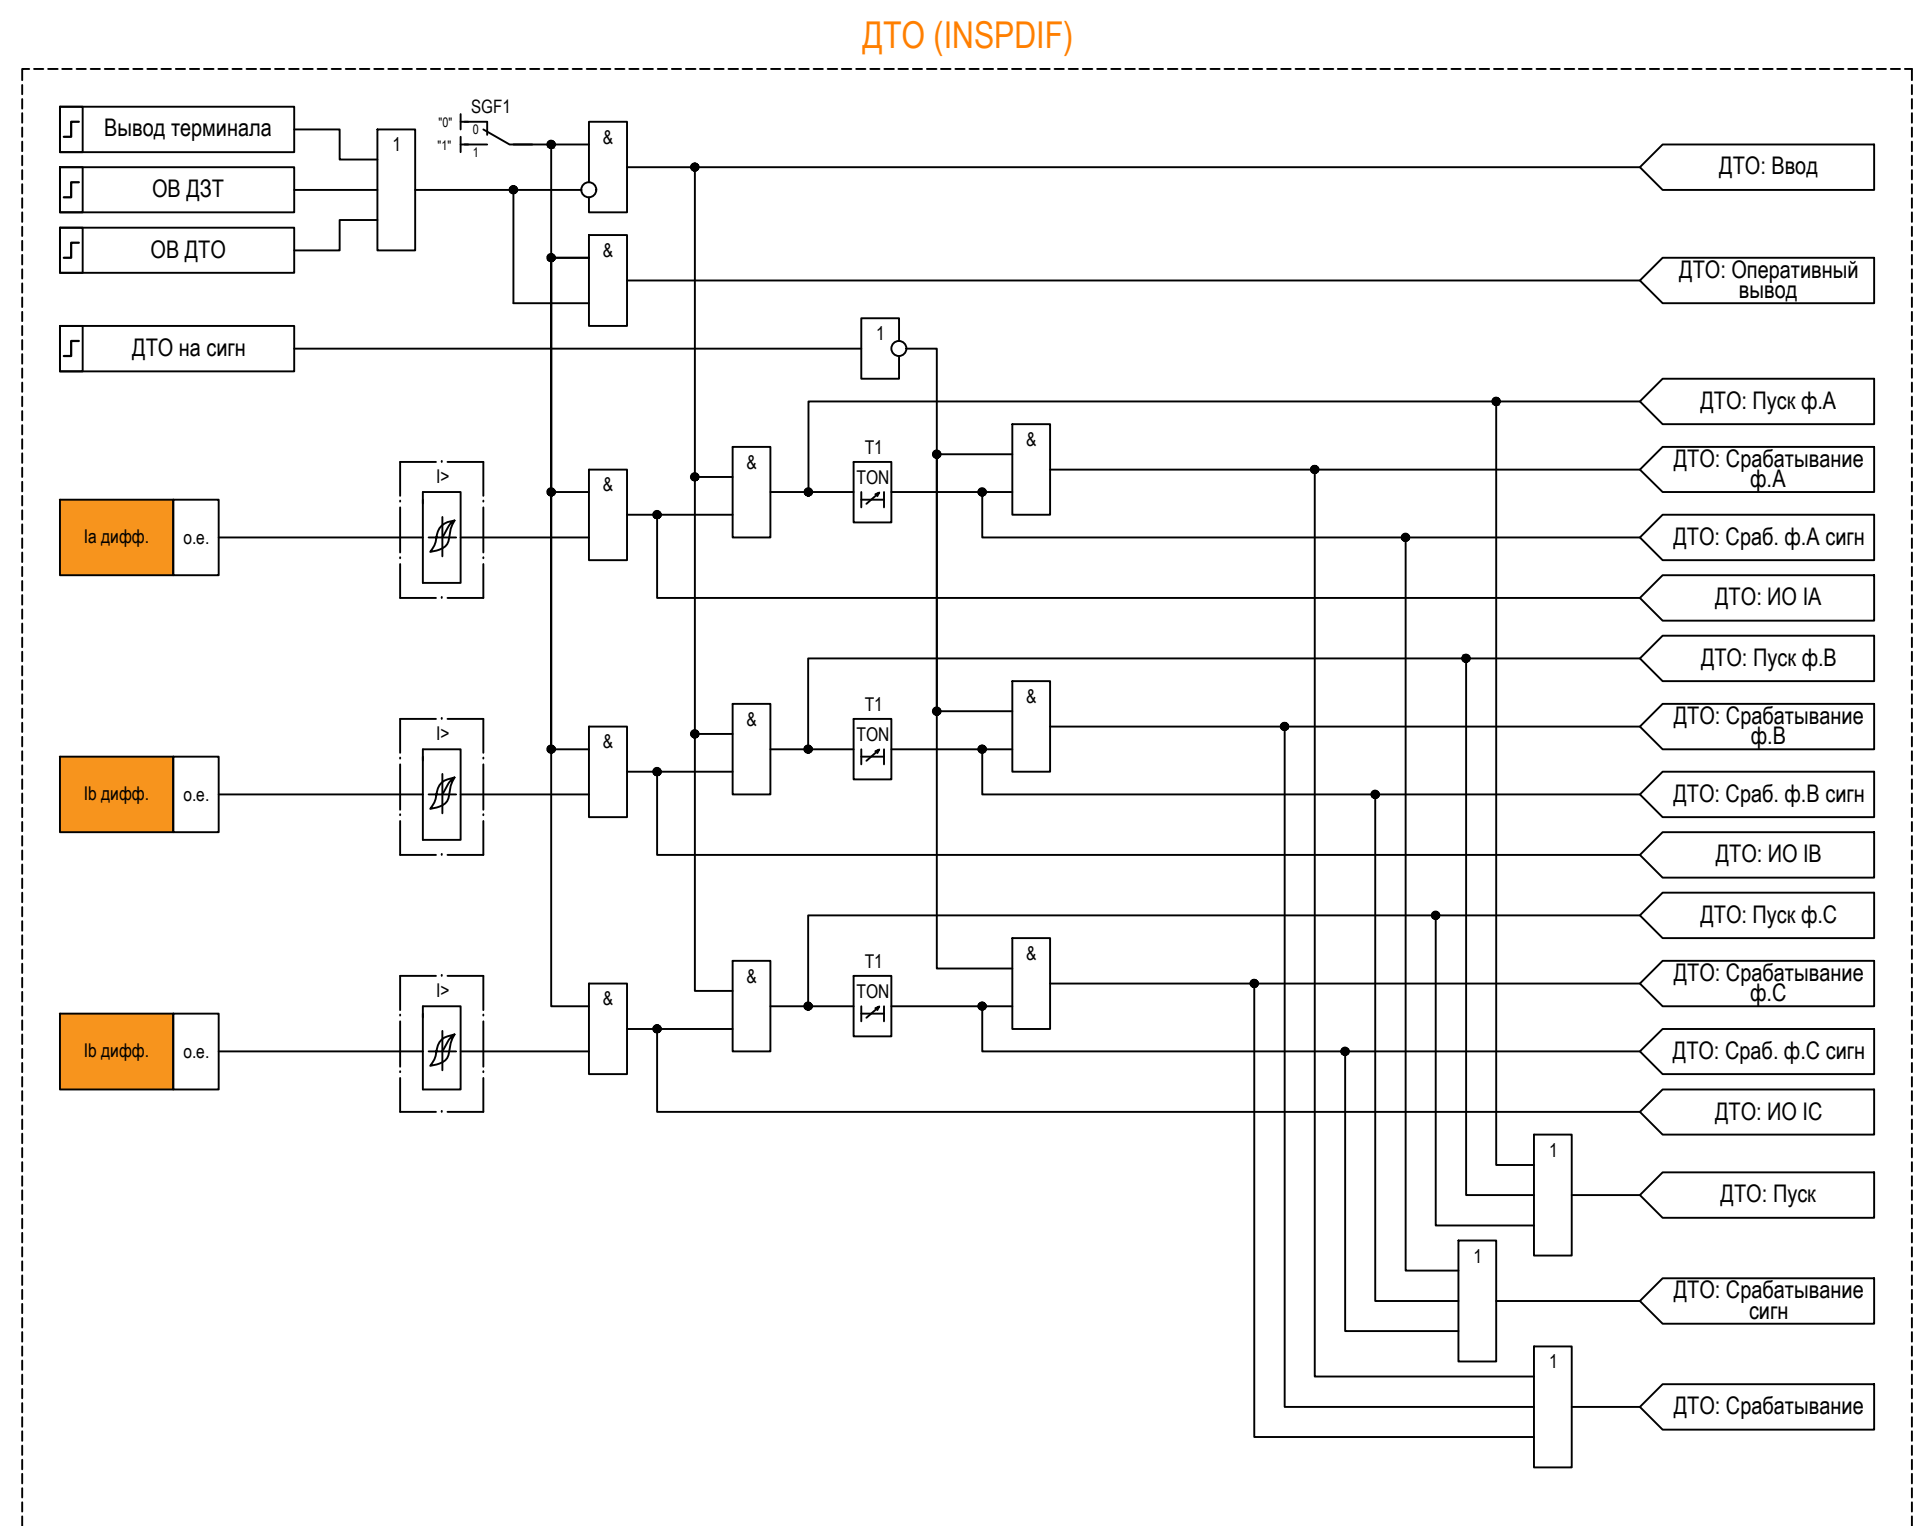


Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт) (RESPDIF)

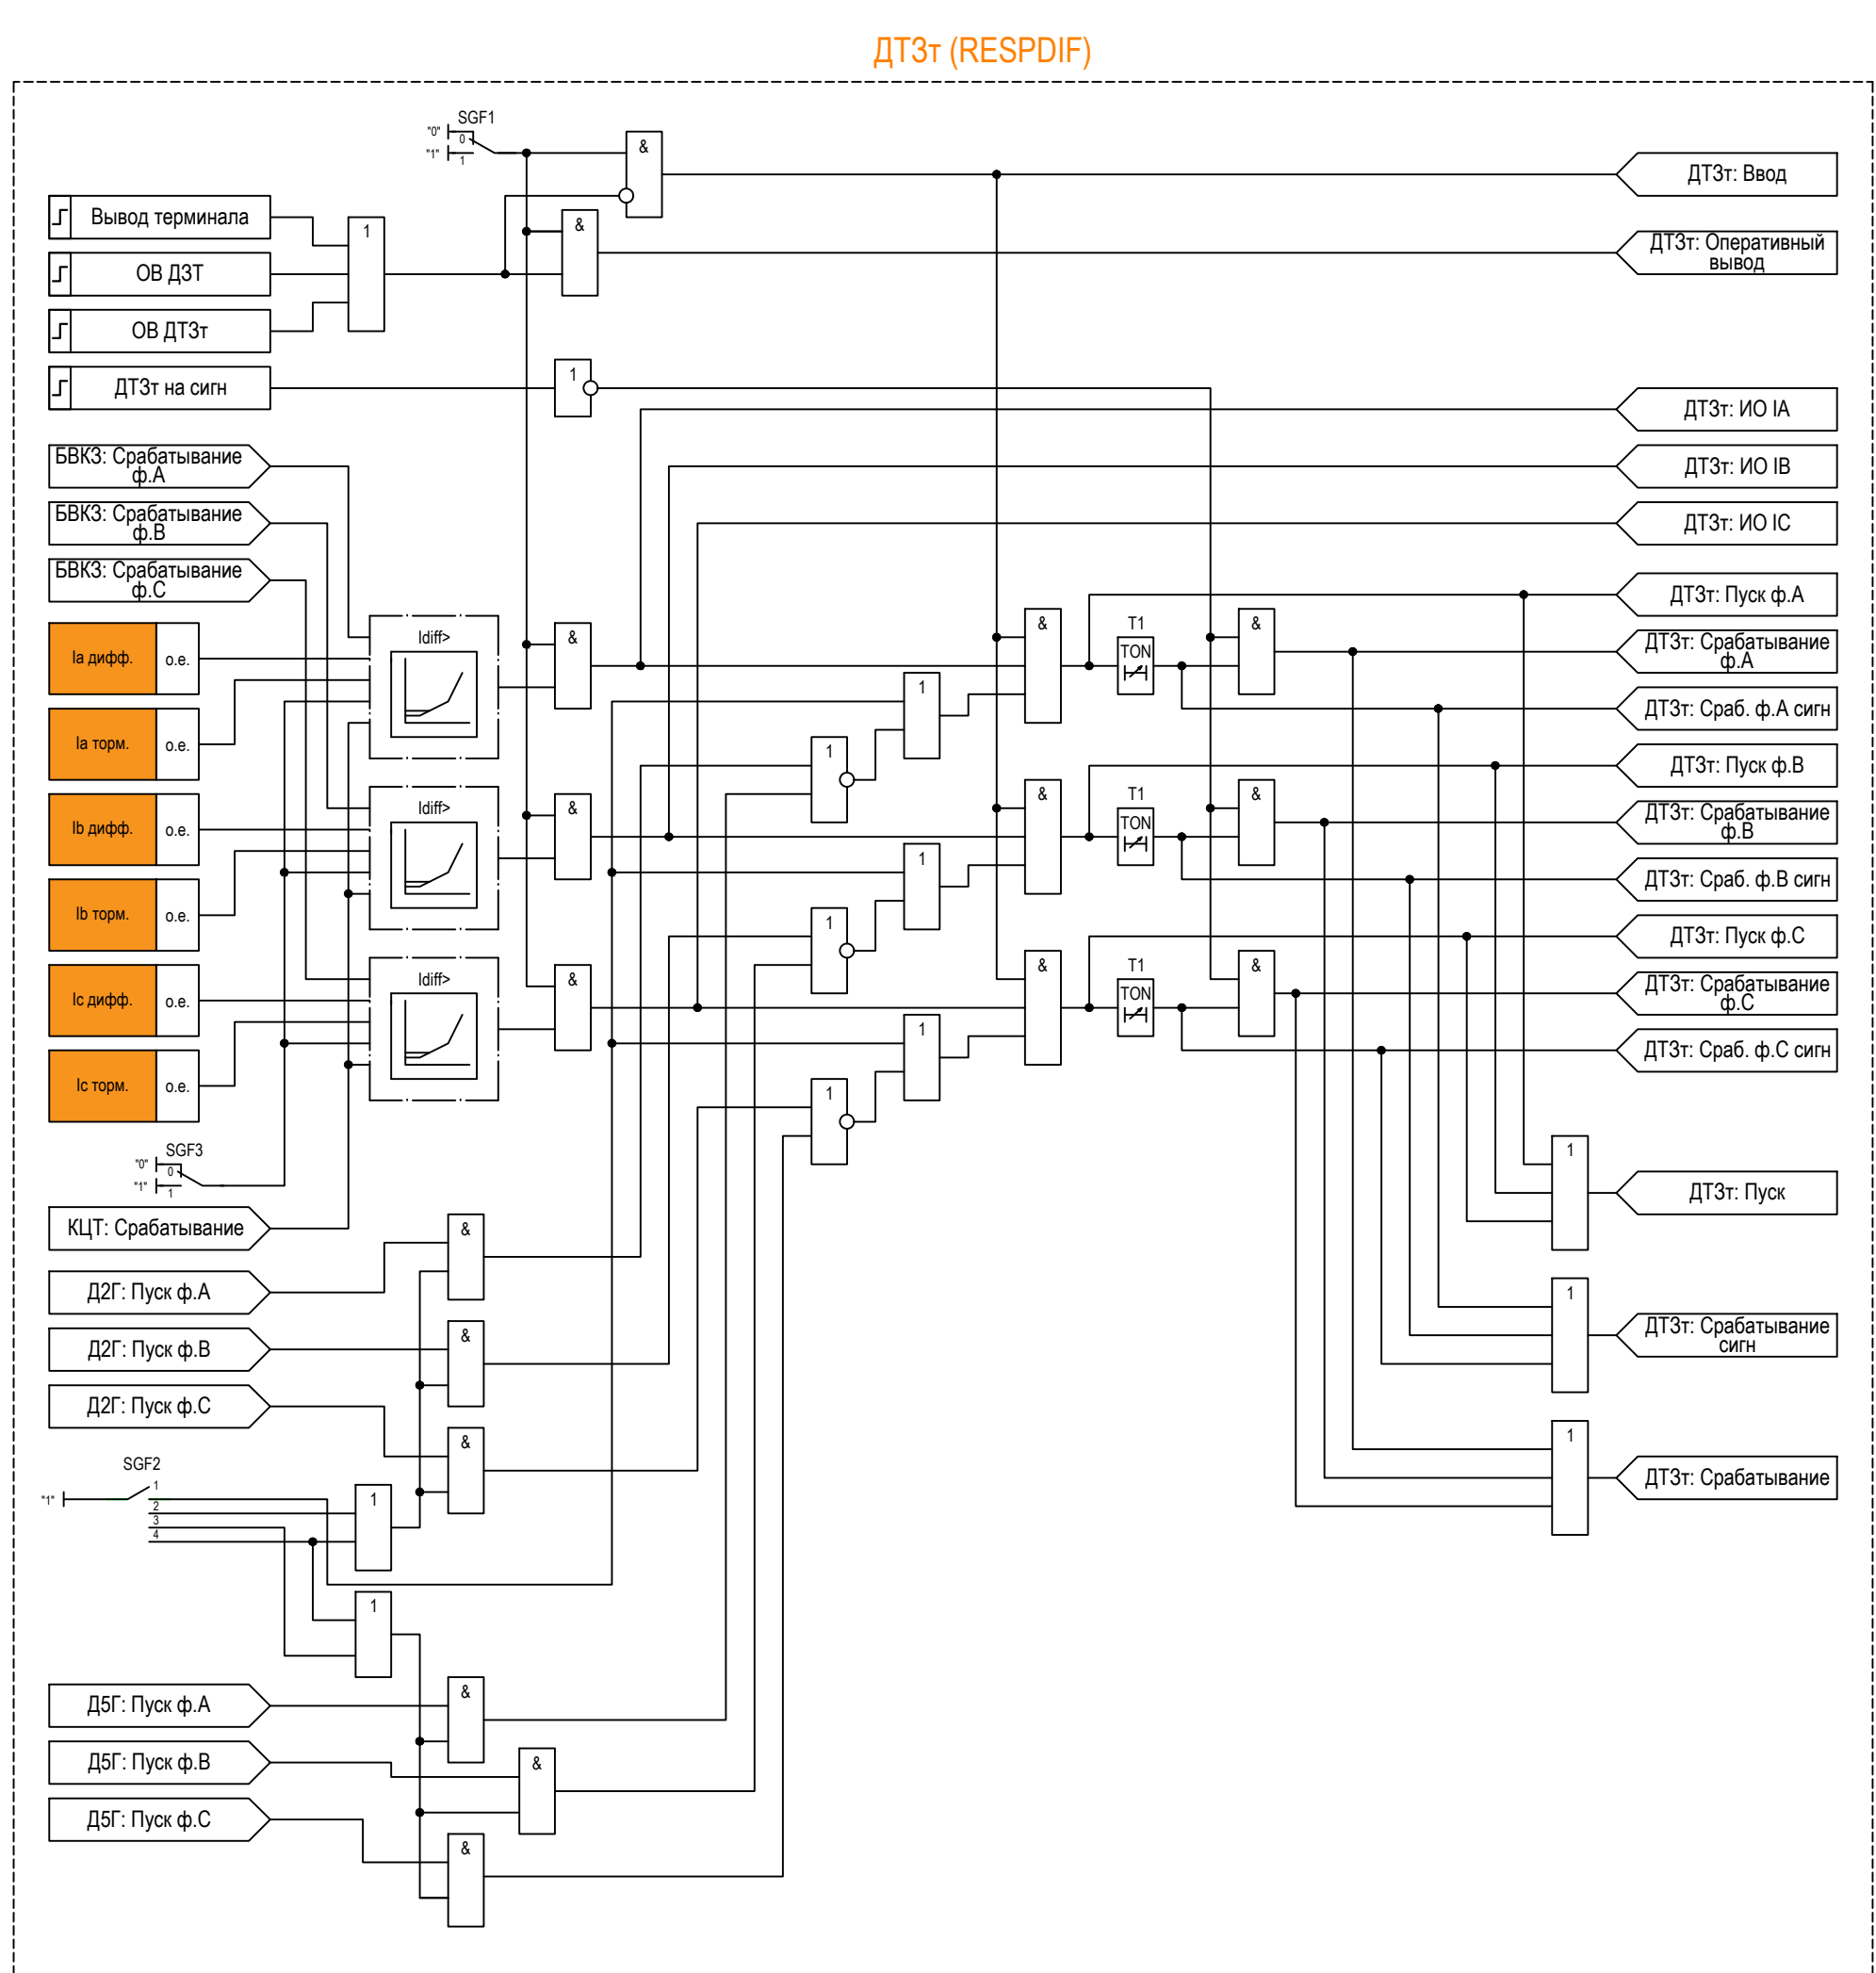


ИО Д2Г - детектор второй гармоники (Д2Г) (HF2DIFPHAR)

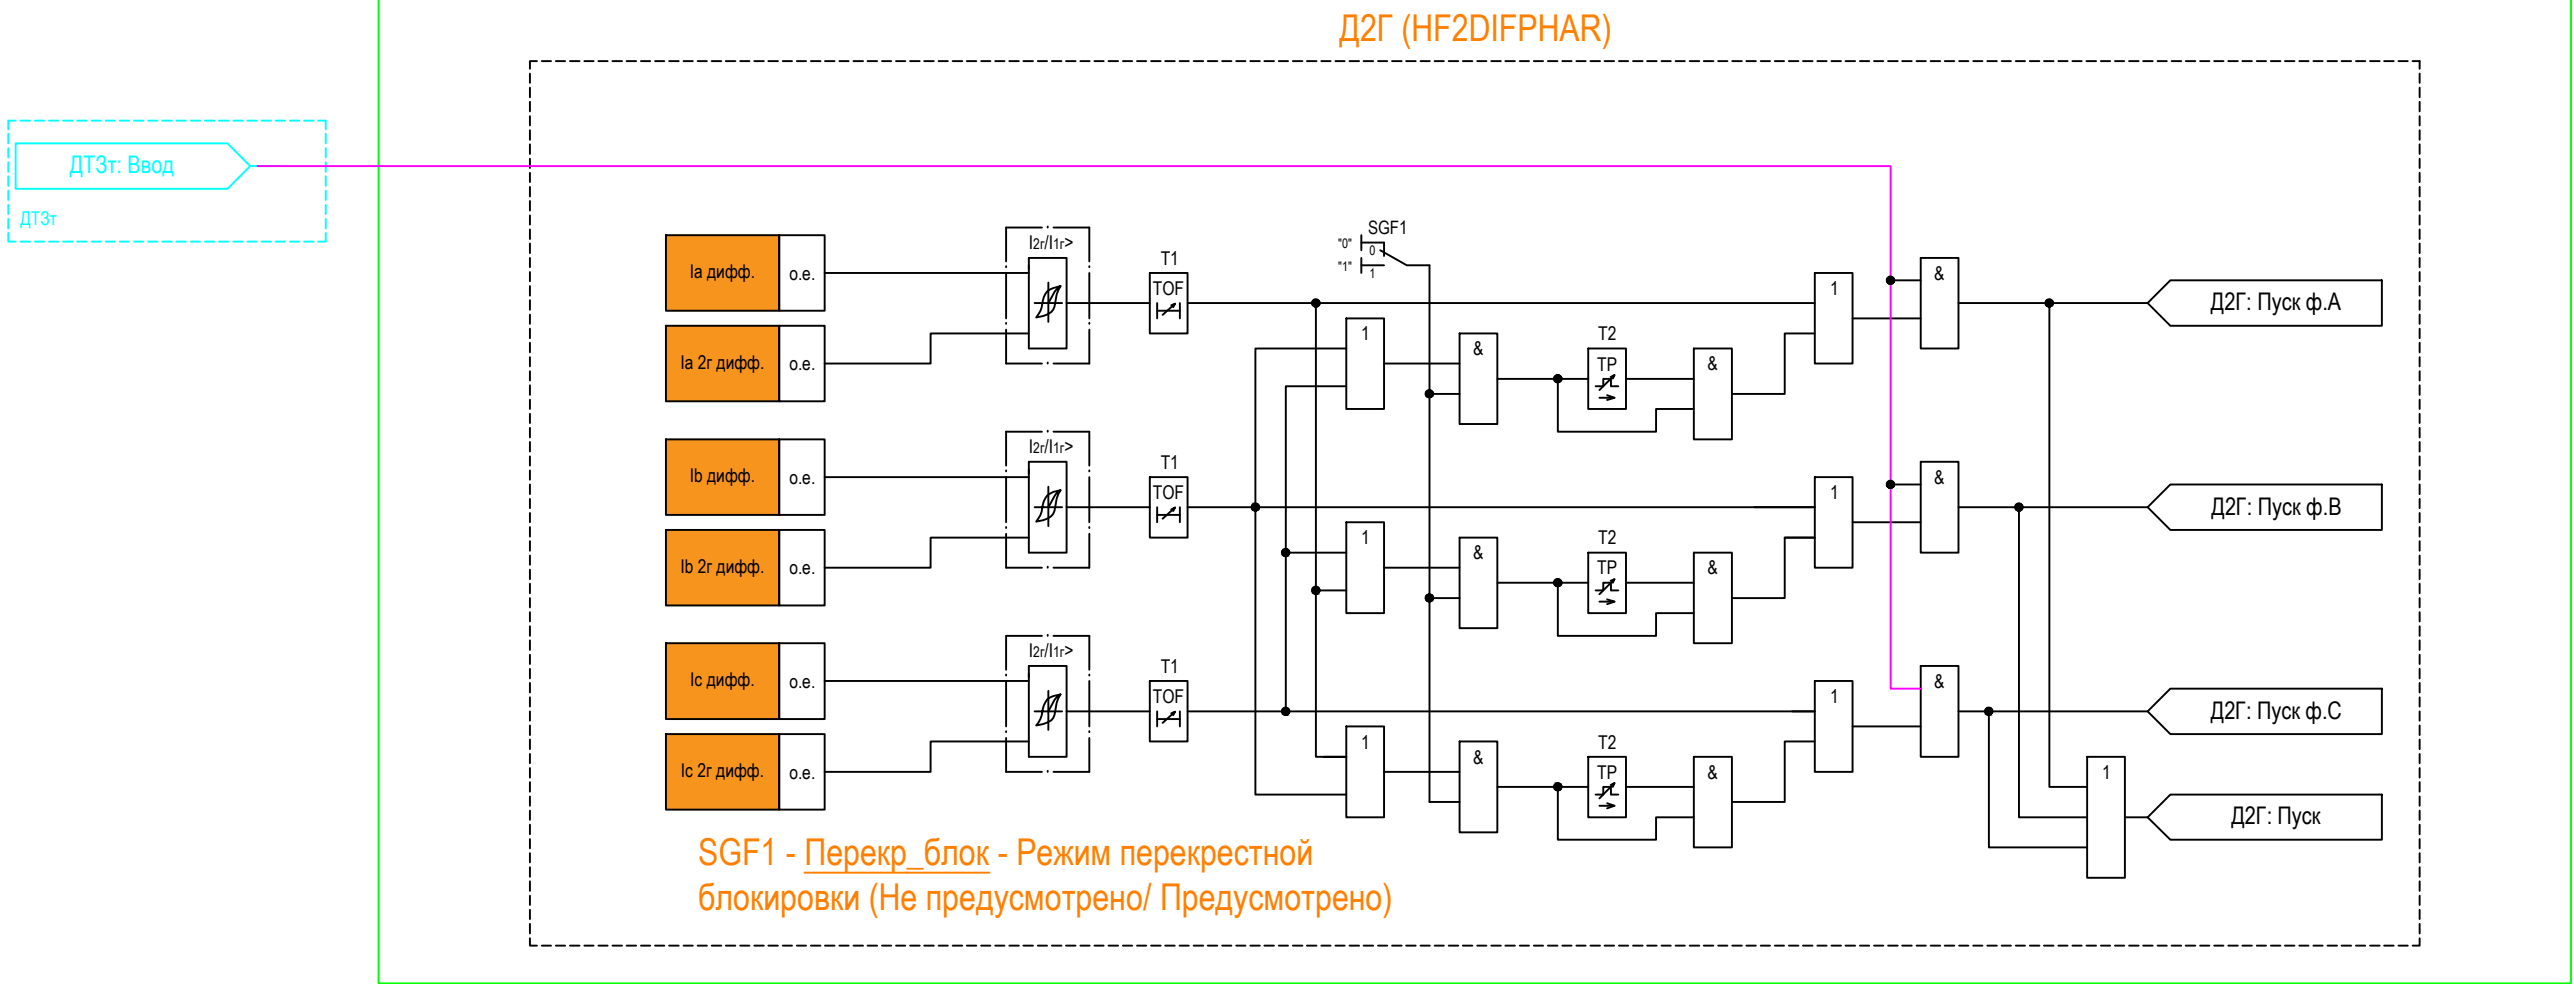


ИО Д5Г - детектор пятой гармоники (Д5Г) (HF5DIFPHAR)

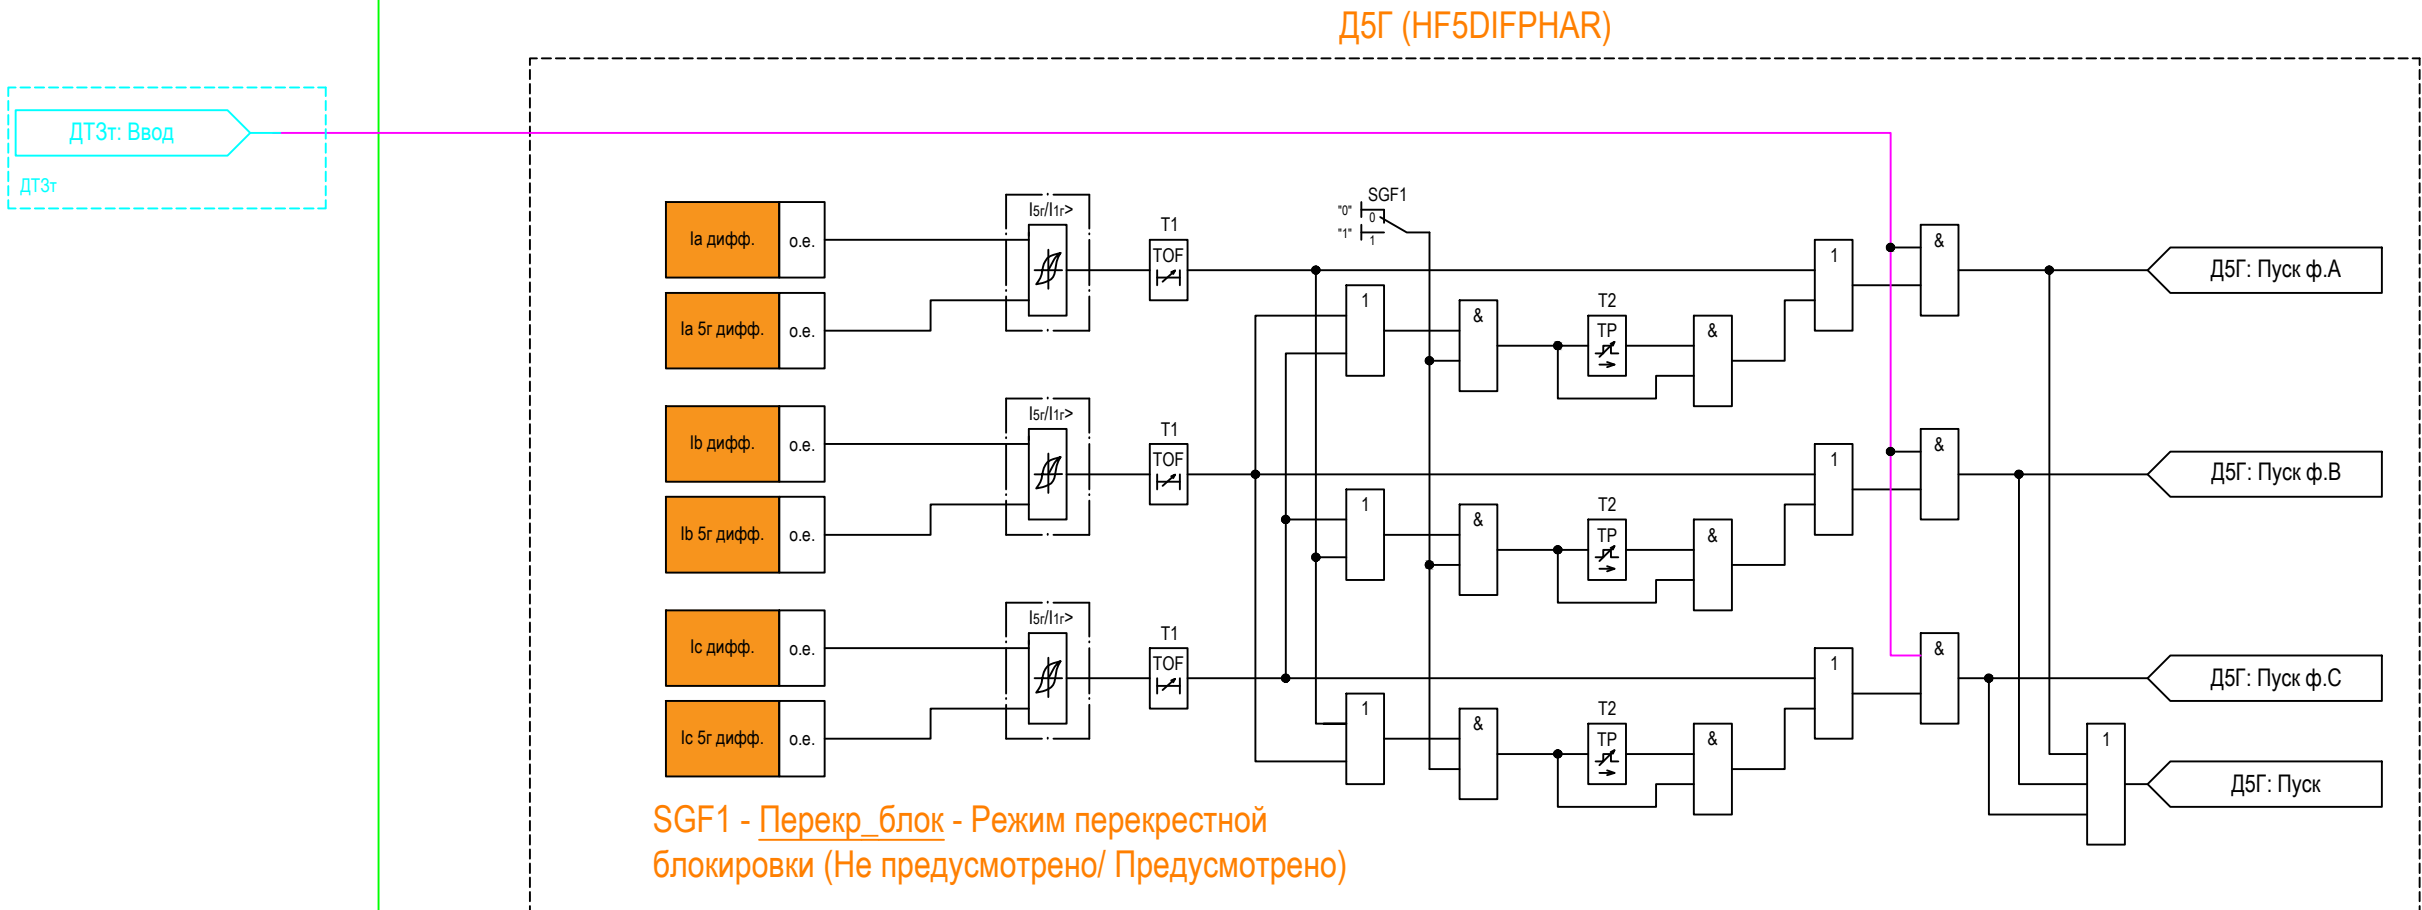

БВКЗ - блокировка при внешних КЗ (BLKRCTR)

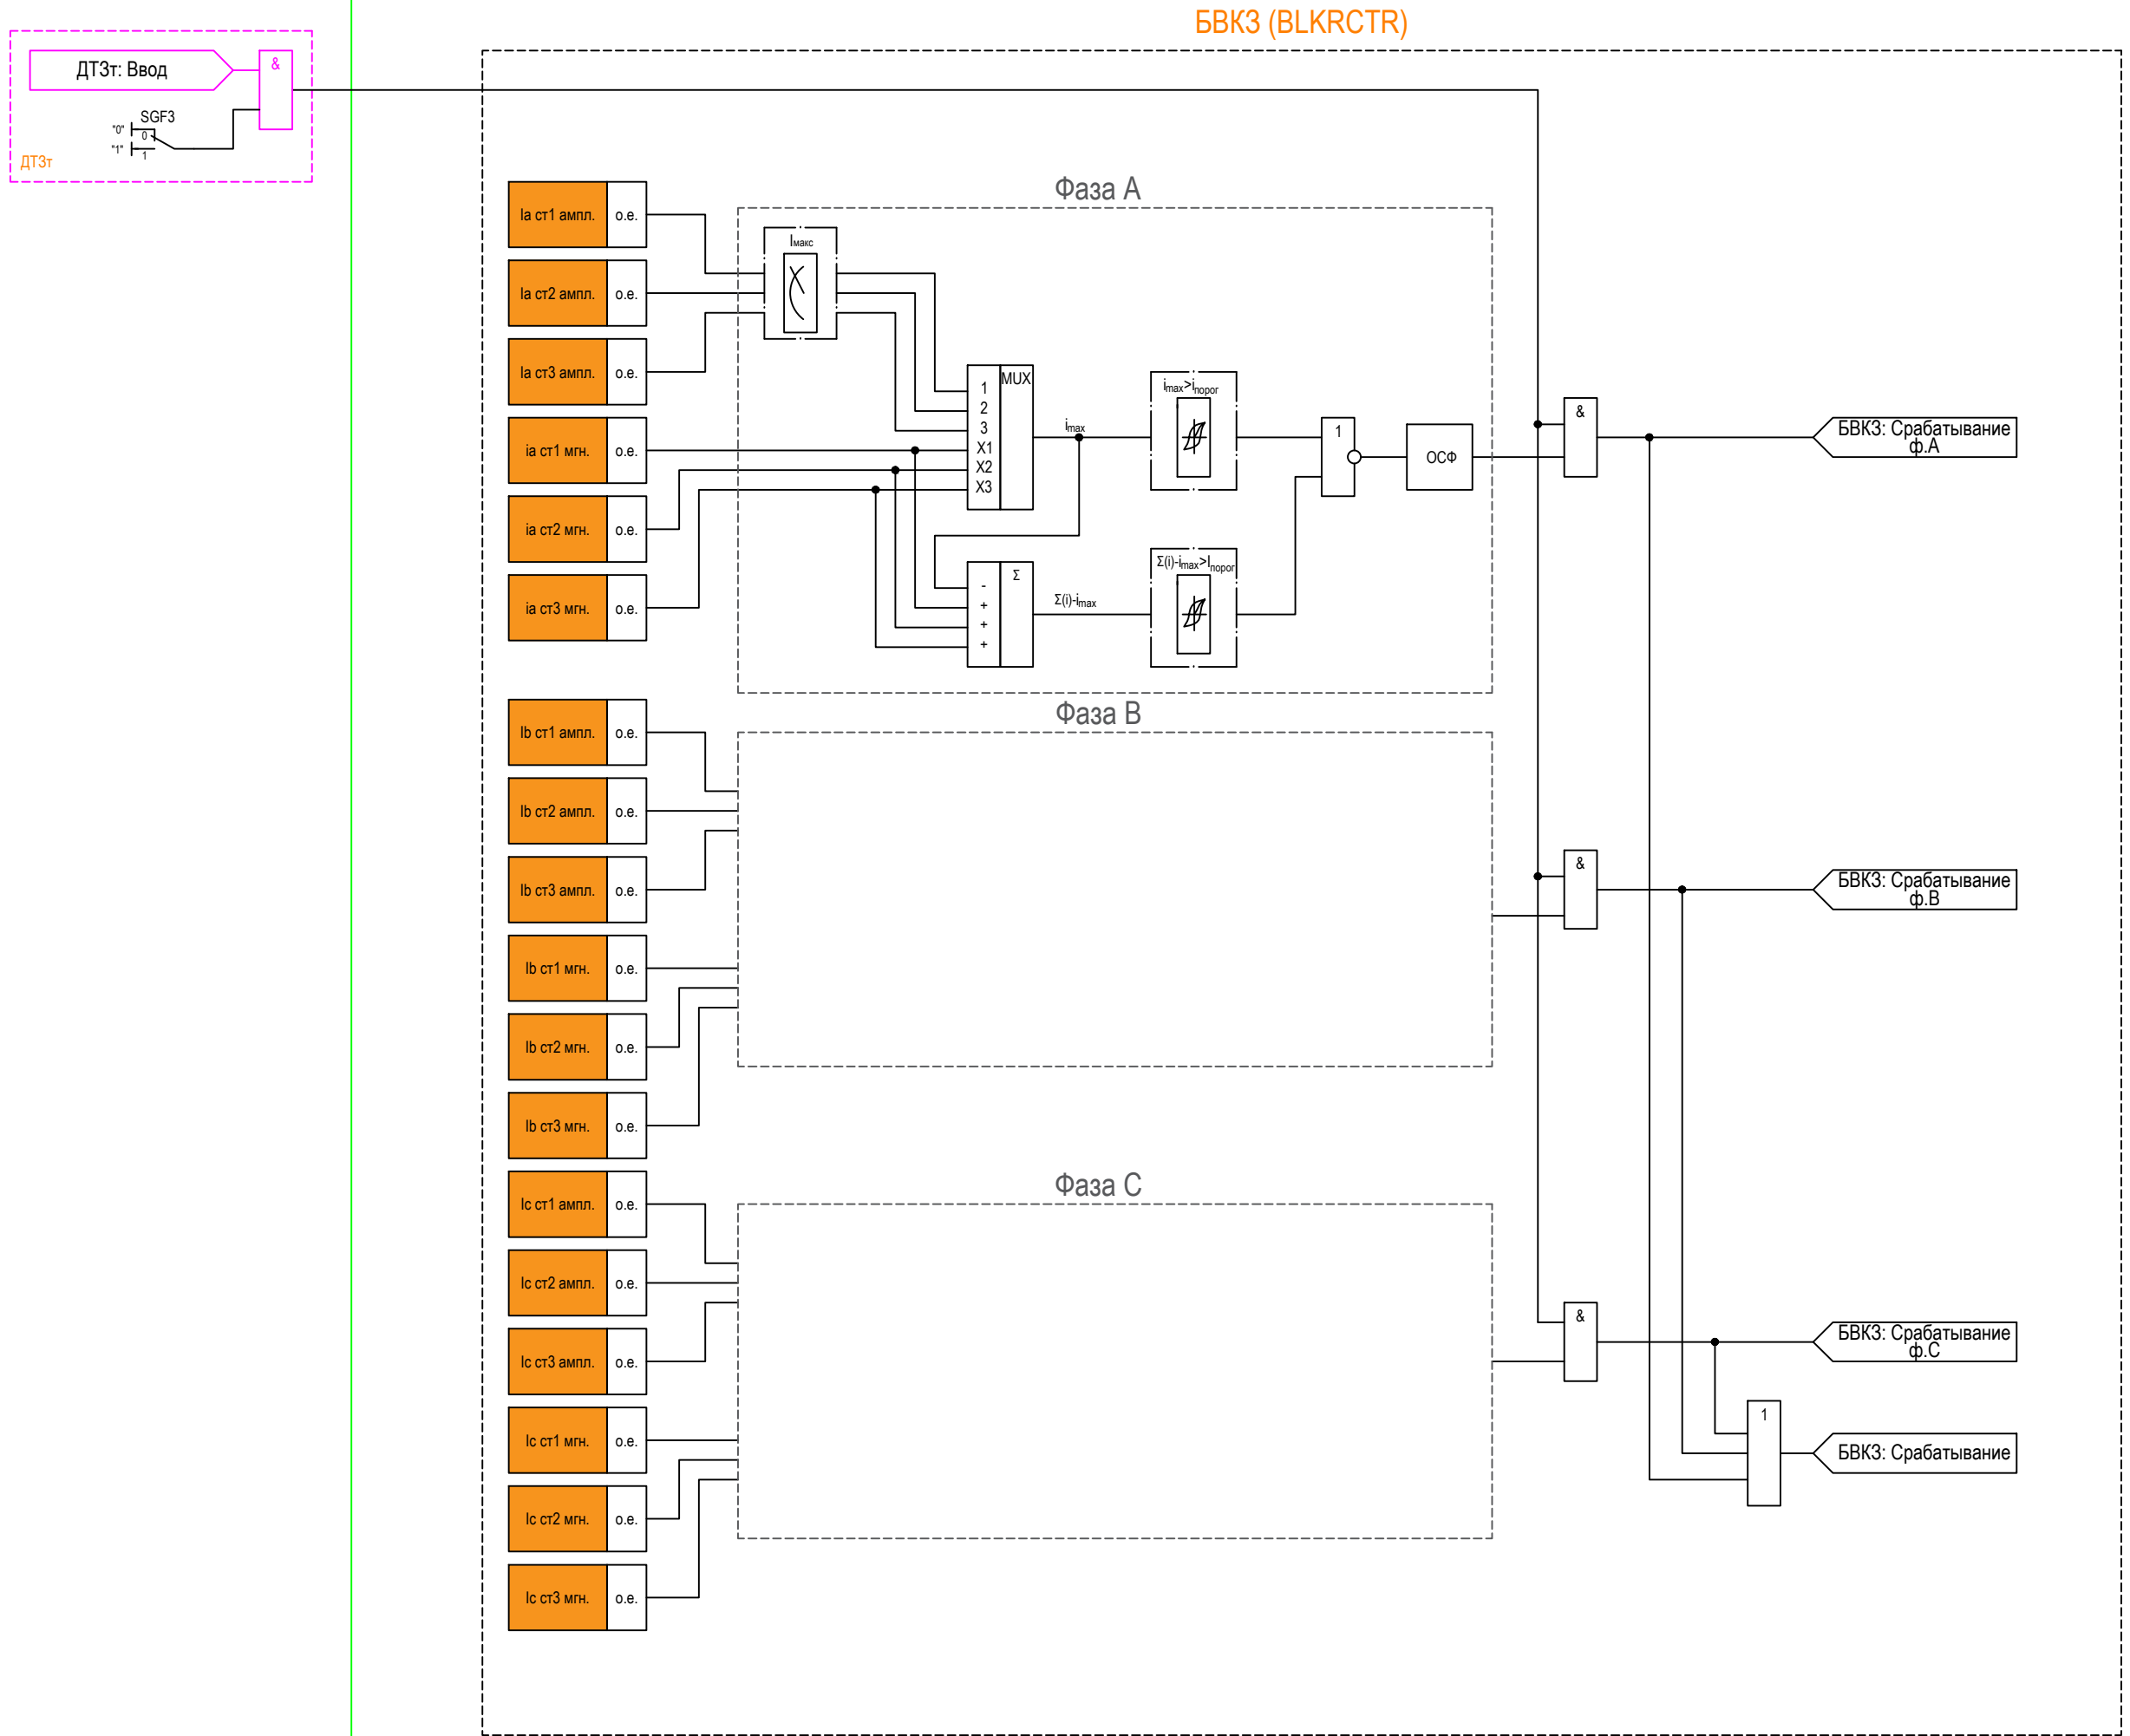

КЦТнеб- контроль исправности токовых цепей по небалансу в дифцепях RCTR1:ATDIFRCTR_UIRZ)

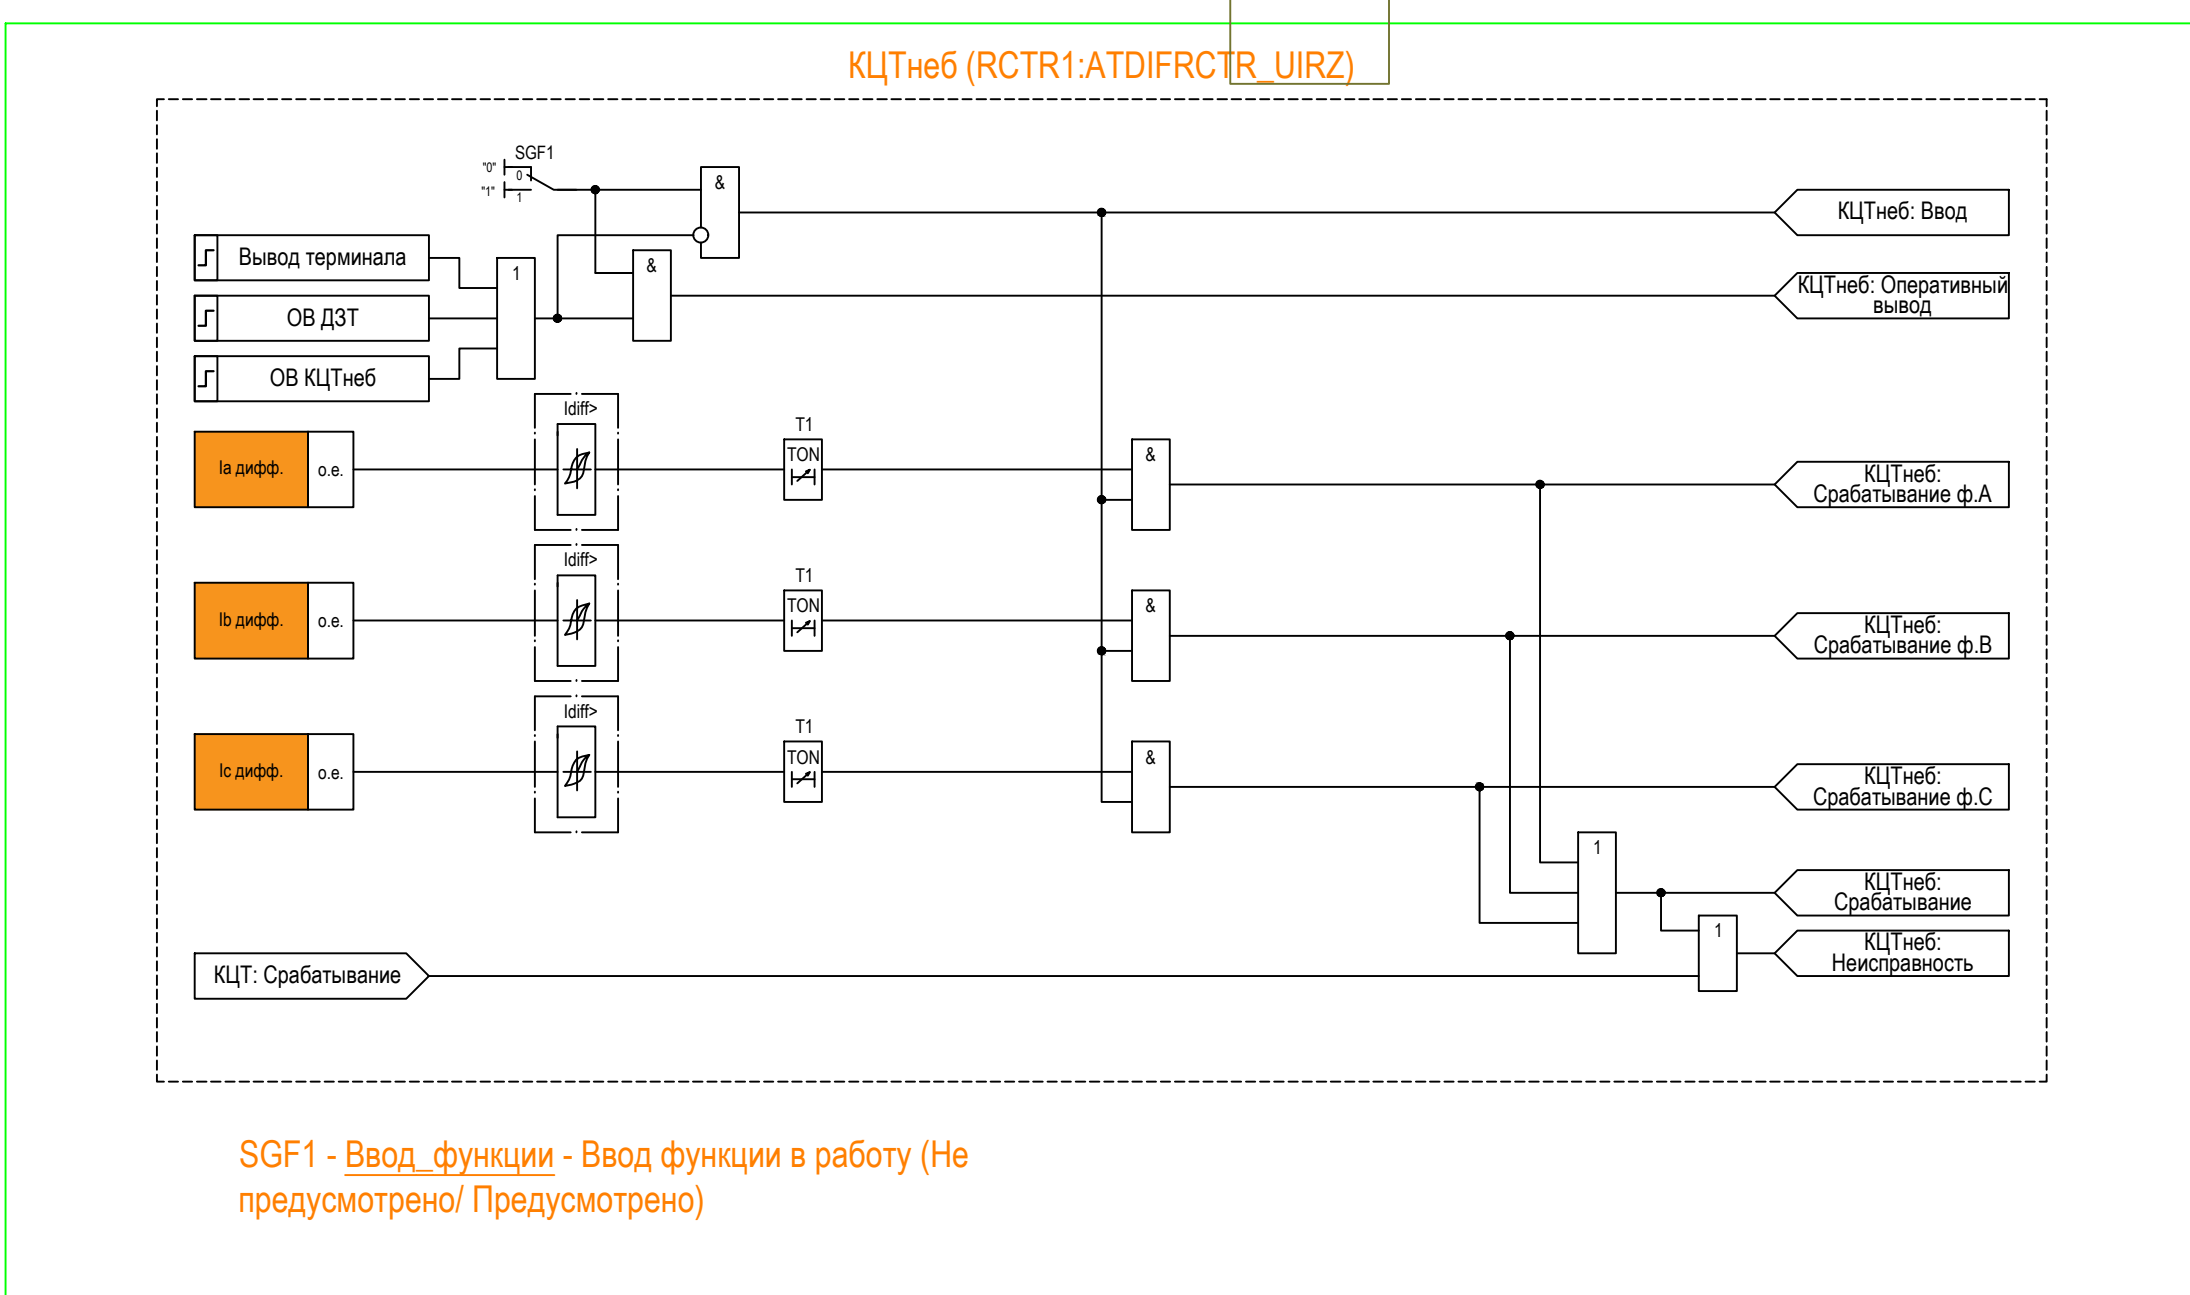

С точки зрения модели НИР - блок типовой. Два сигнала срабатывания по каналам будут сделаны Необязательными

При этом сигнал КЦТнеб: Неисправность маппится на CurCircFit

корр 30.01.25 По обсужд. информмодели

Сборка сигналов ДЗТ

