


Контроль ресурса выключателя

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

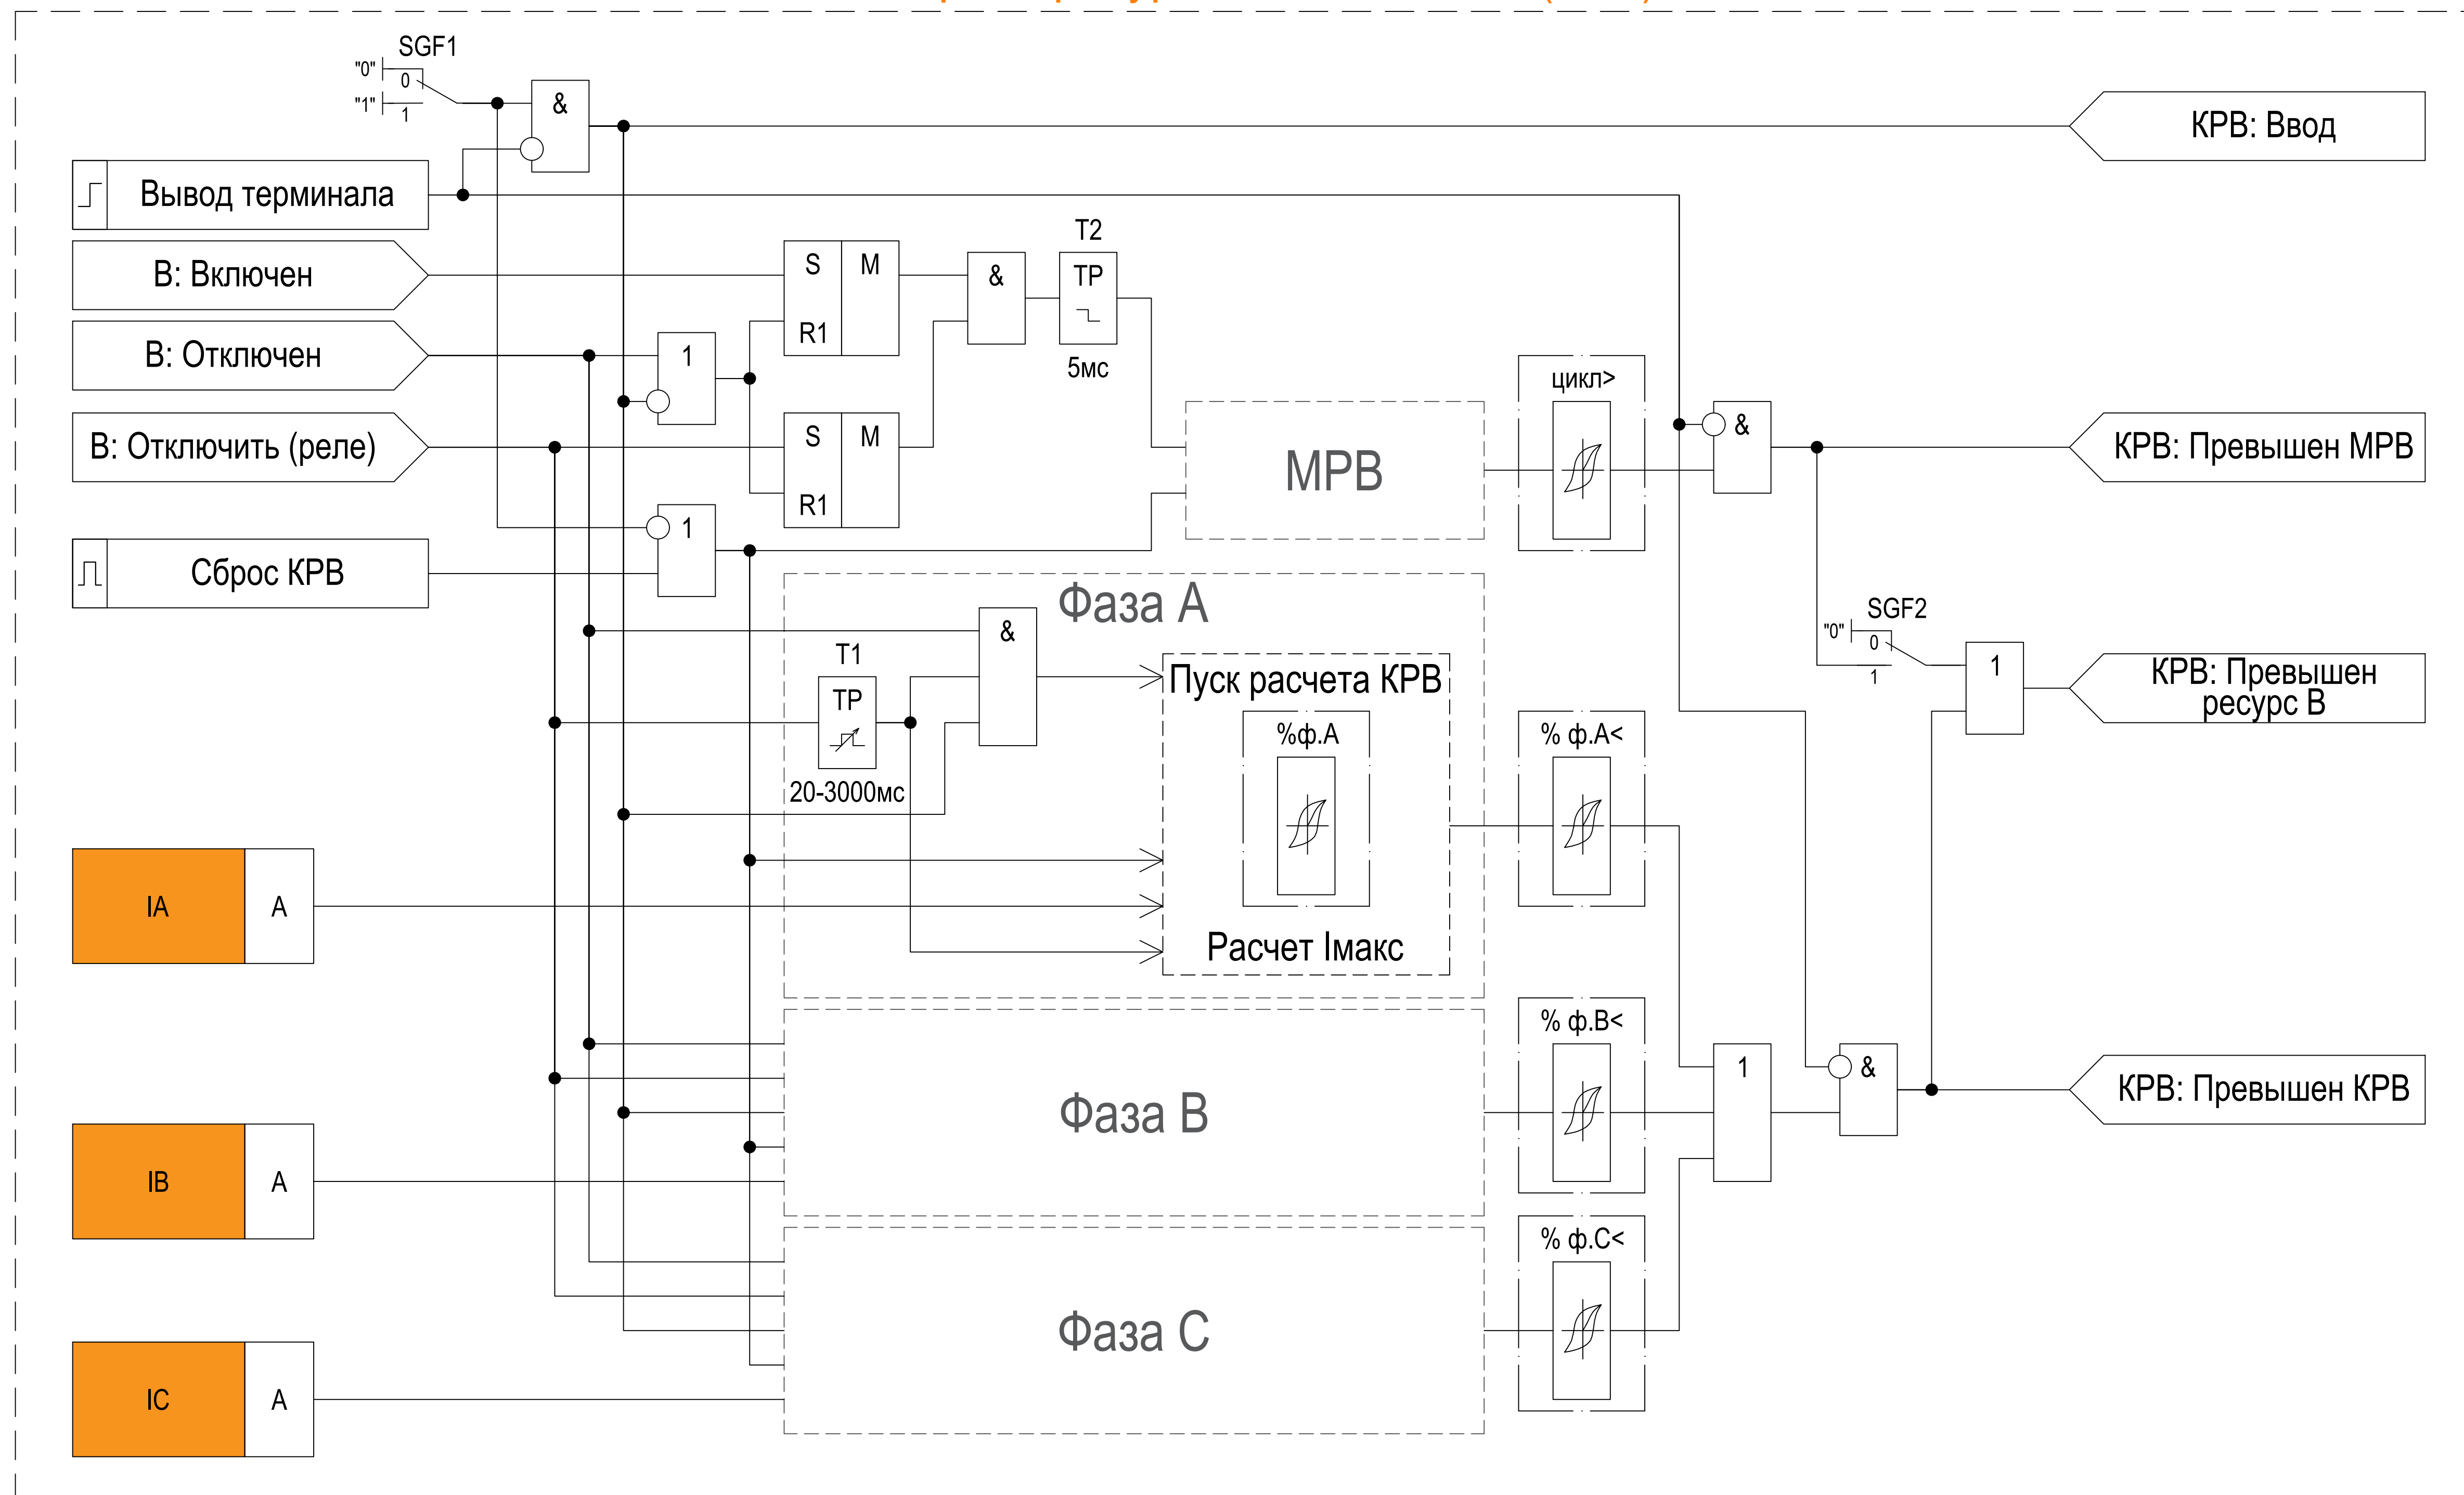

Расчет MPB осуществляется в цикле В-О после команды отключения В.

Расчет КРВ осуществляется после появлением сигналов "Отключить В" и РПО.

Т1 отстраивается от фактического времени полного отключения привода выключателя, достаточного для появления сигнала РПО. Сигнал "Пуск расчета КРВ" означает, что выключатель был отключен (сигнал РПО) от сигнала "Отключить В".

Расчет КРВ производится для каждой фазы. Для расчета КРВ используется величина тока, протекающего в течении работы таймера Т1 (после прохождения сигнала "Отключить В").

При выведенной функции (SGF=0) происходит сброс триггеров, сброс счетчиков и блокировка расчета ресурса выключателя