


# Для исполнений ЮНИТ-М300-Д3Т2

## Устройство резервирования отказа выключателя стороны ВН (УРОВ ВН) (TPBRF)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) (TPRBRF) RBRF1

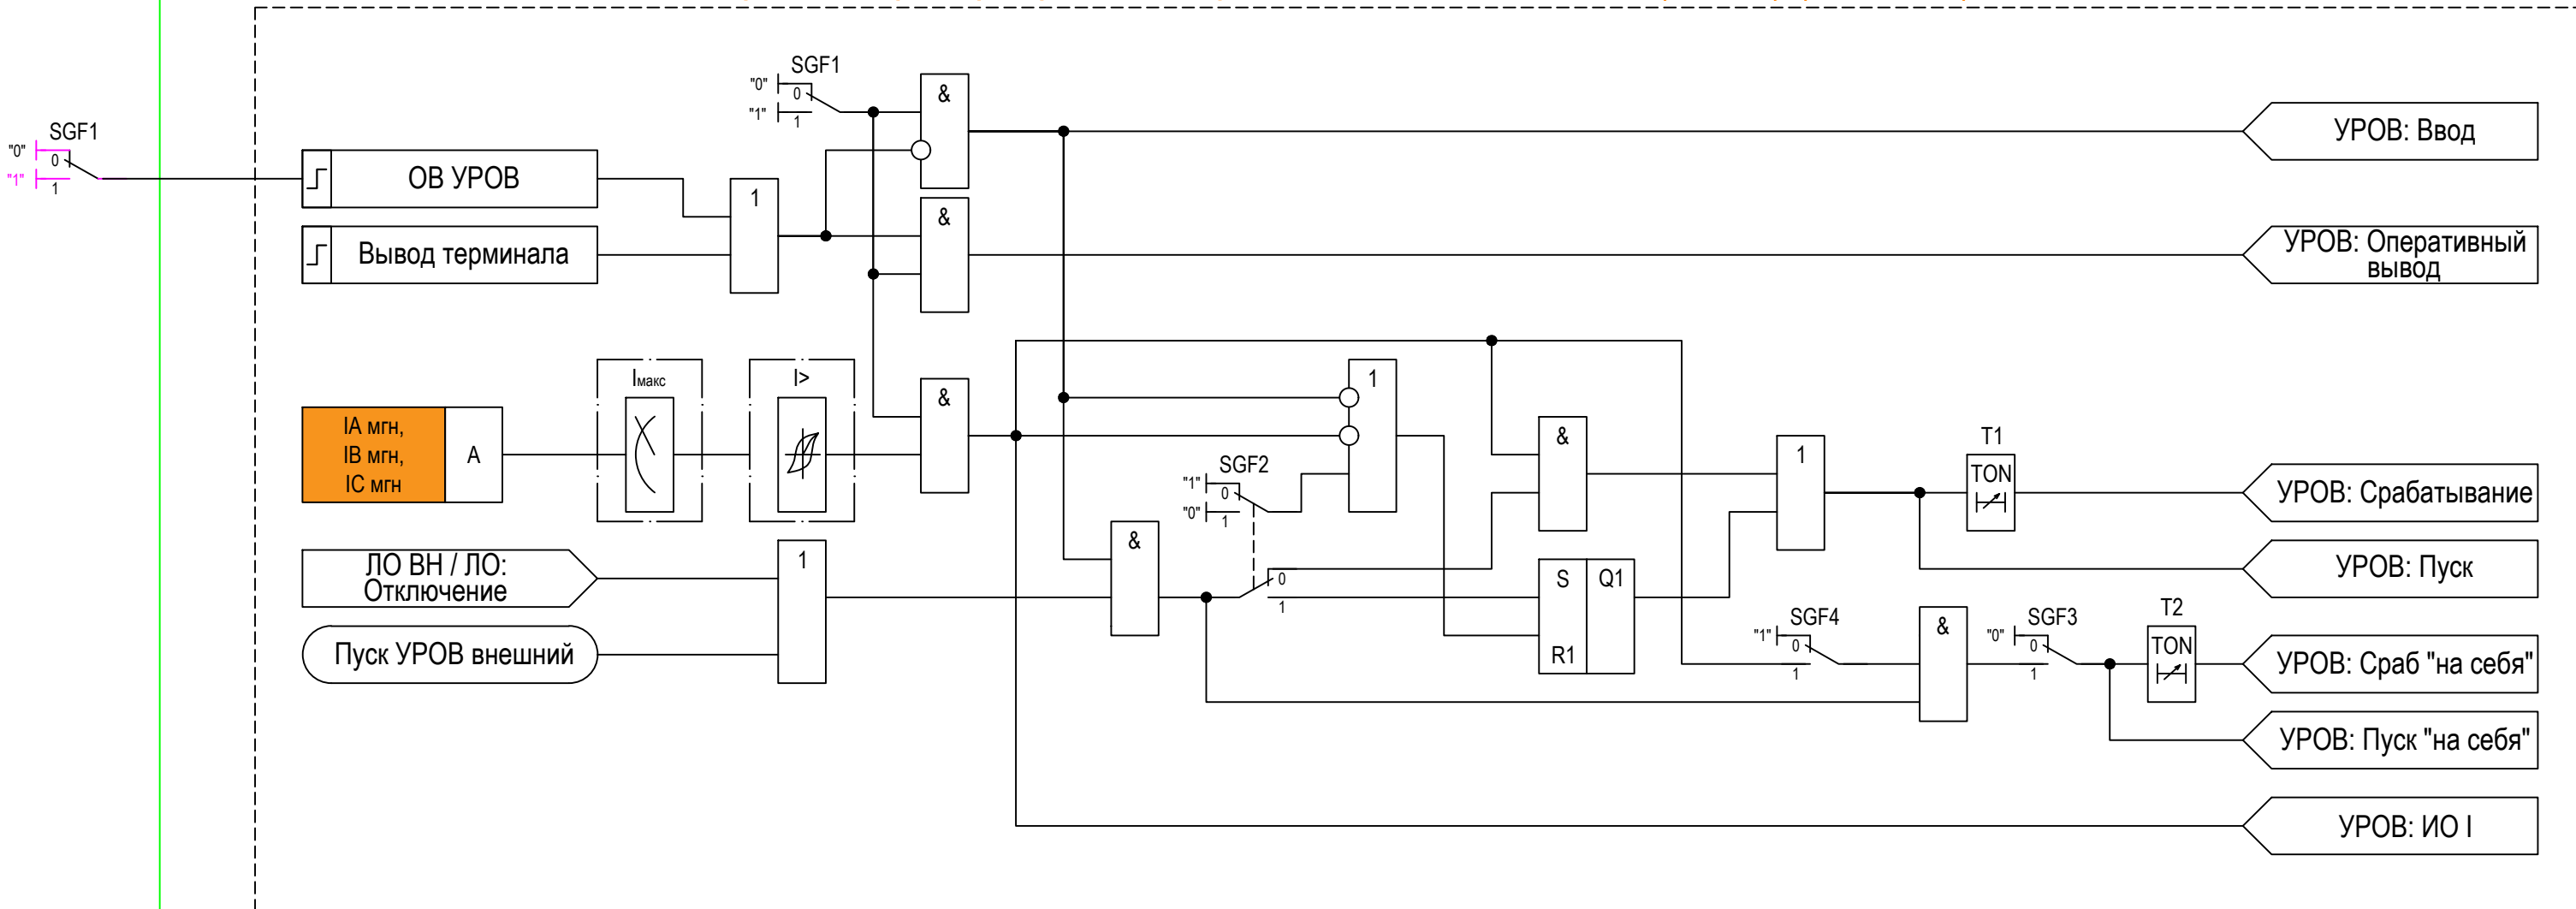

- SGF1 - Ввод функции в работу  
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF2 - УРОВ с подхватом по току  
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF3 - Действ\_на\_себя  
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)
- SGF4 - Контроль по току при действии "на себя"  
(Не предусмотрено/ Предусмотрено)