


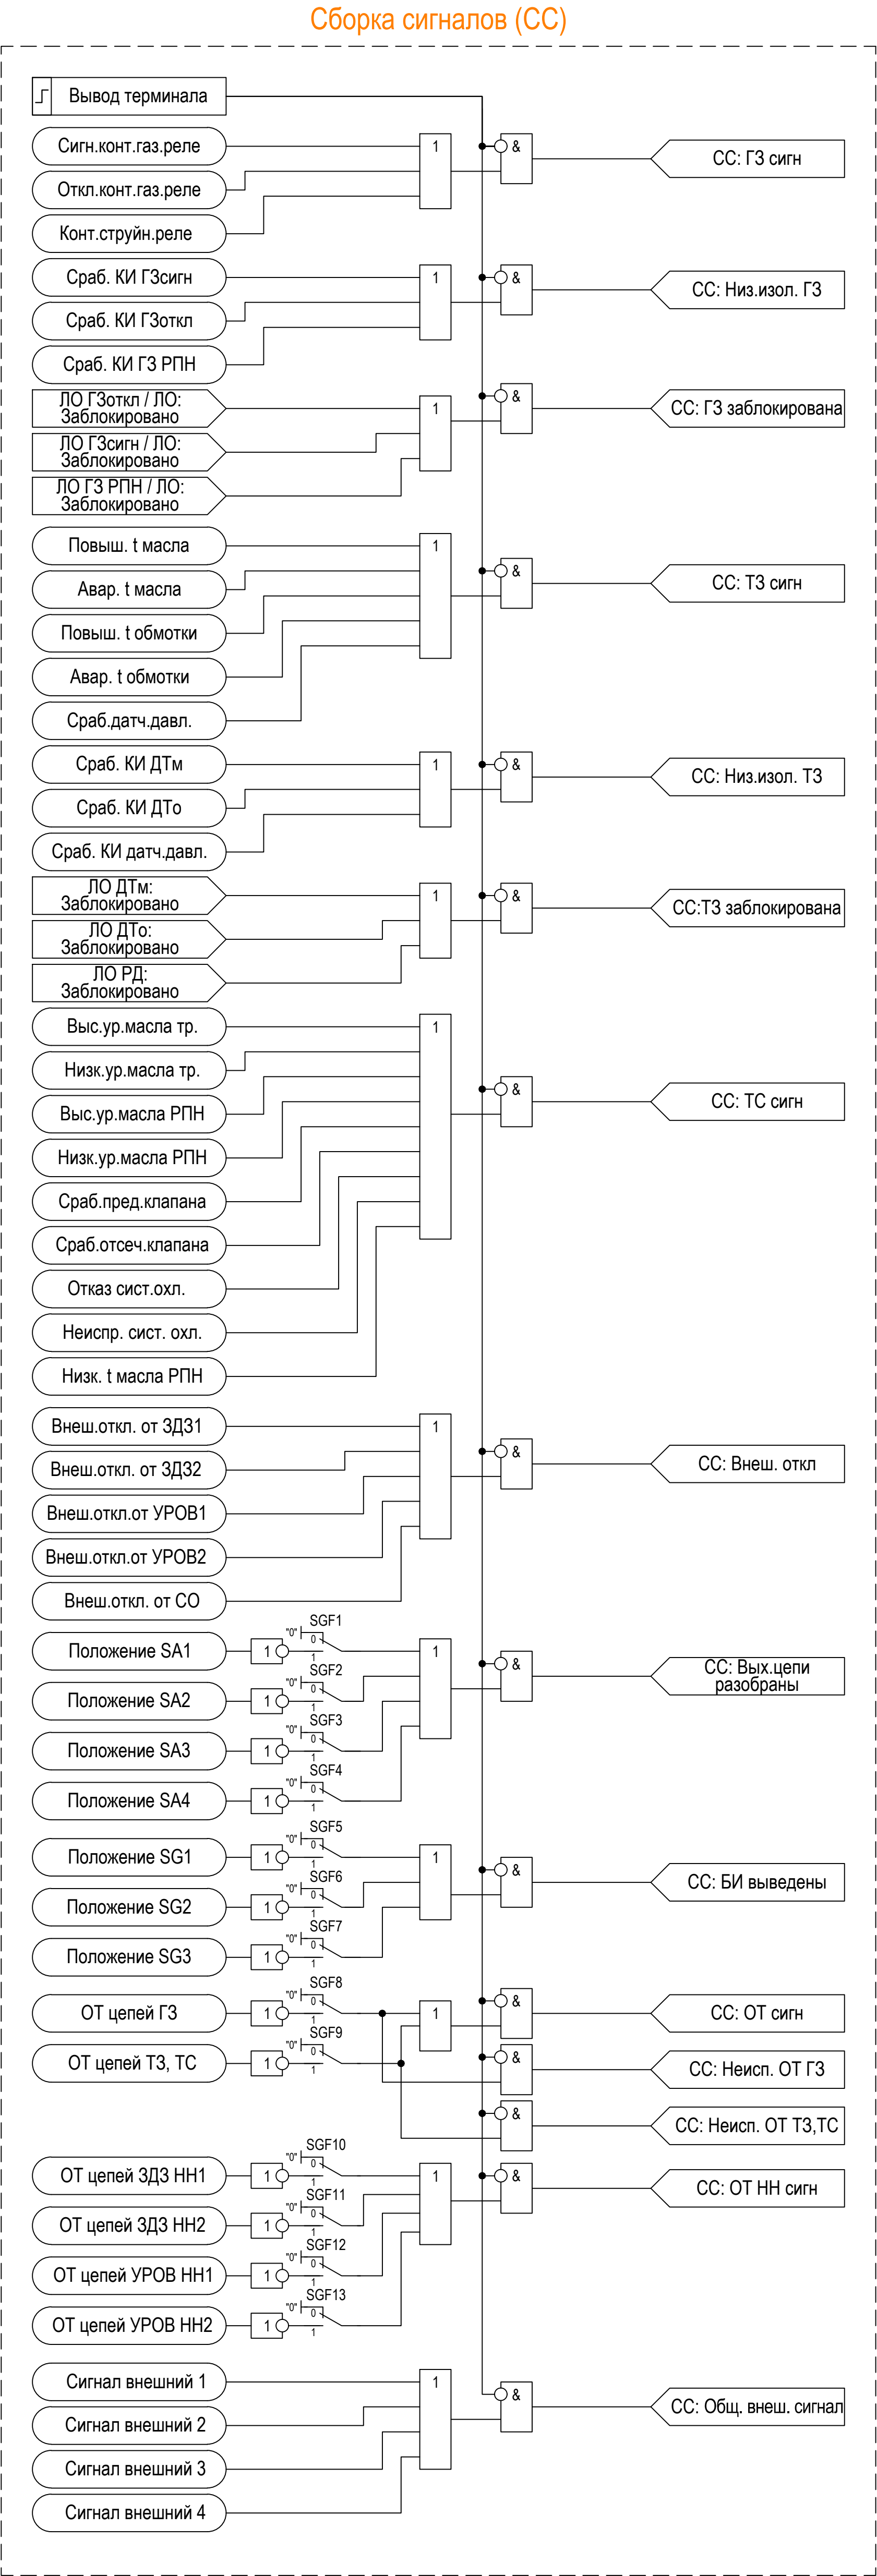

Поправить на этапе тестирования!!!!!!

setting	СС	Контроль положения SA1	Контр_полож_SA1	SGF1	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль положения SA2	Контр_полож_SA2	SGF2	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль положения SA3	Контр_полож_SA3	SGF3	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль положения SA4	Контр_полож_SA4	SGF4	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль положения SG1	Контр_полож_SG1	SGF5	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль положения SG2	Контр_полож_SG2	SGF6	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль положения SG3	Контр_полож_SG3	SGF7	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль опер. тока цепей ГЗ	Контр_OT_ГЗ	SGF8	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС	Контр_OT_ТЗ_ТС	SGF9	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль опер. тока цепей 3ДЗ НН1	Контр_OT_3ДЗ1	SGF10	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль опер. тока цепей 3ДЗ НН2	Контр_OT_3ДЗ2	SGF11	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1	Контр_OT_УРОВ1	SGF12	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ
setting	СС	Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2	Контр_OT_УРОВ2	SGF13	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-		0	1	1	0 ALHGAPC_UIRZ