


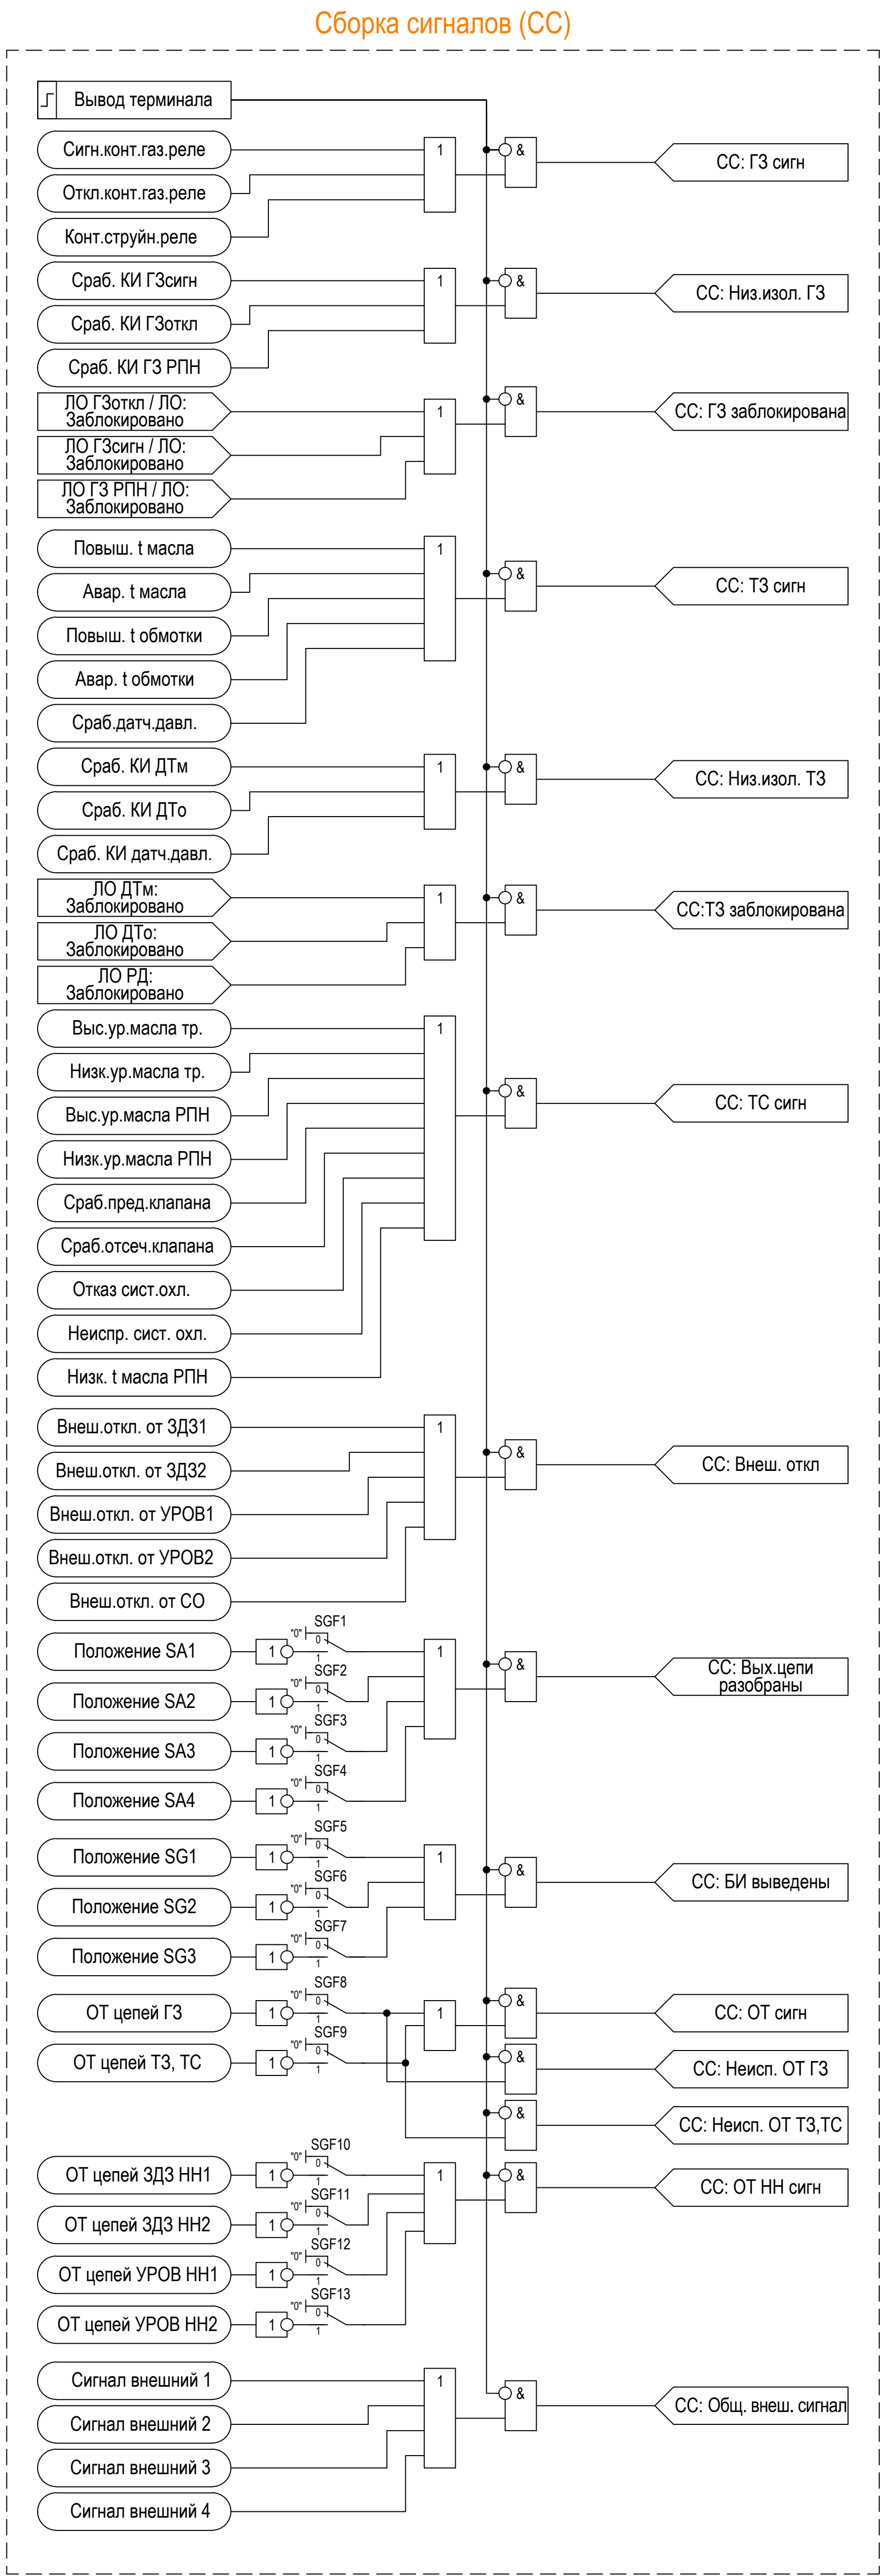

Поправить на этапе тестирования!!!!!!!

|         |    |                                    |                 |       |                                         |      |   |   |   |   |                |
|---------|----|------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|------|---|---|---|---|----------------|
| setting | CC | Контроль положения SA1             | Контр_полож_SA1 | SGF1  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль положения SA2             | Контр_полож_SA2 | SGF2  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль положения SA3             | Контр_полож_SA3 | SGF3  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль положения SA4             | Контр_полож_SA4 | SGF4  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль положения SG1             | Контр_полож_SG1 | SGF5  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль положения SG2             | Контр_полож_SG2 | SGF6  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль положения SG3             | Контр_полож_SG3 | SGF7  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль опер. тока цепей ГЗ       | Контр_ОТ_ГЗ     | SGF8  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС   | Контр_ОТ_ТЗ_ТС  | SGF9  | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1  | Контр_ОТ_ЗД31   | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2  | Контр_ОТ_ЗД32   | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1  | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |
| setting | CC | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2  | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 ALHGAPC_UIRZ |