


ЮНИТ-М300-Т
Сборка сигналов (СС)

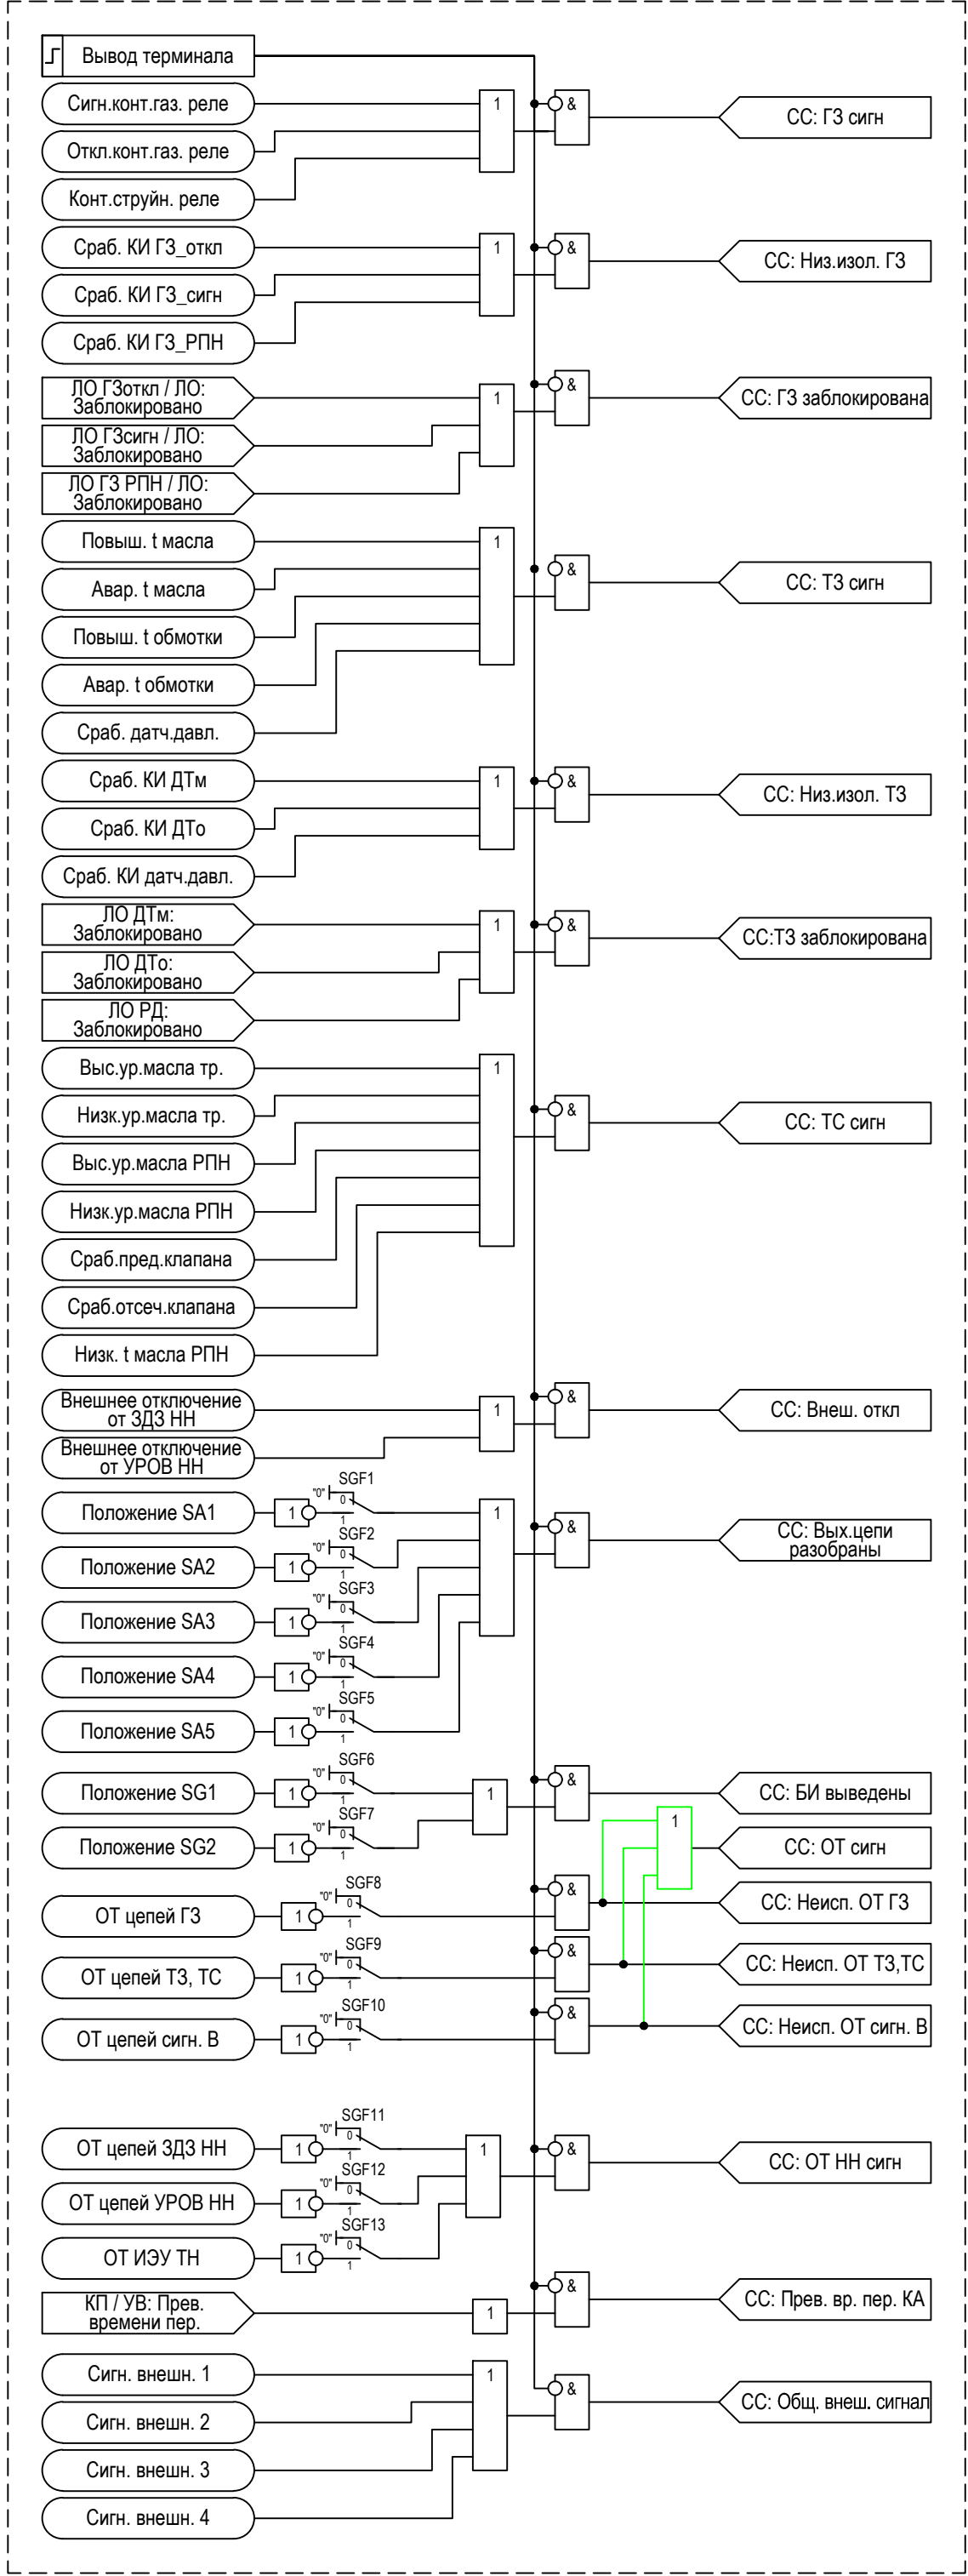

setting	CC	Контроль положения SA1	Контр_полож_SA1	SGF1	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль положения SA2	Контр_полож_SA2	SGF2	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль положения SA3	Контр_полож_SA3	SGF3	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль положения SA4	Контр_полож_SA4	SGF4	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль положения SA5	Контр_полож_SA5	SGF5	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль положения SG1	Контр_полож_SG1	SGF6	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль положения SG2	Контр_полож_SG2	SGF7	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль опер. тока цепей ГЗ	Контр_ОТ_ГЗ	SGF8	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС	Контр_ОТ_ТЗ_ТС	SGF9	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя	Контр_ОТ_сигн_В	SGF10	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль опер. тока цепей 3ДЗ НН	Контр_ОТ_3ДЗ	SGF11	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль опер. тока цепей УРОВ НН	Контр_ОТ_УРОВ	SGF12	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt
setting	CC	Контроль опер. тока ИЭУ ТН	Контр_ОТ_ТН	SGF13	0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено	BOOL	-	0	1	1	0	ALHGAPCt