


ЮНИТ-М300-Т2
Сборка сигналов (СС)

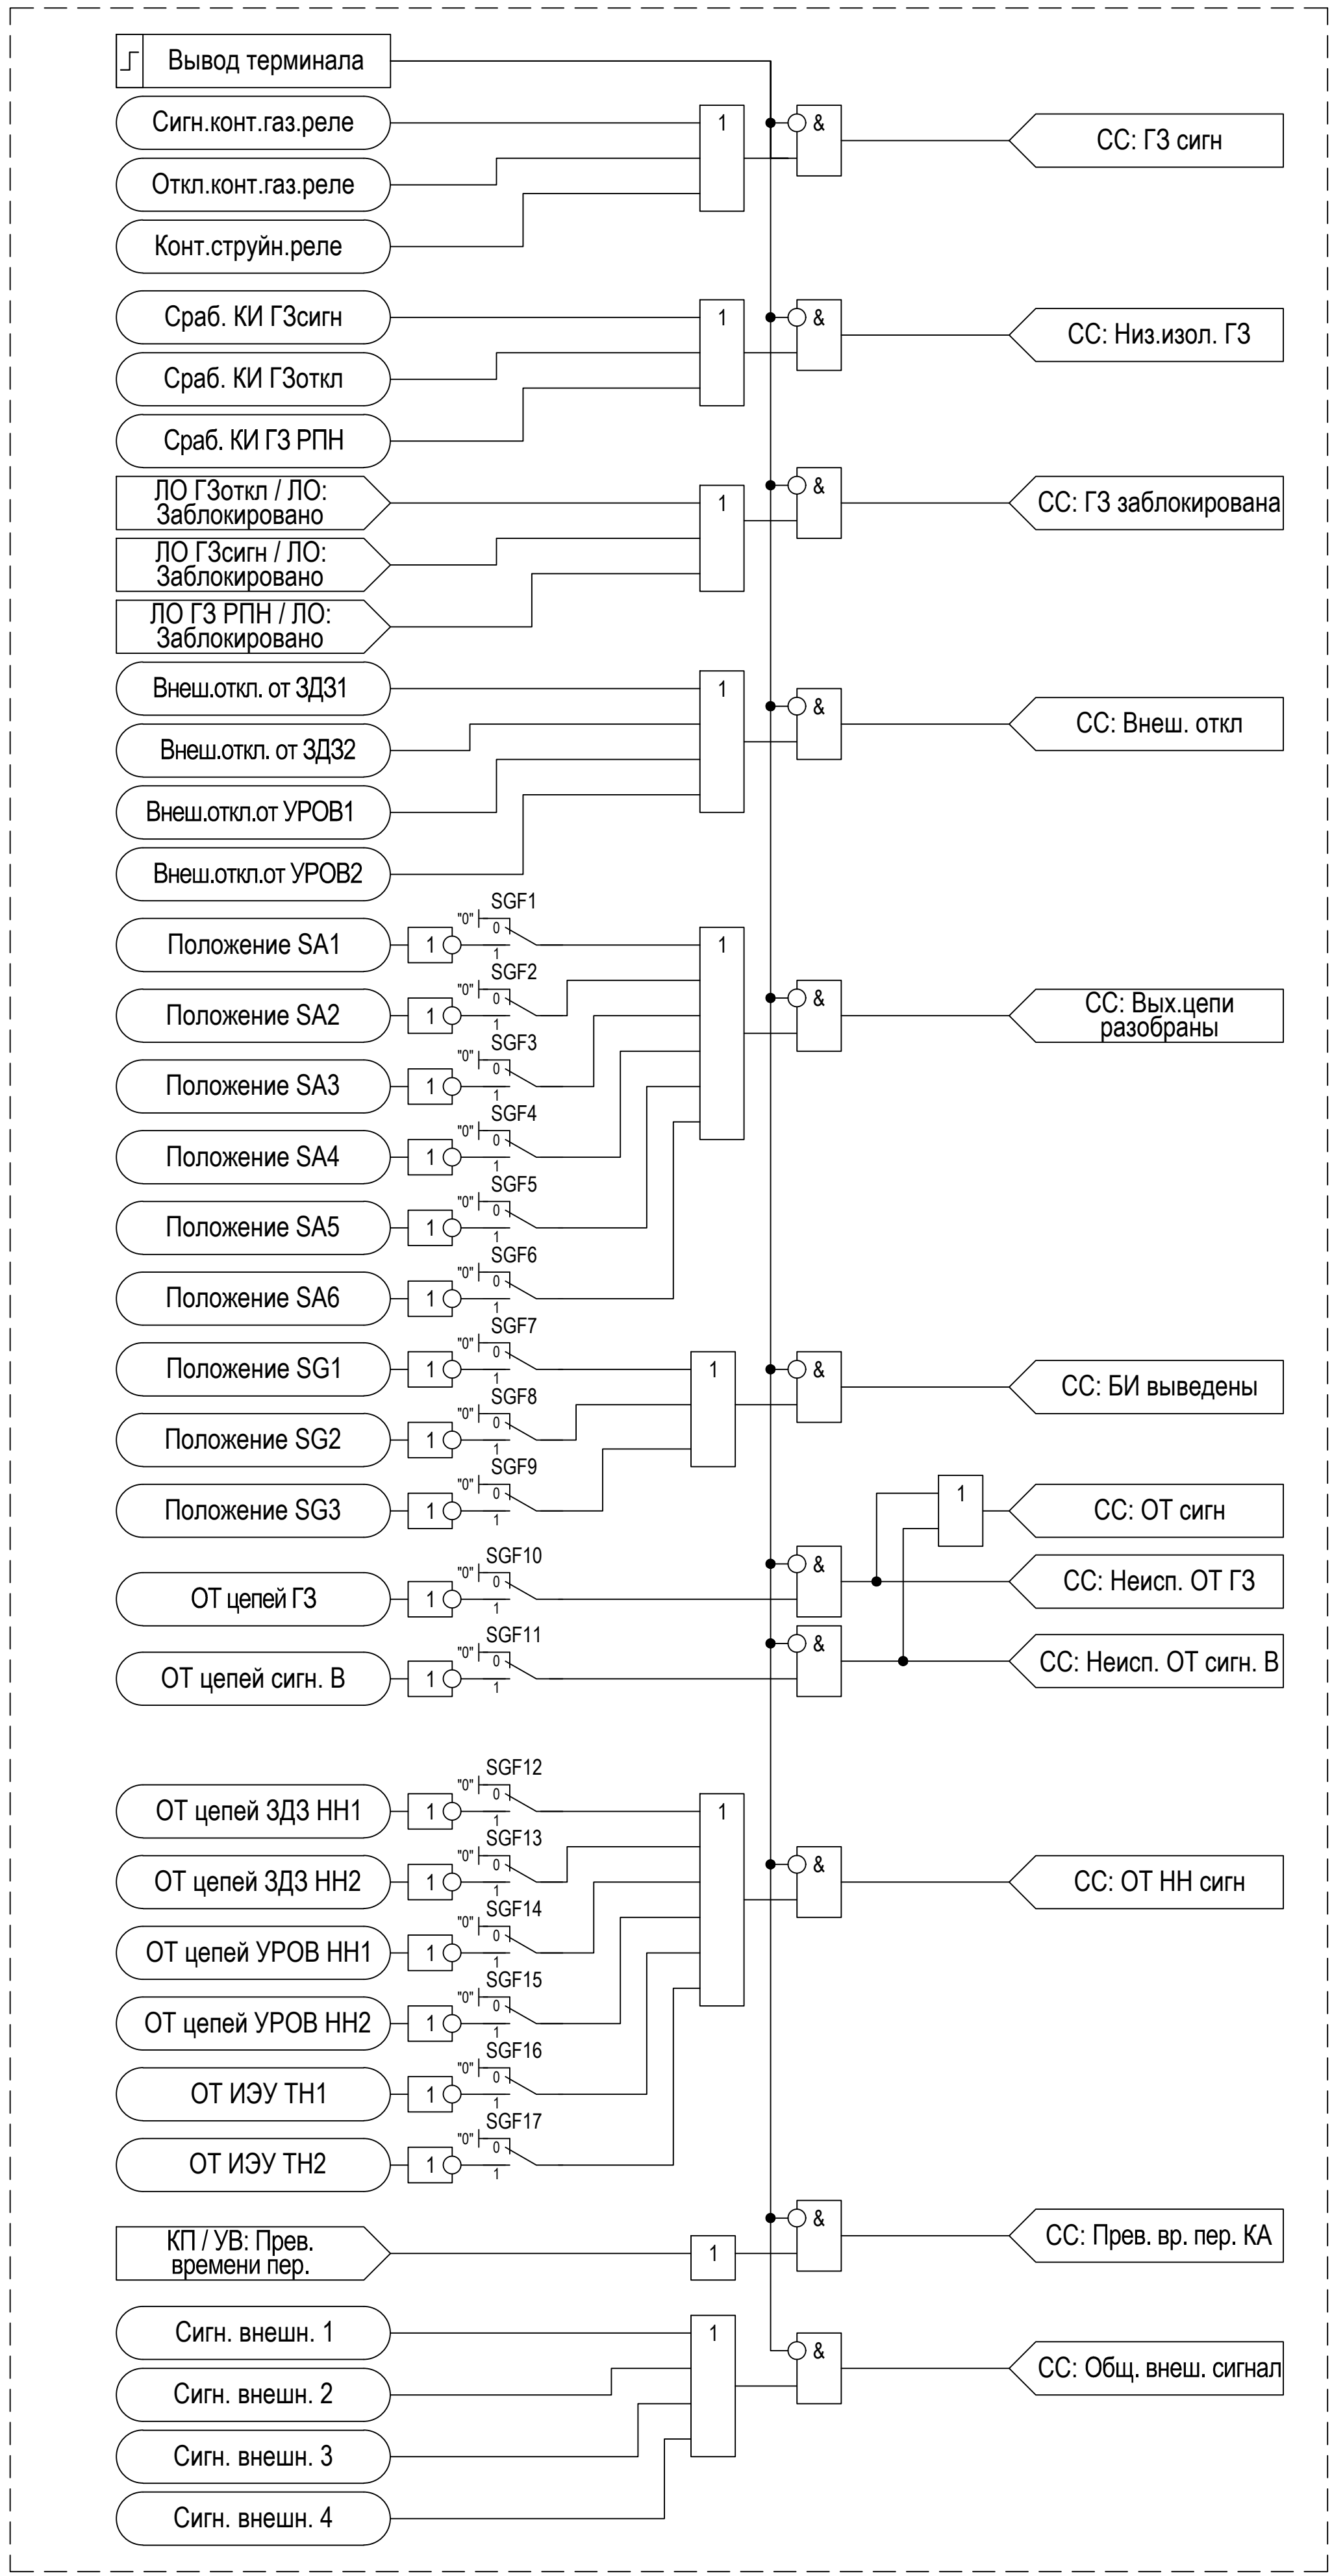

setting	CC	Контроль положения SA1	Контр_полож_SA1	SGF1	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль положения SA2	Контр_полож_SA2	SGF2	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль положения SA3	Контр_полож_SA3	SGF3	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль положения SA4	Контр_полож_SA4	SGF4	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль положения SA5	Контр_полож_SA5	SGF5	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль положения SA6	Контр_полож_SA6	SGF6	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль положения SG1	Контр_полож_SG1	SGF7	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль положения SG2	Контр_полож_SG2	SGF8	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль положения SG3	Контр_полож_SG3	SGF9	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль опер. тока цепей ГЗ	Контр_ОТ_ГЗ	SGF10	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя	Контр_ОТ_сигн_В	SGF11	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль опер. тока цепей 3ДЗ НН1	Контр_ОТ_3ДЗ1	SGF12	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль опер. тока цепей 3ДЗ НН2	Контр_ОТ_3ДЗ2	SGF13	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1	Контр_ОТ_УРОВ1	SGF14	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2	Контр_ОТ_УРОВ2	SGF15	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль опер. тока ИЭУ ТН НН1	Контр_ОТ_ТН1	SGF16	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено
setting	CC	Контроль опер. тока ИЭУ ТН НН2	Контр_ОТ_ТН2	SGF17	0 - Не предусмотрено, 1- Предусмотрено