


Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ) (LVARCSTOC)

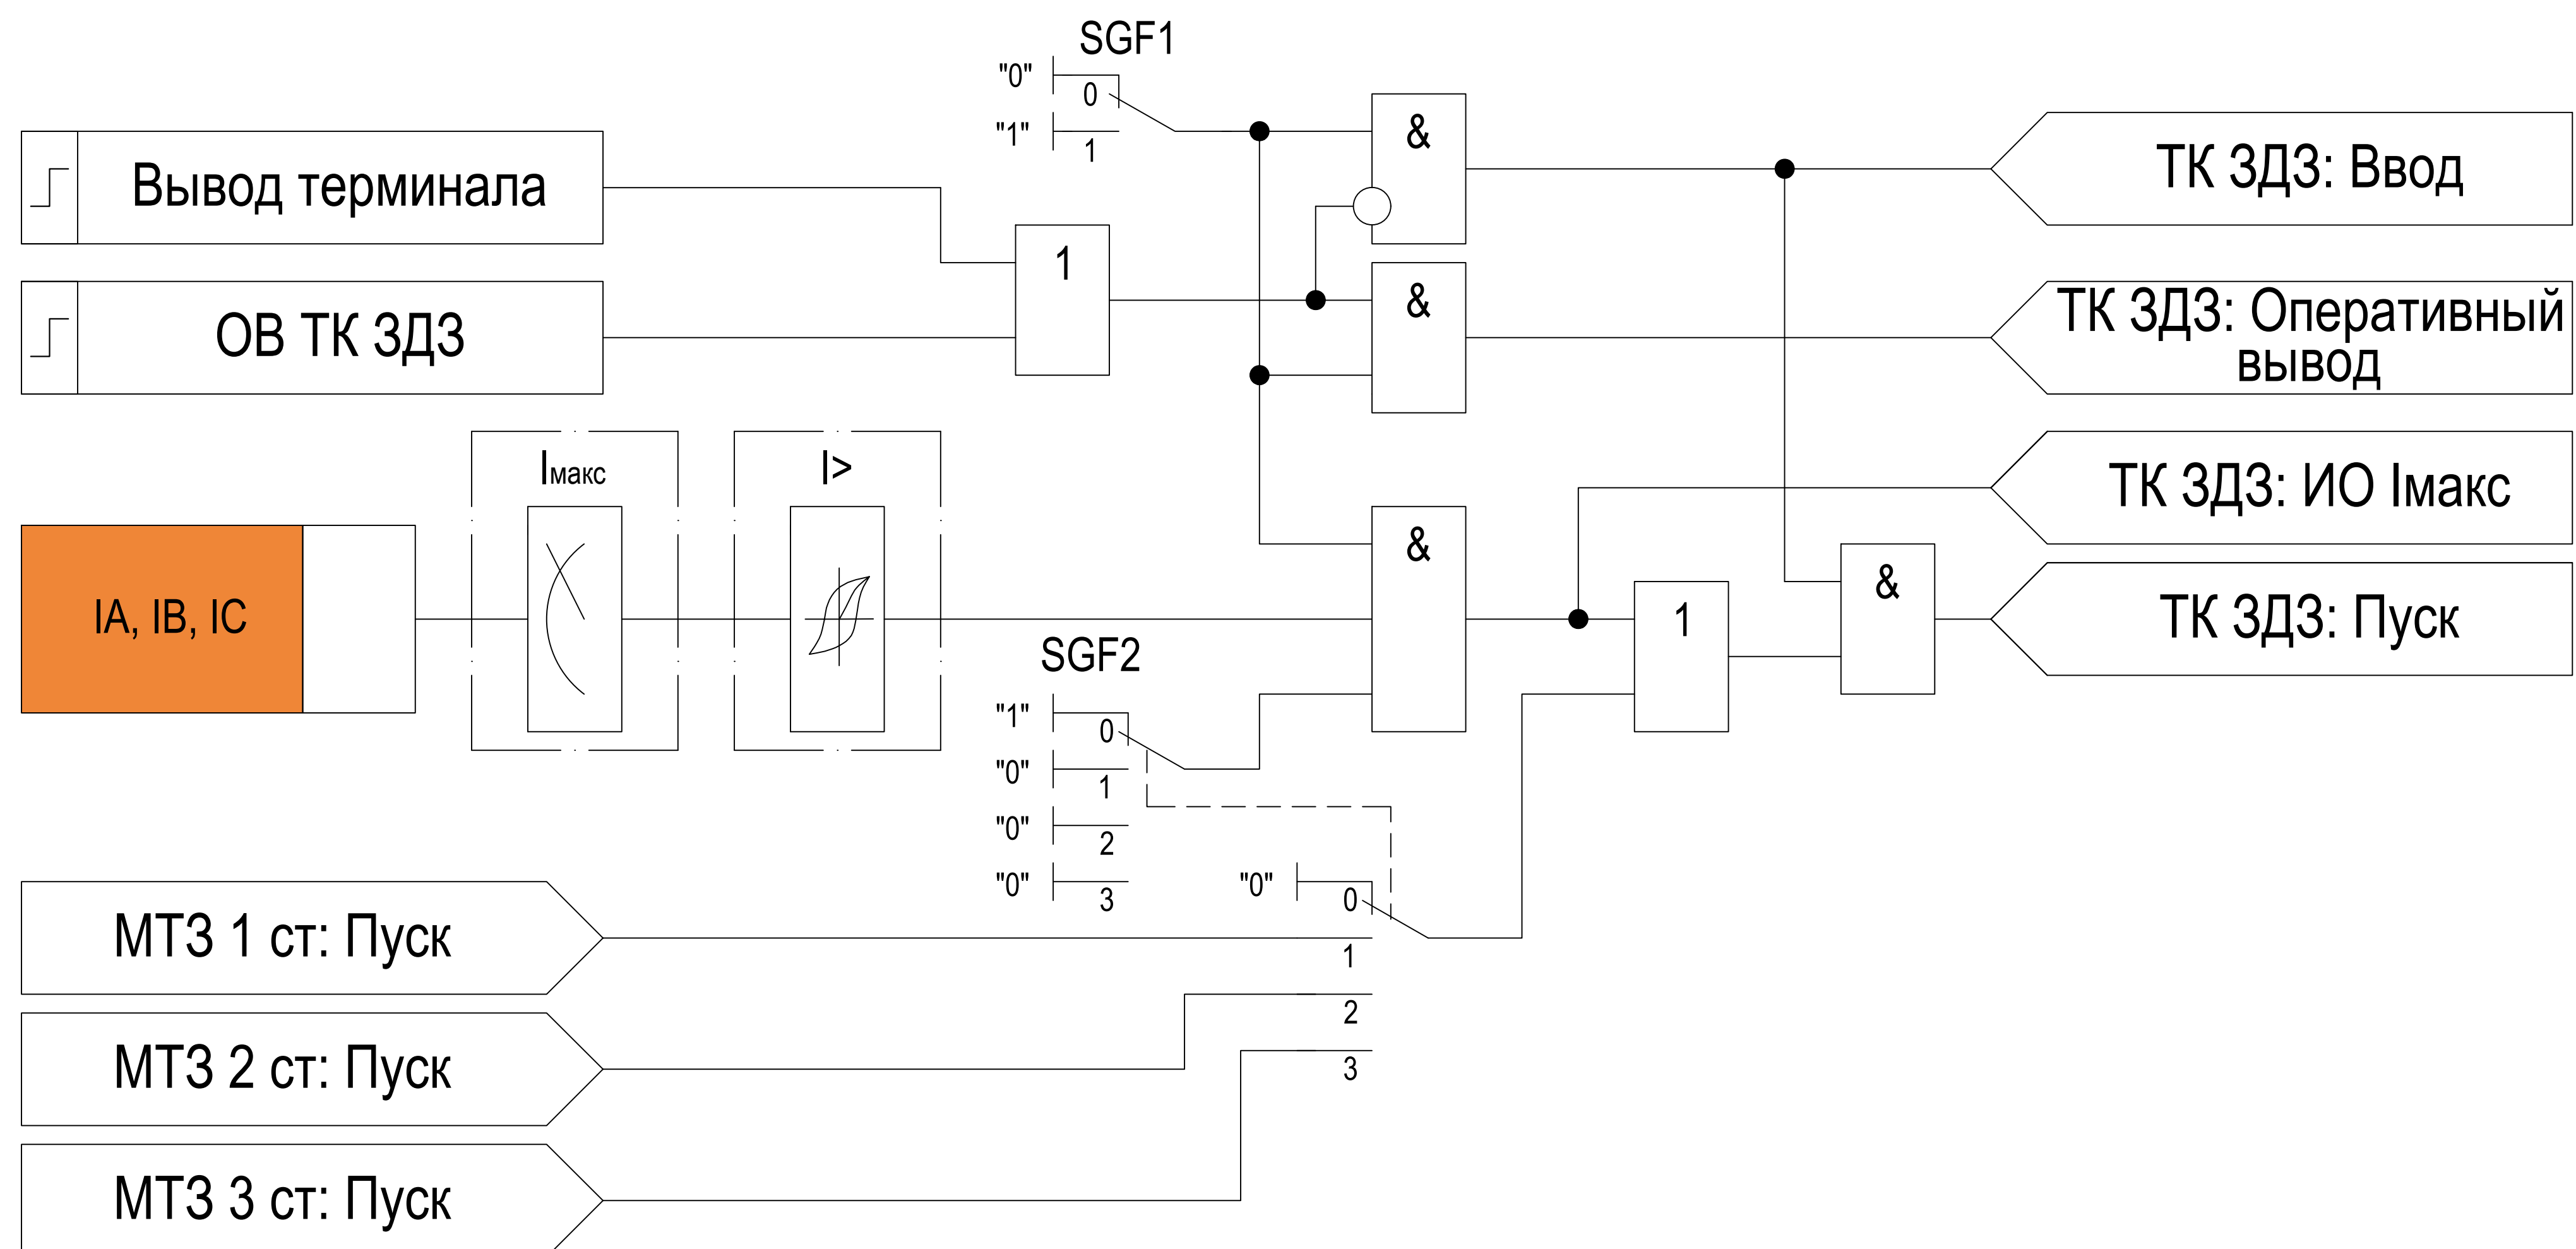

SGF1 - Ввод_функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF2 - Выбор_пуск - Выбор пускового органа (Внутренний/ MT3 1 ст/ MT3 2 ст/ MT3 3 ст)