


Результаты расчета токов КЗ

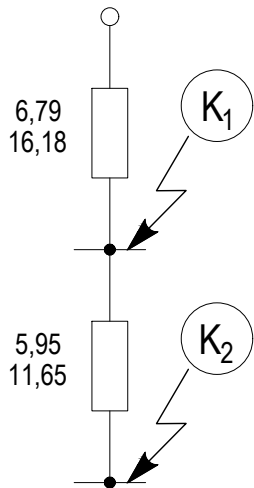

Режим работы системы	Точка КЗ	Ток 3х фазного КЗ (А), приведенный к напряжению	
		35 кВ	6 кВ
Максимальный	K2	1586	8200
Минимальный	K2	840	5400
Максимальный	K1	3145	–
Минимальный	K1	1320	–

Примечания

1. Сопротивления на схеме замещения указаны в Омах и приведены к напряжению 37 кВ.
2. В схеме замещения:

5,95 - сопротивление в максимальном режиме

11,65 - сопротивление в минимальном режиме