

ЦОС.02

Ia
Ib
Ic
Iab
Ibc
Ica
I1
I2
3I0
I2/I1
Ua
Ub
Uc
U1
U2
3U0 звезда
Uз1 (линия)
Uз2 (шины)

Сброс сигнализации
Системное управление
Общая логика: Цепи тока
Общая логика: Цепи напряжения
Общая логика: Цепи отб. напр.
Общая логика: при управлении В
Общая логика: при откл. от УРОВ
Общая логика: Цепи выходные
Общая логика: при включения в ДЗШ
Общая логика: при открытии шкафа

[illegible]

КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО1
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО2
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМБ
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМБ ф.А
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМБ ф.В
КСВ/ Контроль В: Контр. ЭМБ ф.С
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В
КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В
КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В
КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С
КСВ/ Контроль В: Неиспр. обогр.
КСВ/ Контроль В: Автомат ШП
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМБ/ЭМО1
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2
КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.
КСВ/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.
КСВ/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.
КСВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 TT
КСВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 TT ф.А
КСВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 TT ф.В
КСВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 TT ф.С
КСВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 TT
КСВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 TT ф.А
КСВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 TT ф.В
КСВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 TT ф.С
КСВ/ Контроль ТТ: Неиспр. обогр. ТТ
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМБ
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМБ ф.А
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМБ ф.В
КСВ/ Защита ЭМУ: Раба ЭМБ ф.С
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В
КСВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С

- БКУ/ БКУ:
Опер. вкл.
- БКУ/ БКУ:
Опер. откл.
- ЛО В/ ЛО В:
Внешнее отключение
- ЛО В/ Запрет АПВ В:
Запрет АПВ от смежного В
- ЛО В/ Запрет АПВ В:
Внеш. запрет АПВ
- Коммутация В:
Коммутация внеш.

Схема подключения датчиков к контроллеру. Входы датчиков (синие и зеленые блоки) соединены с контроллером (серый блок) через клеммники. Выходы контроллера (S, R, T, M) соединены с исполнительными механизмами (синие блоки).

Входы датчиков:


- Общая логика: Неиспр. терминала
- Общая логика: БИ выведены
- Общая логика: Выходные цепи разобраны
- КСВ/ Контроль В: Неисправность В
- КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ
- КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ
- КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
- КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
- Сигнализация: Внesh. неиспр.
- Сброс сигнализации
- ЗНФ/ ЗНФ: Срабатывание
- УРОВ/ УРОВ: Срабатывание на себя
- УРОВ/ УРОВ: Срабатывание
- КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ

Выходы контроллера:

- Сигнализация: Неисправность
- Сигнализация: Неисправность (фикс)
- Сигнализация: Вызов (лампа)
- Сигнализация: Срабатывание
- Сигнализация: Срабатывание (фикс)


КСН 3351

КСН 6681

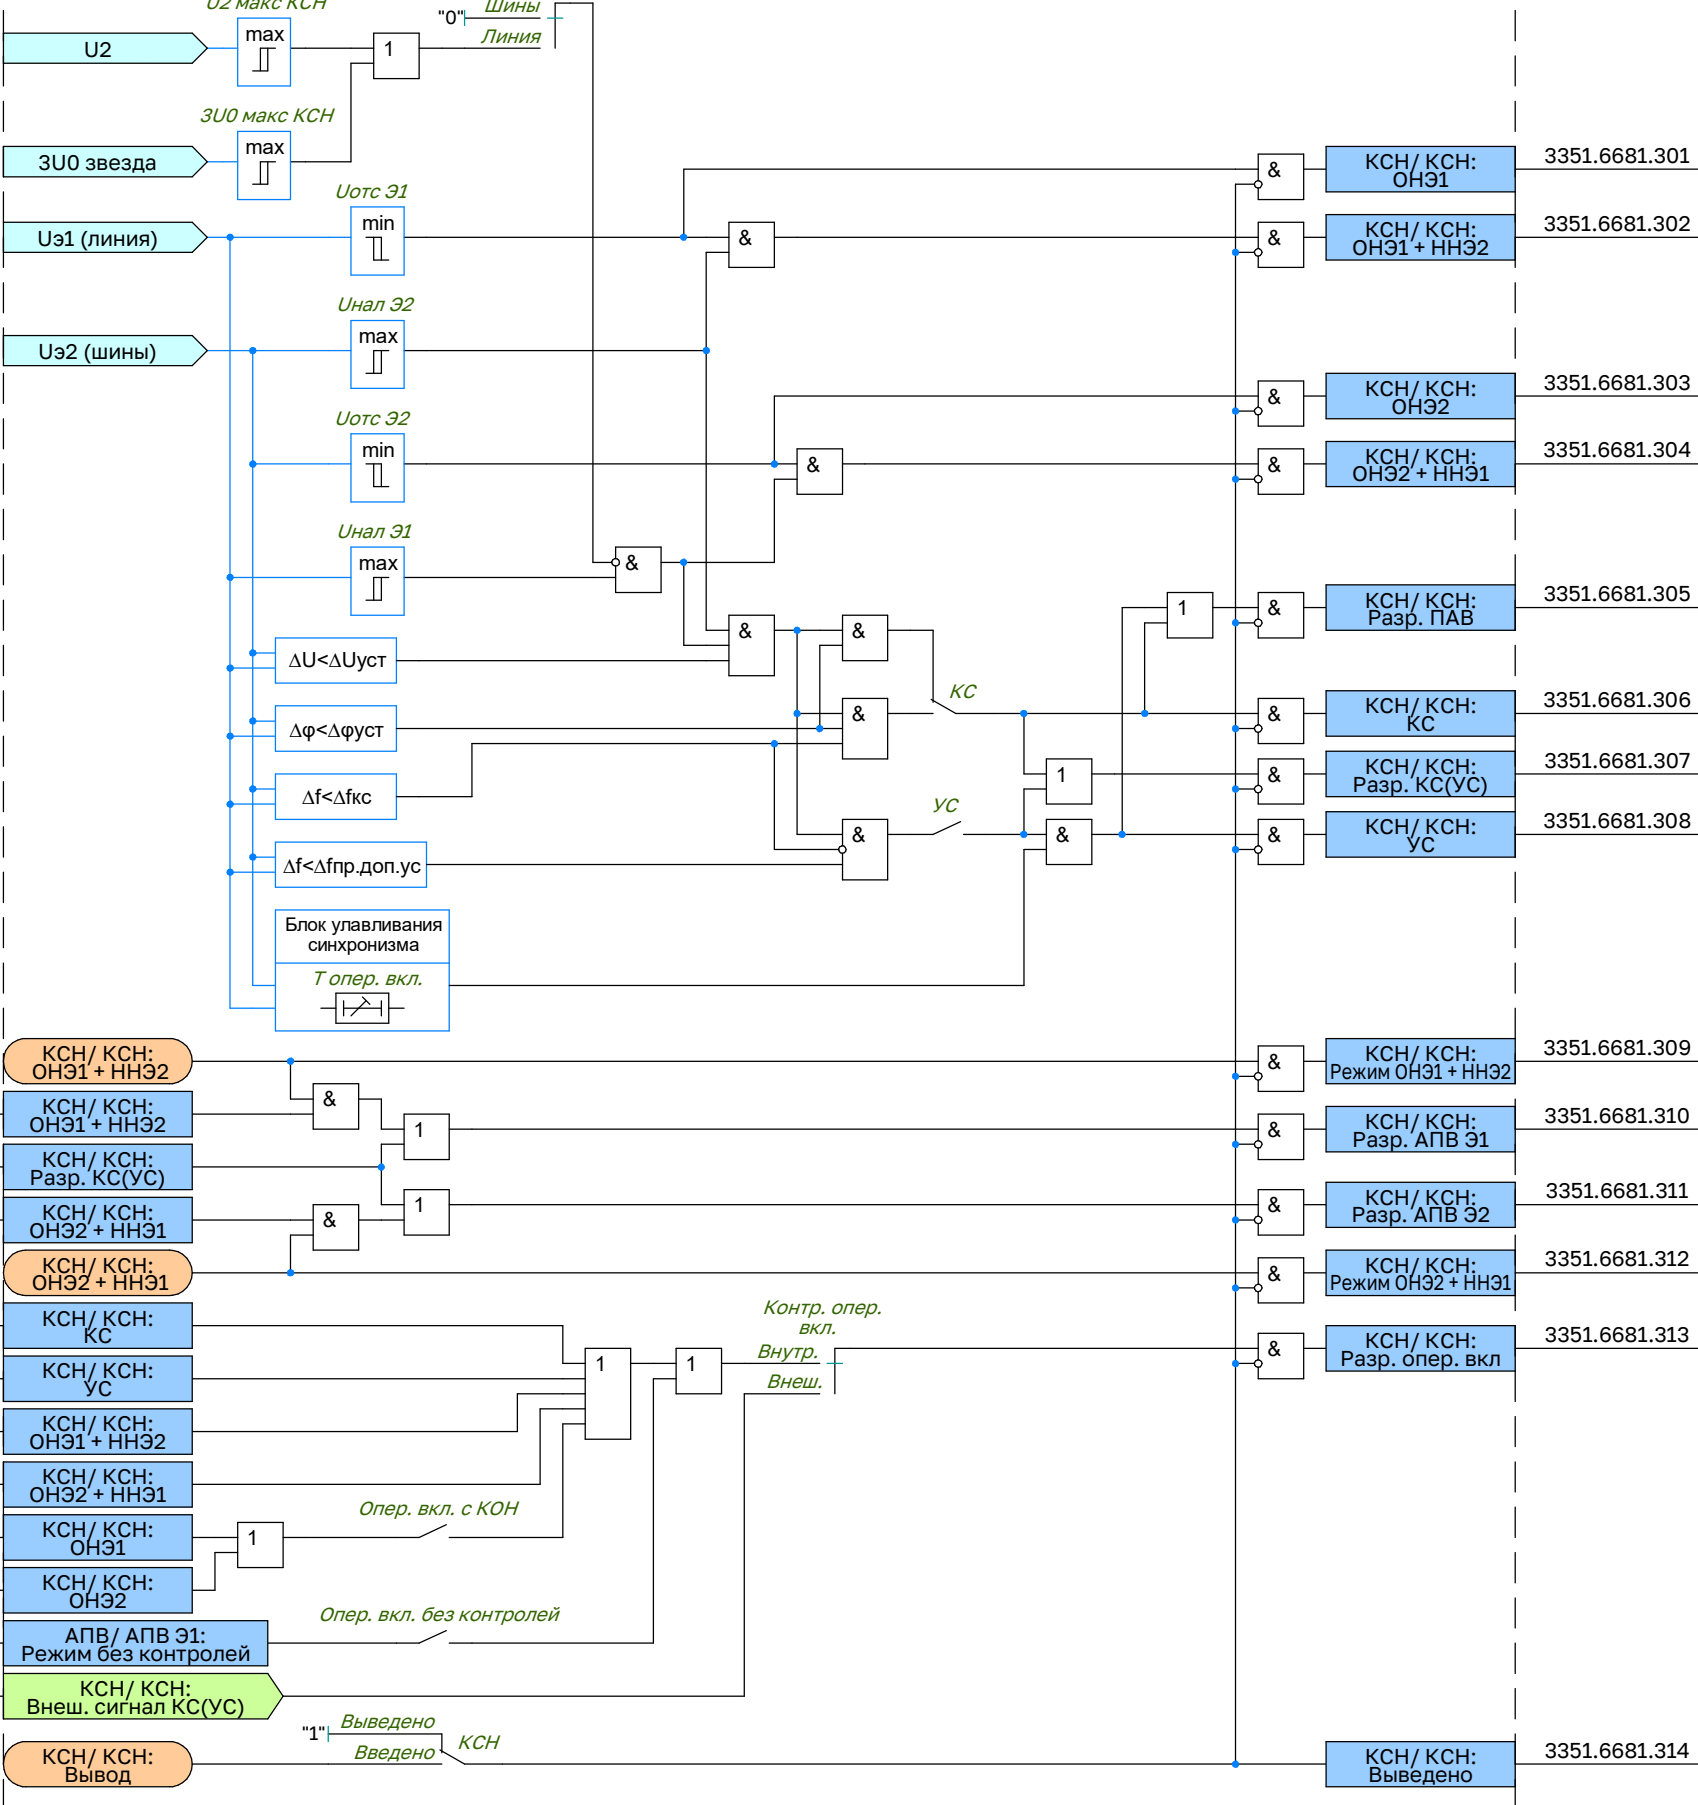


ПАВ 3061

ПАВ 6711

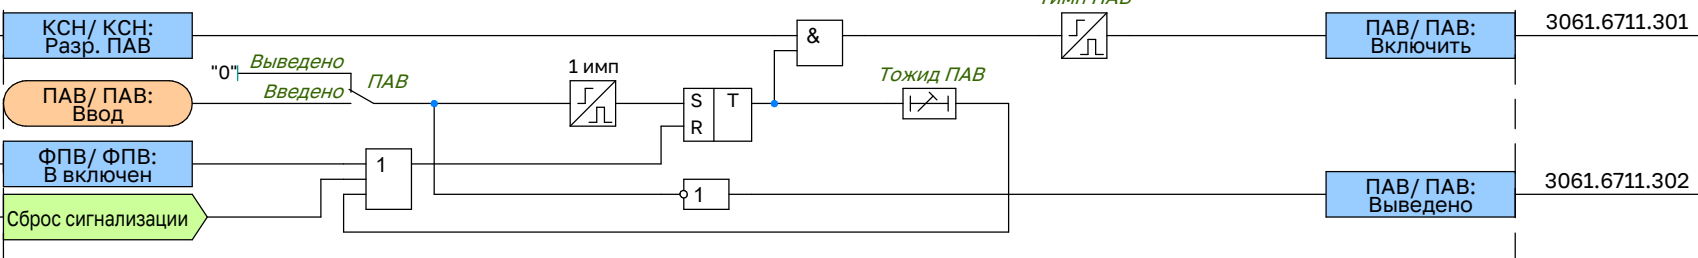


АПВ 3011

АПВ Э1 6691

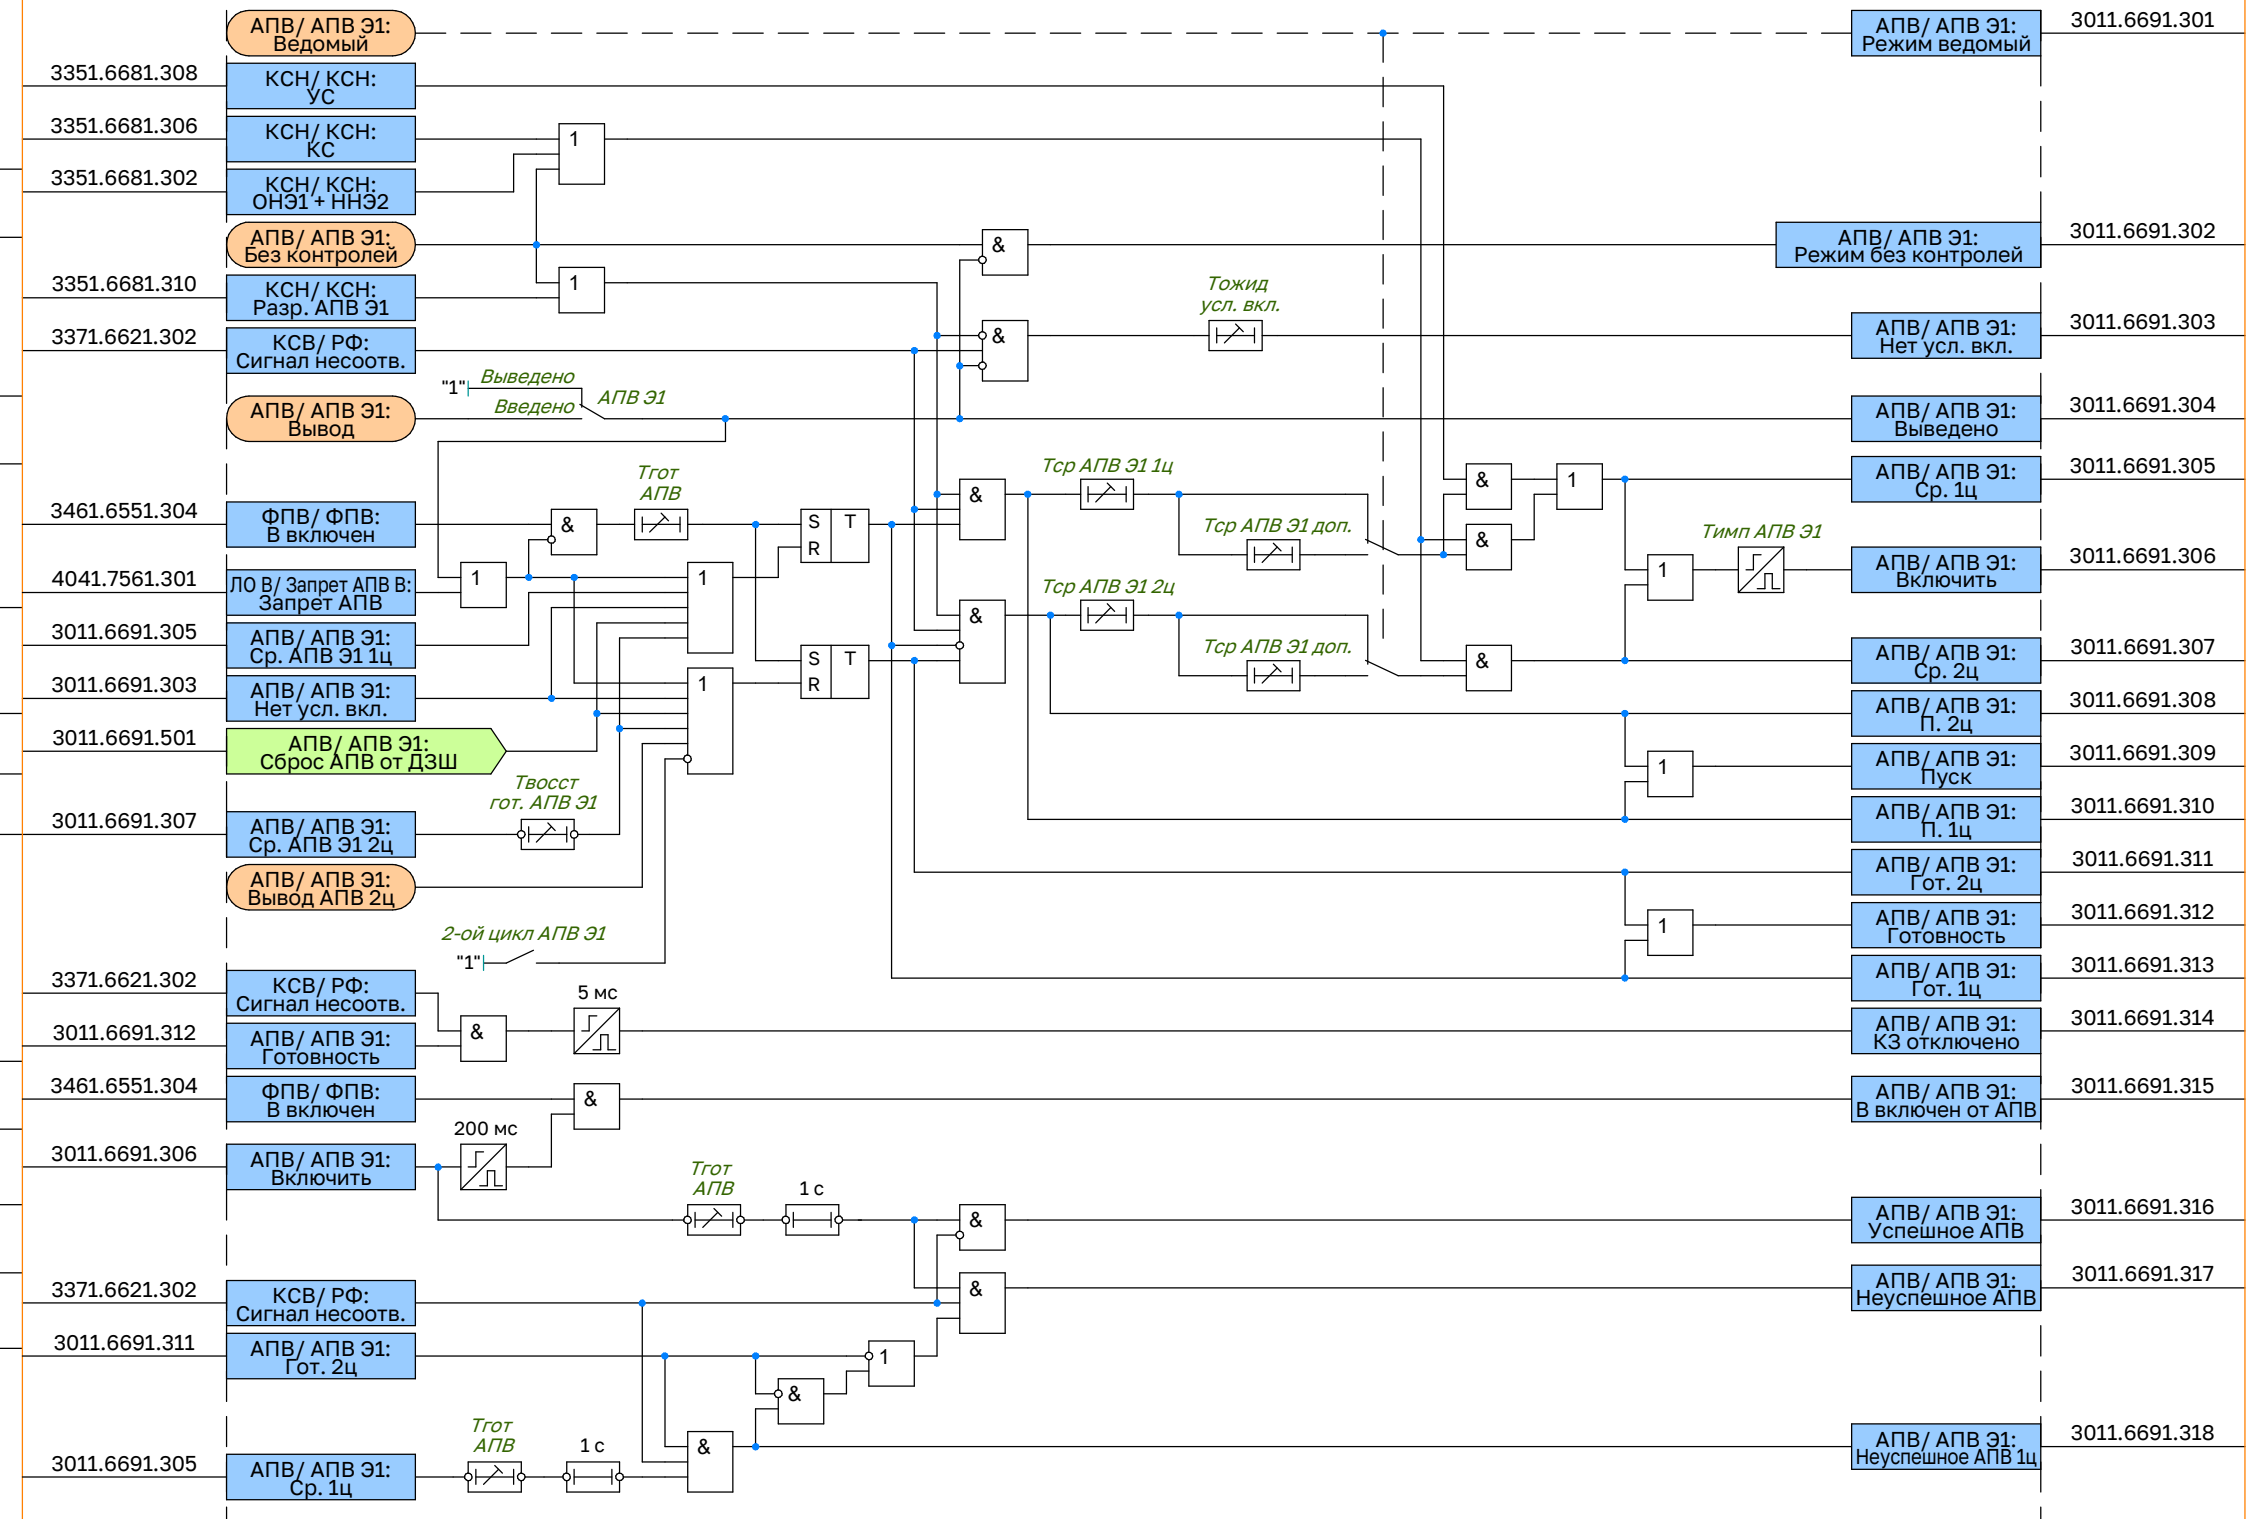


АПВ Э2 6881

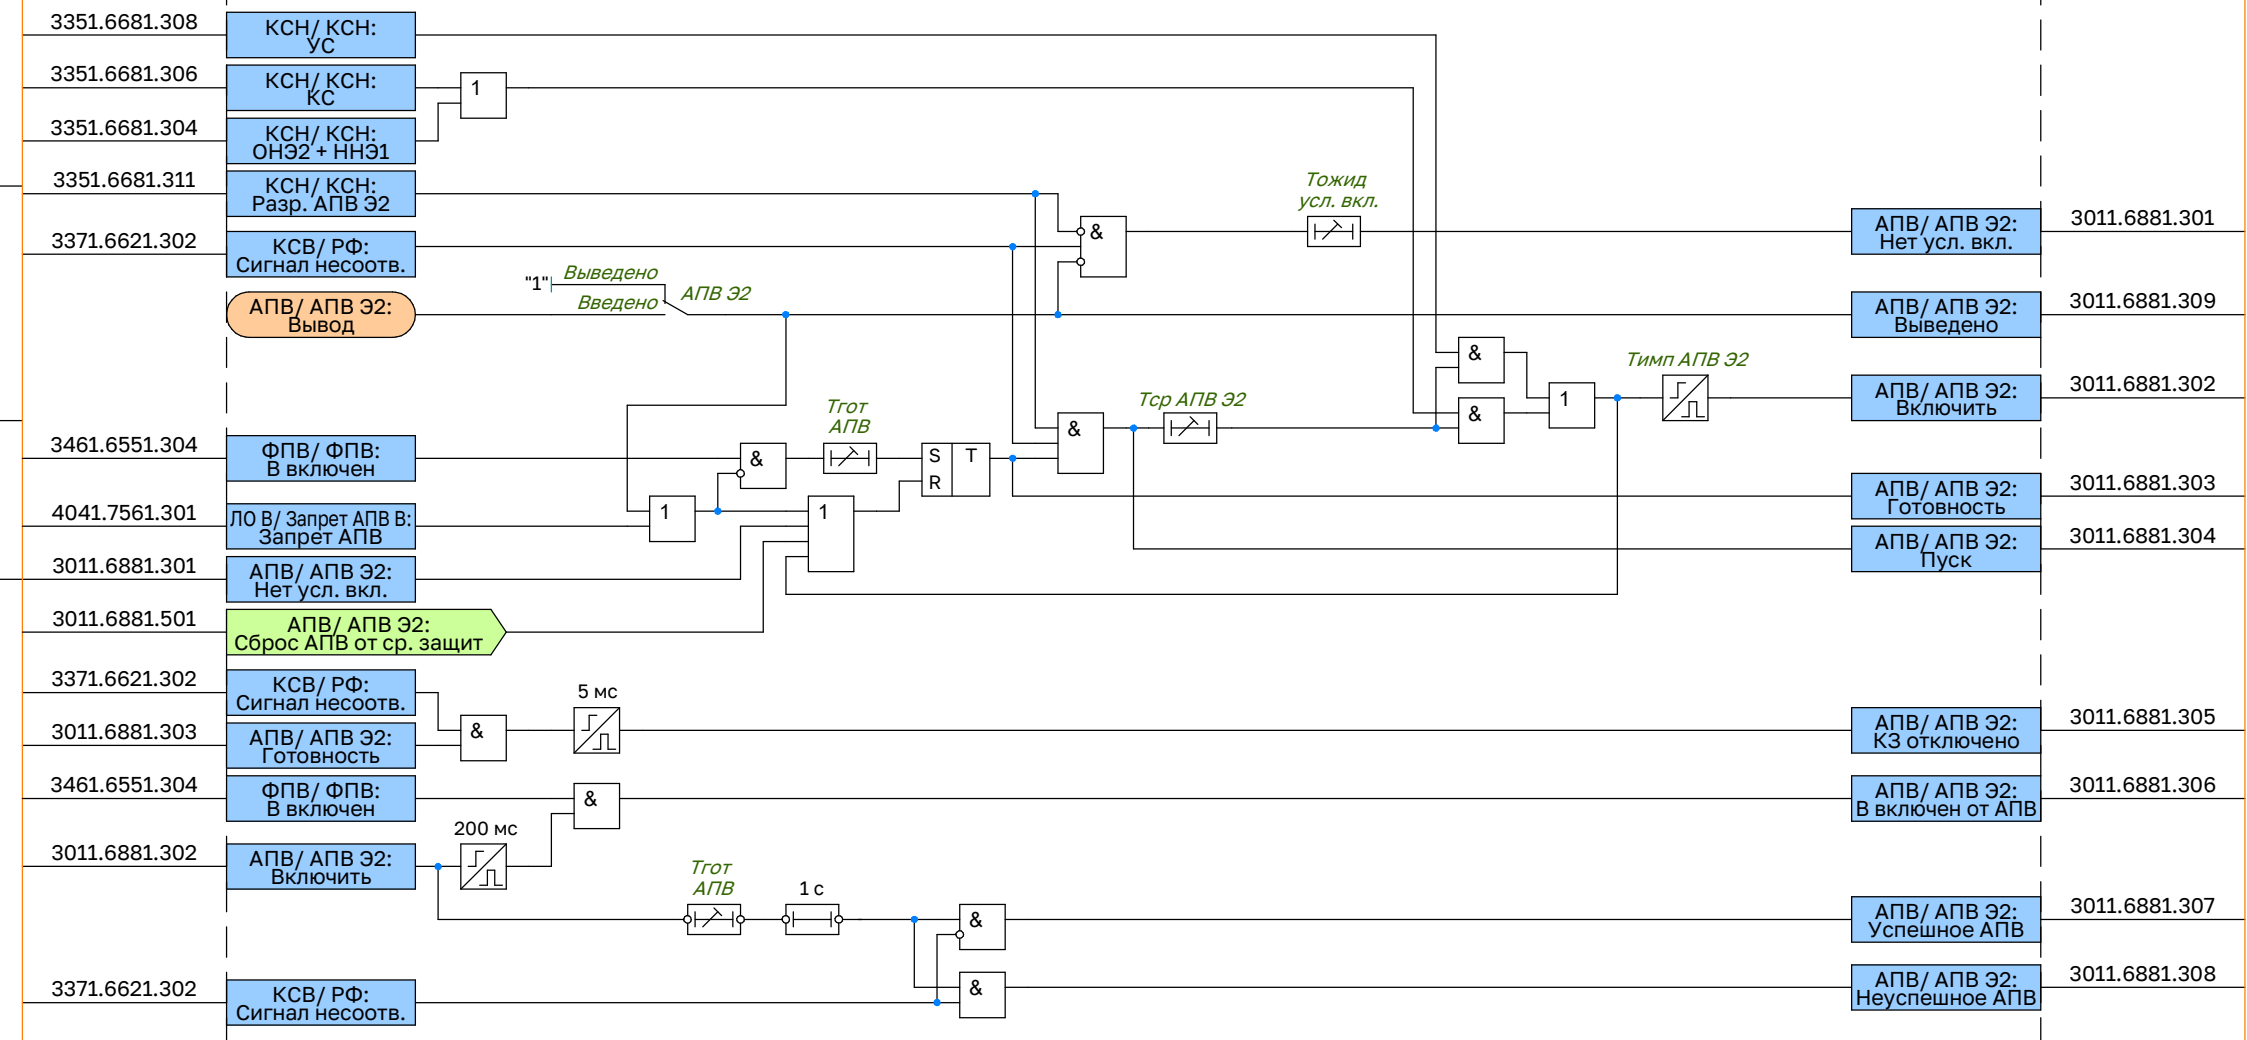


КСВ (Контроль силового выключателя) 3371

Контроль В 6571

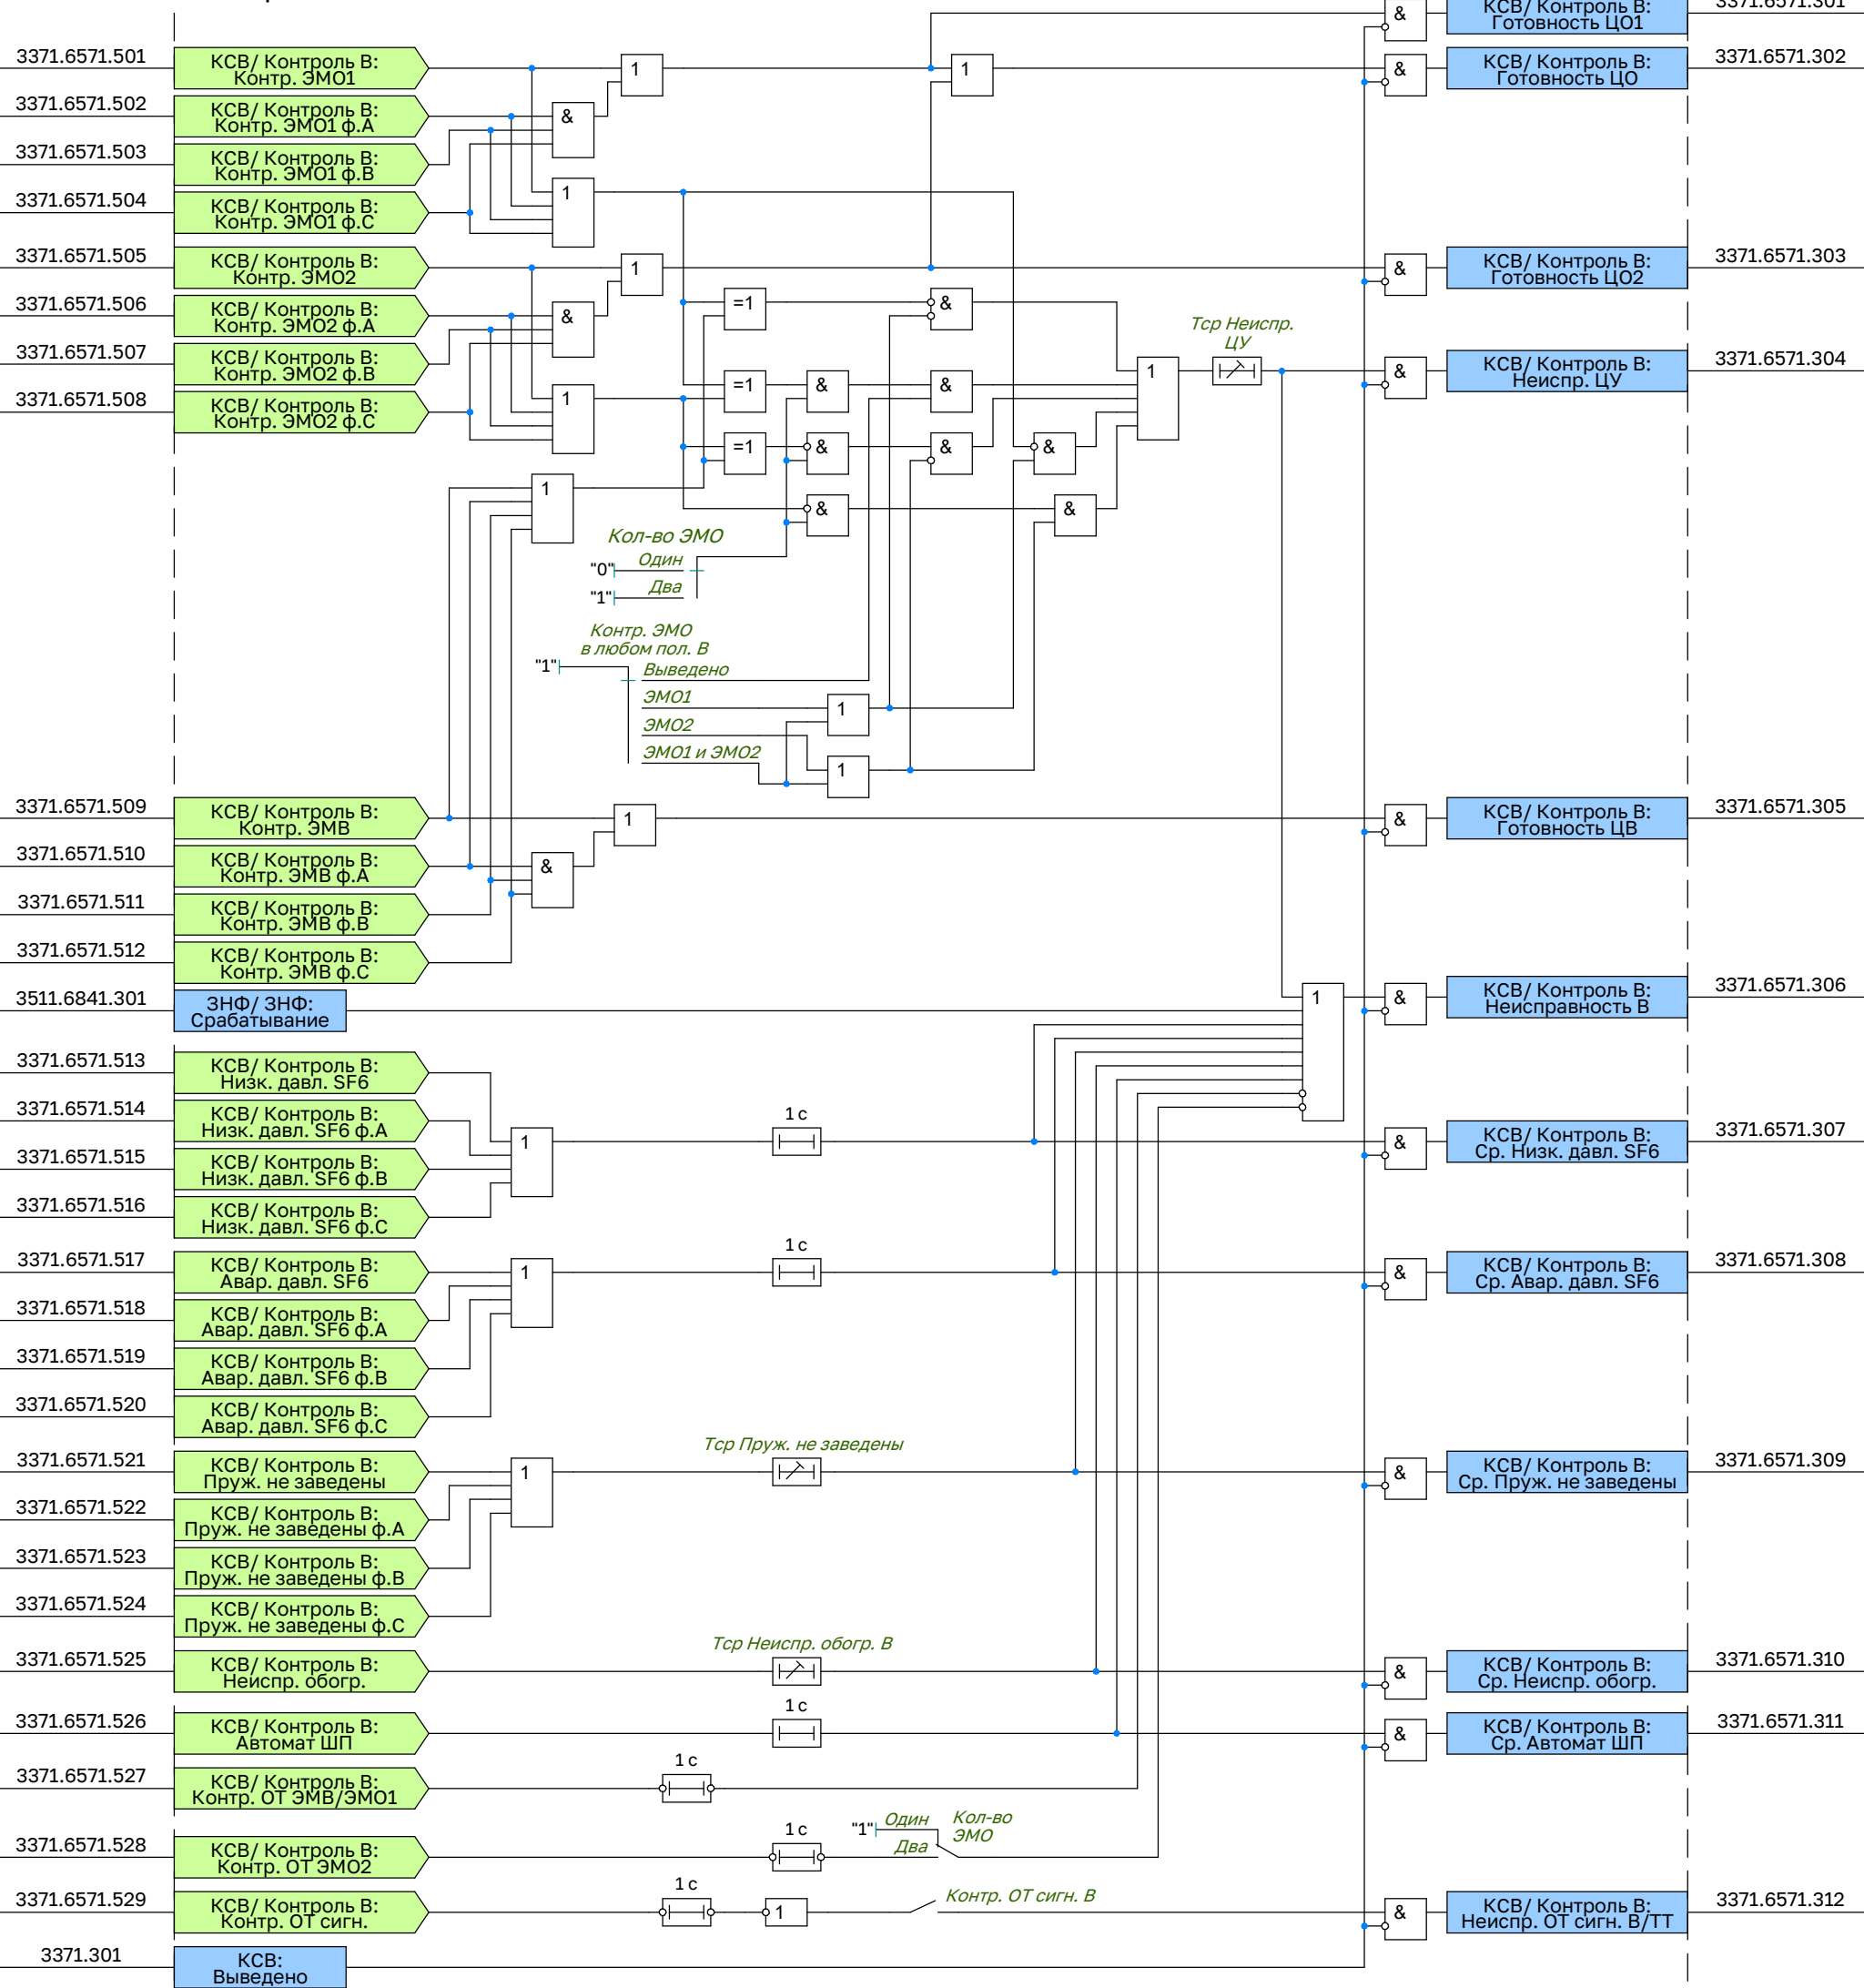


Блокировка управления 6611

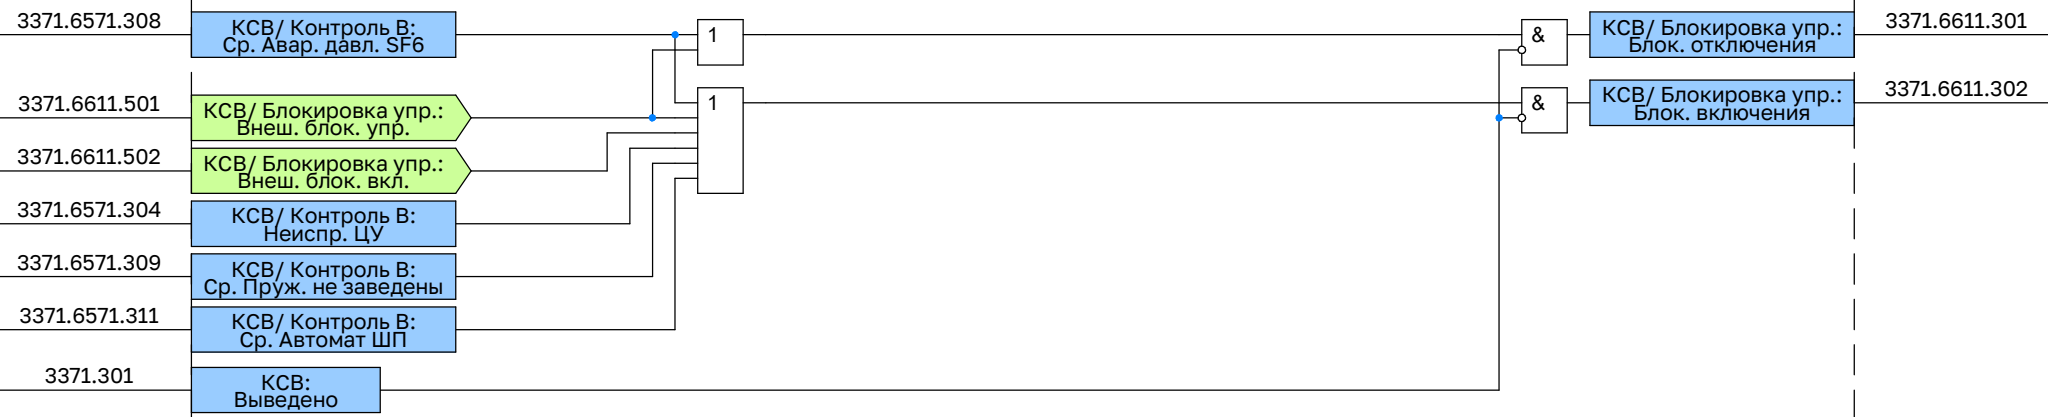


КСВ (Контроль силового выключателя) 3371


Контроль ТТ 6581

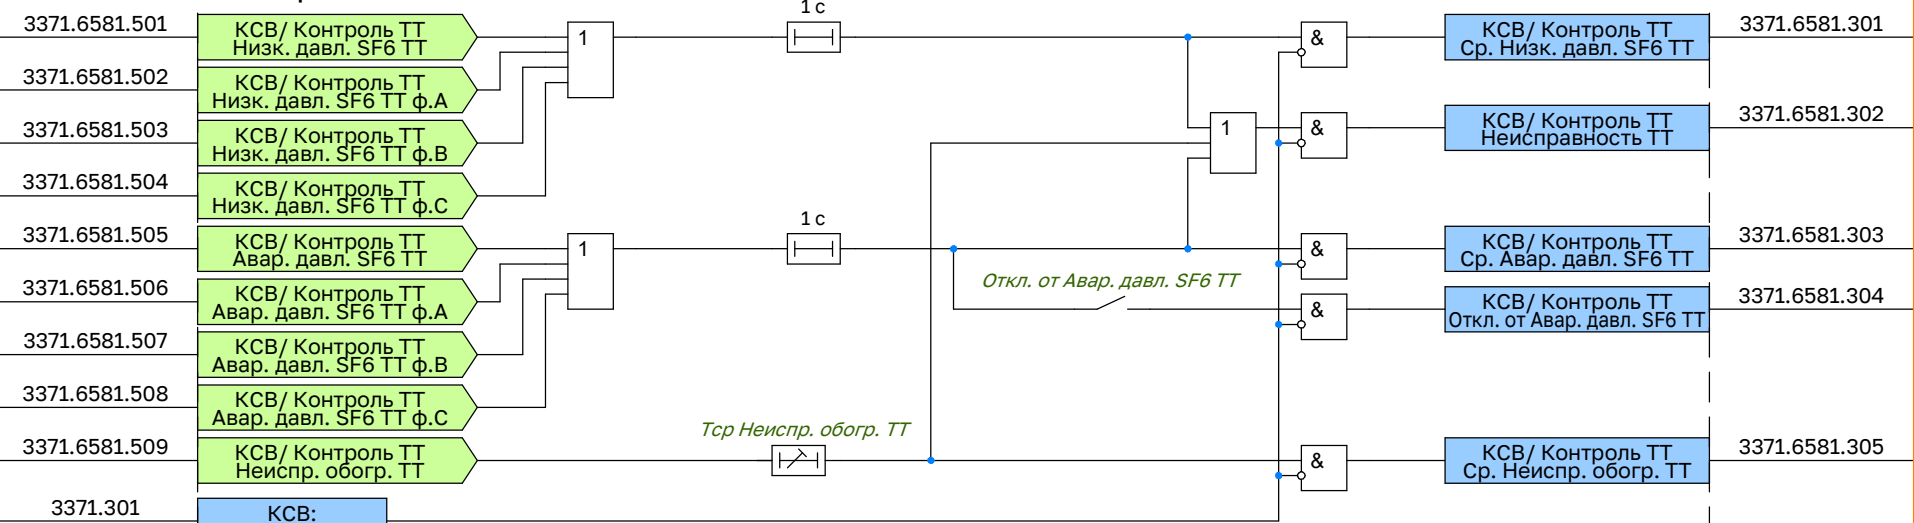

Защита ЭМУ 6601

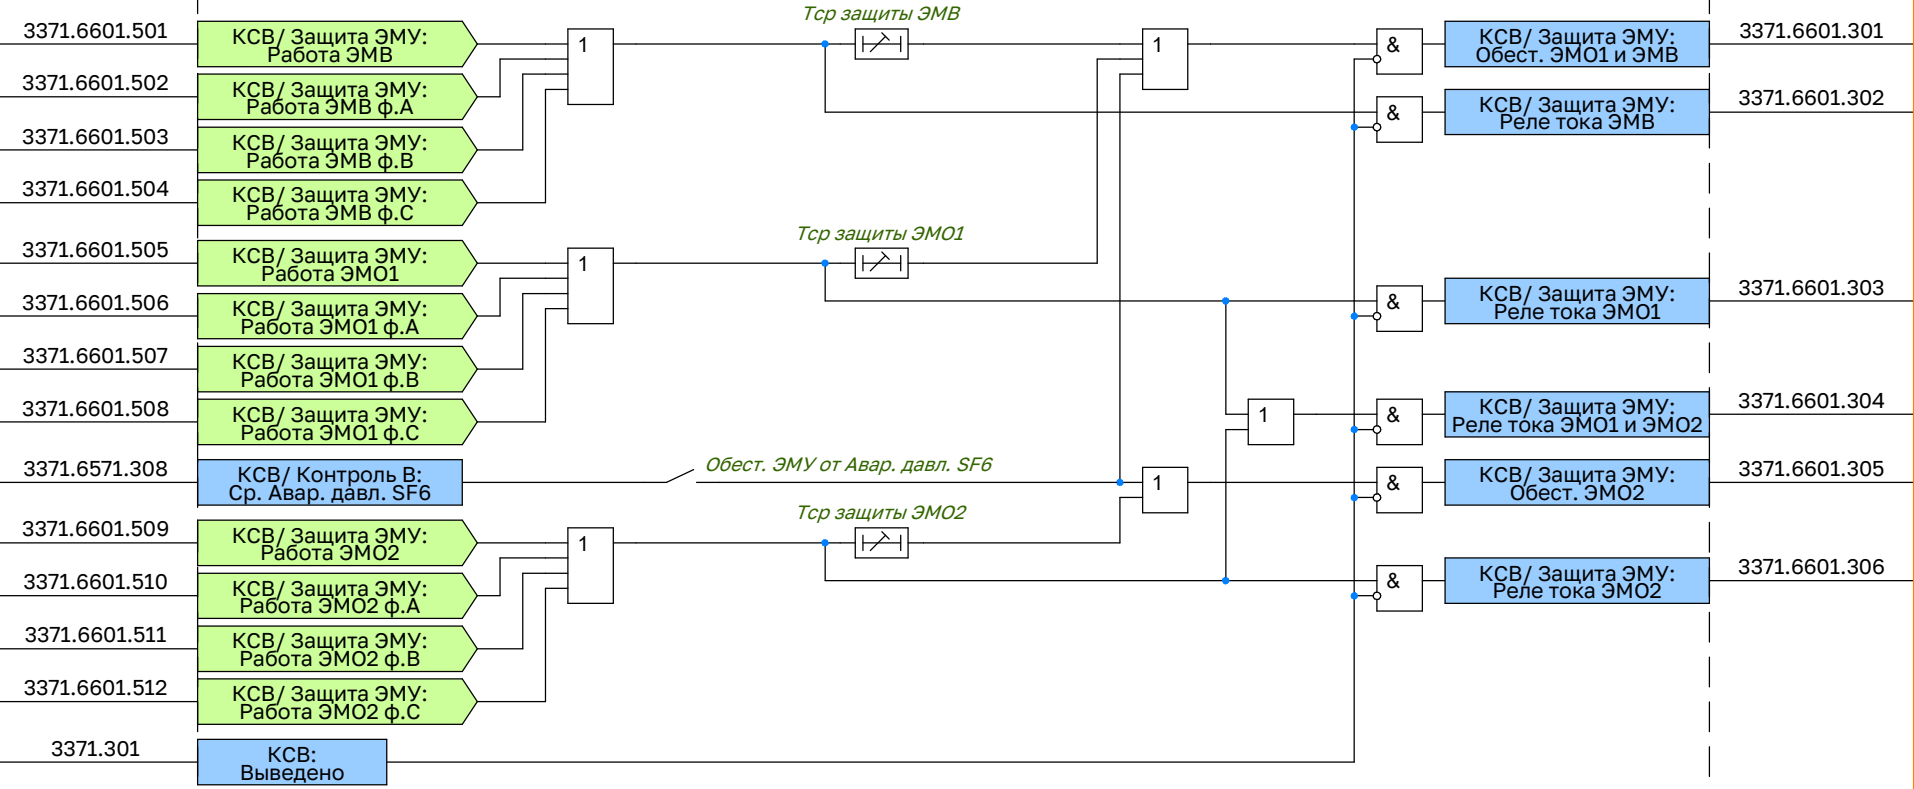

РФ (Реле фиксации) 6621

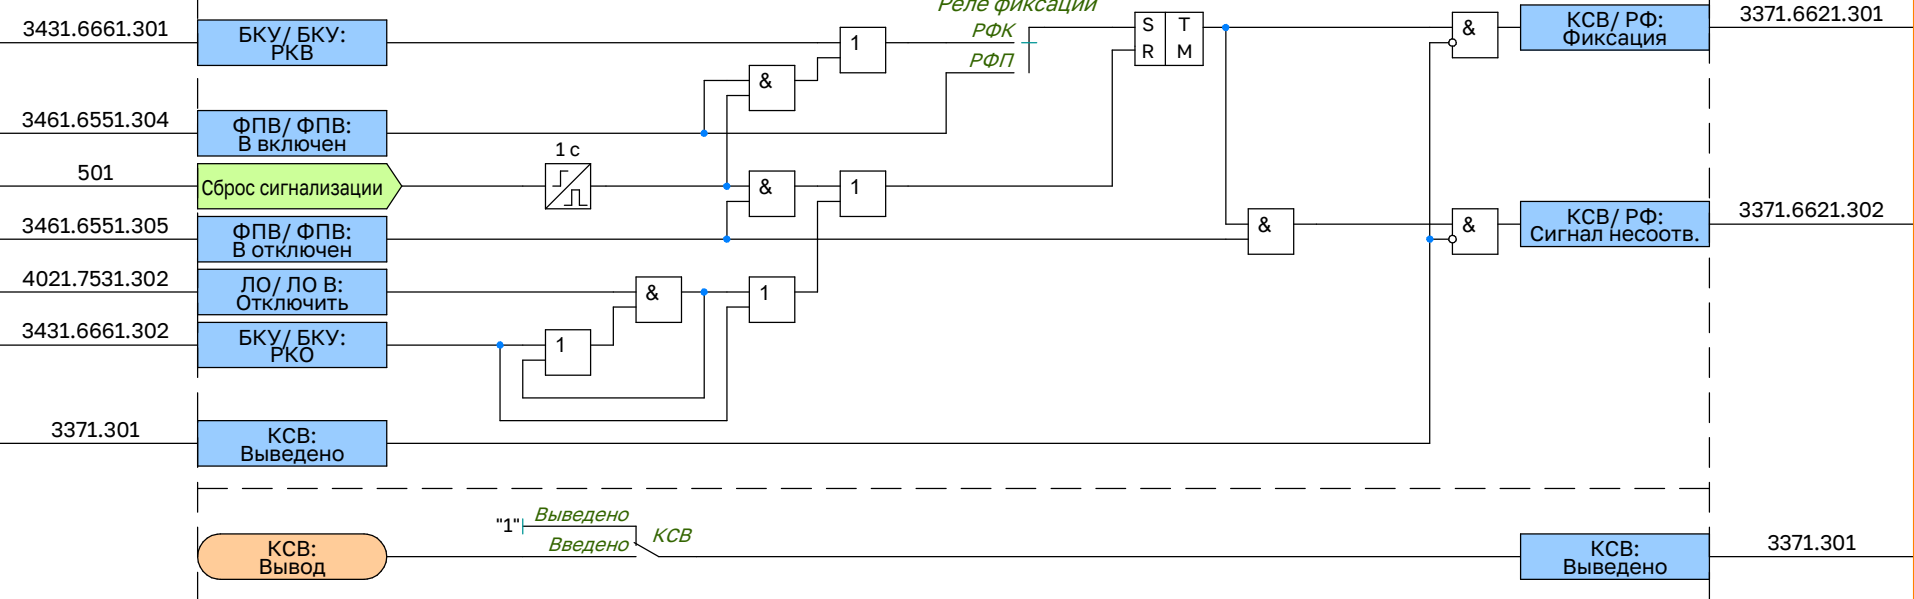

БКУ (Блок команд управления) 3431

БКУ 6661

