



Цепи переменного тока (НН, СН)
Цепи переменного тока (НН, СН)
Цепи переменного тока (НН, СН)

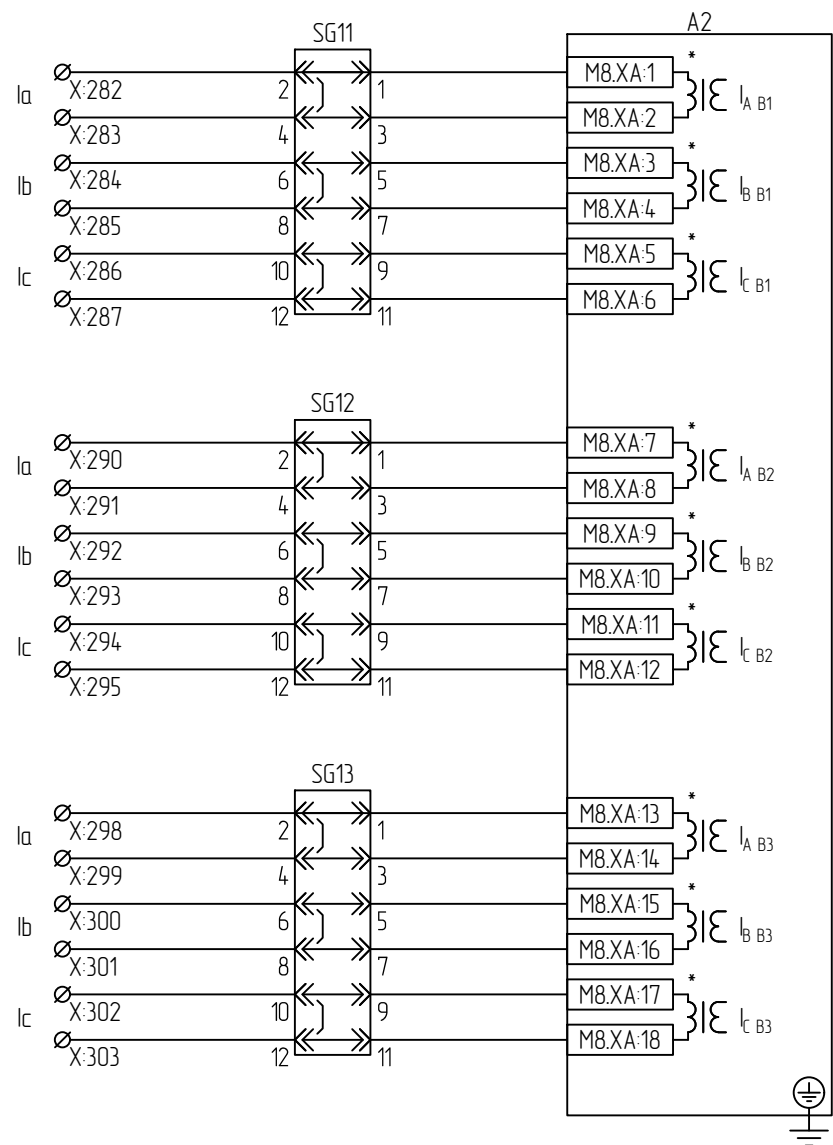

Питание ИЧМ
Питание ИЗУ

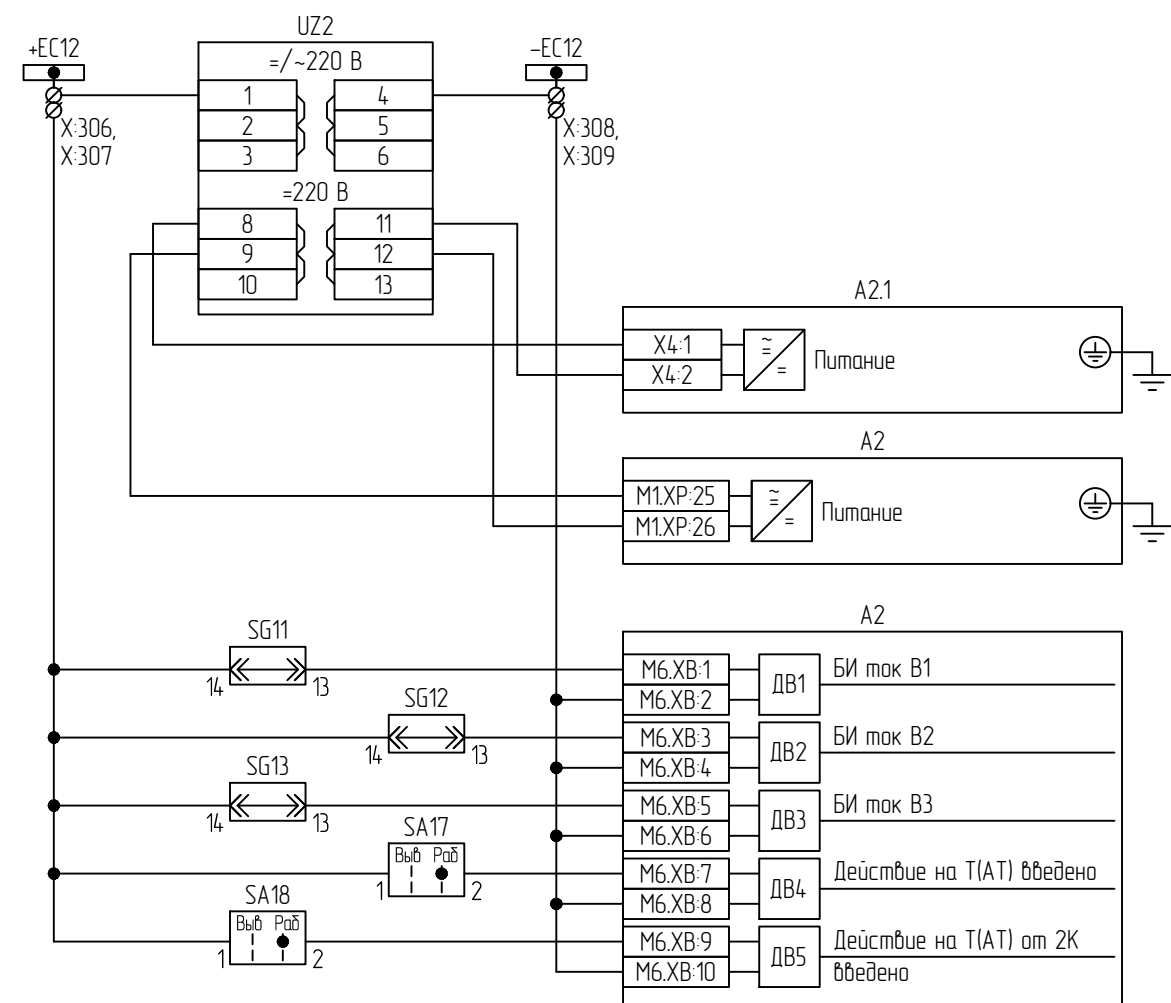

Схематическое изображение цепи управления ДЗ0. В верхней части схемы, обозначенной как А2, расположены два переключателя К1 и К2. Переключатель К1 управляет цепью, включающей клеммы М2.ХВ1 и М2.ХВ2, клемму Х:310, реле SA17 (с клеммами Вых и Под) и клемму Х:314. Клемма Х:314 соединена с клеммами Х:63 (лист 3) и Х:60 (лист 3). Переключатель К2 управляет цепью, включающей клеммы М2.ХВ3 и М2.ХВ4, клемму Х:311, реле SA18 (с клеммами Вых и Под) и клемму Х:315. В правой части схемы приведены два текстовых блока: «Действие ДЗ0 на отключение через ДЗТ 1к» и «Действие ДЗ0 на отключение через ДЗТ 2к».