



Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

ЮТКБ.656463.300-024В0

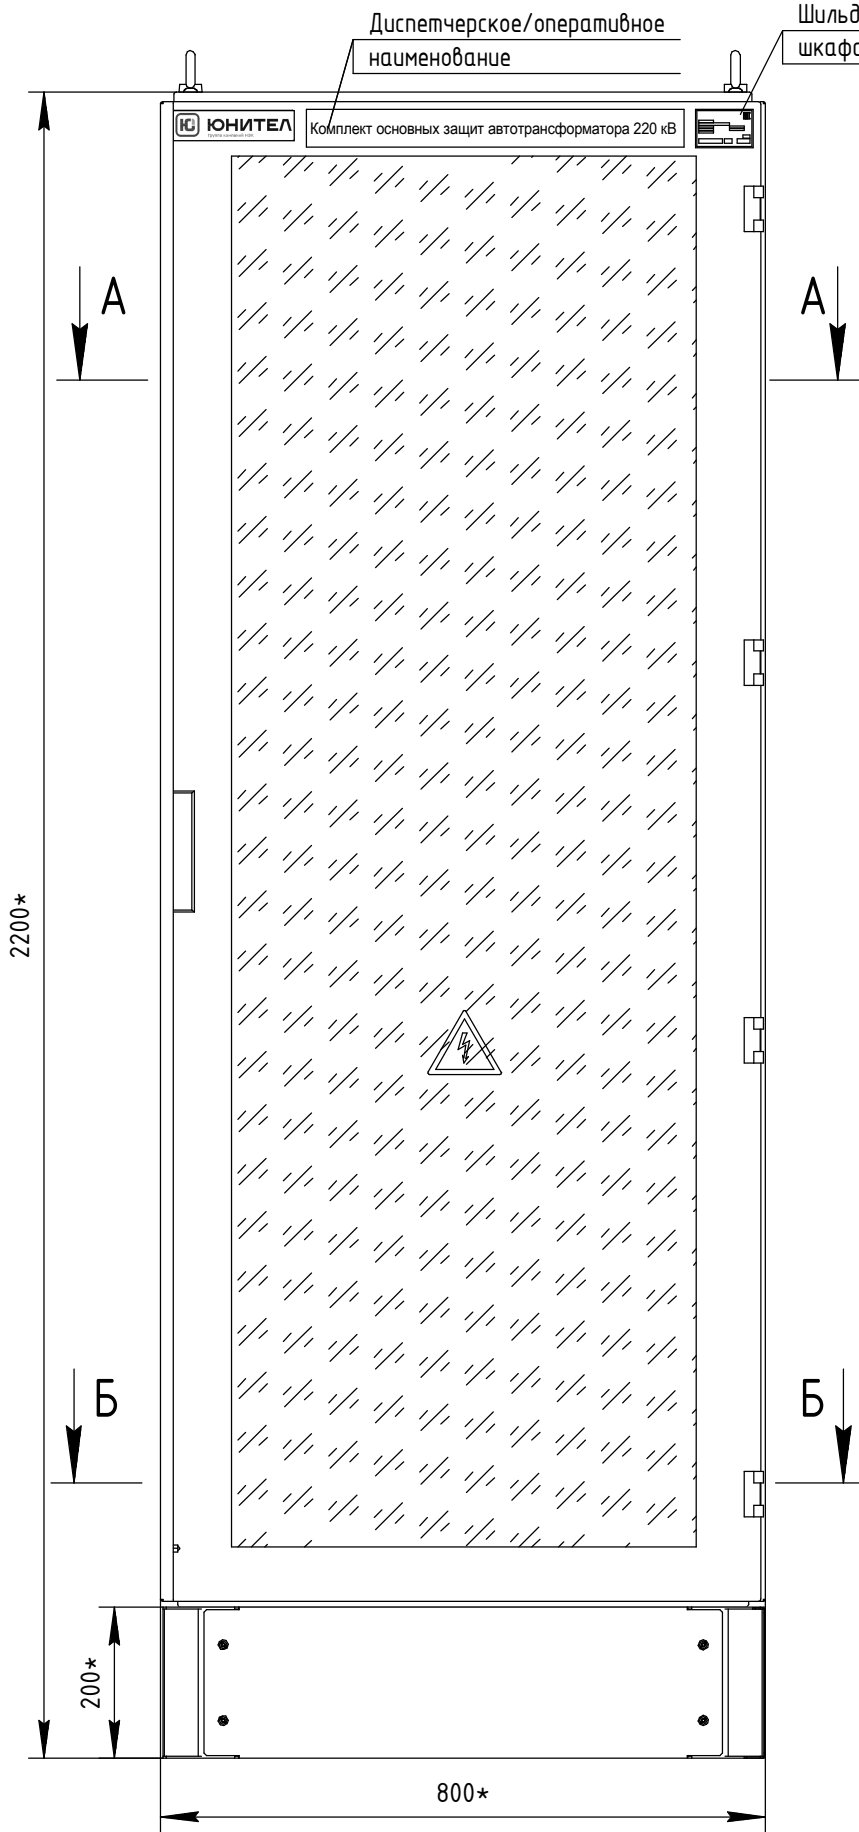


Вид сзади

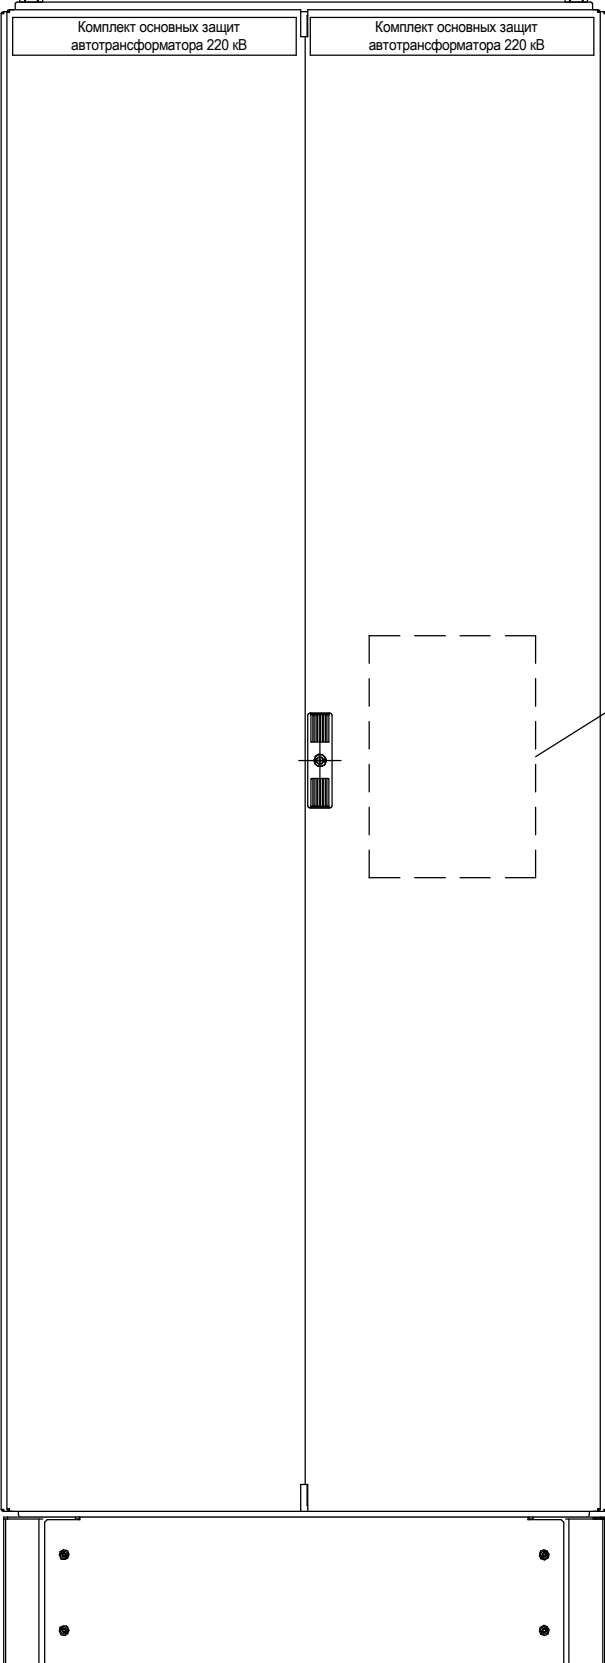


Карман для документации на внутренней стороне двери

А-А

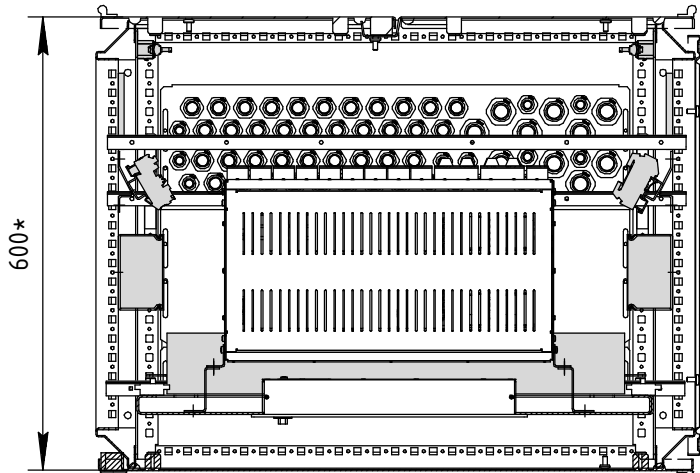


Б-Б

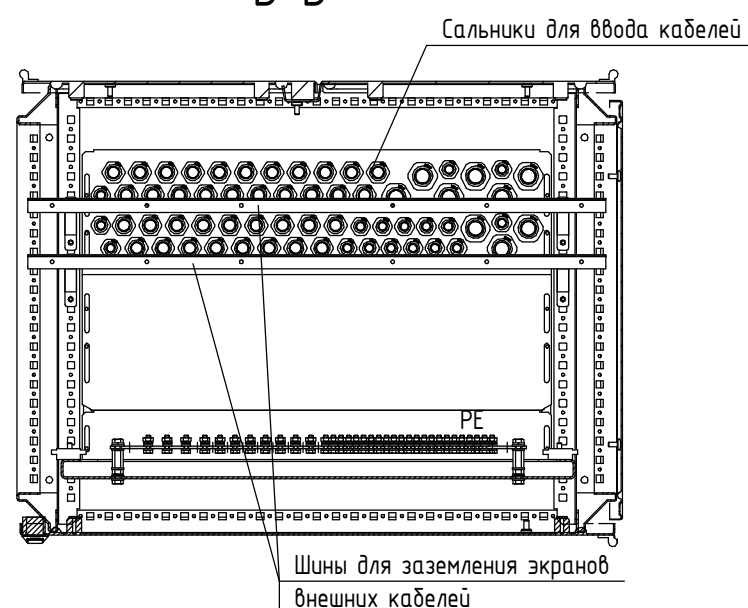


- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-024ПЭЗ.

					ЮТКБ.656463.300-024В0							
					Шкаф основных защит автотрансформатора 220 кВ ШЭТ 210.05-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0			200**	1:10
Разраб.	Александрова		31.07.2026									
Пров.	Черемисова		31.07.2026									
								Лист 1		Листов 2		
								 НЭК ЮНИТЕЛ				
Н.контр.												
Утв.	Ильин		31.07.2026									

Вид спереди
Дверь условно не показана

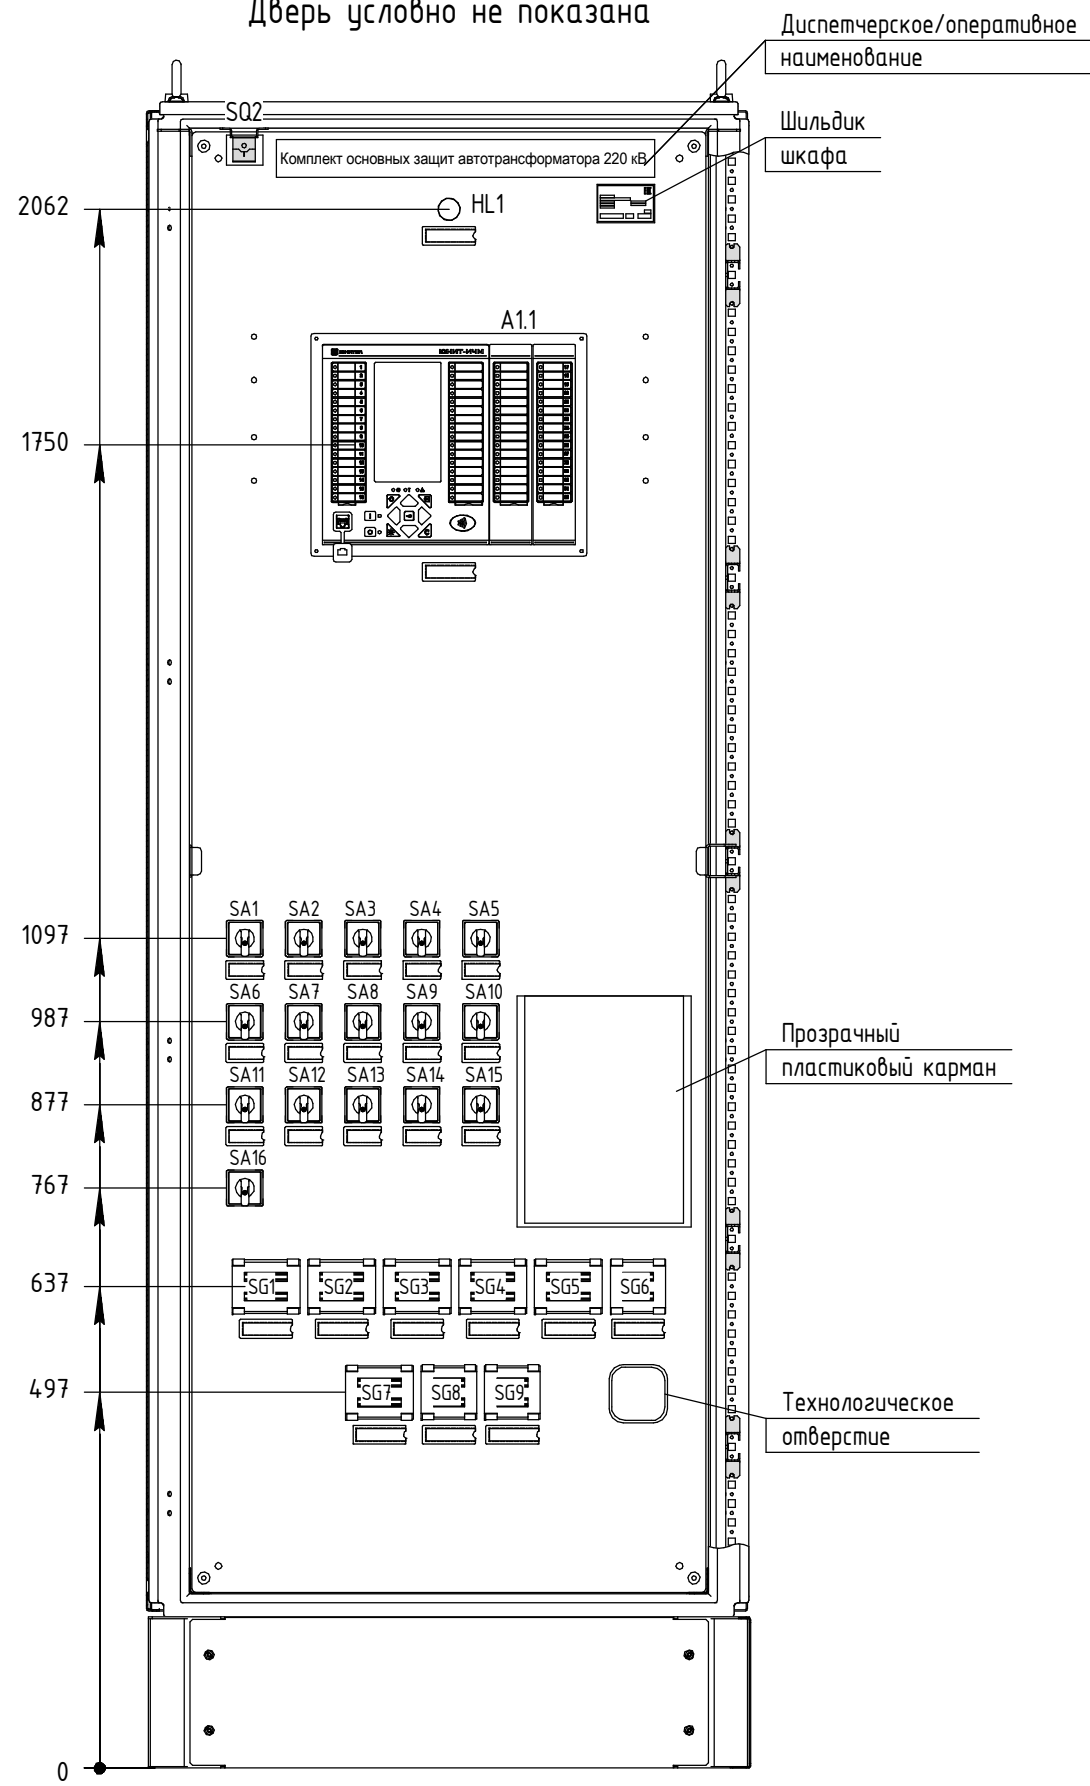


Г-Г

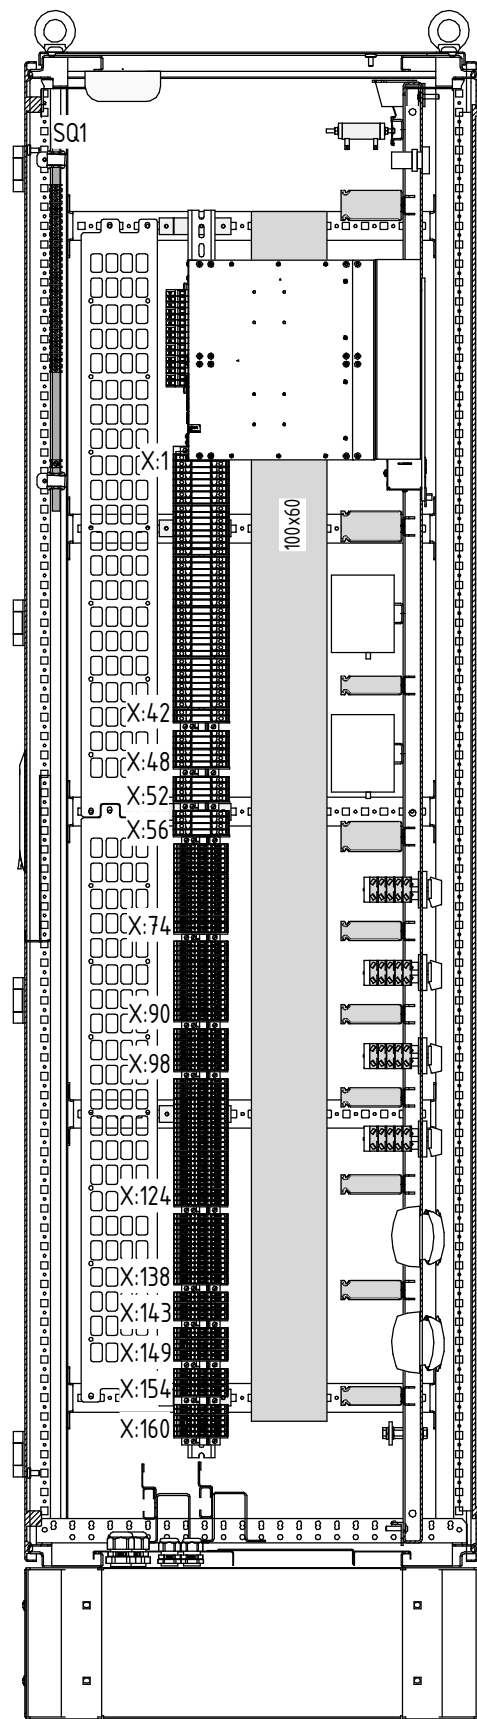


Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные корпуса
условно не показаны

В Г

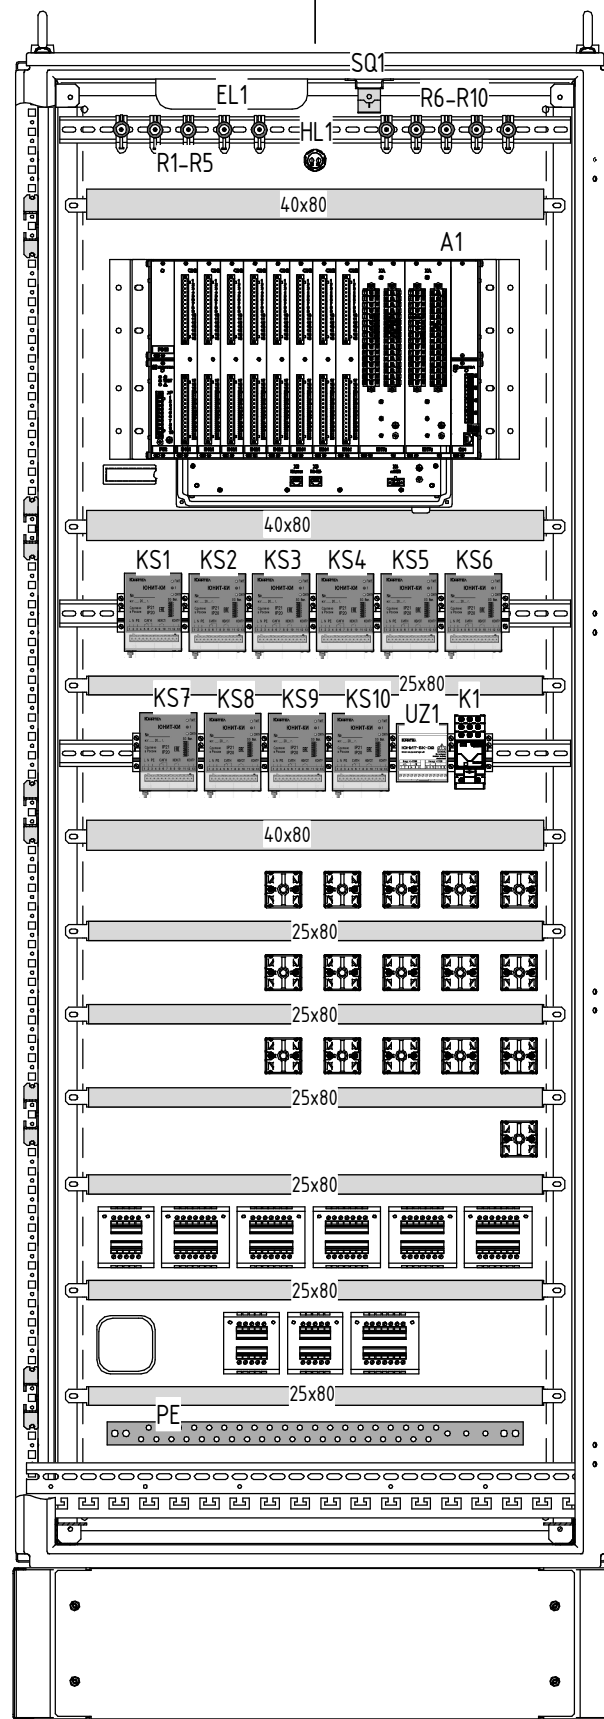

В-В

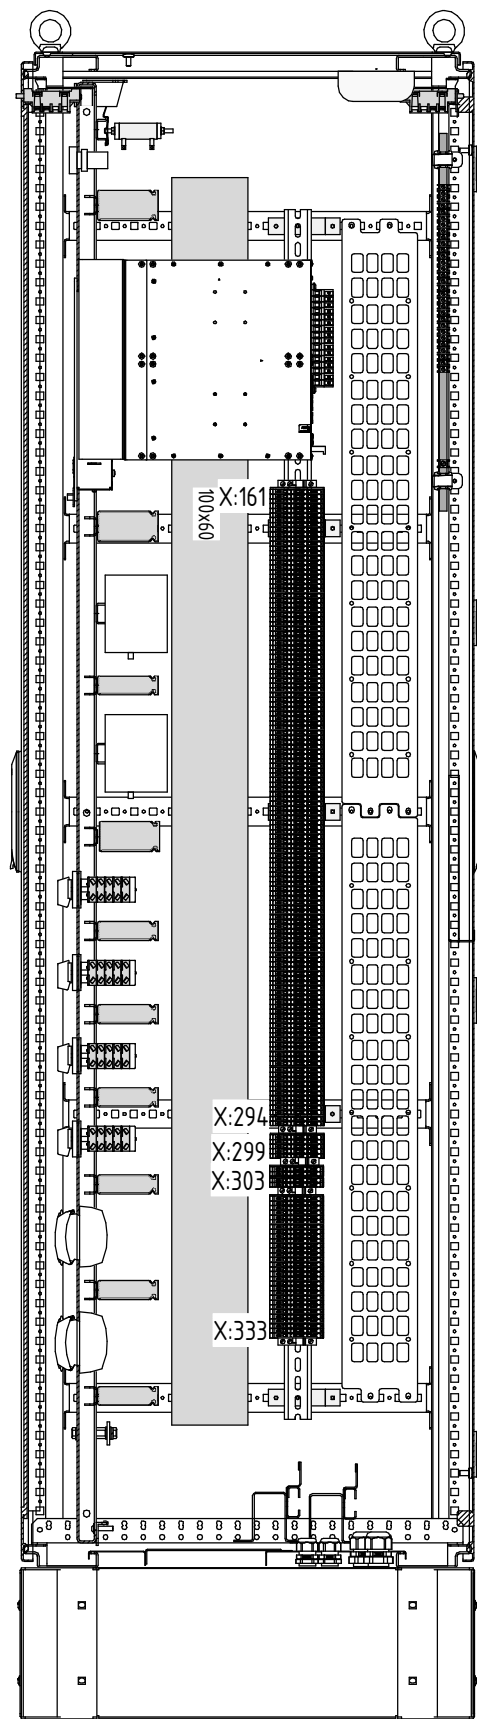

В Г

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------