


Цепи оперативного тока А1

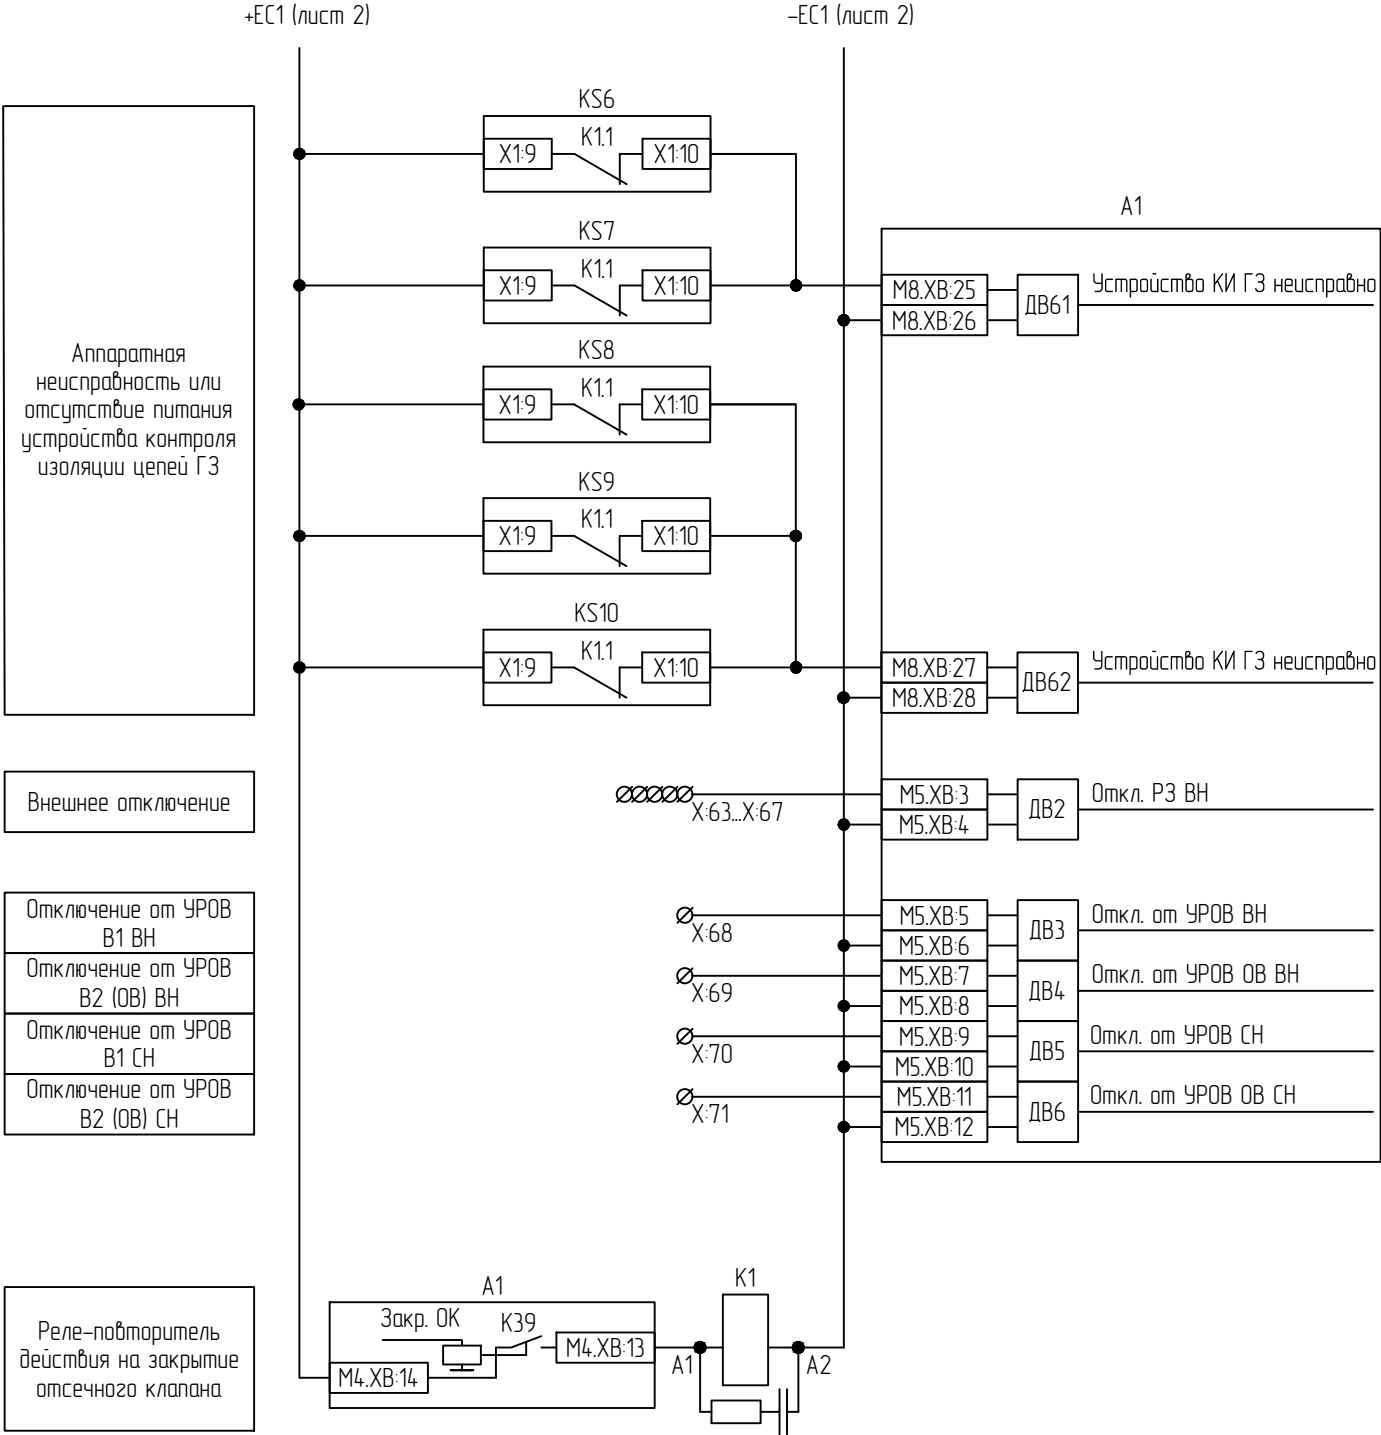

Срабатывание
сигнальной ступени
ГЗ АТ

Срабатывание
отключающей ступени
ГЗ АТ

Неисправность цепей
отключающей ступени
ГЗ АТ (Срабатывание КИ)

Питание устройства
контроля изоляции
ГЗ АТ

Срабатывание
ГЗ РПН АТ ф.А

Неисправность цепей
ГЗ РПН АТ ф.А
(Срабатывание КИ)

Питание устройства
контроля изоляции
ГЗ РПН АТ ф.А

Срабатывание
ГЗ РПН АТ ф.В

Неисправность цепей
ГЗ РПН АТ ф.В
(Срабатывание КИ)

Питание устройства
контроля изоляции
ГЗ РПН АТ ф.В

Срабатывание
ГЗ РПН АТ ф.С

Неисправность цепей
ГЗ РПН АТ ф.С
(Срабатывание КИ)

Питание устройства
контроля изоляции
ГЗ РПН АТ ф.С

Контроль
оперативного тока цепей
ГЗ АТ

Цепи оперативного тока ГЗ АТ А1

