

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЮТКБ.656463.300-025В0

Вид сзади

Диспетчерское/оперативное наименование

Шильдик шкафа

Комплект резервных защит автотрансформатора 220 - 750 кВ

Комплект резервных защит автотрансформатора 220 - 750 кВ

Карман для документации на внутренней стороне двери

Сальники для ввода кабелей

Шины для заземления экранов внешних кабелей

А

Б

2200*

800*

200*

600*

1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).

2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.

3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.

4 Степень защиты шкафа IP54.

5 Подвод внешних кабелей снизу.

6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.

7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-025ПЭЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Александрова	<i>Александрова</i>	29.07.2026
Пров.		Черемисова	<i>Черемисова</i>	29.07.2026
Н.контр.				
Утв.		Ильин	<i>Ильин</i>	29.07.2026

ЮТКБ.656463.300-025В0

Шкаф резервных защит автотрансформатора 220 - 750 кВ
ШЭТ 410.01-0-ЮИРЗ
Чертеж общего вида

Лист	1	Масса	180**	Масштаб	1:10
Листов	2				

НЭК


ЮНИТЕЛ

Копировал


Формат

А3

Вид спереди
Дверь условно не показана

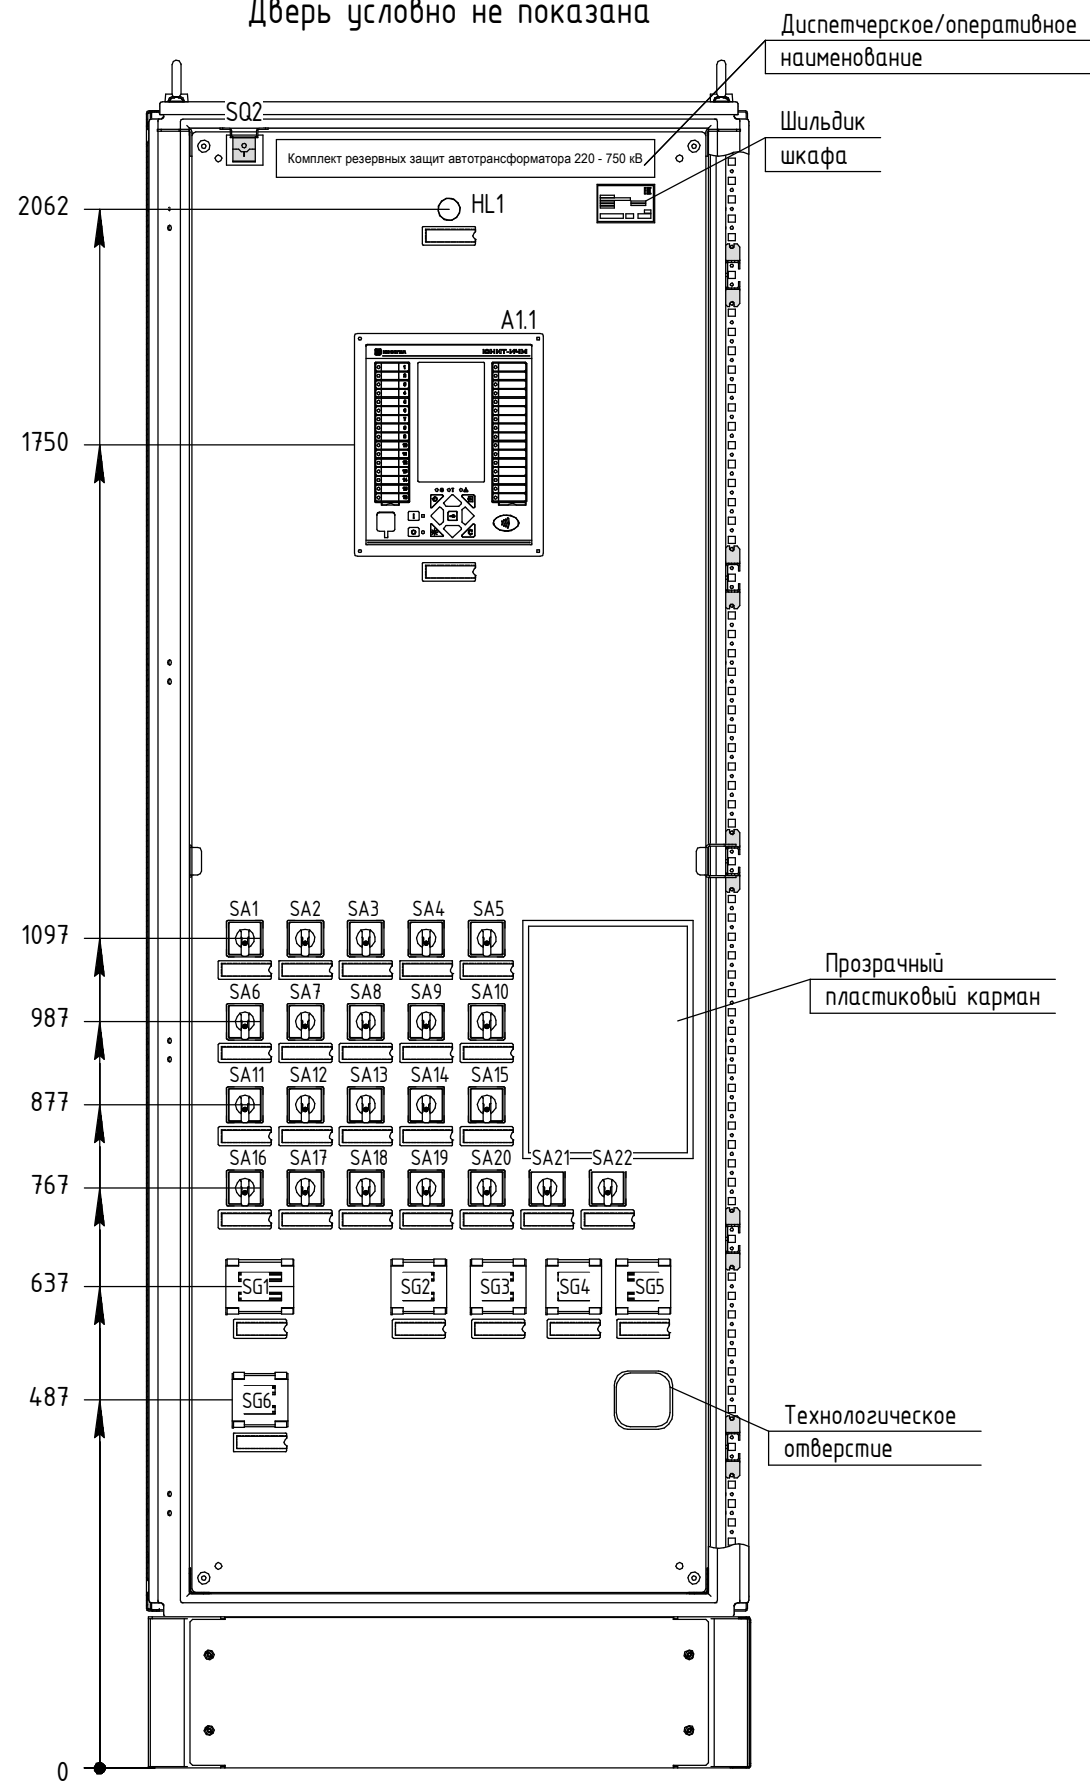


Г-Г

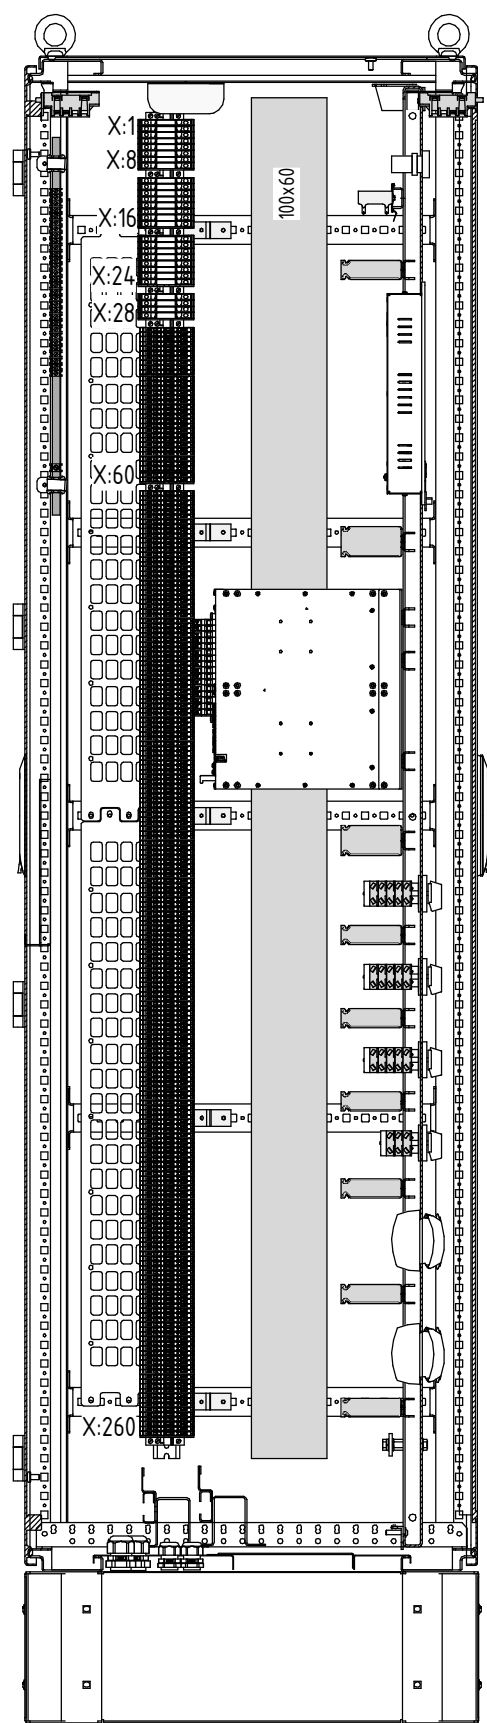


Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные корпуса
условно не показаны

В Г

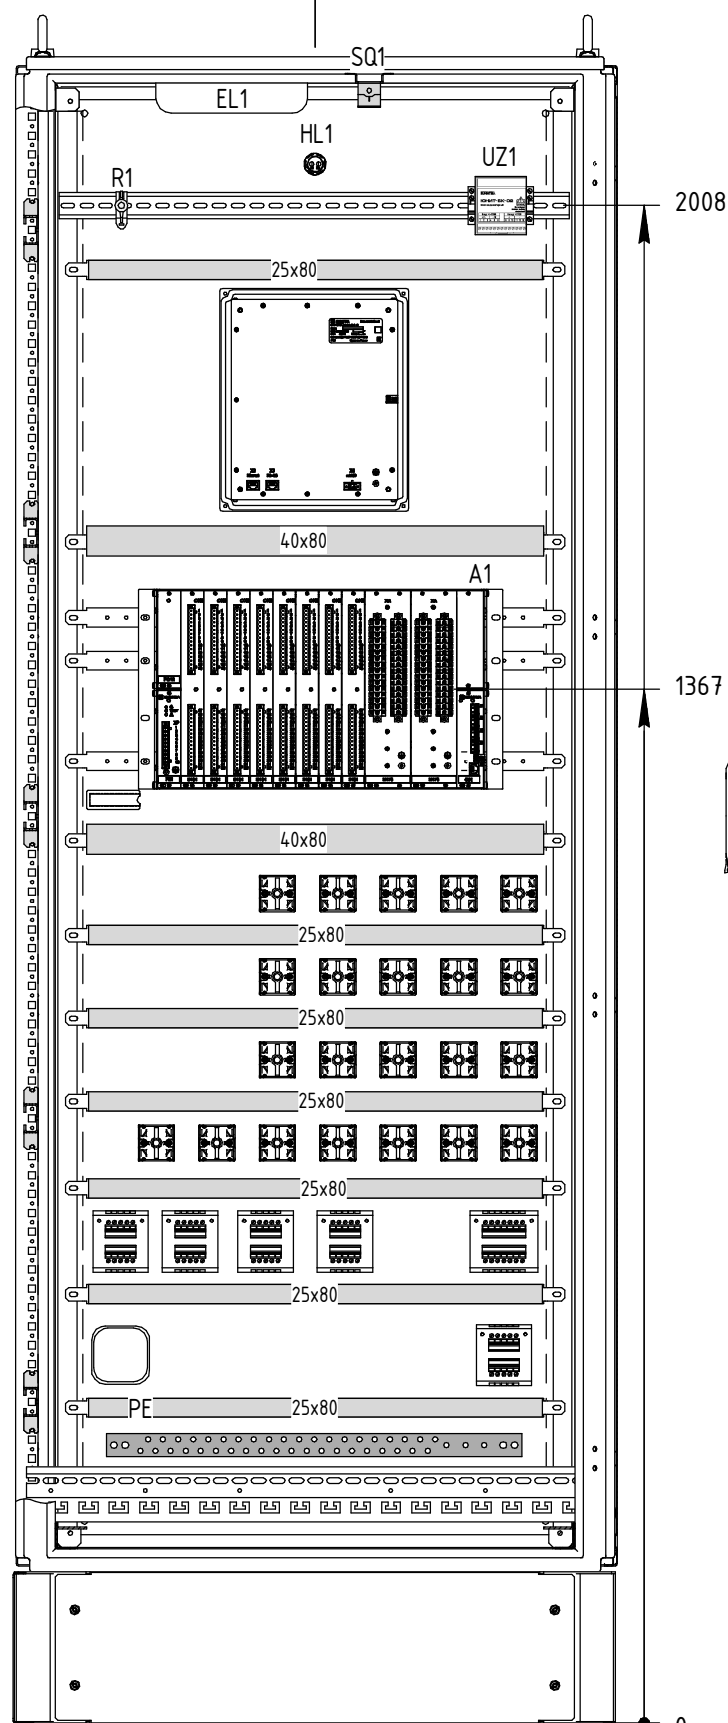

В-В

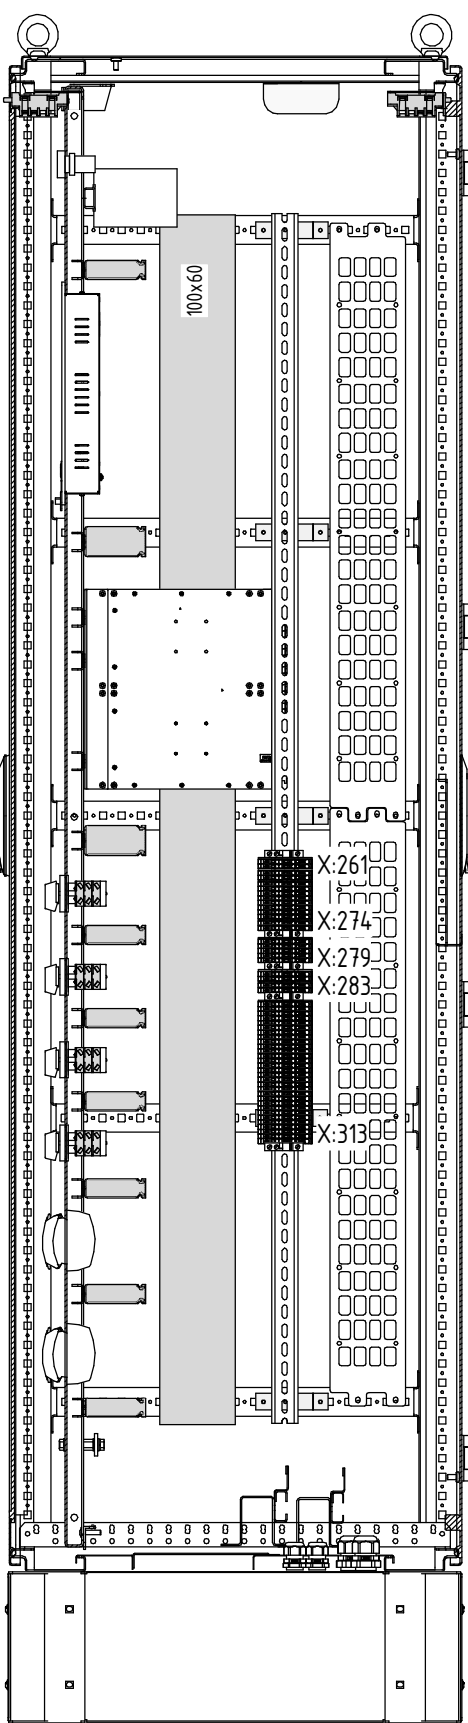

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата