

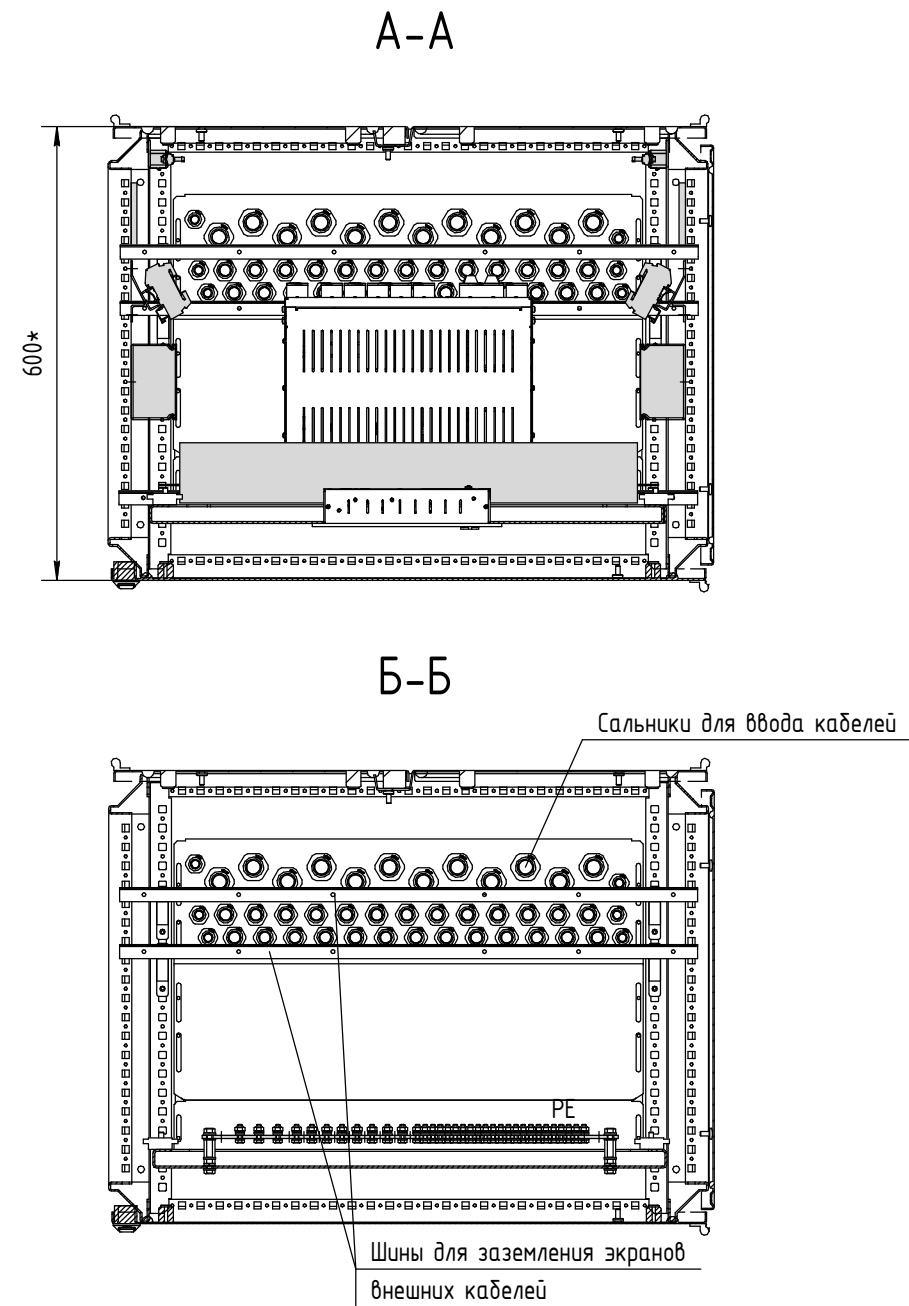


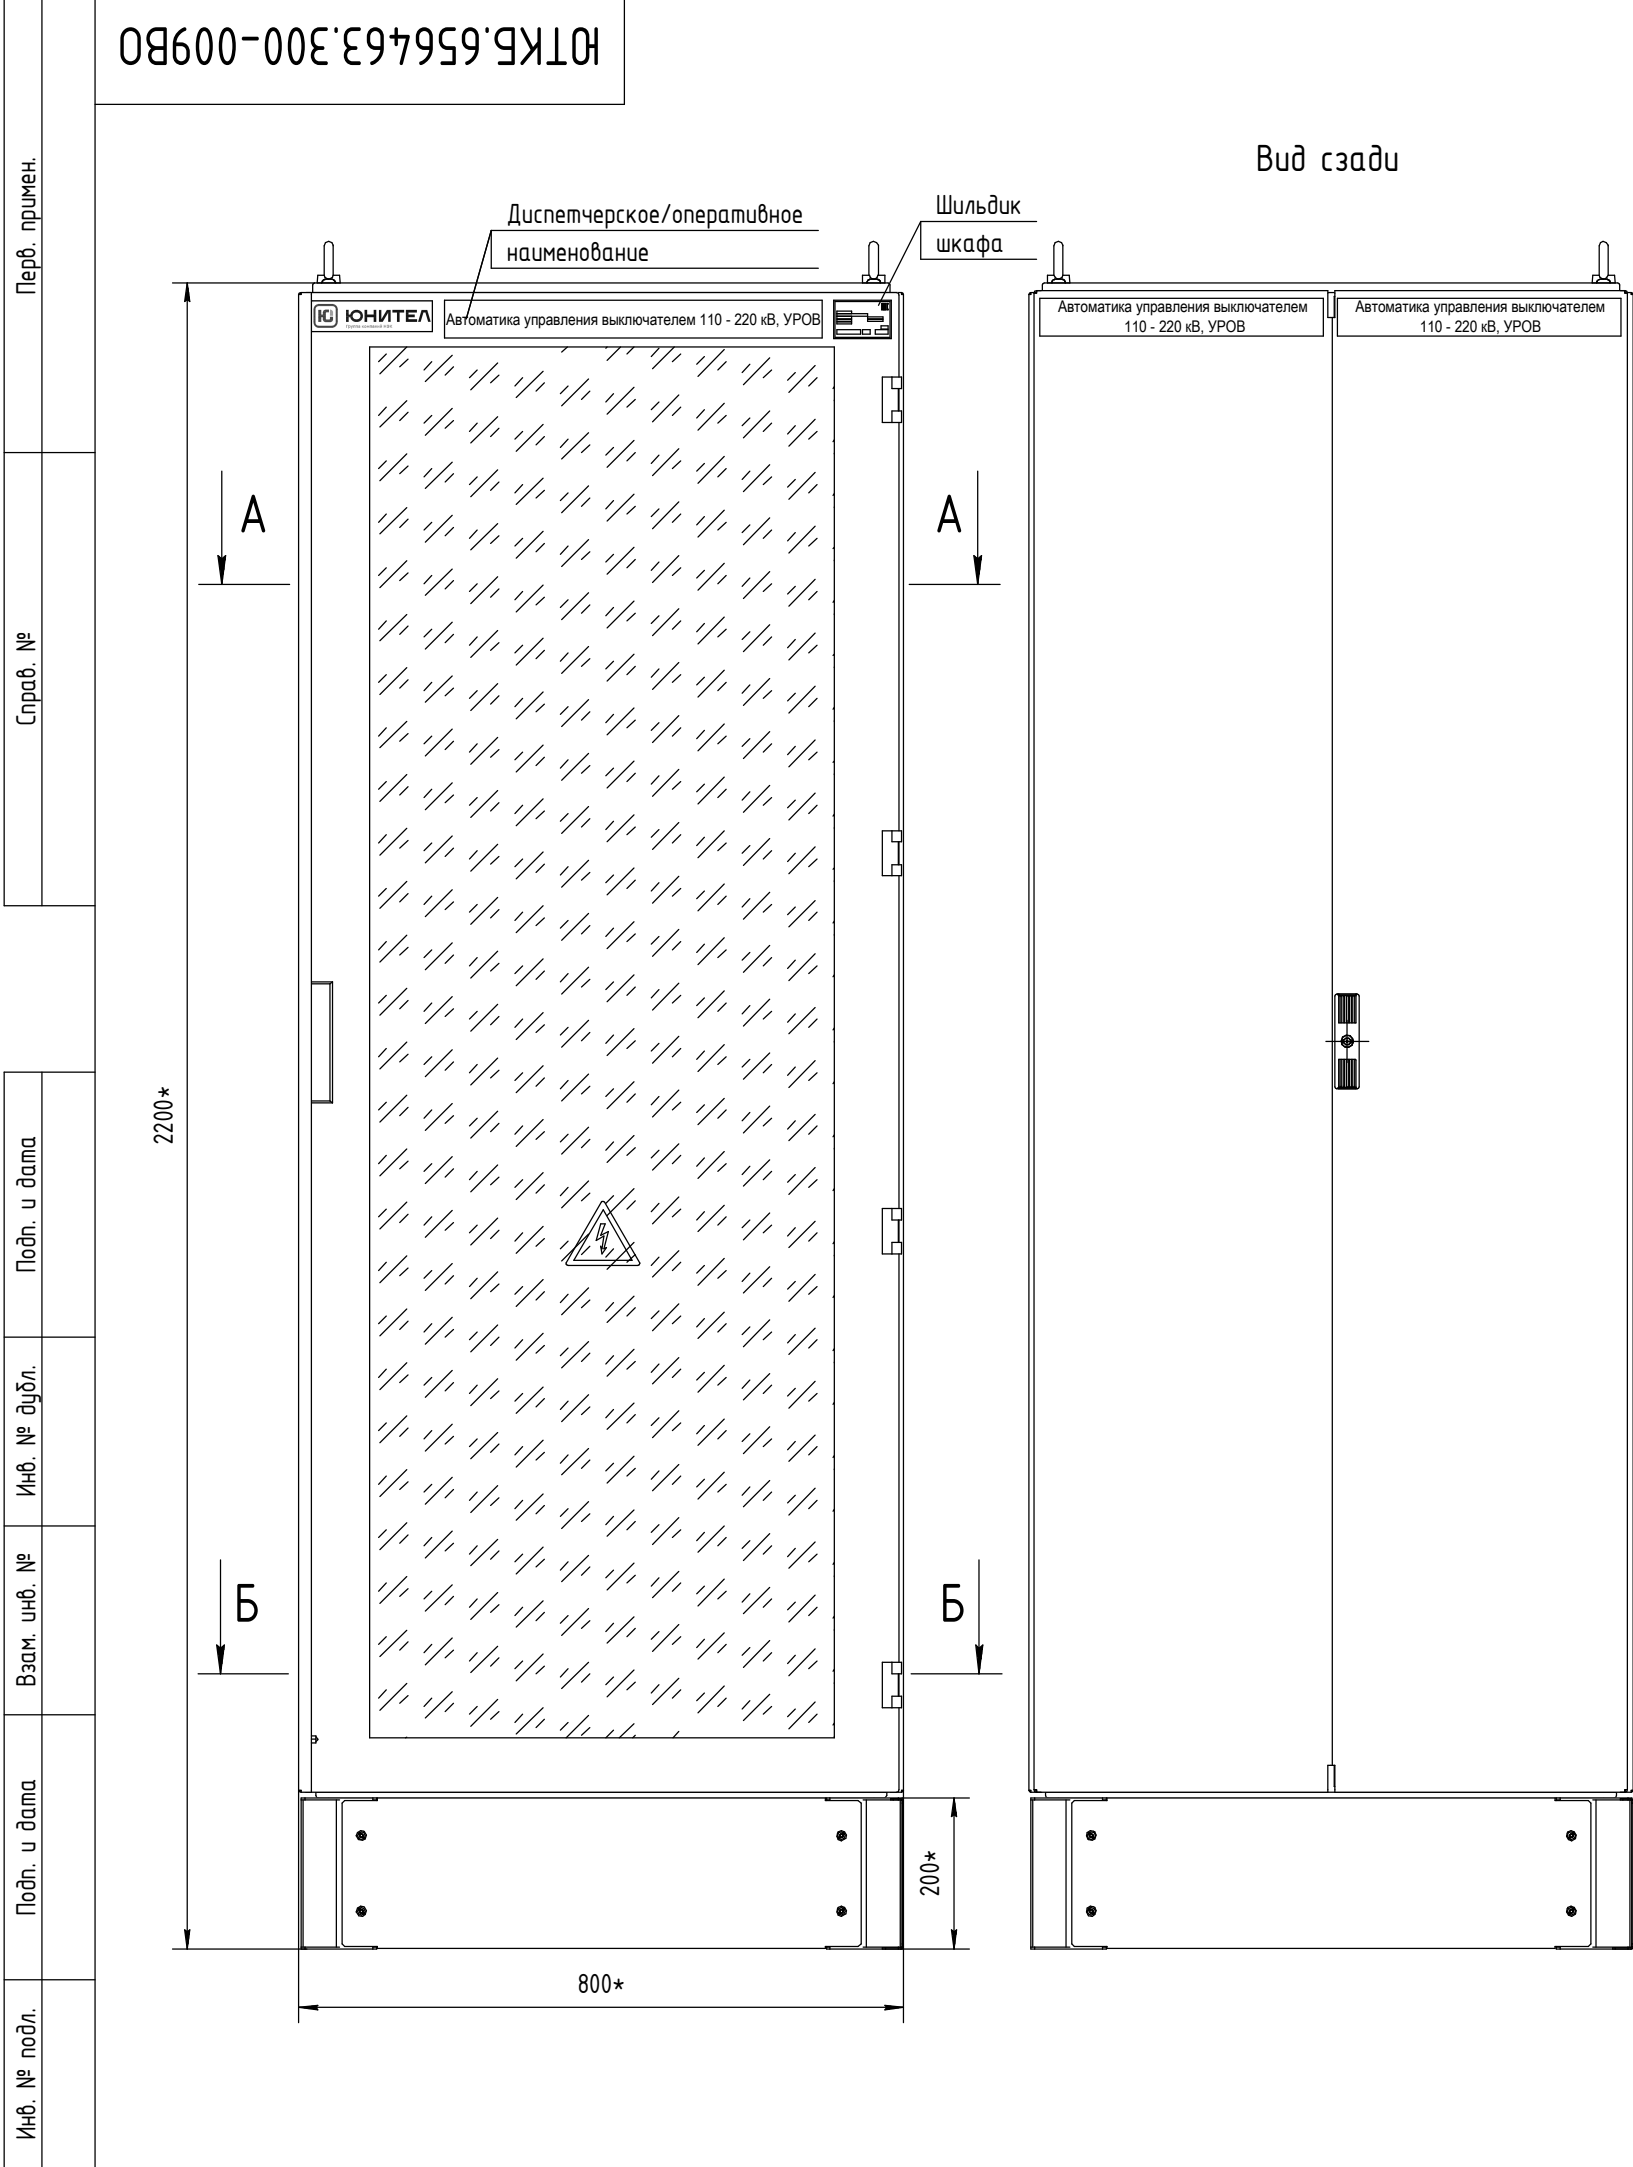


- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски $\pm IT14/2$ по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-009ПЭЗ.

					ЮТКБ.656463.300-009В0					
					Шкаф автоматики управления выключателем 110 - 220 кВ, УРОВ ШЗТ 251.01-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				175**	1:10	
Разраб.		Юдина		19.05.2026						
Пров.		Черемисова		19.05.2026						
Т. контр.										
					Договор	Лист 1		Листов 2		
Н. контр.							НЭК ЮНИТЕЛ			
Утв.		Ильин		19.05.2026						


Вид спереди
Дверь условно не показана

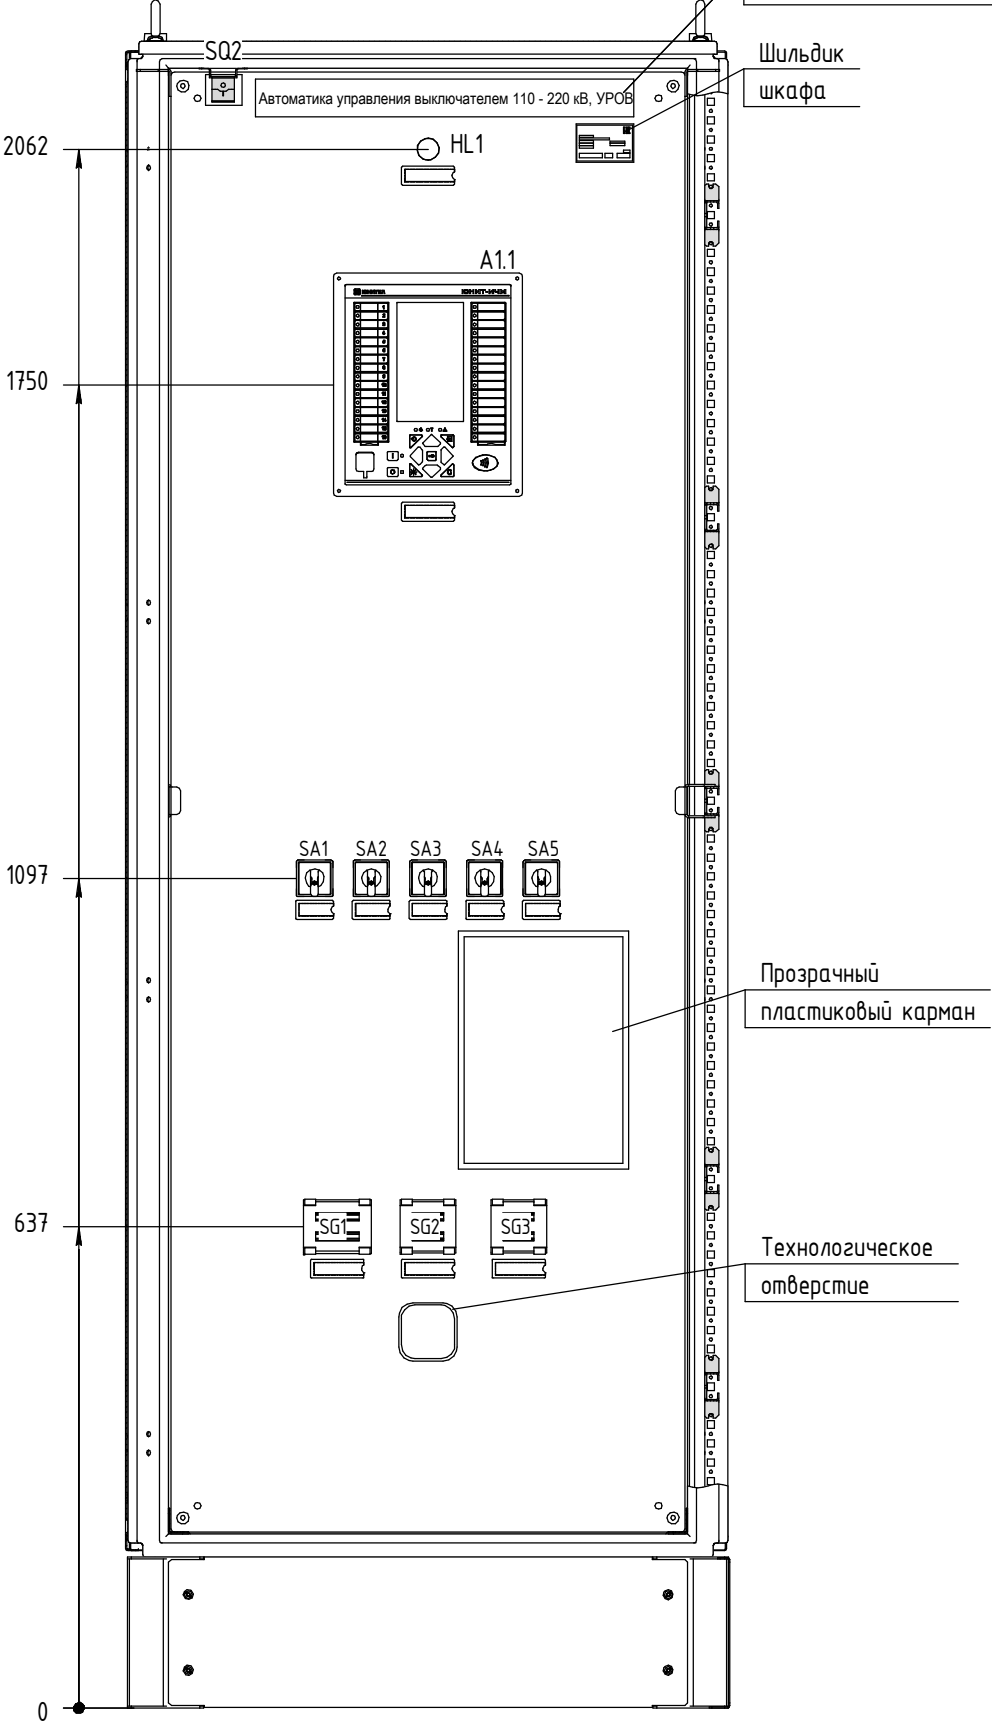


В-В

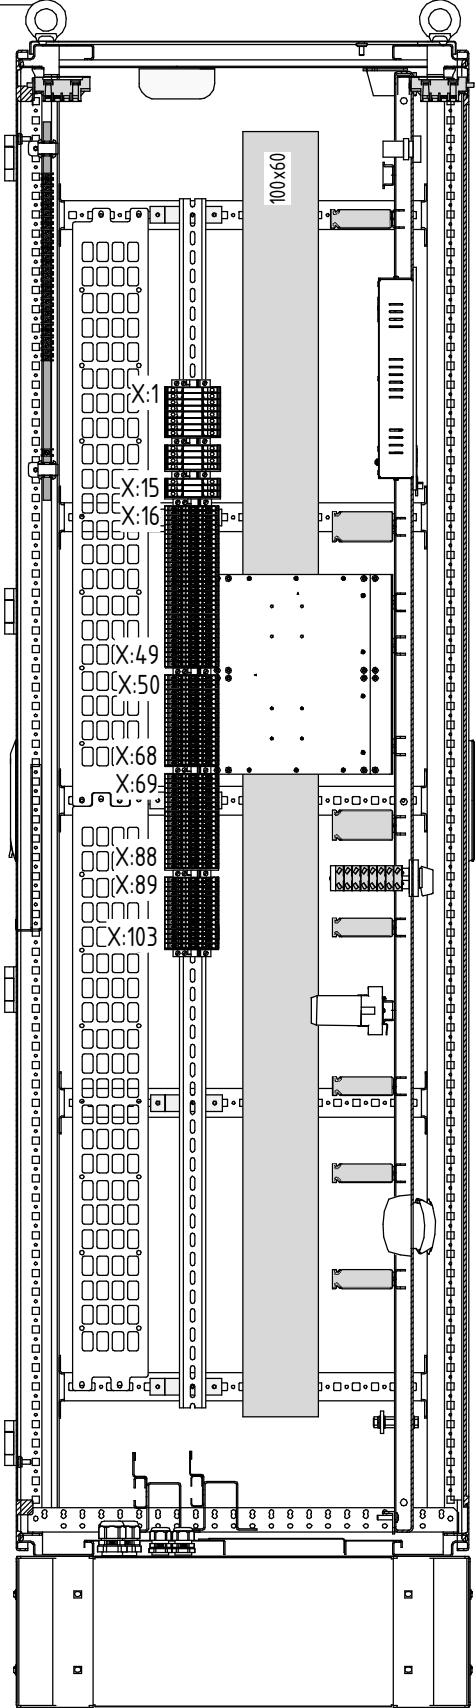

Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны

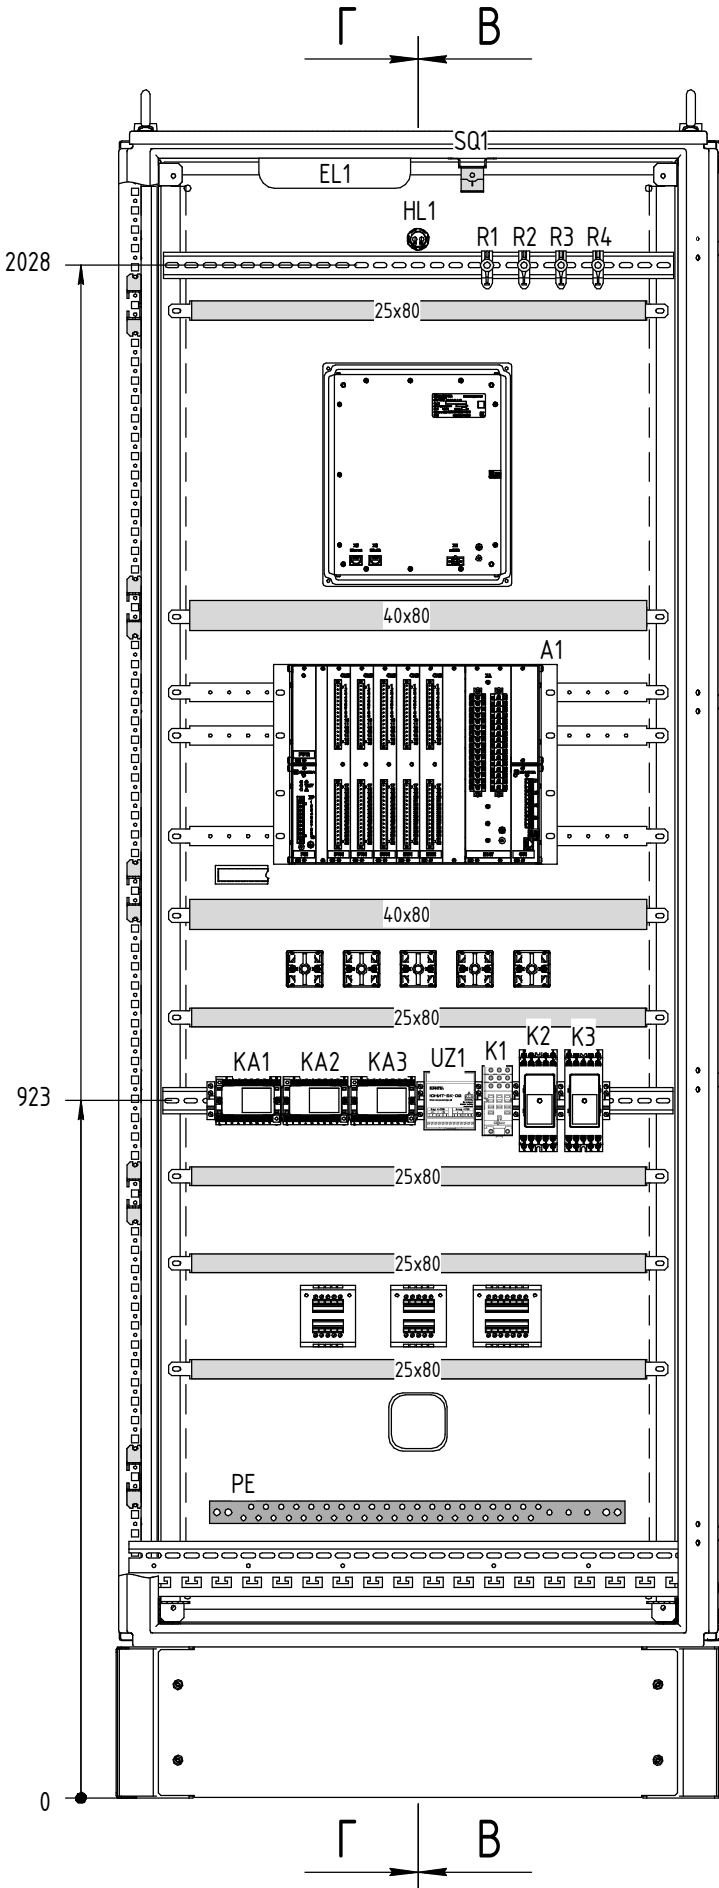

Г-Г

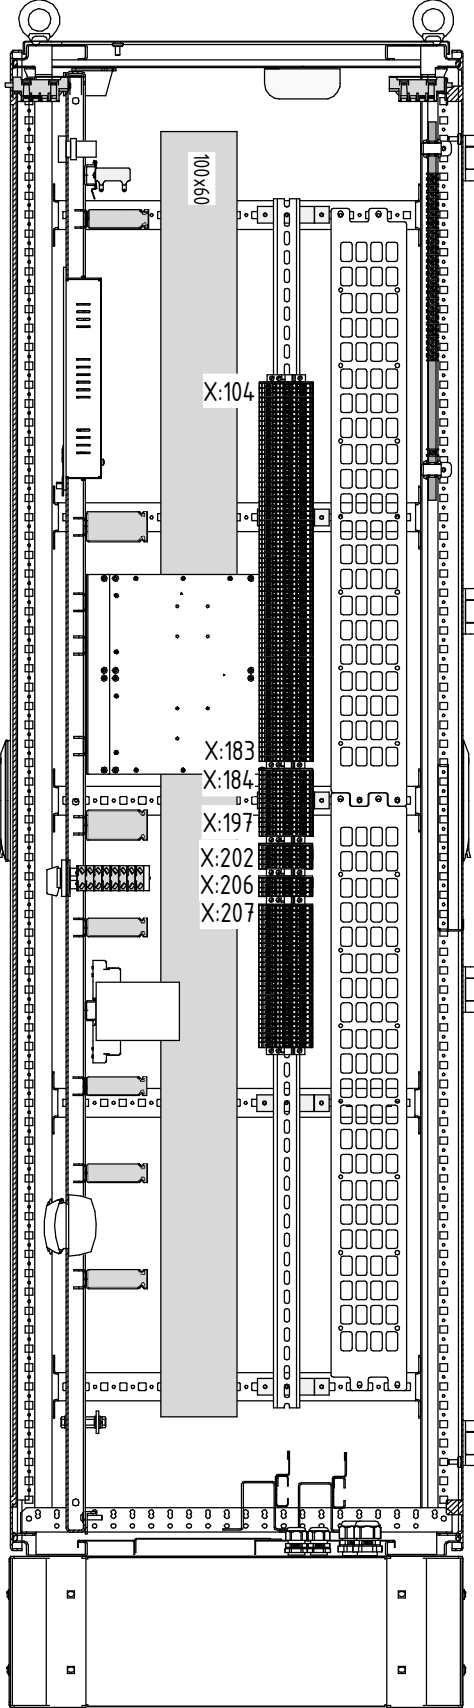

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата