
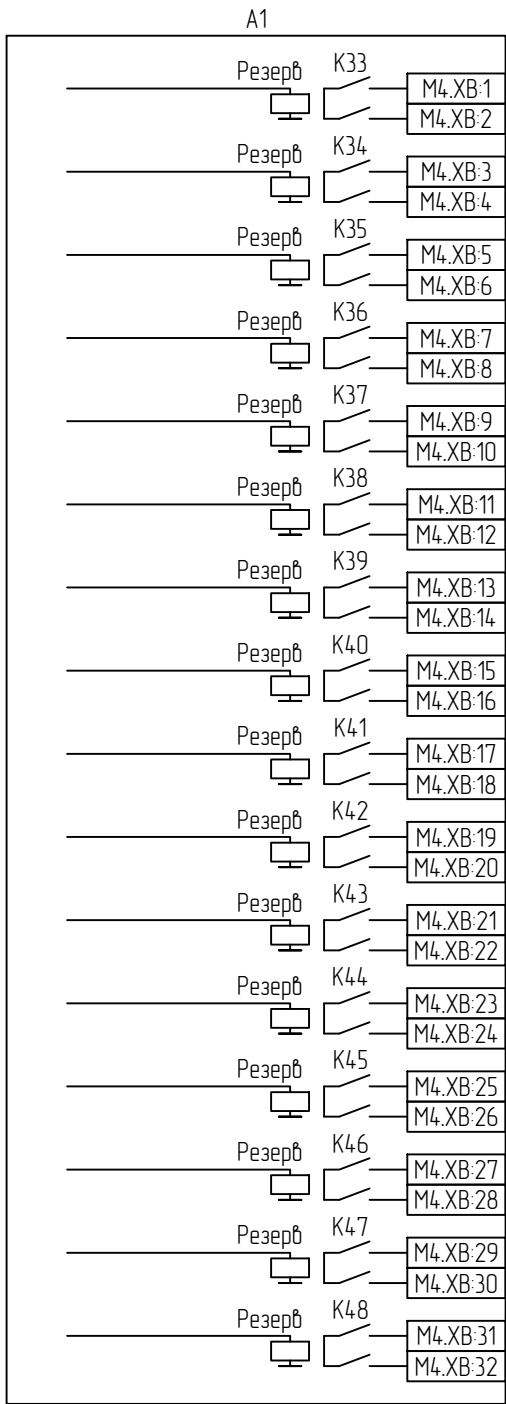


A1			Резерв
M6.XB:5	ДВ19		Резерв
M6.XB:6			Резерв
M6.XB:7	ДВ20		Резерв
M6.XB:8			Резерв
M6.XB:9	ДВ21		Резерв
M6.XB:10			Резерв
M6.XB:11	ДВ22		Резерв
M6.XB:12			Резерв
M6.XB:13	ДВ23		Резерв
M6.XB:14			Резерв
M6.XB:15	ДВ24		Резерв
M6.XB:16			Резерв
M6.XB:17	ДВ25		Резерв
M6.XB:18			Резерв
M6.XB:19	ДВ26		Резерв
M6.XB:20			Резерв
M6.XB:21	ДВ27		Резерв
M6.XB:22			Резерв
M6.XB:23	ДВ28		Резерв
M6.XB:24			Резерв
M6.XB:25	ДВ29		Резерв
M6.XB:26			Резерв
M6.XB:27	ДВ30		Резерв
M6.XB:28			Резерв
M6.XB:29	ДВ31		Резерв
M6.XB:30			Резерв
M6.XB:31	ДВ32		Резерв
M6.XB:32			Резерв
M7.XB:1	ДВ33		Резерв
M7.XB:2			Резерв
M7.XB:3	ДВ34		Резерв
M7.XB:4			Резерв
M7.XB:5	ДВ35		Резерв
M7.XB:6			Резерв
M7.XB:7	ДВ36		Резерв
M7.XB:8			Резерв
M7.XB:9	ДВ37		Резерв
M7.XB:10			Резерв
M7.XB:11	ДВ38		Резерв
M7.XB:12			Резерв
M7.XB:13	ДВ39		Резерв
M7.XB:14			Резерв
M7.XB:15	ДВ40		Резерв
M7.XB:16			Резерв
M7.XB:17	ДВ41		Резерв
M7.XB:18			Резерв
M7.XB:19	ДВ42		Резерв
M7.XB:20			Резерв
M7.XB:21	ДВ43		Резерв
M7.XB:22			Резерв
M7.XB:23	ДВ44		Резерв
M7.XB:24			Резерв
M7.XB:25	ДВ45		Резерв
M7.XB:26			Резерв
M7.XB:27	ДВ46		Резерв
M7.XB:28			Резерв
M7.XB:29	ДВ47		Резерв
M7.XB:30			Резерв
M7.XB:31	ДВ48		Резерв
M7.XB:32			Резерв
M1.XP:17	ДВ1	XP	Резерв
M1.XP:18			Резерв
M1.XP:21	1PPS		Вход синхронизации
M1.XP:22			времени 1PPS

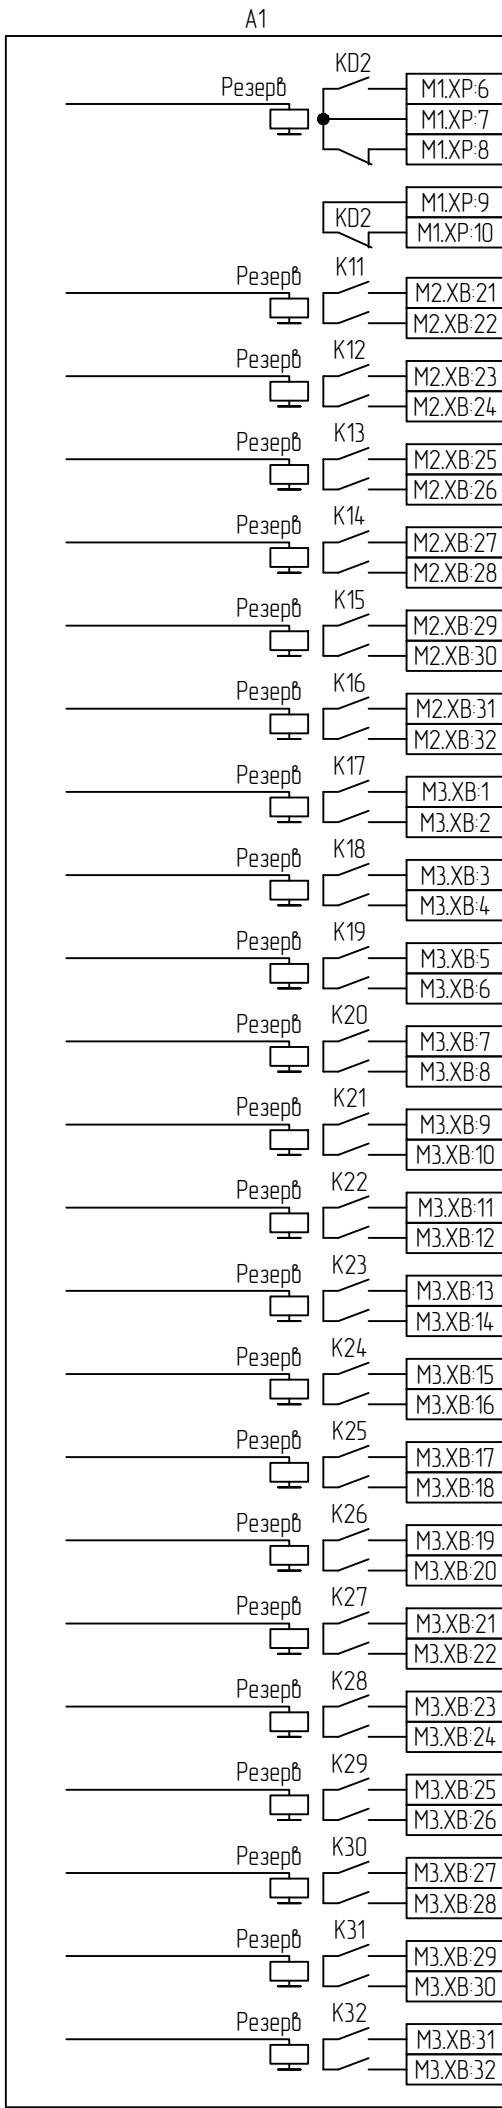

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состоя- ние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	–	–
		–	–
3	ОУ	0	Выведено
		1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	0	Выведено
		1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	0	Введено
		1	Блокировано
6	ПУ ТНЗНП	0	Введено
		1	Выведено
7	Телекоманды	0	Введено
		1	Выведено
8	Режим МТЗ	0	Автоматический ввод
		1	Выведено
9	Фиксация неиспр. ЦН	0	Выведено
		1	Введено
10..16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
C	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
*	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Неисправность ЦН	с фиксацией	
5	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
6	БИ выведены	без фиксации	
7..16	Резерв	Резерв	