

Питание
оперативных цепей,
ИЗУ, ИЧМ

Контроль положения
испытательного
блока

Контроль
положения
переключателей

Режим ремонта
выключателя

Режим ремонта КР

Контроль положения
дверей шкафа

Пуск УРОВ 31


Пуск УРОВ 32

Срабатывание
защит ЛЭП

Срабатывание
защит ШР


Срабатывание
защит КР

Разрешение
включения от САЧ

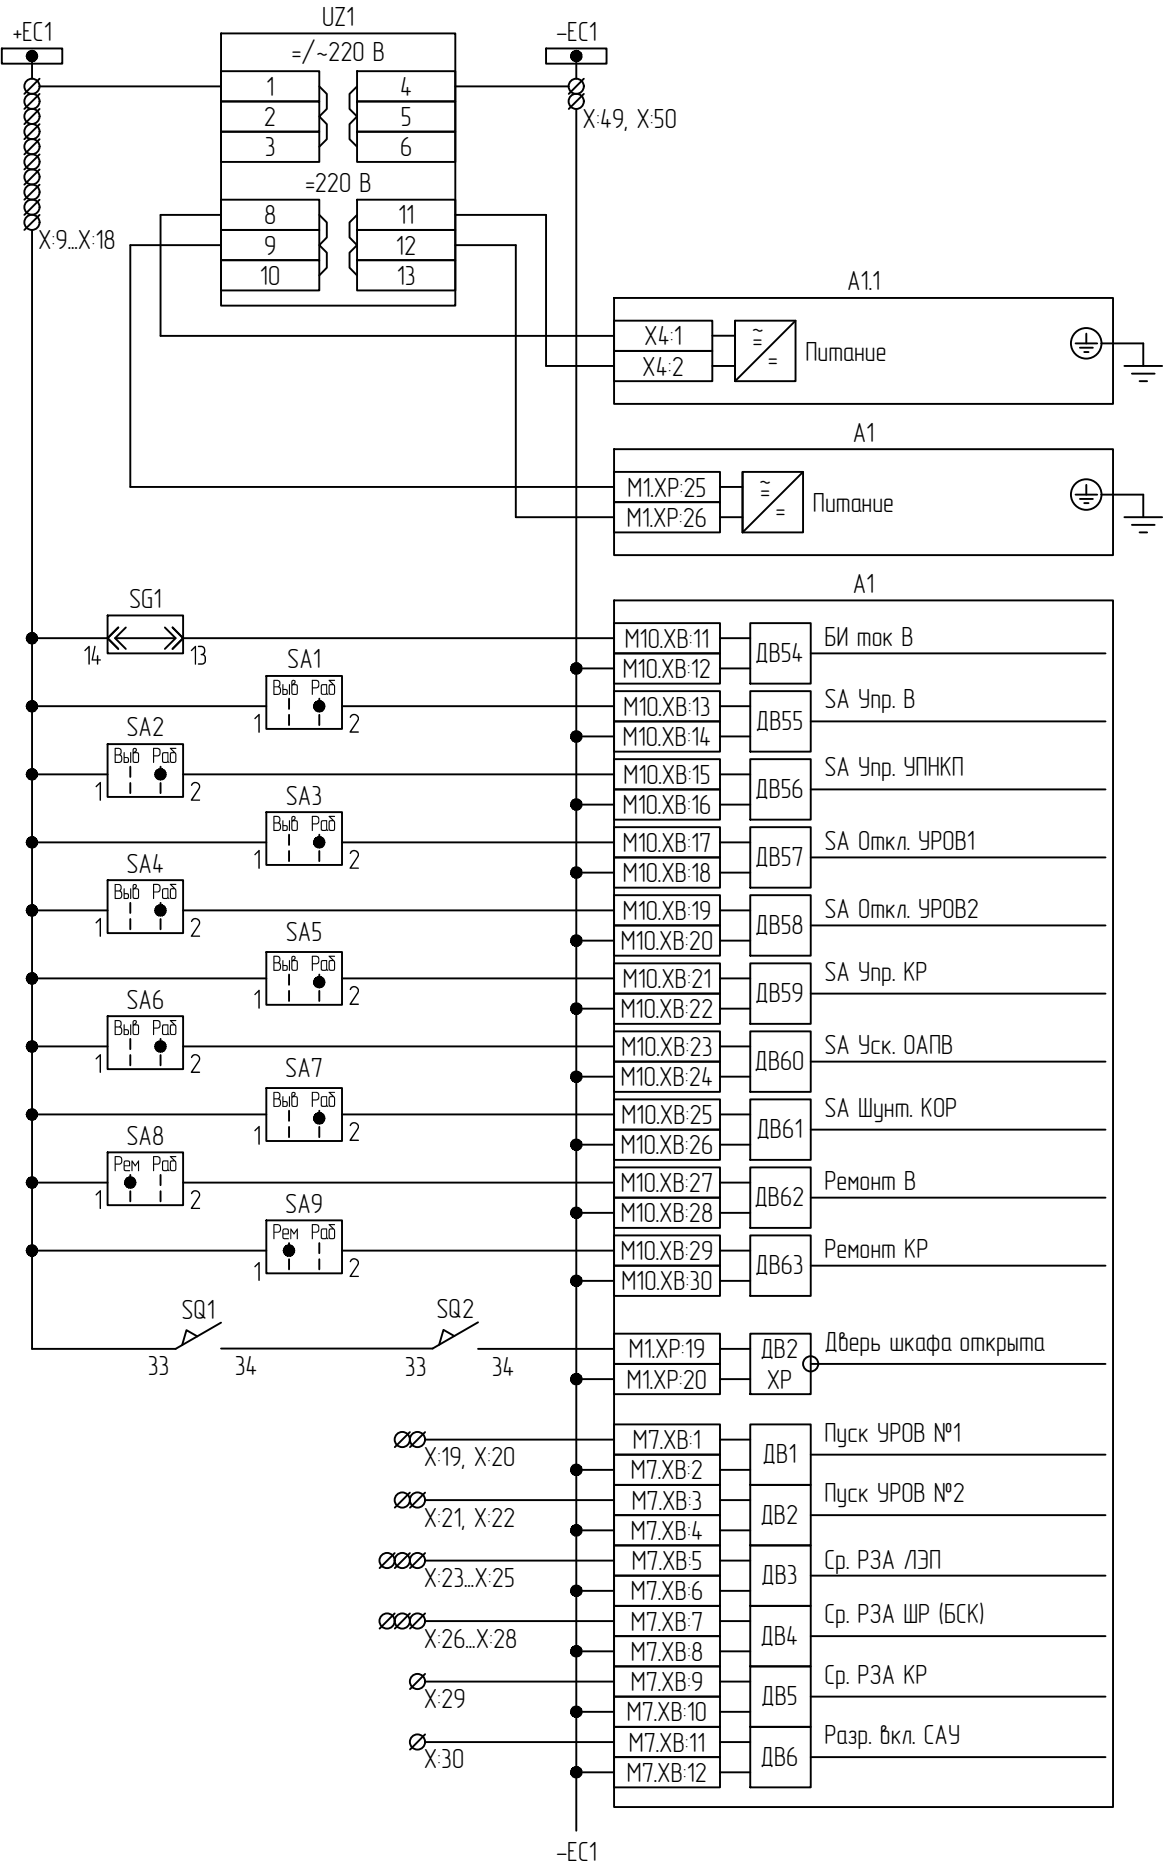

Цепи оперативного тока

Цикл ОАПВ
Включение от АПВ
В КР включен
Оперативное включение
Оперативное отключение
Включение от автоматики СКРМ
Отключение от автоматики СКРМ

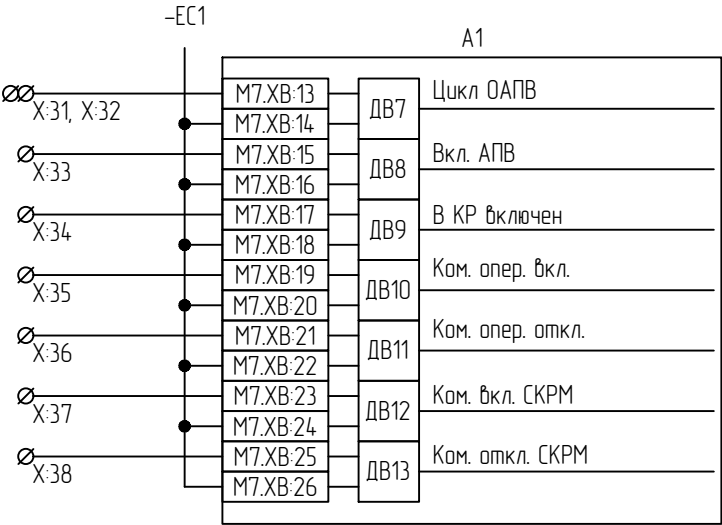

A1	
M7.XB:13	ДВ7
M7.XB:14	ДВ8
M7.XB:15	ДВ9
M7.XB:16	ДВ10
M7.XB:17	ДВ11
M7.XB:18	ДВ12
M7.XB:19	ДВ13
M7.XB:20	
M7.XB:21	
M7.XB:22	
M7.XB:23	
M7.XB:24	
M7.XB:25	
M7.XB:26	

Цикл ОАПВ
Вкл. АПВ
В КР включен
Ком. опер. вкл.
Ком. опер. откл.
Ком. вкл. СКРМ
Ком. откл. СКРМ