


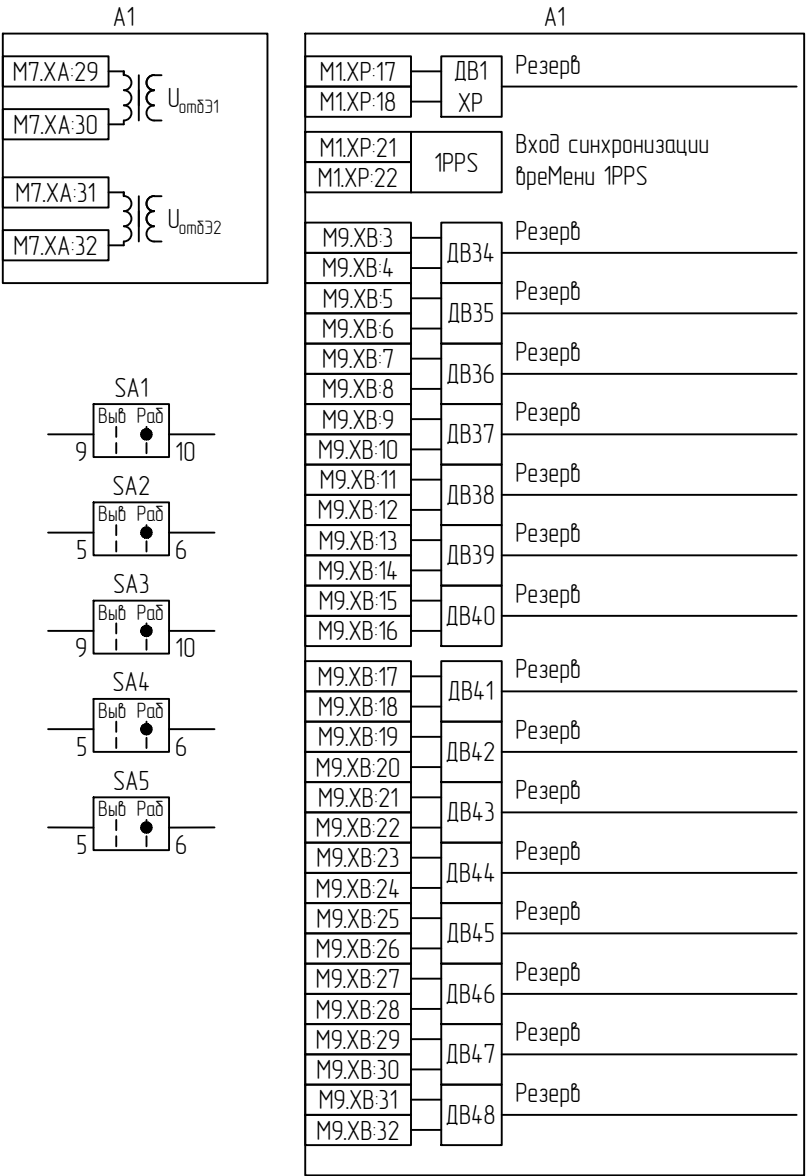

A1

M1.XP:17

M1.XP:18

ДВ1

ХР

Резерв

M1.XP:21

M1.XP:22

1PPS

Вход синхронизации
времени 1PPS

M9.XB:3

M9.XB:4

M9.XB:5

M9.XB:6

M9.XB:7

M9.XB:8

M9.XB:9

M9.XB:10

M9.XB:11

M9.XB:12

M9.XB:13

M9.XB:14

M9.XB:15

M9.XB:16

ДВ34

ДВ35

ДВ36

ДВ37

ДВ38

ДВ39

ДВ40

Резерв

M9.XB:17

M9.XB:18

M9.XB:19

M9.XB:20

M9.XB:21

M9.XB:22

M9.XB:23

M9.XB:24

M9.XB:25

M9.XB:26

M9.XB:27

M9.XB:28

M9.XB:29

M9.XB:30

M9.XB:31

M9.XB:32

ДВ41

ДВ42

ДВ43

ДВ44

ДВ45

ДВ46

ДВ47

ДВ48

Резерв

A1

KD2

M1.XP:9

M1.XP:10

Резерв

K14

M2.XB:27

M2.XB:28

Резерв

K15

M2.XB:29

M2.XB:30

Резерв

K16

M2.XB:31

M2.XB:32

Резерв

K17

M3.XB:1

M3.XB:2

Резерв

K18

M3.XB:3

M3.XB:4

Резерв

K19

M3.XB:5

M3.XB:6

Резерв

K20

M3.XB:7

M3.XB:8

Резерв

K21

M3.XB:9

M3.XB:10

Резерв

K22

M3.XB:11

M3.XB:12

Резерв

K23

M3.XB:13

M3.XB:14

Резерв

K24

M3.XB:15

M3.XB:16

Резерв

K25

M3.XB:17

M3.XB:18

Резерв

K26

M3.XB:19

M3.XB:20

Резерв

K27

M3.XB:21

M3.XB:22

Резерв

K28

M3.XB:23

M3.XB:24

Резерв

K29

M3.XB:25

M3.XB:26

Резерв

K30

M3.XB:27

M3.XB:28

Резерв

K31

M3.XB:29

M3.XB:30

Резерв

K32

M3.XB:31

M3.XB:32

Резерв

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ОУ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
6	ПУ ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
7	Телекоманды	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
8	НВЧЗ	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
9	Режим МТЗ	с фиксацией	0	Автоматический ввод
			1	Выведено
10	Фиксация неиспр. ЦН	Резерв	0	Выведено
			1	Введено
11...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Неисправность ЦН	с фиксацией	
5	Неисправность ВЧ	с фиксацией	
6	Неисправность ПП	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9...16	Резерв	Резерв	