
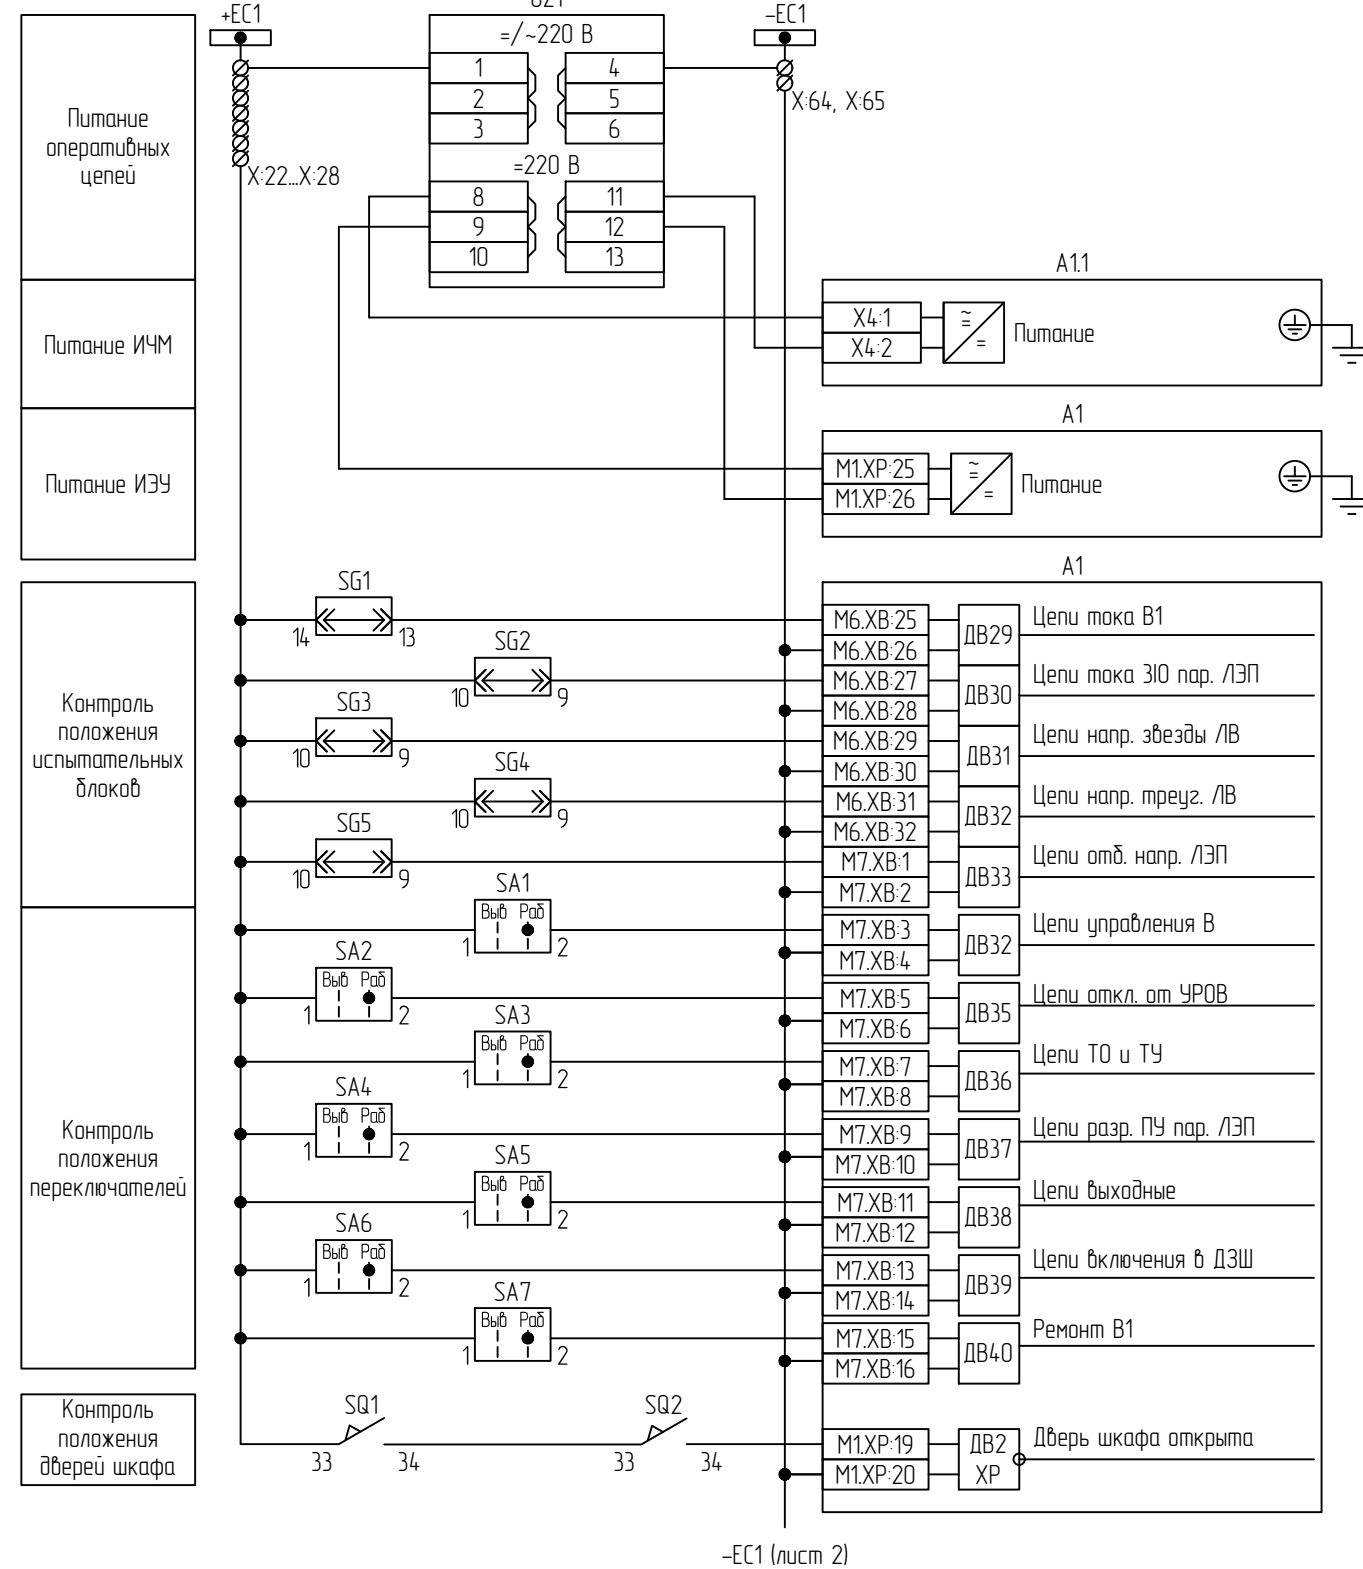


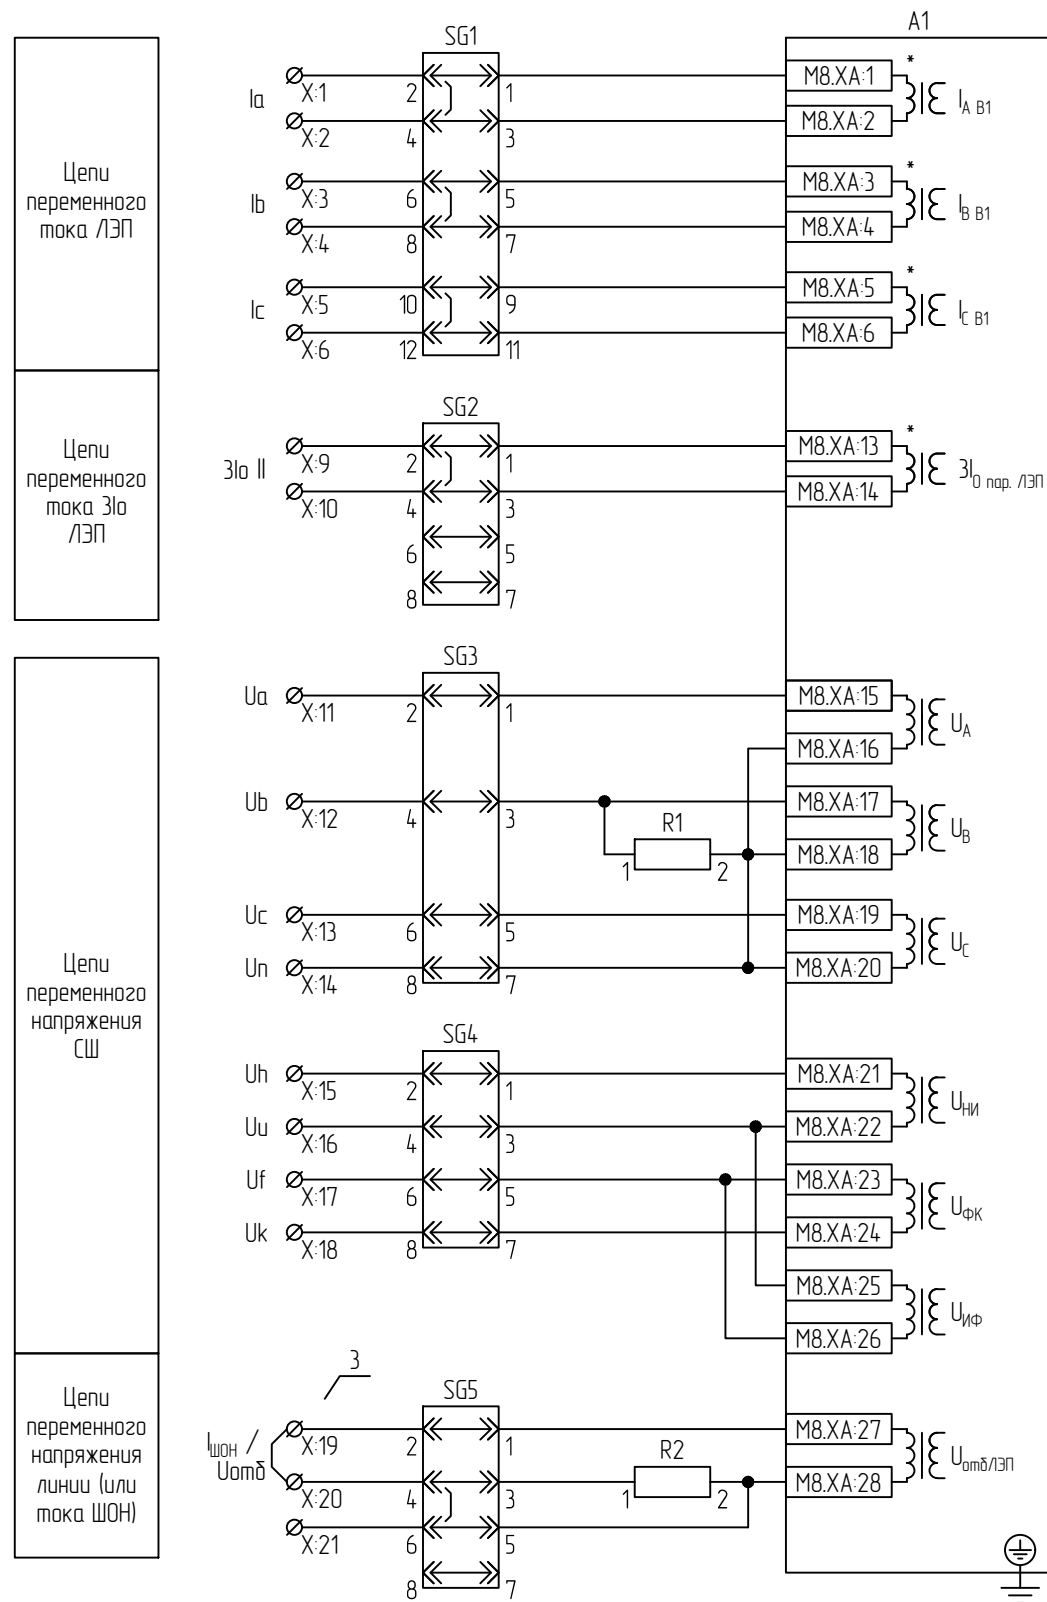

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
3. При использовании ШОН:
 - подключить Iотб к клеммам X:19, X:20;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.
- При использовании ТН:
 - подключить Uотб к клеммам X:19, X:20;
 - удалить перемычку X:19-X:20;
 - задать требуемую величину подстройки модуля Uшон.