

Положение В (Контроль положения выключателей СН и НН) 3451

В1 НН1(НН) 6541				
3451.6541.501	Положение В/ В1 НН1(НН): Включен		Положение В/ В1 НН1(НН): Включен	3451.6541.301
3451.6541.502	Положение В/ В1 НН1(НН): Отключен		Положение В/ В1 НН1(НН): Отключен	3451.6541.302
	Положение В/ В1 НН1(НН): Вывод		Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	3451.6541.004


В2 НН1(НН) 6542				
3451.6542.501	Положение В/ В2 НН1(НН): Включен		Положение В/ В2 НН1(НН): Включен	3451.6542.301
3451.6542.502	Положение В/ В2 НН1(НН): Отключен		Положение В/ В2 НН1(НН): Отключен	3451.6542.302
	Положение В/ В2 НН1(НН): Вывод		Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	3451.6542.004

В1 НН2(СН) 6543				
3451.6543.501	Положение В/ В1 НН2(СН): Включен		Положение В/ В1 НН2(СН): Включен	3451.6543.301
3451.6543.502	Положение В/ В1 НН2(СН): Отключен		Положение В/ В1 НН2(СН): Отключен	3451.6543.302
	Положение В/ В1 НН2(СН): Вывод		Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	3451.6543.004


В2 НН2(СН) 6544				
3451.6544.501	Положение В/ В2 НН2(СН): Включен		Положение В/ В2 НН2(СН): Включен	3451.6544.301
3451.6544.502	Положение В/ В2 НН2(СН): Отключен		Положение В/ В2 НН2(СН): Отключен	3451.6544.302
	Положение В/ В2 НН2(СН): Вывод		Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	3451.6544.004

КЦН (Контроль цепей напряжения СН и НН) 1741


КЦН НН1(НН) 1СШ 5121

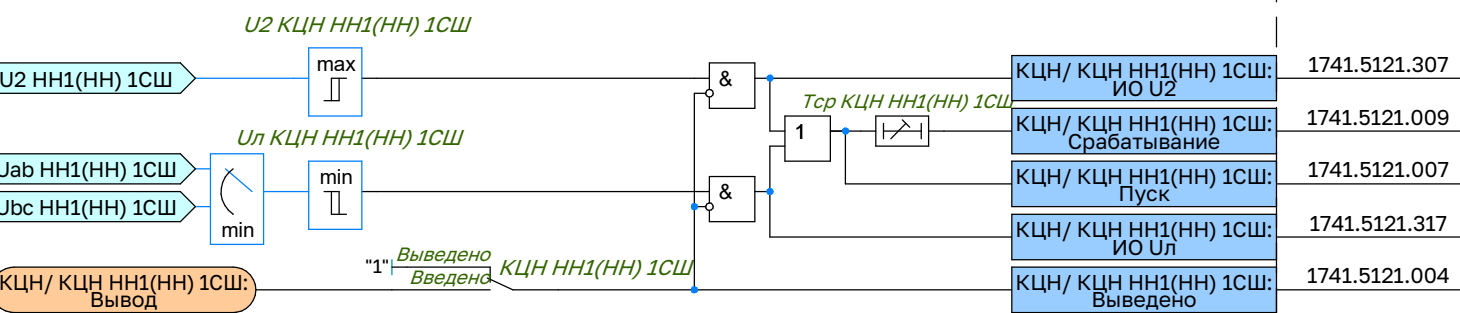


КЦН НН1(НН) 2СШ 5122

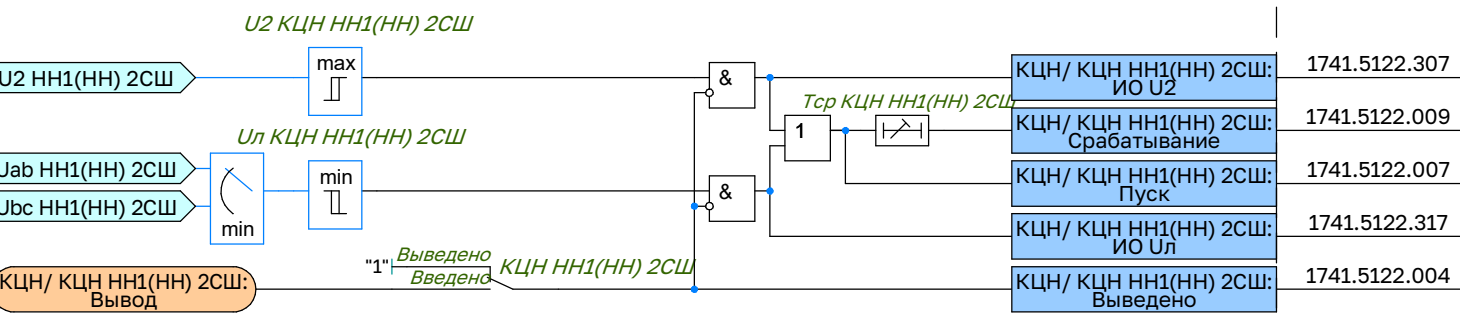

КЦН НН2(СН) 1СШ 5123

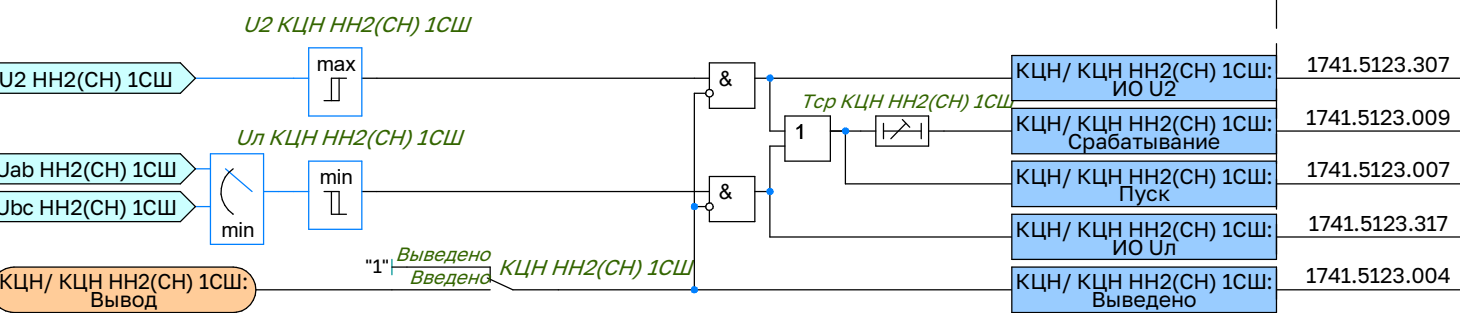


КЦН НН2(СН) 2СШ 5124

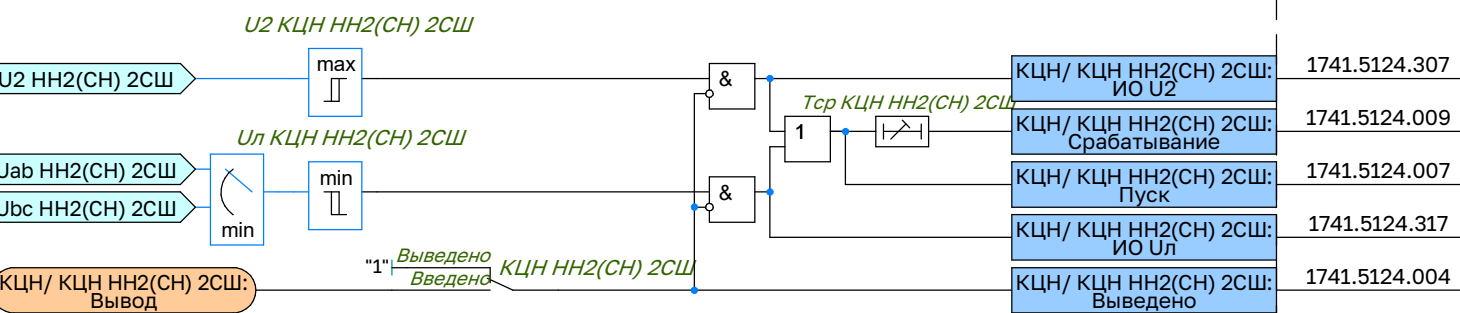


КПОН (Комбинированный пусковой орган напряжения СН и НН) 0371


КПОН НН1(НН) 1СШ 0771

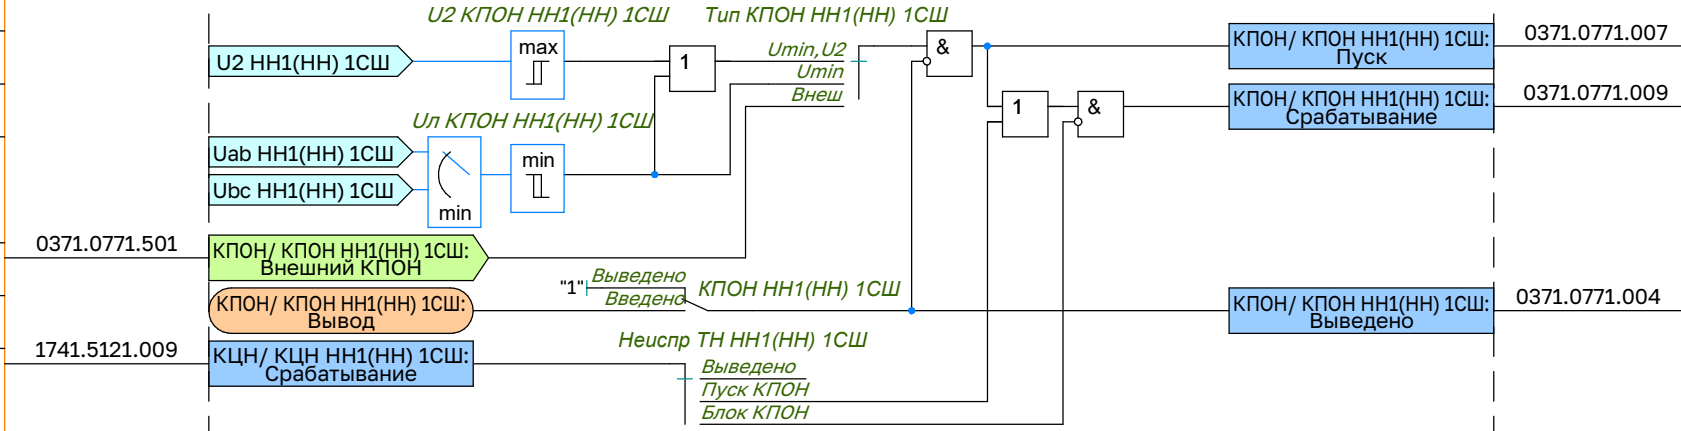


КПОН НН1(НН) 2СШ 0772

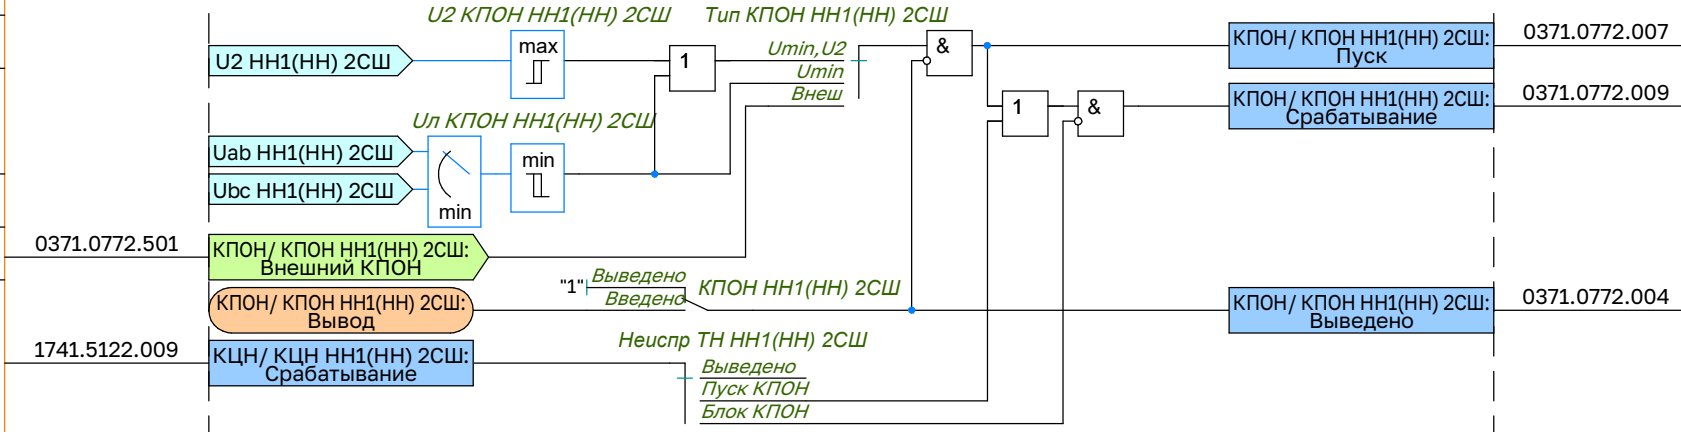

КПОН НН2(СН) 1СШ 0773

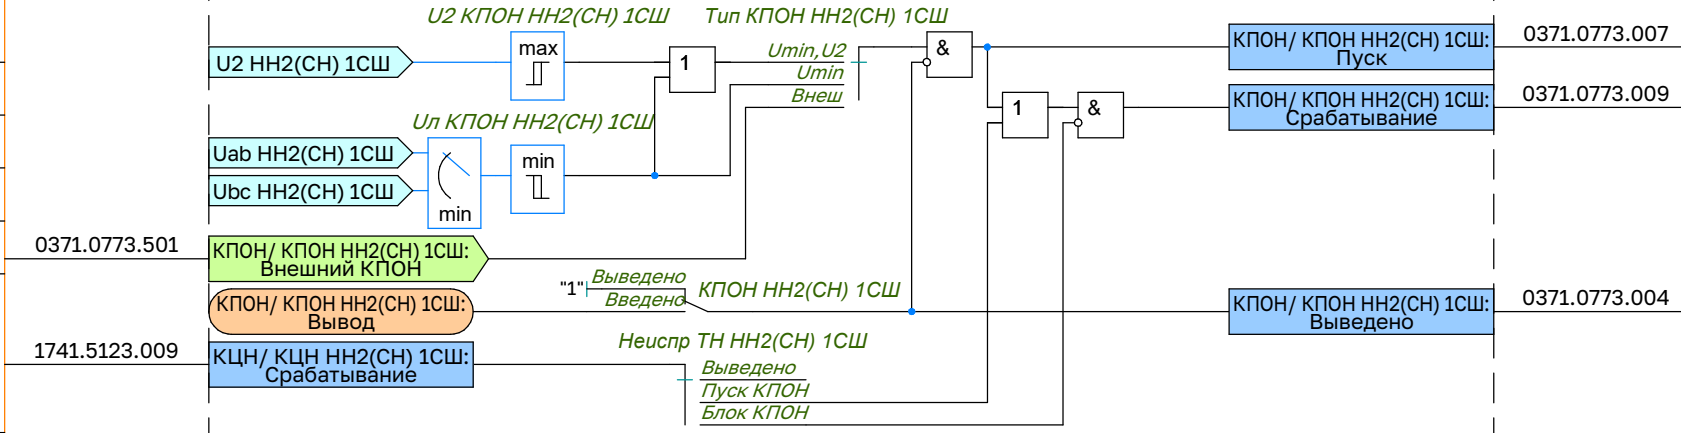

КПОН НН2(СН) 2СШ 0774

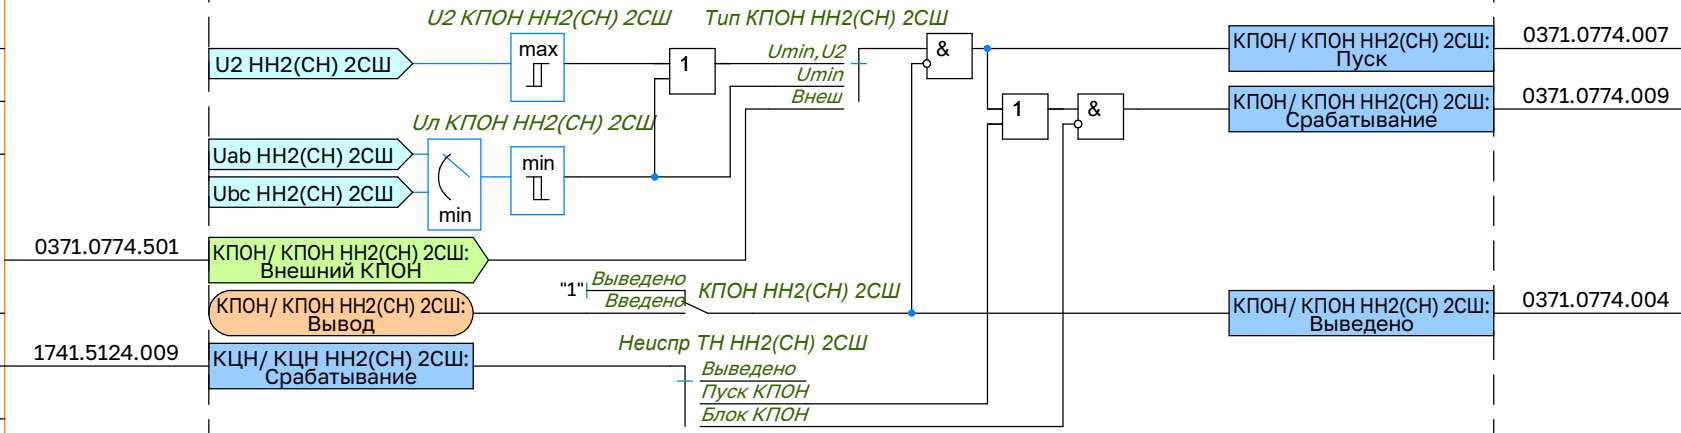

ЛО см. Т (Логика отключения смежного Т) 0361

ЛО см. Т от ТЗНП 0801

