



ДТЗ 0611


ДТЗт 1521

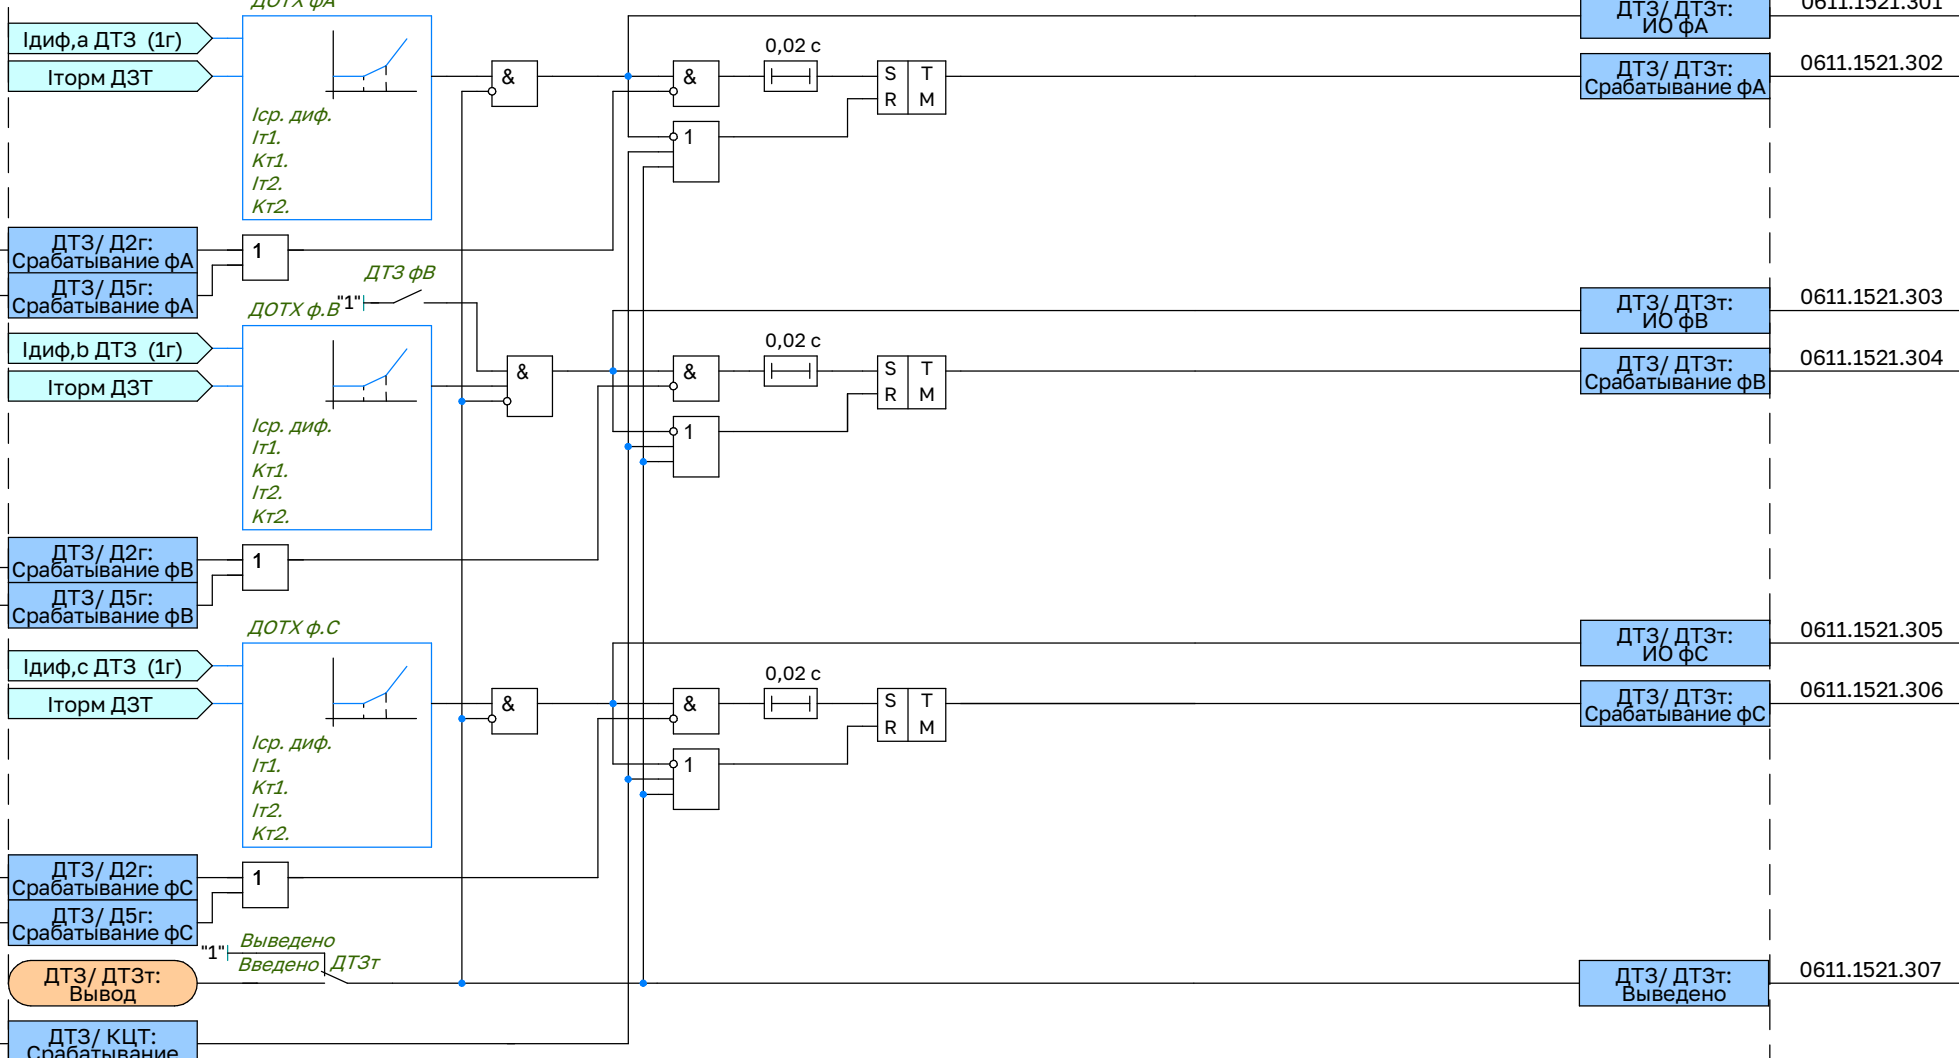

Д2г 1541

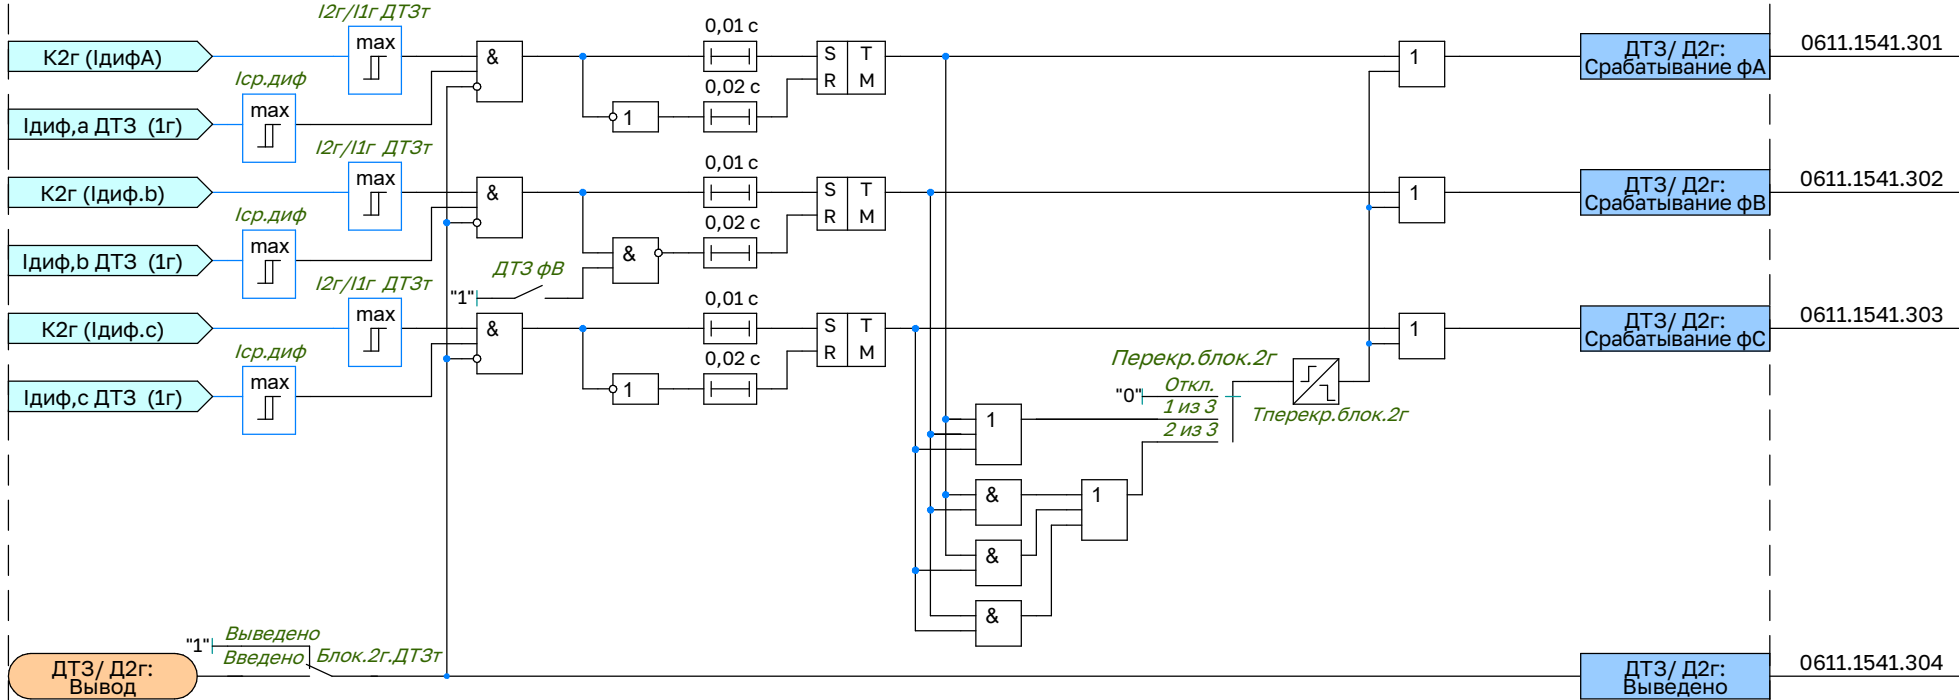


Д5г 1542

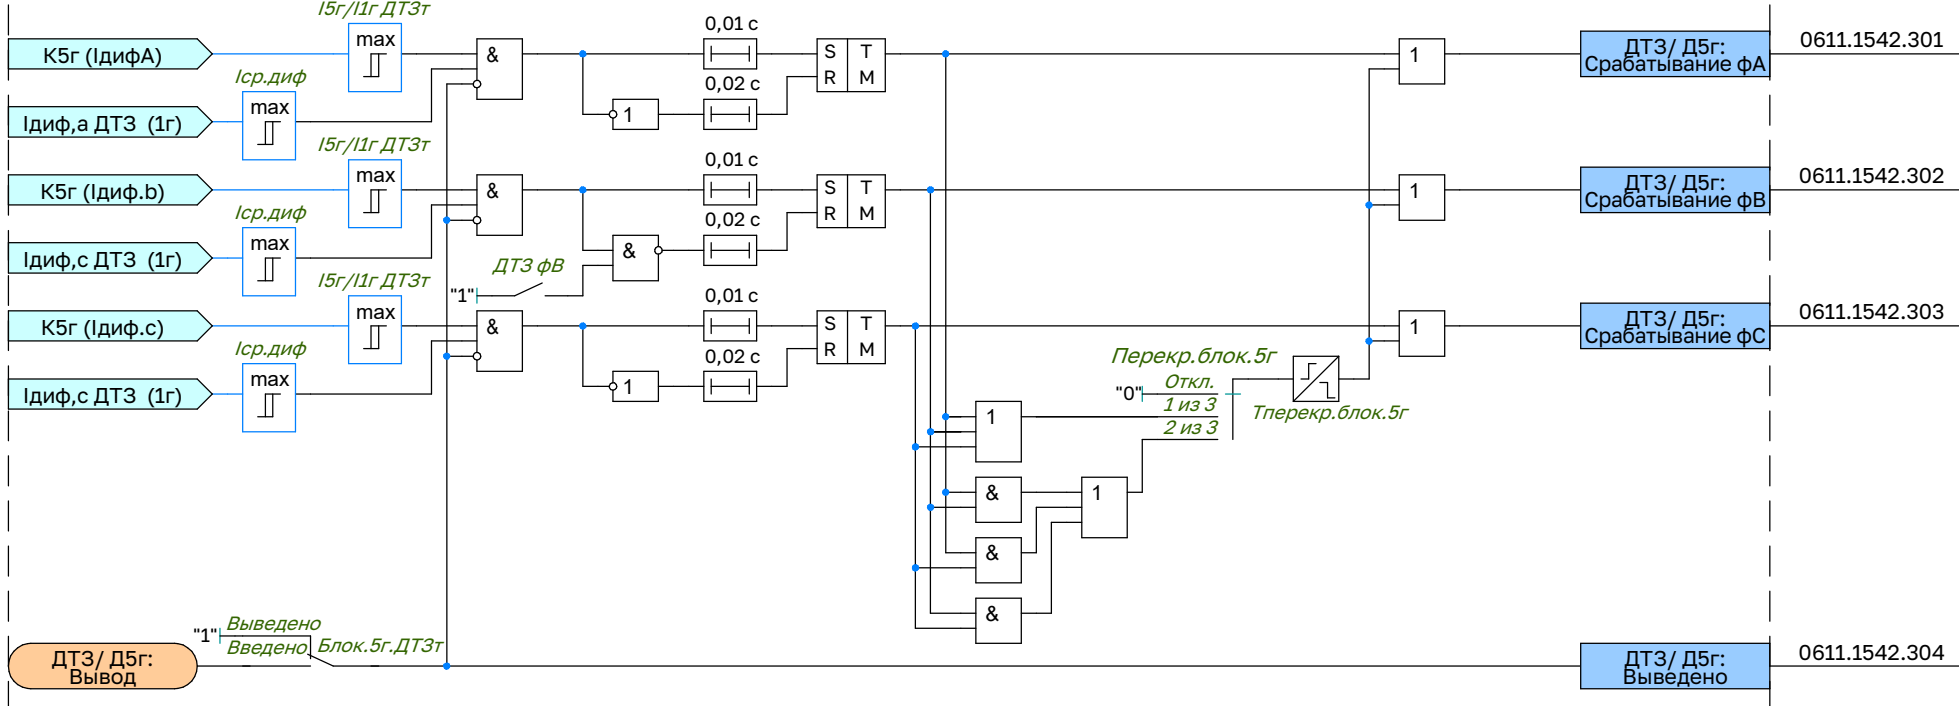


ДТЗ 0611

ДТО 1511

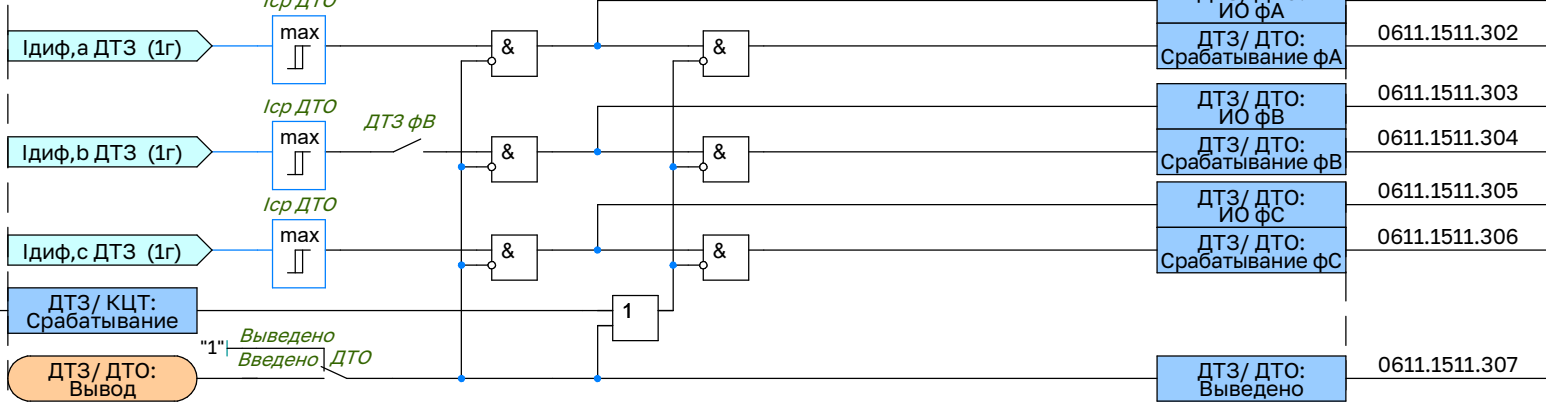


КЦТ 1561

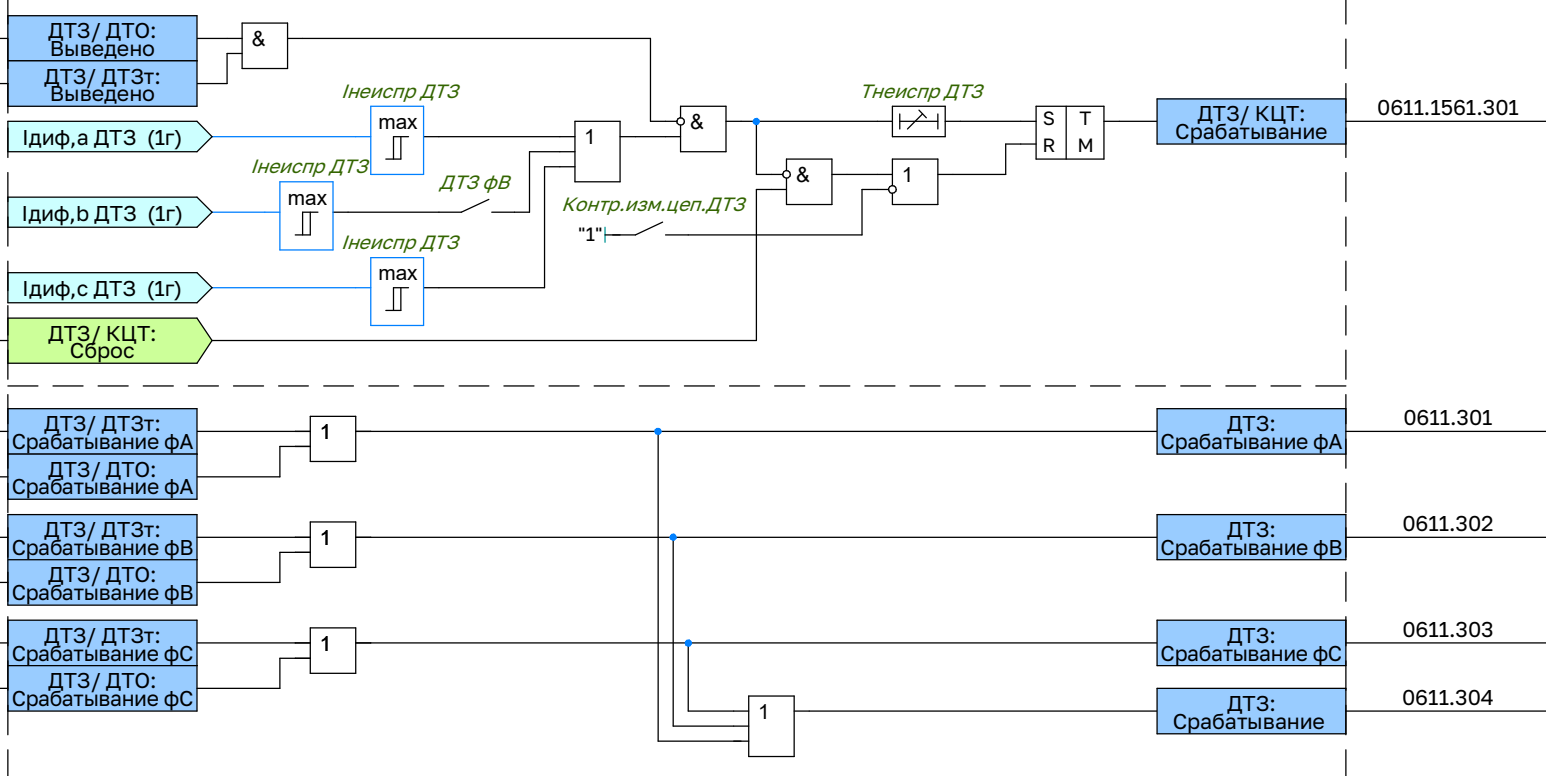


КПОН (Комбинированный пусковой орган напряжения СН и НН) 0401


КПОН НН 0771

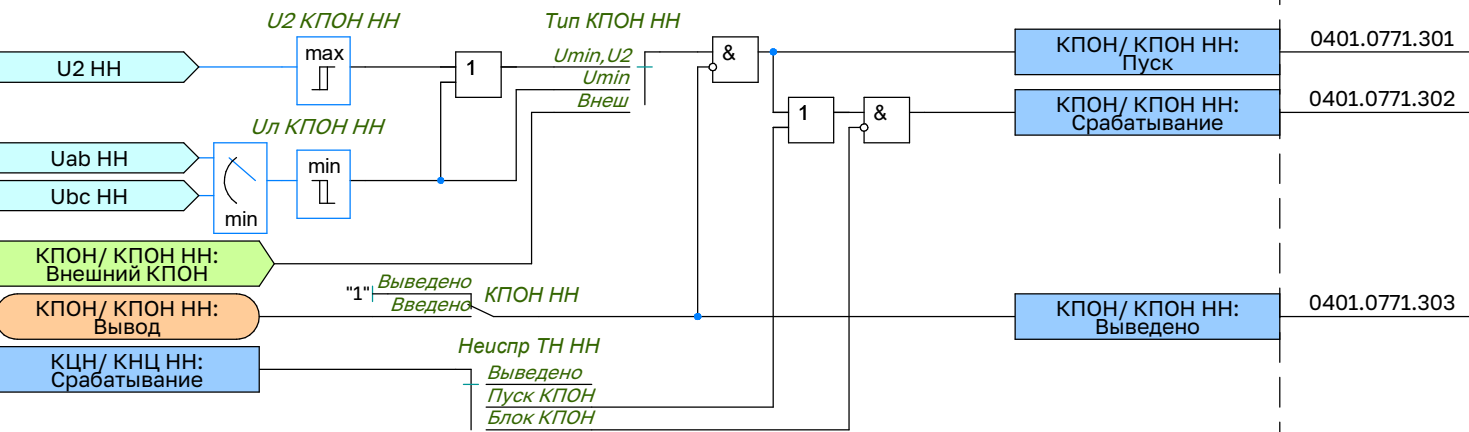

КПОН НН1 0772

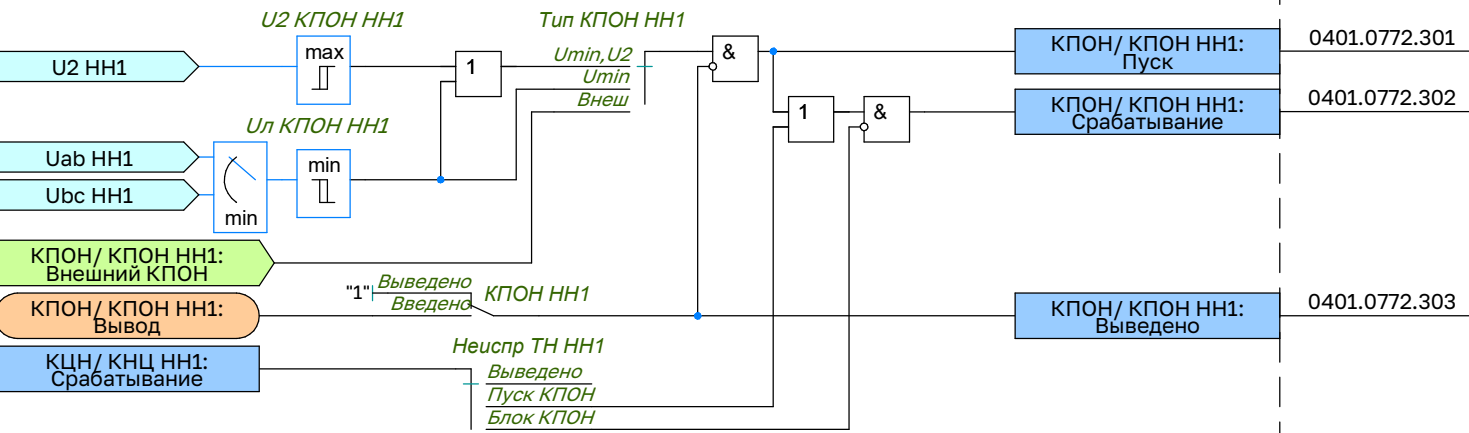


КПОН НН2 0773

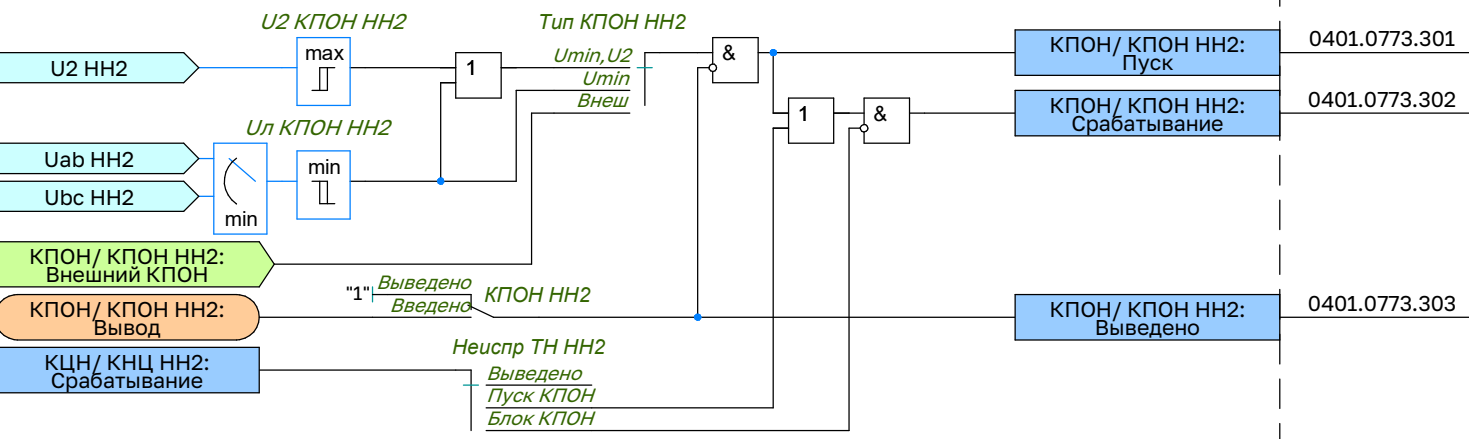


Положение В (Контроль положения выключателей СН и НН) 3521

B HH1 6541

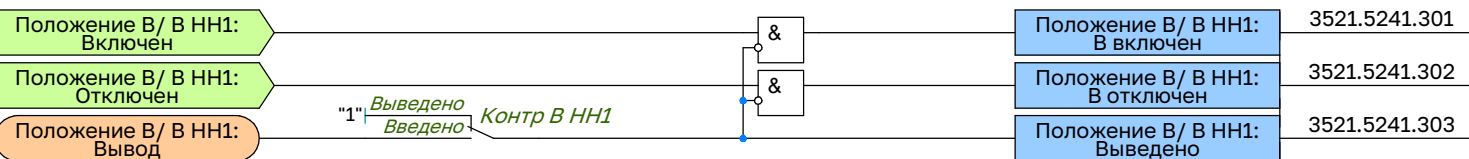


B HH2 6542


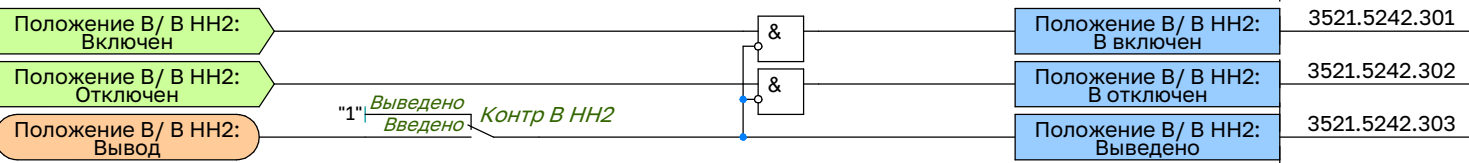


ГЗ АТ сигн (ГЗ АТ сигнальная ступень) 1081

ГЗ сигн 1 цепь 3521




ГЗ сигн 2 цепь 3522

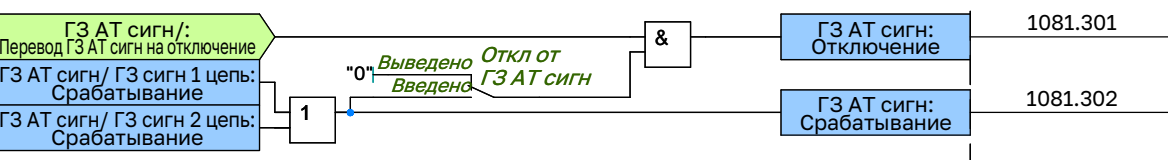


ГЗ АТ откл (ГЗ АТ отключающая ступень) 1071


ГЗ откл 1 цепь 3511


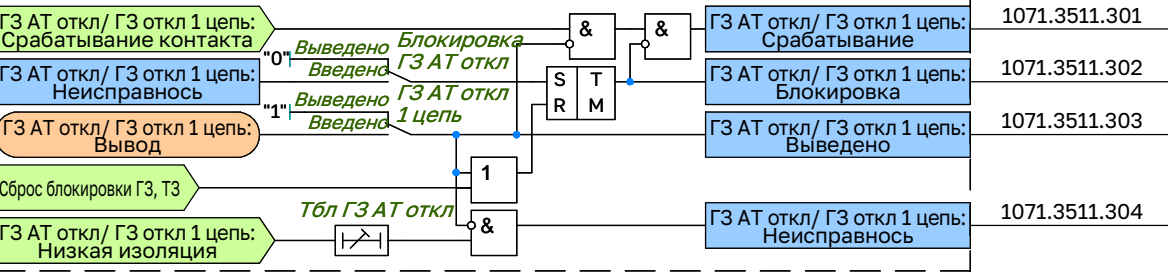


ГЗ откл 2 цепь 3512




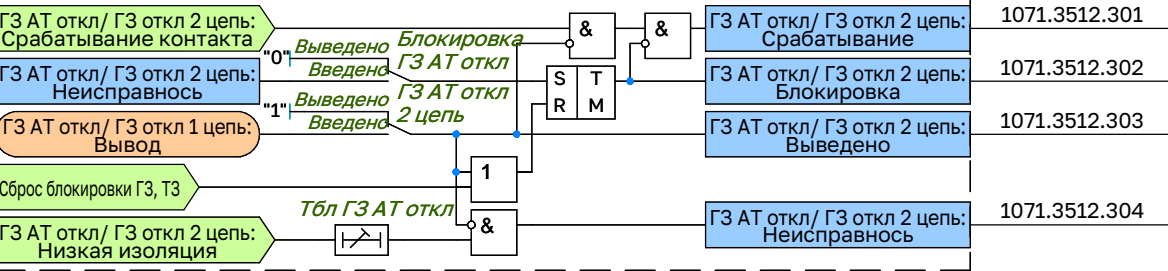


ГЗ АТ откл:
Проверка ГЗ откл на сигнал



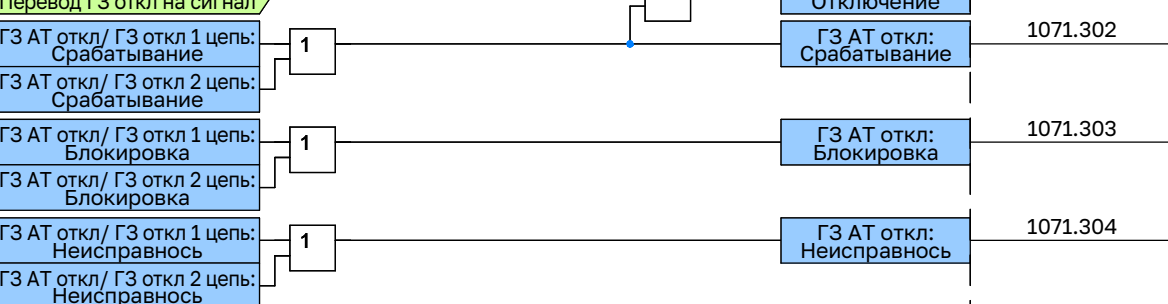


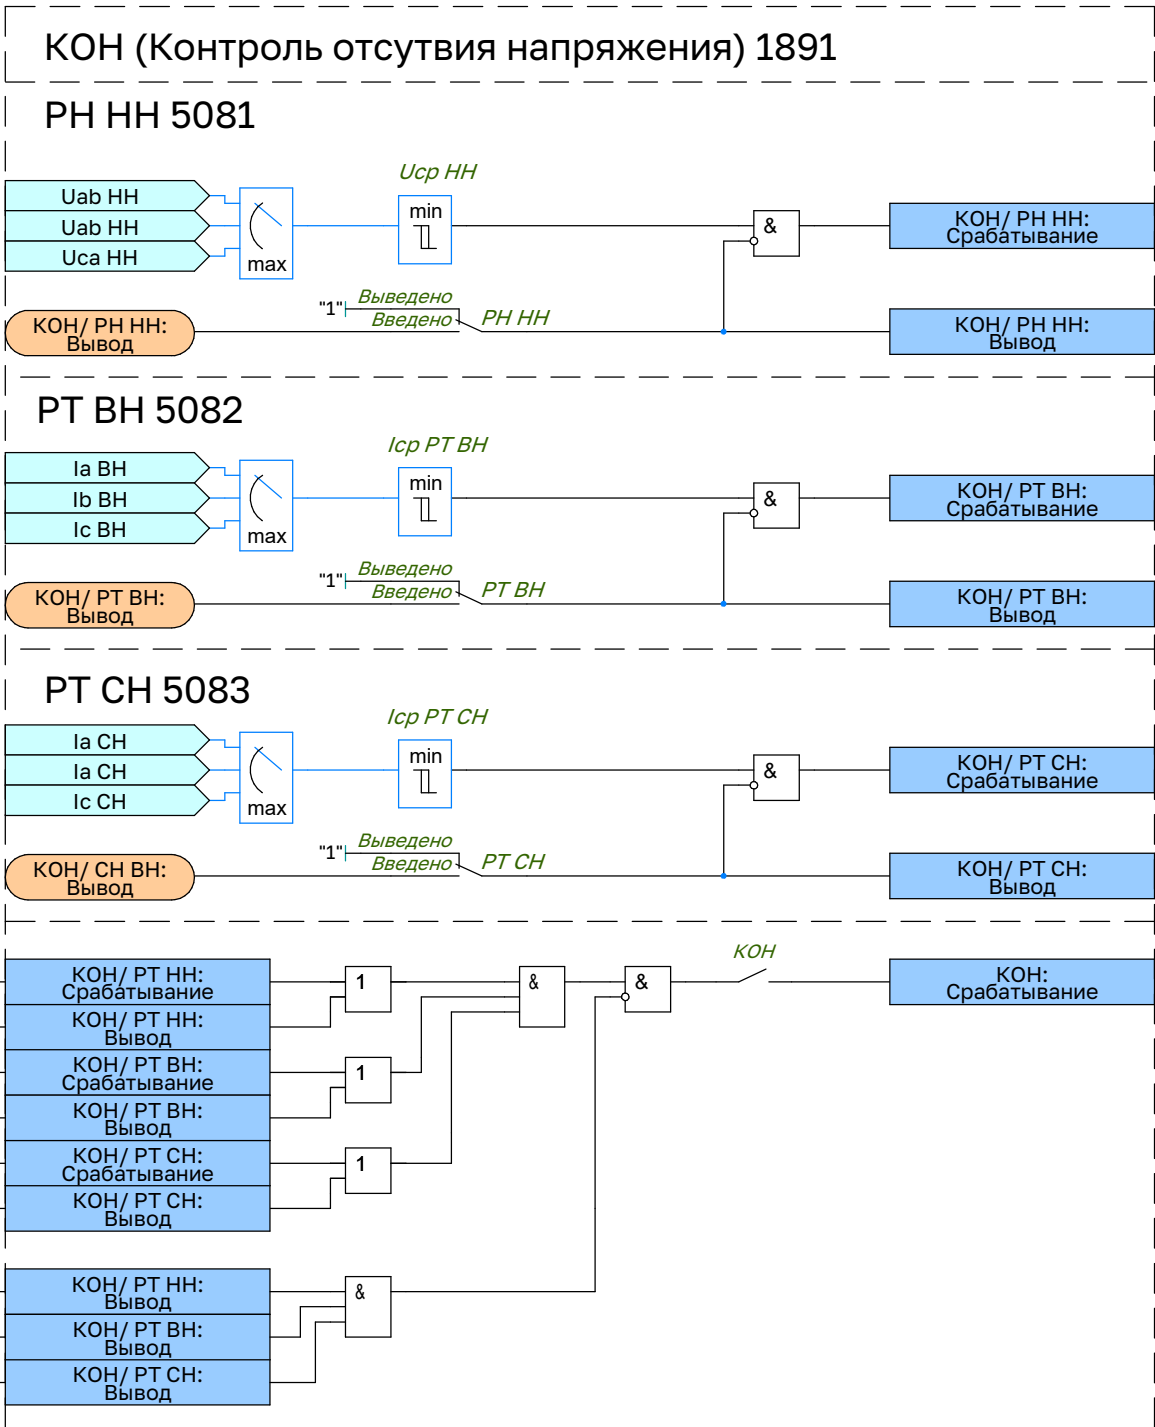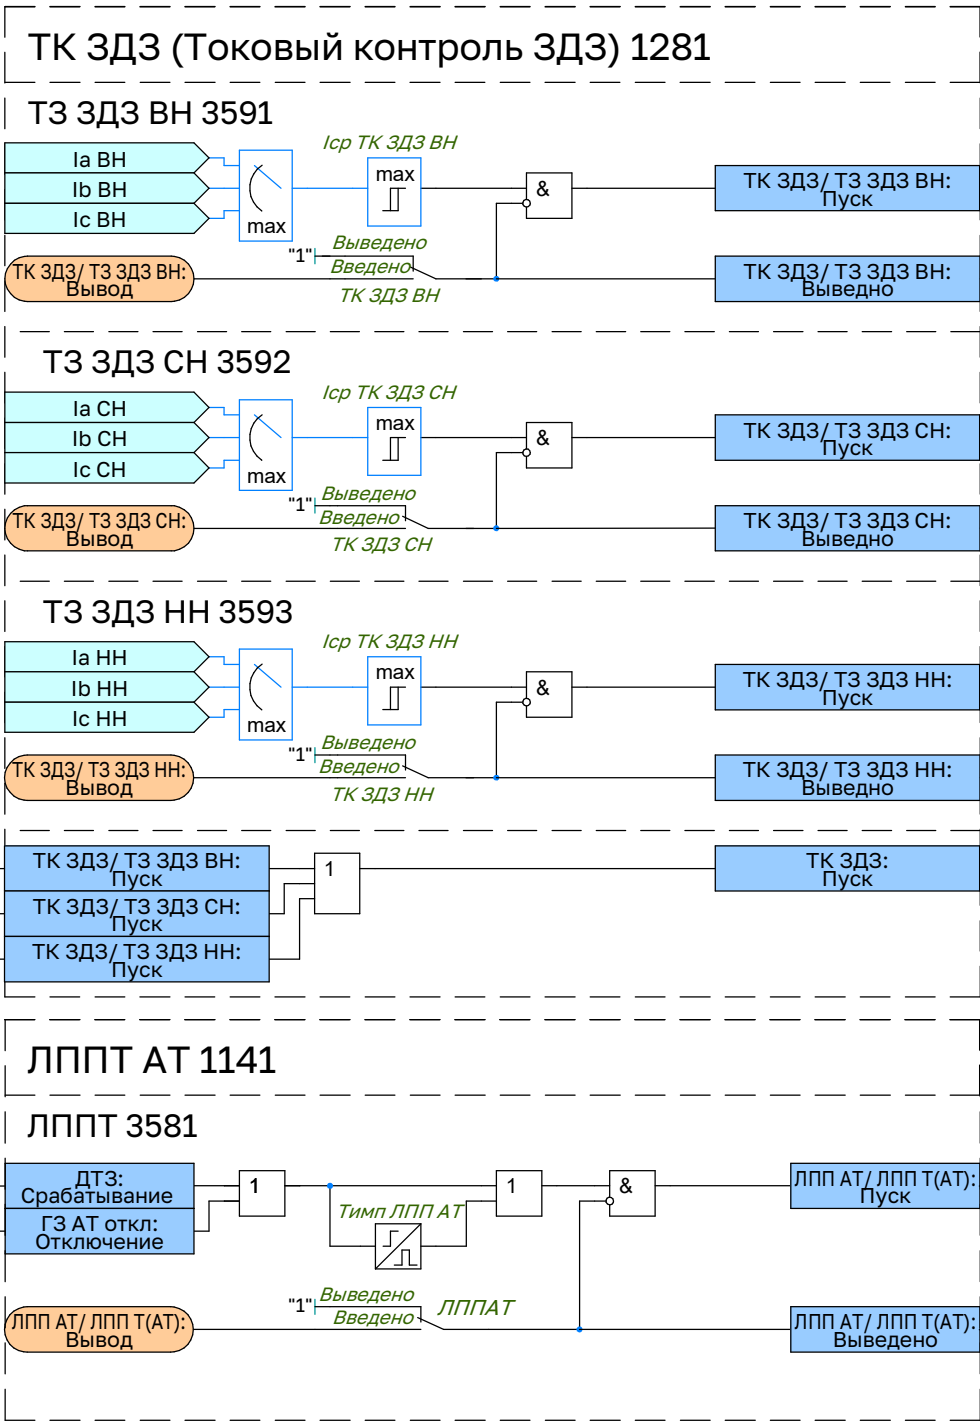





ЗП (Защита от перегрузки по току) 0531

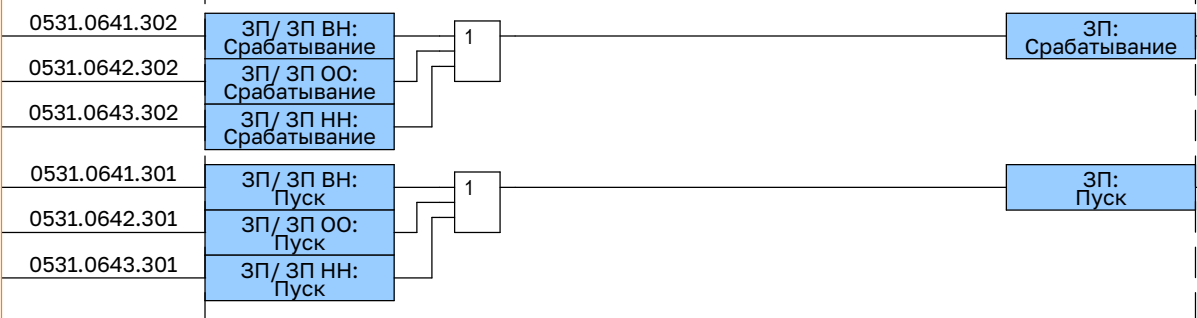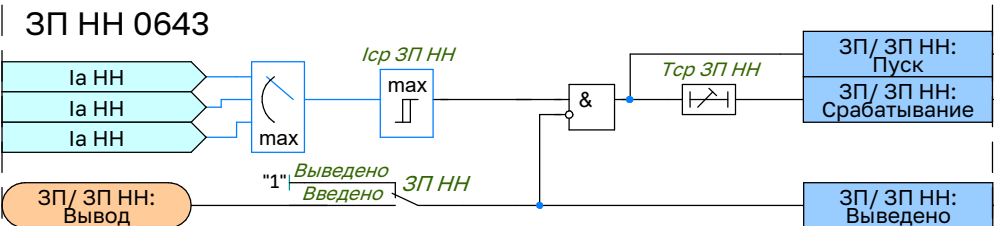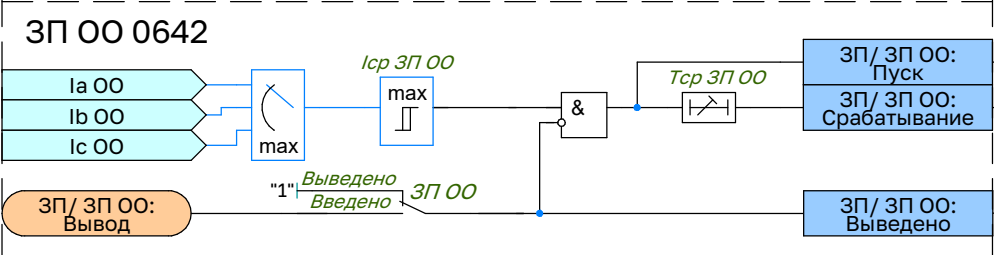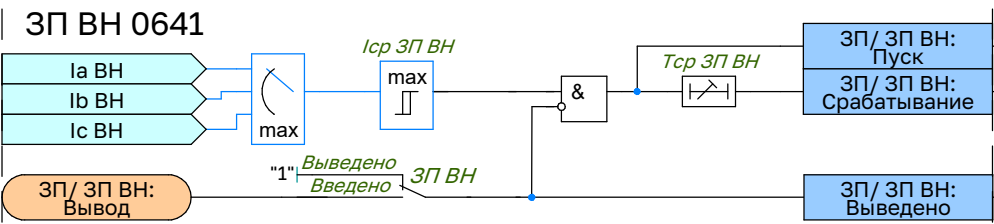


ЗПО АТ (Защита от потери охлаждения Т) 1301

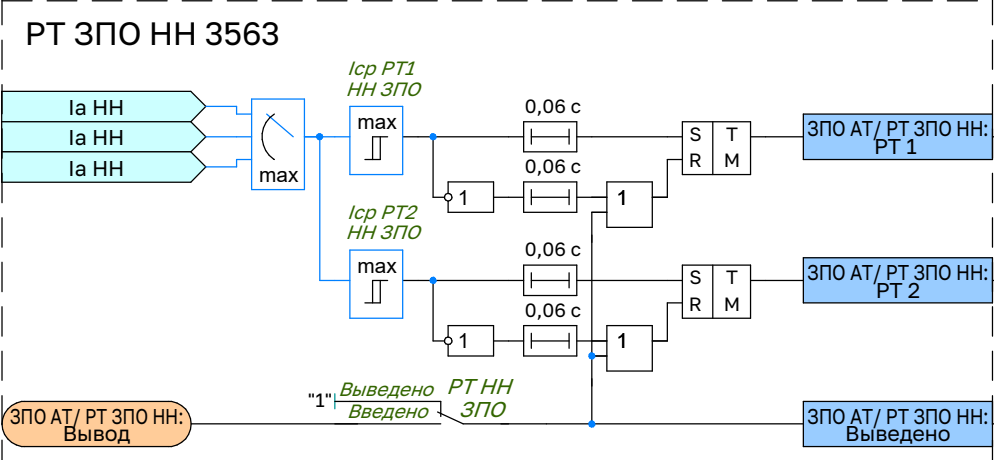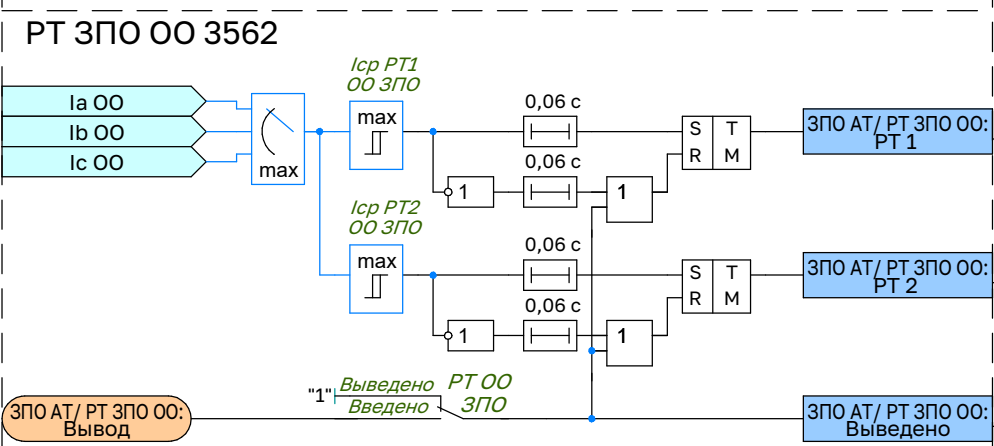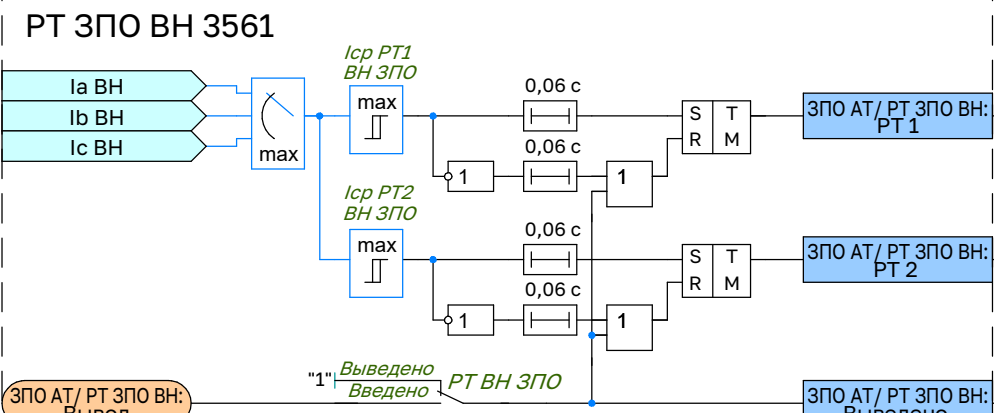




ЗПО АТ (Защита от потери охлаждения АТ) 1301

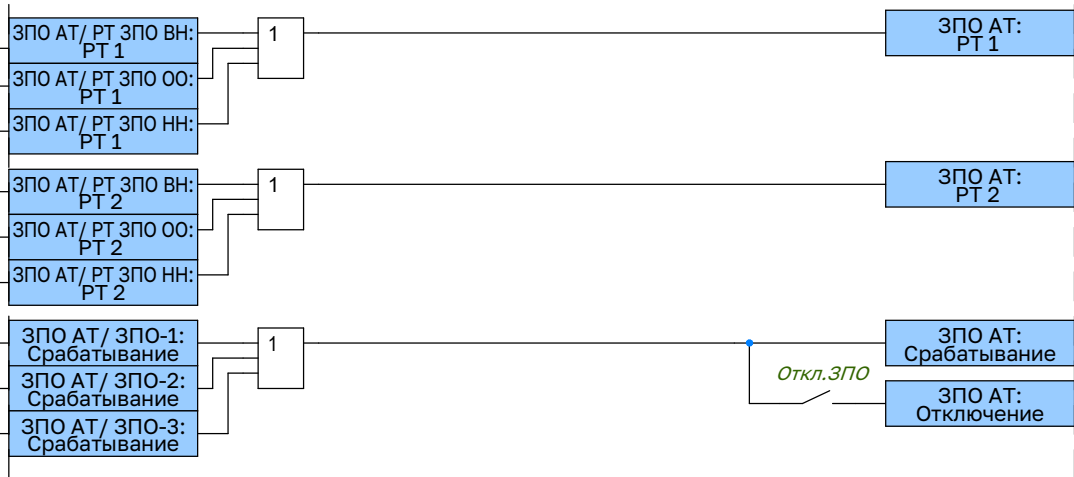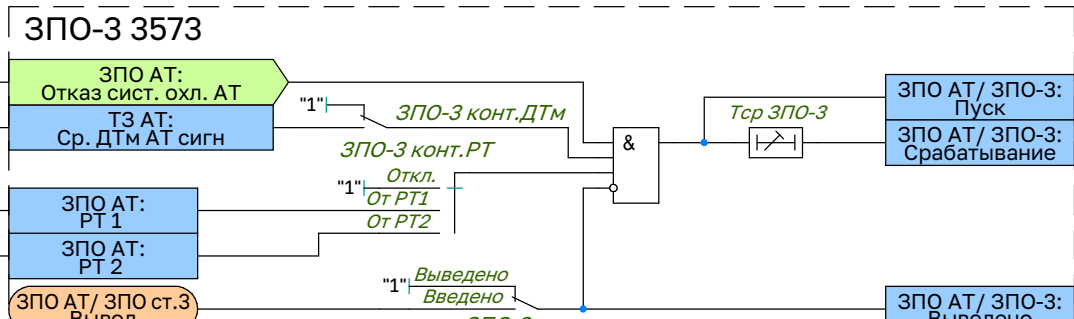
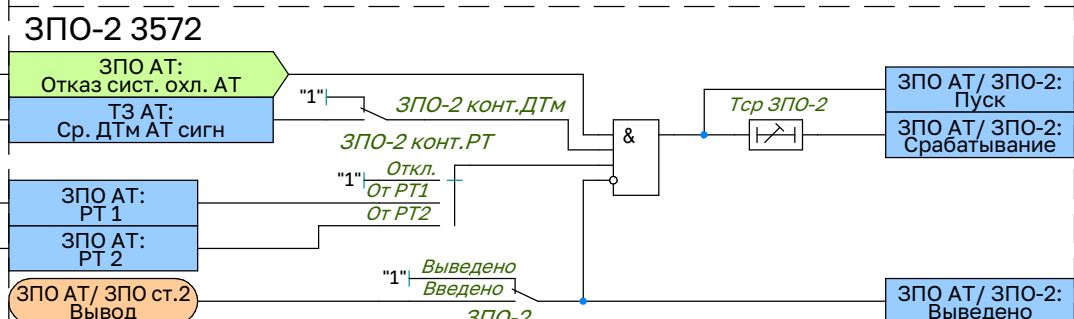
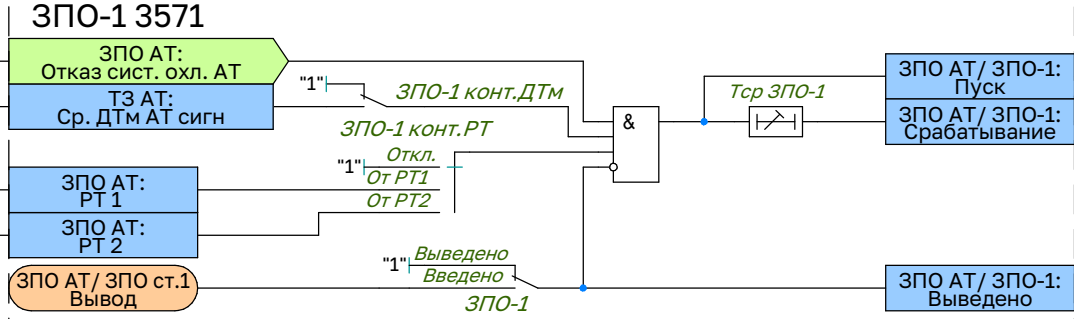




КИ НН (Контроль изоляции НН) 0971

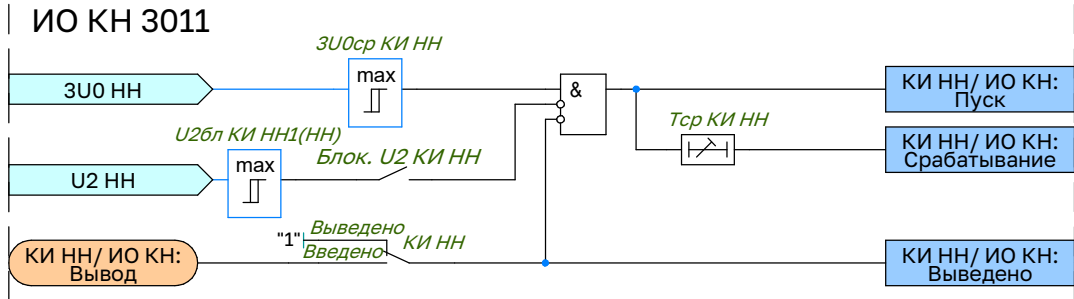

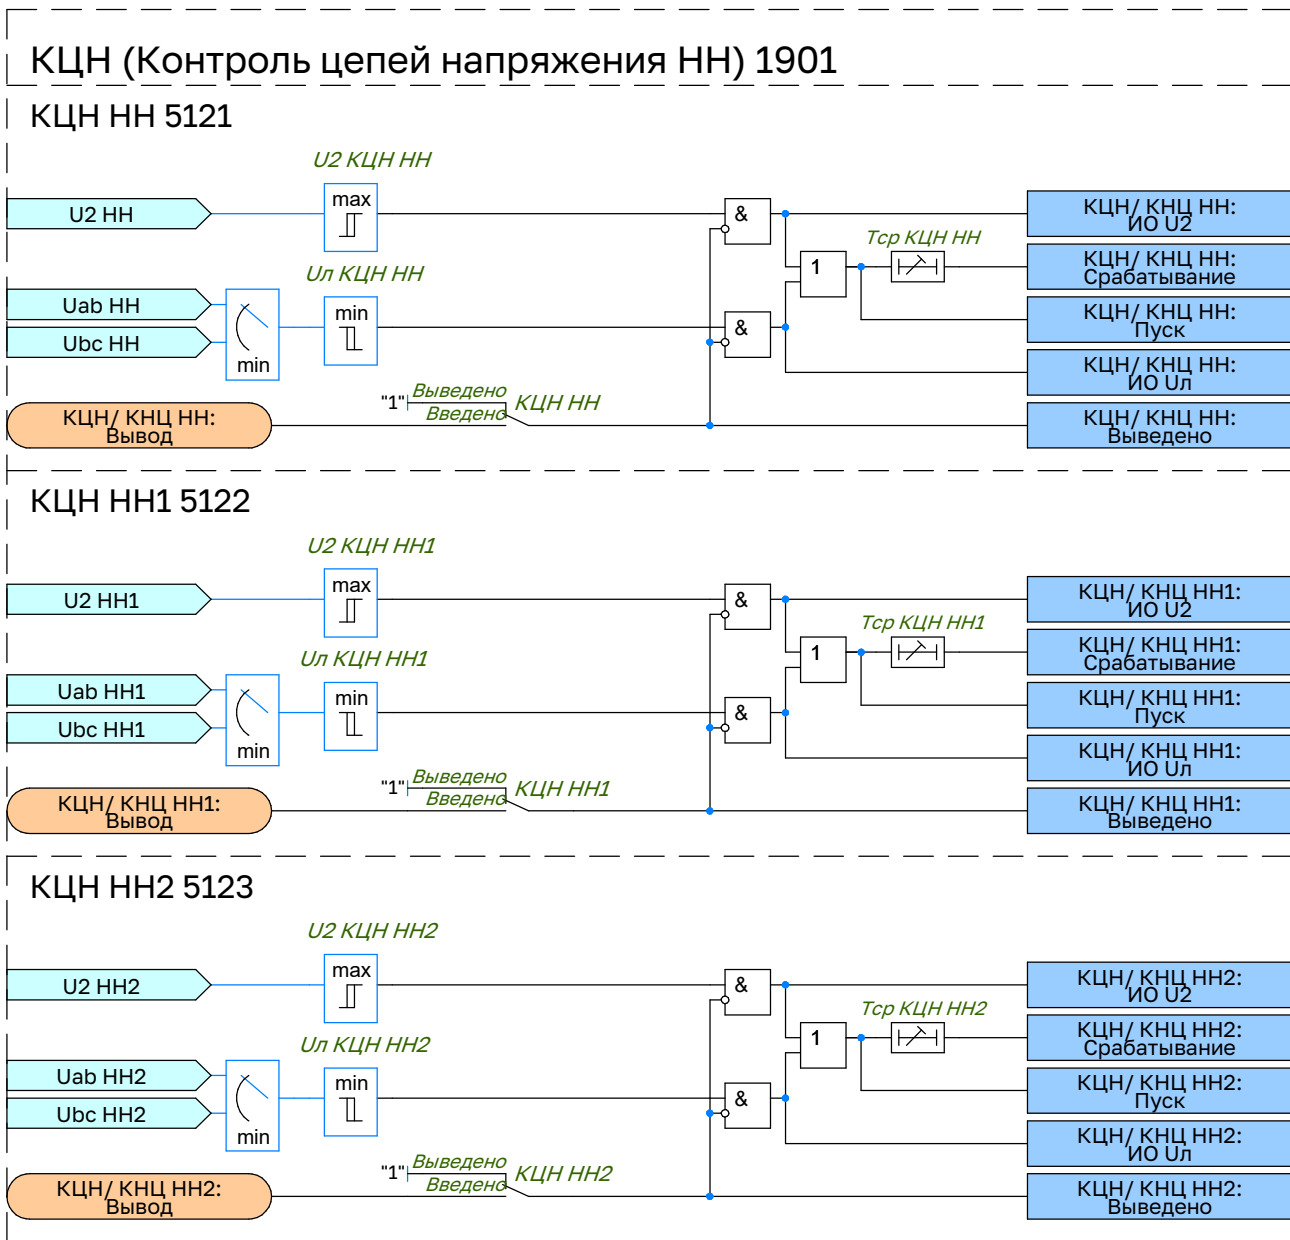

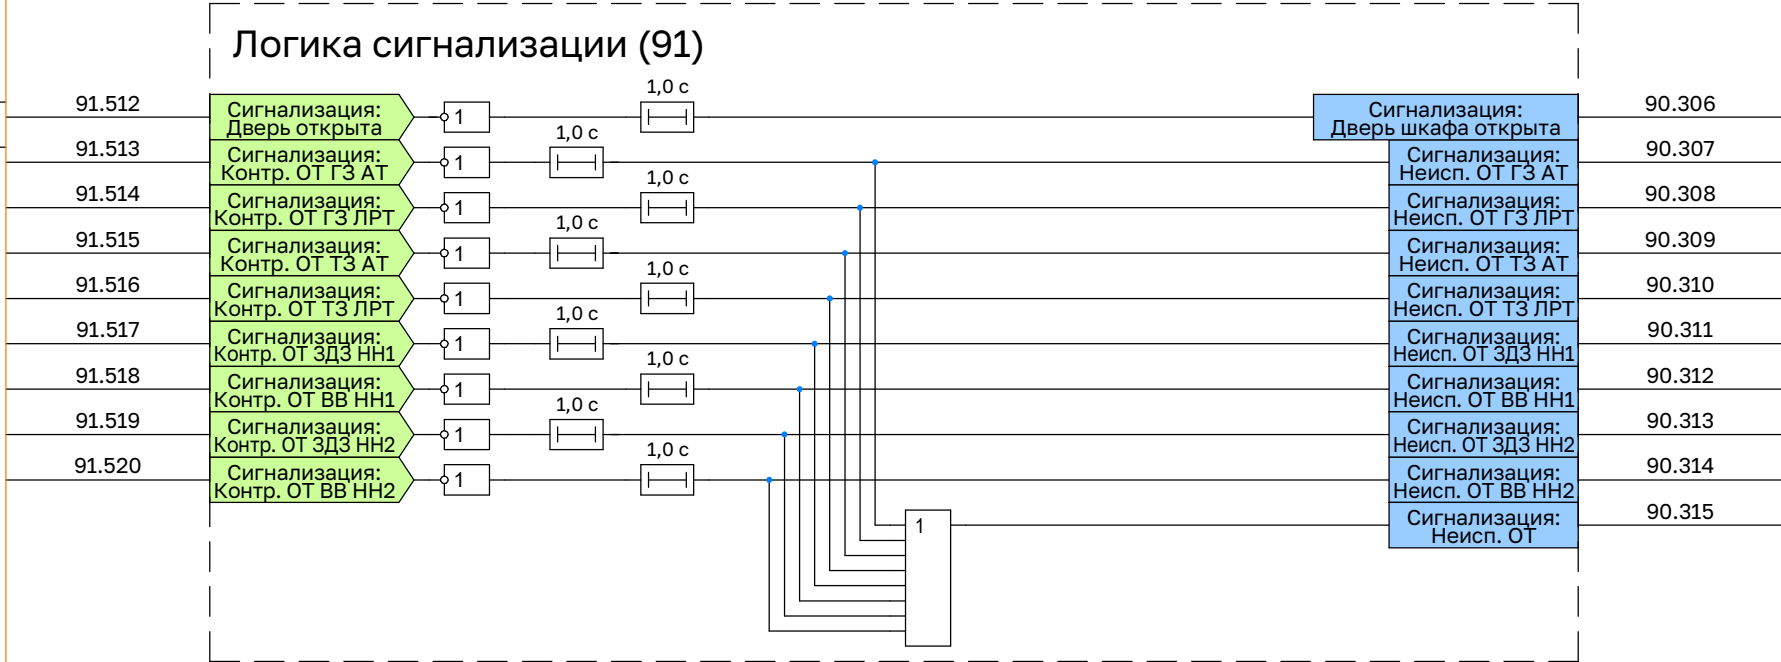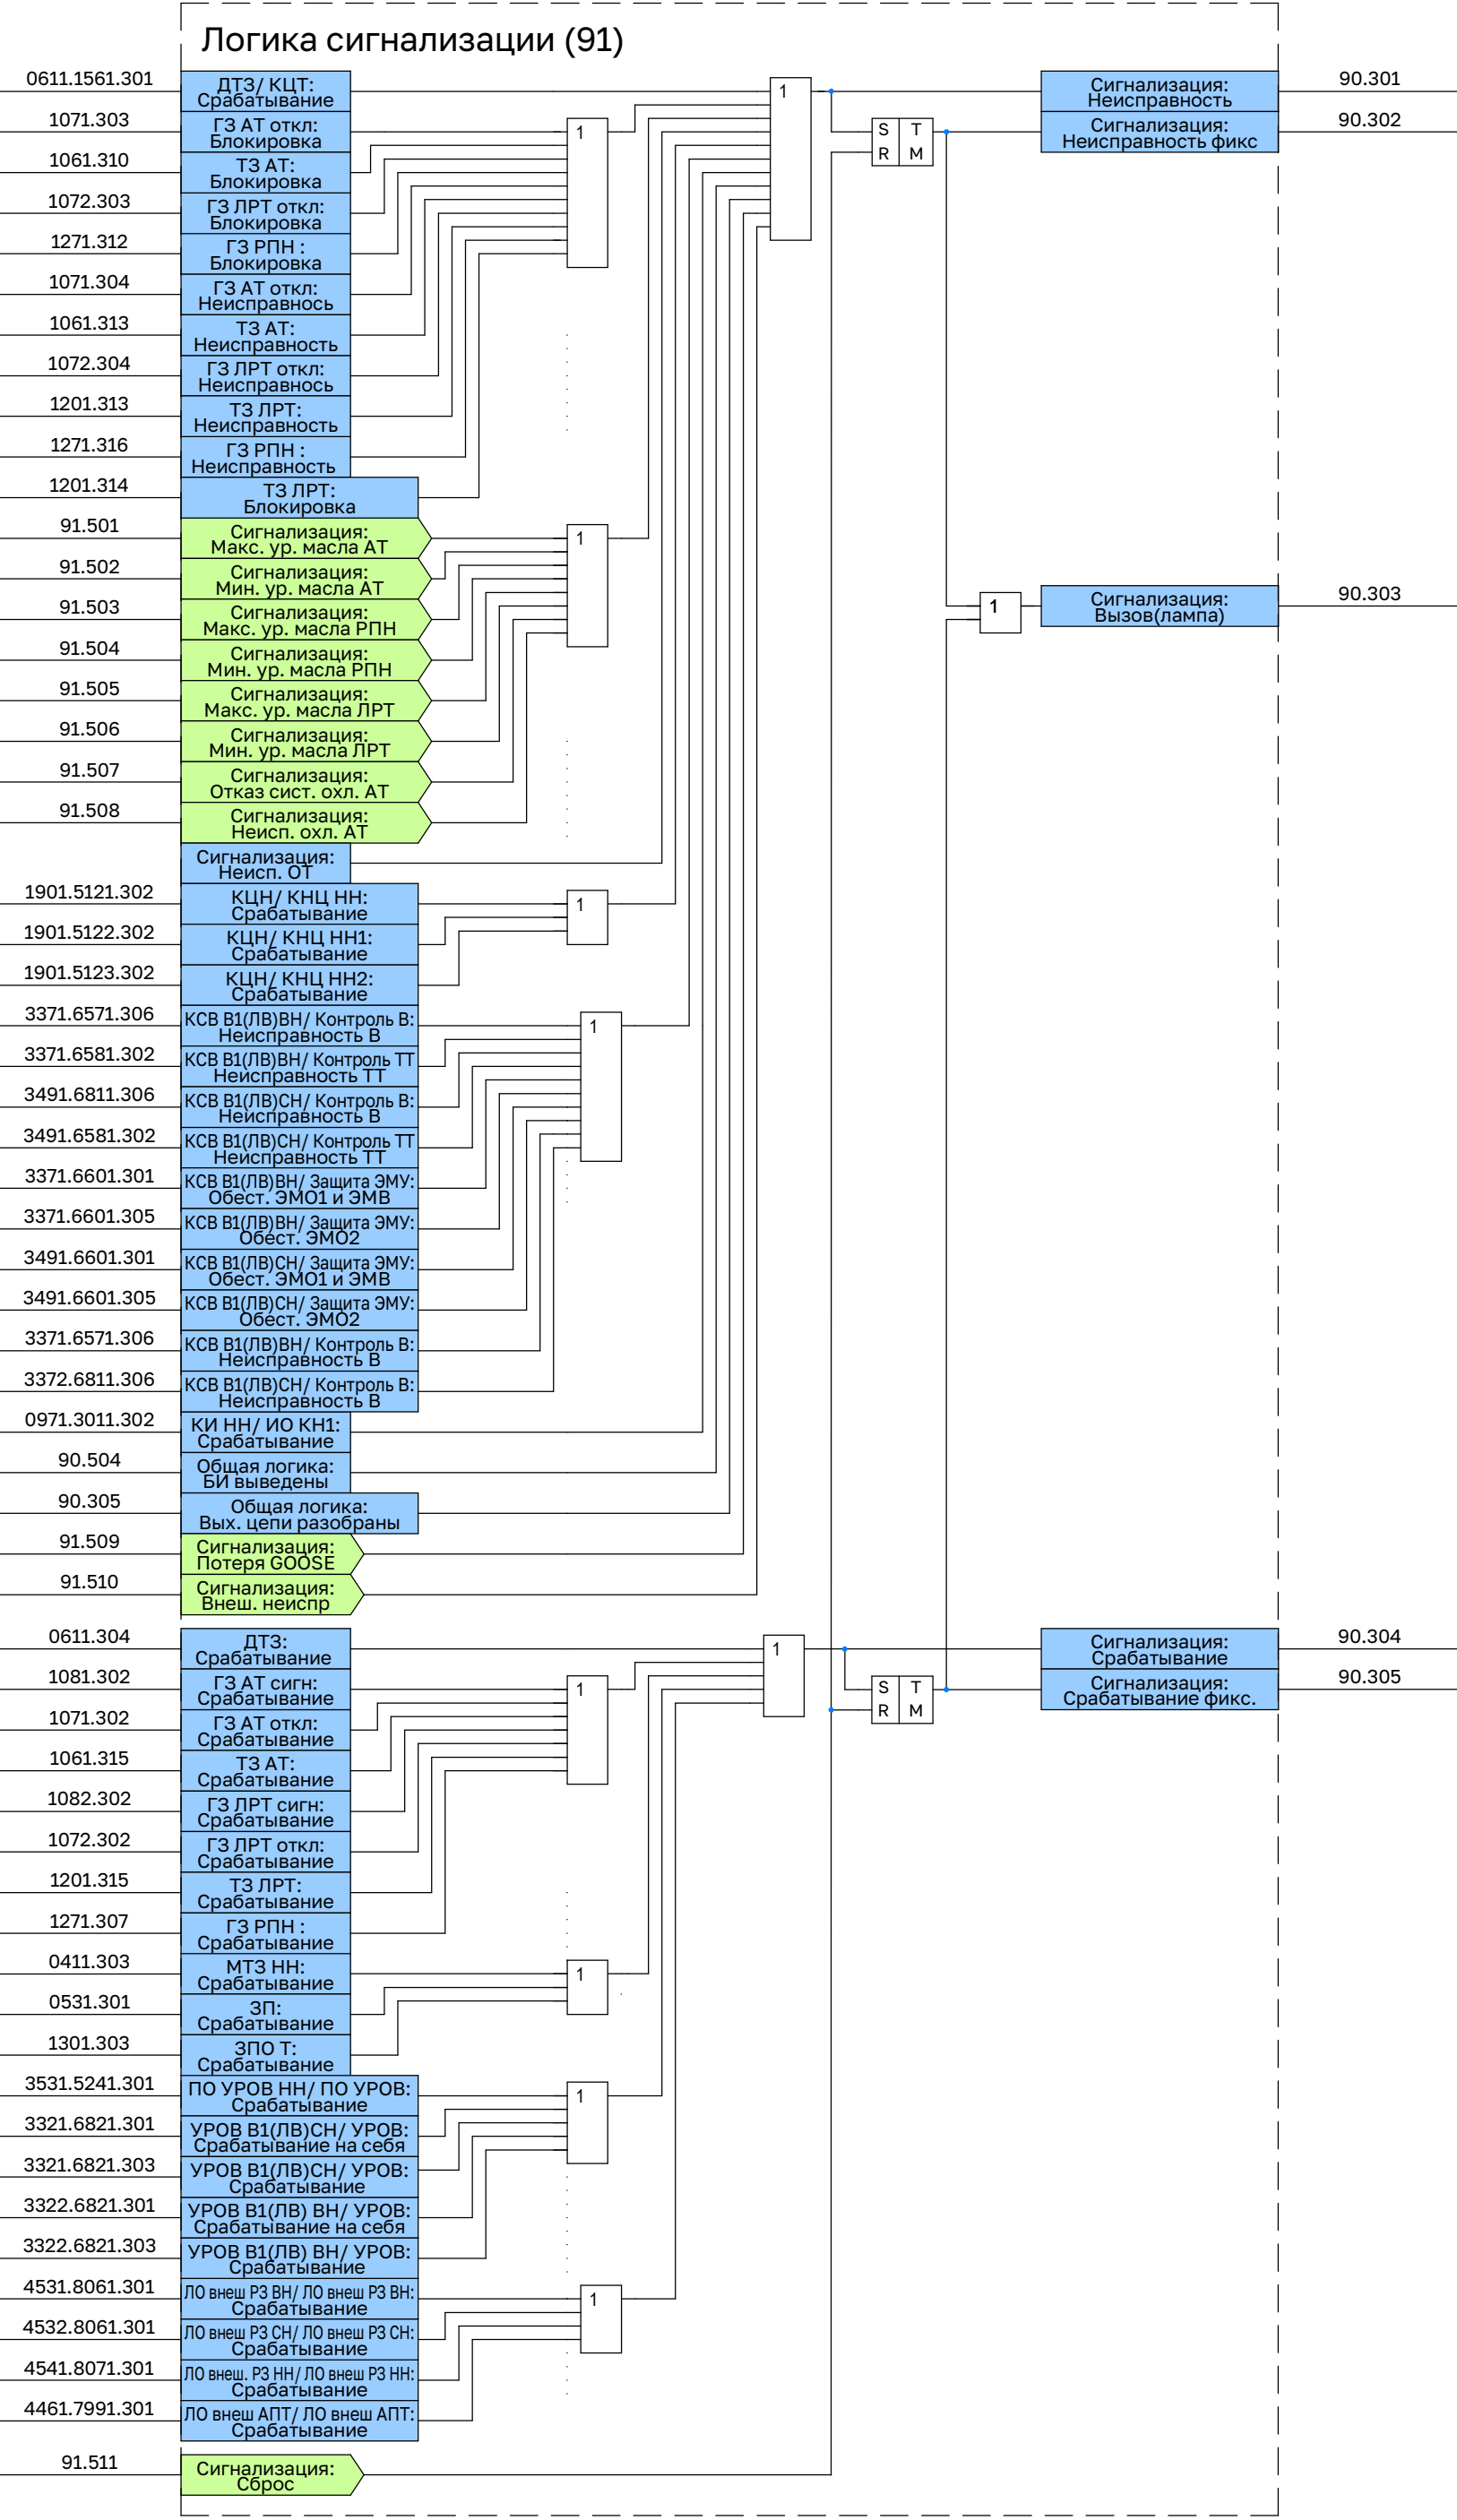


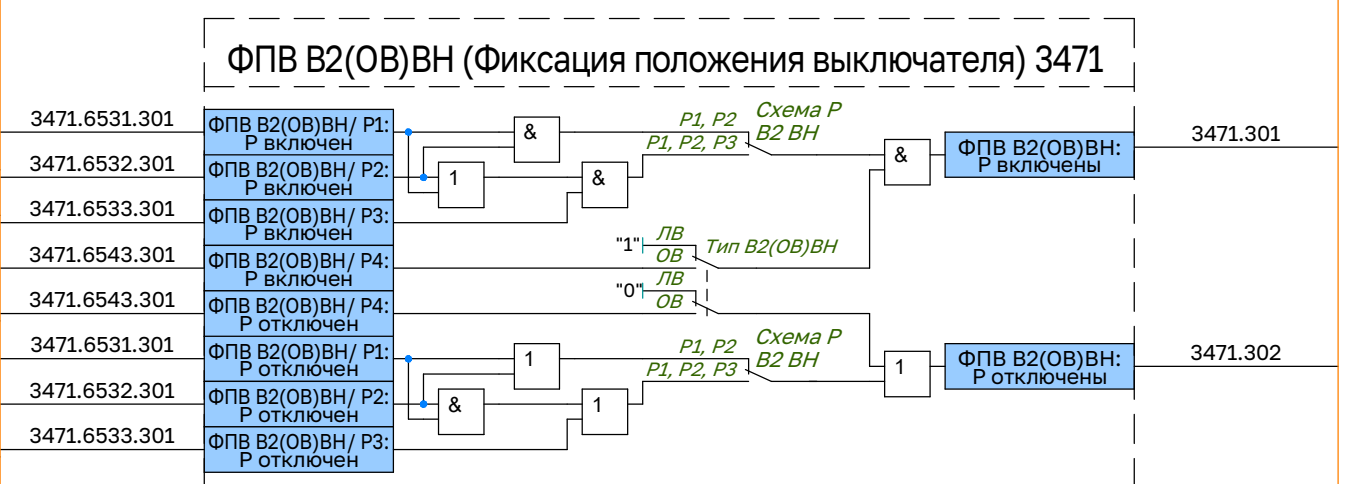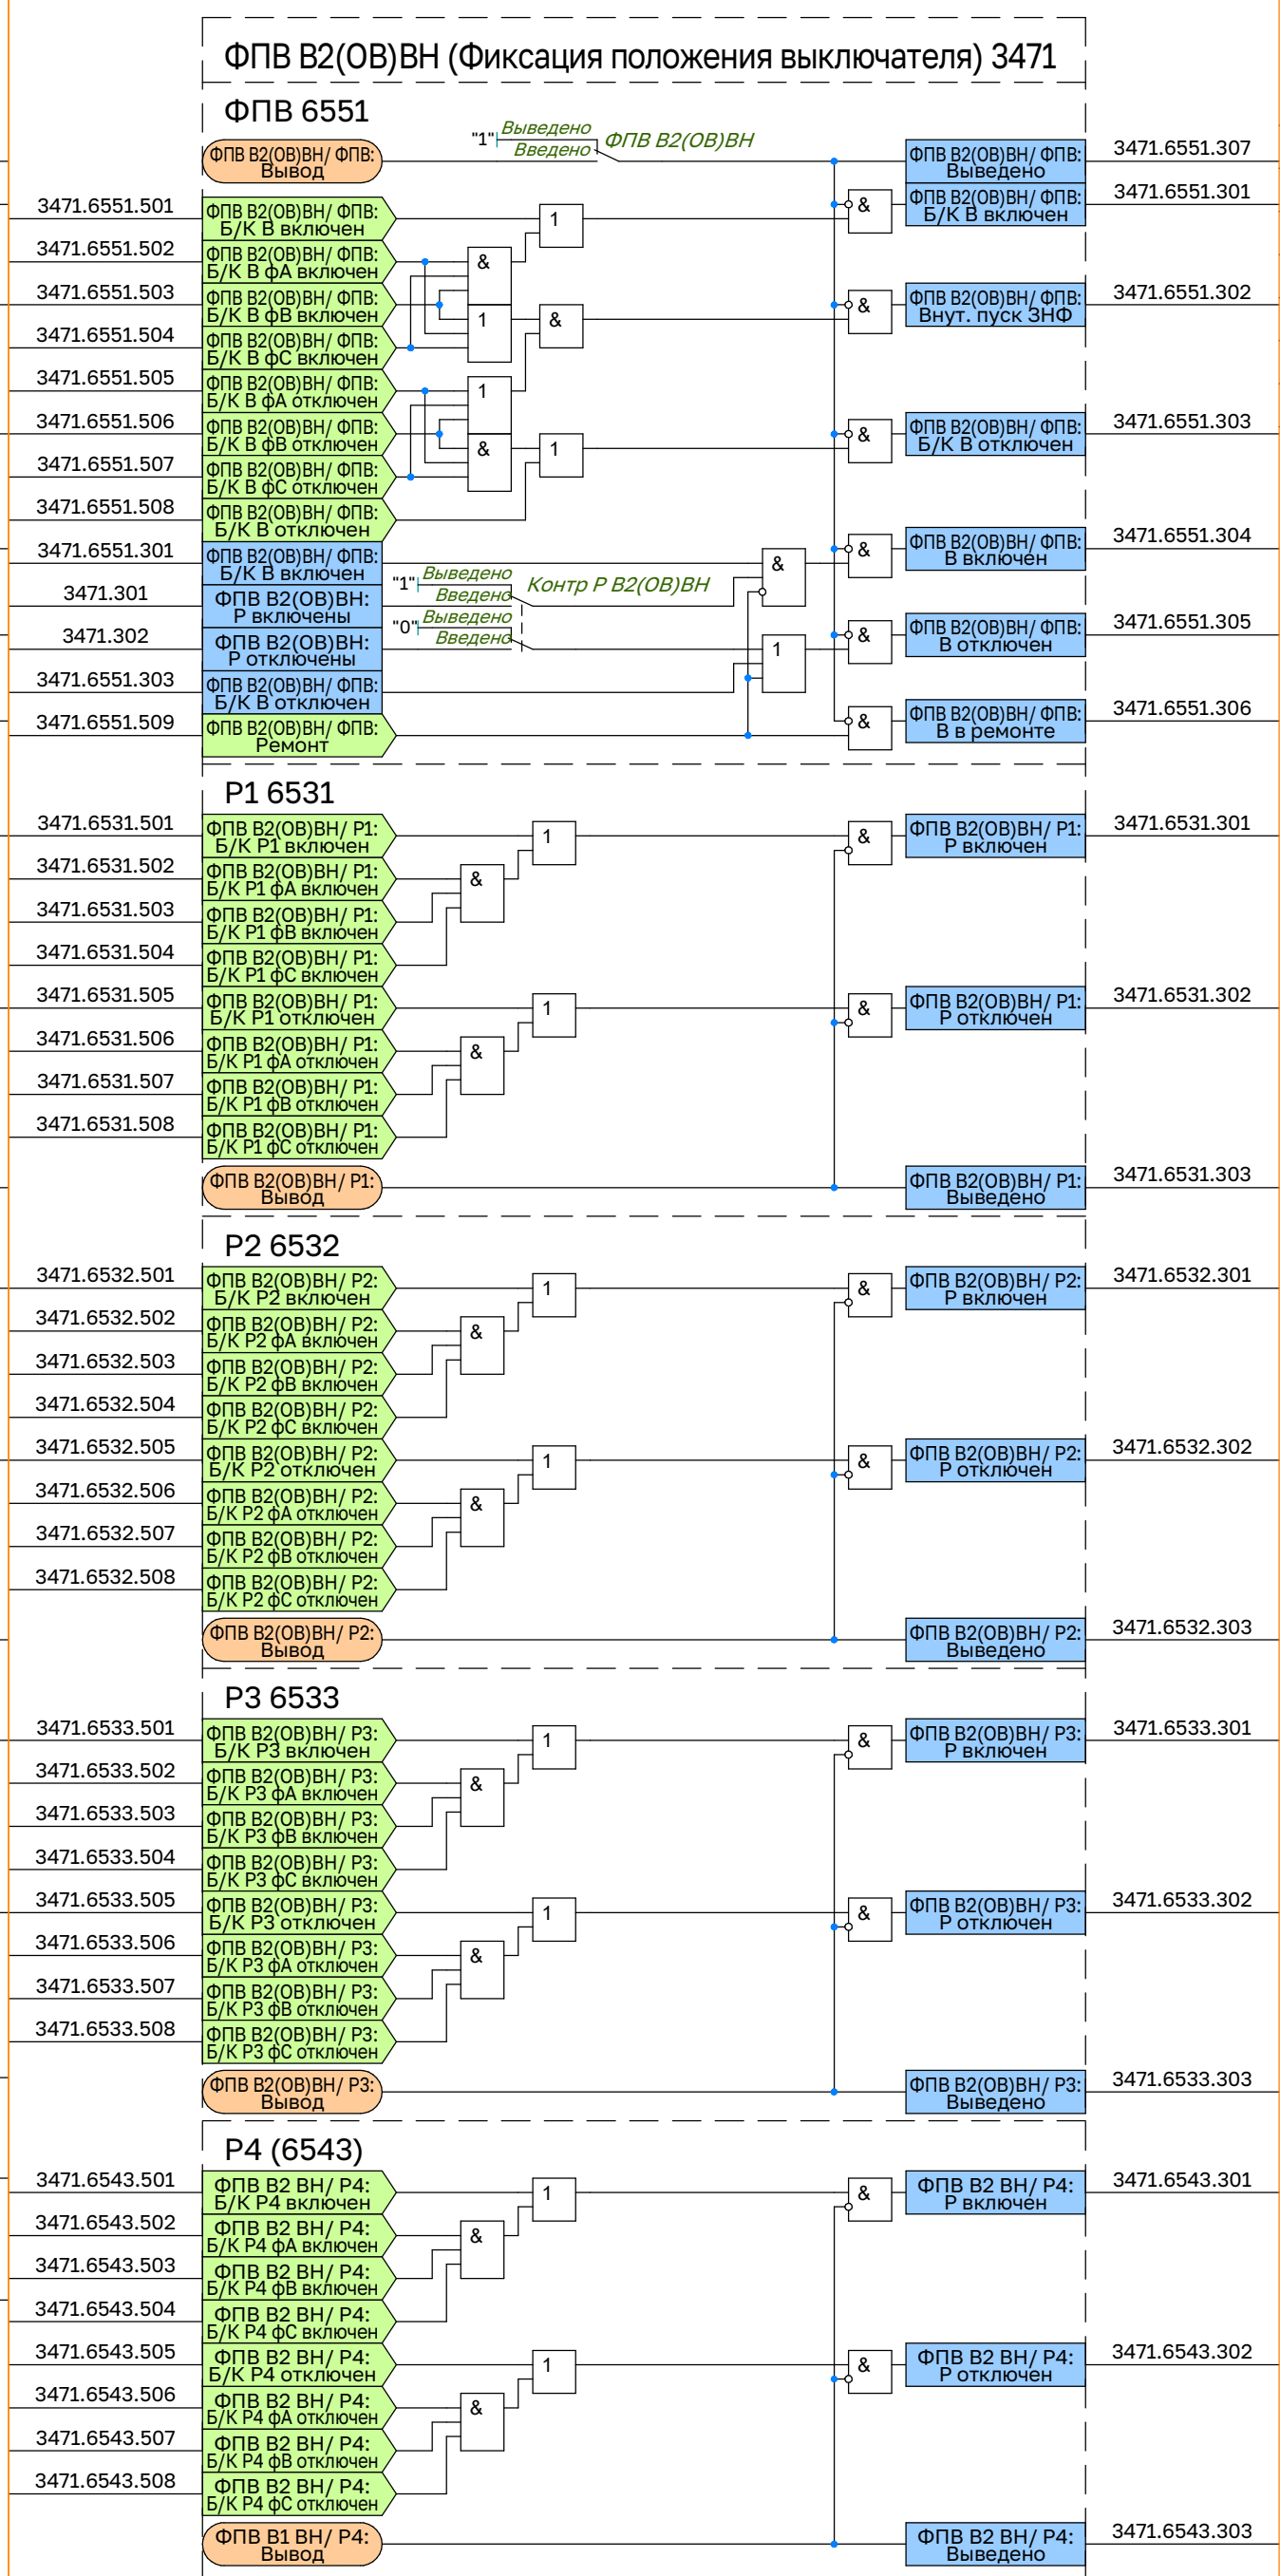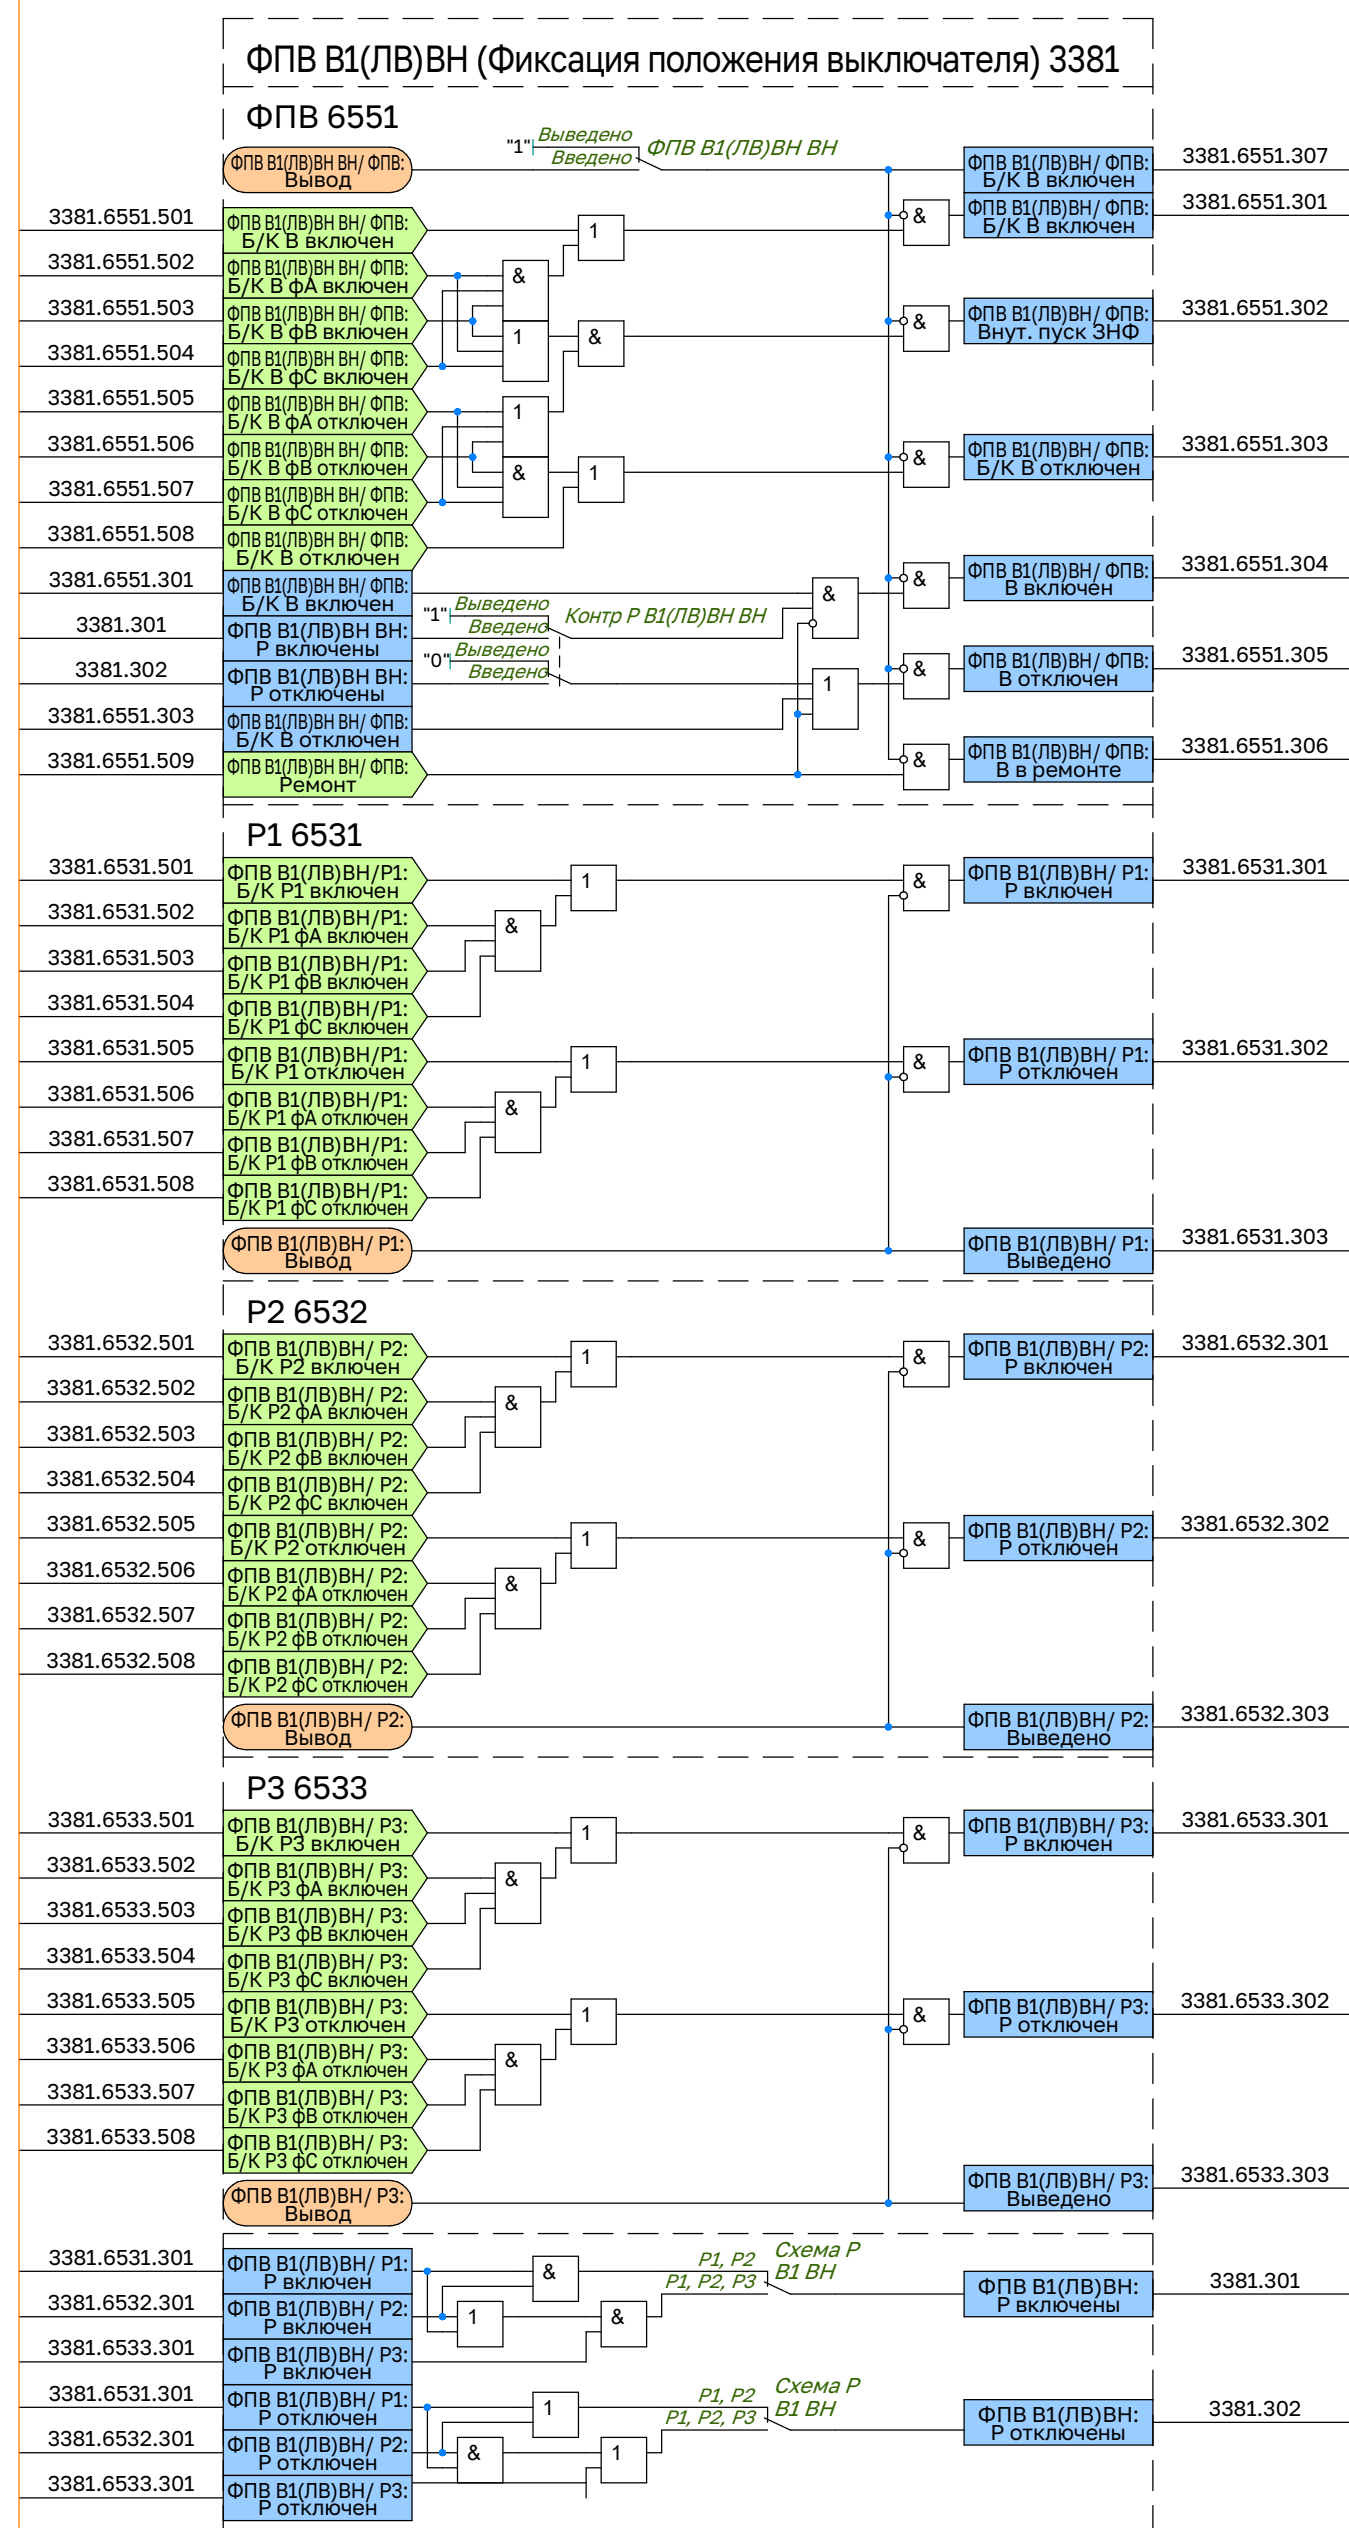

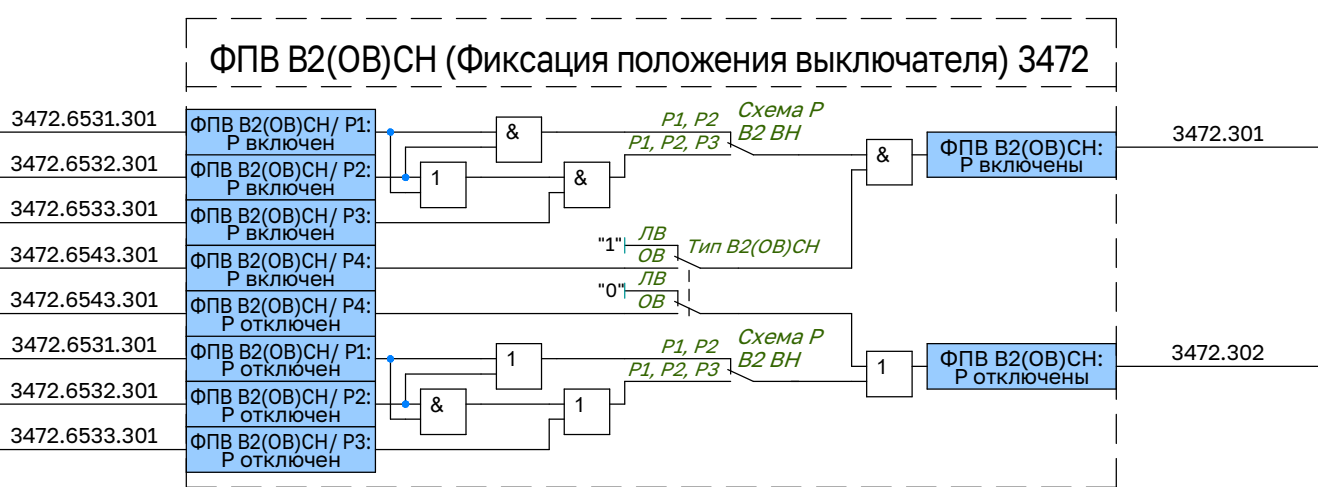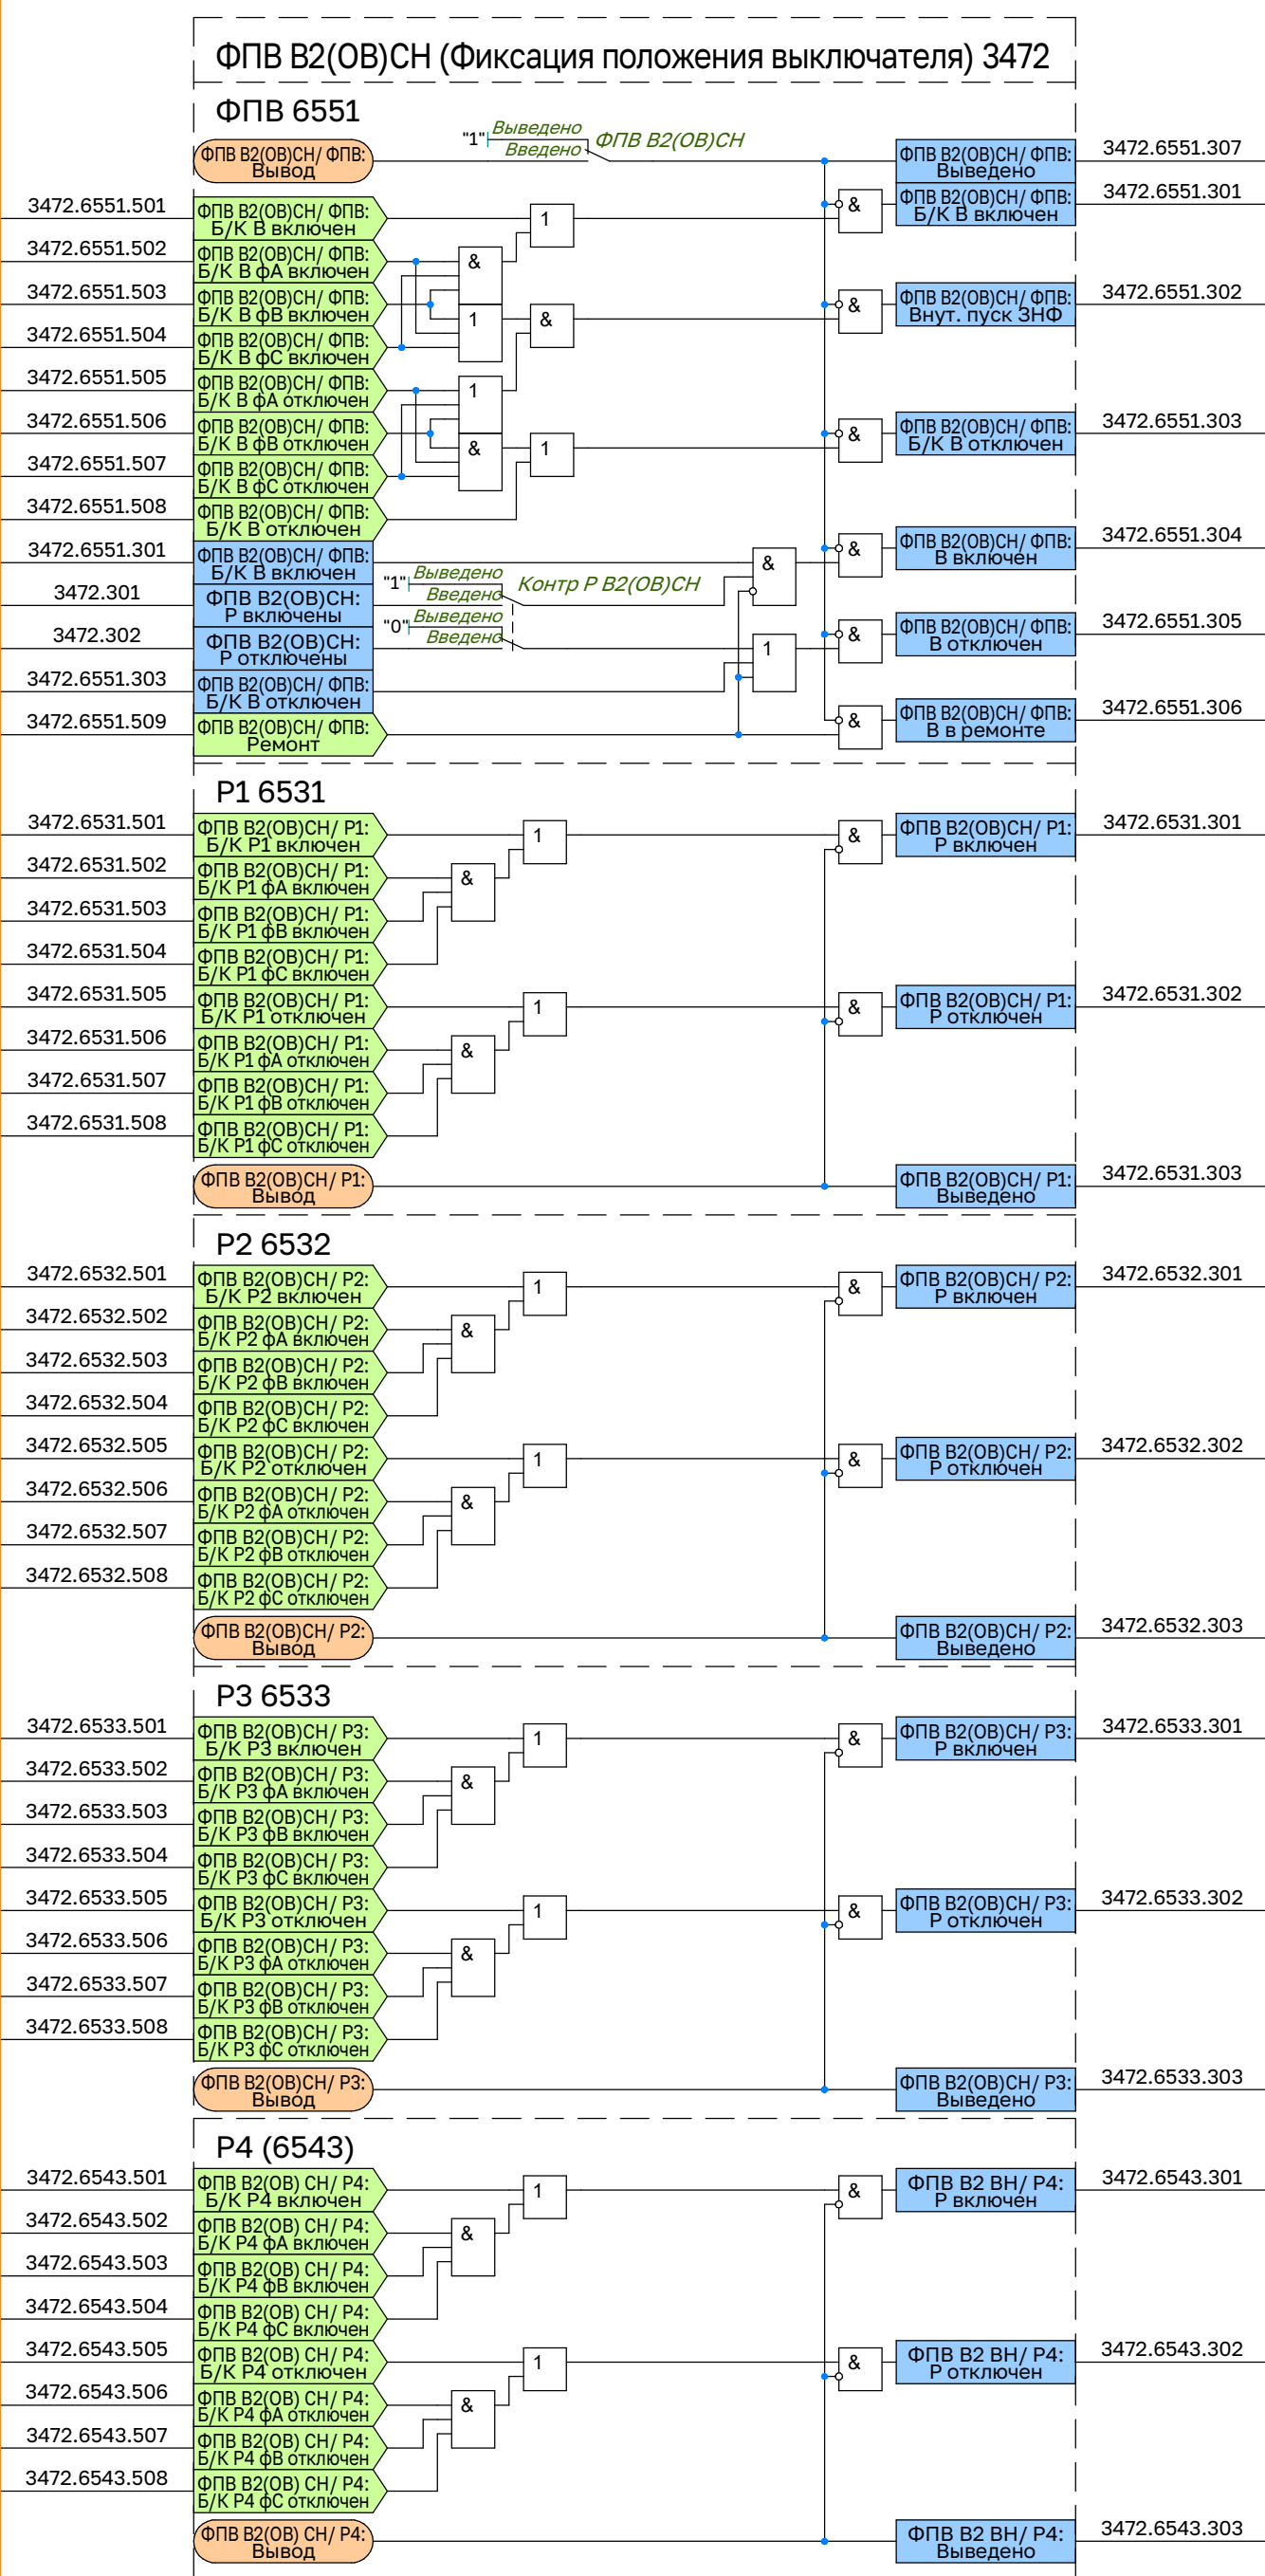


КСВ В1(ЛВ)СН (Контроль силового выключателя) В1(ЛВ)СН 3372

Контроль В 6861

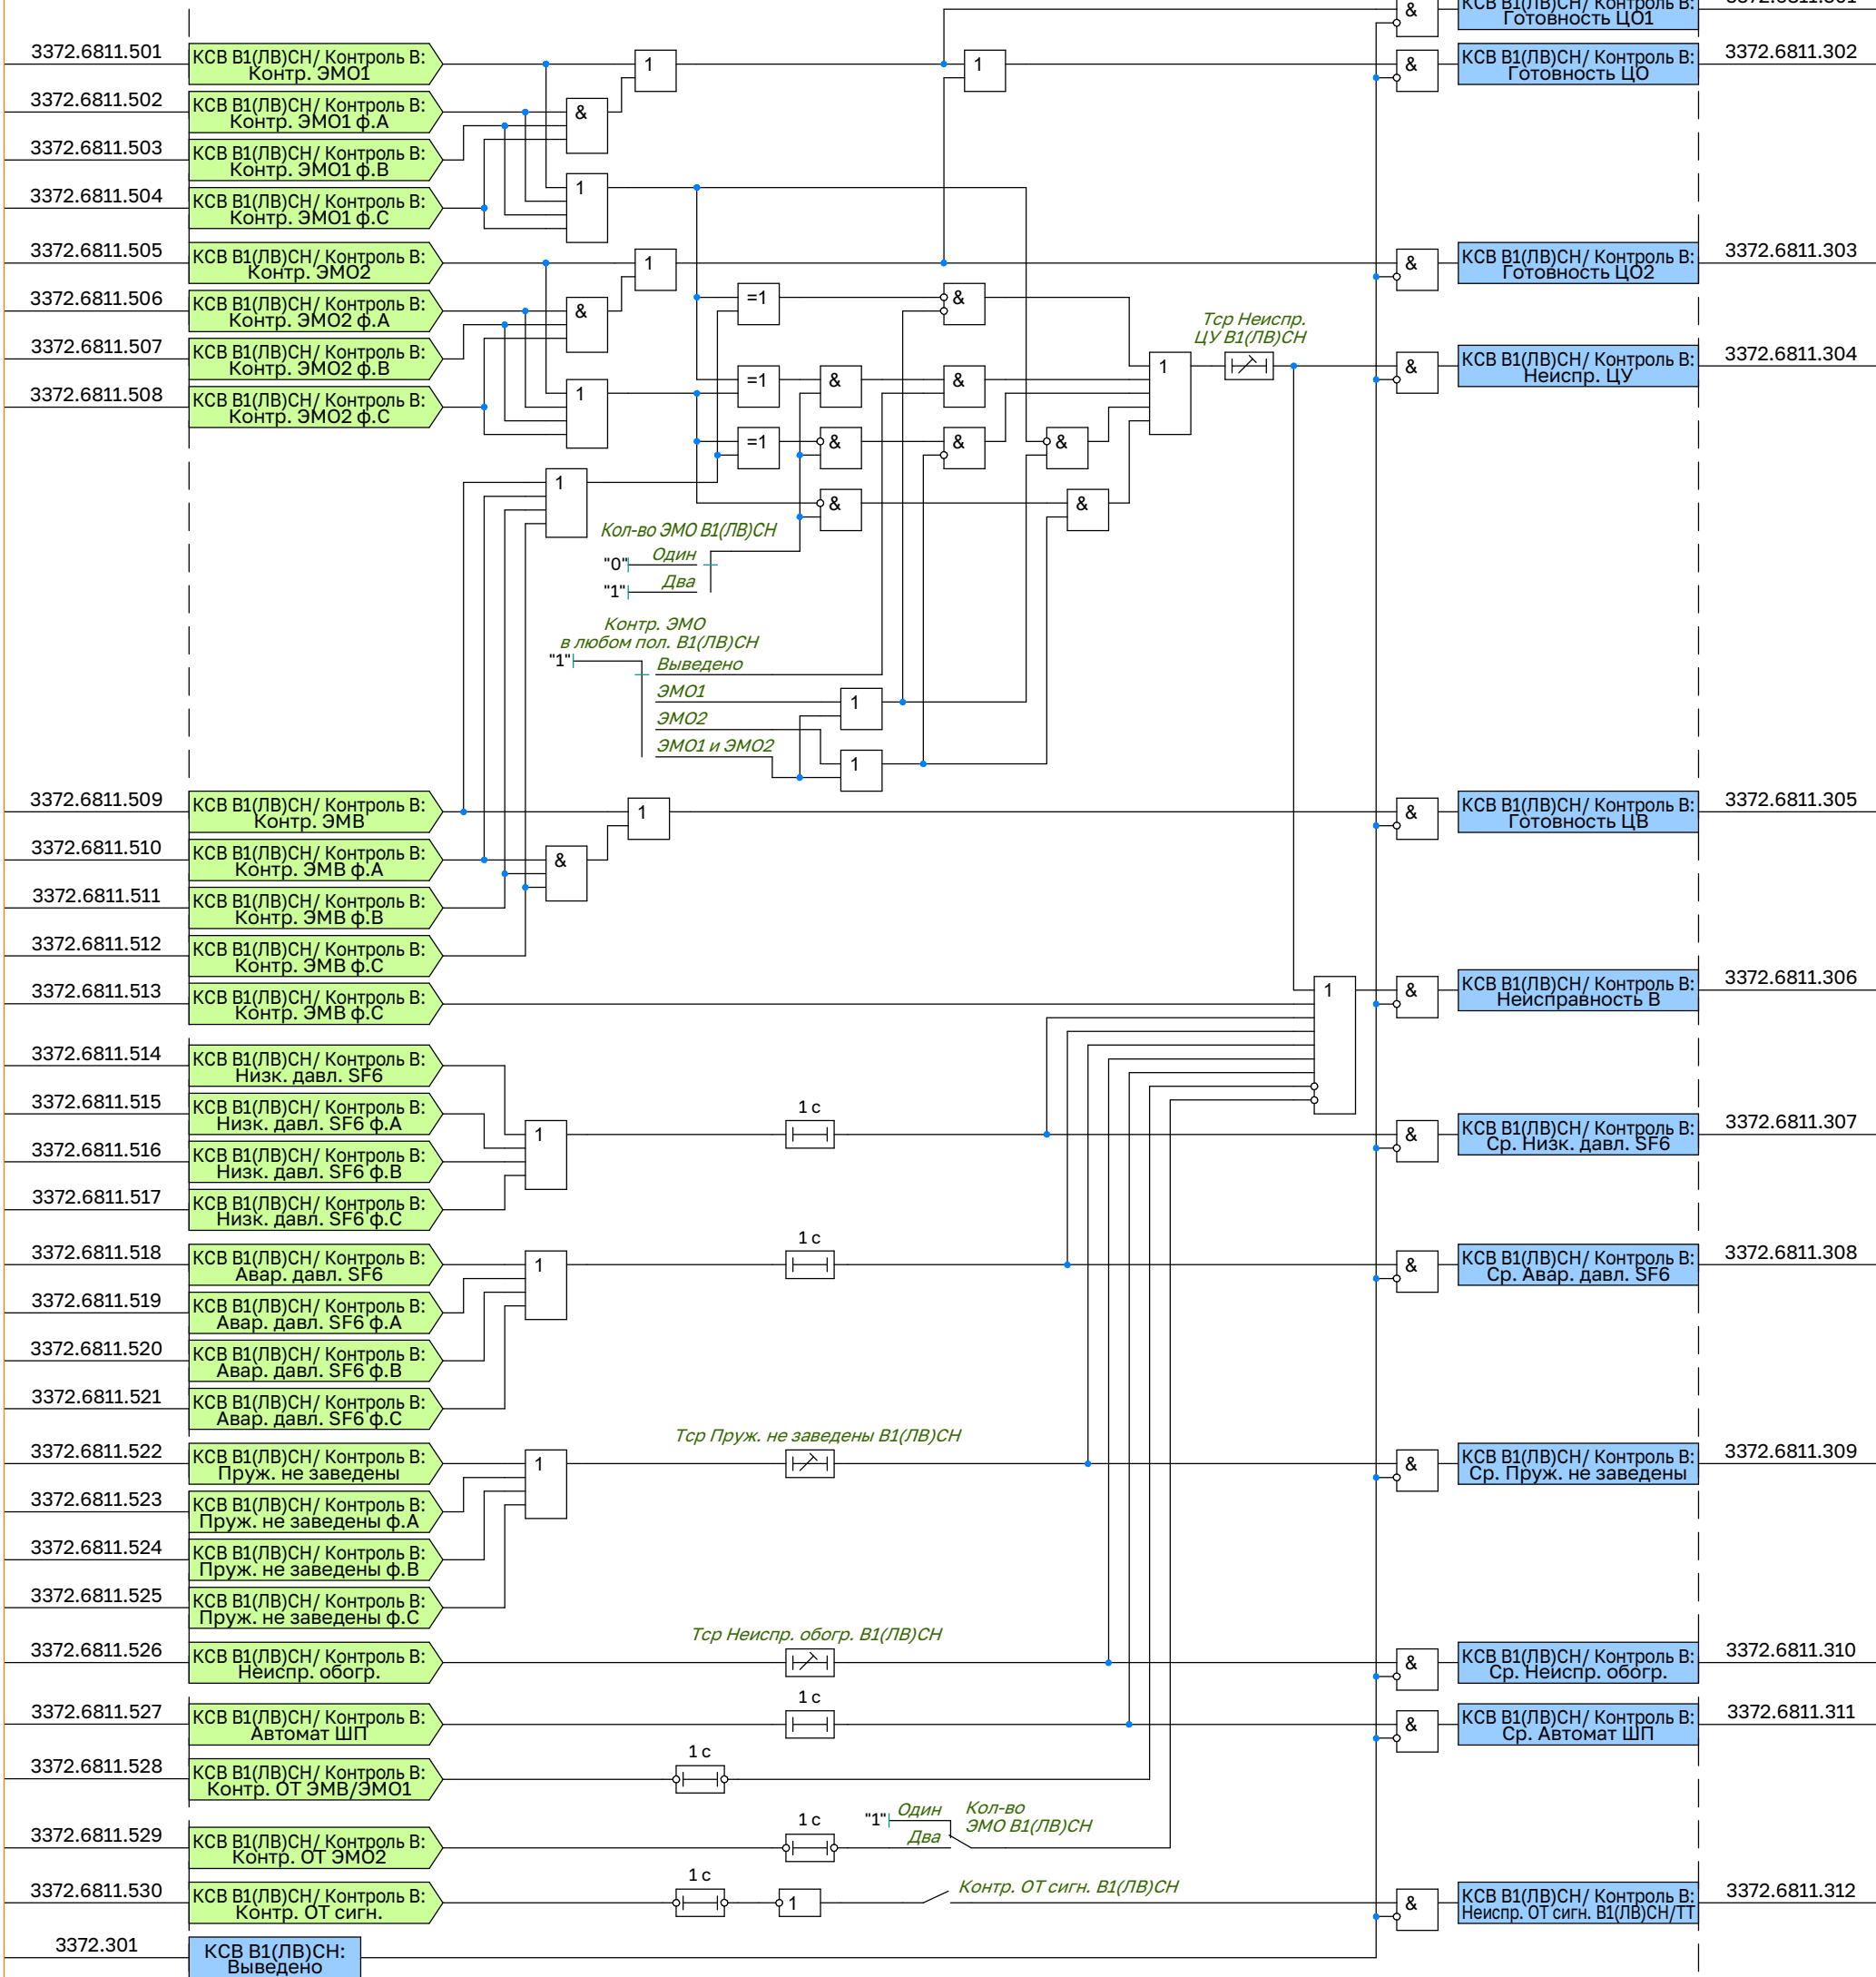


Блокировка управления 6611

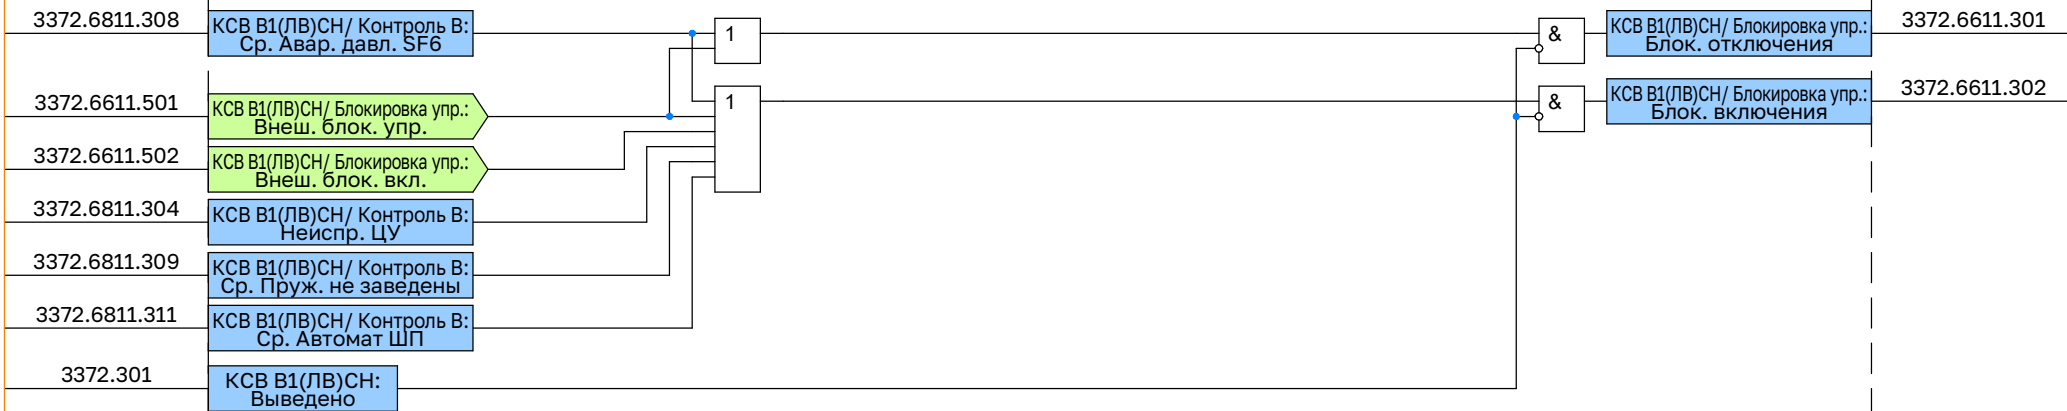


КСВ В1(ЛВ)СН (Контроль силового выключателя) В1(ЛВ)СН 3372



Контроль ТТ 6581

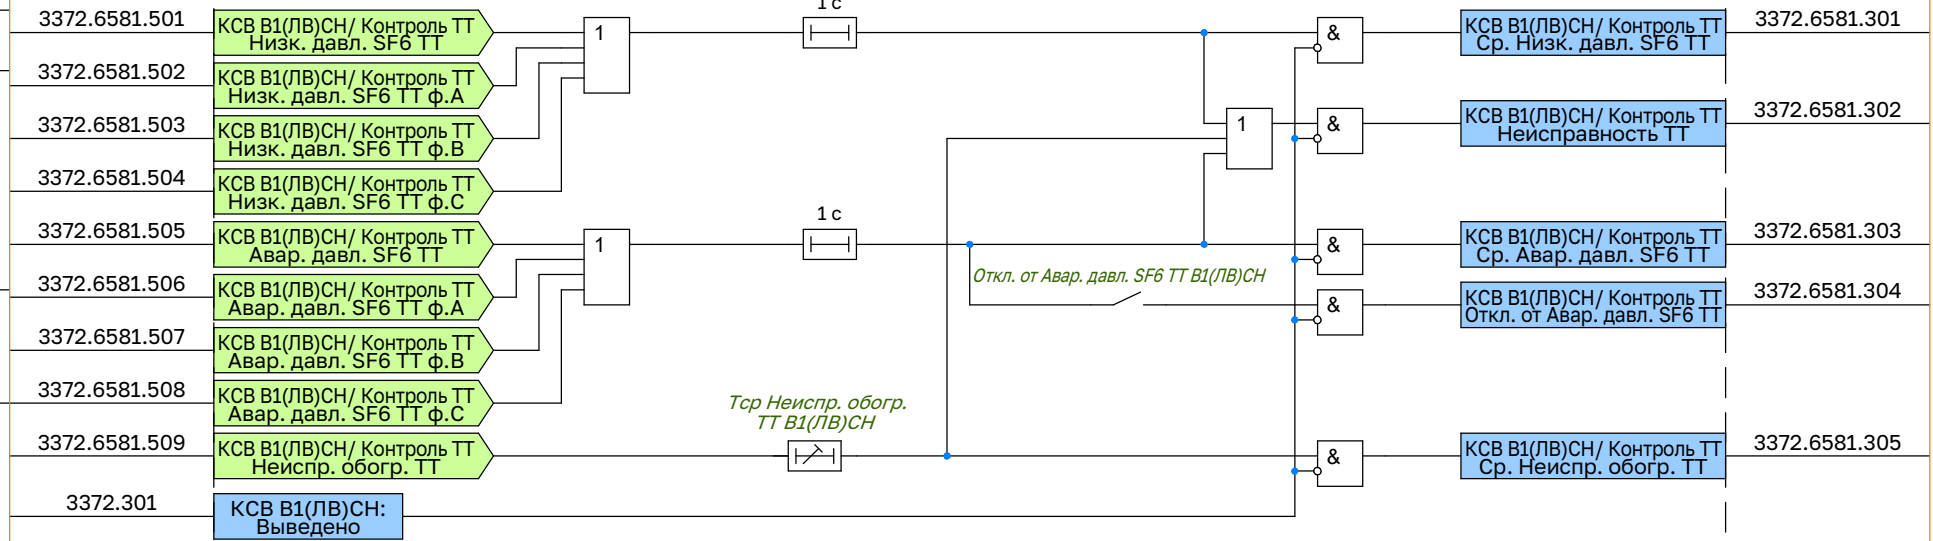

Защита ЭМУ 6601

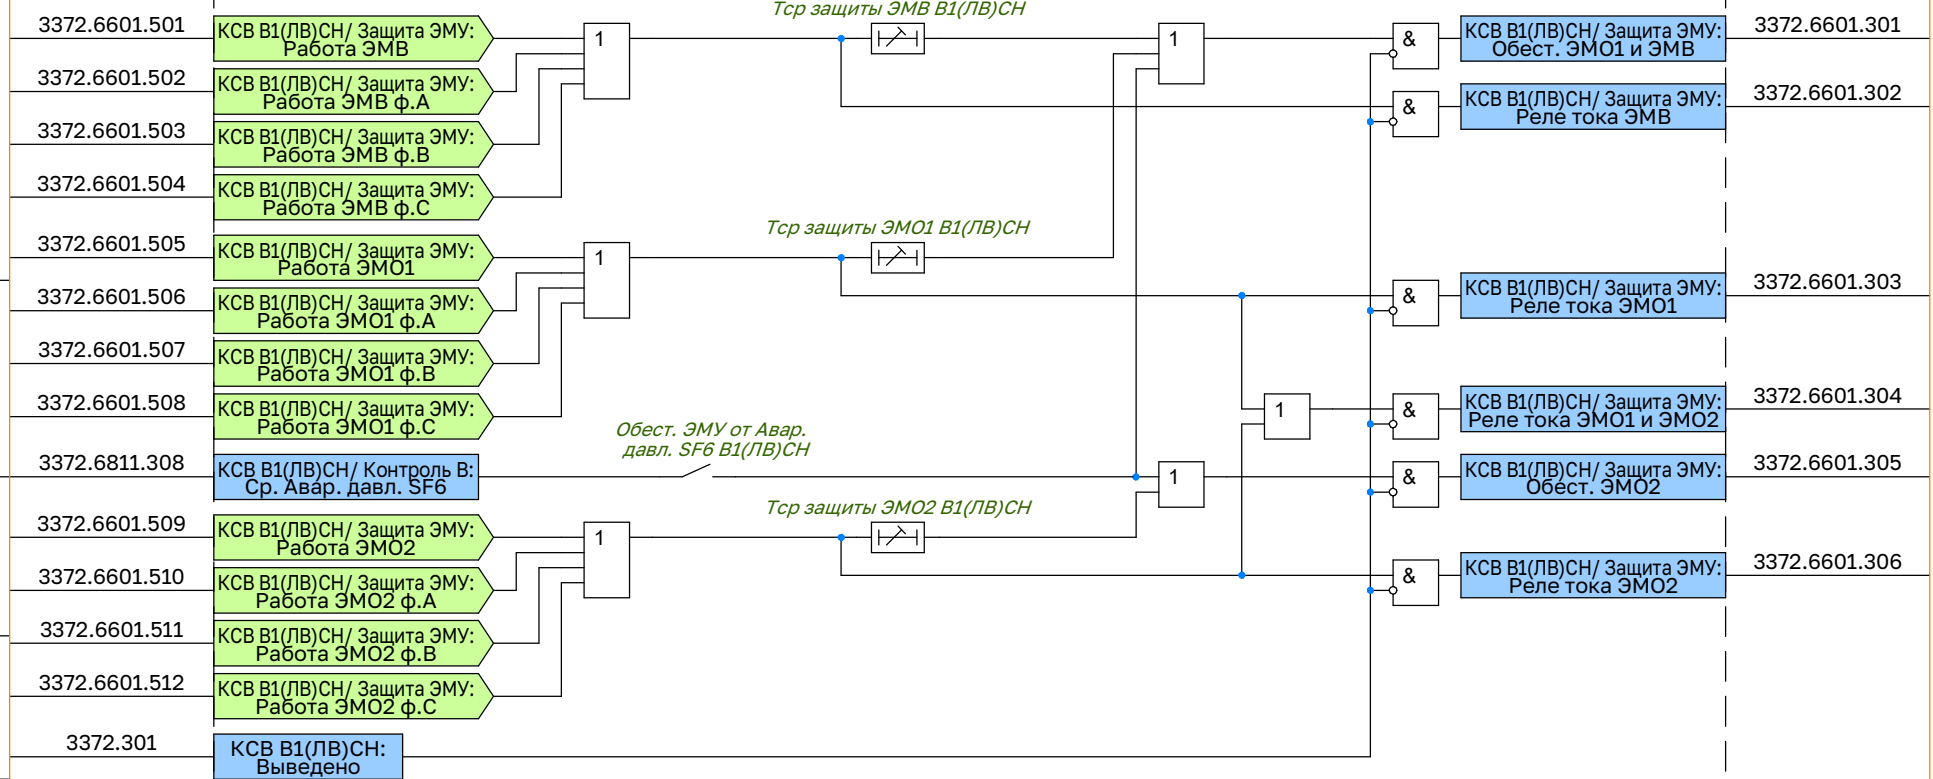


РФ (Реле фиксации) 6621

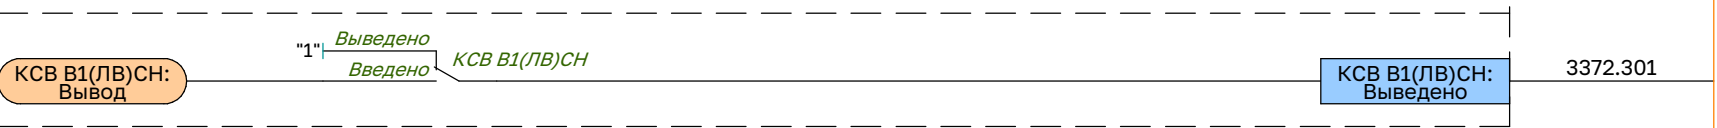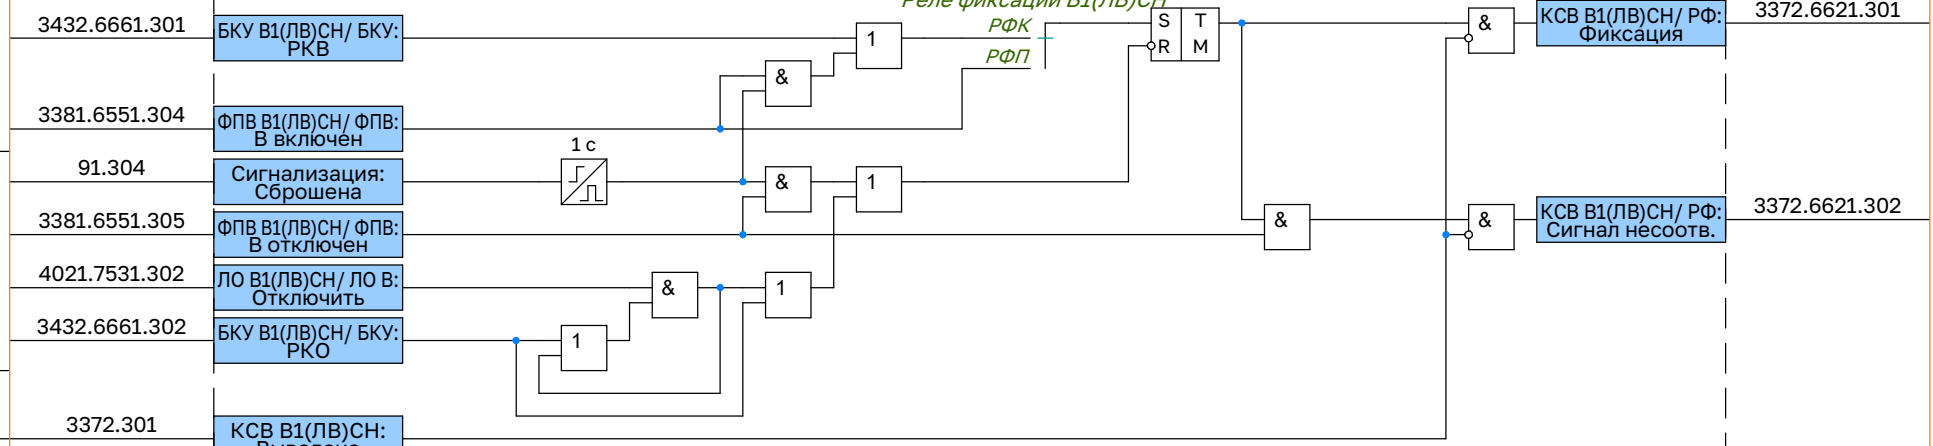


БКУ В1(ЛВ)СН (Блок команд управления В1) 3432

БКУ 6661

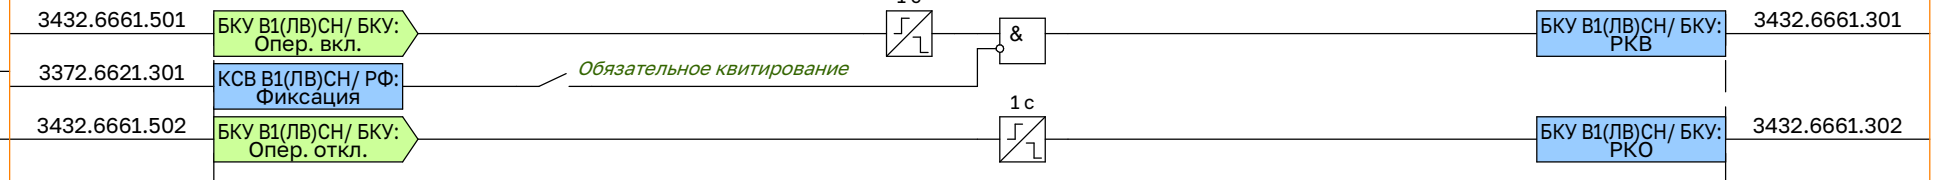


KCH B1(ЛВ)СН 3492

KCH 6811

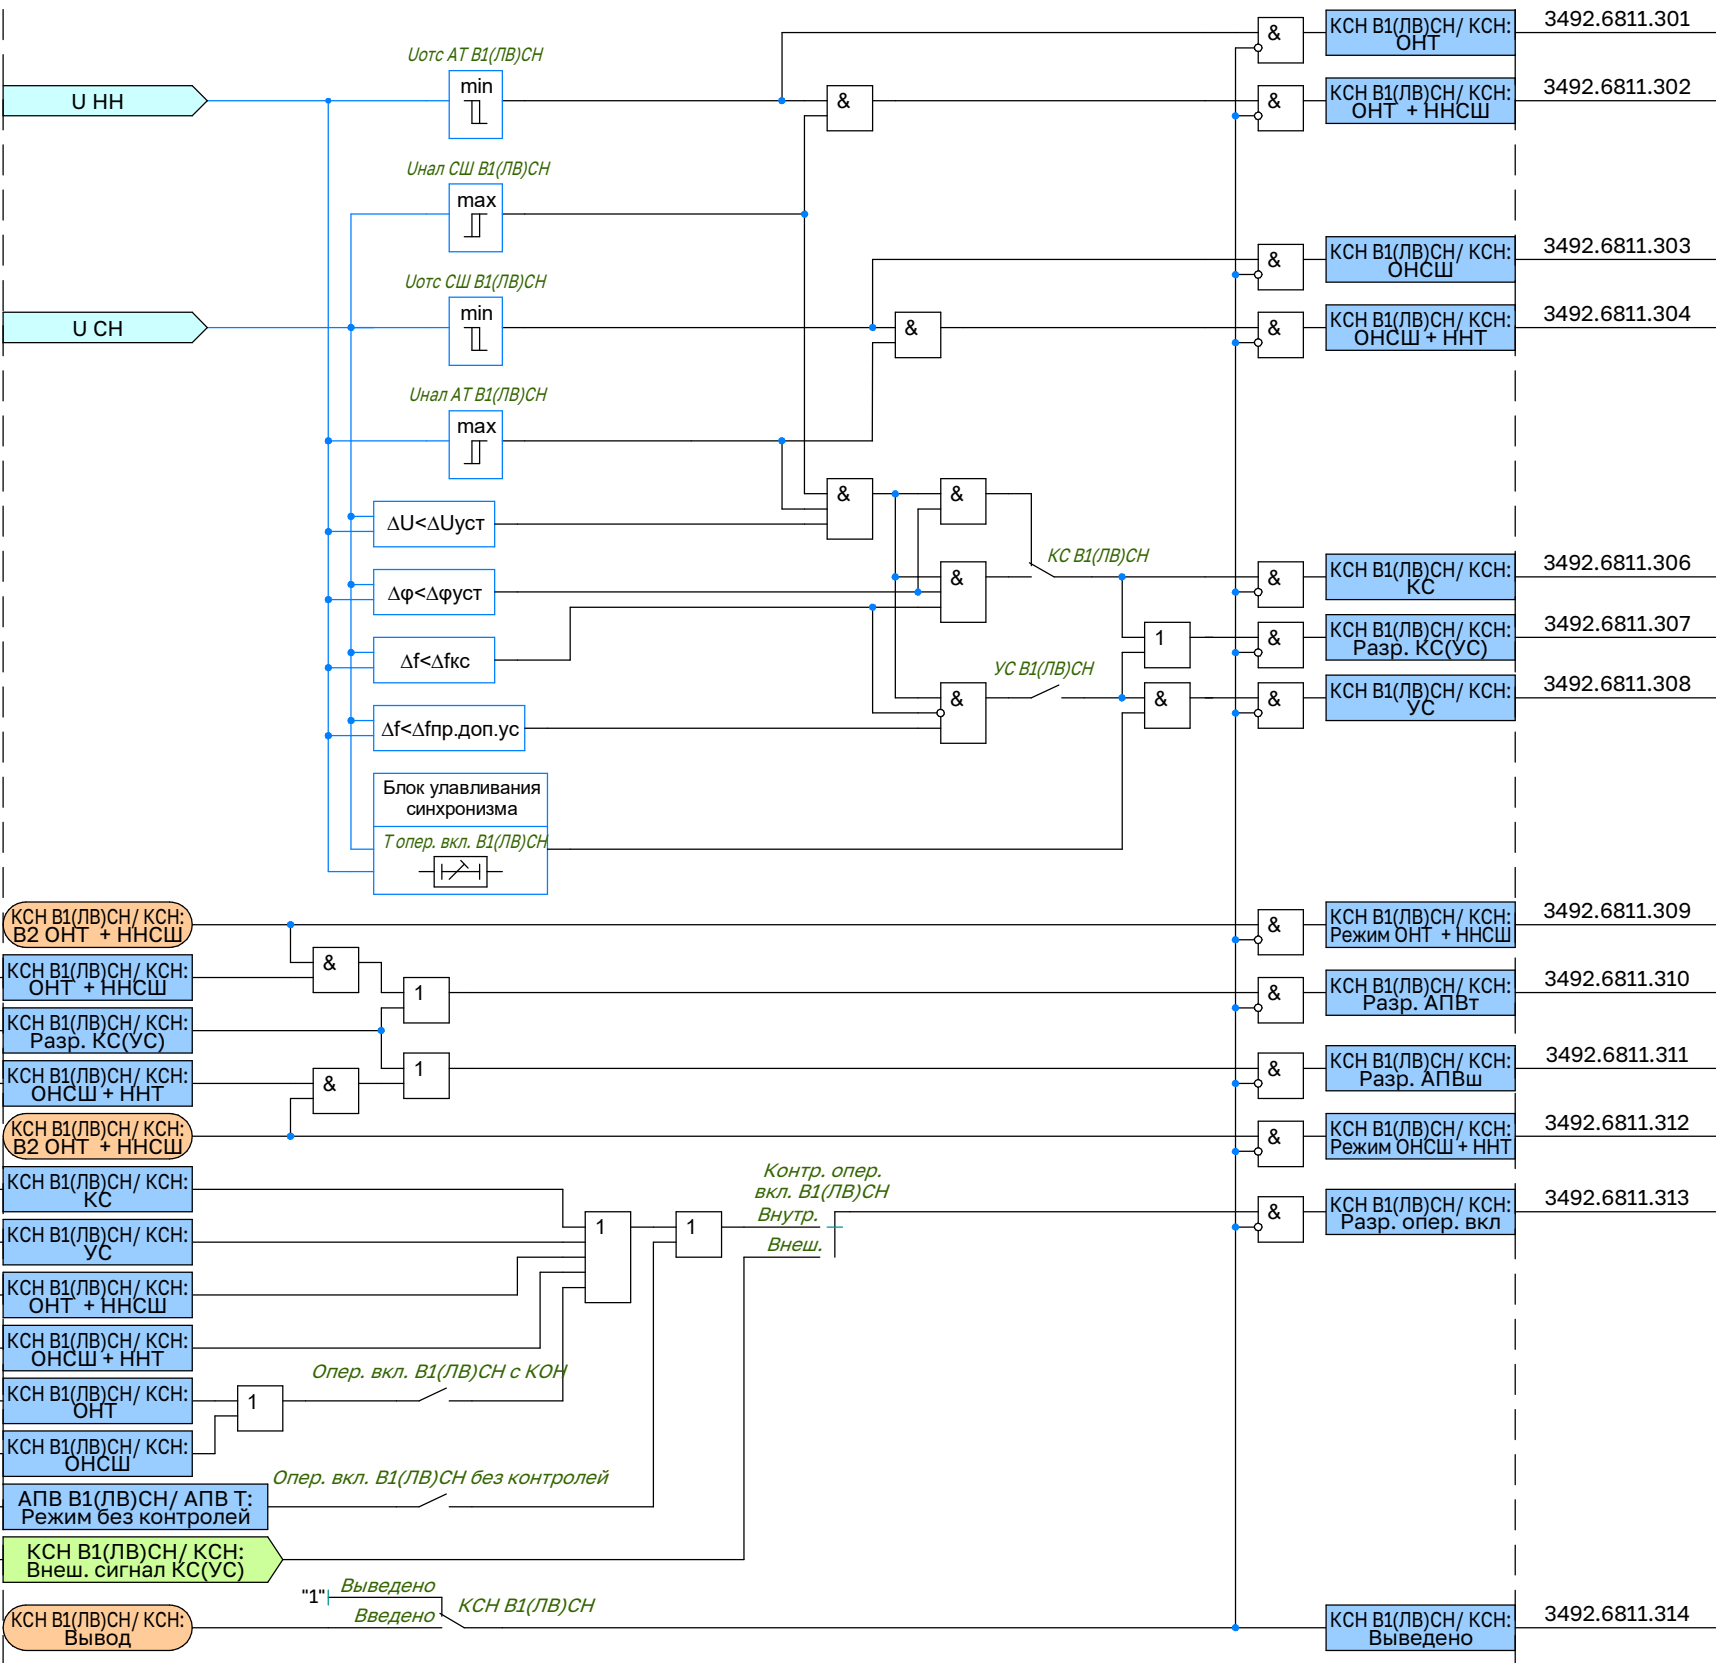


АПВ В1(ЛВ)СН 3022

АПВ Т 6721

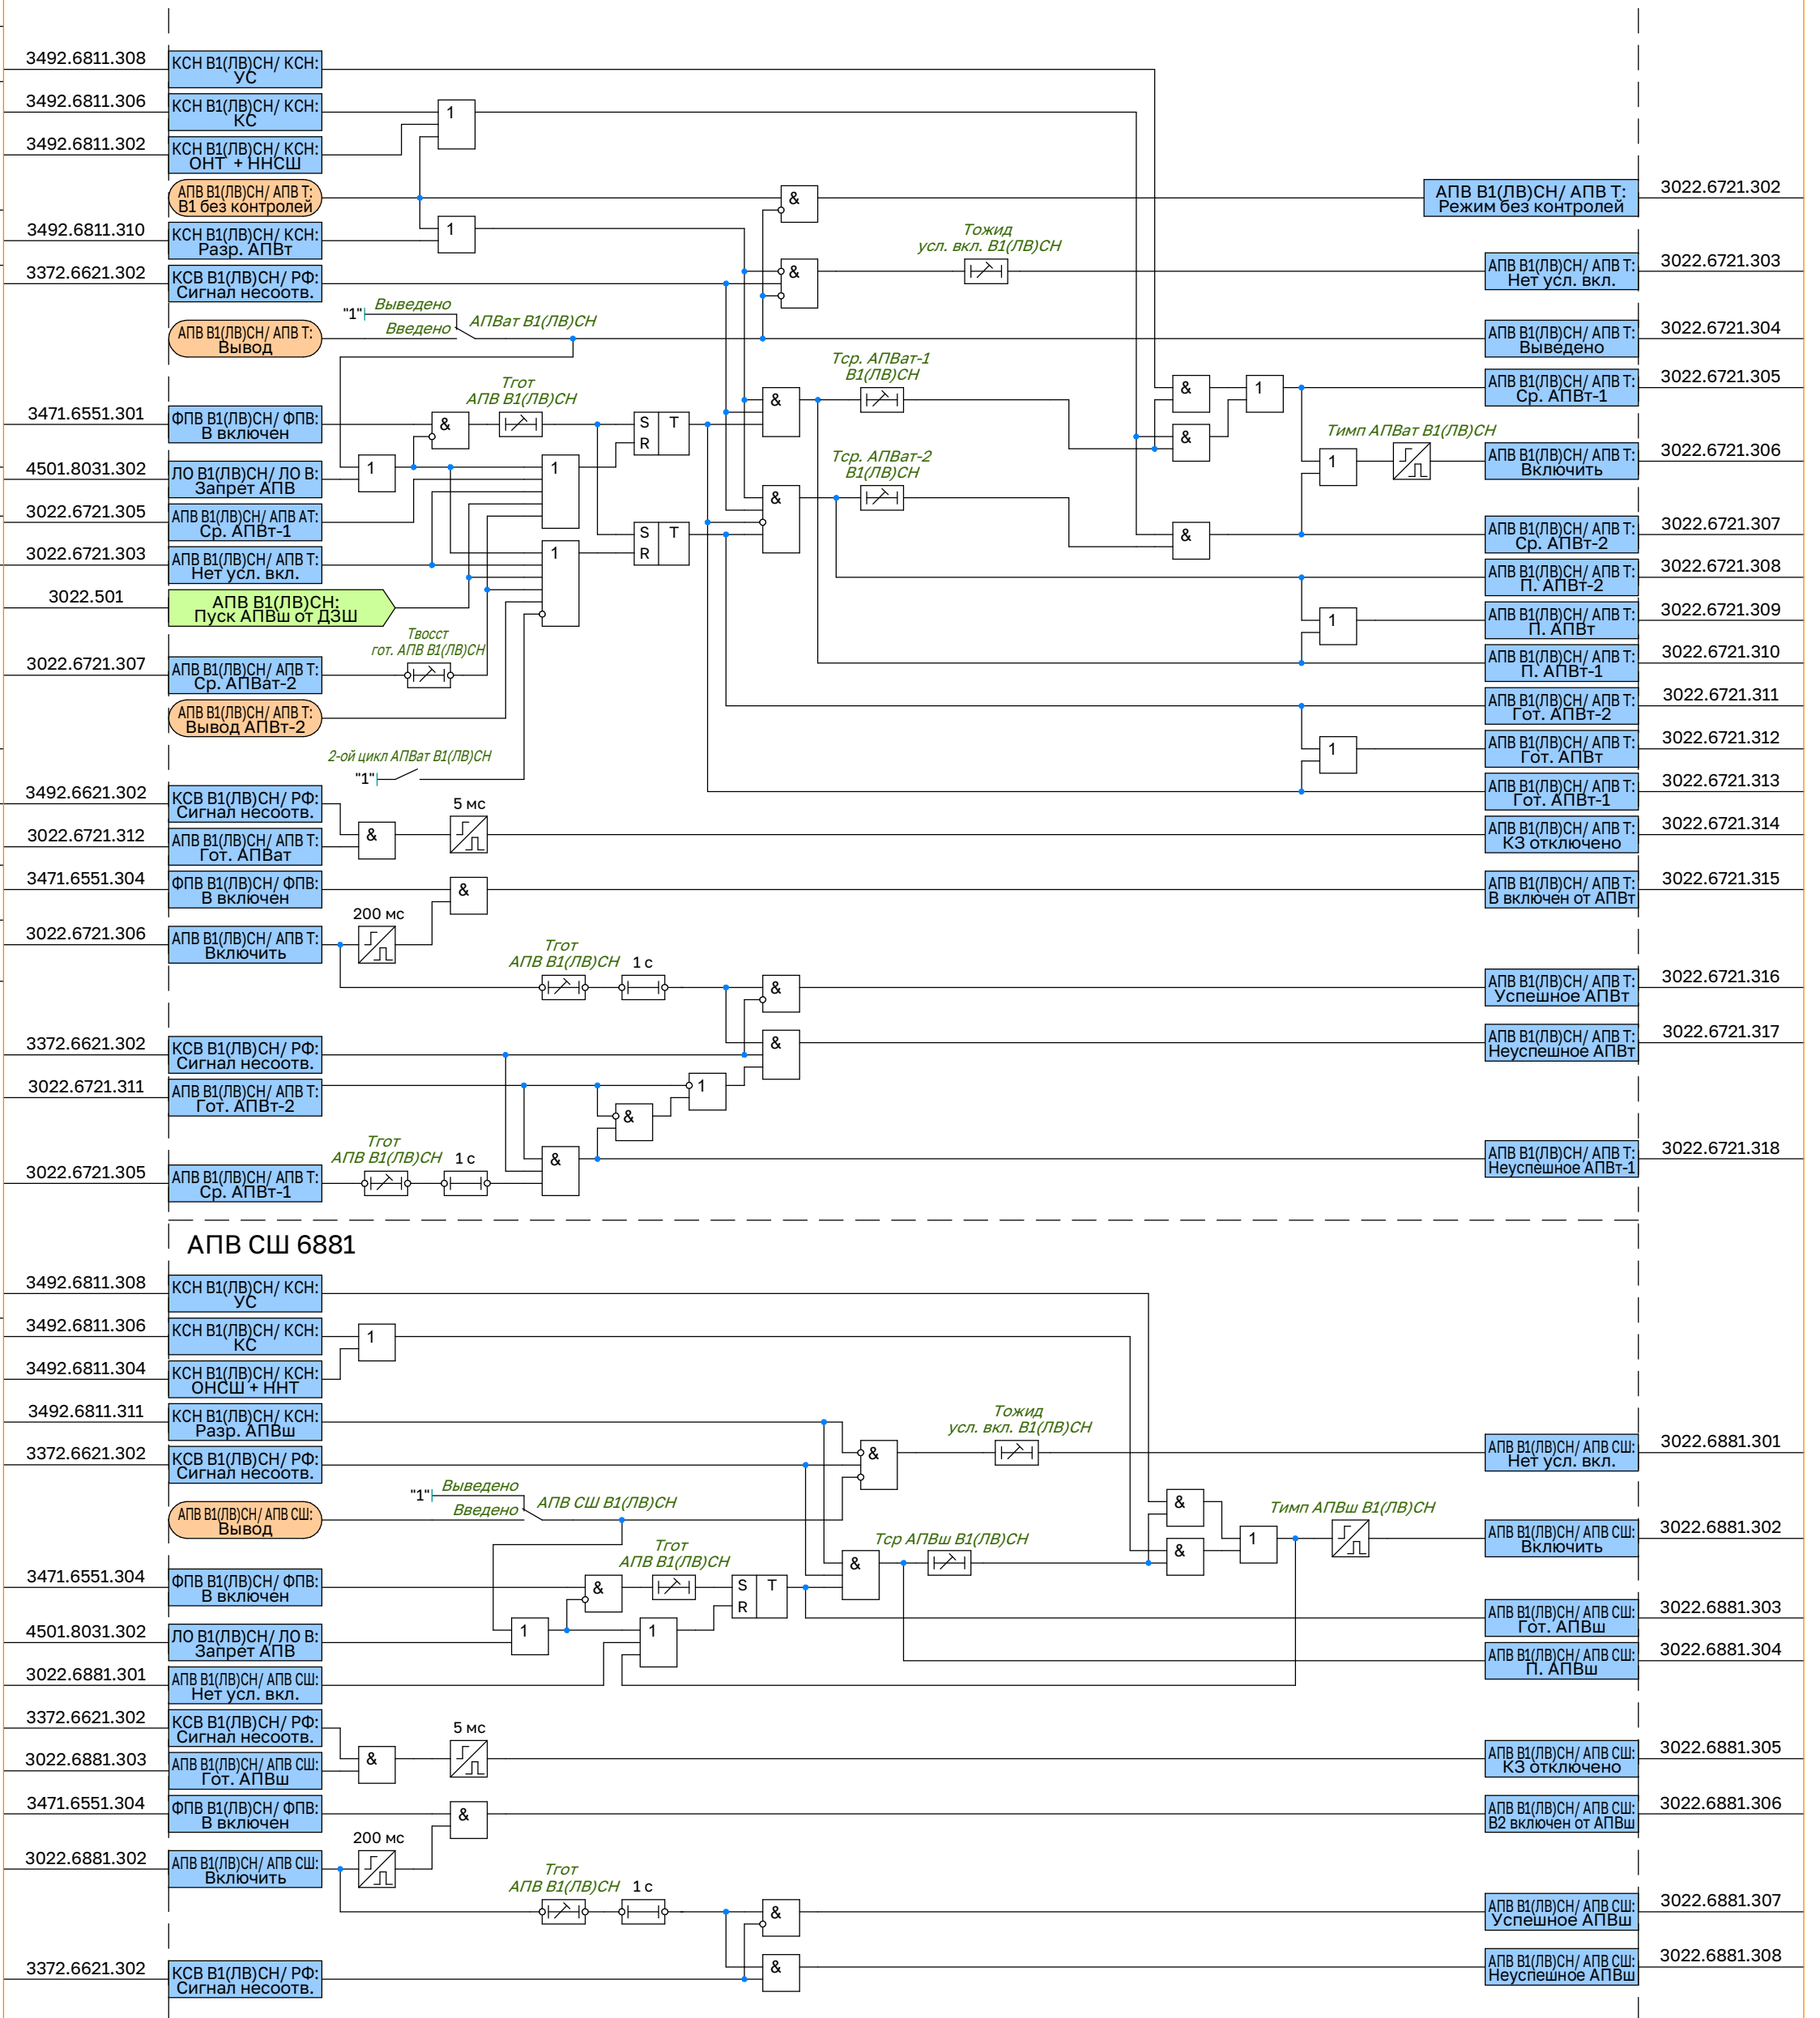


УВ В1(ЛВ)СН (Управление выключателем В1(ЛВ)СН) 3502

УВ 6831

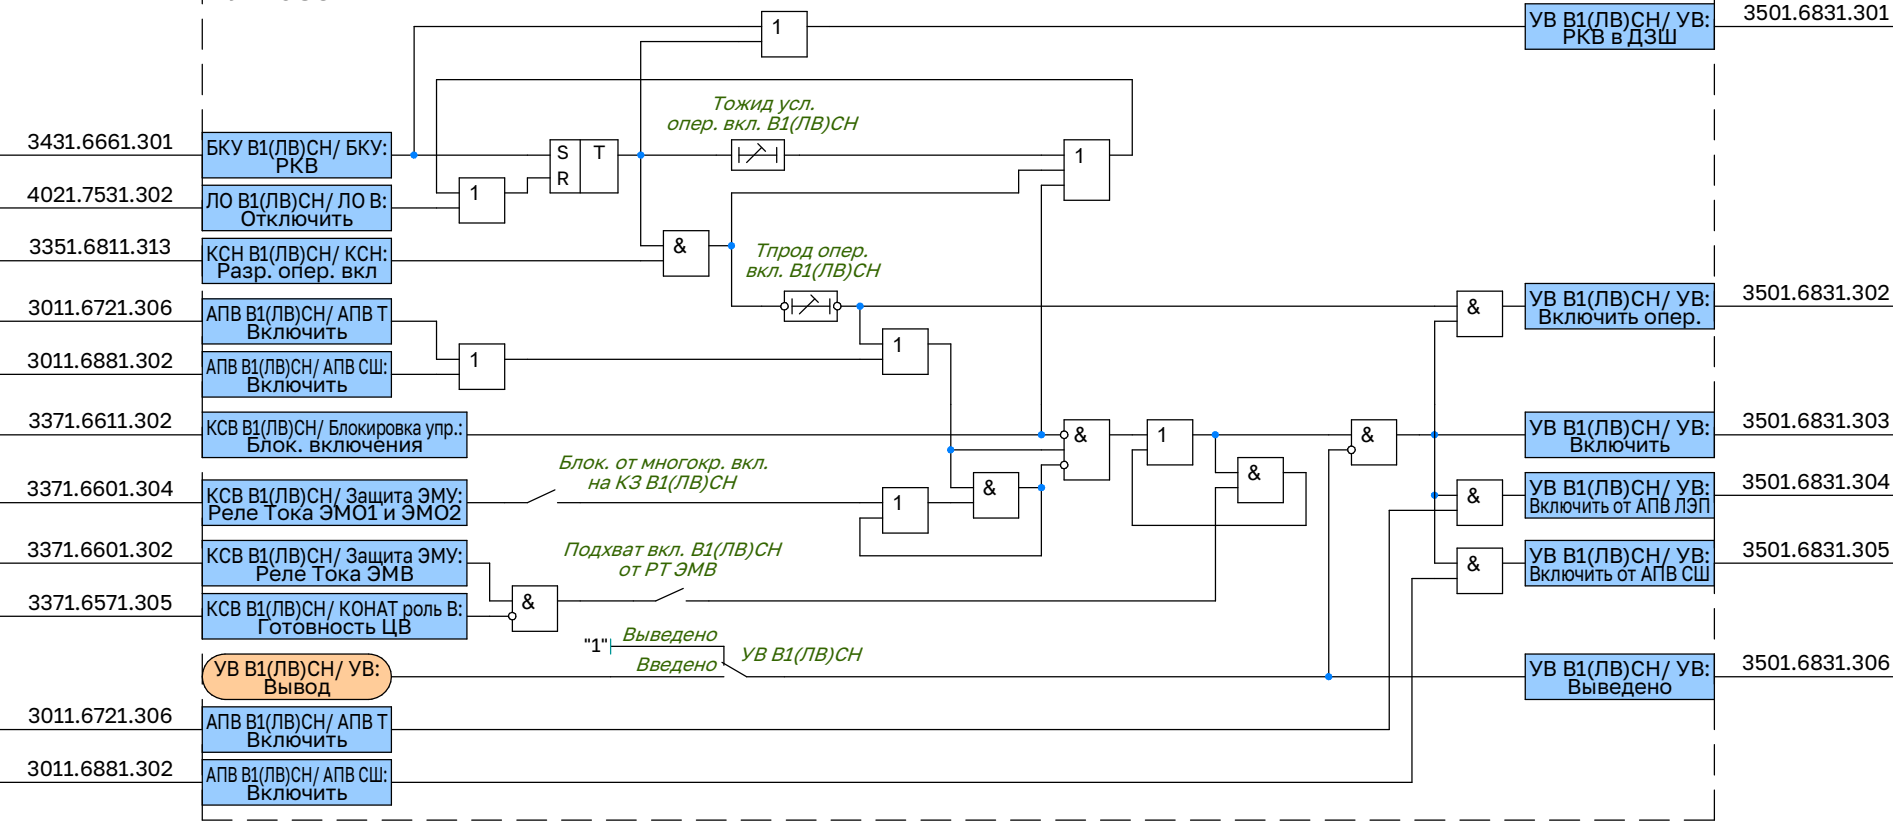


РТ бл. РПН АТ (Реле тока блокировки РПН АТ) 1211

РТ РПН 3611

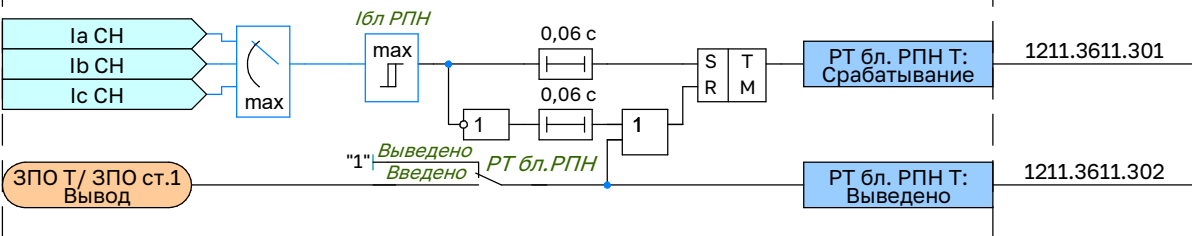


РТПО АТ (Реле тока пуска охладителей) 5611



РТПО ВН 3561

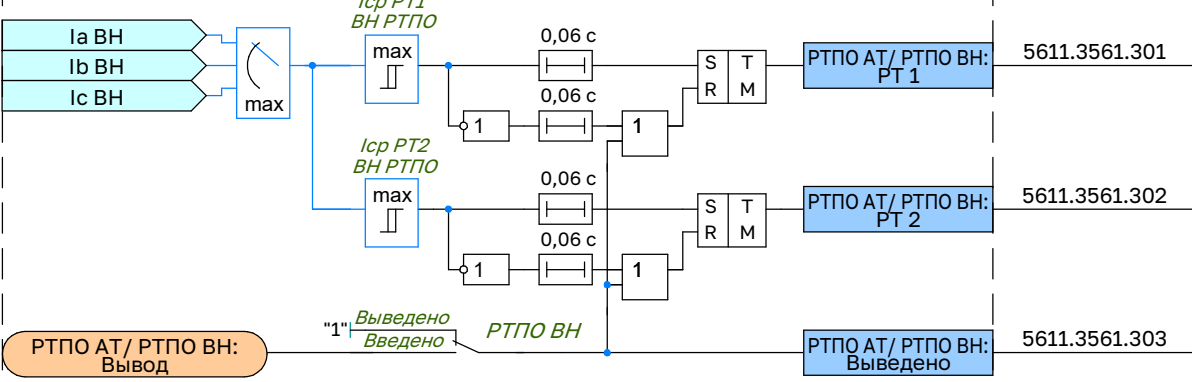


РТПО ОО 3562

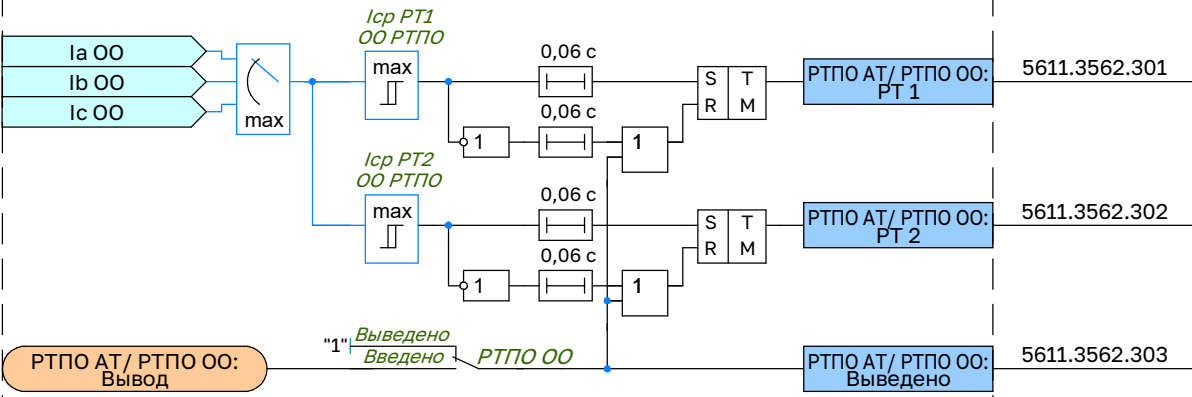


РТПОНН 3563

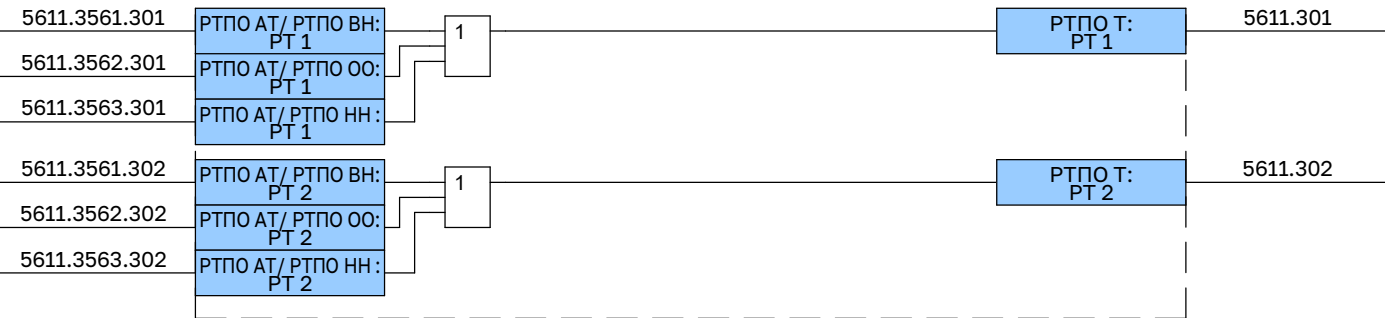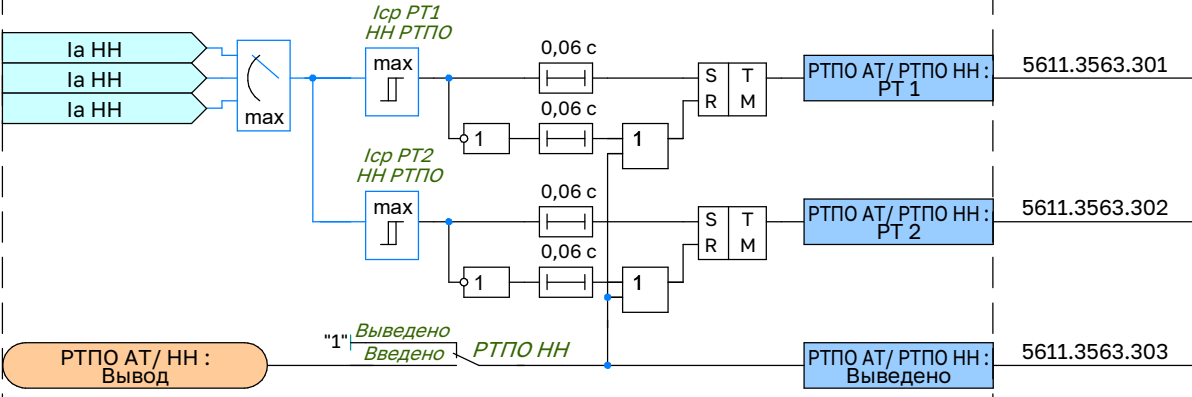

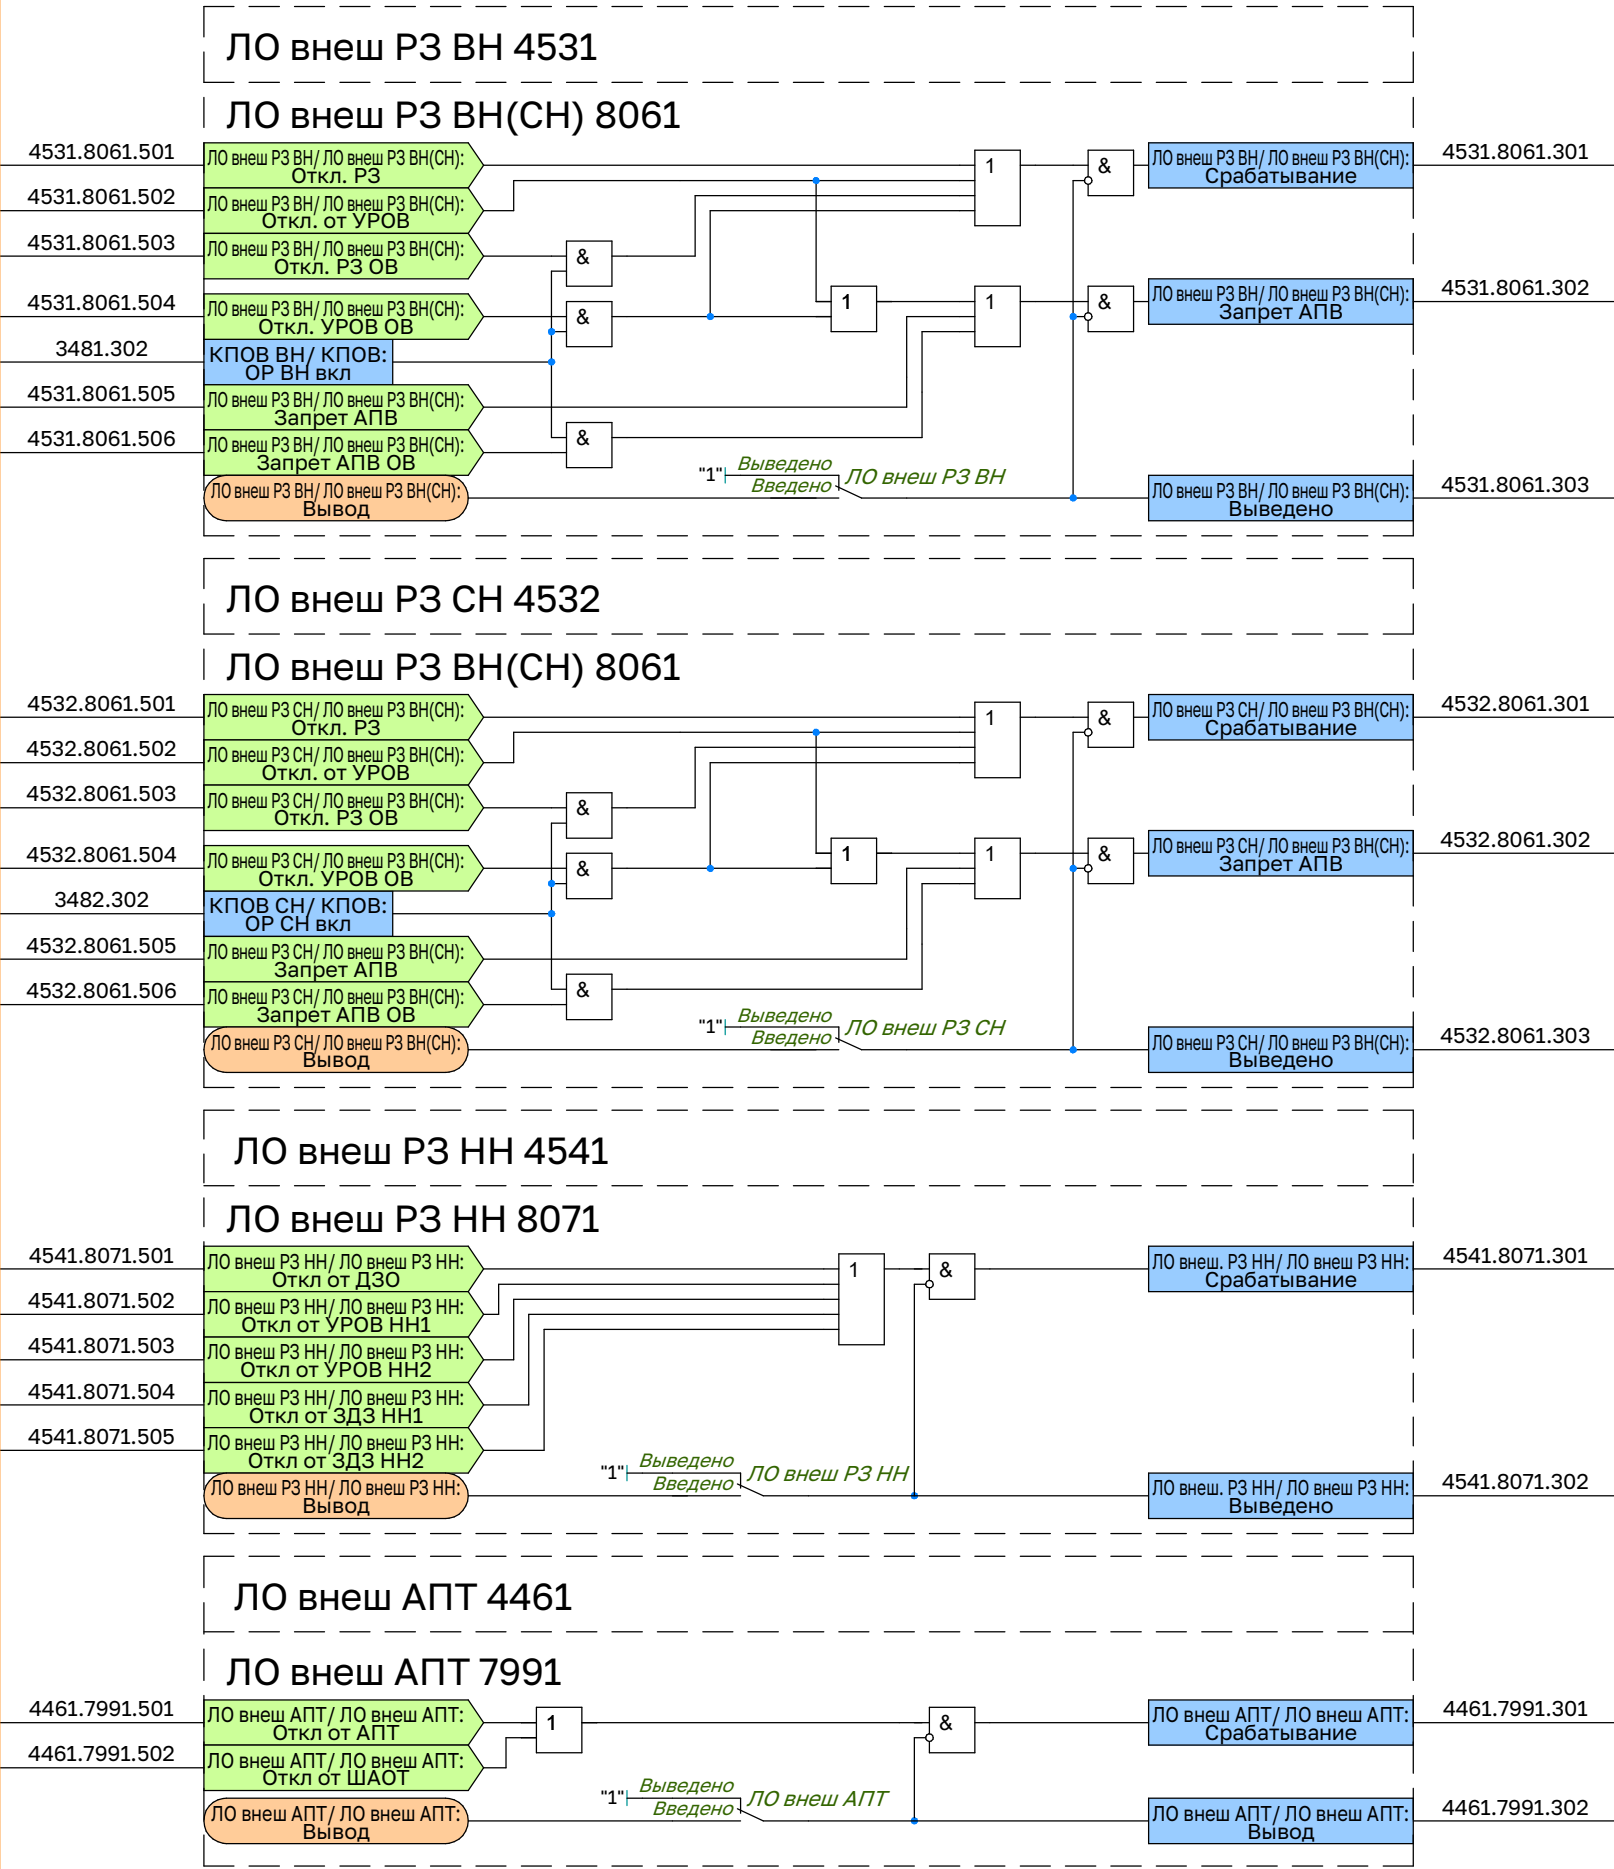


ЛО В1(ЛВ)ВН (Логика отключения В1(ЛВ)ВН) 4561

ЛО ВН 8101

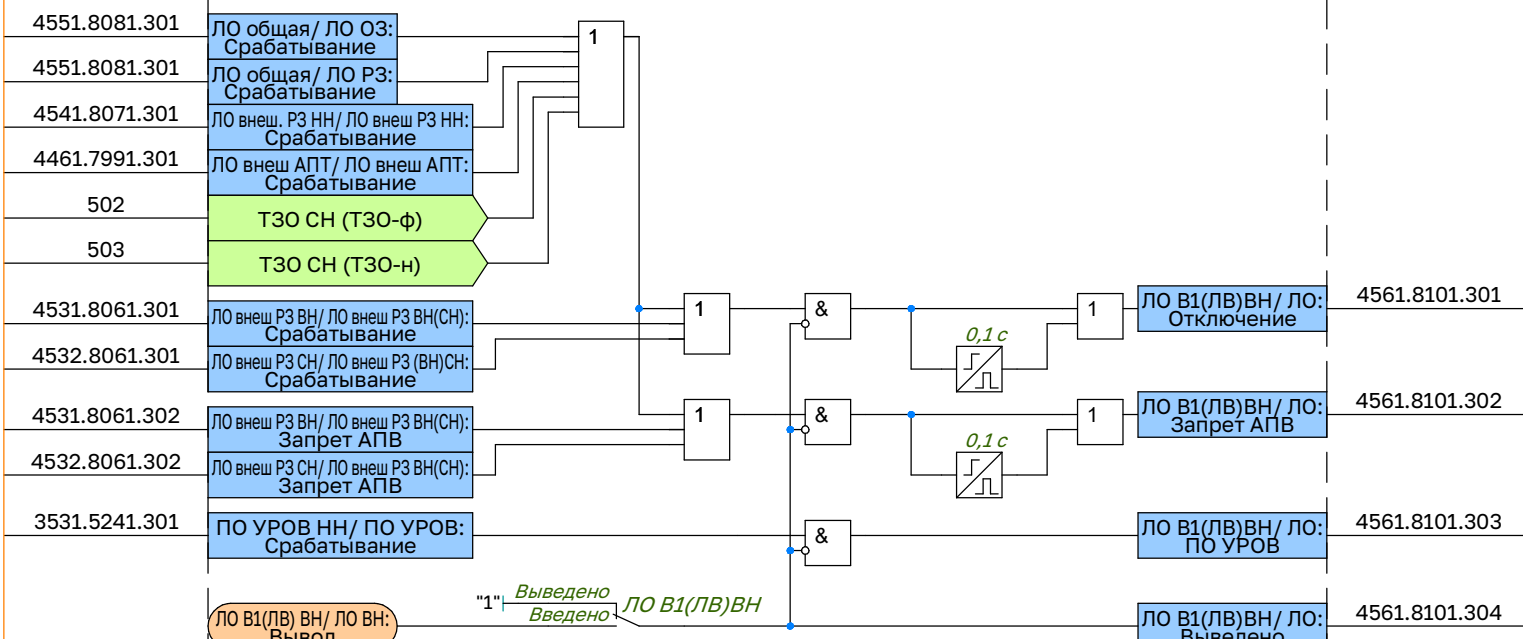


ЛО В2(ОВ)ВН (Логика отключения В2(ОВ)ВН) 4562

ЛО ВН 8101

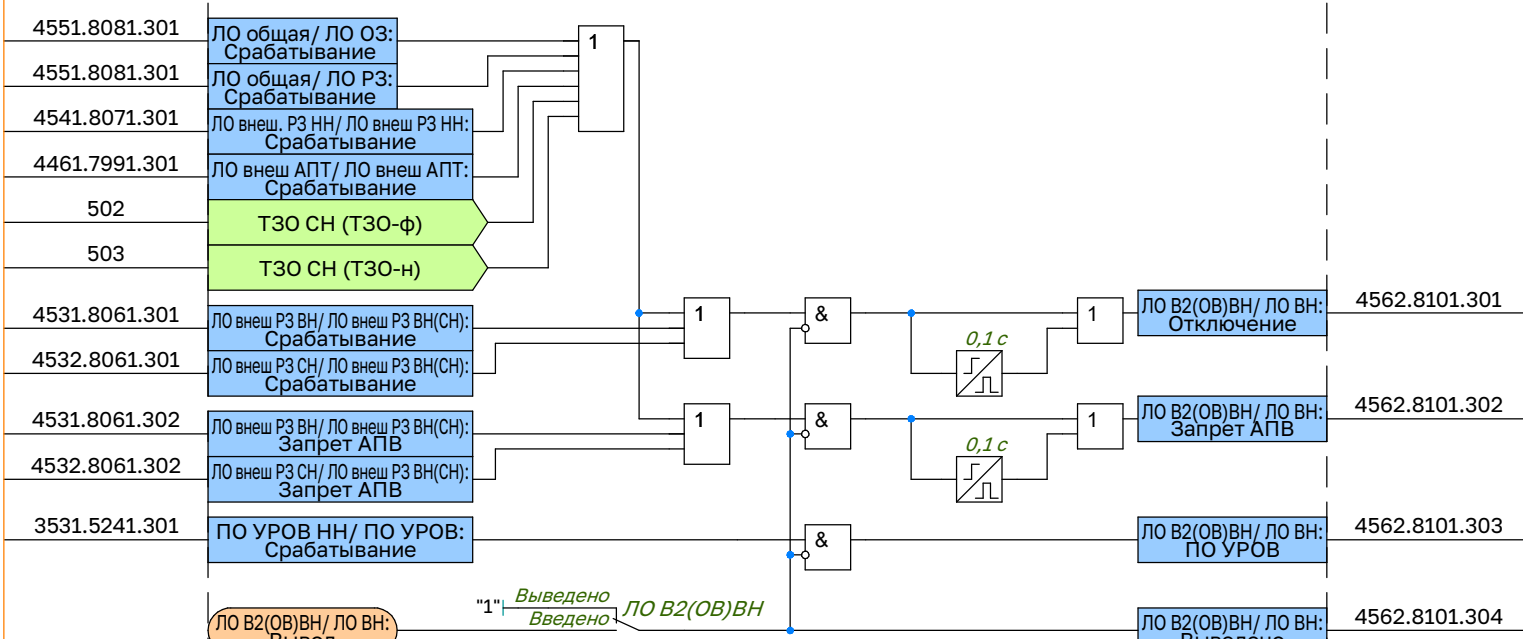


ЛО В3 ВН (Логика отключения В3 ВН) 4563

ЛО ВН 8101

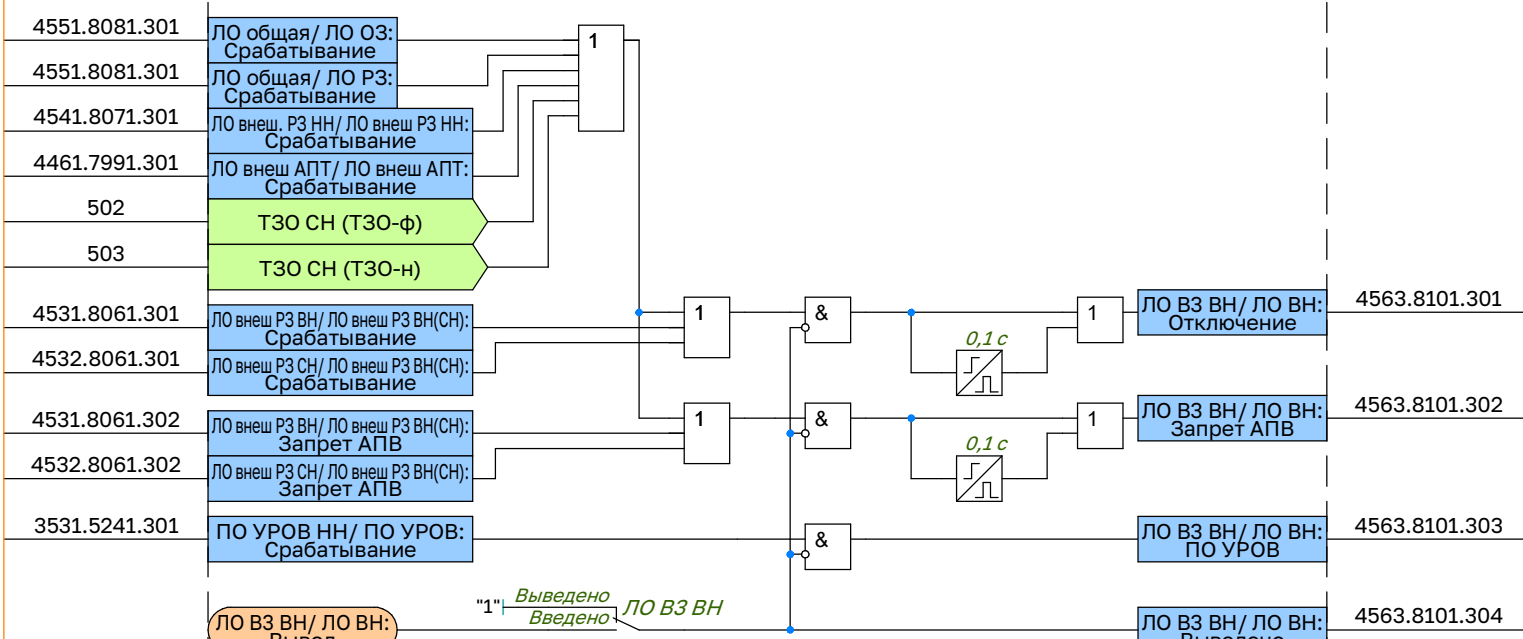


ЛО В4 ВН (Логика отключения В4 ВН) 4564

ЛО ВН 8101

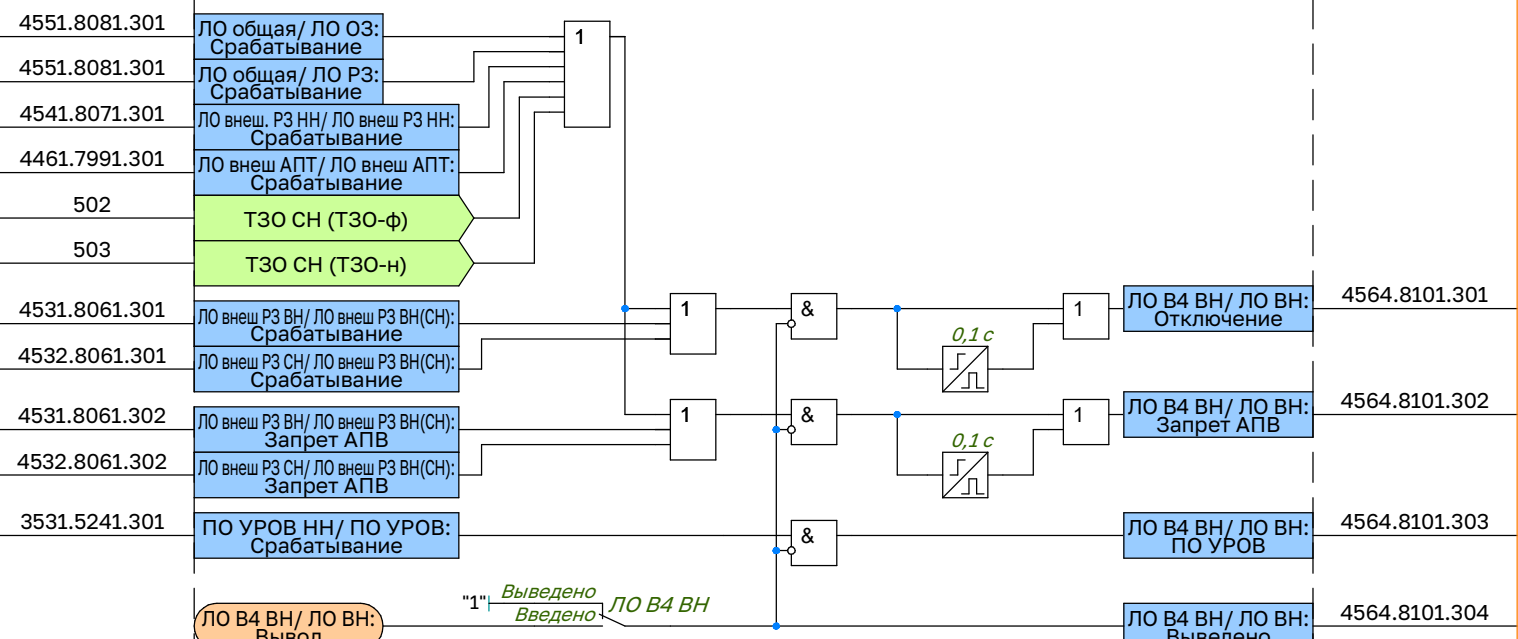


ЛО В1(ЛВ)СН (Логика отключения В1(ЛВ)СН) 4571

ЛО СН 8101

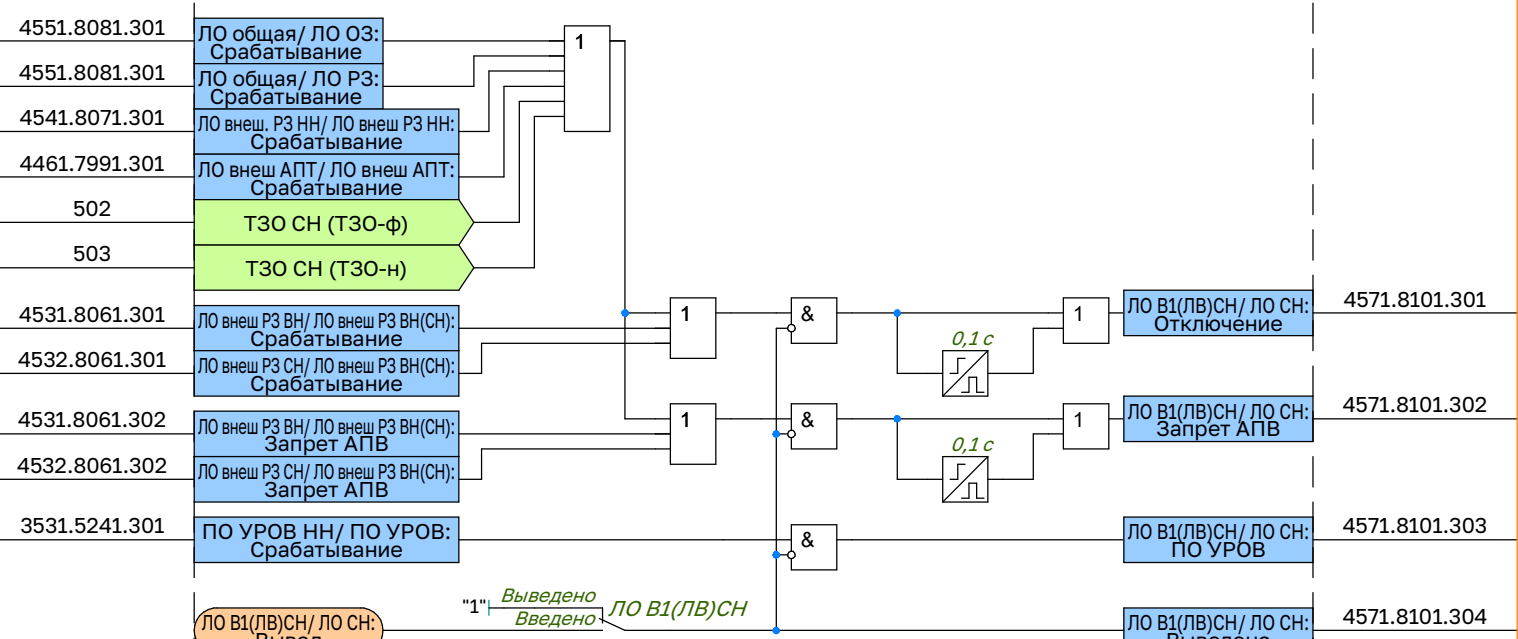


ЛО В2(ОВ)СН (Логика отключения В2(ОВ)СН) 4572

ЛО СН 8101

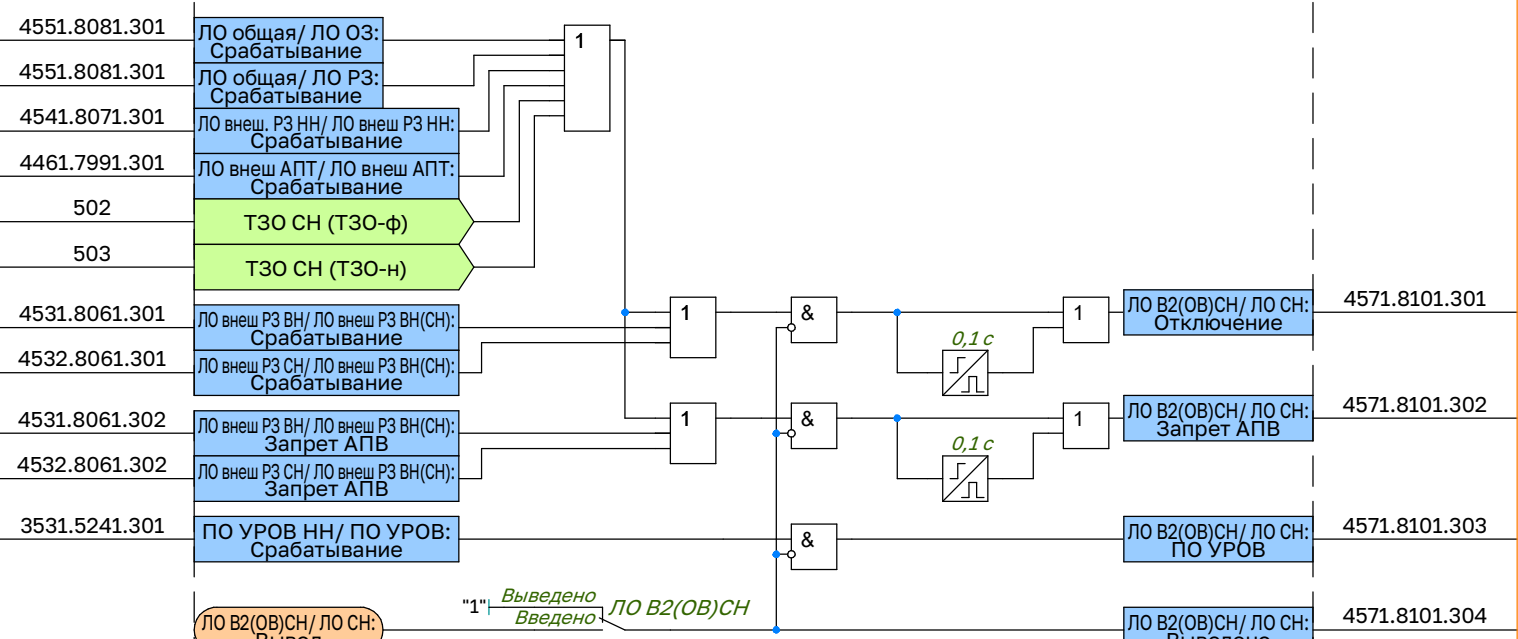

ЛО В НН1 (Логика отключения В НН1) 4581

ЛО НН 8121

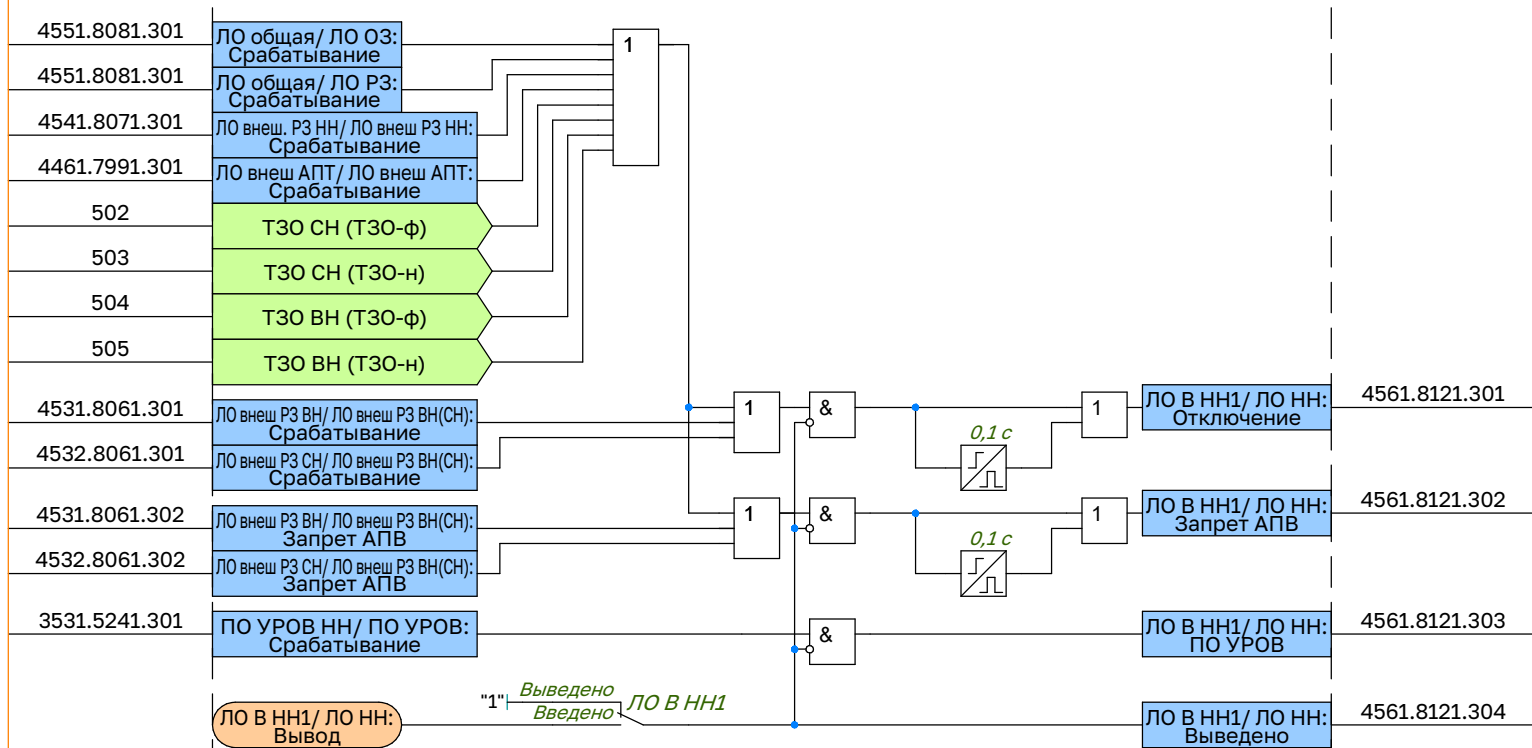

ЛО В НН2 (Логика отключения В НН1) 4582

ЛО НН 8121

