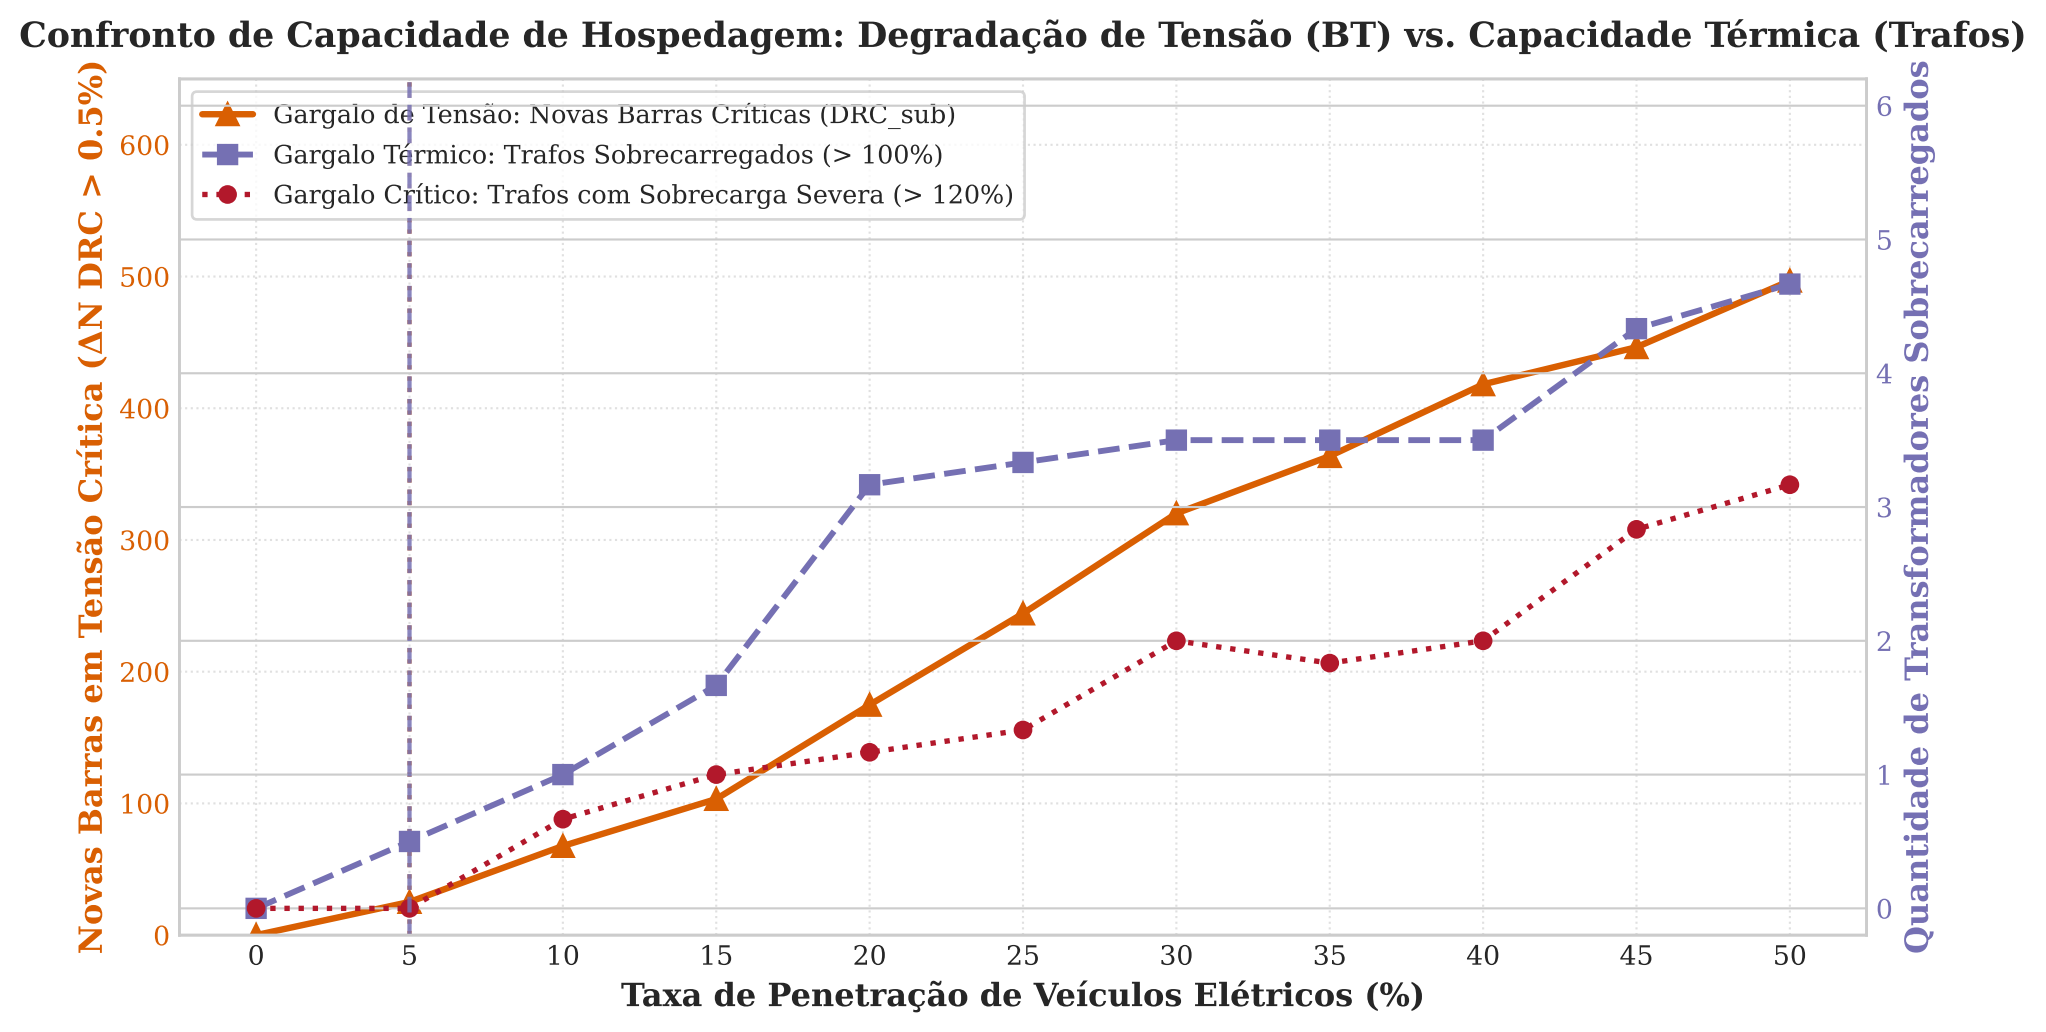
Confronto de Capacidade de Hospedagem: Degradação de Tensão (BT) vs. Capacidade Térmica (Trafos)
Gargalo de Tensão: Novas Barras Críticas (DRC_sub)
Gargalo Térmico: Trafos Sobrecarregados (> 100%)
Gargalo Crítico: Trafos com Sobrecarga Severa (> 120%)
Novas Barras em Tensão Crítica (ΔN DRC > 0.5%)
Quantidade de Transformadores Sobrecarregados
Taxa de Penetração de Veículos Elétricos (%)
0
100
200
300
400
500
600
0
1
2
3
4
5
6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50