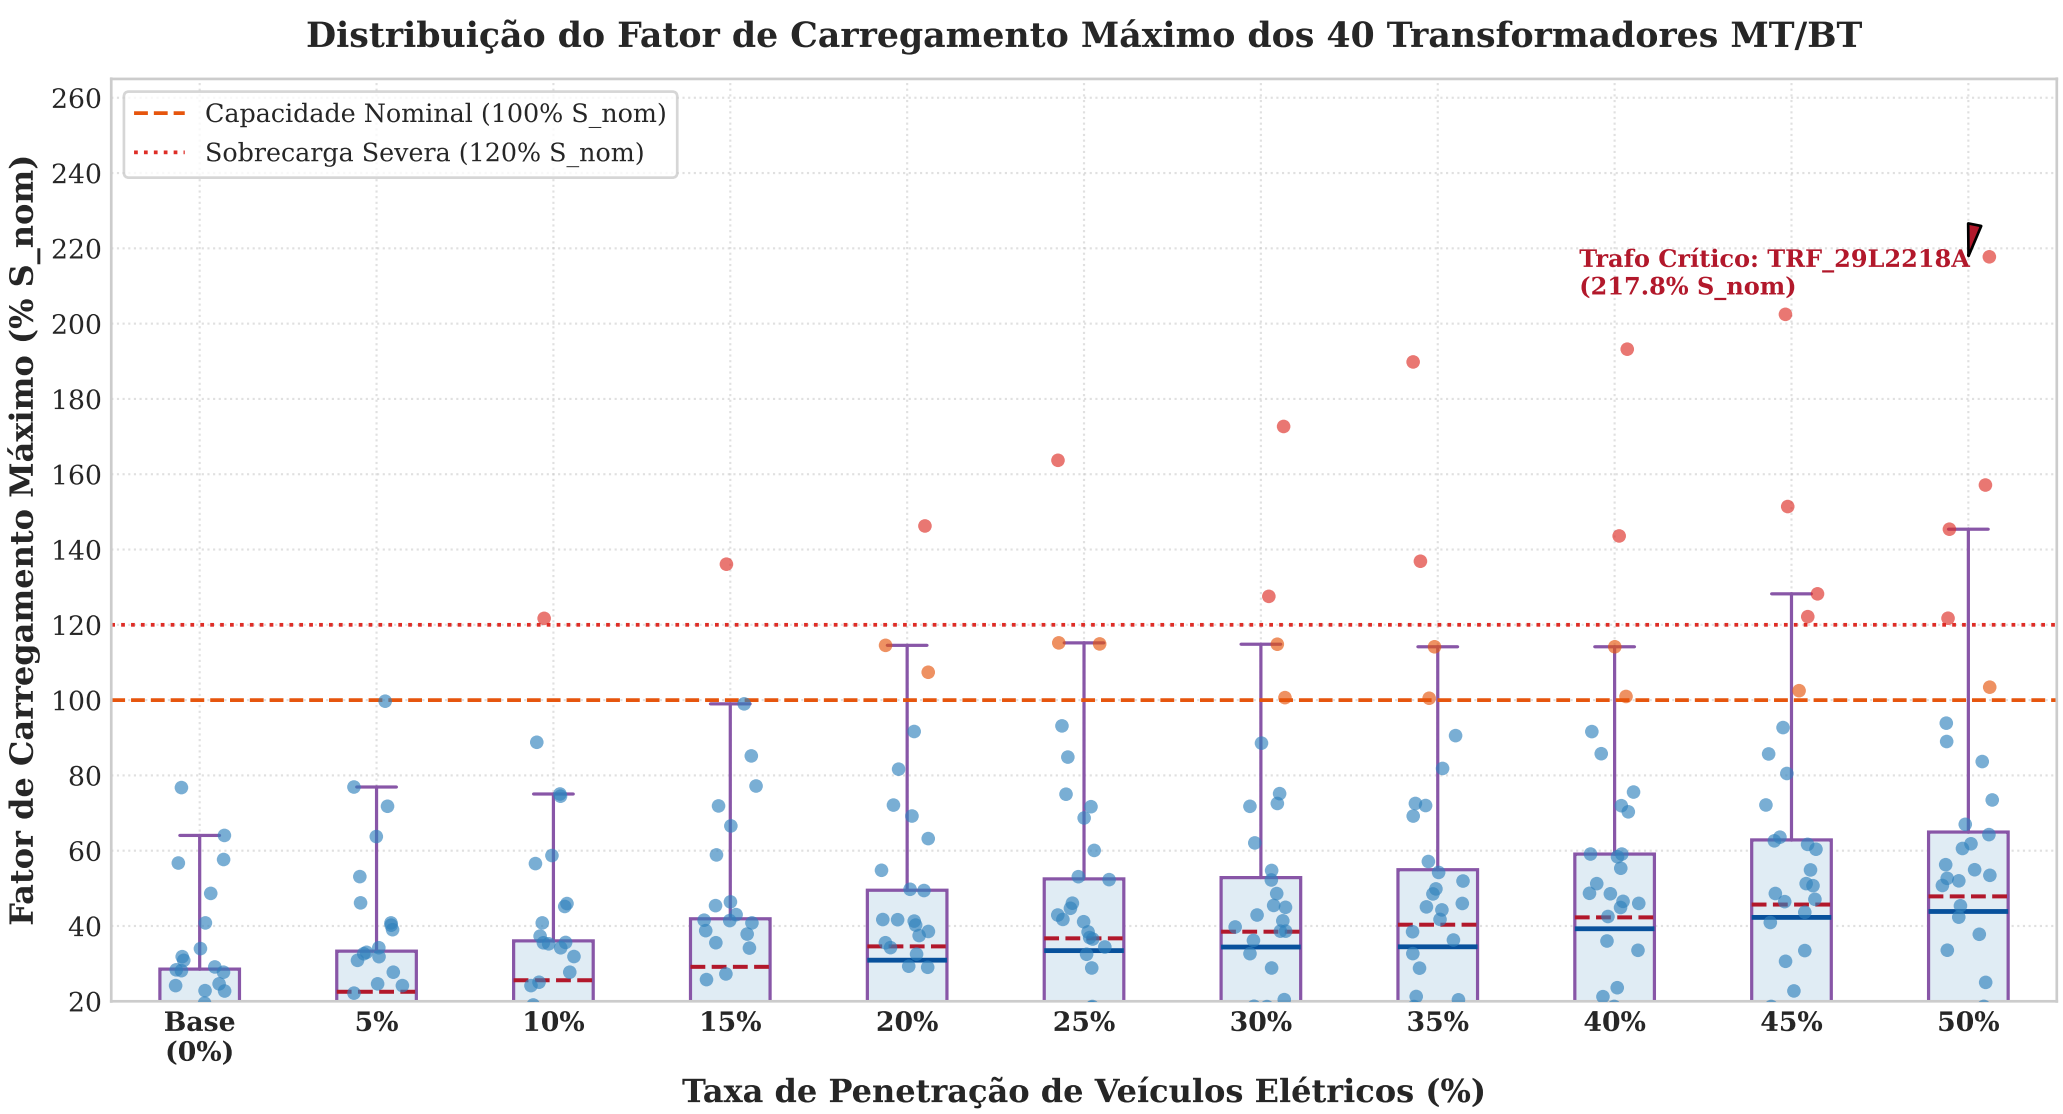
Distribuição do Fator de Carregamento Máximo dos 40 Transformadores MT/BT
Capacidade Nominal (100% S_nom)
Sobrecarga Severa (120% S_nom)
Trafo Crítico: TRF_29L2218A
(217.8% S_nom)
Fator de Carregamento Máximo (% S_nom)
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Base (0%)
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Taxa de Penetração de Veículos Elétricos (%)