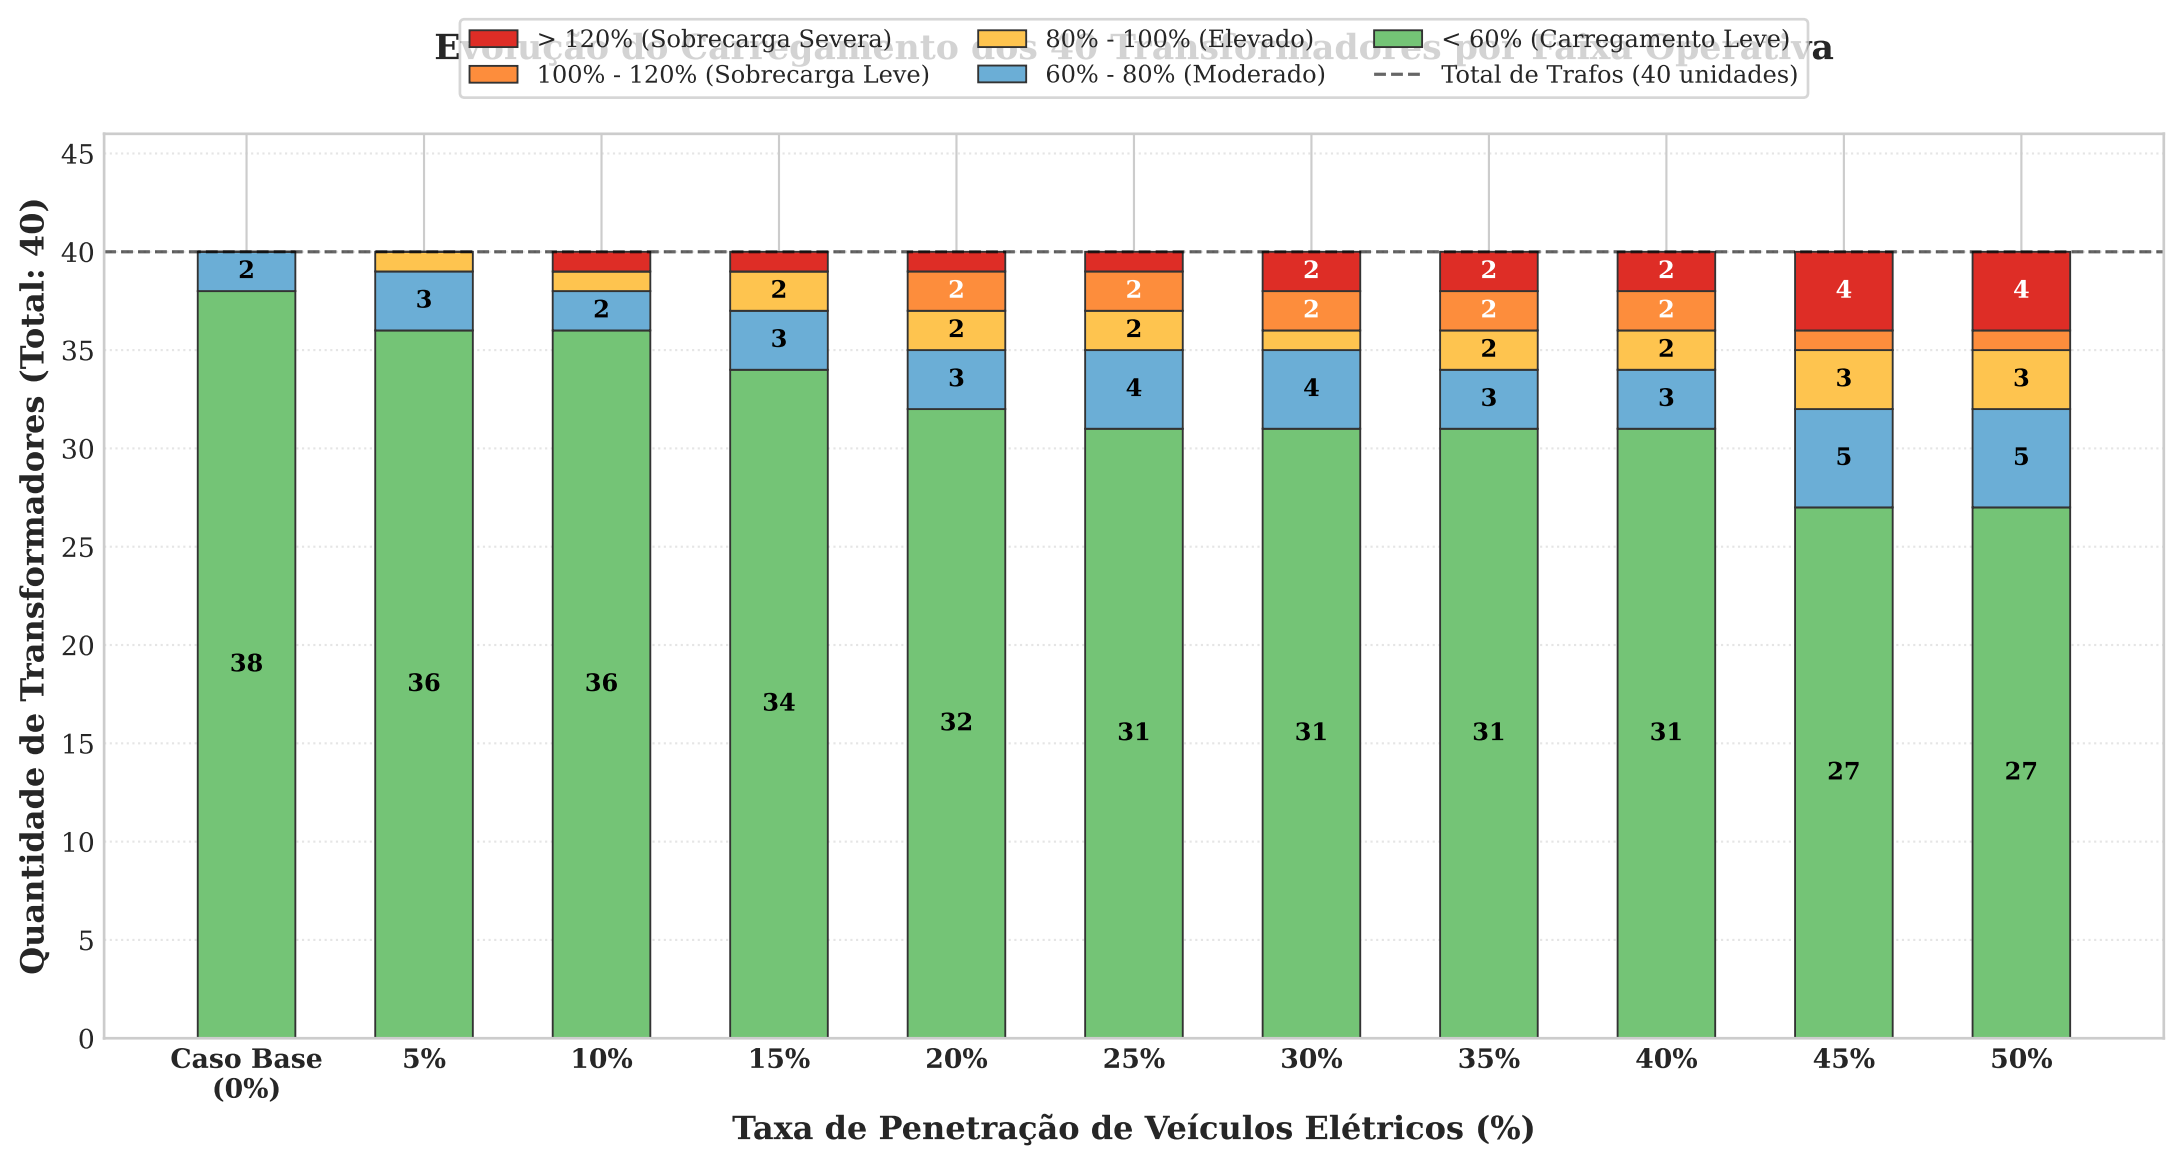
Evolução do Carregamento dos 40 Transformadores por Faixa Operativa
> 120% (Sobrecarga Severa)
100% - 120% (Sobrecarga Leve)
80% - 100% (Elevado)
60% - 80% (Moderado)
< 60% (Carregamento Leve)
Total de Trafos (40 unidades)
Quantidade de Transformadores (Total: 40)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Caso Base (0%)
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Taxa de Penetração de Veículos Elétricos (%)
38
2
36
3
36
2
34
3
2
32
3
2
2
31
4
2
2
31
4
2
2
31
3
2
2
2
31
3
2
2
2
27
5
3
4
27
5
3
4