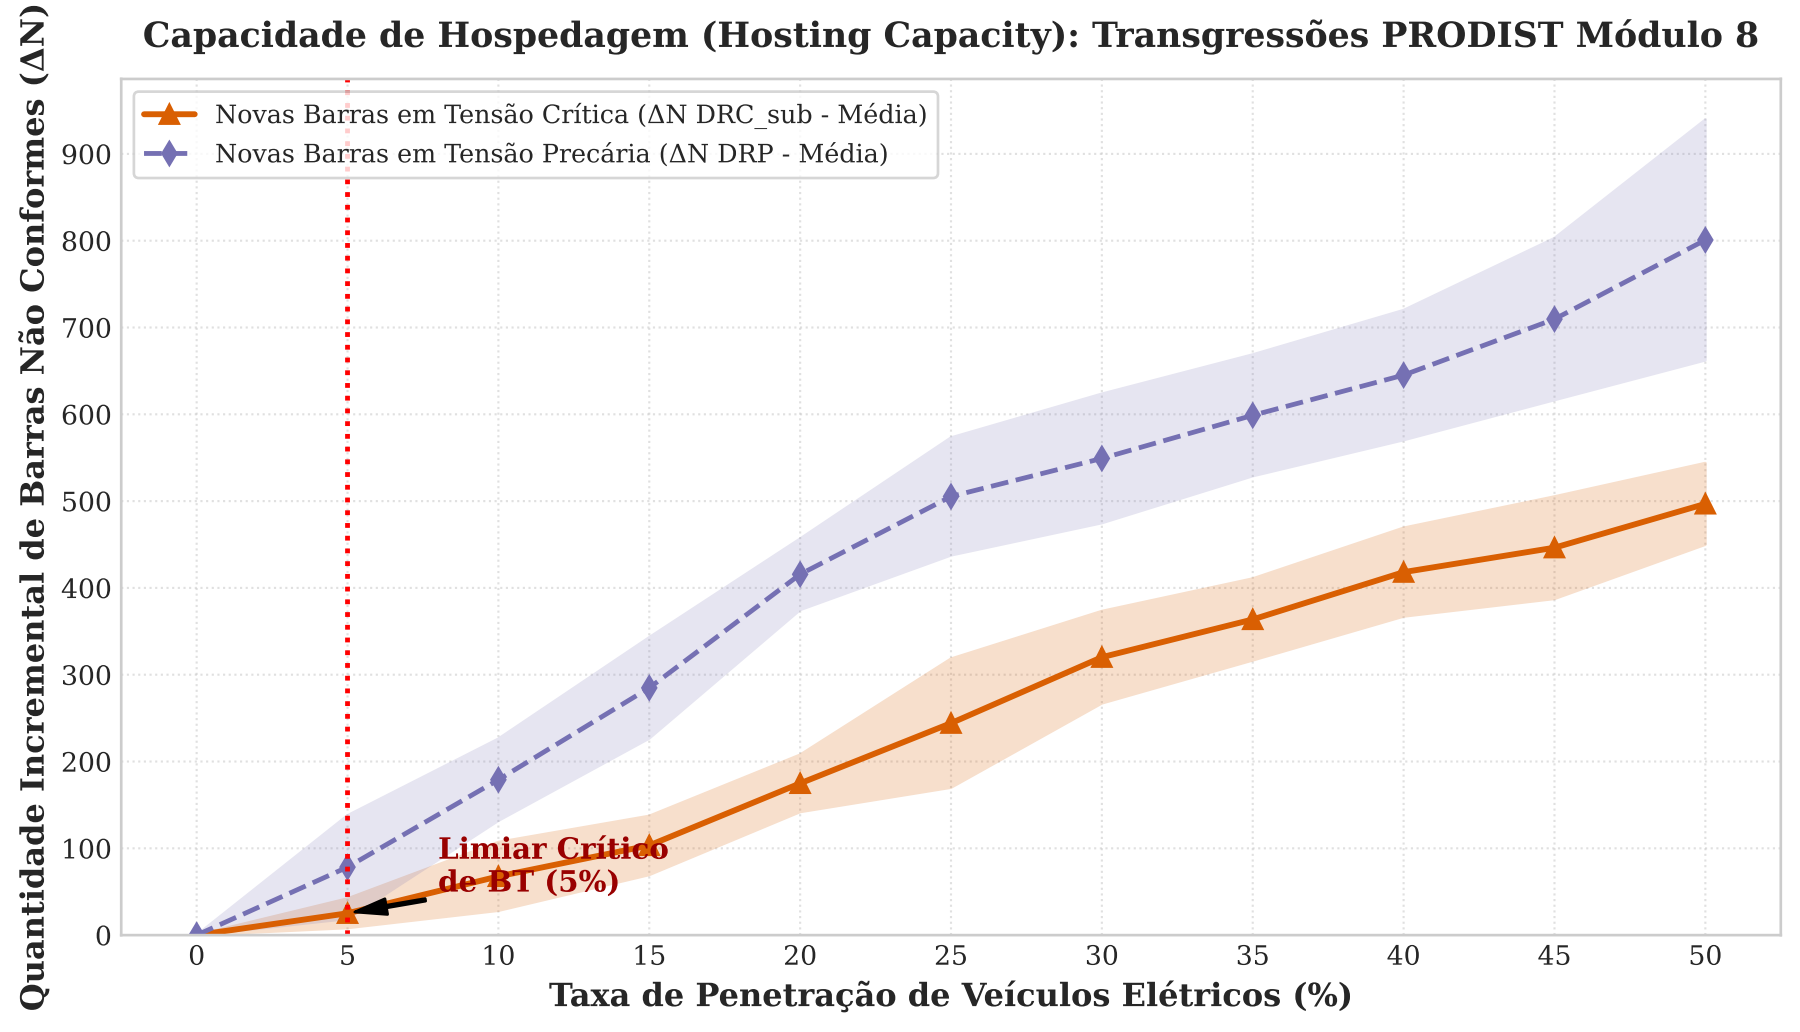
Capacidade de Hospedagem (Hosting Capacity): Transgressões PRODIST Módulo 8
Novas Barras em Tensão Crítica (ΔN DRC_sub - Média)
Novas Barras em Tensão Precária (ΔN DRP - Média)
Limiar Crítico de BT (5%)
Quantidade Incremental de Barras Não Conformes (ΔN)
Taxa de Penetração de Veículos Elétricos (%)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50