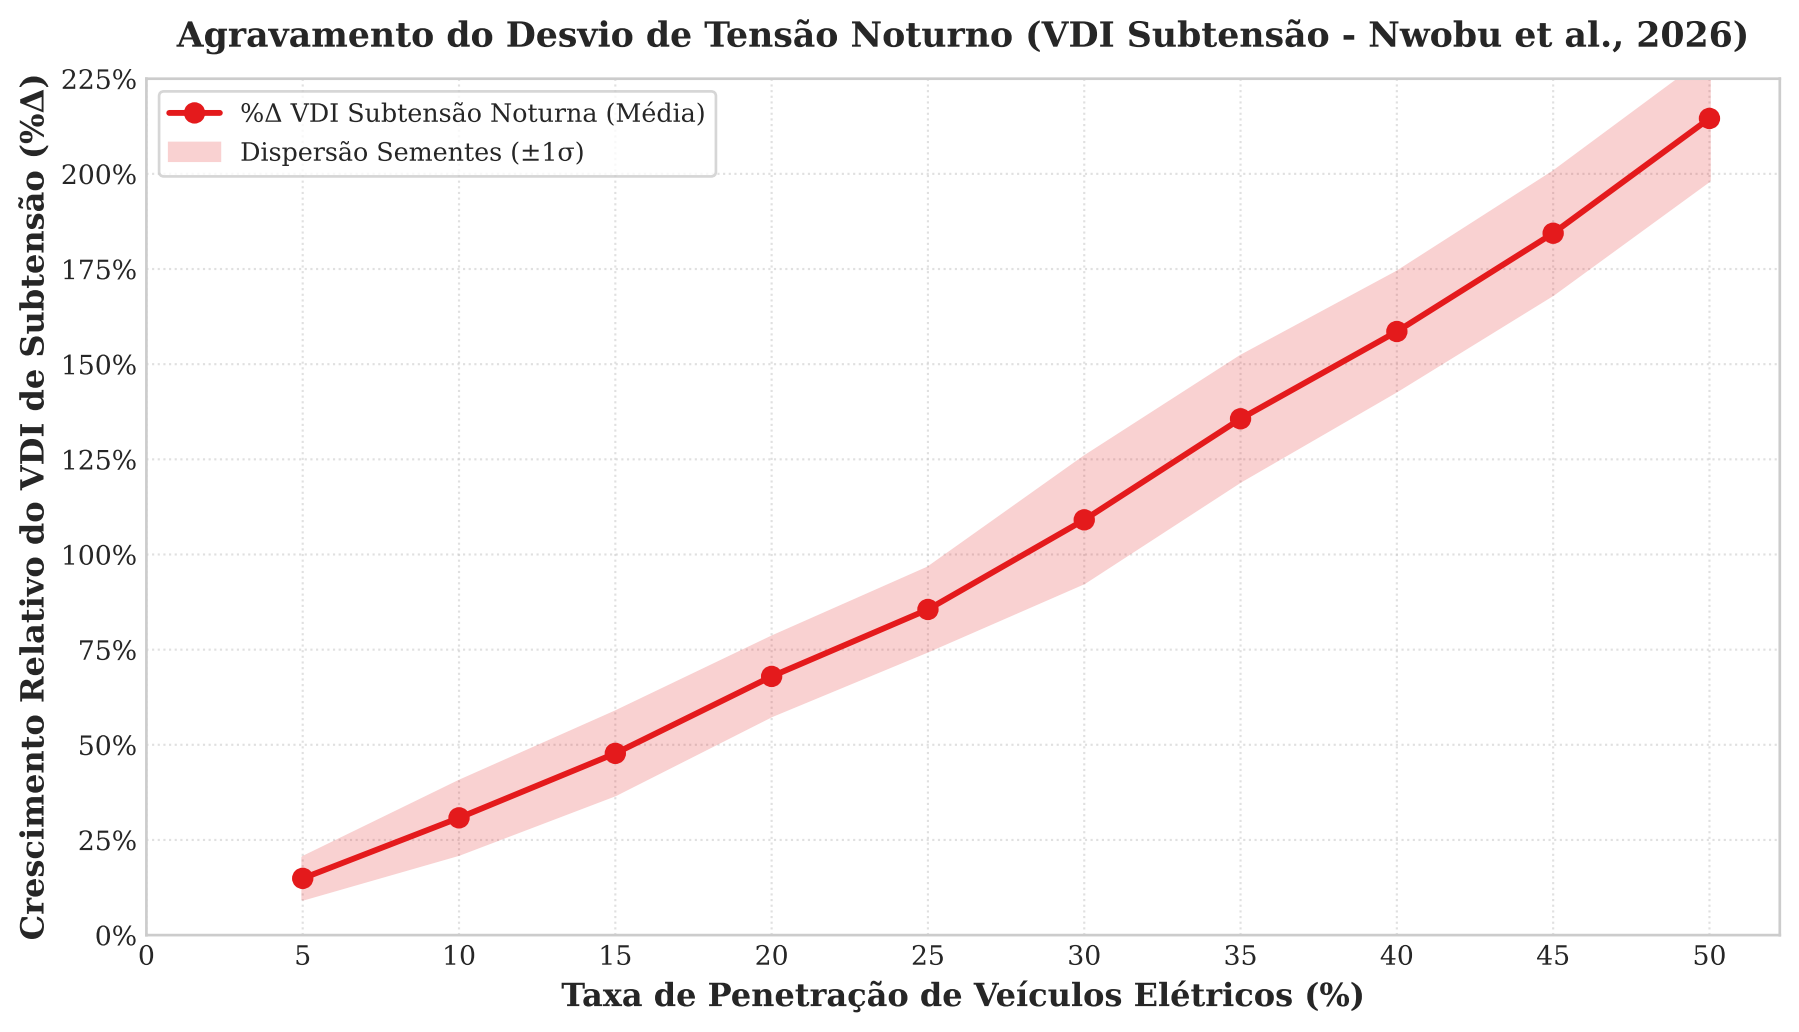
Agravamento do Desvio de Tensão Noturno (VDI Subtensão - Nwobu et al., 2026)
%Δ VDI Subtensão Noturna (Média)
Dispersão Sementes (±1σ)
Crescimento Relativo do VDI de Subtensão (%Δ)
225%
200%
175%
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Taxa de Penetração de Veículos Elétricos (%)