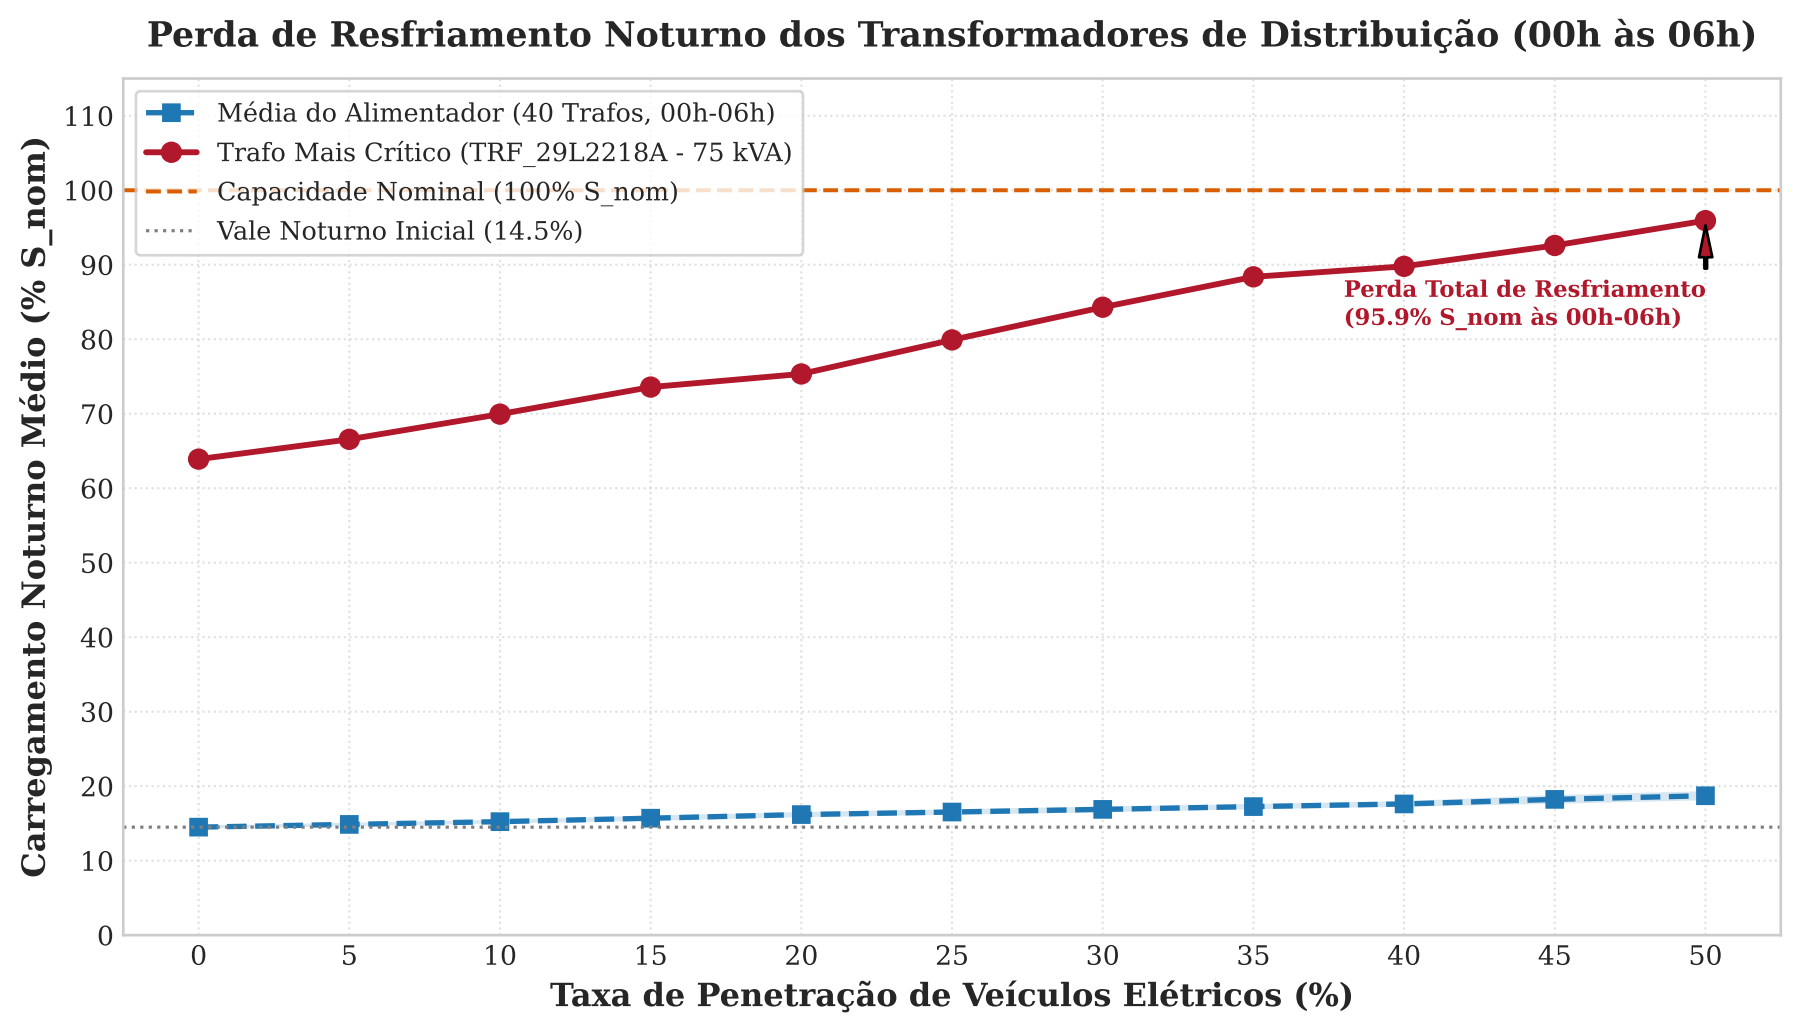
Perda de Resfriamento Noturno dos Transformadores de Distribuição (00h às 06h)
Média do Alimentador (40 Trafos, 00h-06h)
Trafo Mais Crítico (TRF_29L2218A - 75 kVA)
Capacidade Nominal (100% S_nom)
Vale Noturno Inicial (14.5%)
Perda Total de Resfriamento
(95.9% S_nom às 00h-06h)
Carregamento Noturno Médio (% S_nom)
Taxa de Penetração de Veículos Elétricos (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50