


ИУ4.11.03.19.81.06.005 СБ

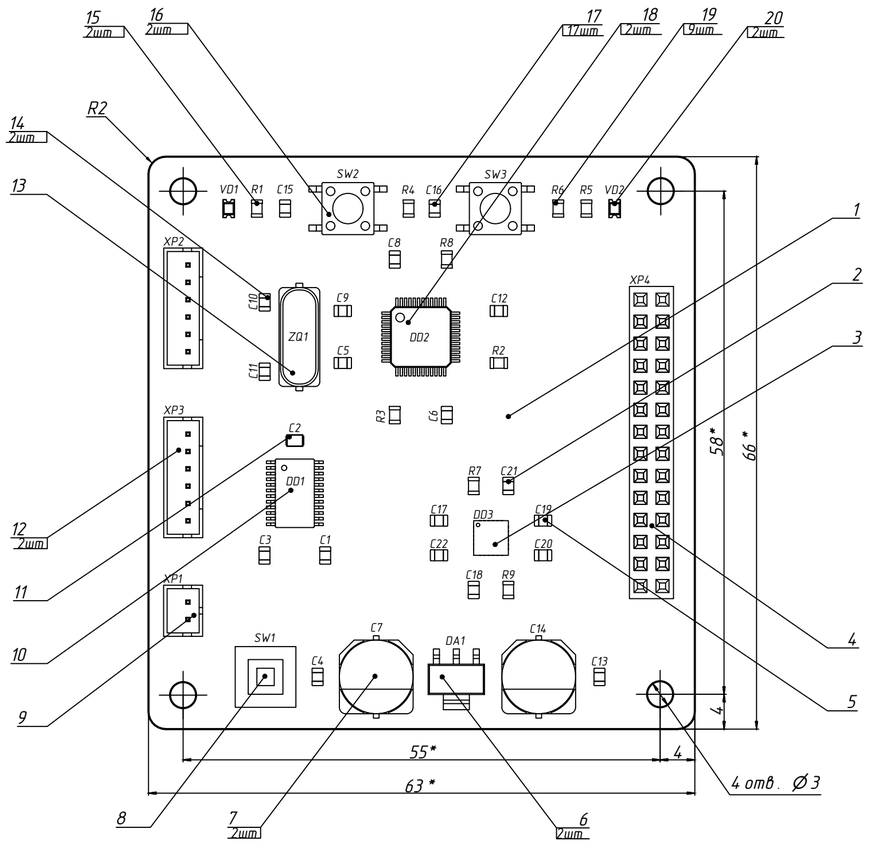


Установка разъема XP2,XP3




Установка разъема XP1




Установка разъема XP4




Установка микросхемы DD1




Установка микросхемы DD2




Установка микросхемы DD3




Установка микросхемы DA1




Установка конденсатораов, резисторов,диодов C1-C6, C8-C13,C15-C21, R1-R9, VD1,VD2




Установка конденсаторов C7,C14




Установка тактовой кнопки SW2,SW3




Установка кварцевого резонатора ZQ1



Установка кнопки SW1



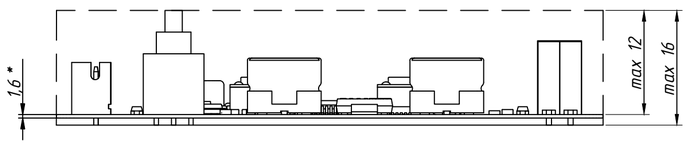



1. *Размеры для справок
2. Печатные проводники не показаны.
3. Обозначение элементов показаны условно.
4. Монтаж выполнить согласно схеме ИУ4.11.03.03.2019.81.06.003 Э3
5. Установку новестных элементов производить по ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010 класс В, припой п.9, располагая их симметрично относительно контактных площадок. Для компонента типа "чип" допускается выход компонентов за пределы контактной площадки не более 0,05мм.
6. Минимальный допустимый зазор между соседними компонентами поверхностного монтажа (включая зоны паек, выводов и торцы компонентов) должен быть не менее 0,2мм.
7. Установка выводных разъемов осуществлять по ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010.
8. Пайку КМО производить согласно ГОСТ 23592-96, припой п.9.
9. ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
10. После сборки изделие промыть в ультразвуковой очистительной ванне со спирто-бензиновой смесью ГОСТ 18300-87.
11. После сборки записать управляющую программу - ИУ4.11.03.03.2019.81.06.016 М в микросхему DD2.
12. Контроль паяных соединений производить визуально- оптическим методом по ГОСТ 24.715-81.
13. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИУ4.11.03.03.19.81.06.005 СБ			
Разраб.		Гримов С.А.			Балансирующий робот Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Провер.		Леонидов В.В.						2:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Реценз.						МГТУ им.Н.Э.Баумана Кафедра: ИУ4 Группа: ИУ4-81		
Н.контр.		Сергеева М.Д.						
Утверд.								

Копировал Формат А2

ИУ4.11.03.19.81.06.012 СБ

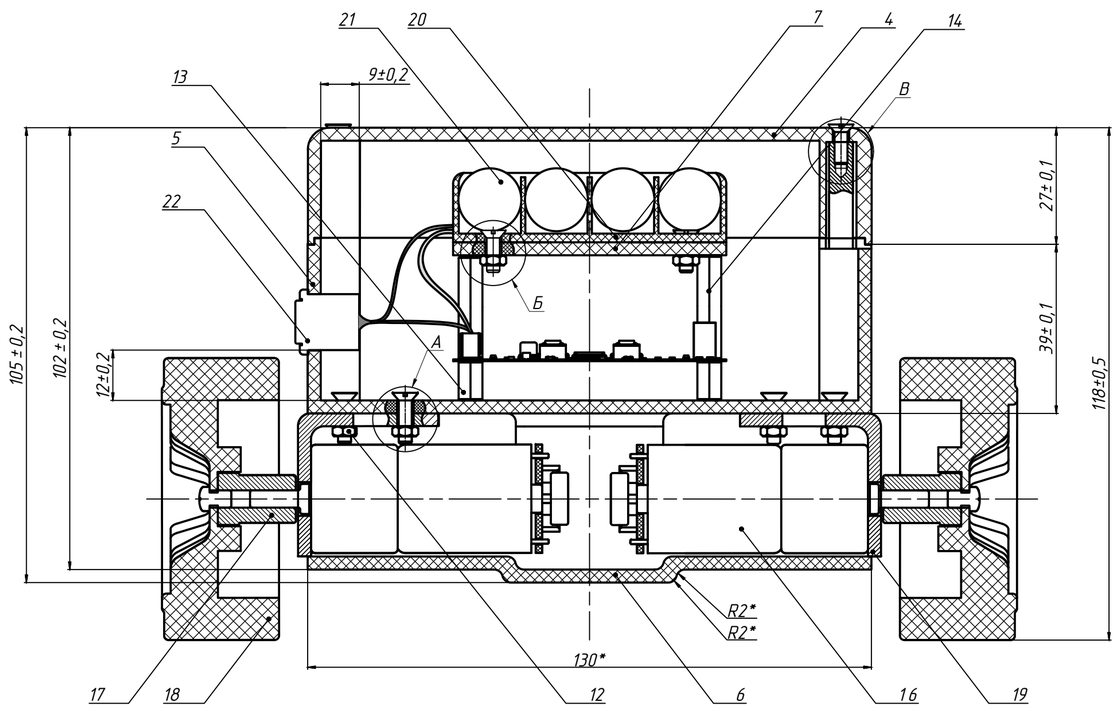


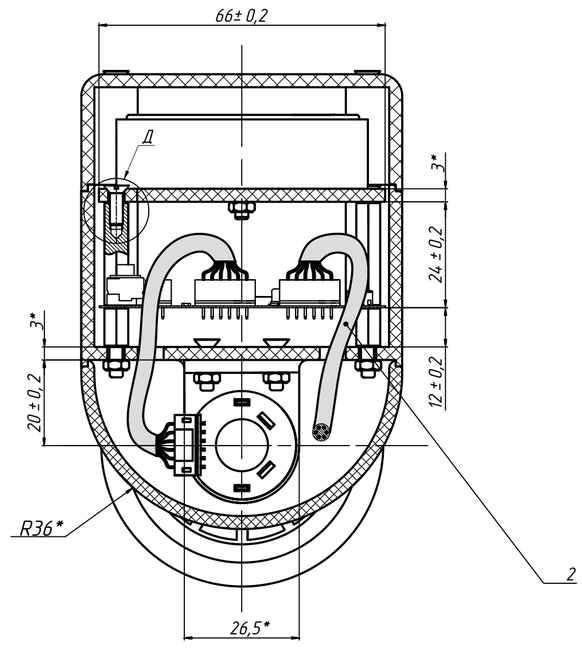


А-А (2 :1)

Б-Б (2 :1)

В-В(2 :1)



Г-Г (2 :1)



Д-Д (2 :1)

1. *Размеры для справок
2. Установку навестных компонентов осуществлять по ГОСТ 29137-93
3. Неуказанные предельные отклонения размеро: ±0.2.
4. Неуказанные фаски на всех отвертиях 1,6х45°.
5. Неуказанные радиусы скруглений не более 5 мм.
6. Момент затяжки саморезов не более 0,4Н*м.
7. На виде сверху крышка условно не показана.
8. Винты ставить на эталь ХС 36 красного цвета.
9. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015-75.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИУ4.11.03.03.19.81.06.012 СБ			
Разраб.		Гримов С.А.			Балансирующий робот Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Провер.		Леонидов В.В.					0,5	1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Реценз.						МГТУ им.Н.Э.Баумана Кафедра: ИУ4 Группа: ИУ4-81		
Н.контр.		Сергеева М.Д.						
Утверд.								

Копировал Формат А2

Перв. примен.
Справ №
Инв. N дубл.
Взам. инв. №
Подп. и Дата
Инв. №подл.