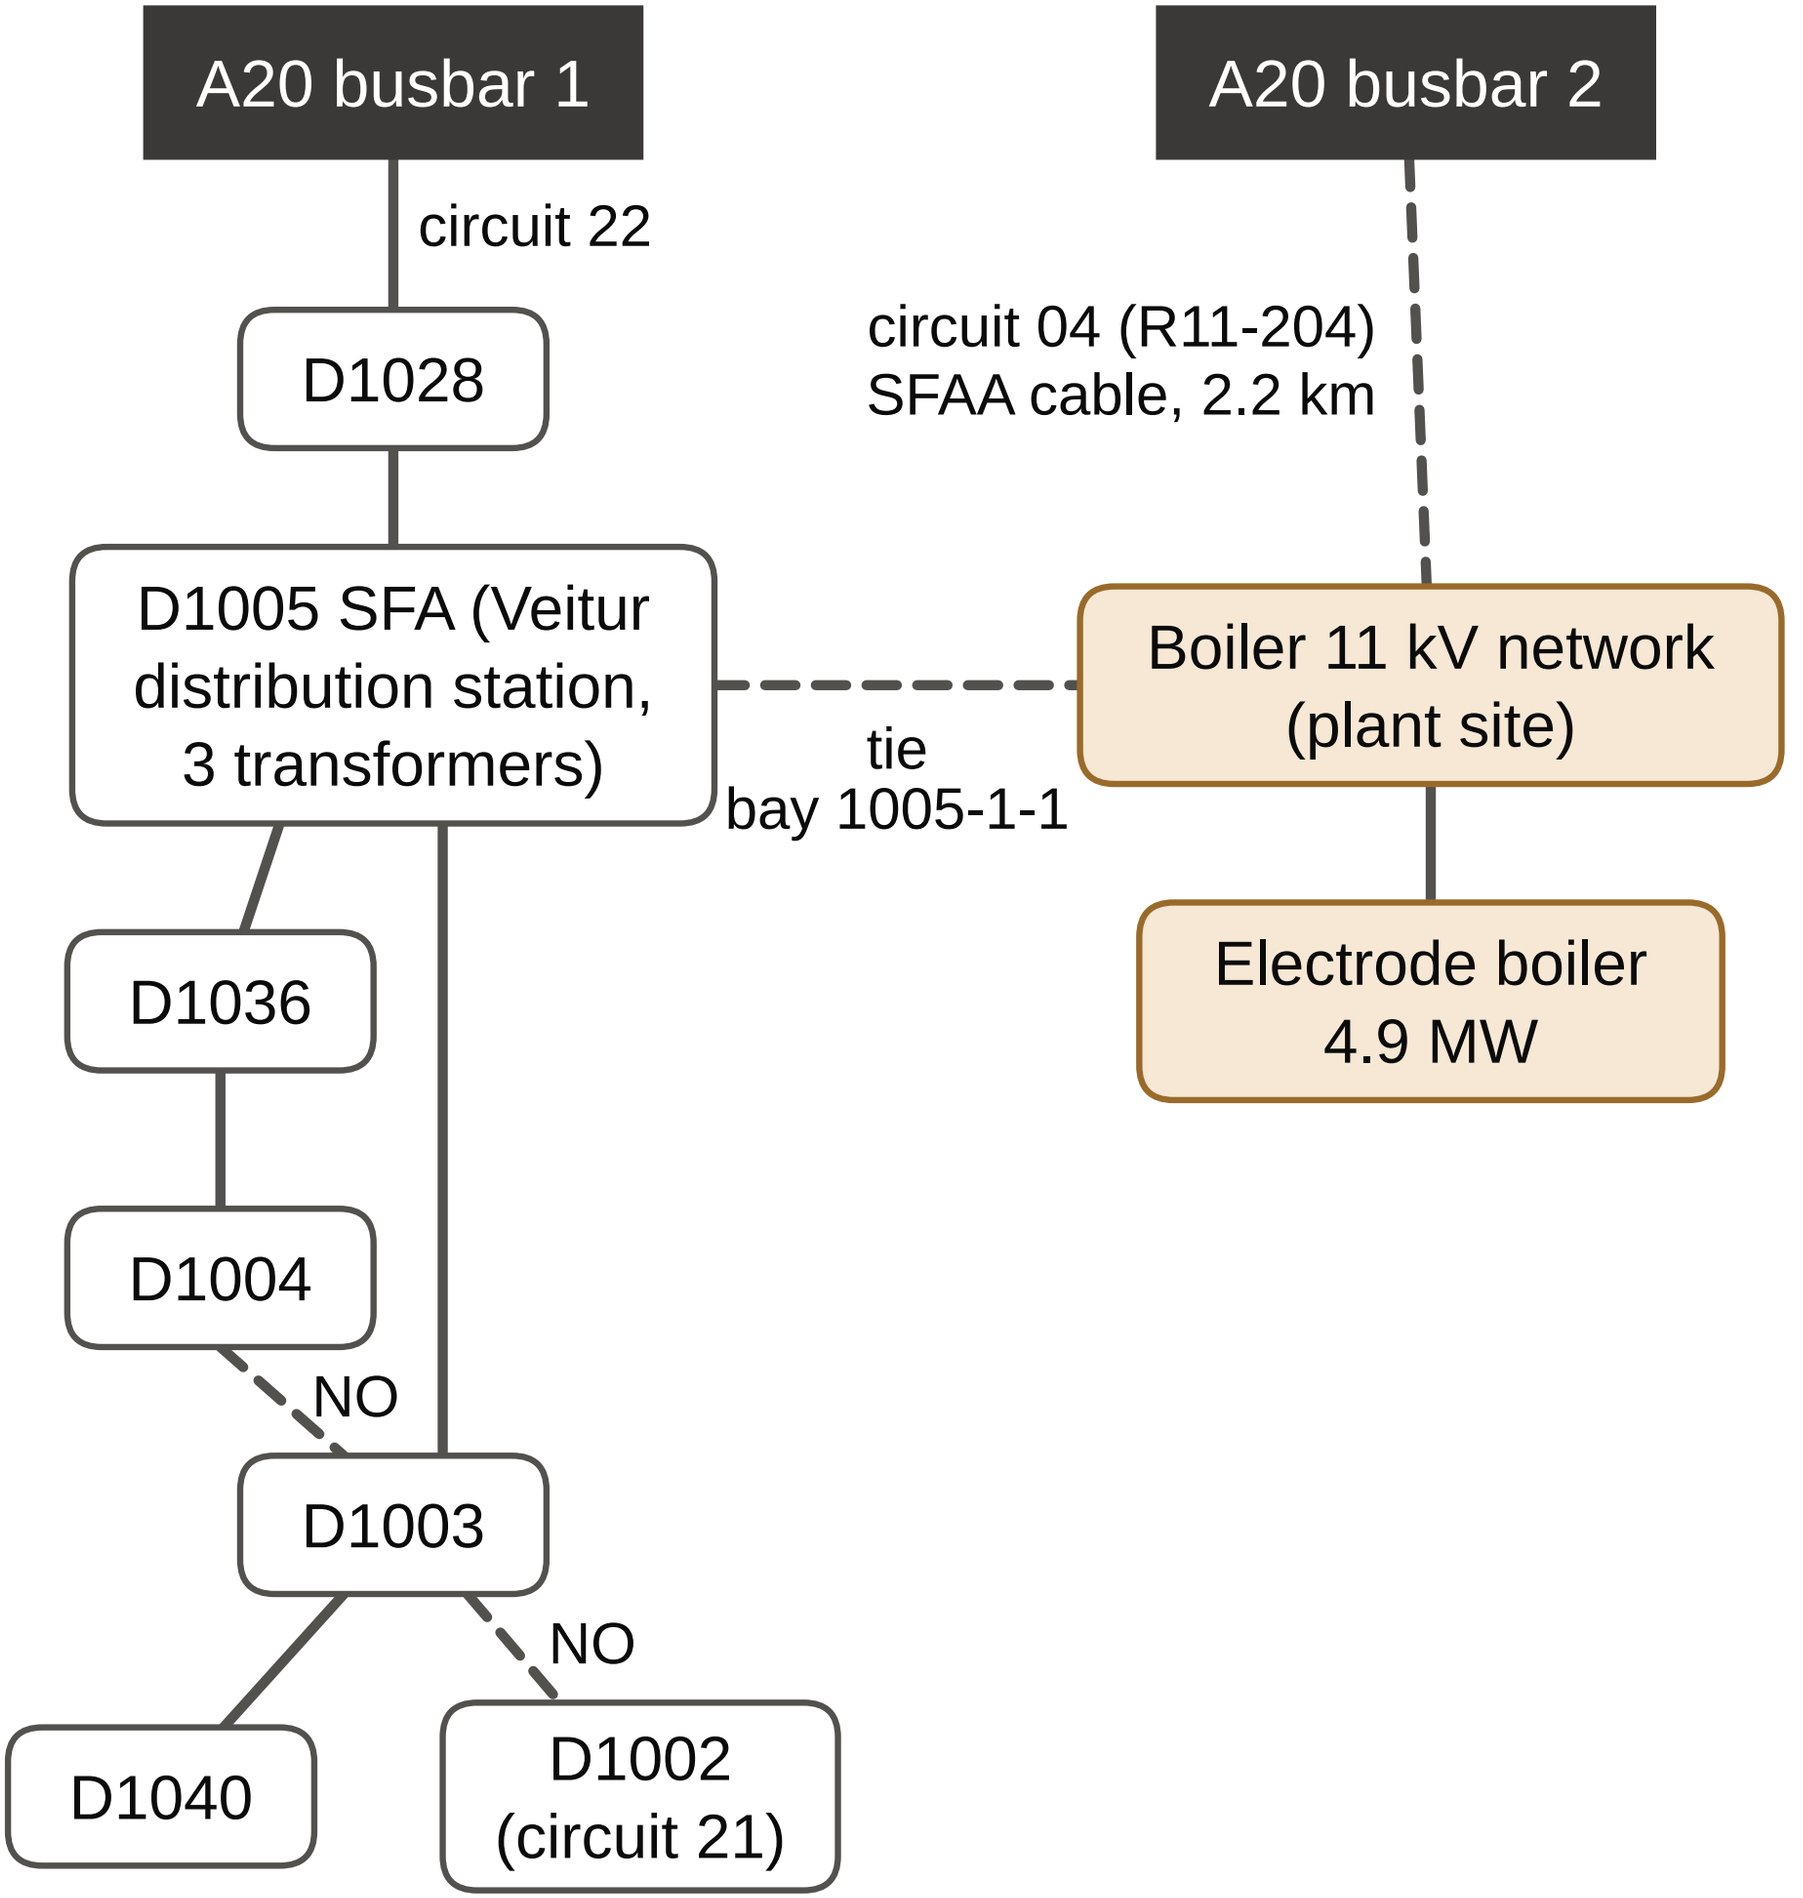
A20 busbar 1
A20 busbar 2
circuit 22
D1028
circuit 04 (R11-204)
SFAA cable, 2.2 km
D1005 SFA (Veitur distribution station, 3 transformers)
tie
bay 1005-1-1
Boiler 11 kV network (plant site)
D1036
Electrode boiler 4.9 MW
D1004
NO
D1003
NO
D1040
D1002 (circuit 21)