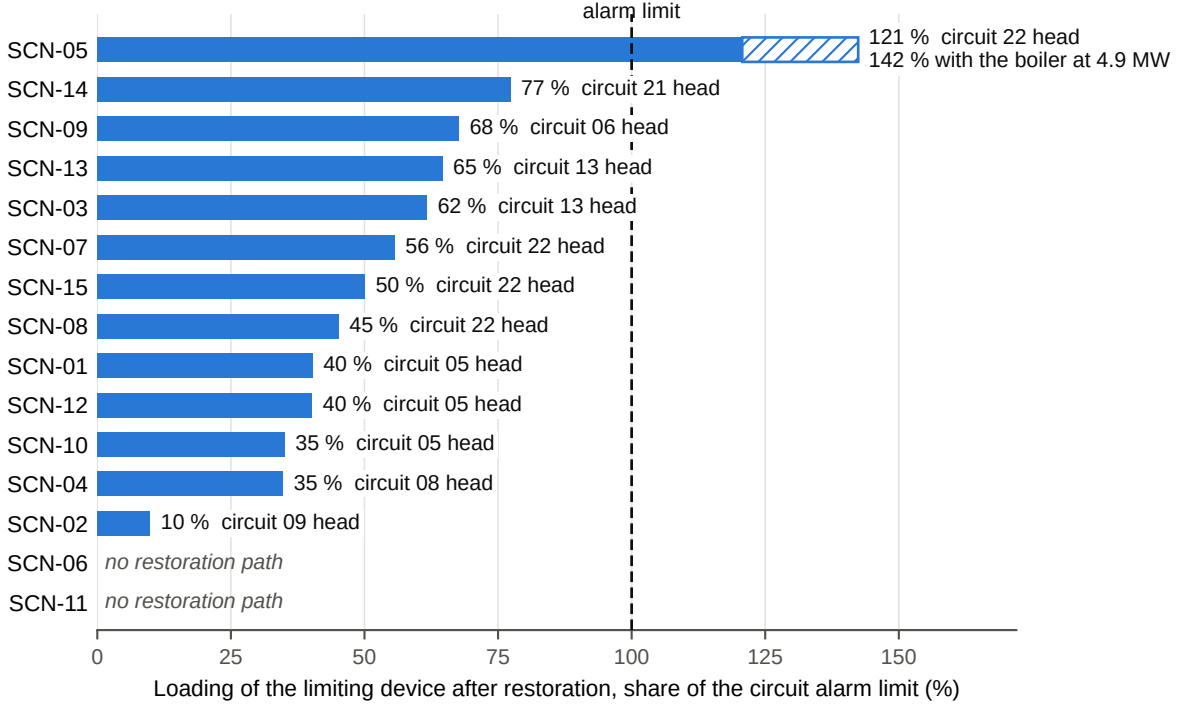
alarm limit
SCN-05
121 % circuit 22 head
142 % with the boiler at 4.9 MW
SCN-14
77 % circuit 21 head
SCN-09
68 % circuit 06 head
SCN-13
65 % circuit 13 head
SCN-03
62 % circuit 13 head
SCN-07
56 % circuit 22 head
SCN-15
50 % circuit 22 head
SCN-08
45 % circuit 22 head
SCN-01
40 % circuit 05 head
SCN-12
40 % circuit 05 head
SCN-10
35 % circuit 05 head
SCN-04
35 % circuit 08 head
SCN-02
10 % circuit 09 head
SCN-06
no restoration path
SCN-11
no restoration path
0
25
50
75
100
125
150
Loading of the limiting device after restoration, share of the circuit alarm limit (%)