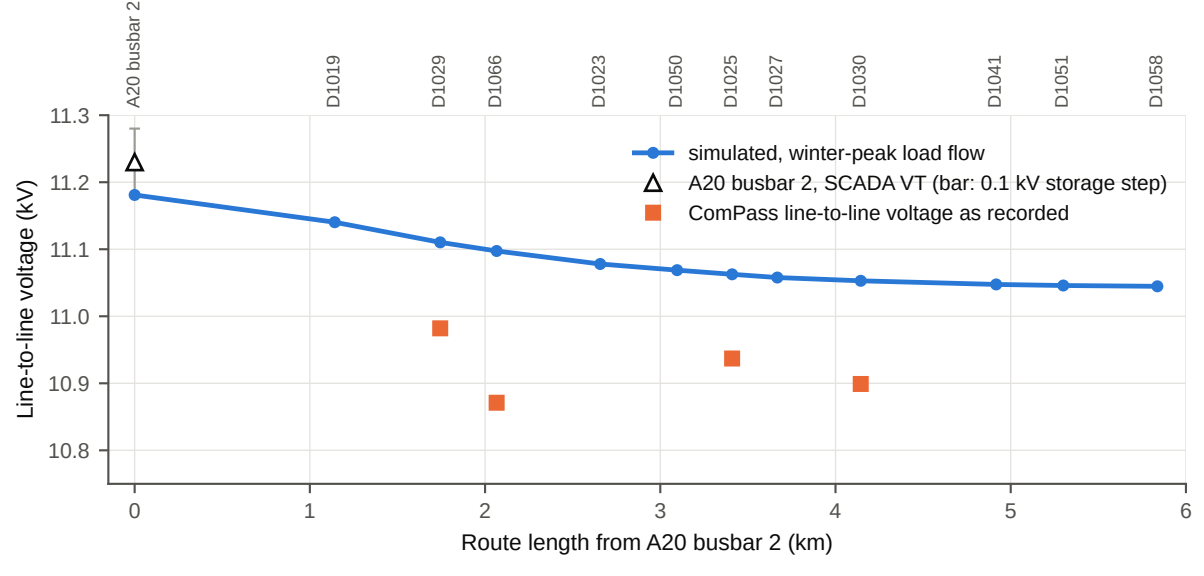
A20 busbar 2
D1019
D1029
D1066
D1023
D1050
D1025
D1027
D1030
D1041
D1051
D1058
simulated, winter-peak load flow
A20 busbar 2, SCADA VT (bar: 0.1 kV storage step)
ComPass line-to-line voltage as recorded
Line-to-line voltage (kV)
11.3
11.2
11.1
11.0
10.9
10.8
0
1
2
3
4
5
6
Route length from A20 busbar 2 (km)