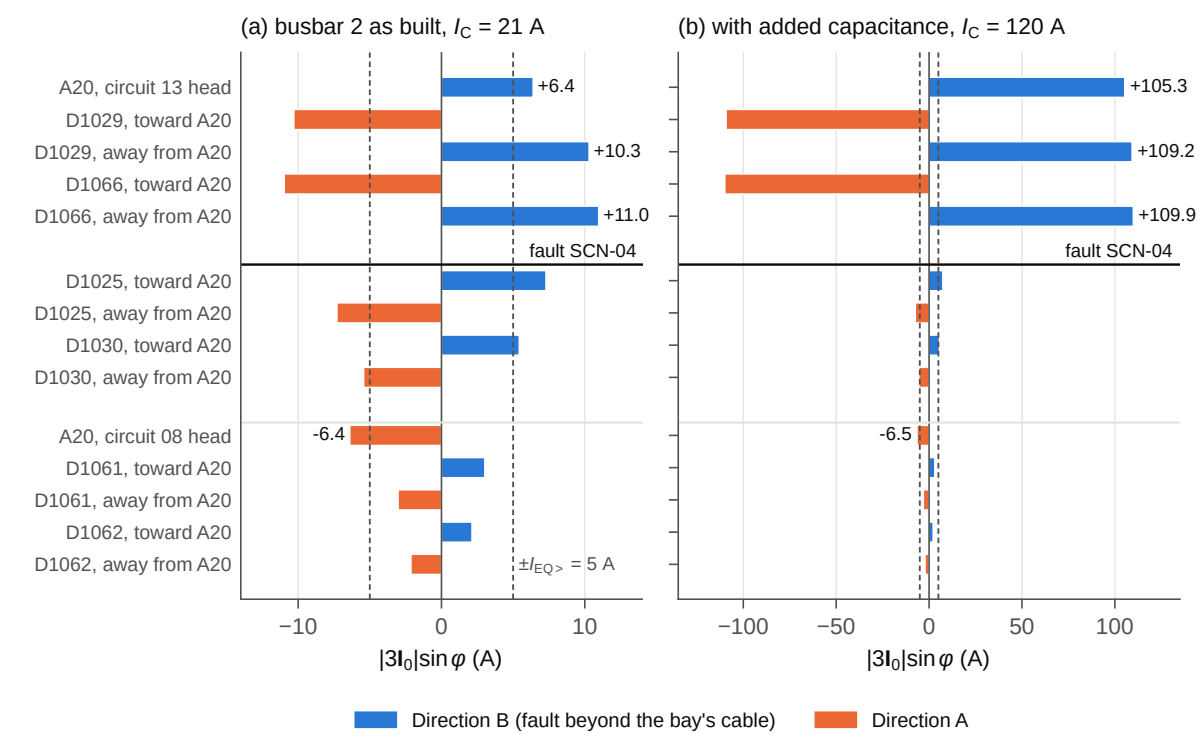
(a) busbar 2 as built, I_C = 21 A
(b) with added capacitance, I_C = 120 A
A20, circuit 13 head
D1029, toward A20
D1029, away from A20
D1066, toward A20
D1066, away from A20
fault SCN-04
D1025, toward A20
D1025, away from A20
D1030, toward A20
D1030, away from A20
A20, circuit 08 head
D1061, toward A20
D1061, away from A20
D1062, toward A20
D1062, away from A20
+6.4
+10.3
+11.0
+105.3
+109.2
+109.9
-6.4
-6.5
±$I_{EQ>}$ = 5 A
−10
0
10
−100
−50
0
50
100
|3I0|sin φ (A)
|3I0|sin φ (A)
Direction B (fault beyond the bay's cable)
Direction A