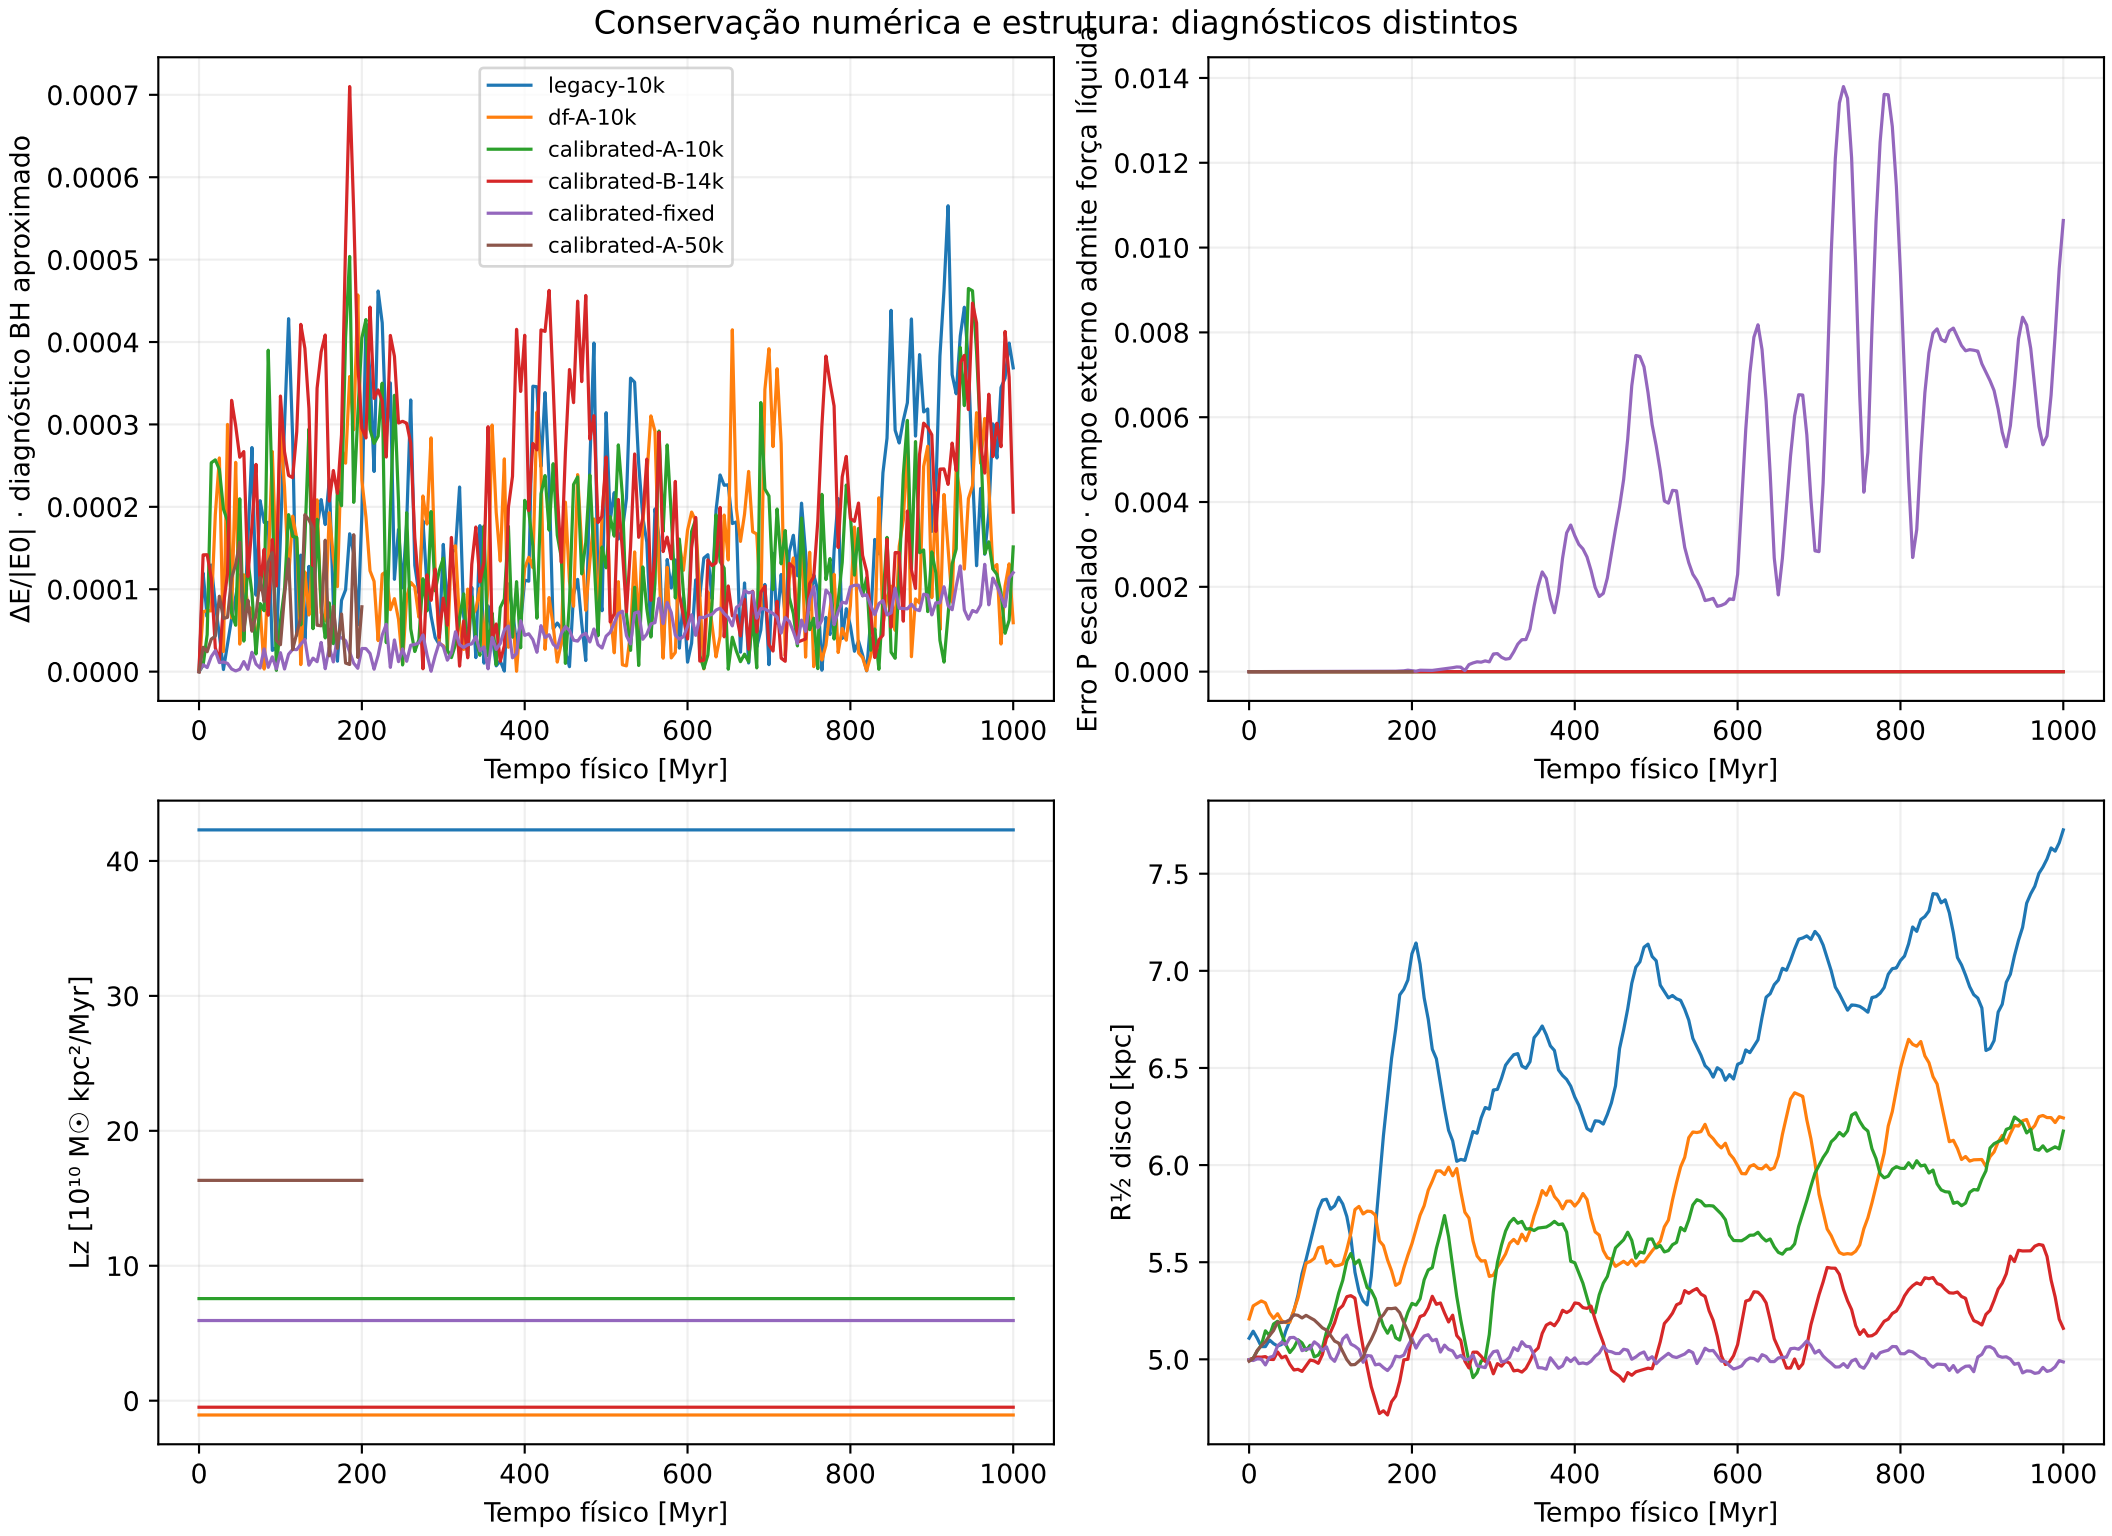
Conservação numérica e estrutura: diagnósticos distintos
ΔE/|E0| · diagnóstico BH aproximado
legacy-10k
df-A-10k
calibrated-A-10k
calibrated-B-14k
calibrated-fixed
calibrated-A-50k
Tempo físico [Myr]
Erro P escalado · campo externo admite força líquida
Tempo físico [Myr]
Lz [10¹⁰ M⊙ kpc²/Myr]
Tempo físico [Myr]
R½ disco [kpc]
Tempo físico [Myr]