


YERLEŞİM PLANI — REV B · 1:40

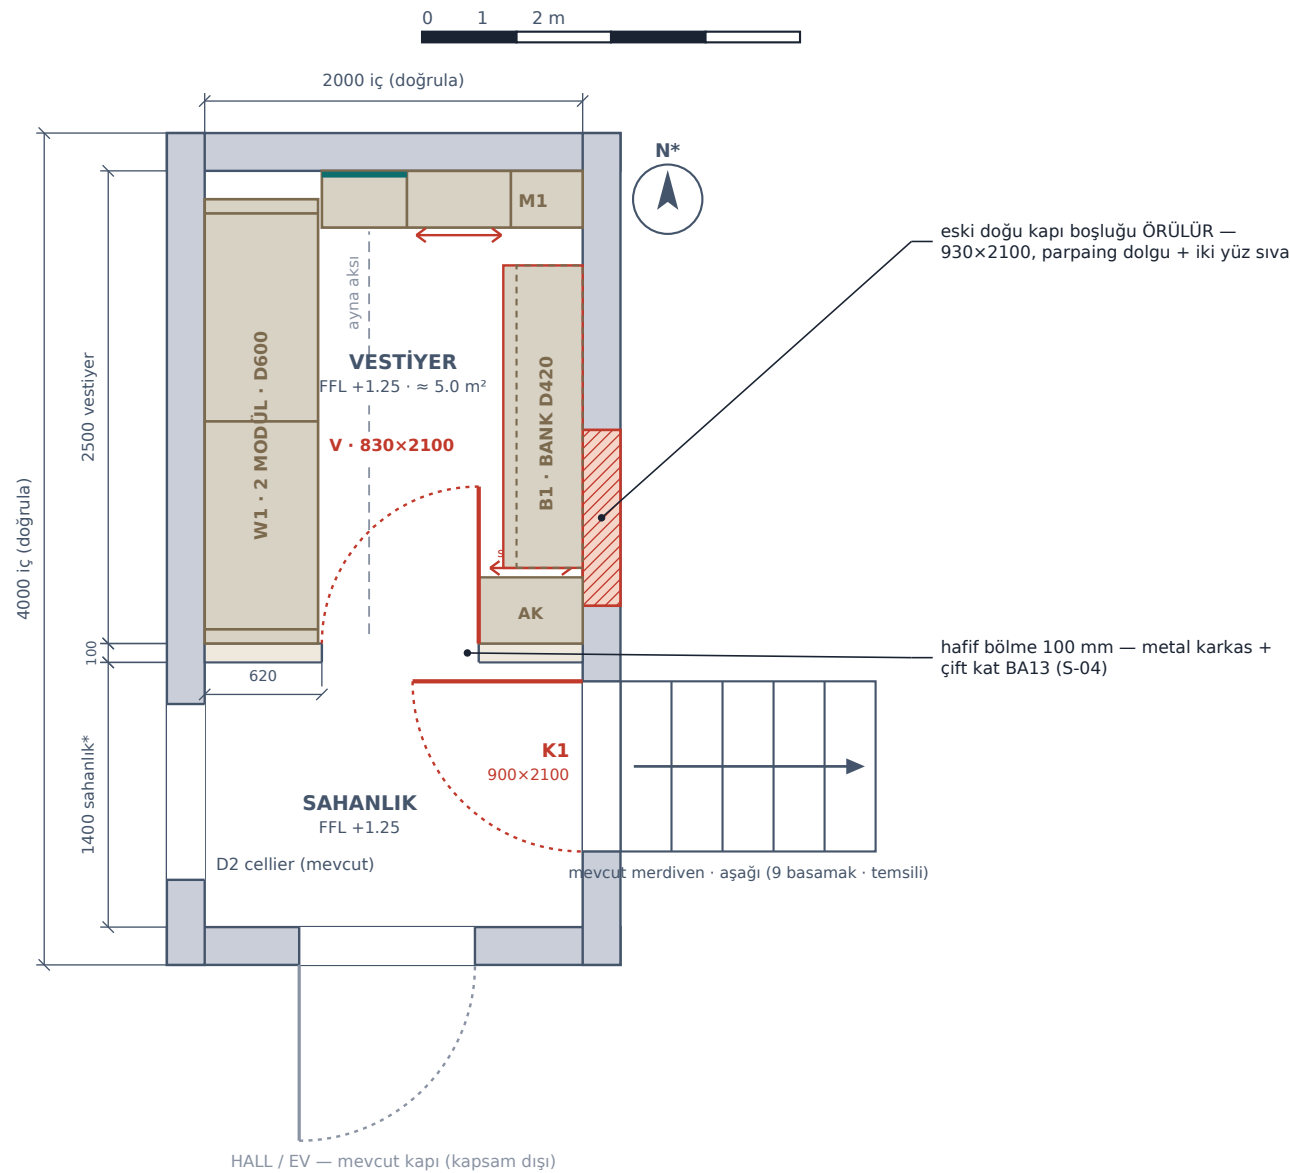

S-01 NOTLARI

- Rev B yerleşimi: SAHANLIK (2000×1400*) + hafif bölme (100) + VESTİYER (2000×2500). Duvar/zemin imalatı ana dosyadadır; bu set mobilya + bölme + kapı yönlerini tanımlar.
- *Sahanlık derinliği 1400 mm VARSAYIMDIR — plandan okunamadı; ölçü günü kesinleşir.
- Eski doğu (merdiven tarafı) kapı boşluğu İPTAL — örülür; doğu duvar B1 bankına ayrılır.
- K1: camlı thermal-break alüminyum dış kapı 900×2100 · $U_w \leq 1.6$ · RC2 kilit · kendinden kapanan menteşe.
- V: 830×2100 ahşap iç kapı (Faz 4.2); batı kasadan 620 mm (W1 önü hizası) — giren kişi aynayı (M1) karşısında görür. (Faz 4.1: 930 kanat hiçbir menteşe yönünde açılmıyordu — geometri lint kaydı.)
- AK ayakkabı kulesi ve M1 kule önleri ÇİFT RAYLI SÜRME kapaktır (süpürme hacmi sıfır) — menteşeli kapak bank ucuna/bank köşesine çarpıyordu (Faz 4.1 düzeltmesi).
- CAM BANT İPTAL (mal sahibi kararı, Faz 4.2) — doğu duvar DOLU örülür; gün ışığı K1 camlı kanadından.
- Mevcut merdiven 9 basamak TEMSİLİDİR — sayı ve ölçüler yerinde doğrulanacak (dimensions.stair, verified:false).
- Tüm ölçüler mm; kotlar metre. Jüt yolluk ve gevşek donanım kapsam dışıdır.

KAPI YÖNÜ GEREKÇESİ (dimensions.json · swing_rationale)

- K1 merdiven üzerine DIŞA açılmaz: kapıyı açan kişi merdiven boşluğuna itilir ve kanat aşağıdan çıkana çarpar — düşme riski. K1 bu yüzden SAHANLIĞA İÇE açılır; kendinden kapanan menteşe rüzgârda çarpmayı keser.
- K1 menteşesi kuzey kasadadır: açık kanat sahanlığın kuzey duvarına (bölmeye) yaslanır; ev kapısına ve geçişe engel olmaz.
- Sahanlık dar (1400) olduğu için V kapısı sahanlığa değil VESTİYERE açılır; menteşe DOĞU kasada — kanat 90° tam açılır ve doğu yanda park eder; giriş aksı (kapı → ayna), W1 kapakları ve gardirop erişimi boş kalır. (Batı menteşe geometrik olarak imkânsızdı: W1 600 derinlikle bölmeye bitişik — kanat ~18°'de yan panel köşesine çarpar.)
- W1 kapak çiftleri DIŞ dikmelerden menteşeli, kulplar modül ortasında buluşur; kuzey uç kapak/üst kutu 80° stoperlidir (M1 flanşı) — köşe kuralı: kapaklar köşeden DIŞA açılır.
- İki kapı aynı anda açılrsa da kanatlar farklı hacimlerde kalır — çarpışma senaryosu yoktur. Mevcut ev/hall kapısı değiştirilmez (kapsam dışı).


LEJANT

mevcut duvar	yeni imalat / örme dolgu	hafif bölme (alçıpan)
mobilya (bu paket)	ayna / cam	

CAD: output/CAD/S01_Yerlesim.dxf (Rev B, mm 1:1) — bu paftayla aynı geometri.

ORANGE VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ — İMALAT ÇİZİMLERİ (REV B)

PAFTA S-01 · Yerleşim Planı (Rev B)	ÖLÇEK 1:40 @ A3	TARİH Temmuz 2026	REV B
İMALAT ÖNCESİ YERİNDE ÖLÇÜ ZORUNLUDUR — plan ölçüsüyle imalata başlanmaz.			

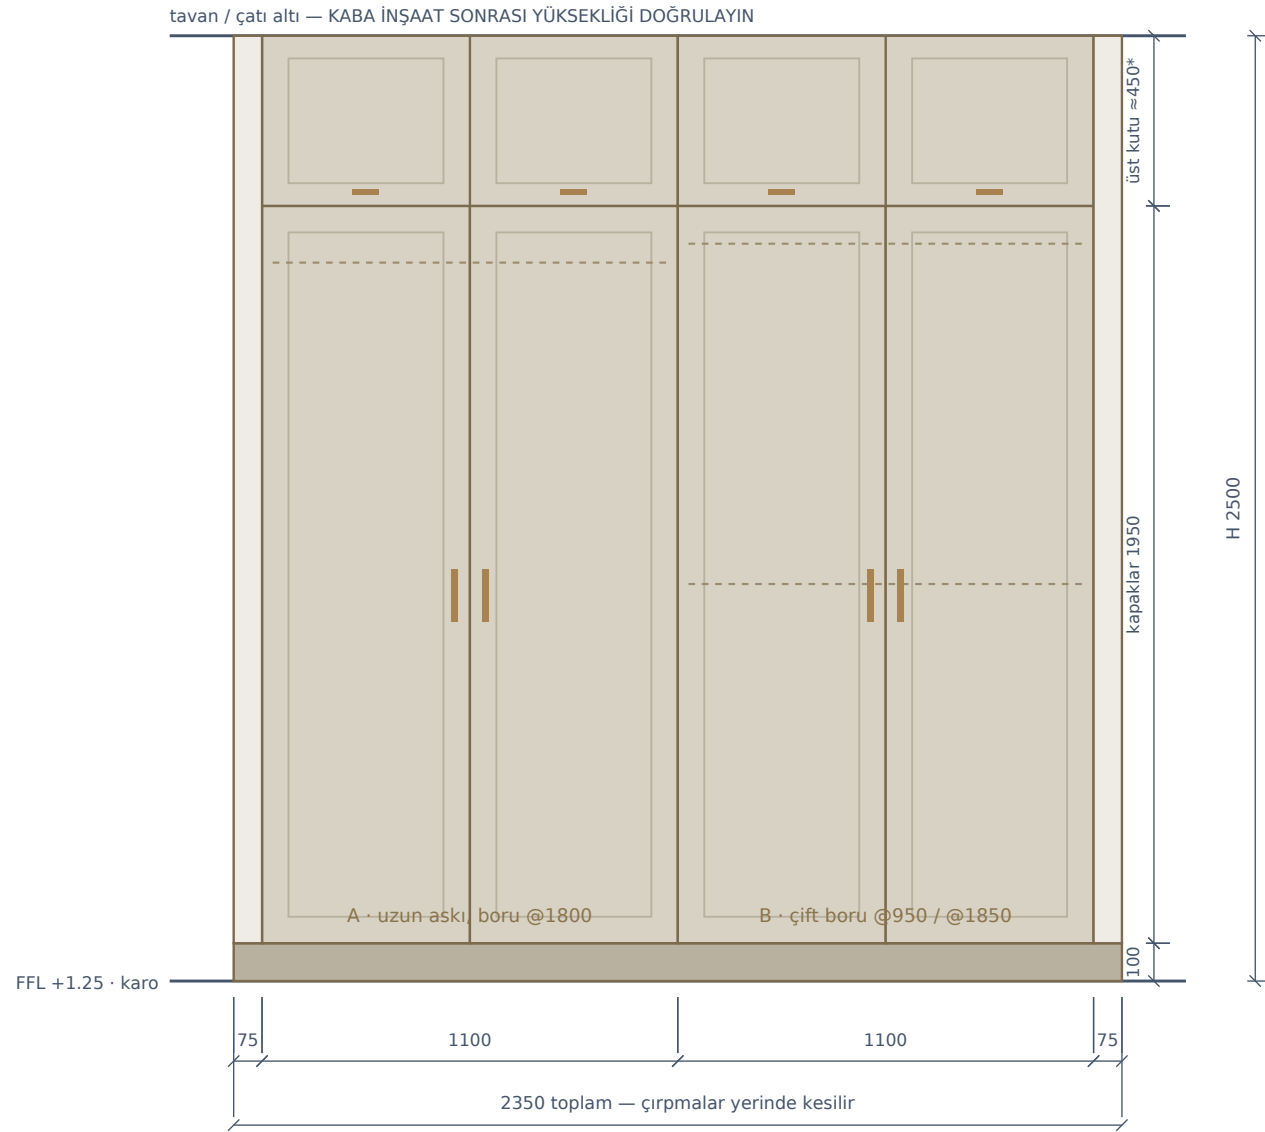

S-02 NOTLARI


- Gövde 18 mm neme dayanıklı MDF; kapaklar 22 mm MDF shaker, PU lake greige ≈ RAL 7044 mat.
- *Üst kutular tolerans bölgesidir: çatı altı düşük gelirse üst kutular kısılır — kapaklar 1950 sabittir.
- Menteşe: Blum Clip-top 110° yavaş kapanır — boy kapakta 3, üst kutu kapağında 2 (W1 toplamı 20 adet).
- Kulp: tüm kapaklarda; boy kapakta @1000 kotunda dik, üst kutuda alt kenara yakın yatay (W1: 8 adet).
- İç donanım: A modülü uzun askı (boru @1800) · B modülü çift boru (@950 / @1850).
- Baza 100 mm, ayarlı ayaklı; süpürgelik klipsli, sökülebilir.
- Çırpma parçaları 75 mm nominal, iki uçta — yerinde duvara kesilir (±15 mm pay).
- Kuzey yan panel M1 ünitesine dayanaktır (S-03); güney yan panele V kapı kanadı yaslanır — bu yüzeyler çizilmeye dayanıklı lake, kanat tarafına keçeli stoper konur.
- Arka bağlantı rayları blok duvara dübelli ankraj ile — yalnız alçıpana değil.

CAD: output/CAD/S02_W1_Gorunus.dxf (Rev B — 2 modül, mm 1:1).


W1 GÖRÜNÜŞÜ (BATIYA BAKIŞ) · 1:20 — 2 çift kapaklı modül 1100 · kapaklar 1950 + üst kutular · gövde derinliği 600

ORANGE VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ — İMALAT ÇİZİMLERİ (REV B)


PAFTA	ÖLÇEK	TARİH	REV
S-02 · W1 Gardirop Duvarı — Görünüş (Rev B)	1:20 @ A3	Temmuz 2026	B
İMALAT ÖNCESİ YERİNDE ÖLÇÜ ZORUNLUDUR — plan ölçüsüyle imalata başlanmaz.			

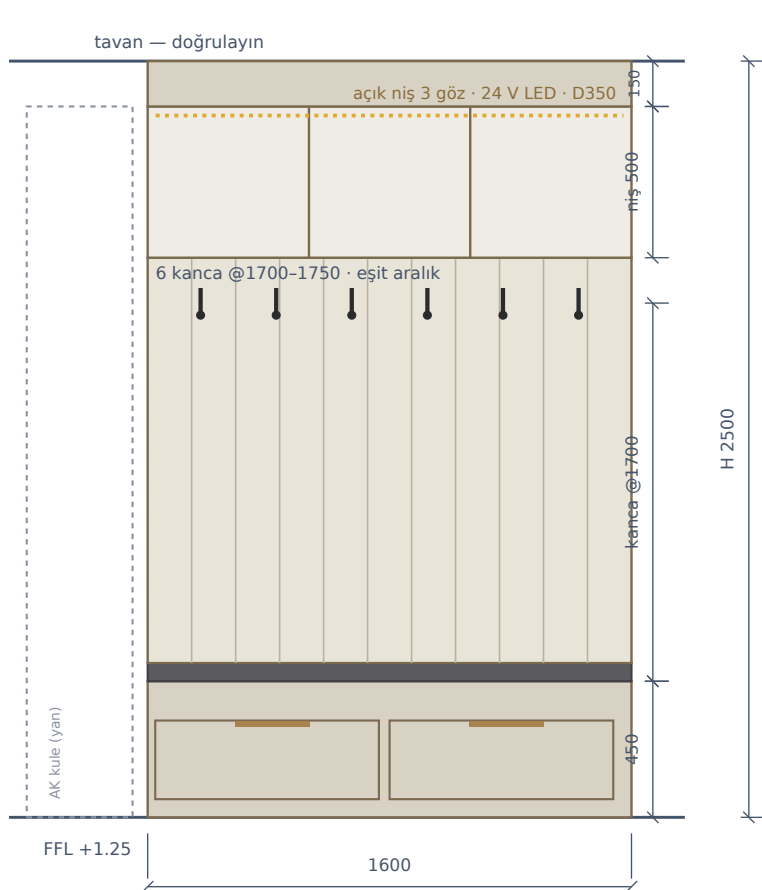**B1 GÖRÜNÜŞÜ (DOĞUYA BAKIŞ) · 1:25**

doğu duvar — eski kapı örüldüğü için tam duvar; 2 Tandembox çekmece
CAM BANT İPTAL (mal sahibi kararı, Faz 4.2) — doğu duvar dolu; gün ışığı K1 camından

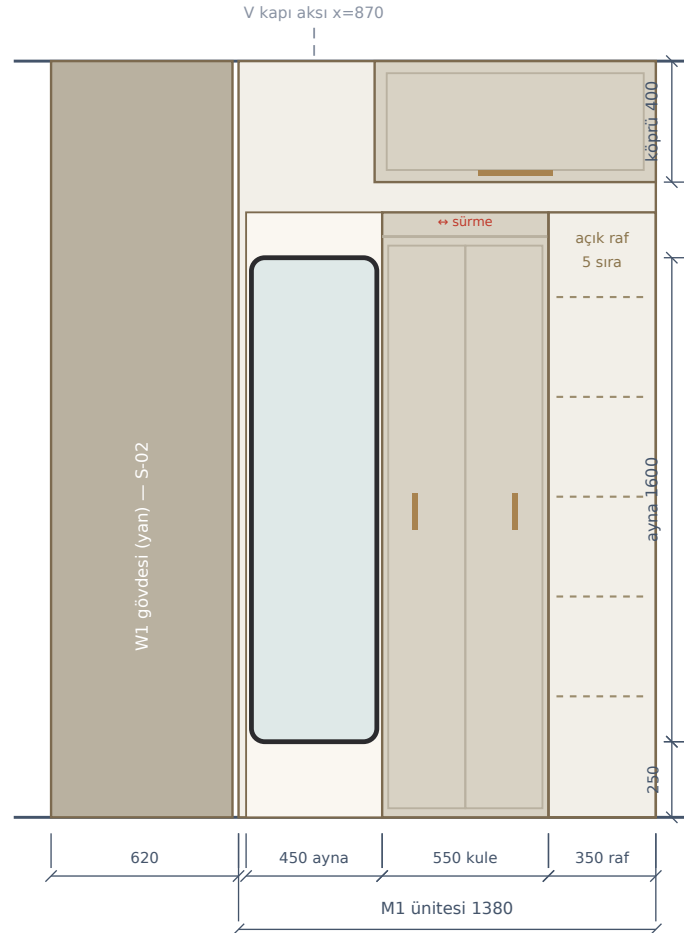**M1 AYNA DUVARI — KUZEY DUVAR GÖRÜNÜŞÜ · 1:25**

gömme ayna V kapı aksında — giren tam karşısında görür; batı yanı W1 yan paneli

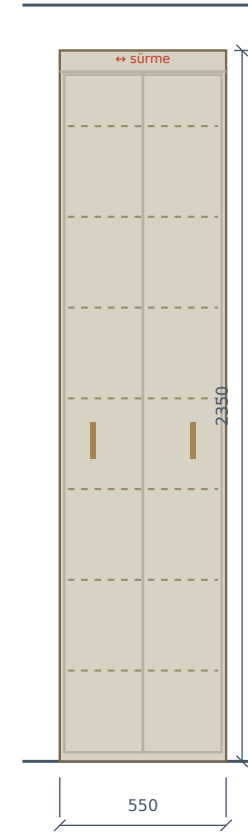**AYAKKABI KULESİ · 1:25**

550×350×2350 · 10 çift · güneye bakış · SÜRME ön (Faz 4.1)


S-03 NOTLARI

- Bank gövdesi 1600×450×420; üstte 60 mm döşemeli minder (füme); 2 adet Blum Tandembox çekmece.
- Askı paneli bank üstünden niş altına; 6 kanca @1700-1750, mat siyah.
- Niş bandı 1850-2350: 3 göz, D350; raf altında 24 V 3000 K LED (toplam 2.0 m), driver üst dolguda.
- M1: gömme ayna 450×1600 (alt kot +250) V kapı aksında x=870; kule 550×2000 — önü ÇİFT RAYLI SÜRME 2 panel (Faz 4.1: menteşeli kanat bank köşesini tarıyordu; ray/kulp gömme, ön yüz flush); köşe açık raf 350, 5 sıra; üst köprü 930×400, x 1070-2000, kot 2100-2500 (Faz 4.1: ayna üstü AÇIK — W1 kuzey kapak süpürmeleri köprü altından serbest geçer).
- M1 batı yanı W1 gövdesinin kuzey yan paneline dayanır (620 hattı) — ayrı yan panel gerekmez.
- Ayakkabı kulesi 550×350×2350 (10 çift), bölmenin vestiyer yüzünde doğu uçta, doğu duvara bitişik; önü ÇİFT RAYLI SÜRME 2 panel (Faz 4.1: menteşeli kapak bank ucuna — 100 mm — çarpıyordu; sürme süpürmesiz, ön erişim korunur); bölmeye sadece devrilme bağlantısı yapılır.


CAD: output/CAD/S03_B1_Gorunus.dxf (Rev B) —
bu paftayla aynı geometri (mm 1:1).

ORANGE VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ — İMALAT ÇİZİMLERİ (REV B)

PAFTA	ÖLÇEK	TARİH	REV
S-03 · B1 Bank + M1 Ayna Ünitesi + Ayakkabı Kulesi (Rev B)	1:25 @ A3	Temmuz 2026	B
İMALAT ÖNCESİ YERİNDE ÖLÇÜ ZORUNLUDUR — plan ölçüsüyle imalata başlanmaz.			

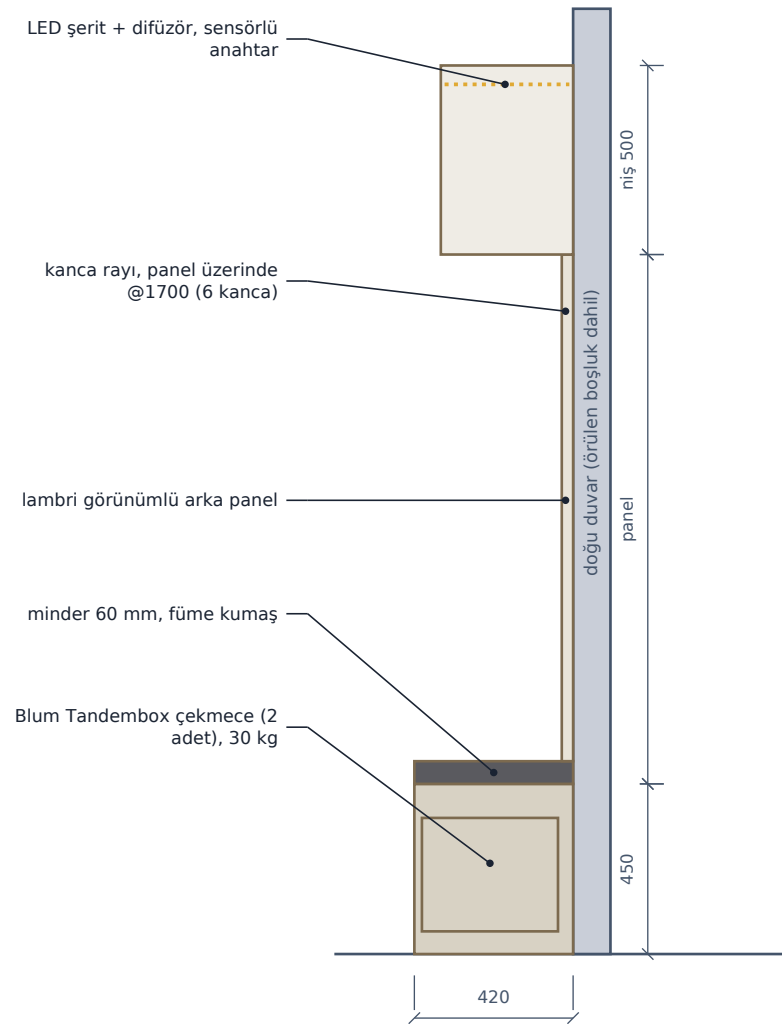

KESİT 1 — BANK DUVARI B1 · 1:20

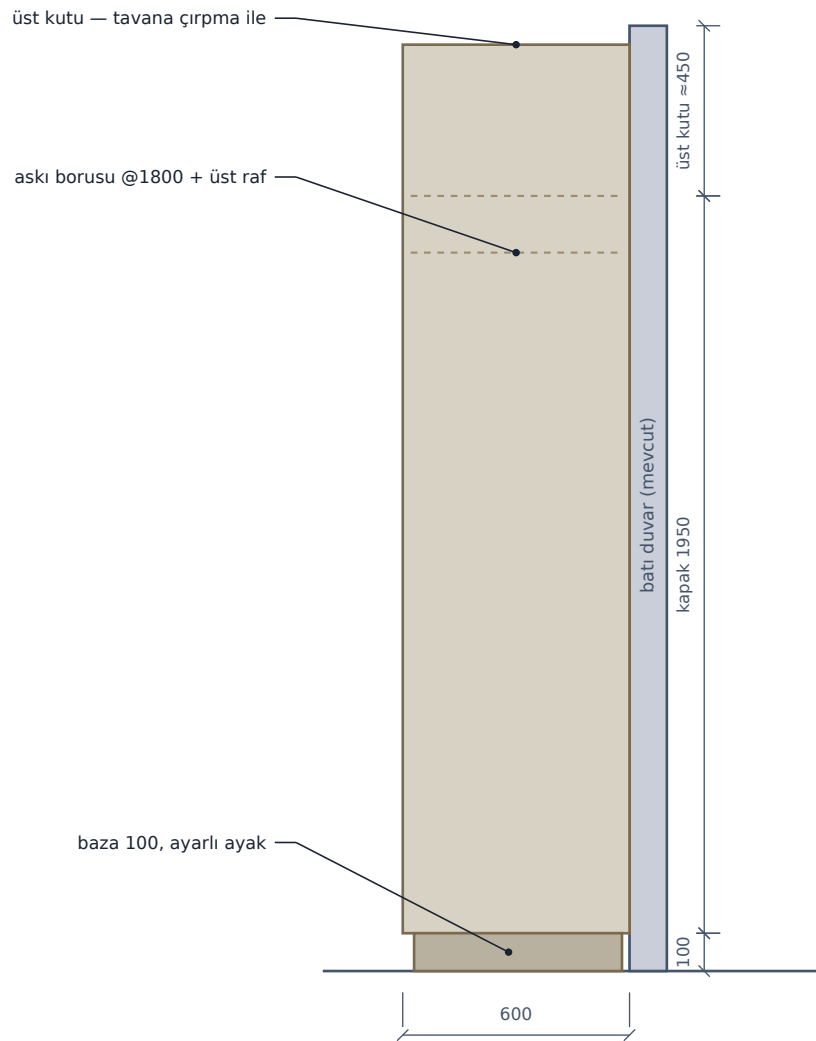


KESİT 2 — BOY DOLAP W1 · 1:20

CAD: output/CAD/S04_Kesitler.dxf (Rev B, mm 1:1) — bölme detayı dahil.

S-04 NOTLARI

- Kesitler tipiktir; imalat ölçüleri kesim listesinde (kaba inşaat sonrası revize).
- Tüm görünür kenarlar PU lake; görünmez kenarlar kenar bandı.
- Niş içleri gövde renginde melamin; LED kanalı raf ön kenarından 30 mm geride.
- Bölme: metal karkas DC50 @600, iki yüz 2 kat BA13, 45 mm mineral yün (ses); iki taraf ısıtılan hacim — ısı yalıtımı gerekmez.
- V kapı kasası bölmede çift dikmeye vidalanır; kasa üstü U profil lento.
- Duvar tarafında 18 mm sırt panosu; ankraj vidaları panodan duvara.

DETAY — SAHANLIK-VESTİYER BÖLMESİ (PLAN KESİTİ) · 1:5

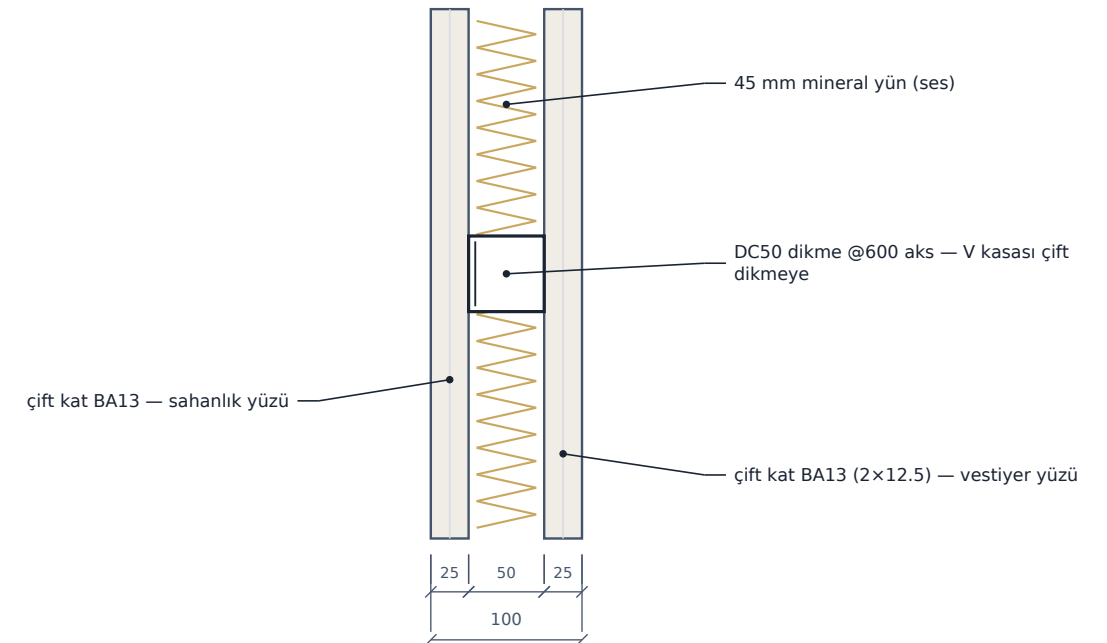

ORANGE VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ — İMALAT ÇİZİMLERİ (REV B)

PAFTA	ÖLÇEK	TARİH	REV
S-04 · Kesitler — Bank, Boy Dolap, Bölme Duvarı (Rev B)	1:20 / 1:5 @ A3	Temmuz 2026	B
İMALAT ÖNCESİ YERİNDE ÖLÇÜ ZORUNLUDUR — plan ölçüsüyle imalata başlanmaz.			

HIRDAVAT VE MALZEME TABLOSU — REV B ADETLERİ

Bileşen	Şartname
Gövde	18 mm neme dayanıklı MDF, kenar bantlı; arkalıklar 8 mm kinişli
Kapak ve önler	22 mm MDF shaker, PU lake greige $\approx$ RAL 7044, mat
Menteşe	Blum Clip-top 110° yavaş kapanır — boy kapakta 3, üst kutu kapağında 2 · YALNIZ W1: 4 boy $\times$ 3 + 4 üst kutu $\times$ 2 = 20 adet (M1 kulesi ve ayakkabı kulesi Faz 4.1'de SÜRME — menteşe içermez)
Sürme takımı	Çift ray bypass sürme seti (üst ray + alt kılavuz + fren), 2 panel — M1 kulesi 1 takım + AK ayakkabı kulesi 1 takım; donanım kendi BoQ pozunda (A.6/A.7)
Çekmece	Blum Tandembox, tam açılım, yavaş kapanır, 30 kg — B1 bank 2 takım
Aydınlatma	24 V 3000 K LED şerit 2.0 m (B1 niş bandı) + driver 1 + sensörlü anahtar 1
Baza ve ayak	100 mm baza, ayarlı ayak (14 adet); klipsli, sökülebilir
Çırpma	75 mm çırpma parçaları (W1 iki uç), yerinde kesim ($\approx$ 5 mtül)
Kulplar	Fırçalı antik pirinç veya mat siyah, 128-160 mm aks — 10 adet, YALNIZ W1+B1 (W1 kapakları 8 + B1 çekmeceleri 2; M1 kule/köprü kulpları kendi BoQ pozunda)
Kancalar	Mat siyah çift kanca — 6 adet, @1700-1750 (B1 paneli)
Ayna	450 $\times$ 1600, siyah metal çerçeve, M1 nişine gömme — 1 adet
Bölme duvarı	Metal karkas DC50 @600 + iki yüz 2 kat BA13 + 45 mm mineral yün — toplam 100 mm (S-04)
Bağlantı	Kavela + kam (CNC); duvar ankrajları dübelli, gövde başına $\geq$ 4

İMALAT KURALLARI

- Kesim listesi, kaba inşaat bitiminde işverence verilecek lazer ölçüye göre revize edilecektir; plan ölçüsüyle imalata başlanmaz.
- Duvarlar şakülünde kabul edilmez: çırpma parçaları $\pm$ 15 mm tolerans alır; mobilya nominal kâgir ölçüye sıfır üretilmez.
- Kesilen tüm MDF kenarları yalıtılır (PU lake veya kenar bandı) — ıslak ayakkabı odası.
- Paneller modül bazında numaralanır (W1-A/B, B1, M1, AK ayakkabı kulesi) ve montaj şeması PDF ile eşleşir.
- Ambalaj: kenar koruyucu + köpük ara katman + nem bariyeri + ihracat paleti; tek panel $\approx$ 40 kg sınırı.
- Hırdavat modül bazında poşetlenir + %5 yedek; Blum parçaları orijinal kutusunda.
- QC: sarım öncesi her modülün fotoğrafı işverene gönderilir ve onay beklenir.
- Lake renk onayı: seri imalattan önce 1 örnek kapak + RAL kartelası onayı zorunludur.

REFERANSLAR — REV B

Tek doğruluk kaynağı: data/dimensions.json (Rev B, verified:false) · Tasarım bağlamı: Orange_Vestiyer_Donusum_Paketi_A3_TR.pdf · İhale dosyası: Ihale_Dosyasi_Vestiyer_TR.pdf.

Rev B adetleri YALNIZ W1+B1: 4 boy kapak + 4 üst kutu kapağı + 2 çekmece · 20 menteşe (W1) · 10 kulp (W1 8 + B1 2) · 6 kanca · LED 2.0 m · 14 ayarlı ayak — M1 kulesi ve ayakkabı kulesi SÜRME (Faz 4.1); sürme takımları + kulpları kendi BoQ pozunda (A.6/A.7).

Eski taslak kodları: D3 → K1 (sahanlık dış kapısı), D1 (doğu kapısı) → İPTAL/örülür; V = vestiyer kapısı (bölmede).

ORANGE VESTİYER DÖNÜŞÜMÜ — İMALAT ÇİZİMLERİ (REV B)

PAFTA S-05 · Hırdavat ve Malzeme Tablosu + İmalat Kuralları (Rev B)	ÖLÇEK — @ A3	TARİH Temmuz 2026	REV B
İMALAT ÖNCESİ YERİNDE ÖLÇÜ ZORUNLUDUR — plan ölçüsüyle imalata başlanmaz.			