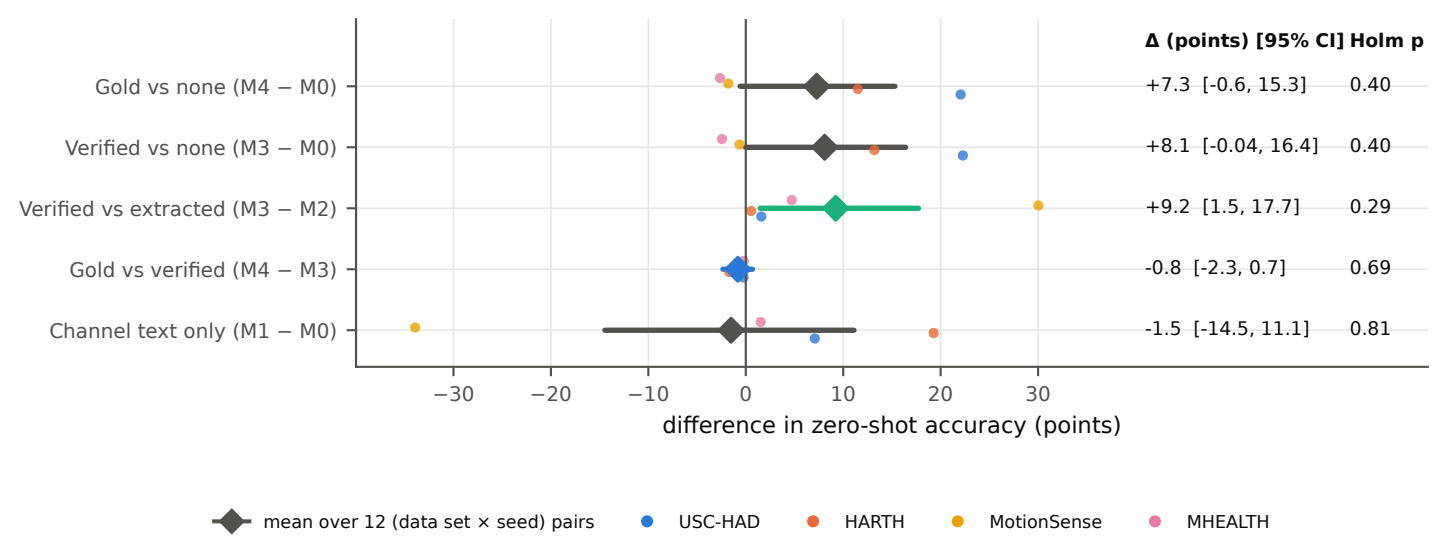
Δ (points) [95% CI] Holm p
Gold vs none (M4 − M0)
+7.3 [-0.6, 15.3] 0.40
Verified vs none (M3 − M0)
+8.1 [-0.04, 16.4] 0.40
Verified vs extracted (M3 − M2)
+9.2 [1.5, 17.7] 0.29
Gold vs verified (M4 − M3)
-0.8 [-2.3, 0.7] 0.69
Channel text only (M1 − M0)
-1.5 [-14.5, 11.1] 0.81
−30
−20
−10
0
10
20
30
difference in zero-shot accuracy (points)
mean over 12 (data set × seed) pairs
USC-HAD
HARTH
MotionSense
MHEALTH